


ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ
 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (ΠΕΔΙΛΟΠΛΑΚΑ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
 ΠΕΔΙΑ) , ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
 ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ
 ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΟ ΚΑΤΩ
 ΣΧΕΔΙΟ

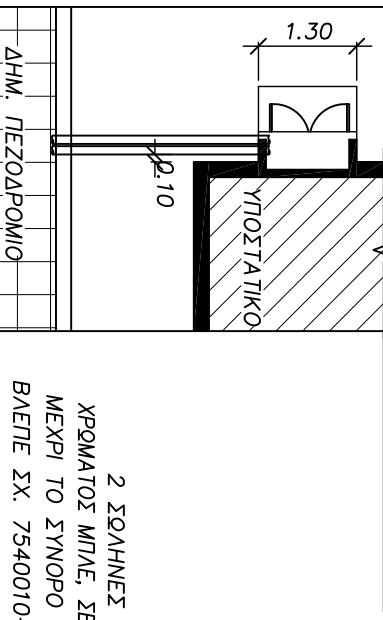

2 ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm PVC
 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.75 m
 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
 ΒΑΒΕΤΕ ΣΧ. 7540010-1, ΤΥΠΟΣ (α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)

- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΑΚΗΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑ
- 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑ
- 3-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
- 4-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
- 5-ΠΟΡΤΑ : ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΟΙΓΤΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟ ΑΔΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΥ 641), ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝΩ.
- ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)
- 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΦΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α + ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΜΕ 1Φ ΜΕΤΗΤΗ Η ΓΙΑ 6 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ
- 7-ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤΟΥΣ ΜΕΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
- 8-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΑΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 9-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΙΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400Α.
- 11-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT) , ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

Όνομα Αρχείου/File name: E:\DISTRIBUTION CONSTRUCTION\ DISTRIBUTION CODE OF PRACTICE\CURRENT ISSUE\U-6-754-000 GR\7540015-1-20.dwg\A.VOUT.7540015-9

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS




ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE

ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

-ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ
 -ΤΥΠΟΣ : ΨΗΛΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ
 -ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2 - 3ΦΑΣΙΚΟΙ + ΔΕΚΤΗΣ / 6 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ
 -ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 2X100Α

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Π.Βαδανίδου	Μ.Κυλιάνη	Κ.Κοκκίνογλου Σ.Παπαδόπουλος	Φεβρουάριος 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Drawg No.	7540015-9	Φύλλο/Sheet/Ed./Edition
1:20	Τίτλος/Ar.Σχ/Old drg No.	ΤΟ/253-9	9
			1

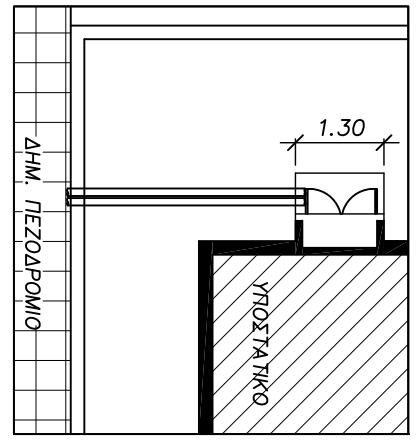

ΔΗΜ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΥΠΟΜΟΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΩΧΗ

ΤΟΜΗ Α-Α

ΤΟΜΗ Β-Β/Γ-Γ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΝΟ

ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΙΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΧΛΡΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ BLOCKBOARD ΠΛΑΧ. 18 mm ΓΙΑ ΣΤΕΦΕΡΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΤΑΜΠΑΔ 90X58 cm ΓΙΑ ΜΕΤΗΤΕΣ Α.Η.Κ.

ΦΟΥΡΕΛΙ (ΑΛΙΜΟΣ) Φ 75 mm PVC

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

ΦΕΑΡ ΦΕΙΣ

ΚΑΠΤΑΚΙ ΜΑΤΕΜΕΝΟ CLASS-B125 Ή ΚΑΠΤΑΚΙ ΤΥΠΟΥ RECESSED CLASS-B125.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΒΕΛΑΡΙΑ D ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΑ

ΜΕΤΗΤΕΣ ΑΗΚ