

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 01/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 853.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 205.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 24.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 01/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:15 - 13:45)

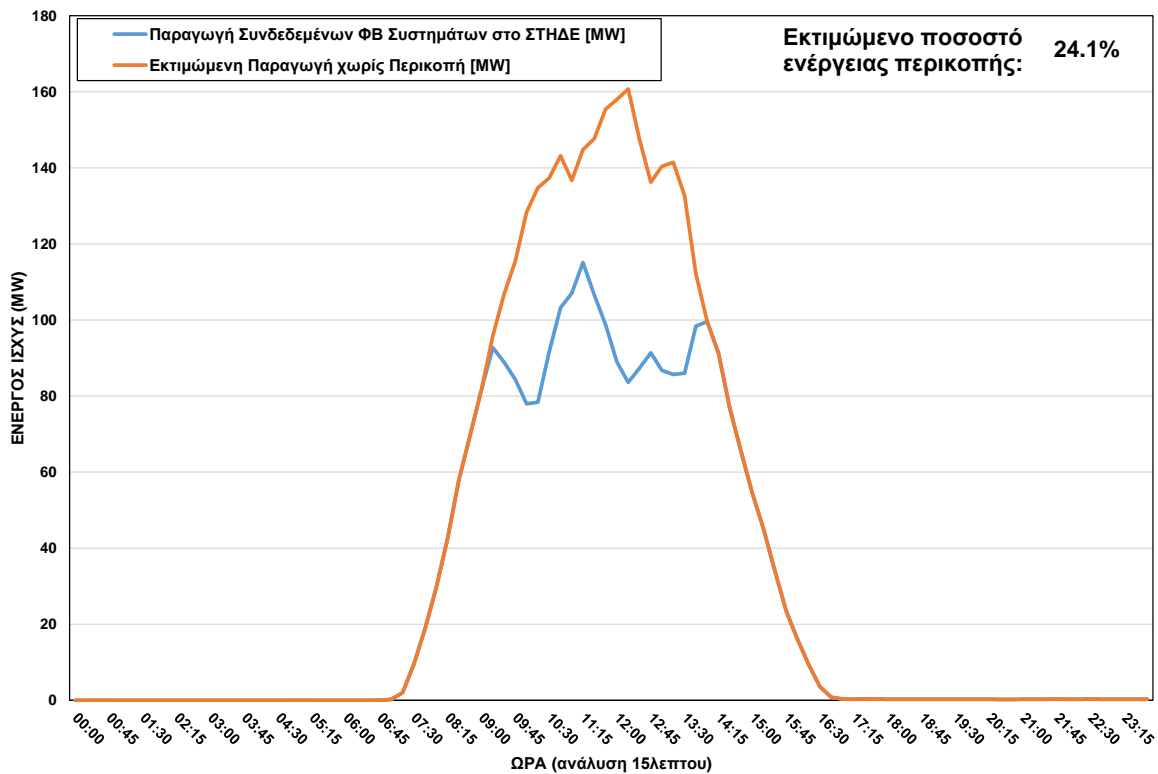


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	989.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	465.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 02/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 13:45)

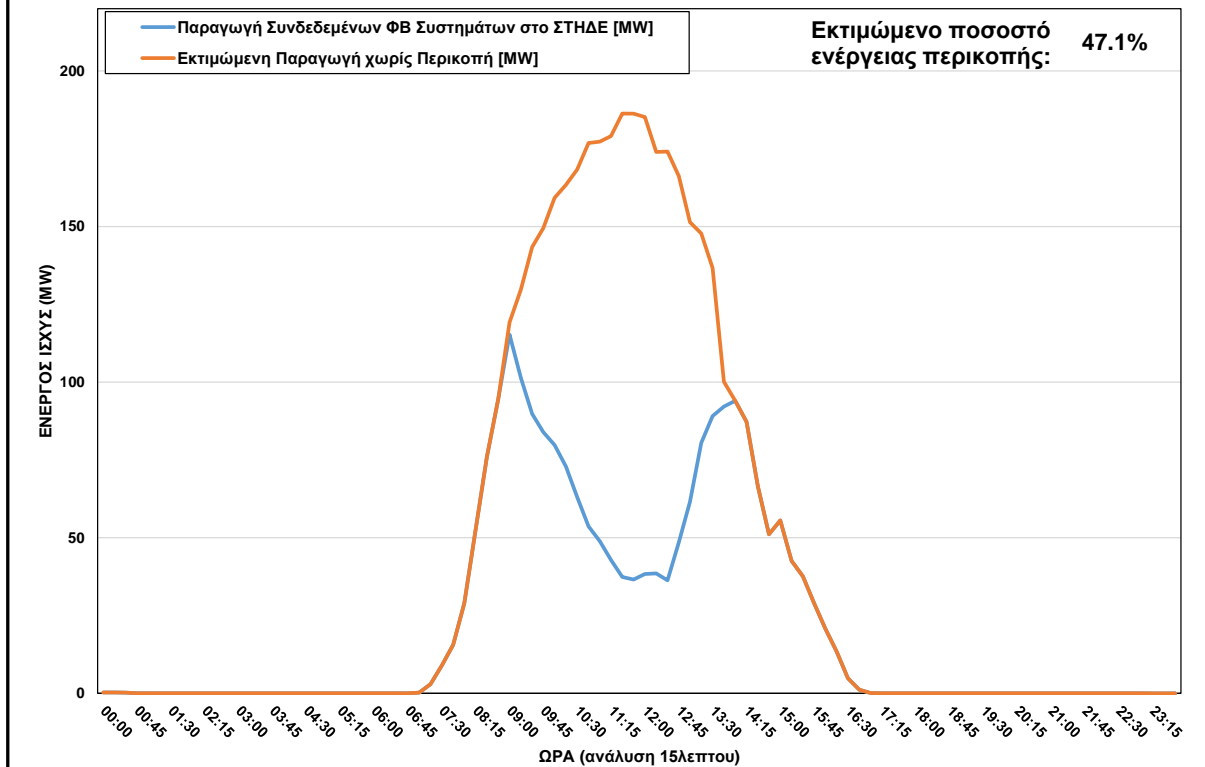

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 03/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 842.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 23.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 2.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 03/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:30)

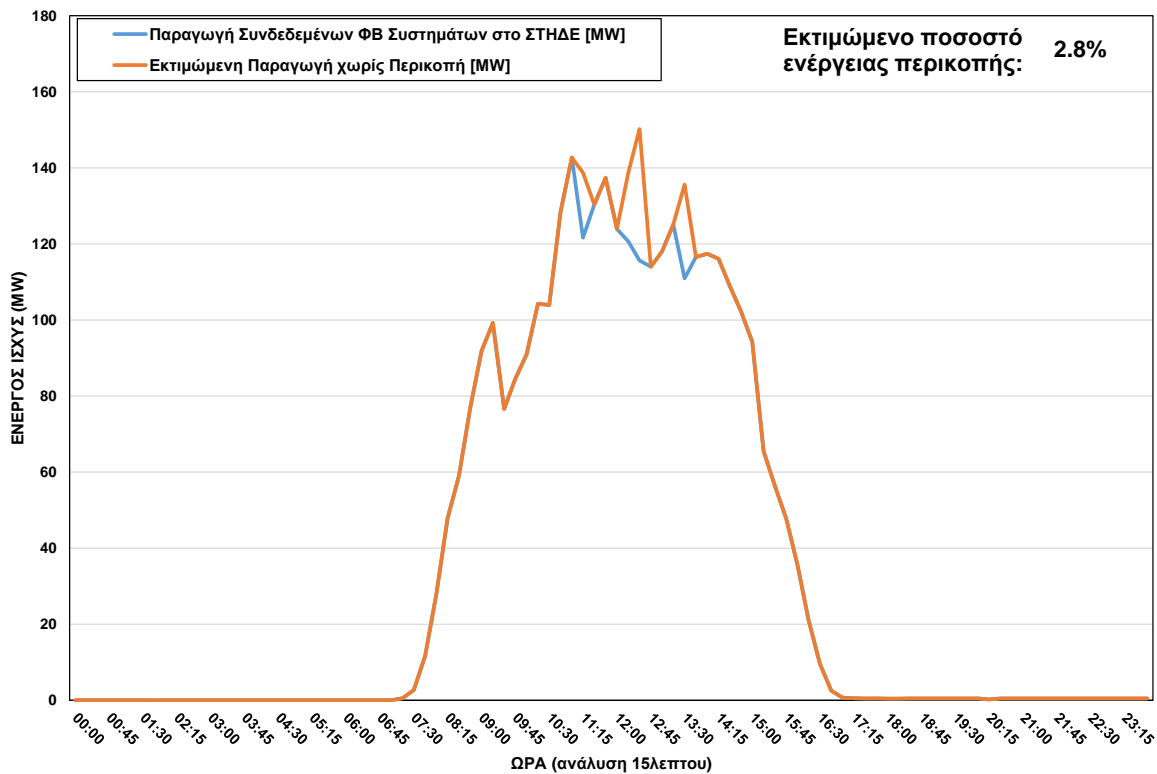


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	956.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	260.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 04/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:15)

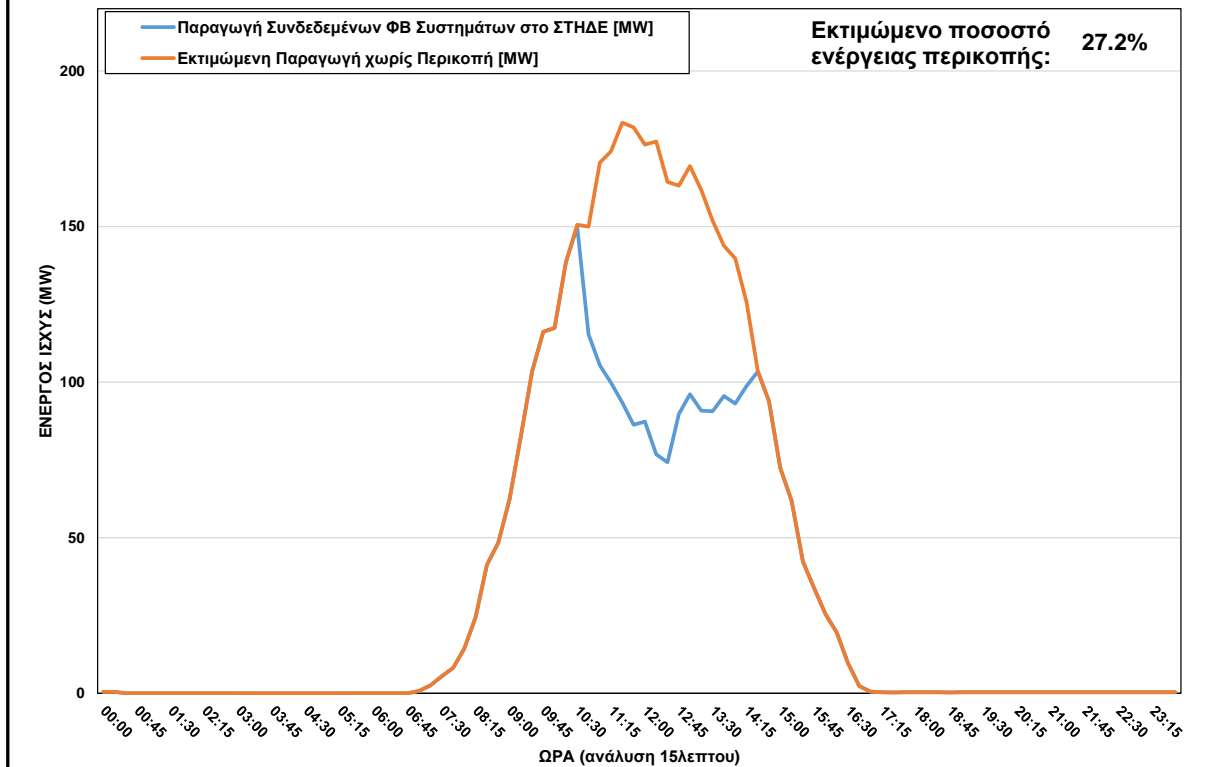

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 05/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1045.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 269.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 25.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 05/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:00)

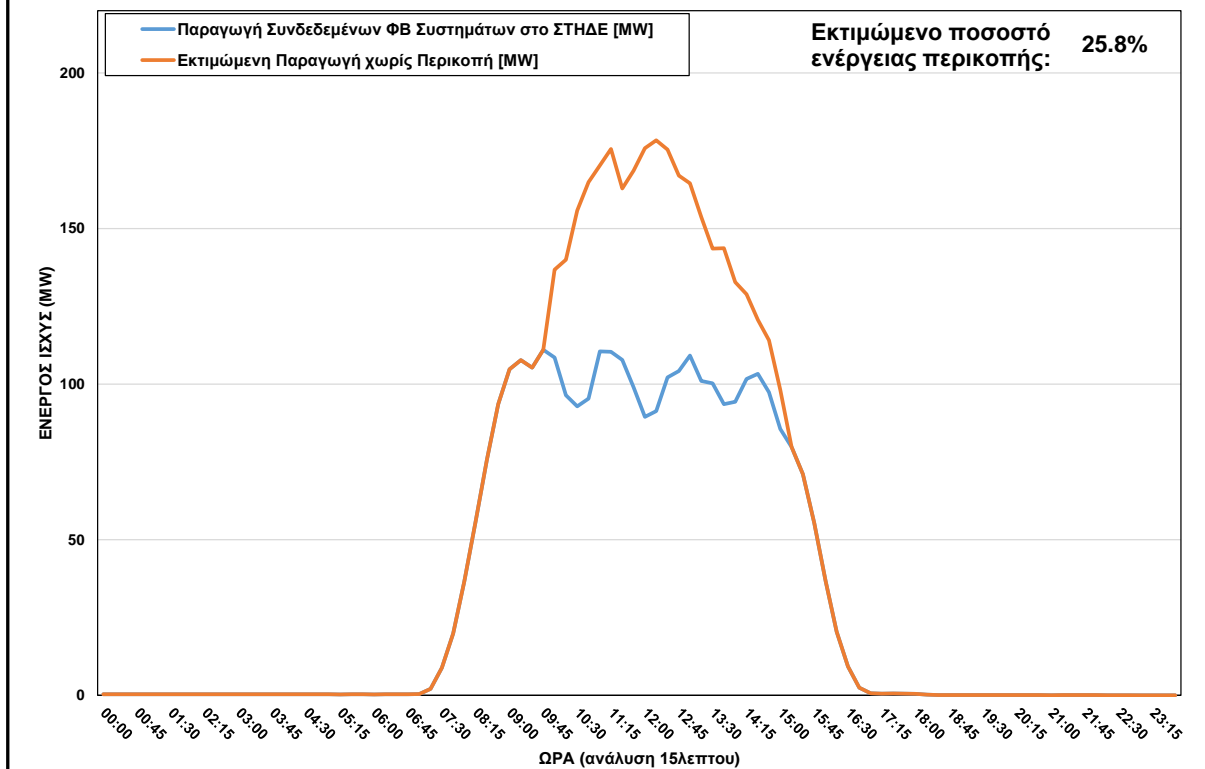


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1058.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	578.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.7%

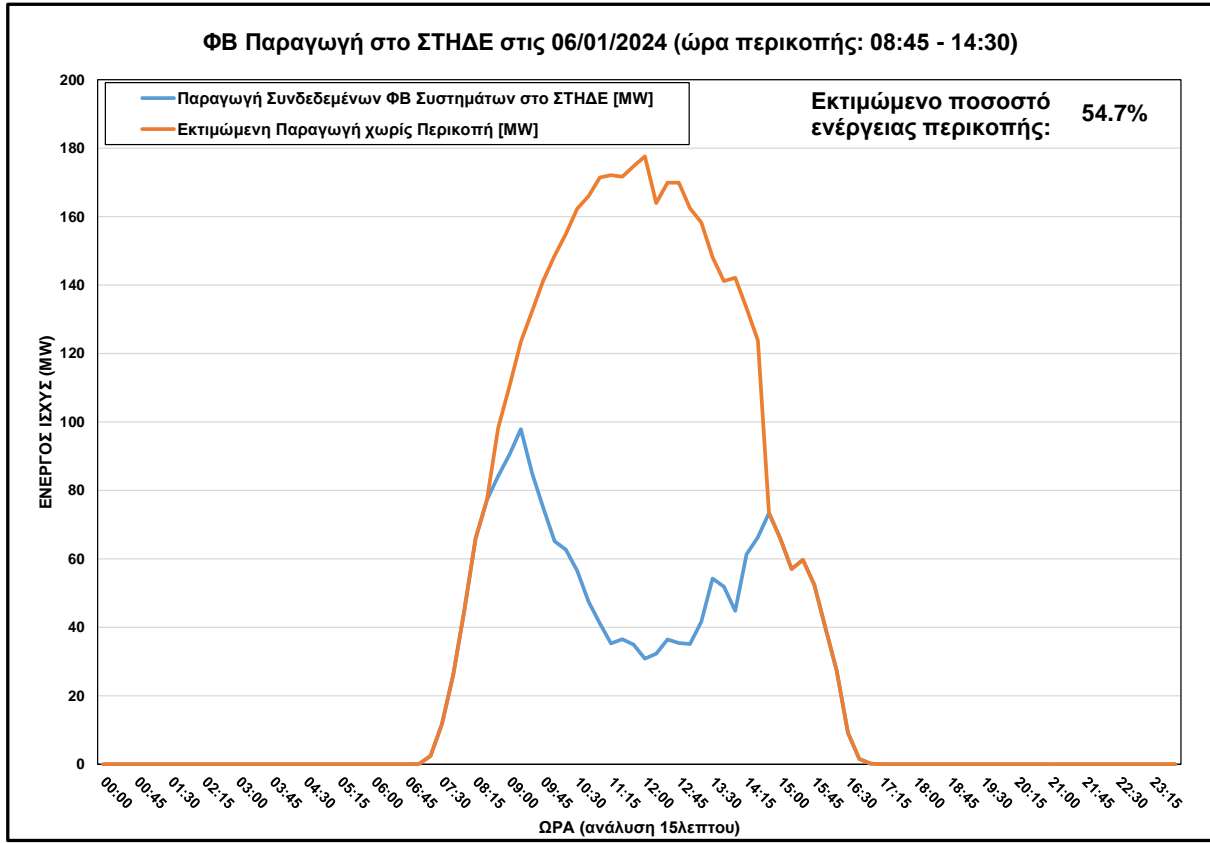


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	736.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	80.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.9%

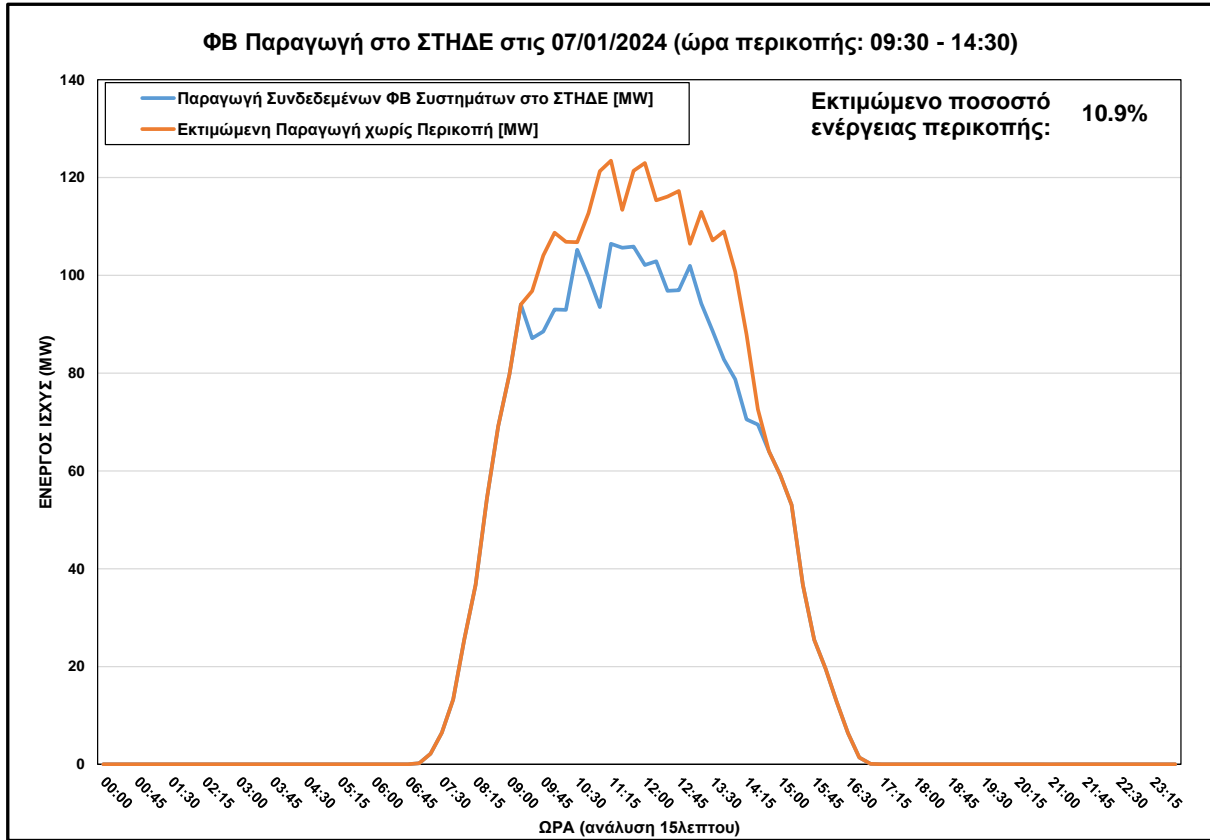


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	757.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	50.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.7%

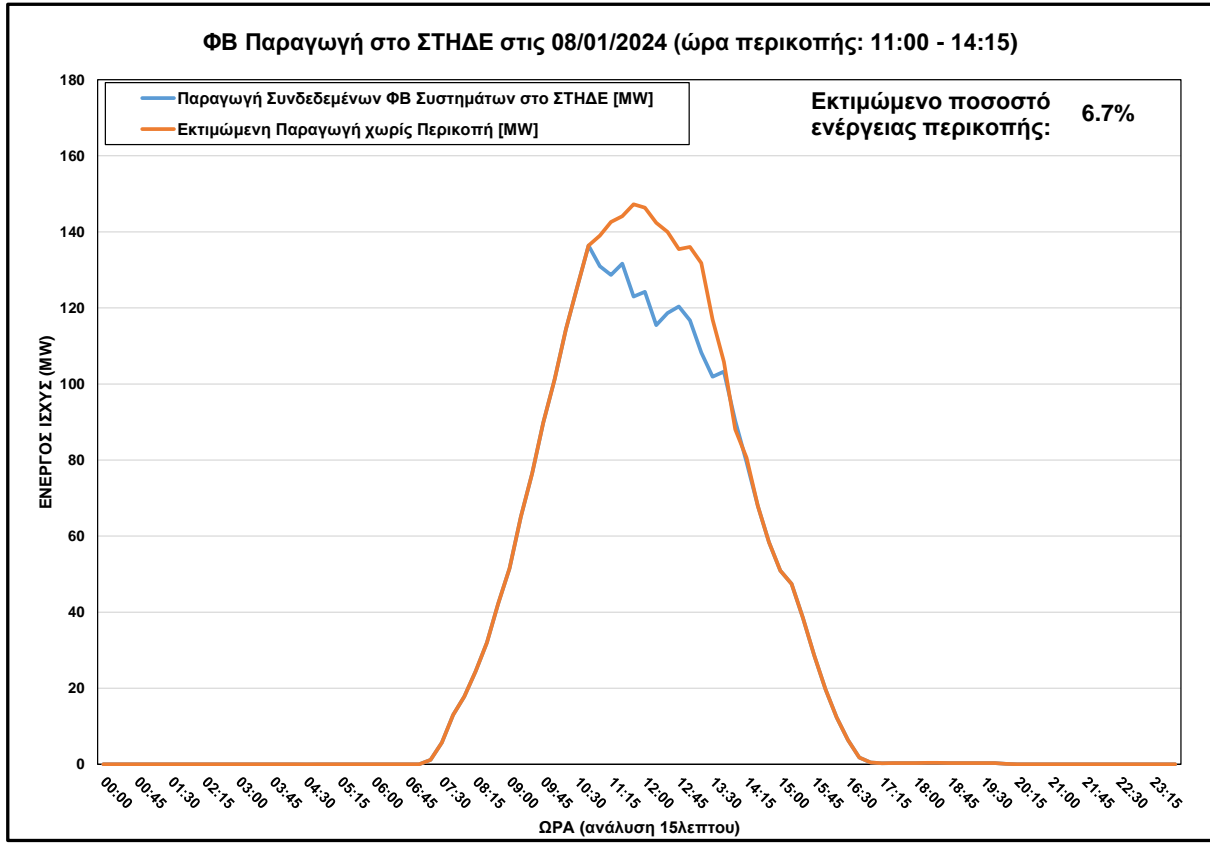


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	855.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	79.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 09/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:15 - 14:00)

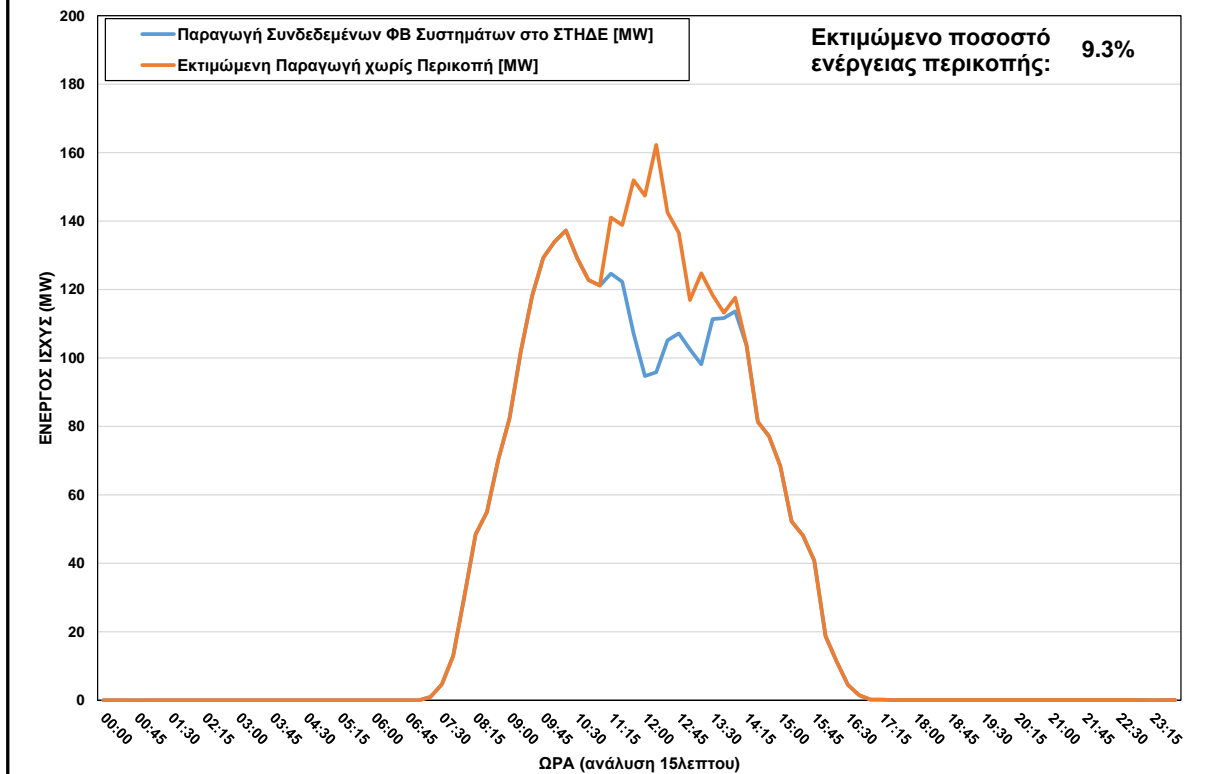

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 10/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 713.5 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 34.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 4.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 10/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:45 - 14:15)

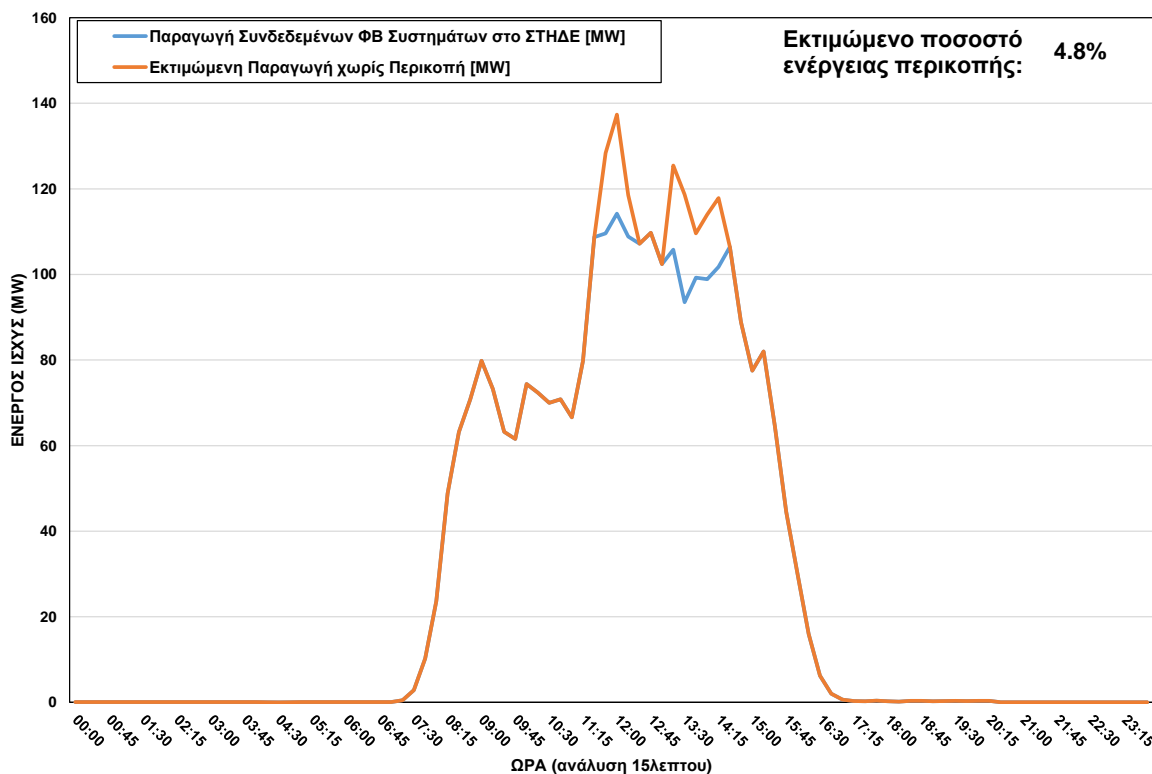

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 11/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 13:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1054.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 142.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 11/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:15)

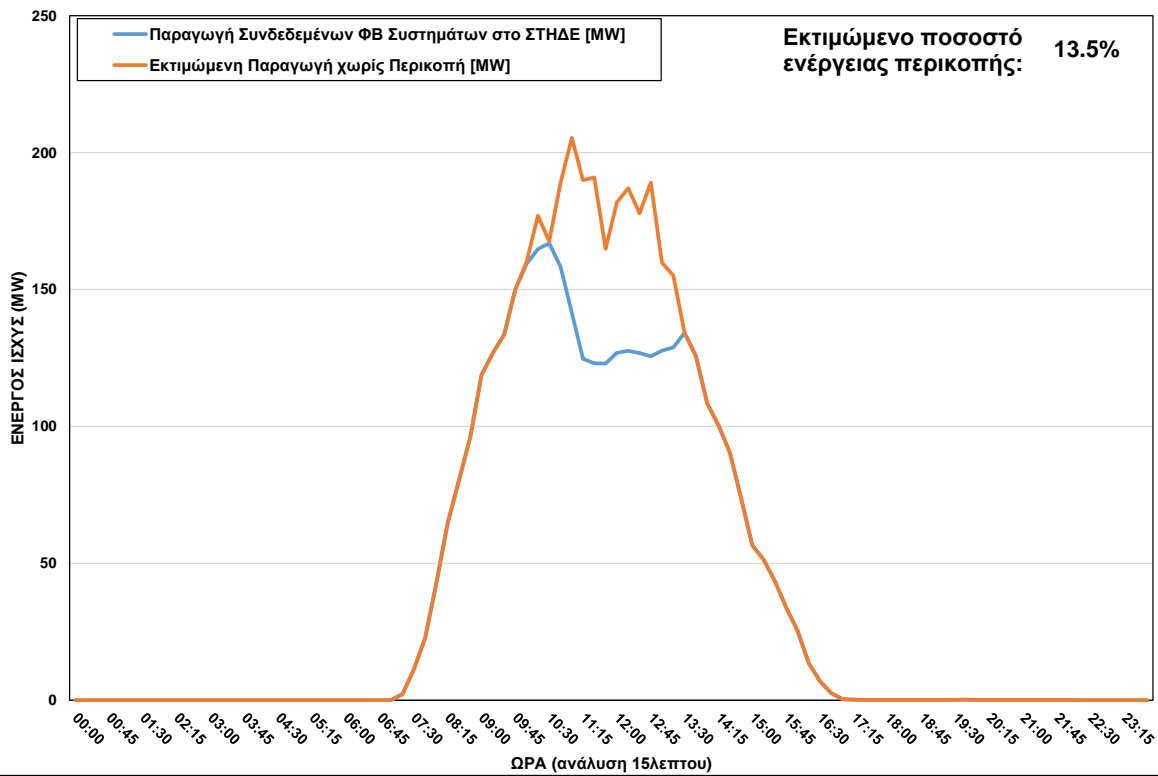


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	950.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	118.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 12/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:45)

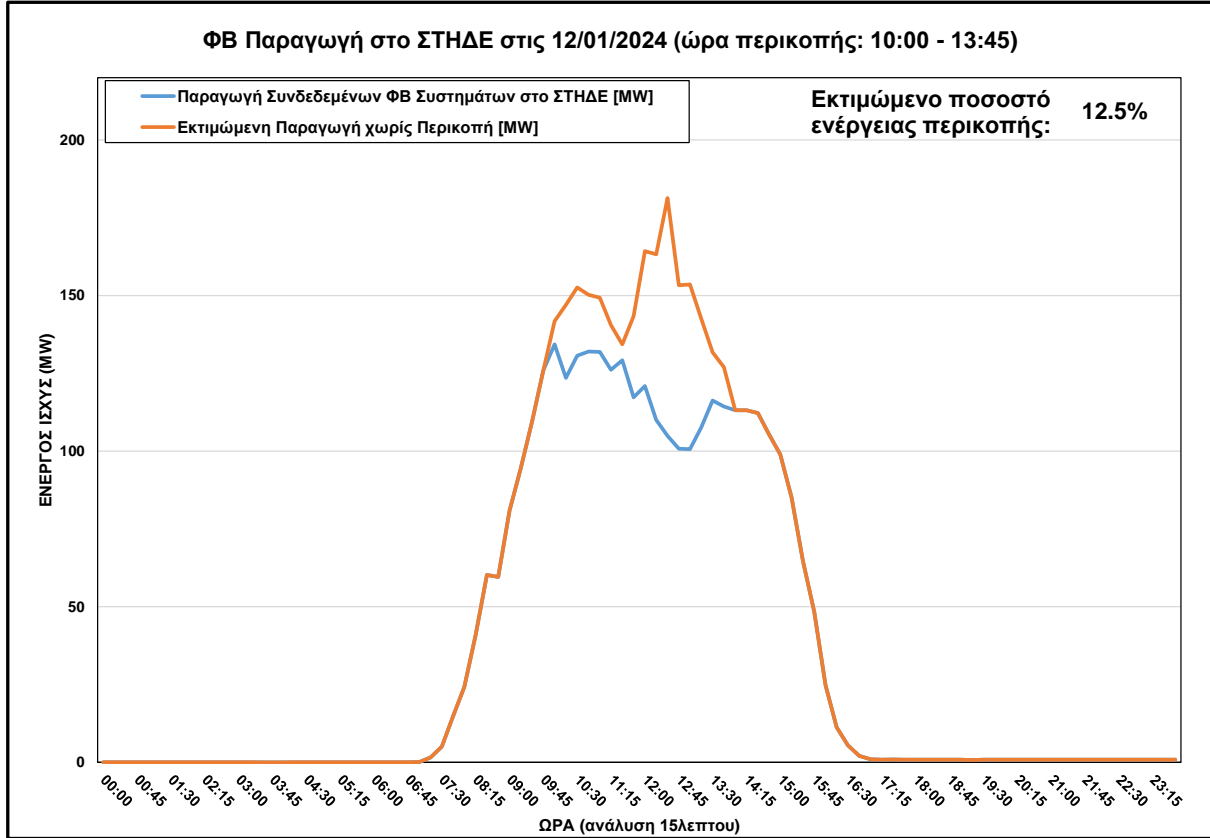

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 14/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 13:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 900.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 14.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 1.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 14/01/2024 (ώρα περικοπής: 12:00 - 13:00)

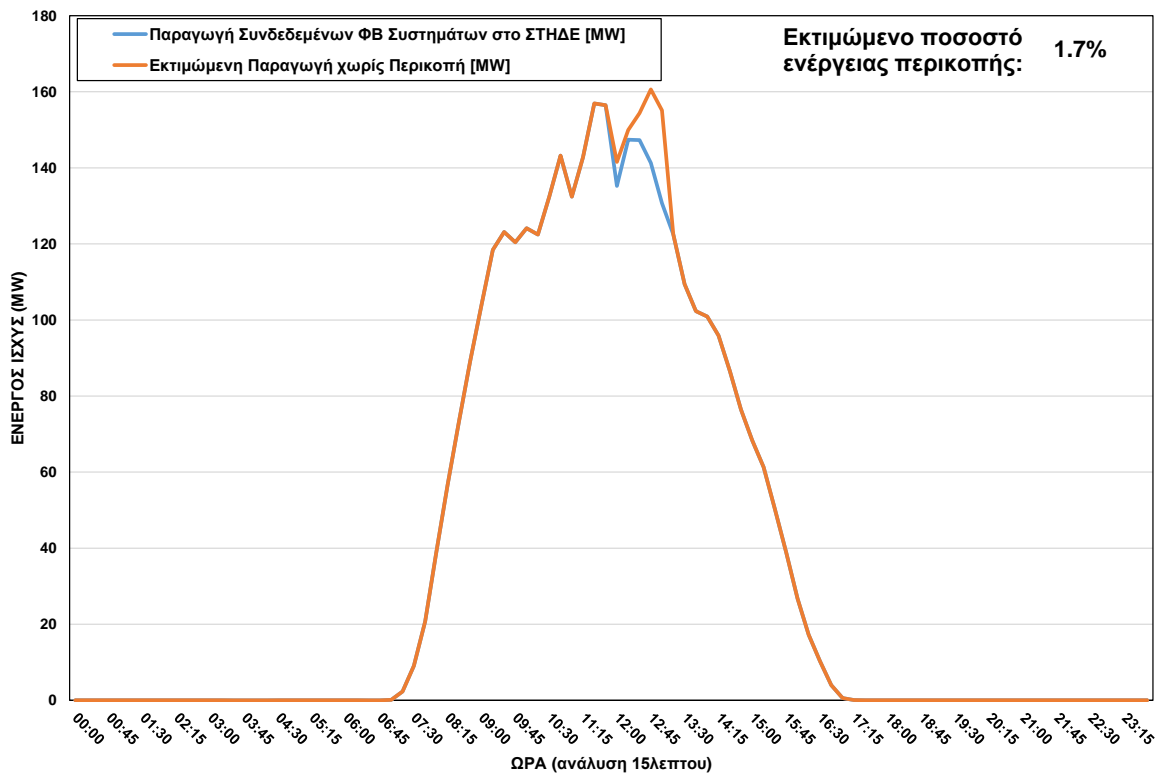

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 15/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1091.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 211.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 19.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 15/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:15)

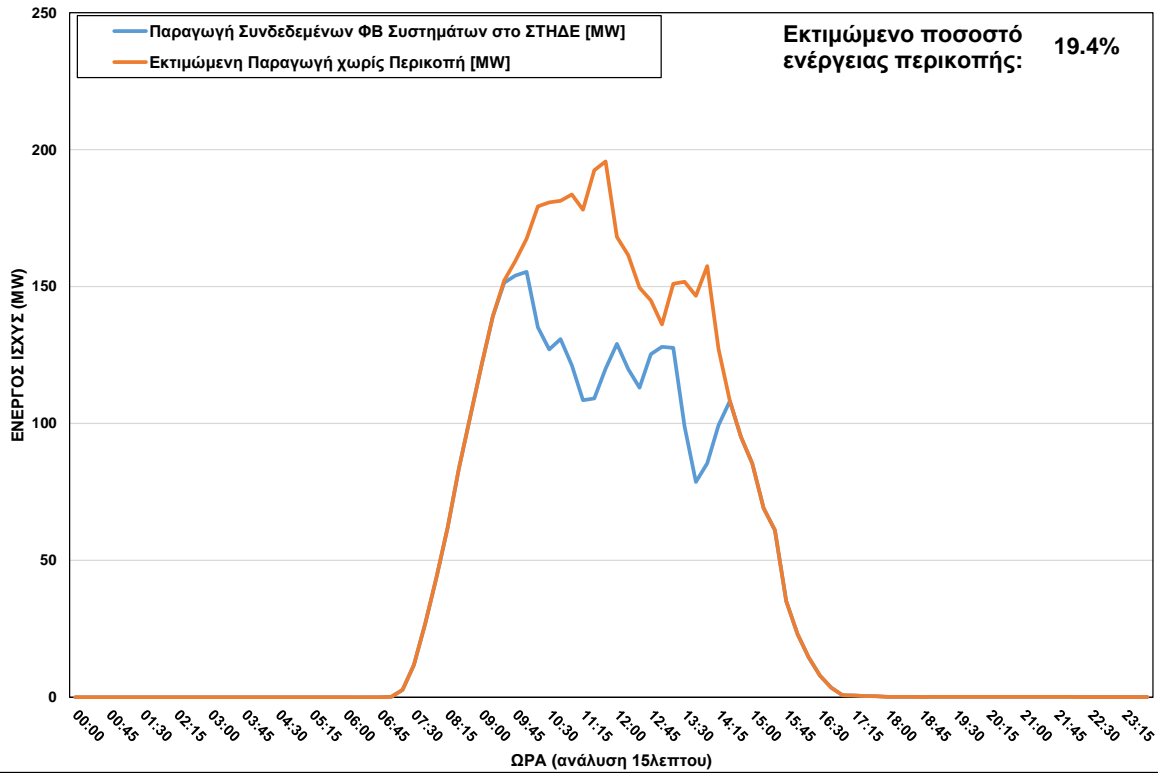


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	669.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	51.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 16/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:00 - 14:00)

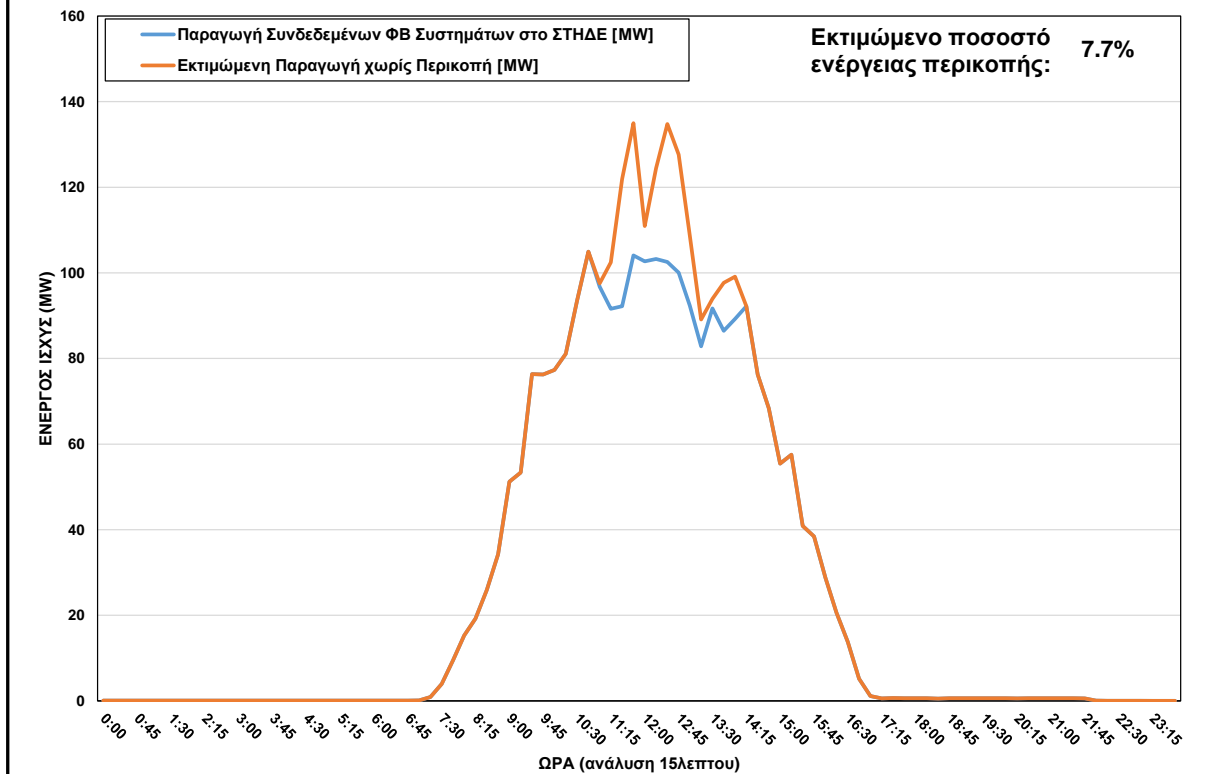

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 18/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1042.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 389.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 37.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 18/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:00)

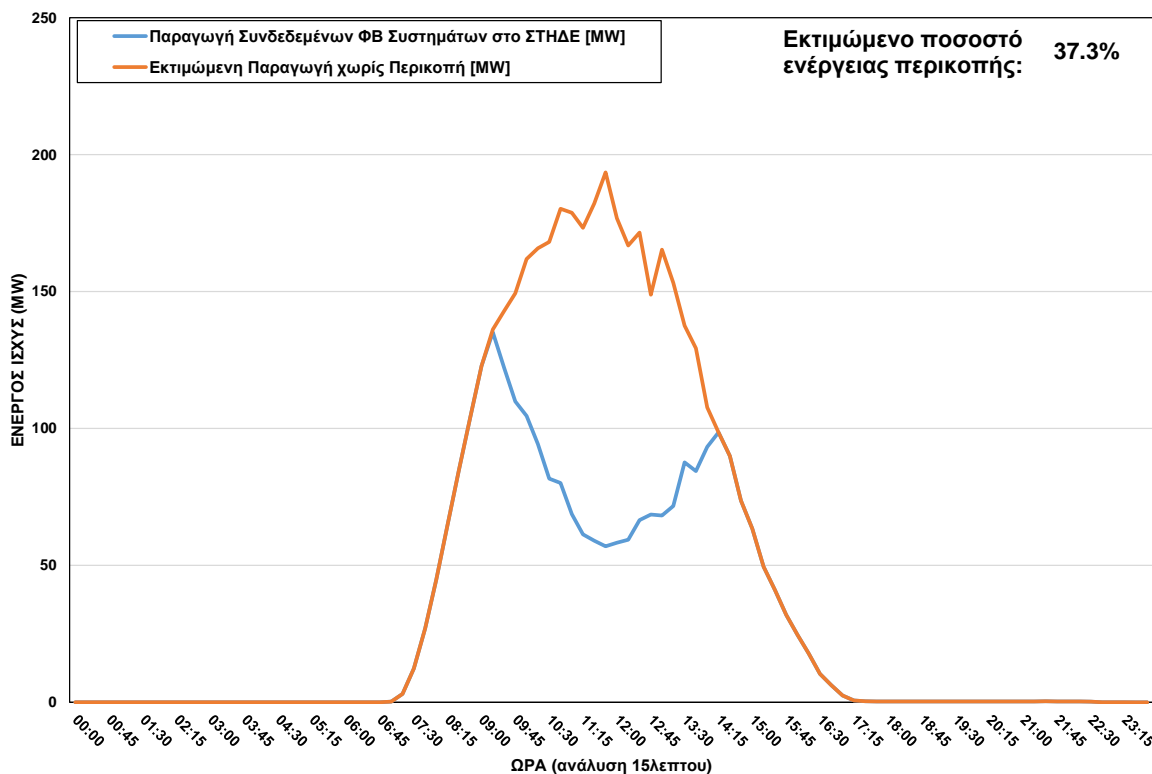


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1050.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	156.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.9%

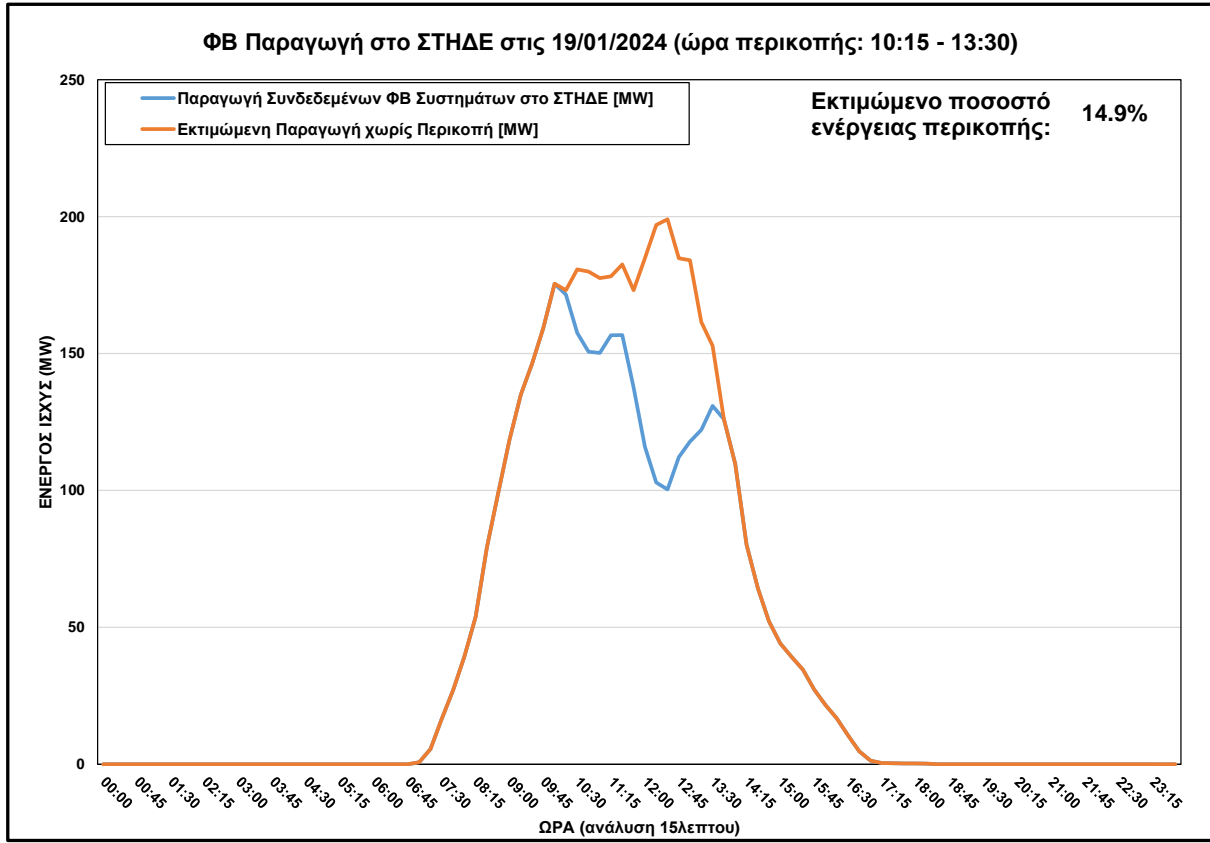


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1073.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	425.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.6%

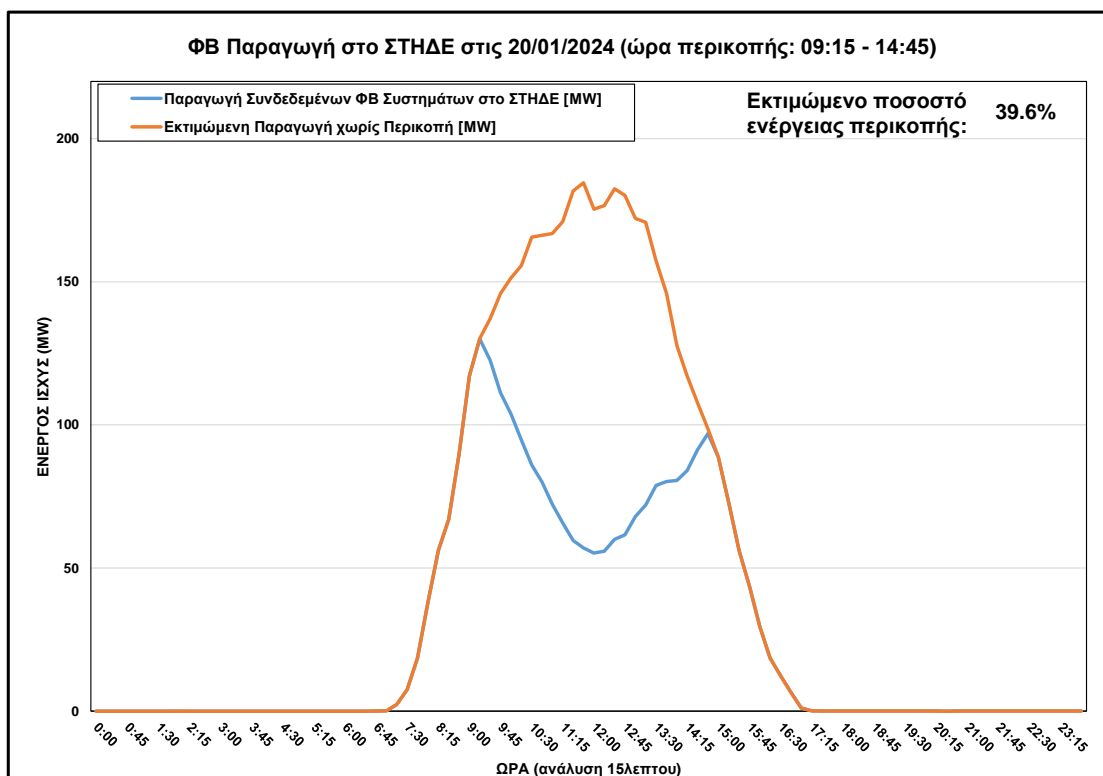


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	930.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	359.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.7%

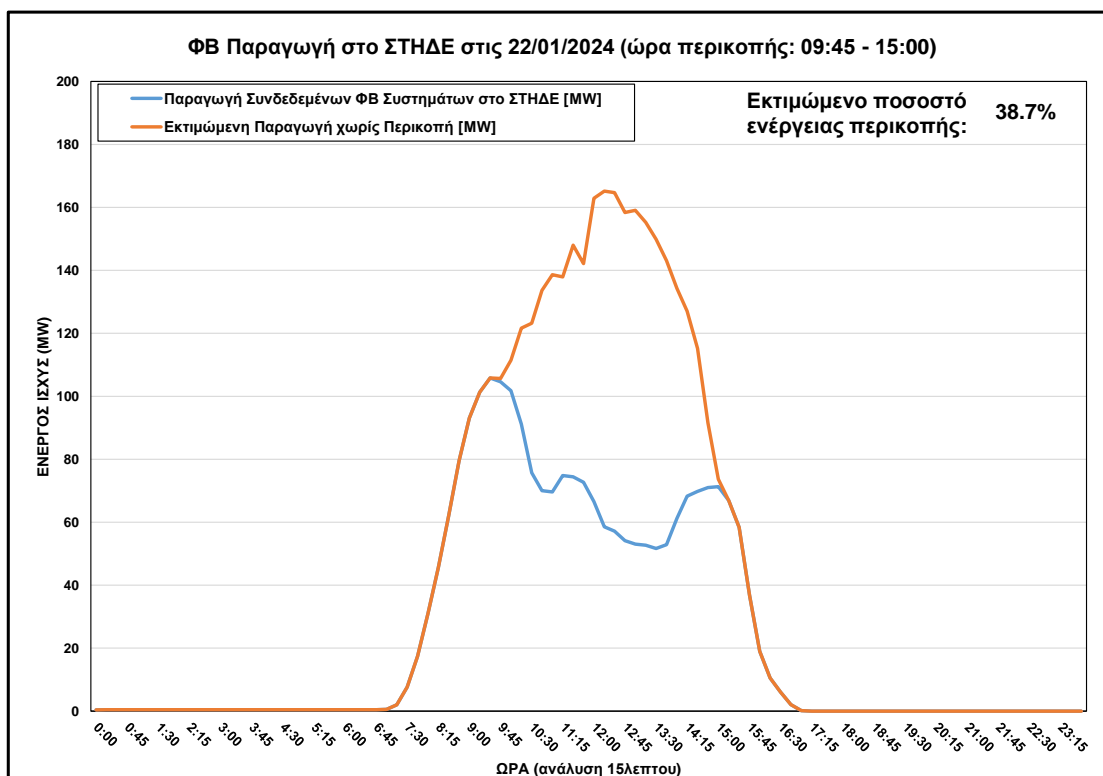

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 23/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 801.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 105.7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 23/01/2024 (ώρα περικοπής: 12:00 - 15:00)

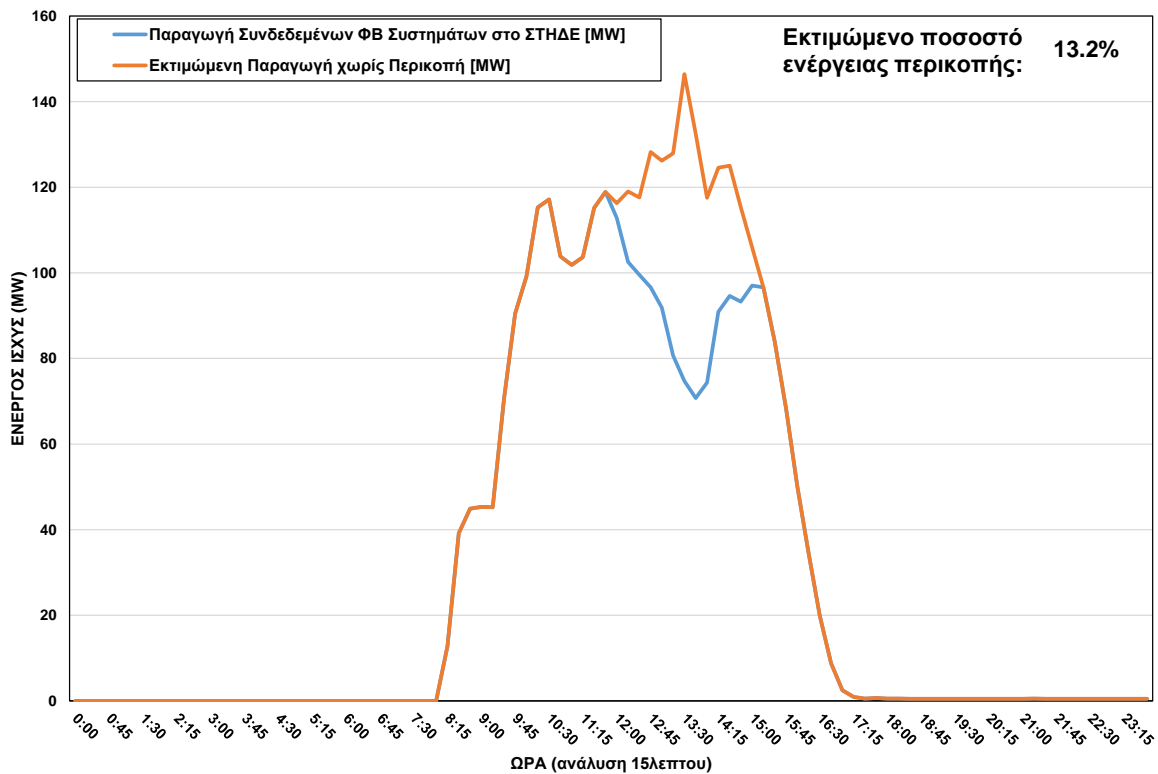


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1021.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	246.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.2%

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 24/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:45 - 13:45)

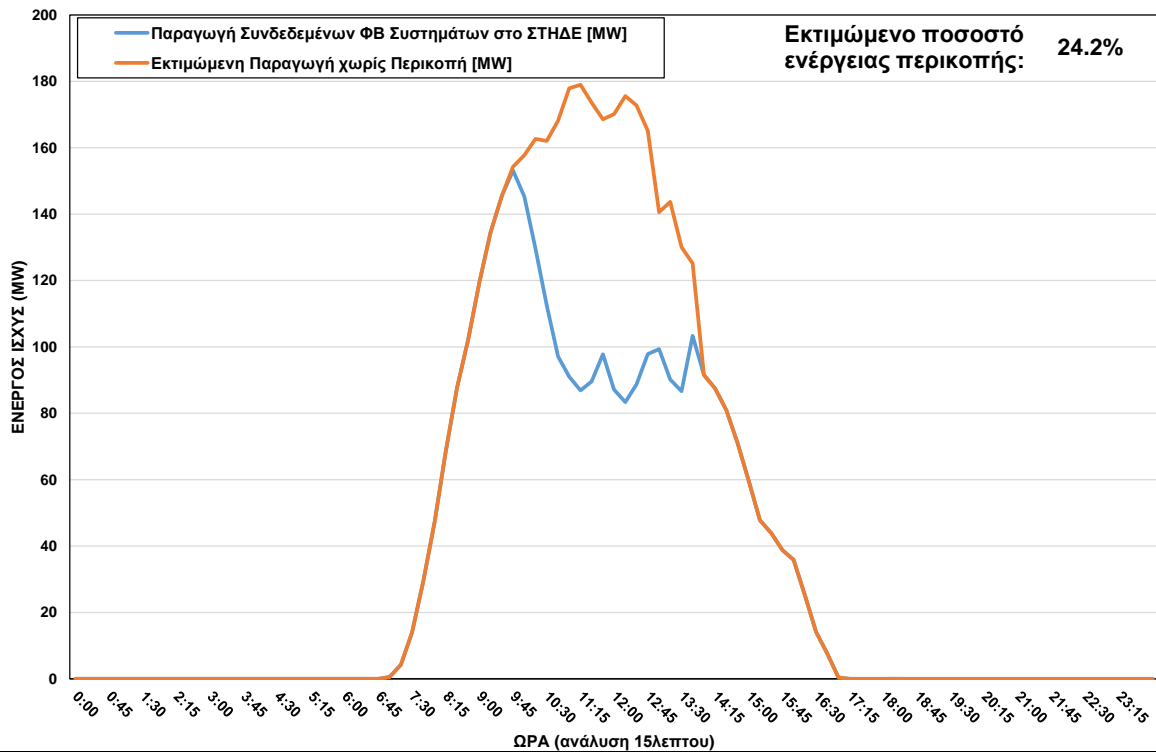


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	848.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	19.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 25/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:30 - 12:15)

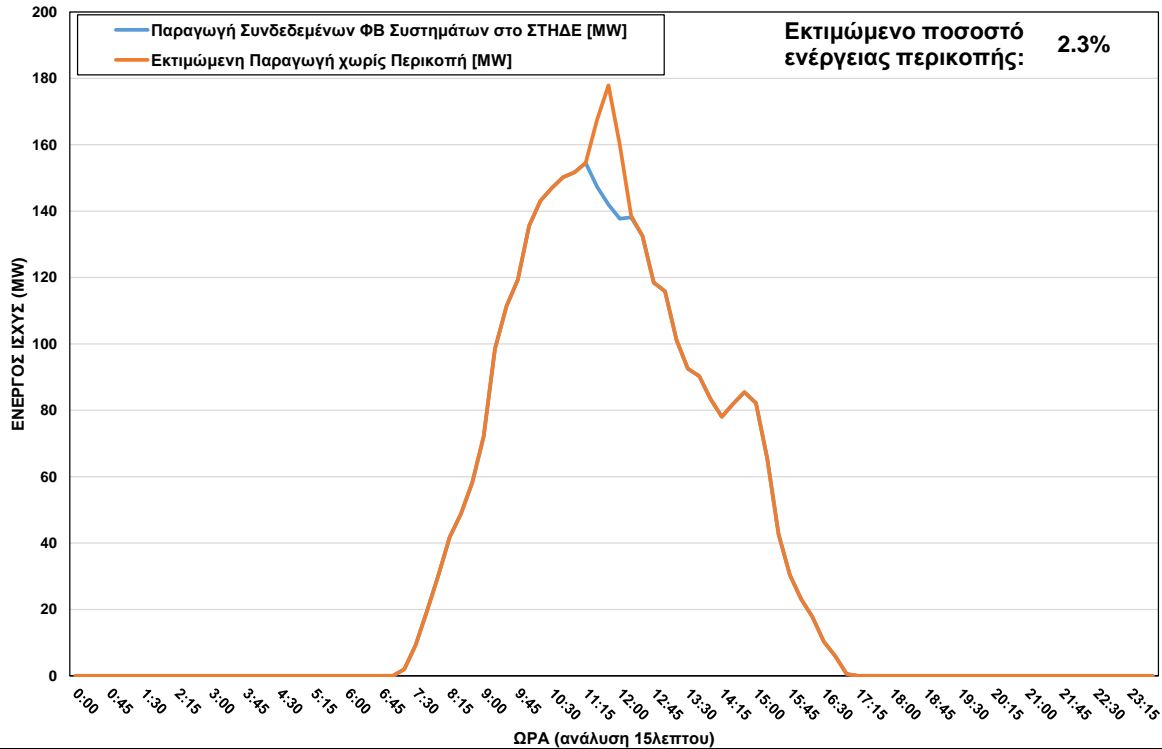


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	664.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	91.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.7%

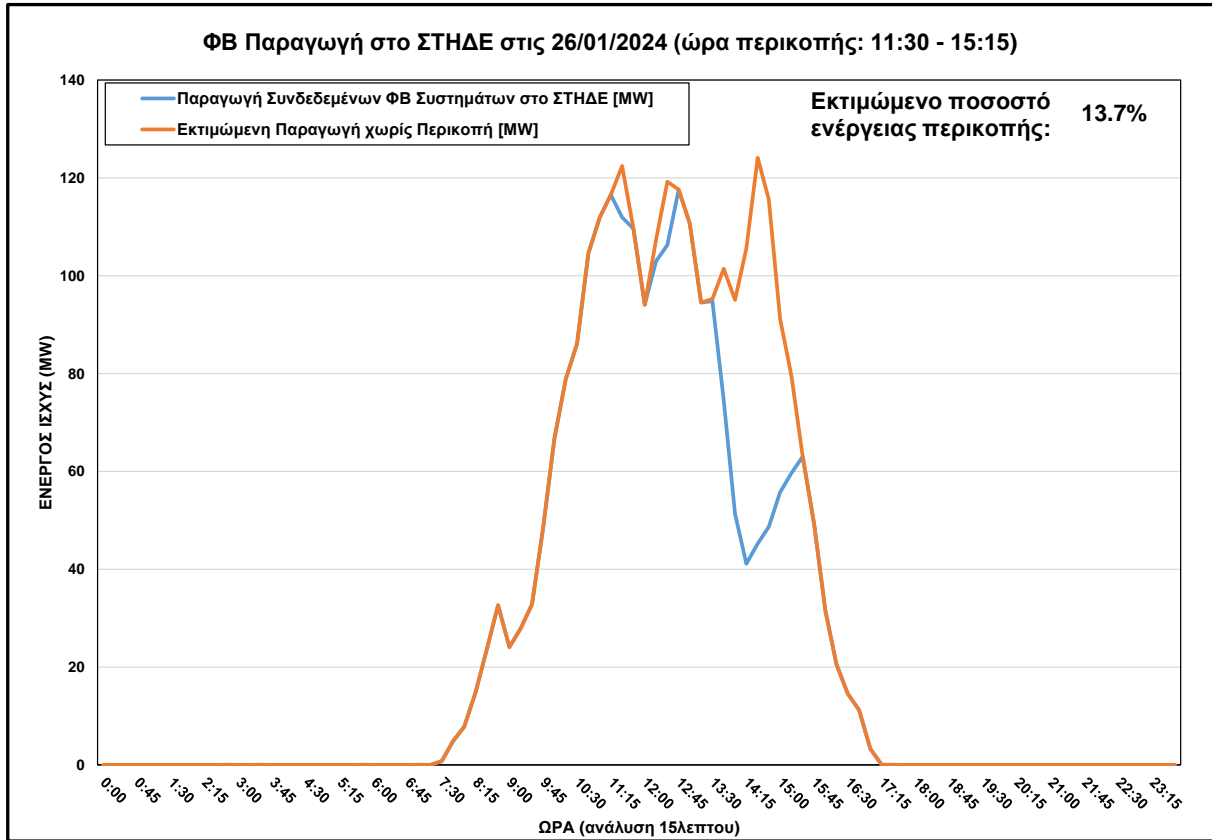

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 27/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:15

Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1364.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 210.1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 15.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 27/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:15 - 15:00)

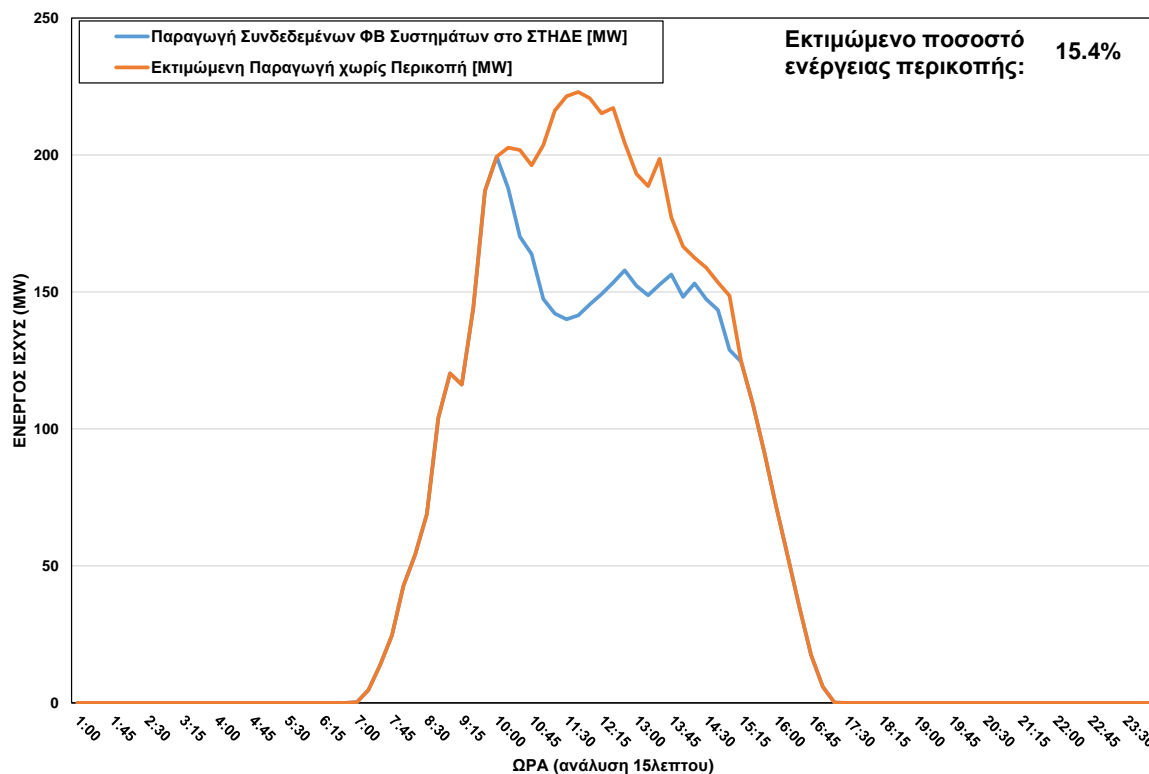


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1141.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	116.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.2%

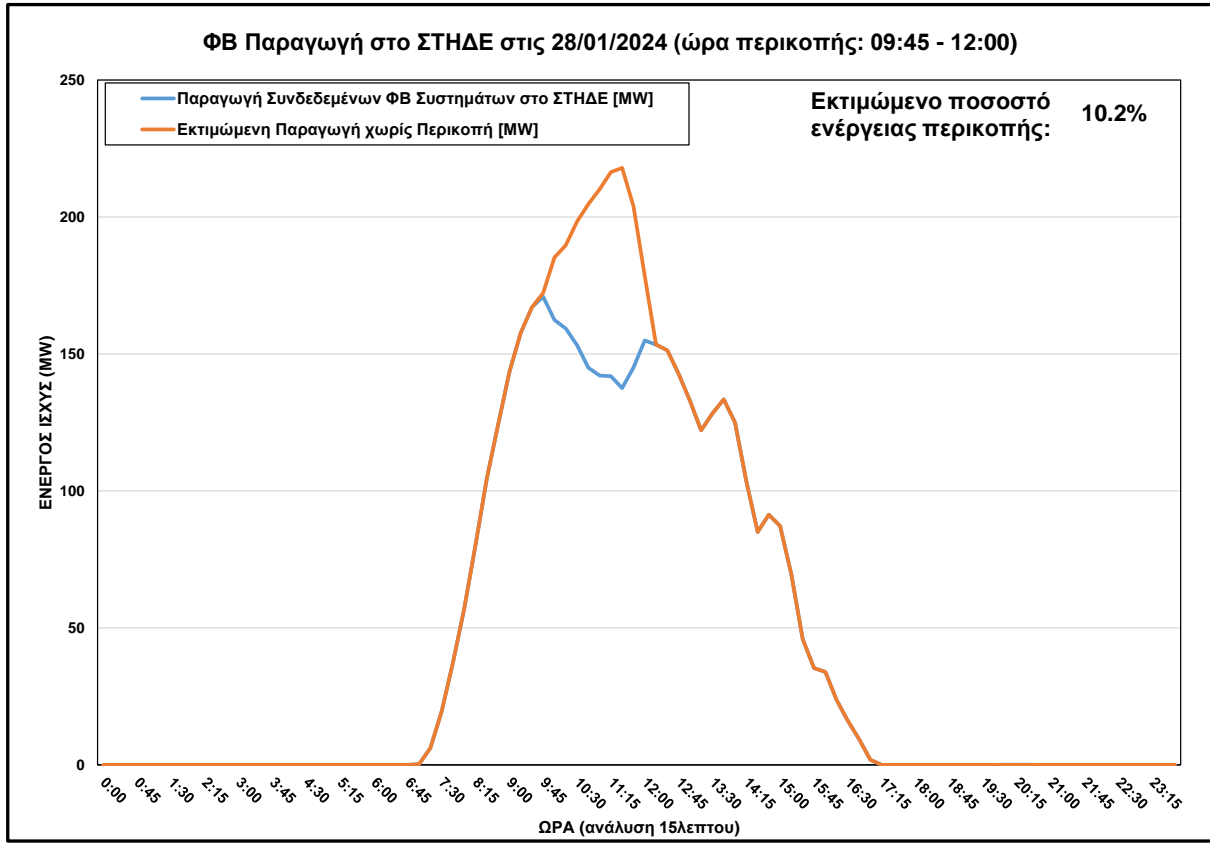


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	899.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	147.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 29/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:30)

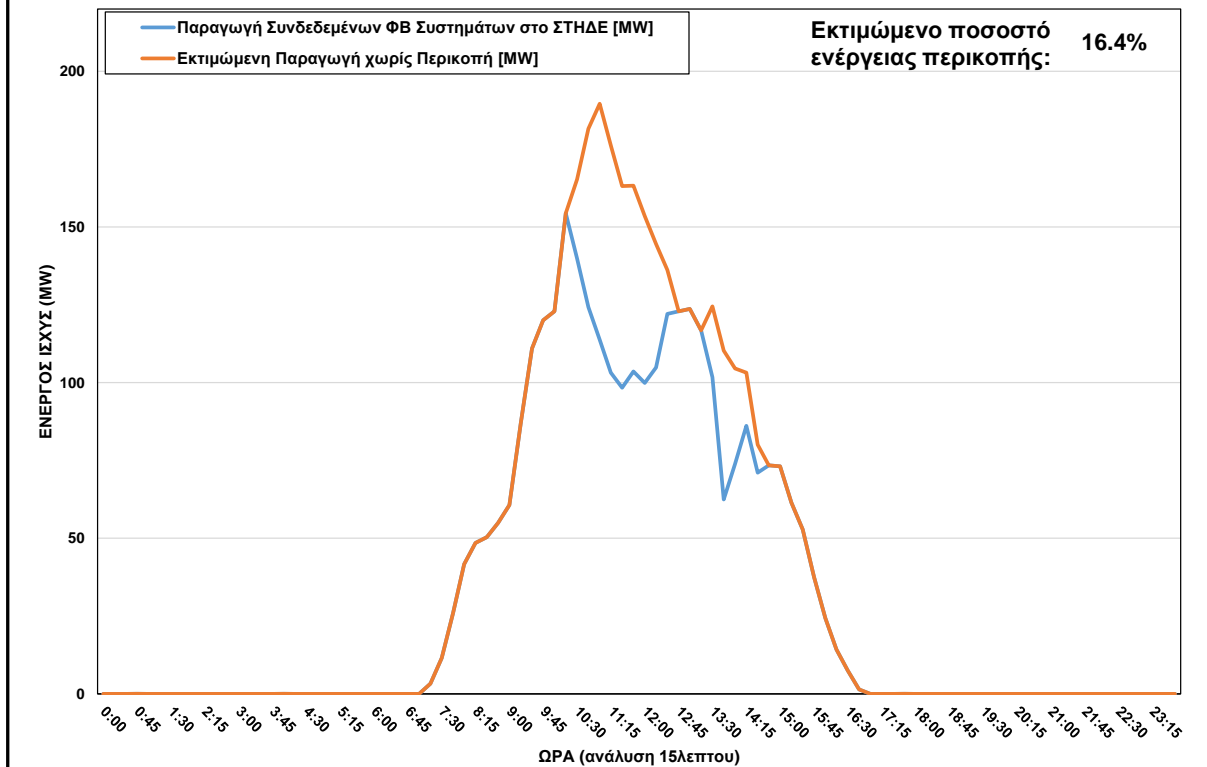

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/1/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	814,9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	226,4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27,8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 31/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:30 - 15:30)

