


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/01/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	467 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	15.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/01/2022 ώρα 11:00 – 13:30**

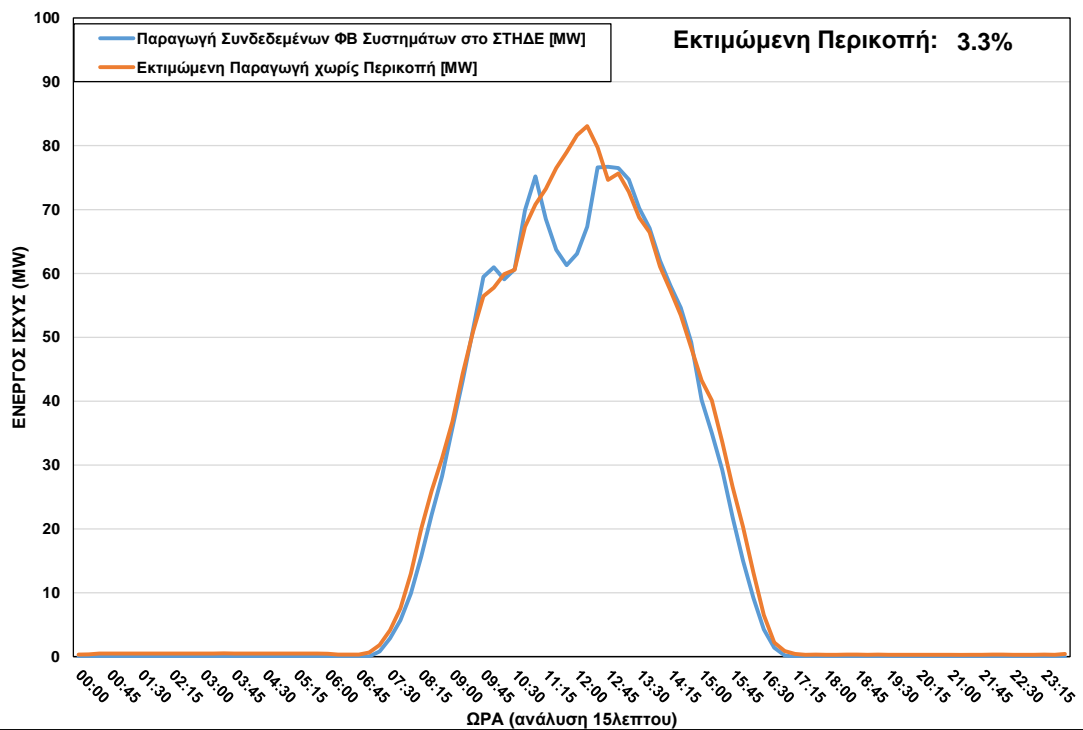


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/01/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	598.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	46.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/01/2022 ώρα 09:00 – 15:00**

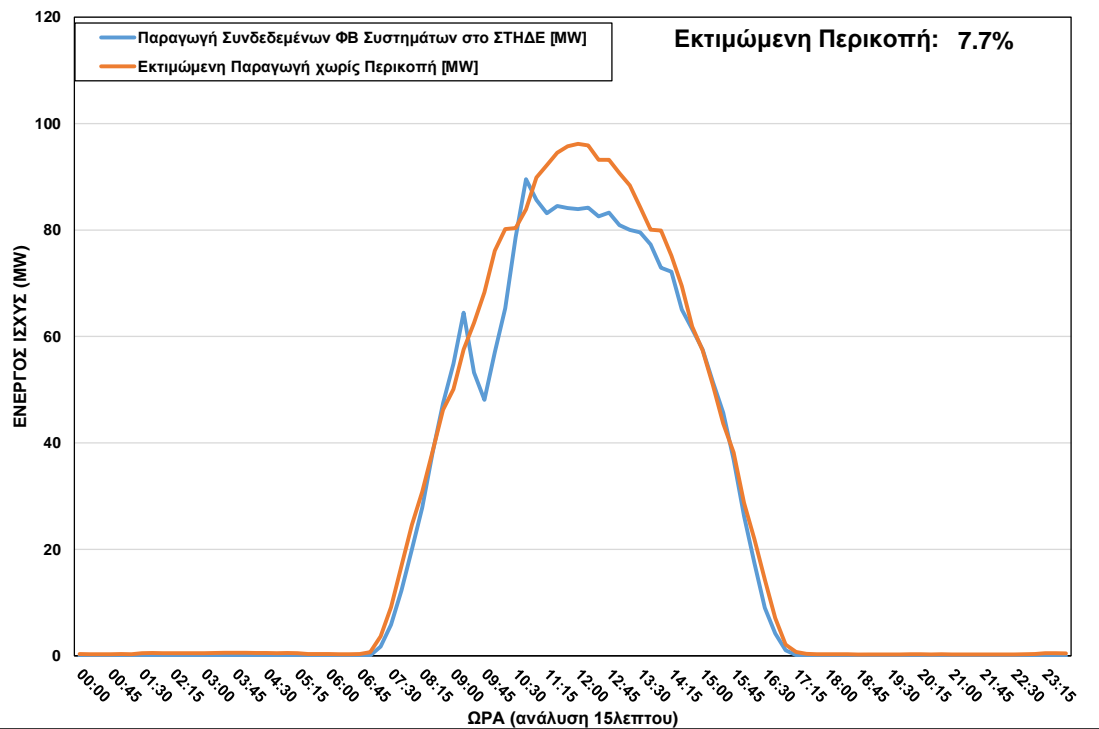


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	391.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/02/2022 ώρα 13:15 – 13:45**

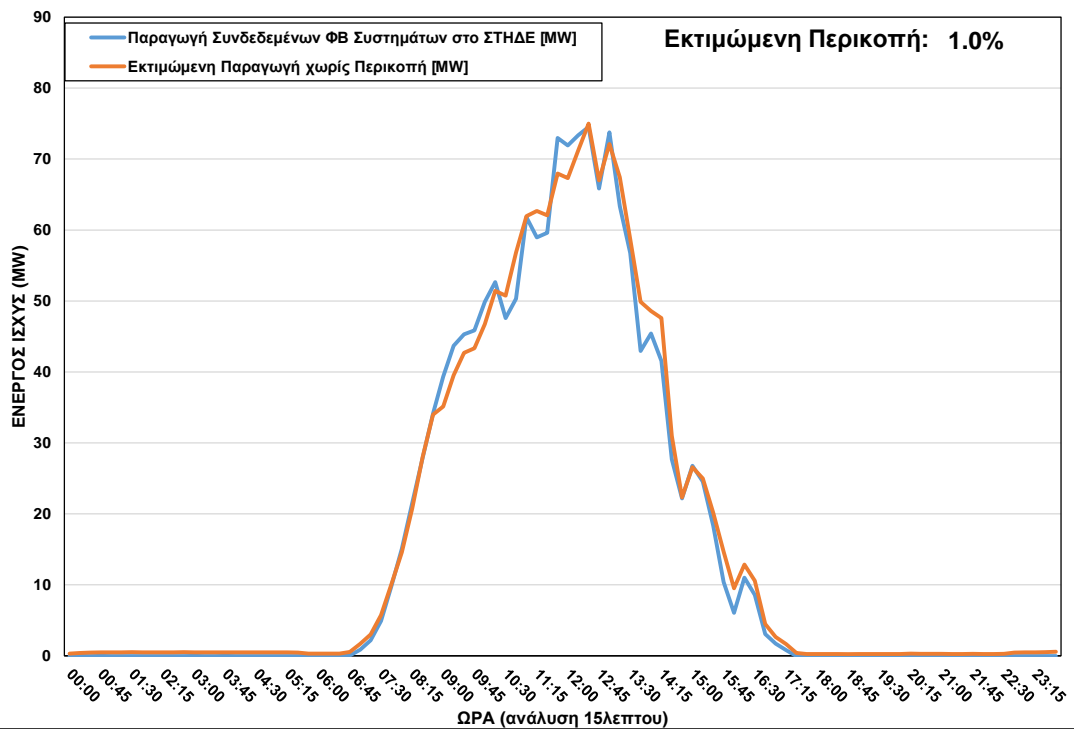


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	14:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	690.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	2.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/02/2022 ώρα 14:45 – 15:45**

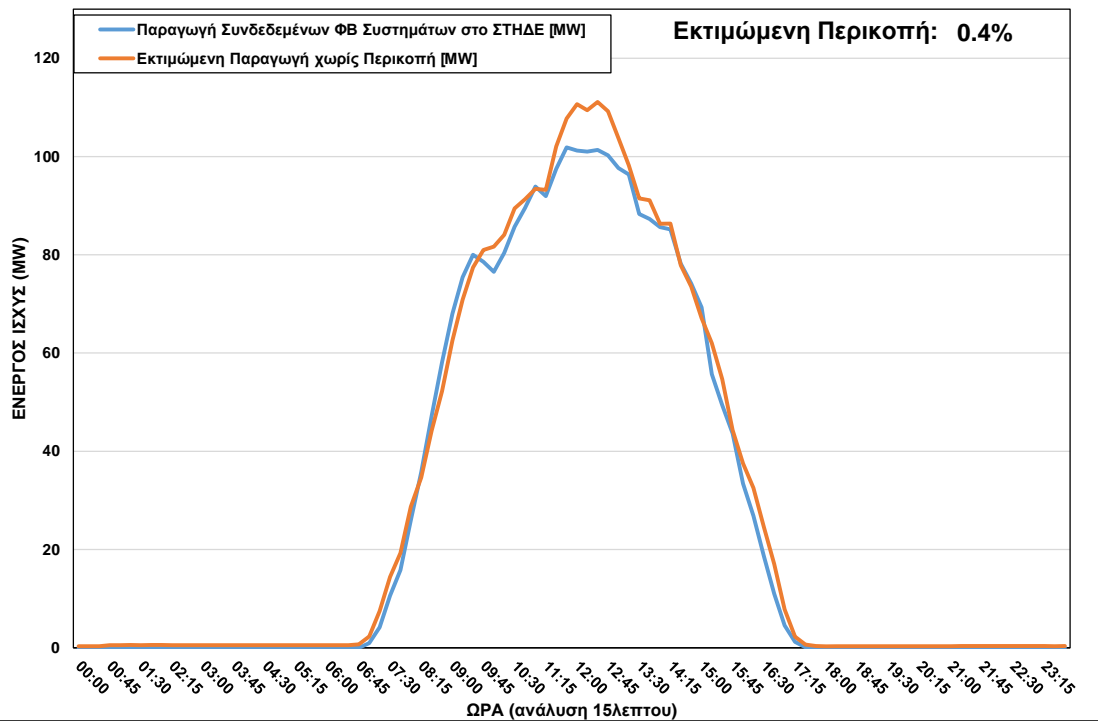


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	749.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	129 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/02/2022 ώρα 10:15 – 16:15**

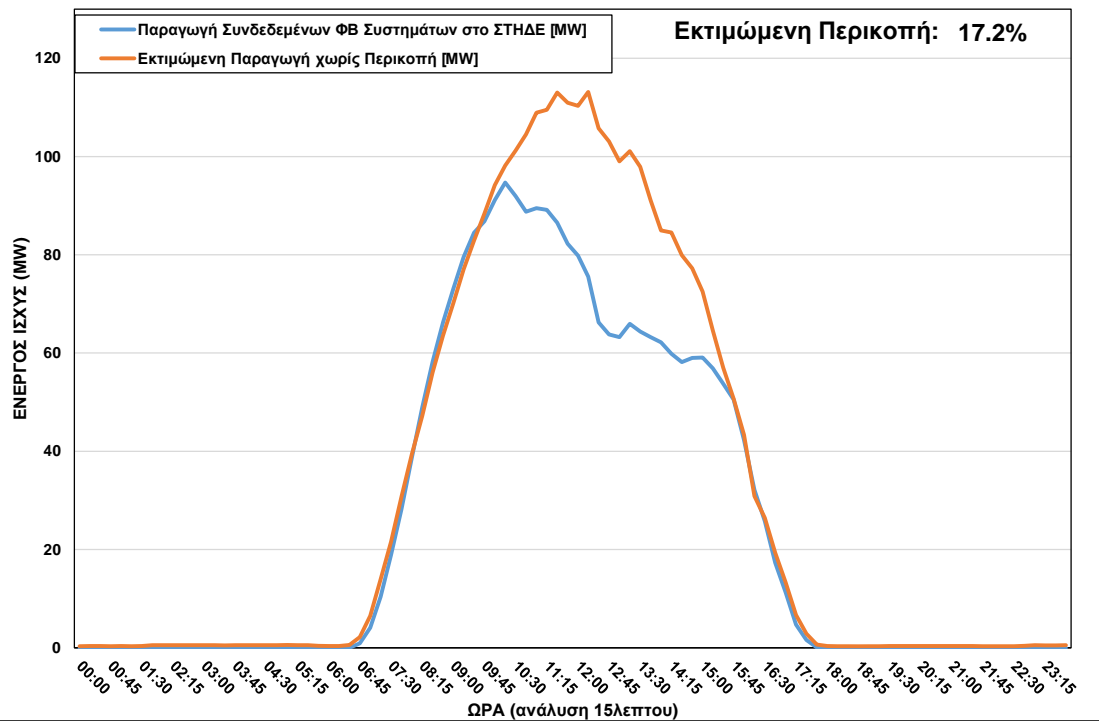


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	519.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	37 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/02/2022 ώρα 11:45 – 14:30**

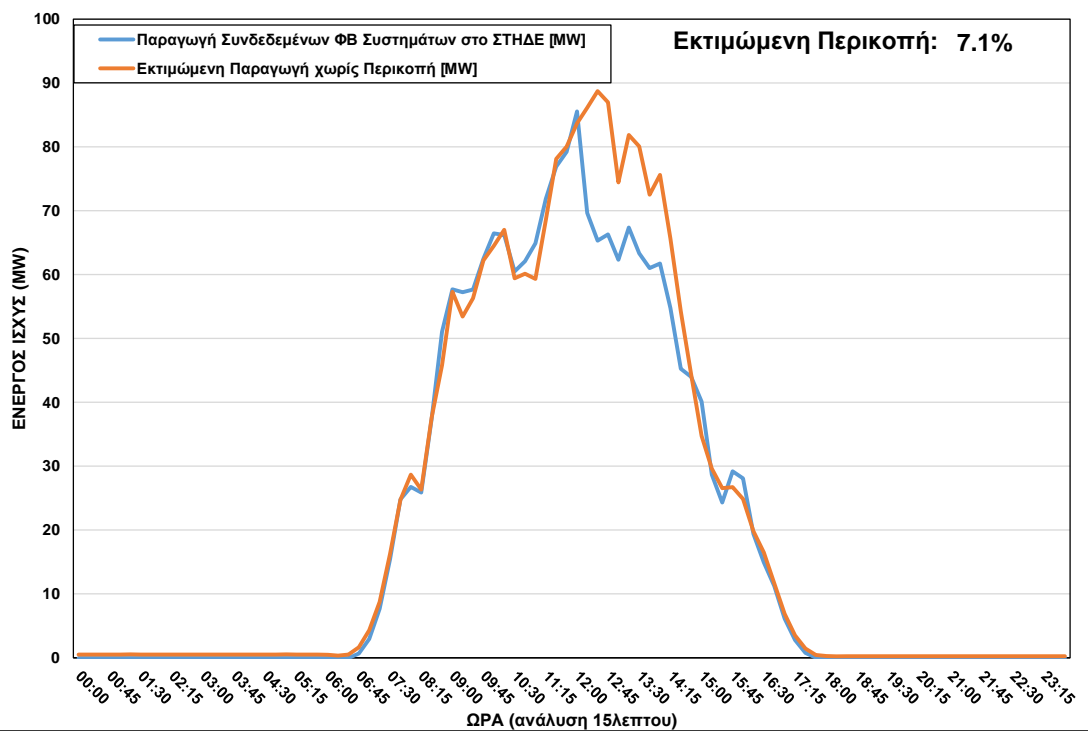


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	467.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	67.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/02/2022 ώρα 12:30 – 16:00**

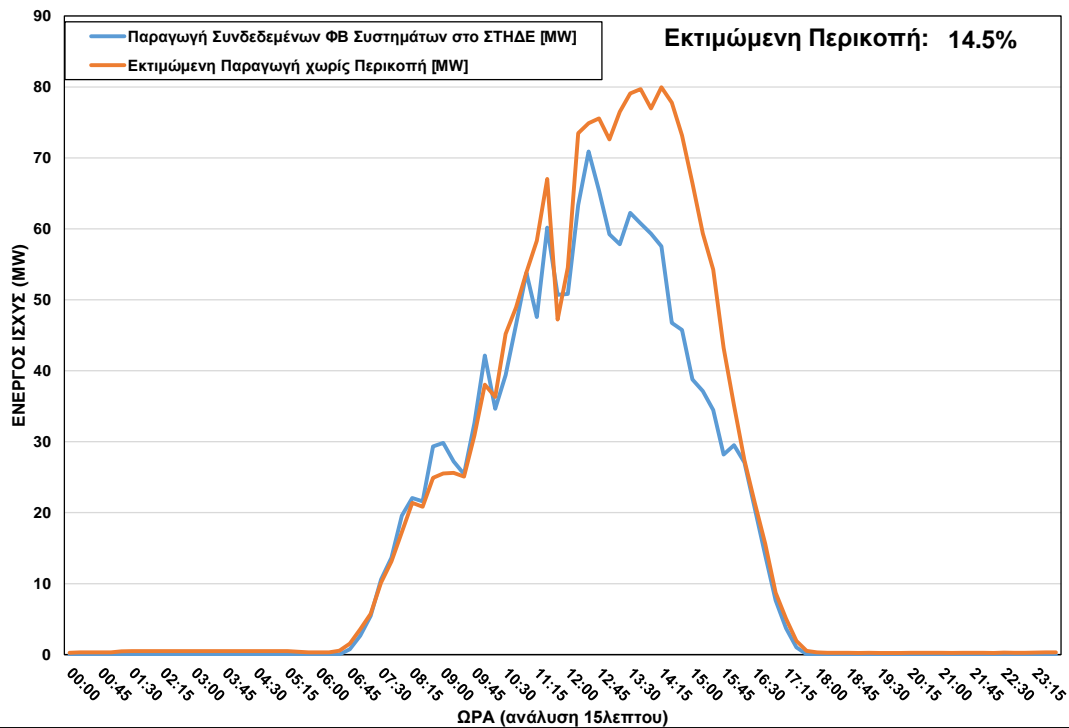


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	621.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	220.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/02/2022 ώρα 09:30 – 14:30**

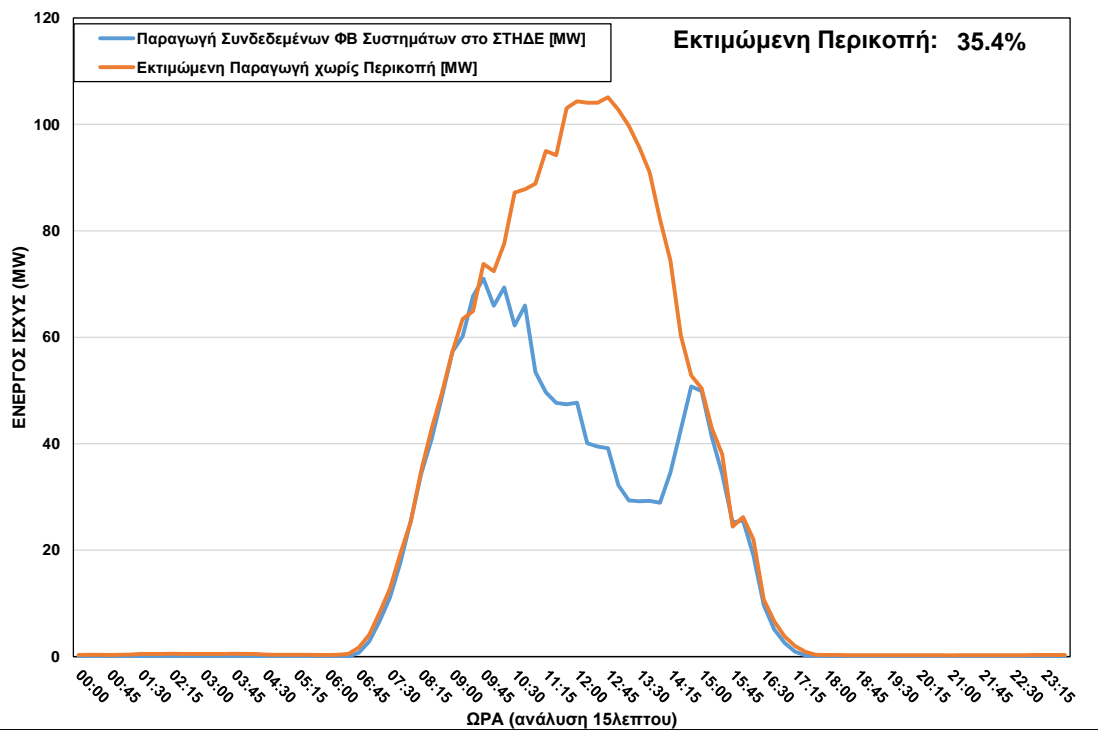




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/02/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	471 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	4.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/02/2022 ώρα 15:15 – 16:30**

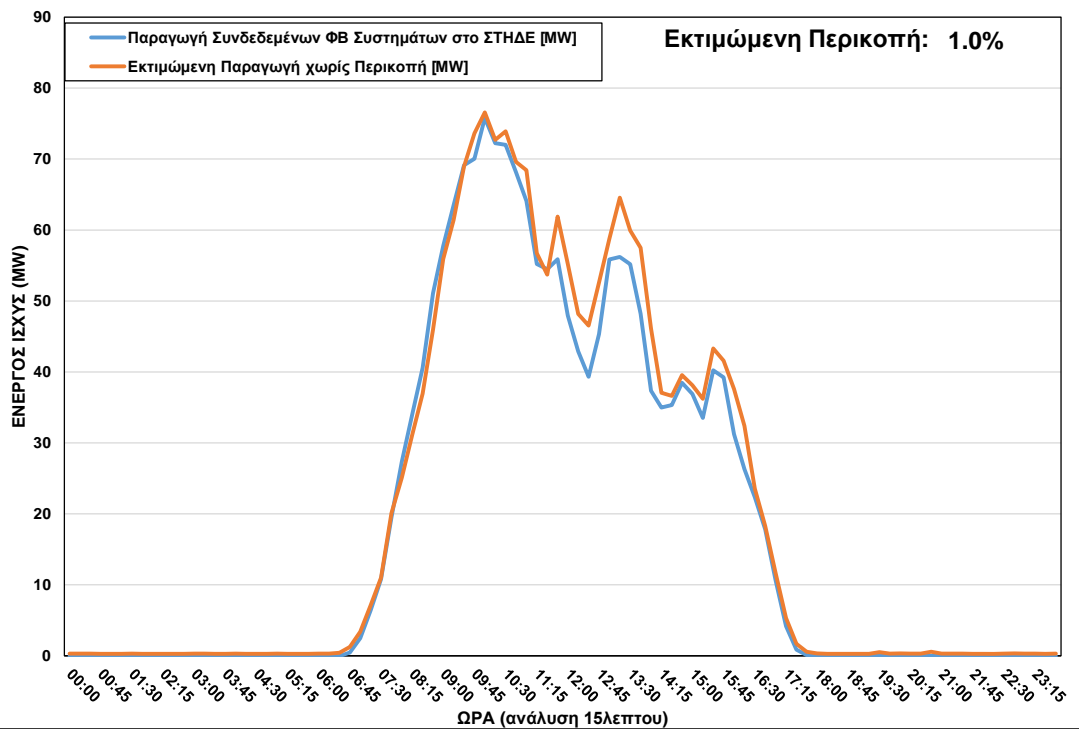


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	615.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	29.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/03/2022 ώρα 12:00 – 15:00**

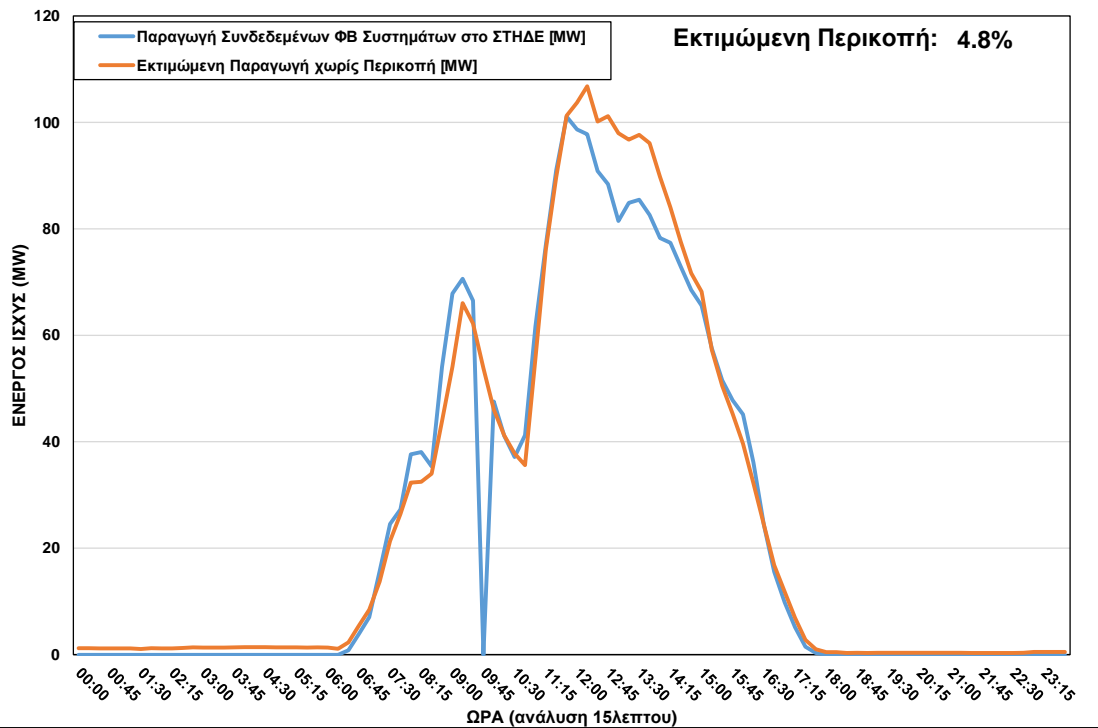


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	443.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	2.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/03/2022 ώρα 15:00 – 16:15**

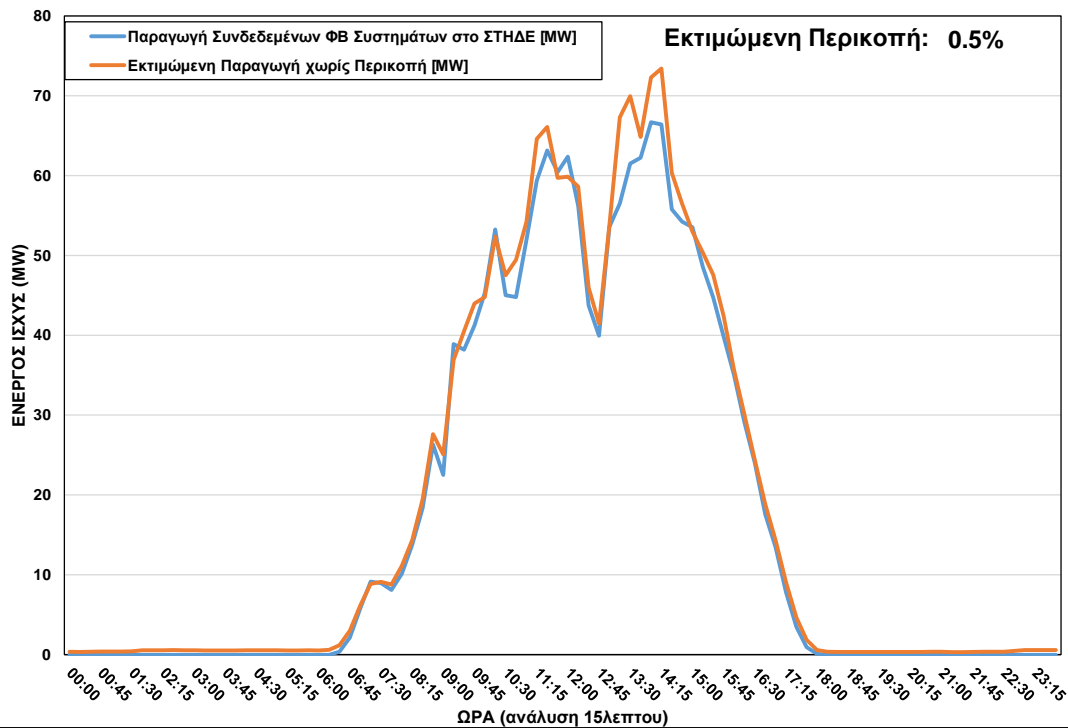


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	679.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	134 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/03/2022 ώρα 09:30 – 15:00**

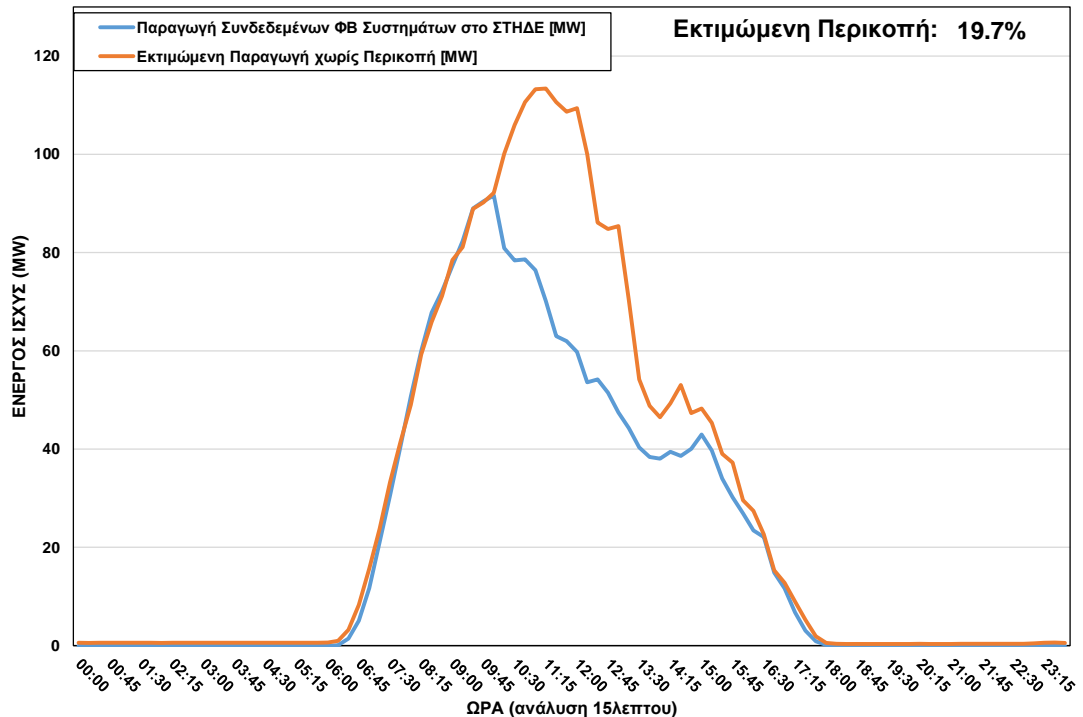


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	741.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	11.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/03/2022 ώρα 12:15 – 13:30**

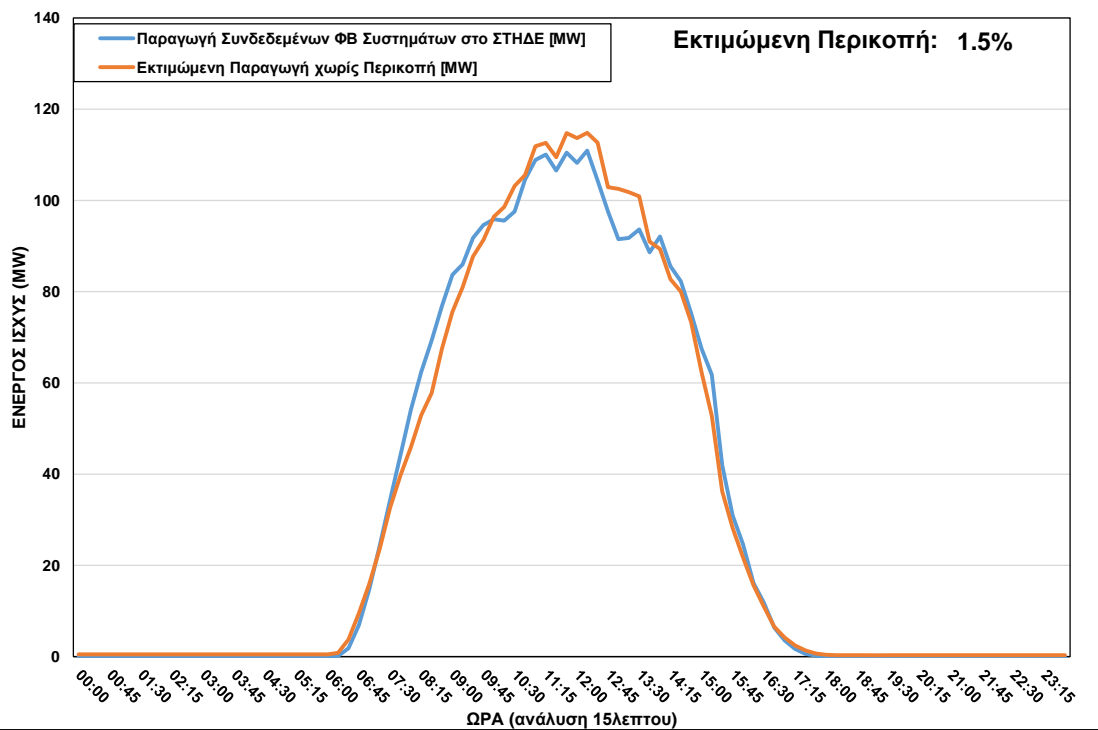


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	702.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	10 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11/03/2022 ώρα 13:45 – 15:15**

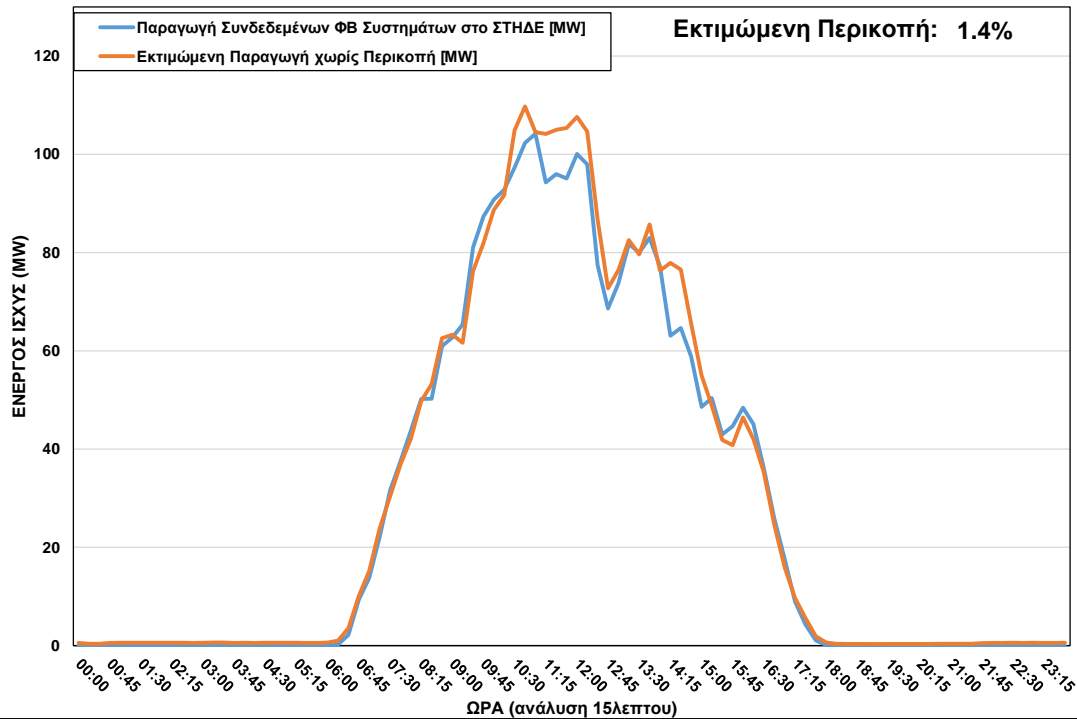


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	14:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	489.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	9.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/03/2022 ώρα 14:45 – 16:15**

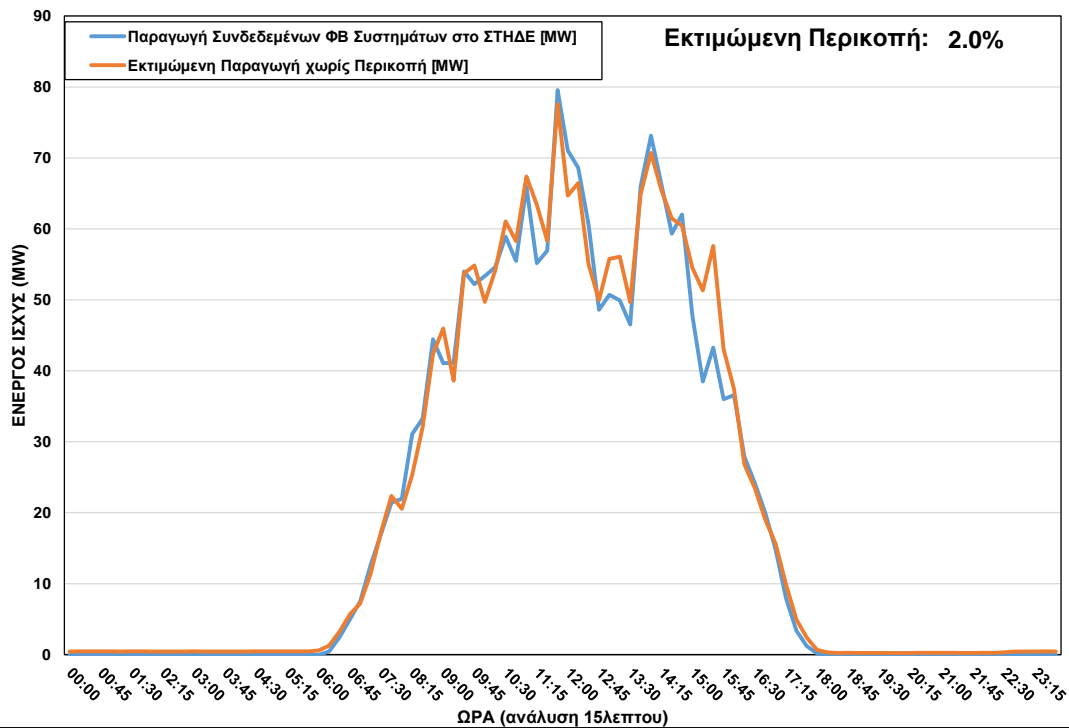


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	07:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	874.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	261.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/03/2022 ώρα 07:45 – 17:00**

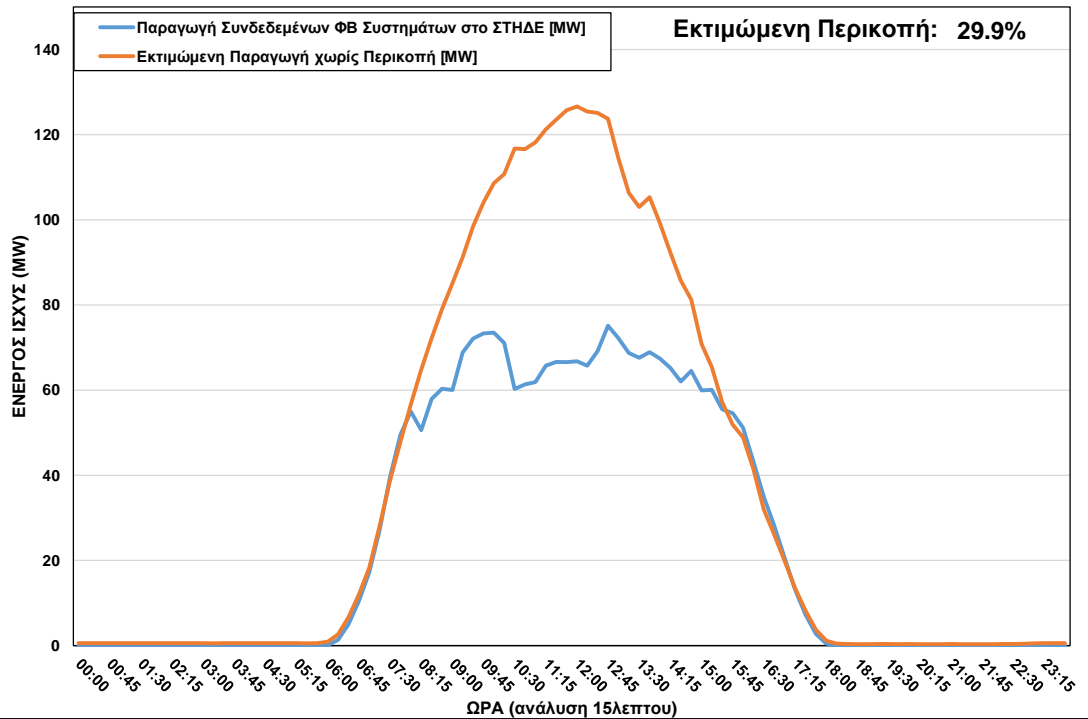




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	14:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	811.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	48.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/03/2022 ώρα 14:45 – 16:15**

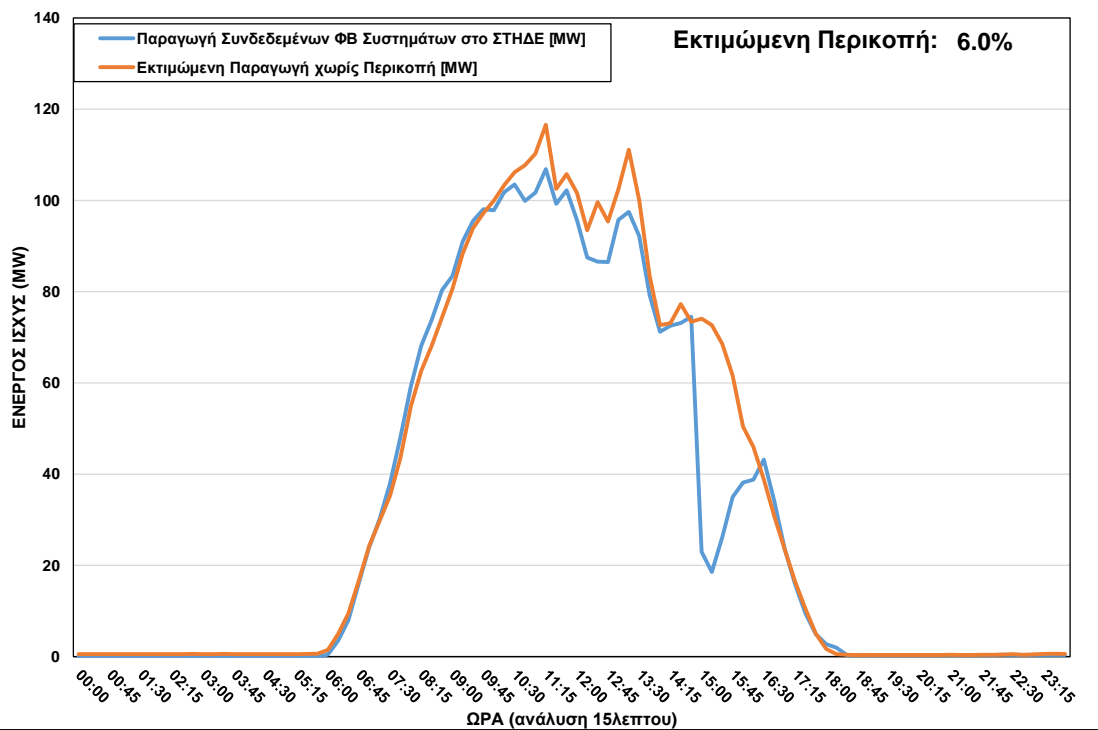


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	807.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	44.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/03/2022 ώρα 11:15 – 13:30**

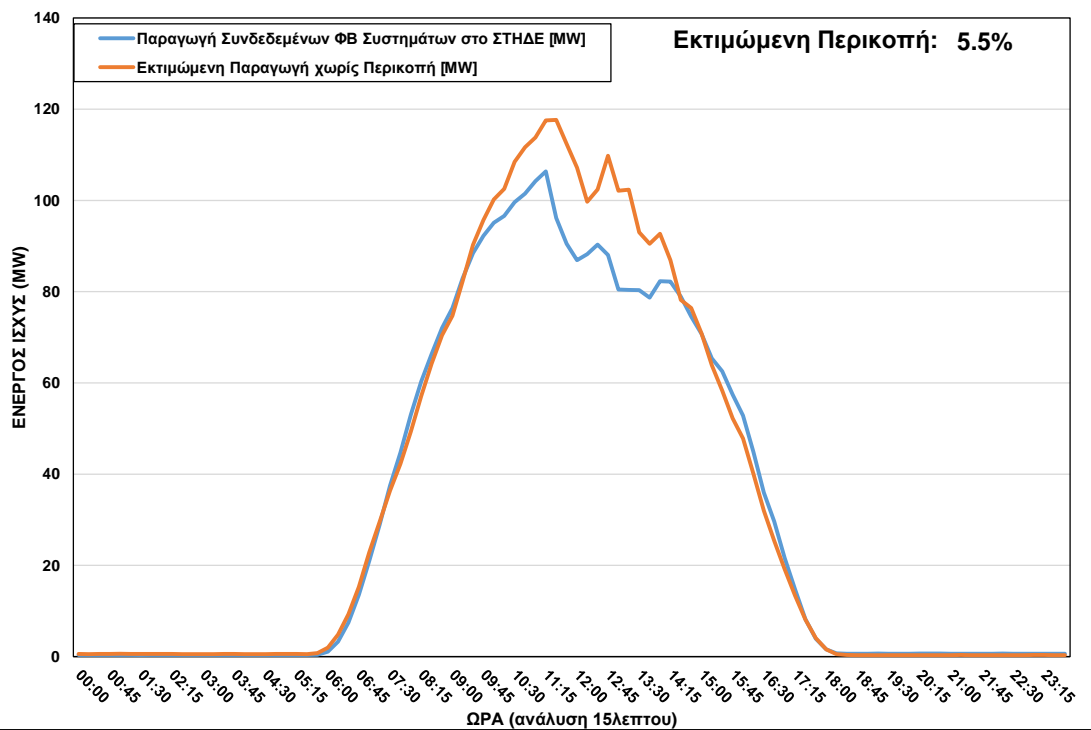


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	910.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	245.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/03/2022 ώρα 11:45 – 18:15**

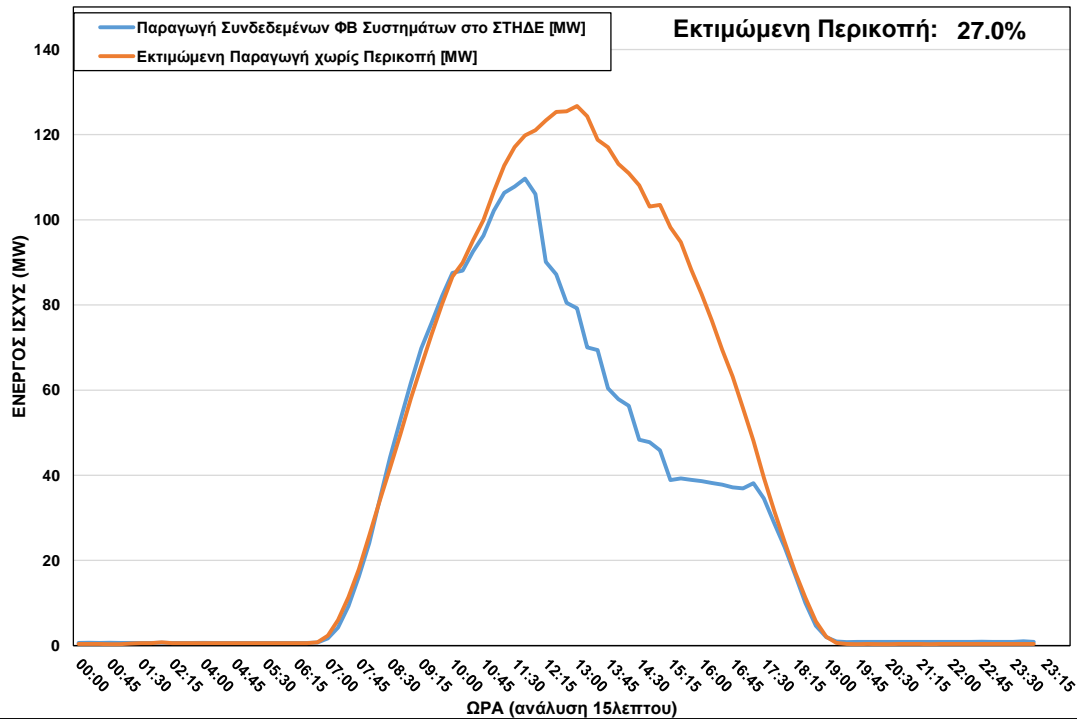


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/03/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	897.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	54.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/03/2022 ώρα 12:45 – 16:45**

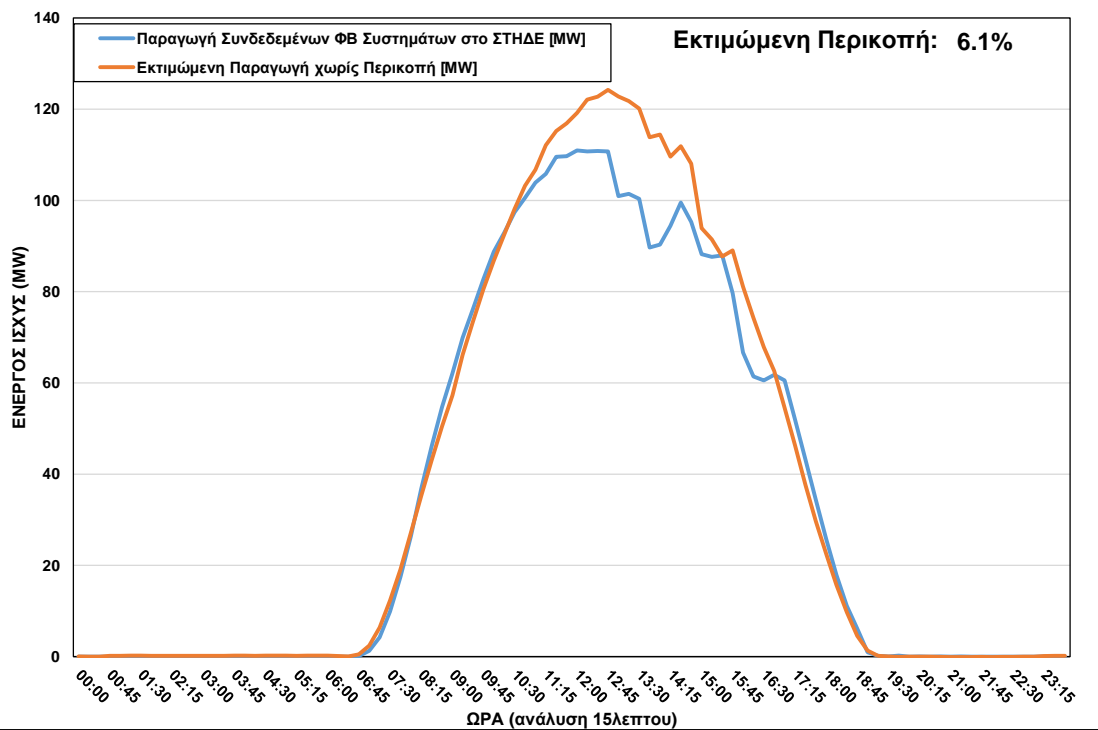


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	01/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	892.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	267.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/04/2022 ώρα 10:00 – 16:30**

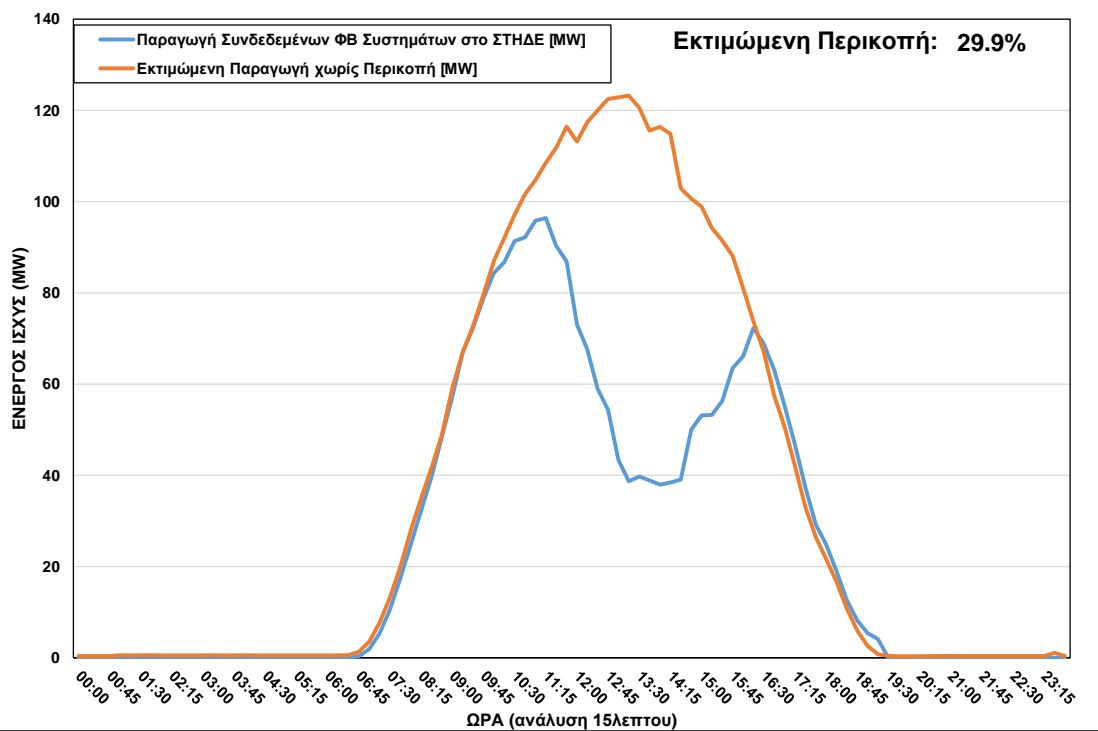


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	871.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	127.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/04/2022 ώρα 10:45 – 16:30

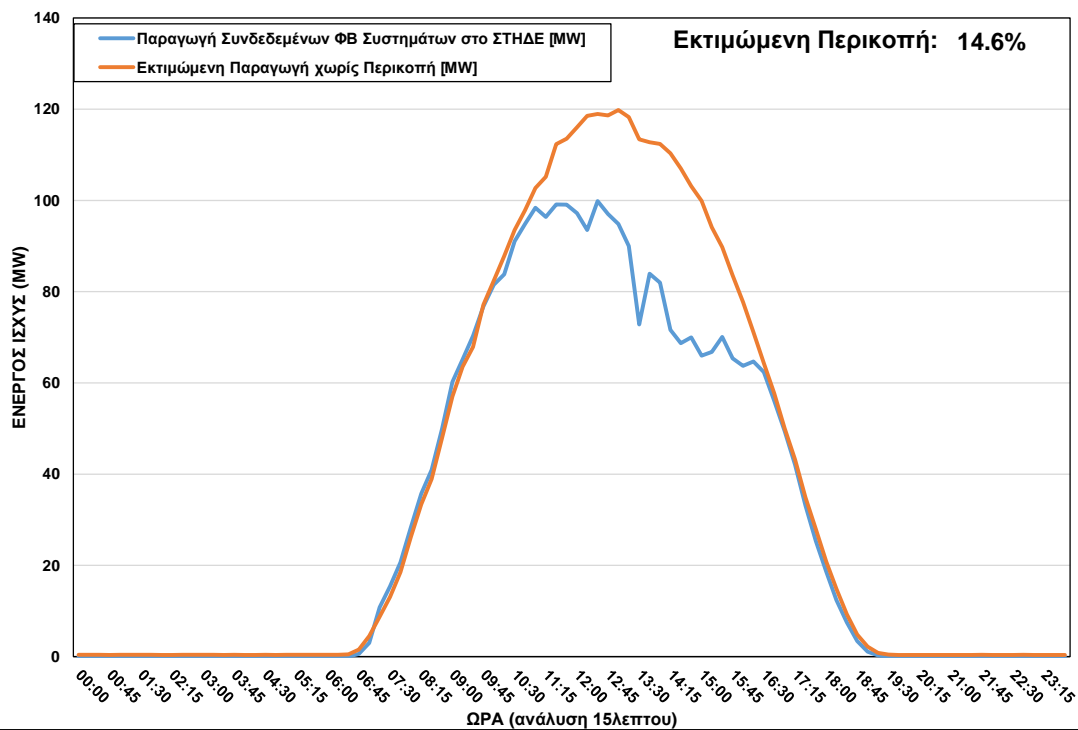


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	814.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	126.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/04/2022 ώρα 11:00 – 16:00**

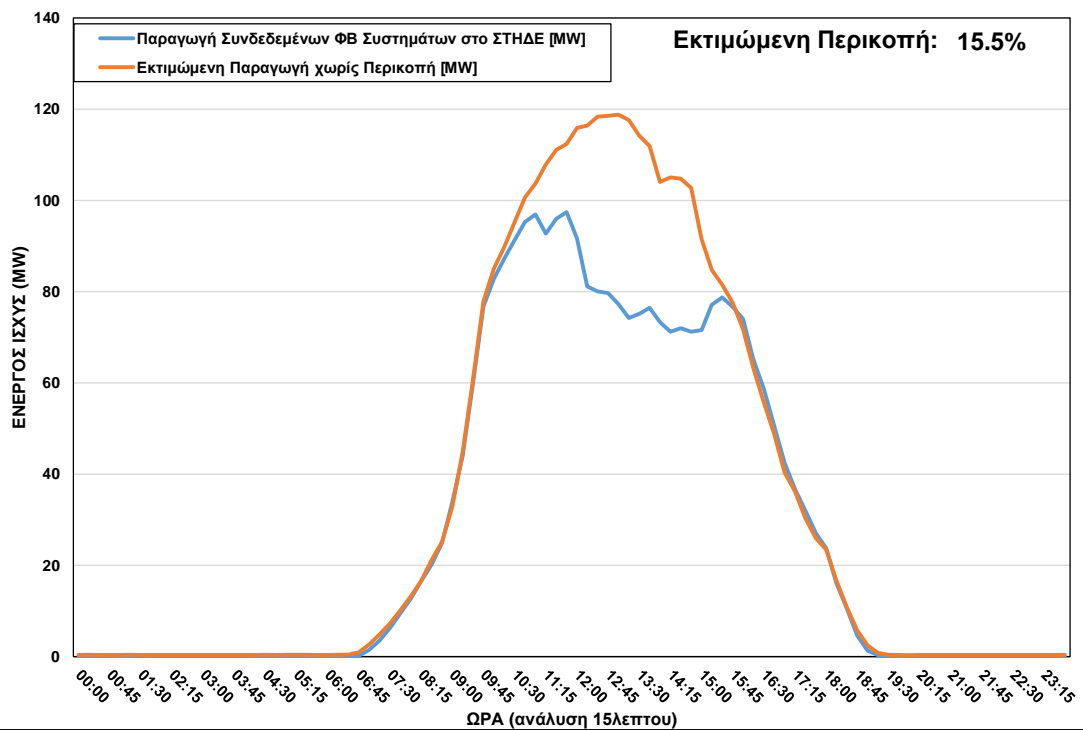


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	758.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	72.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/04/2022 ώρα 11:30 – 17:00**

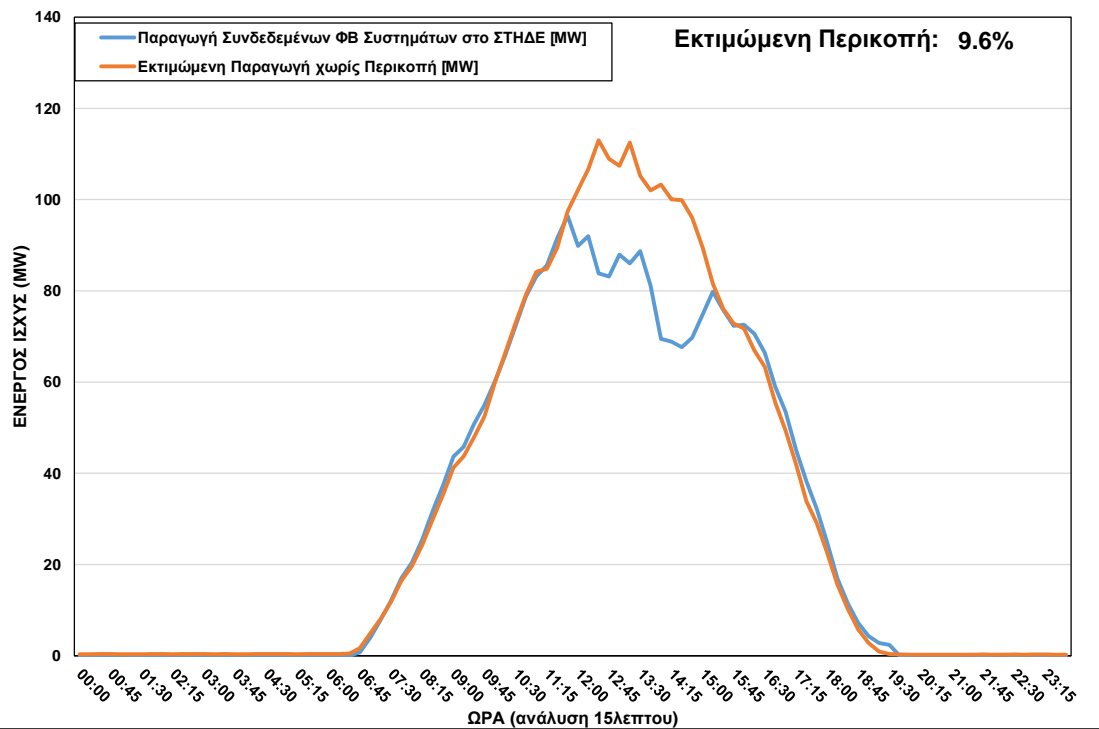




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	844.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	48.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/04/2022 ώρα 11:30 – 17:00**

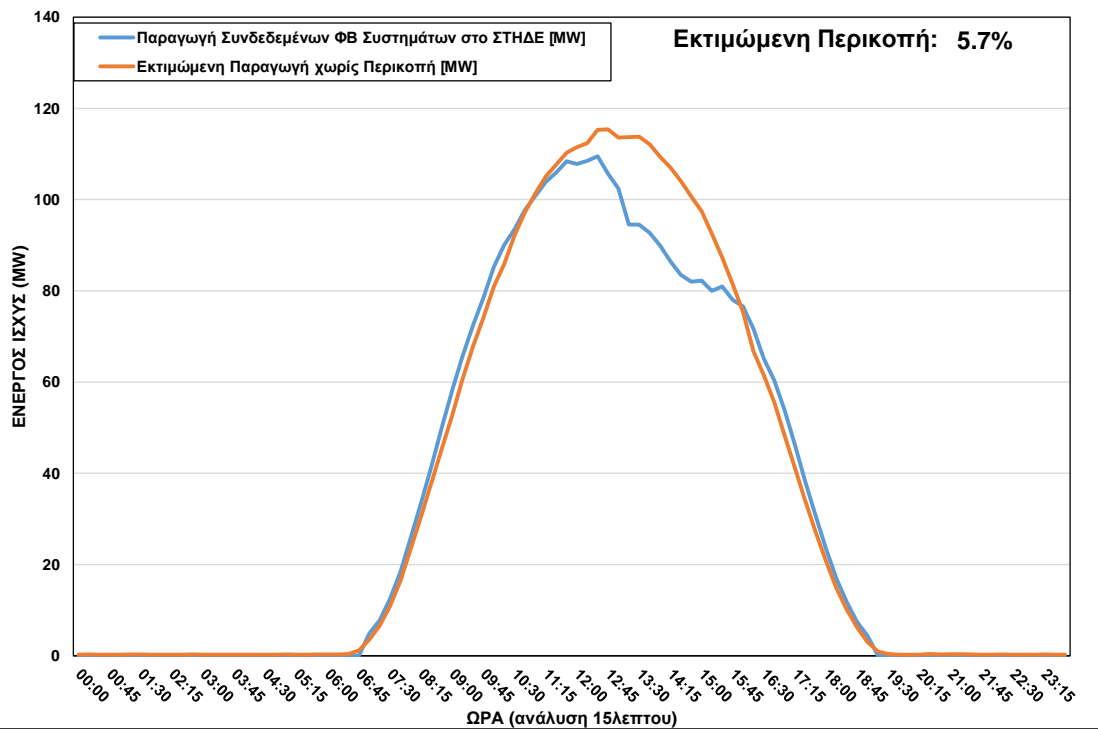


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	629.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	79.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/04/2022 ώρα 13:00 – 17:00**

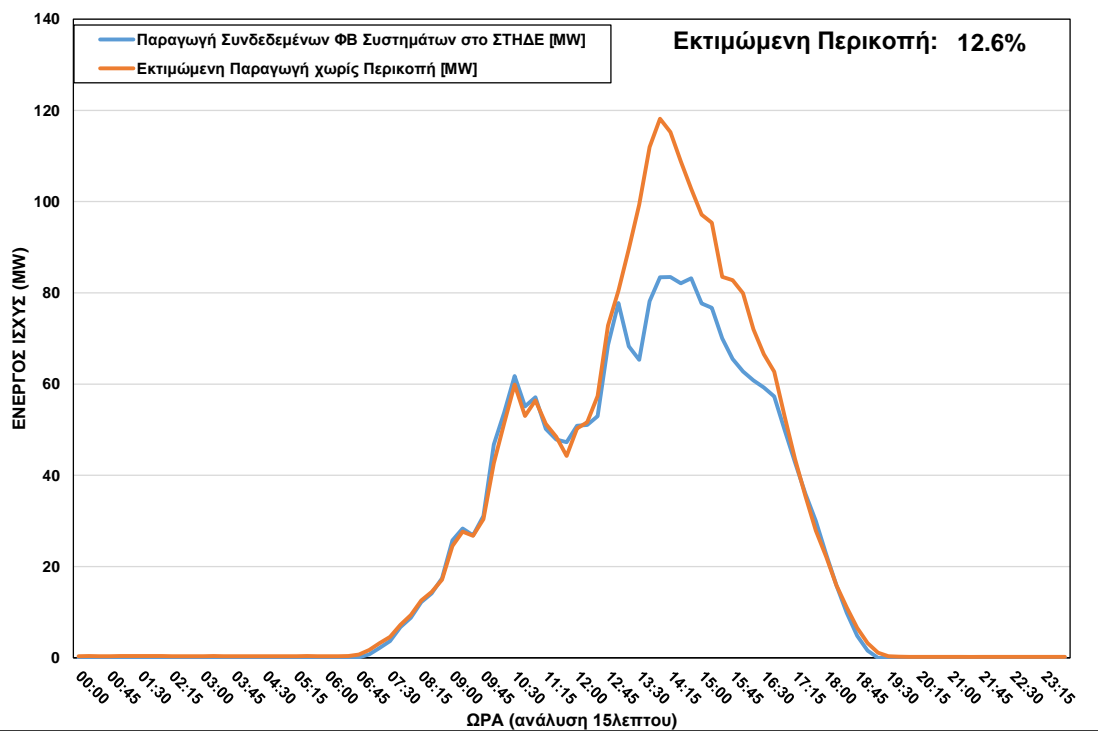


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	919 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	17.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/04/2022 ώρα 12:00 – 17:00**

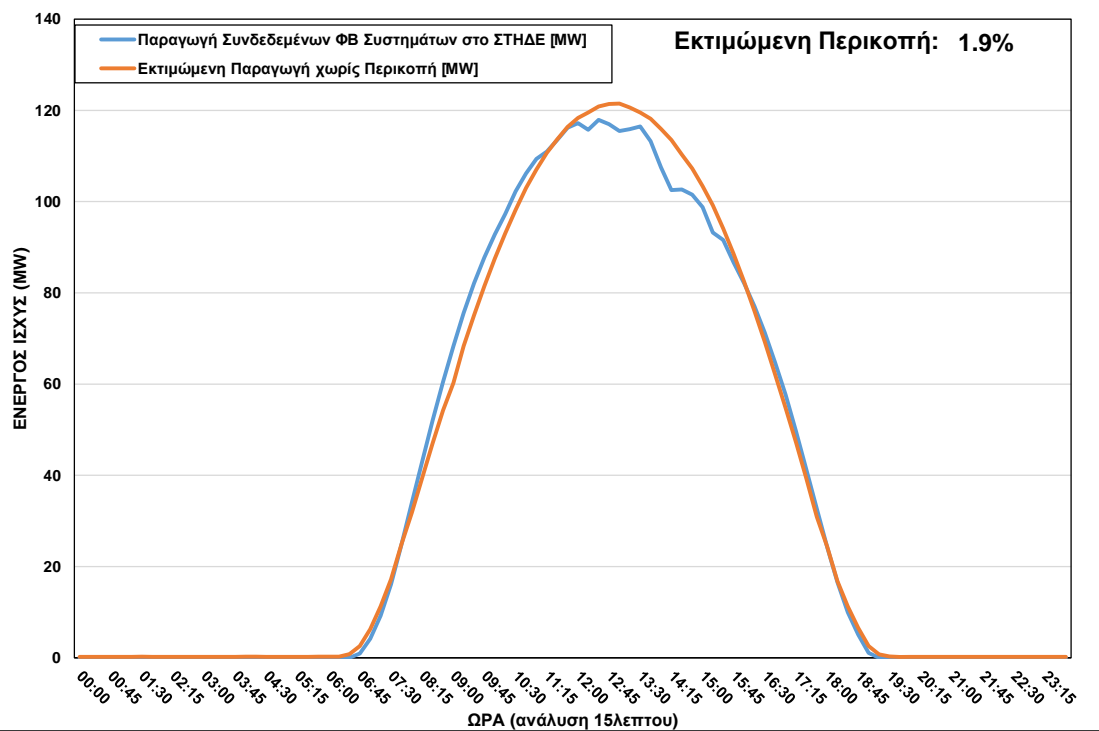


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	10/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	884.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	131.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10/04/2022 ώρα 10:30 – 16:30**

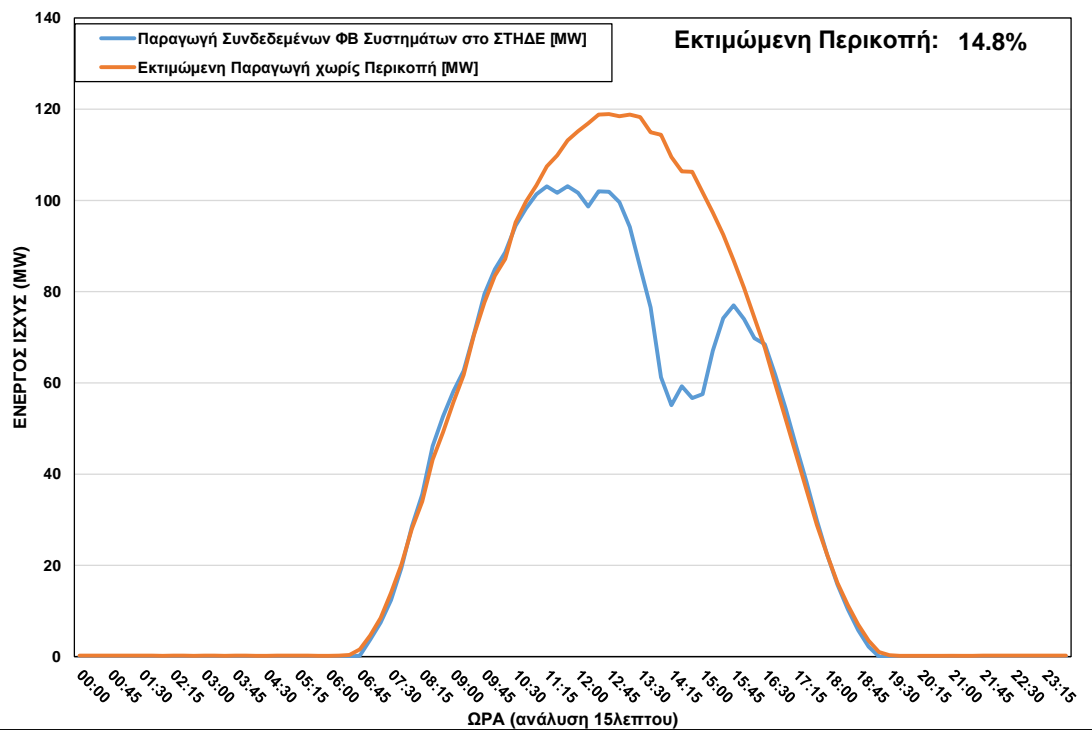


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	797.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	91.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11/04/2022 ώρα 13:00 – 17:15**

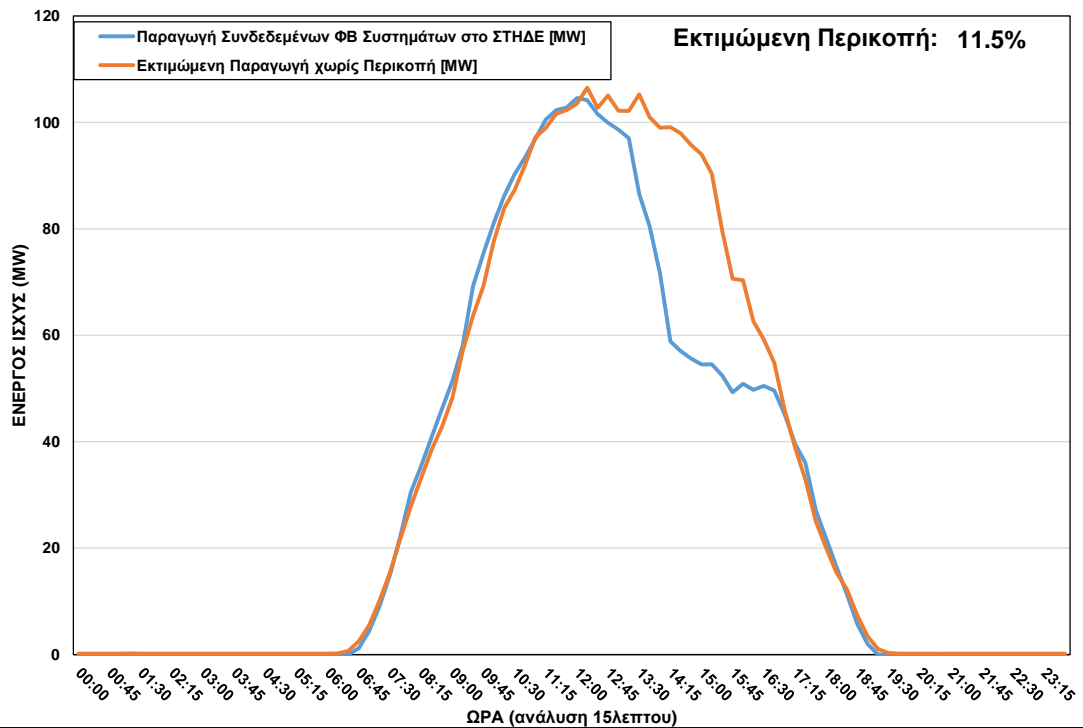


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	913.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	95.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/04/2022 ώρα 11:00 – 18:00**

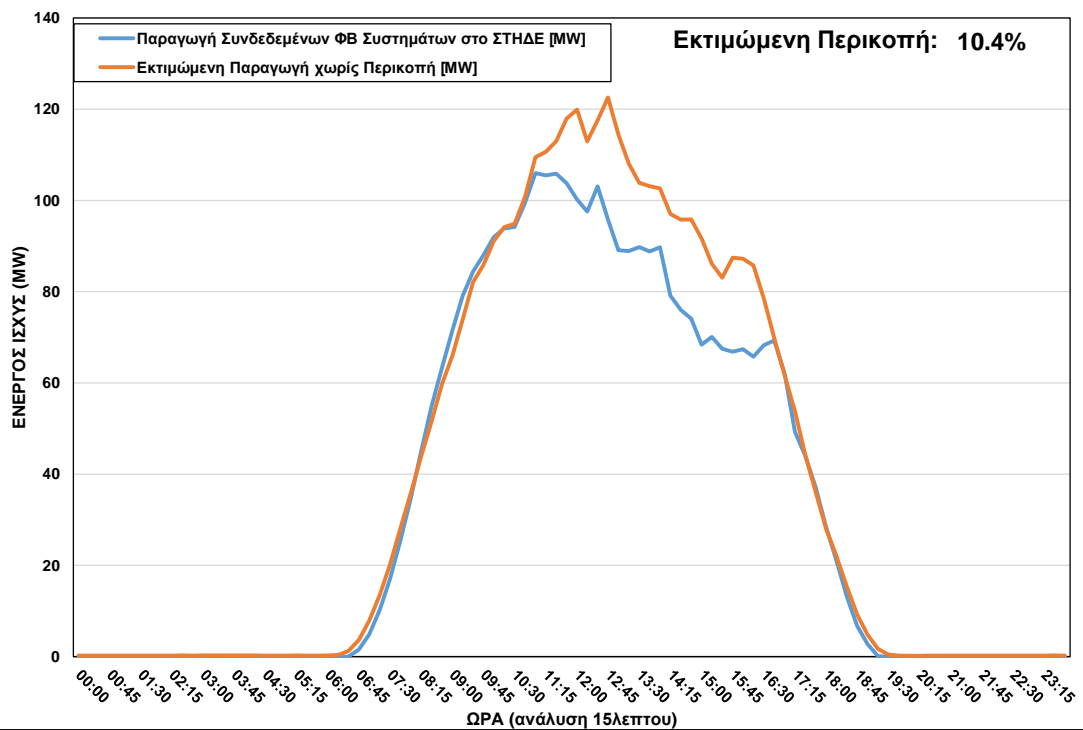


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	994.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	273.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/04/2022 ώρα 10:30 – 17:00**

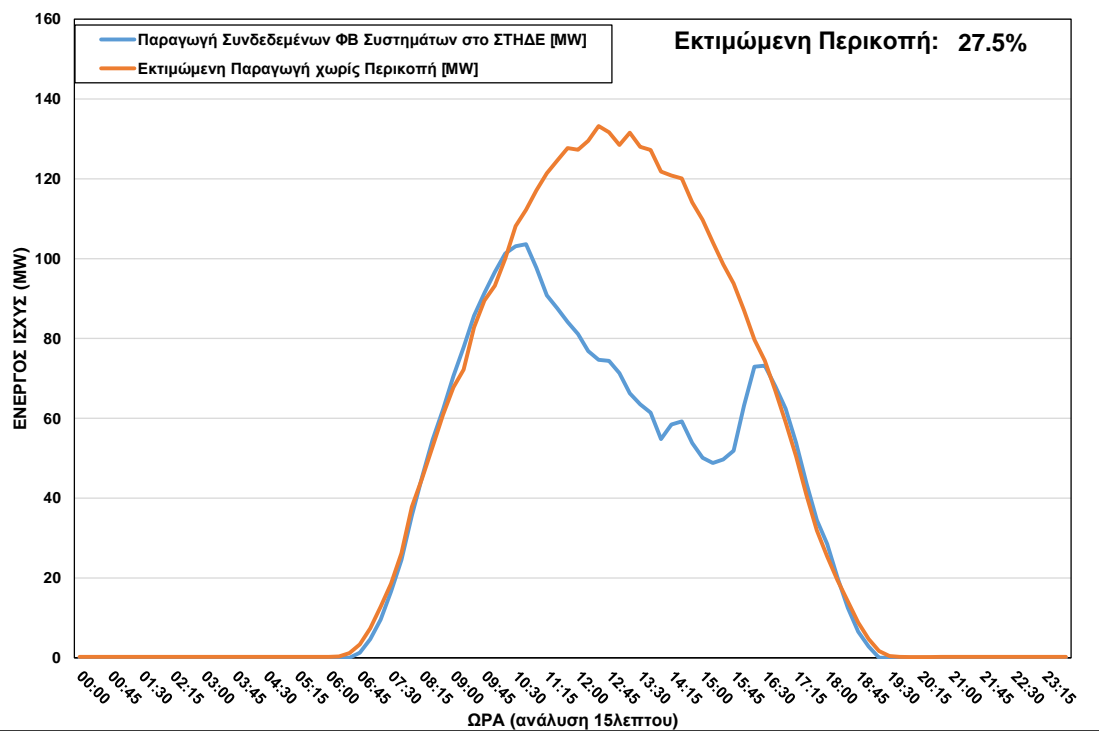


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	14/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1020.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	234.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/04/2022 ώρα 10:30 – 16:45**

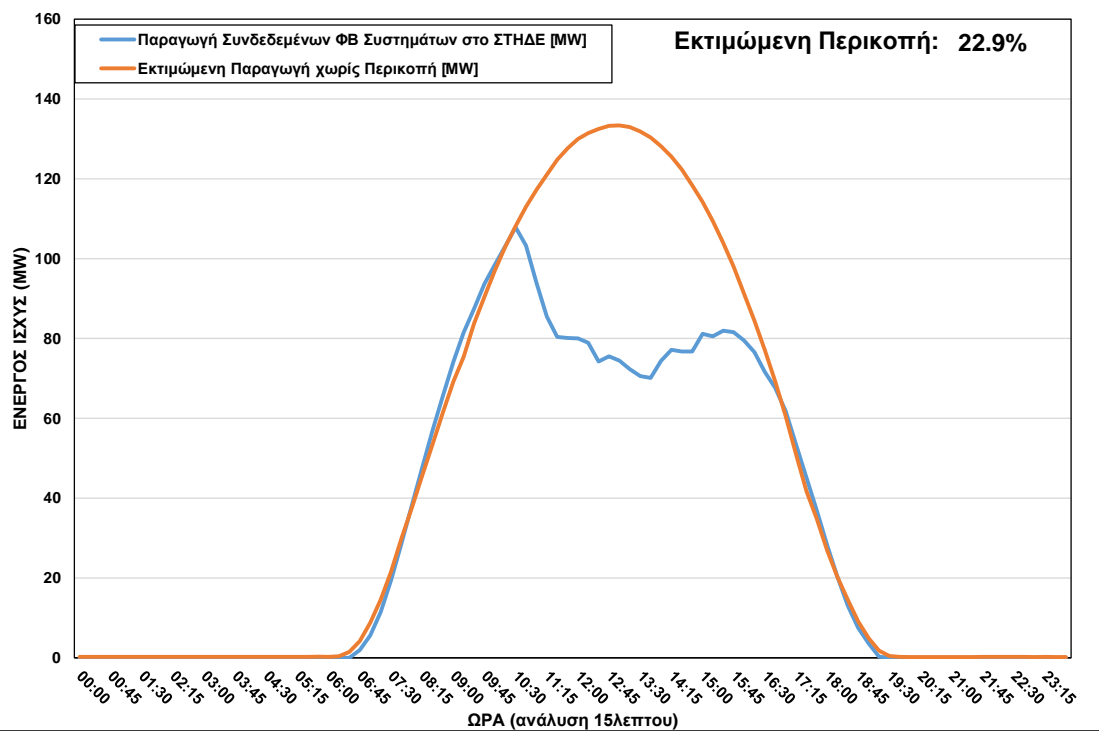




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	16/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	912.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	14.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/04/2022 ώρα 13:30 – 16:15**

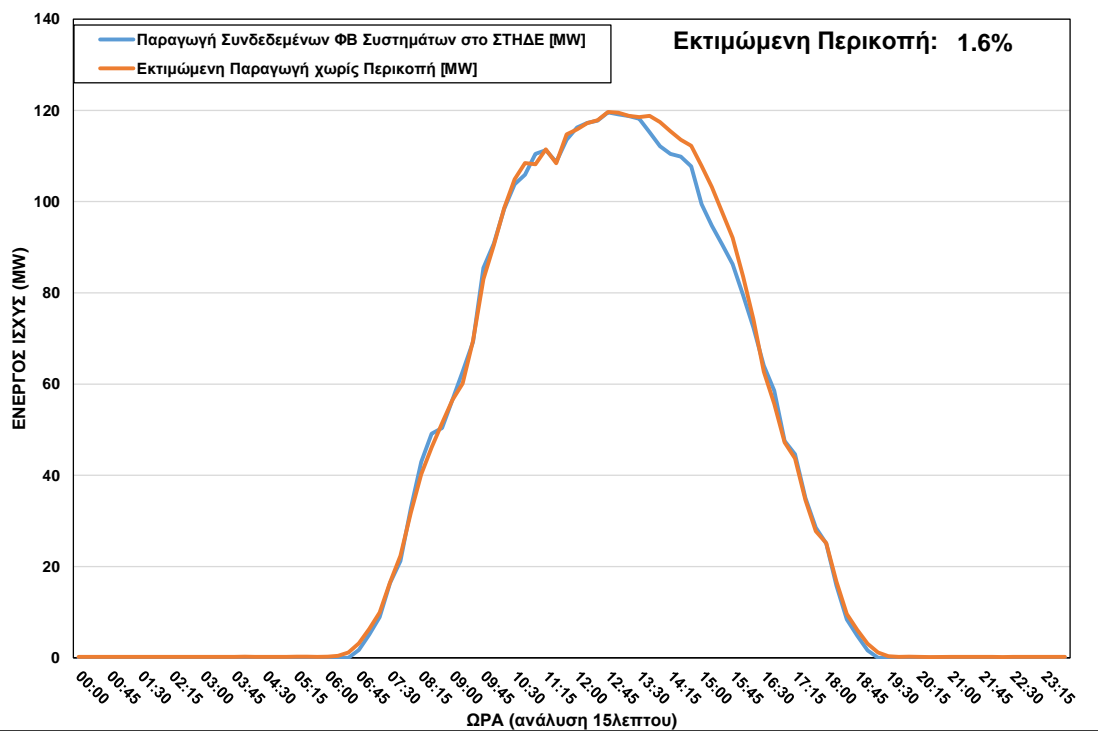


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	17/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	675.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	90.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17/04/2022 ώρα 11:15 – 16:30**

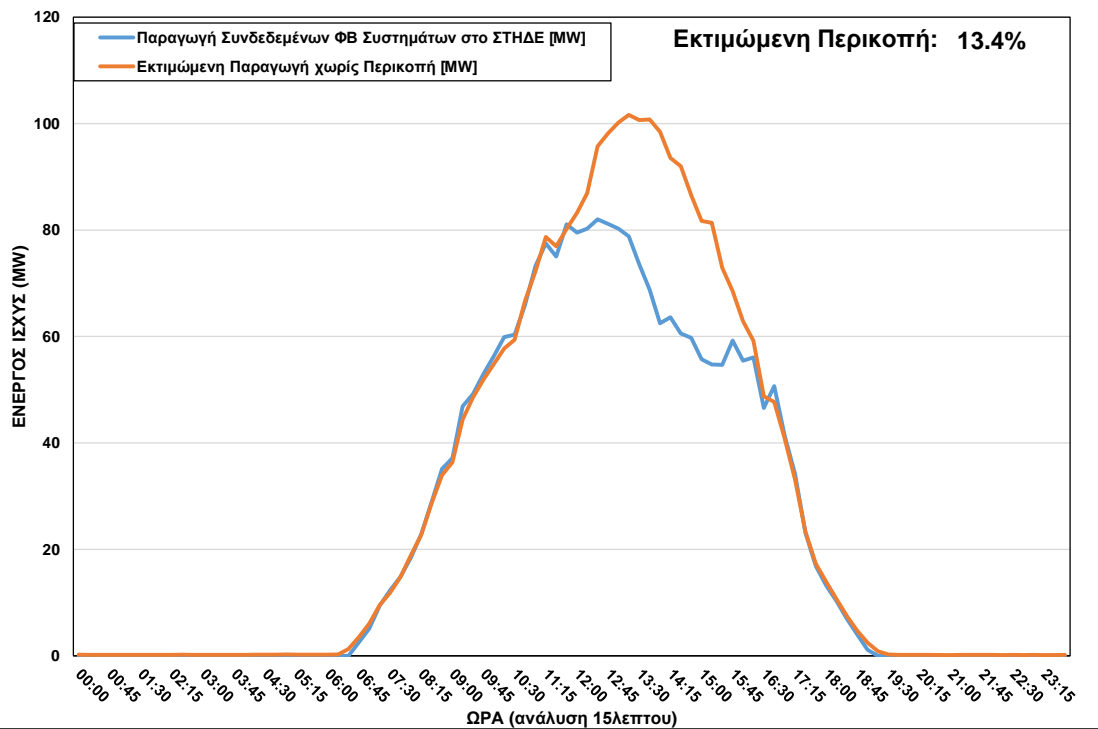


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	902 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	34.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/04/2022 ώρα 13:00 – 17:00**

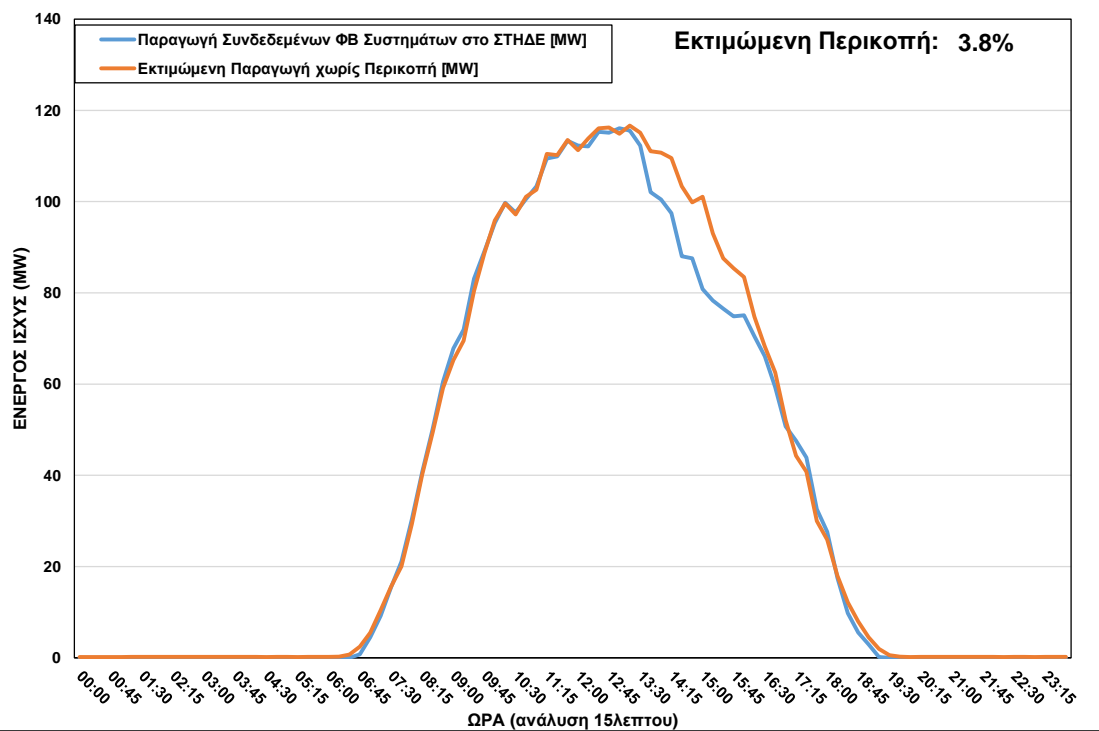


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	986.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	59.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/04/2022 ώρα 13:45 – 17:45**

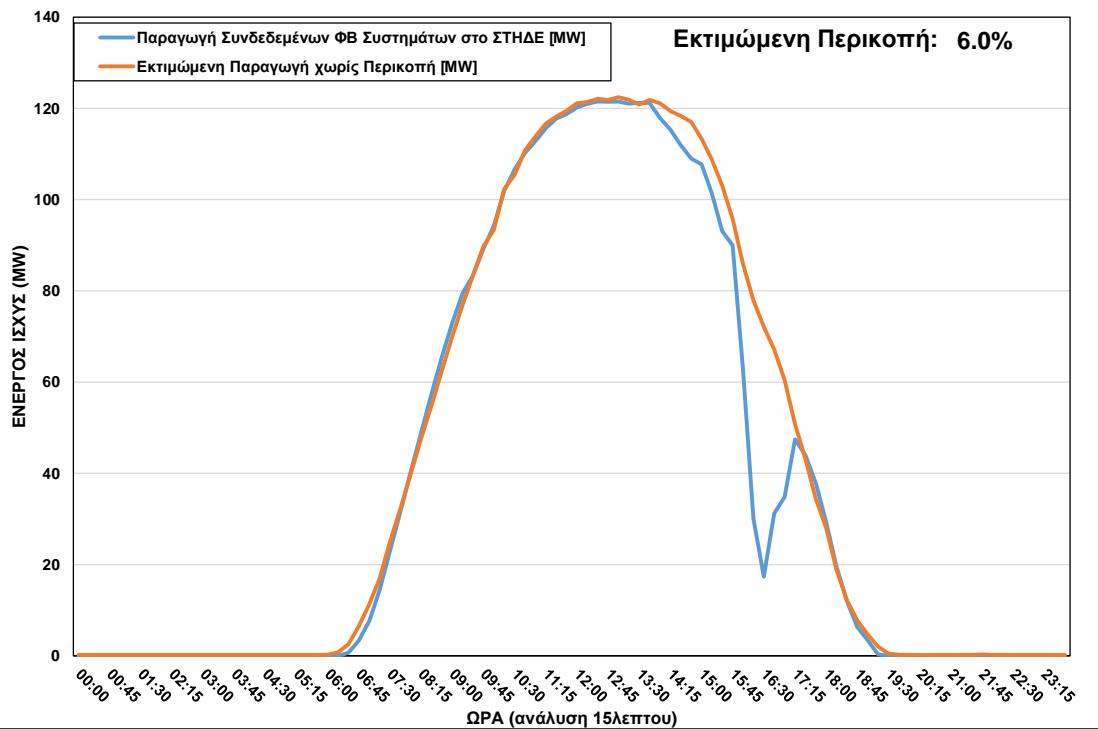


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	819.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	25.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/04/2022 ώρα 12:15 – 16:30**

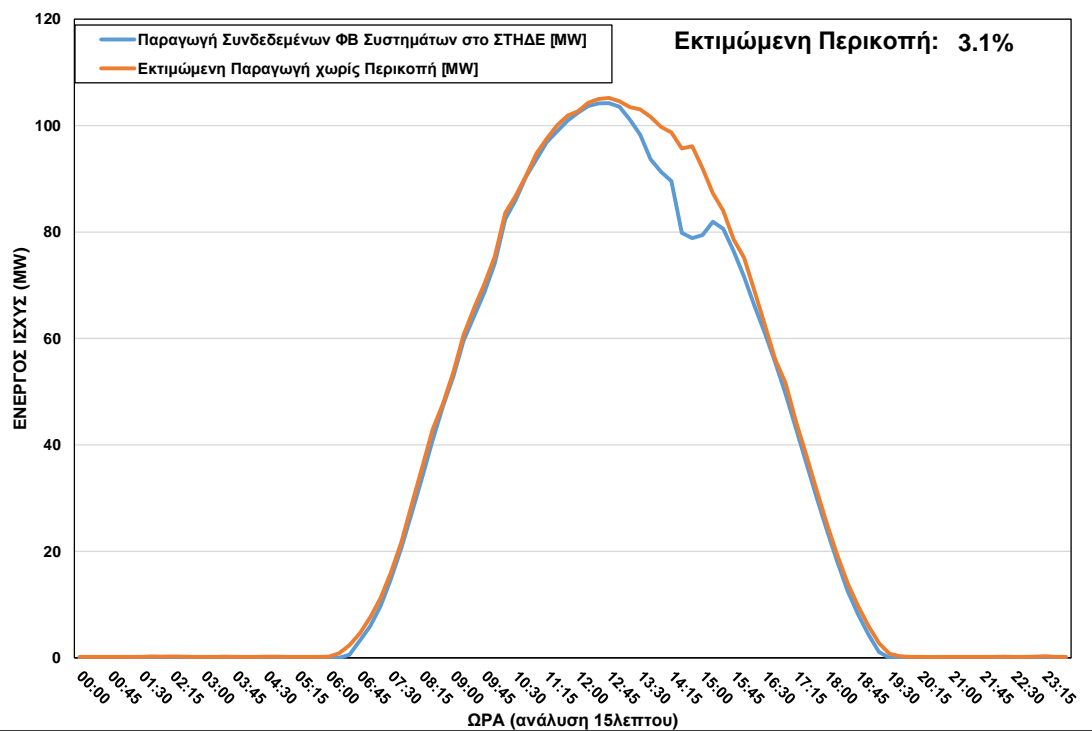


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/04/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	917.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	47.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/04/2022 ώρα 12:00 – 18:00**

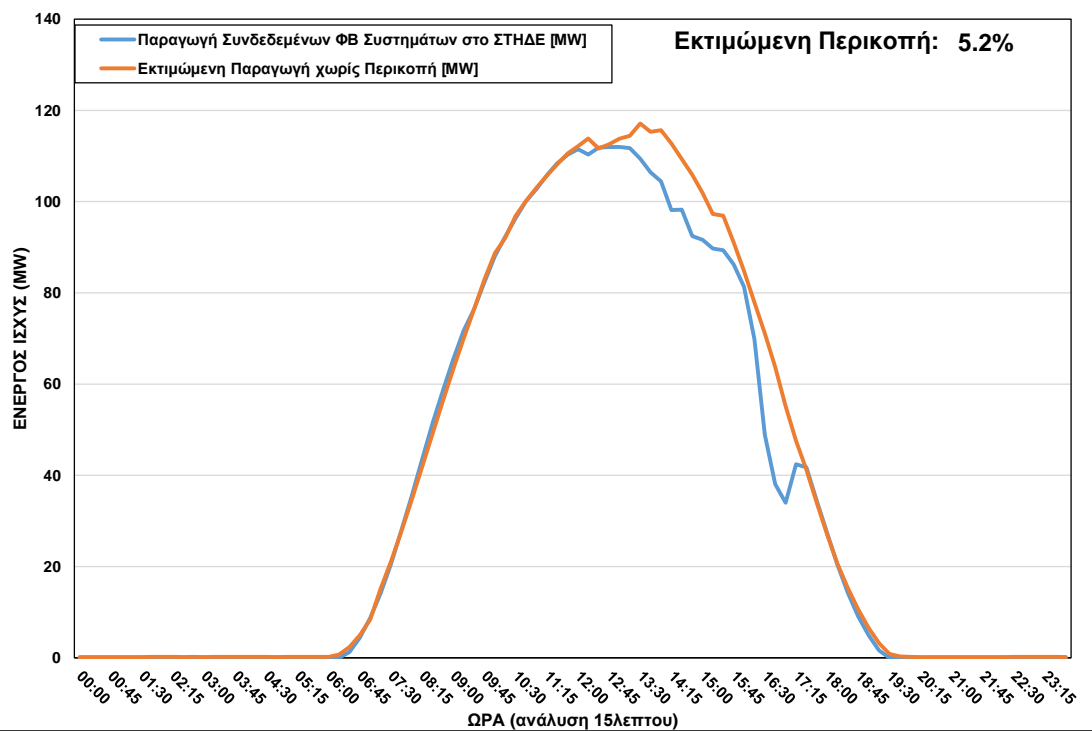


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1023.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	244.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/05/2022 ώρα 09:45 – 17:30**

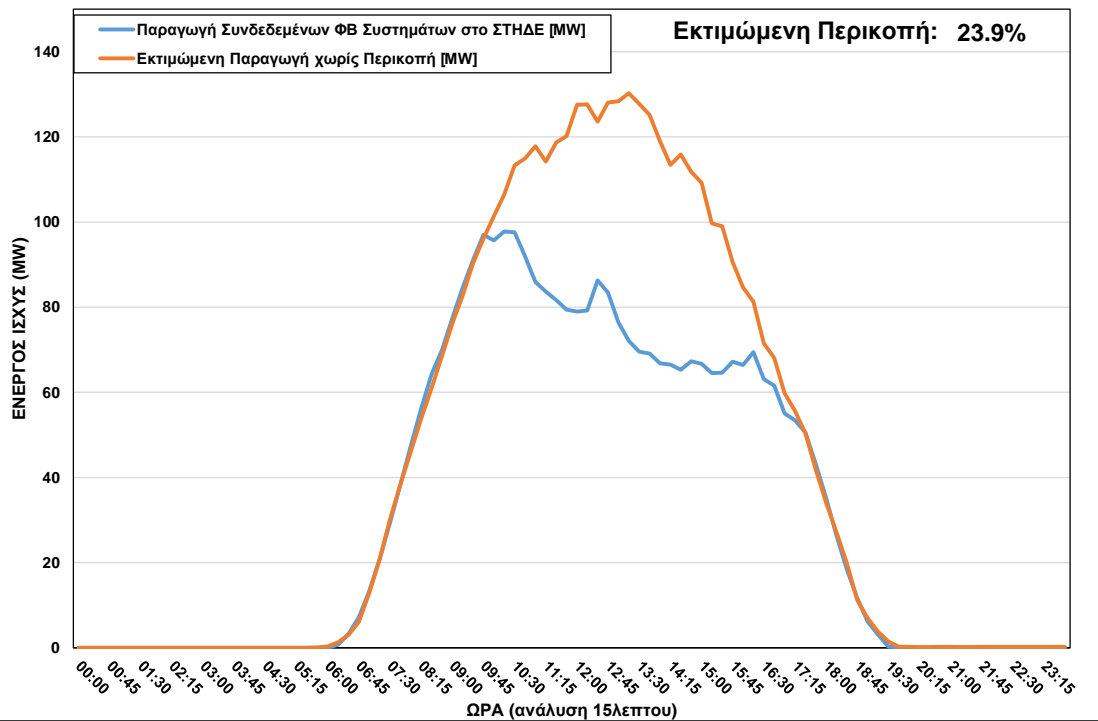


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος / Προγραμματισμένη εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1015.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	377.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/05/2022 ώρα 10:00 – 18:00**

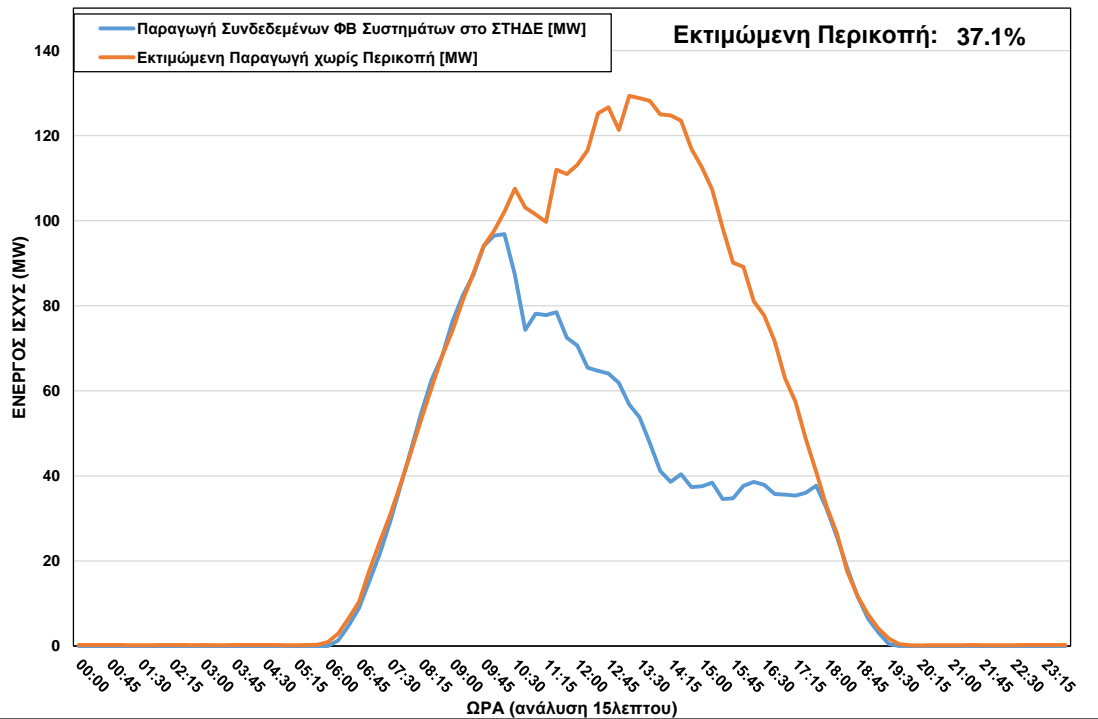




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1071 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	244.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/05/2022 ώρα 09:30 – 17:30**

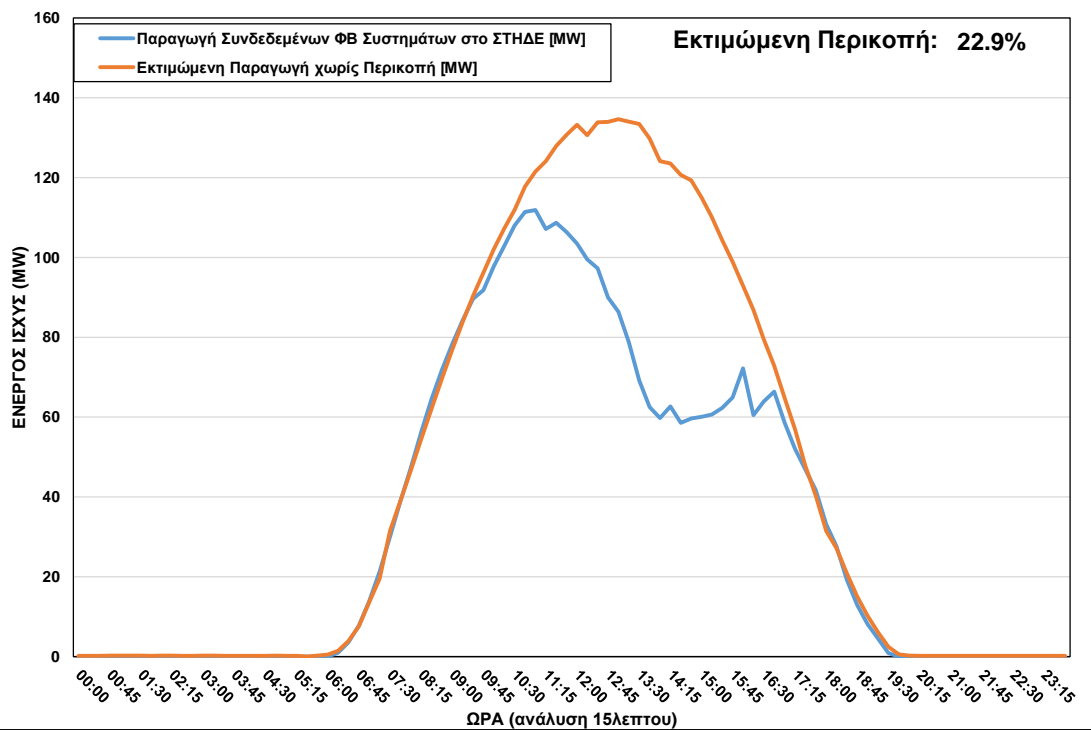


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	860.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	30 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/05/2022 ώρα 15:00 – 17:00**

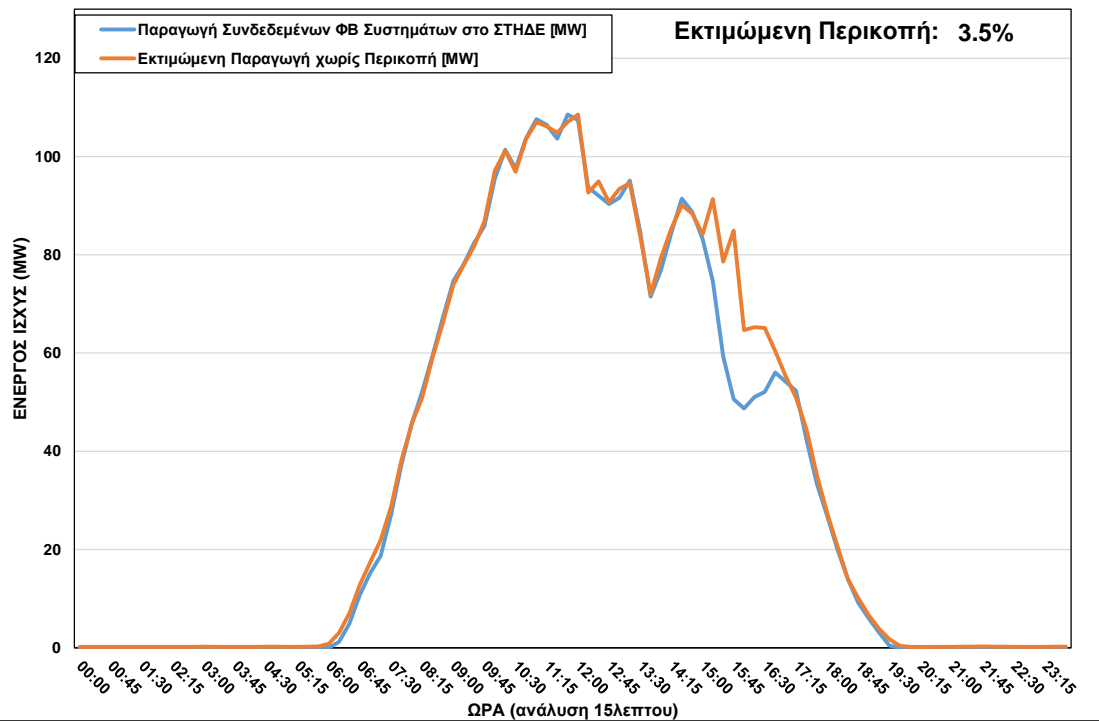


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	842.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	191.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/05/2022 ώρα 10:45 – 16:30**

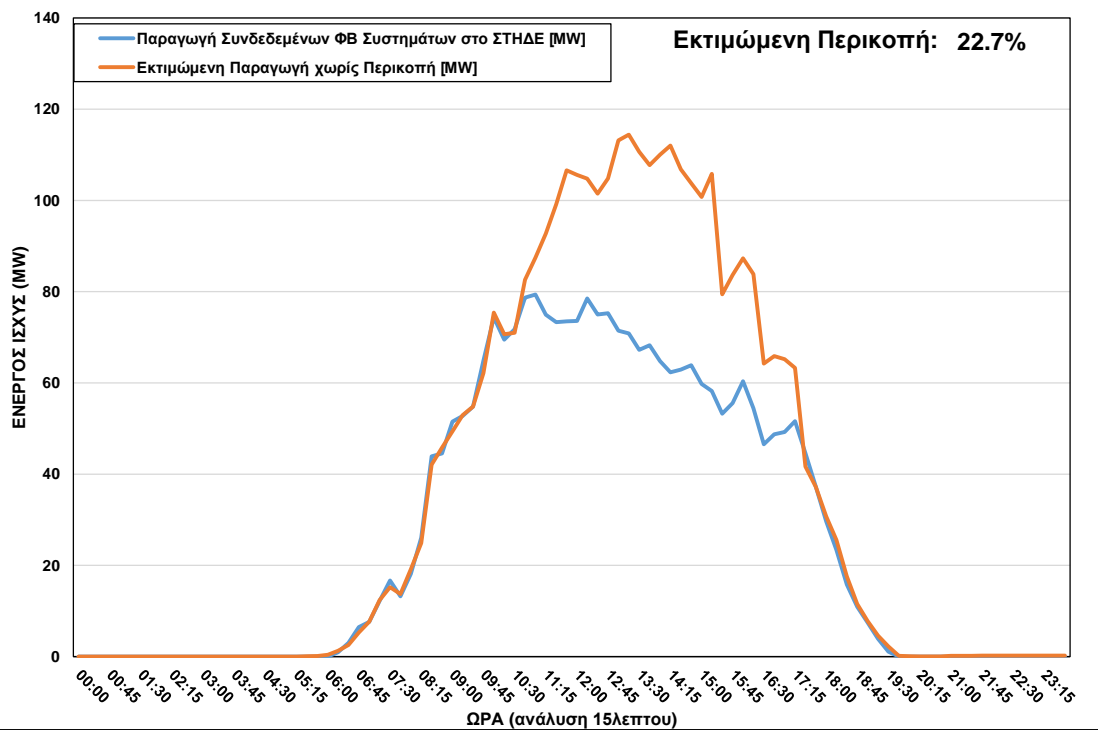


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	932.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	170.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/05/2022 ώρα 10:15 – 15:45**

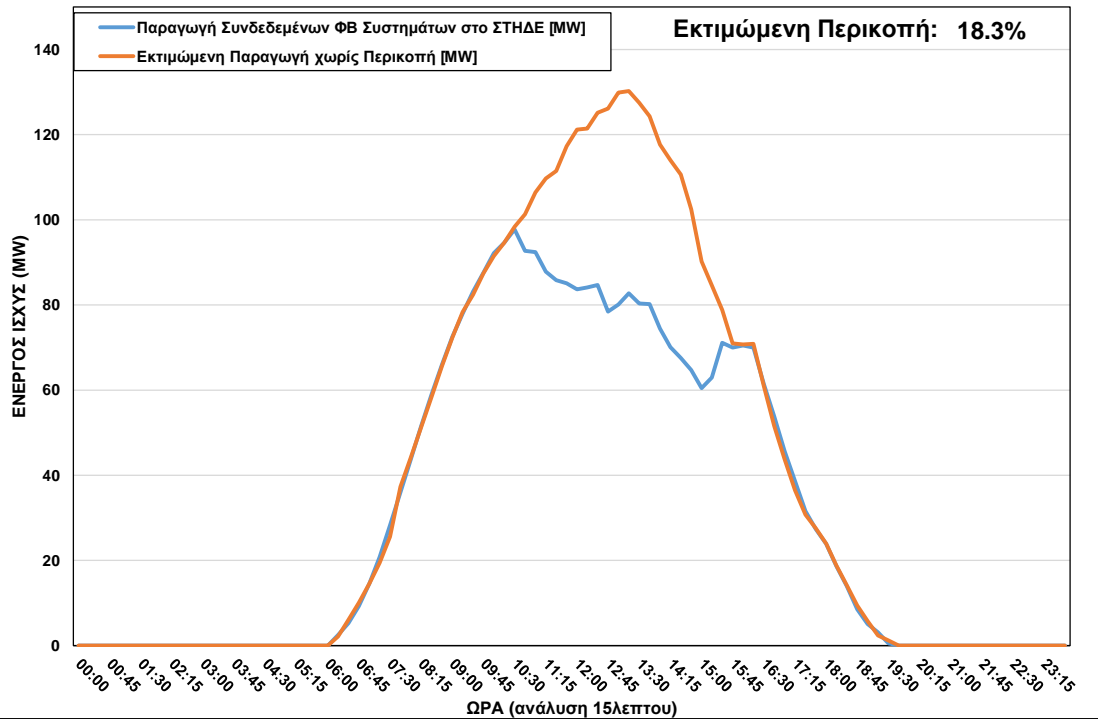


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/05/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1058.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	144.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/05/2022 ώρα 11:45 – 17:15**

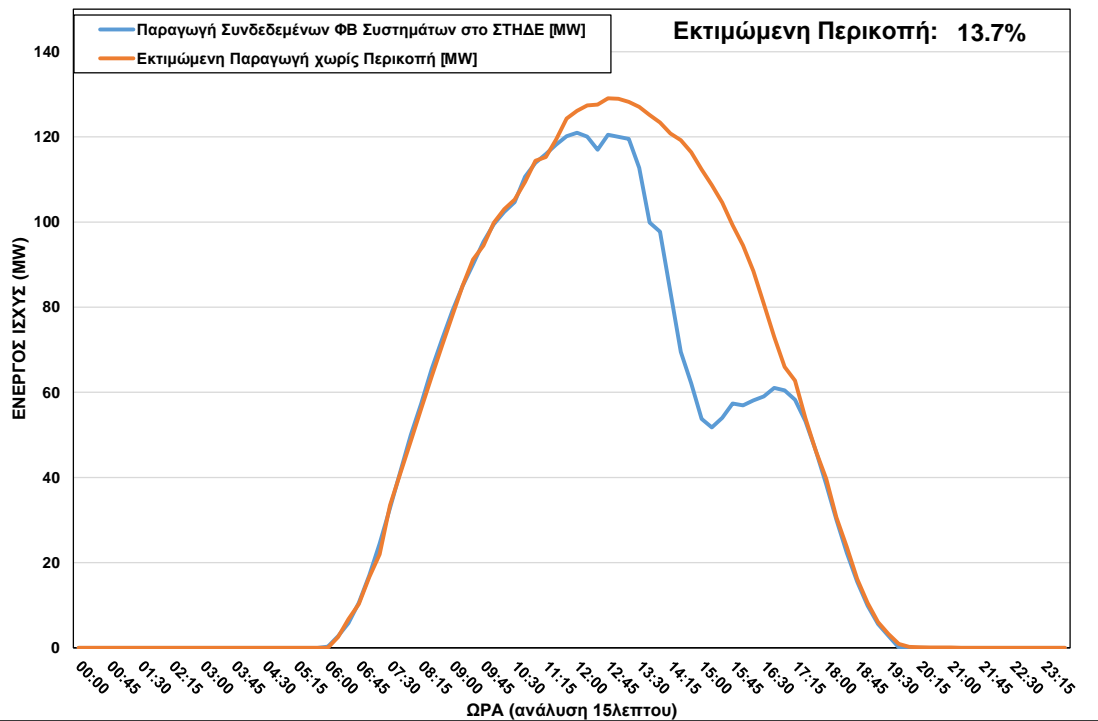


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/06/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	920.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	29.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/06/2022 ώρα 13:30 – 17:15**

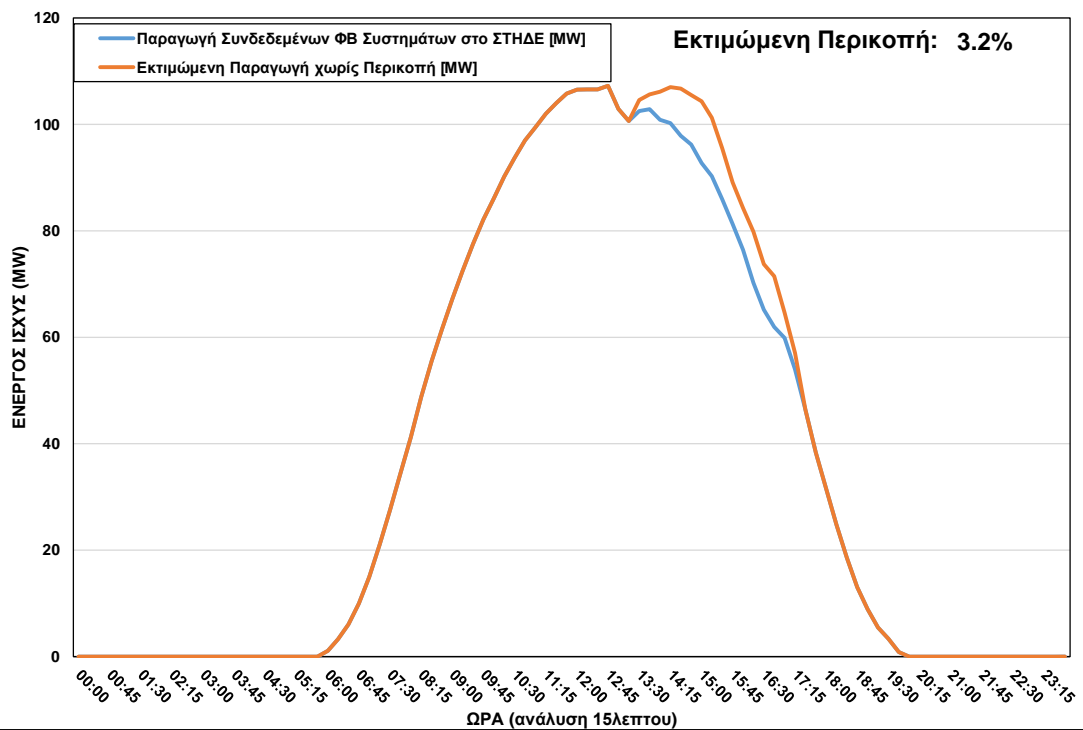


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/06/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	883.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	121.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/06/2022 ώρα 10:00 – 16:45**

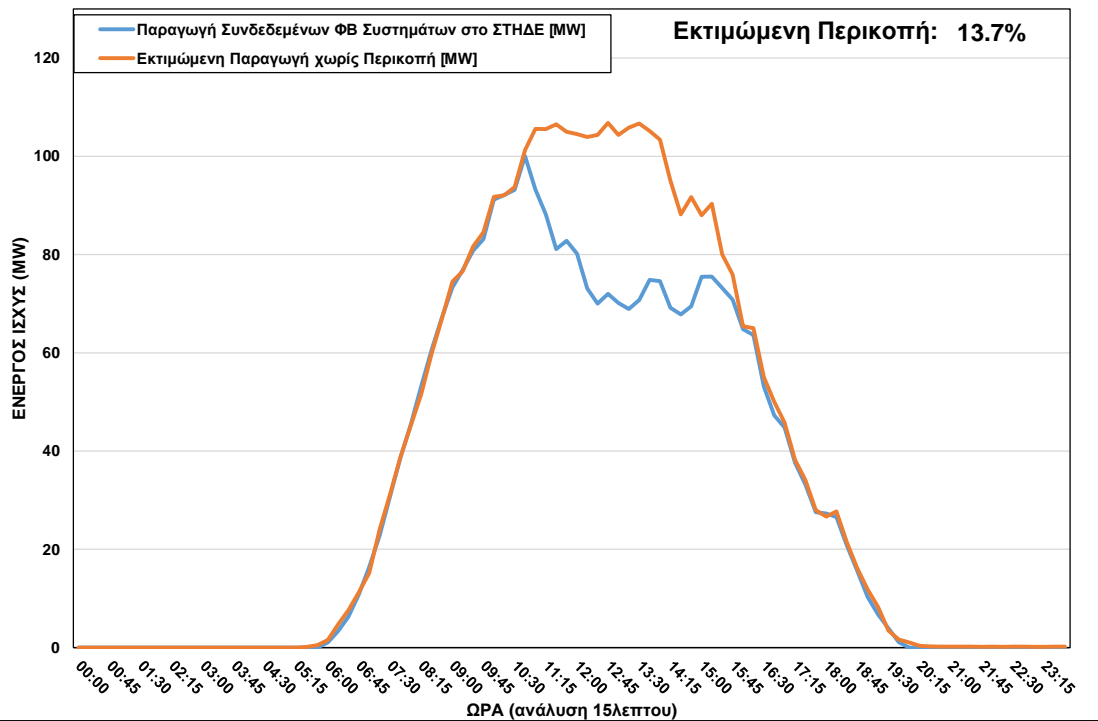


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/06/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	907.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	102.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/06/2022 ώρα 10:30 – 16:15**

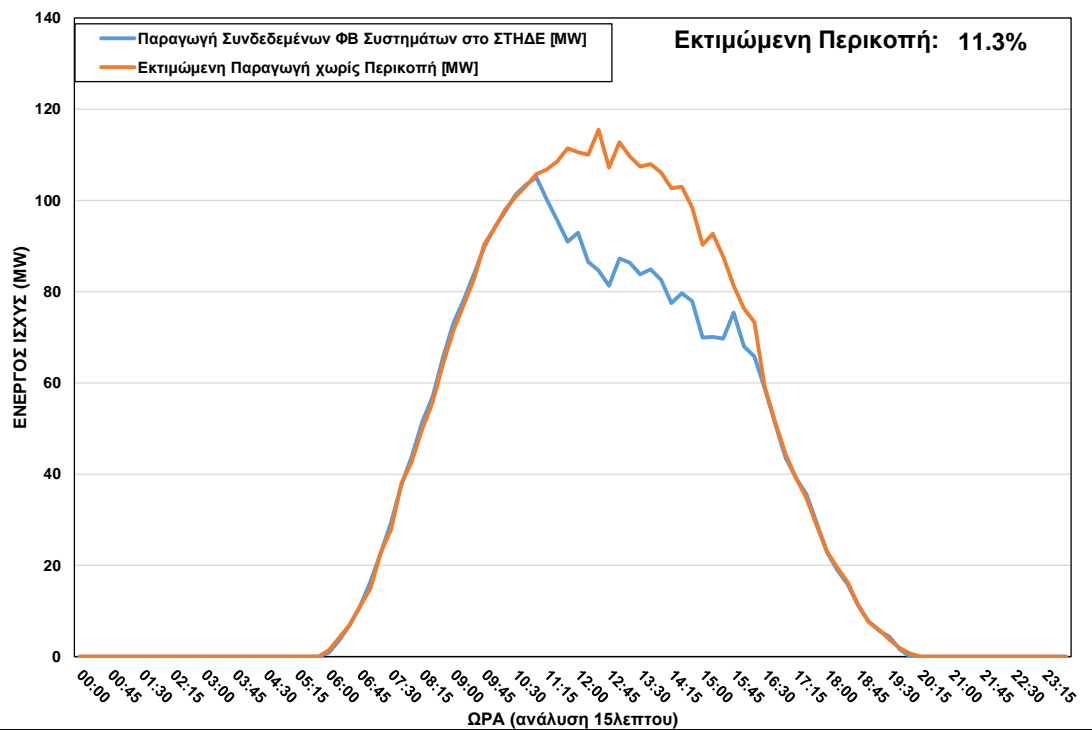




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/06/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1019.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	84.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/06/2022 ώρα 10:15 – 17:15**

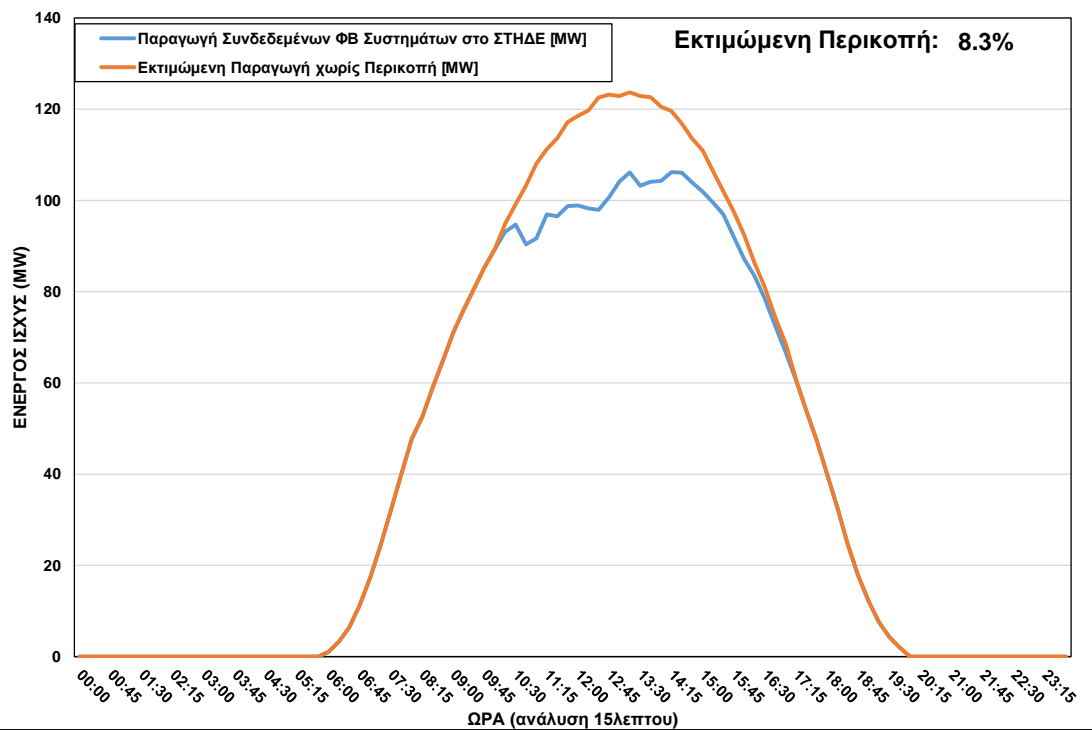


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/06/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1125.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	385.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/06/2022 ώρα 08:30 – 16:30**

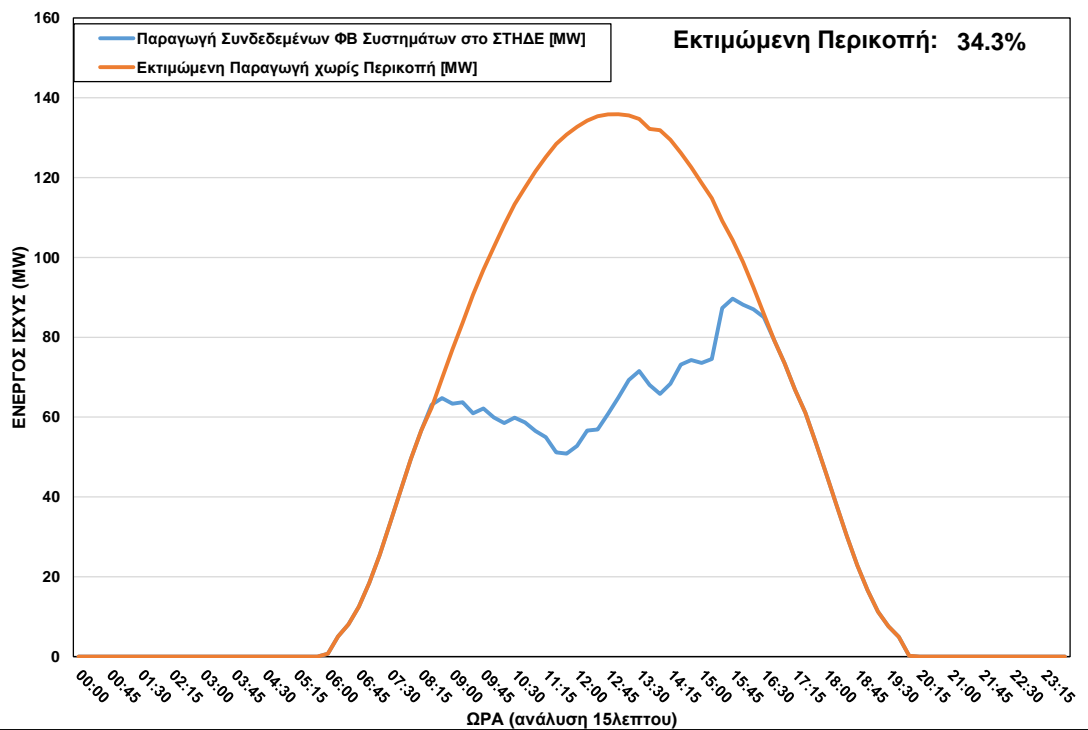


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26/06/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1118.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	239 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/06/2022 ώρα 10:00 – 16:45**

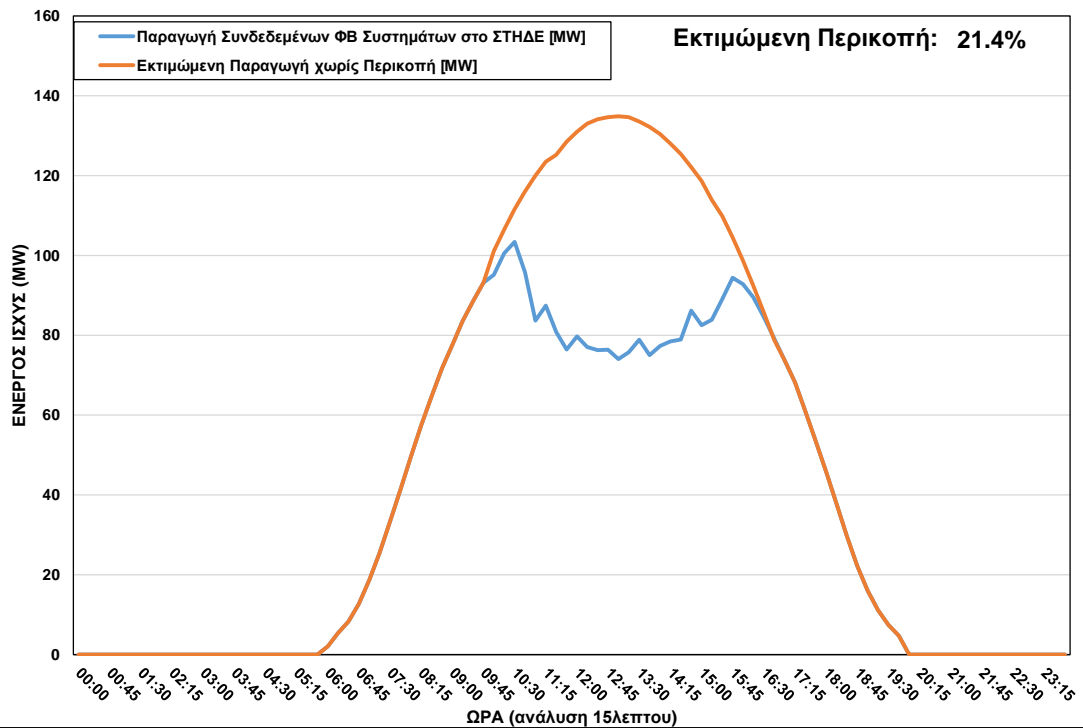


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	10/07/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	930.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	78.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10/07/2022 ώρα 11:30 – 15:00**

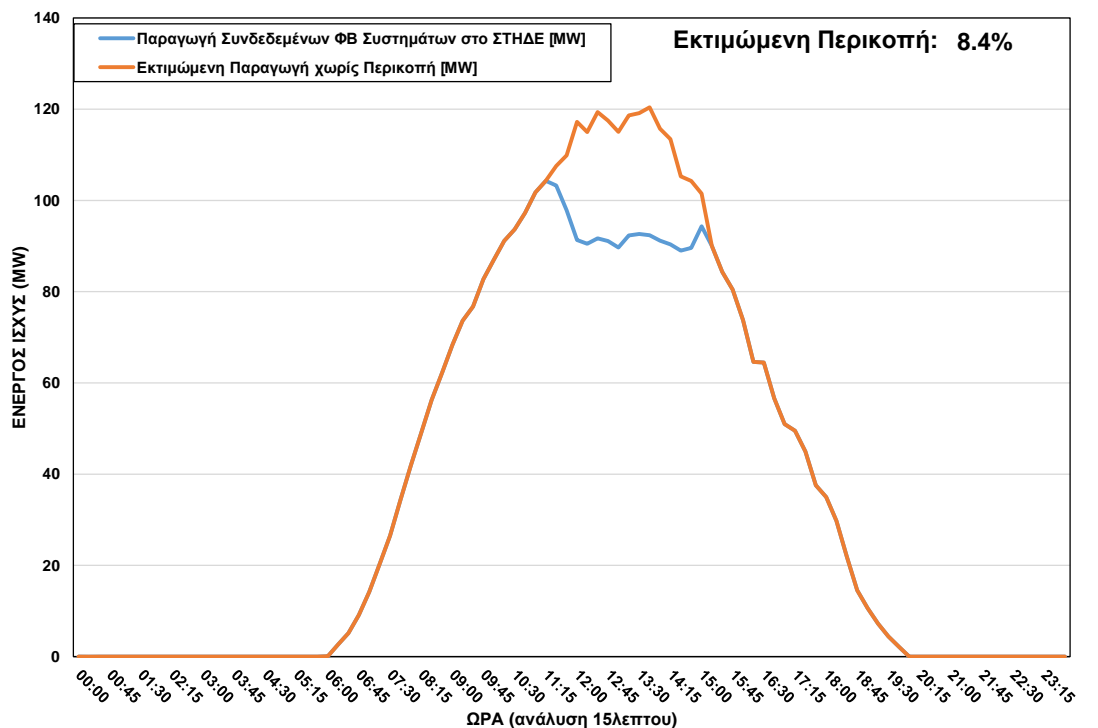


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/08/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1008.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	76.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/08/2022 ώρα 10:00 – 15:00

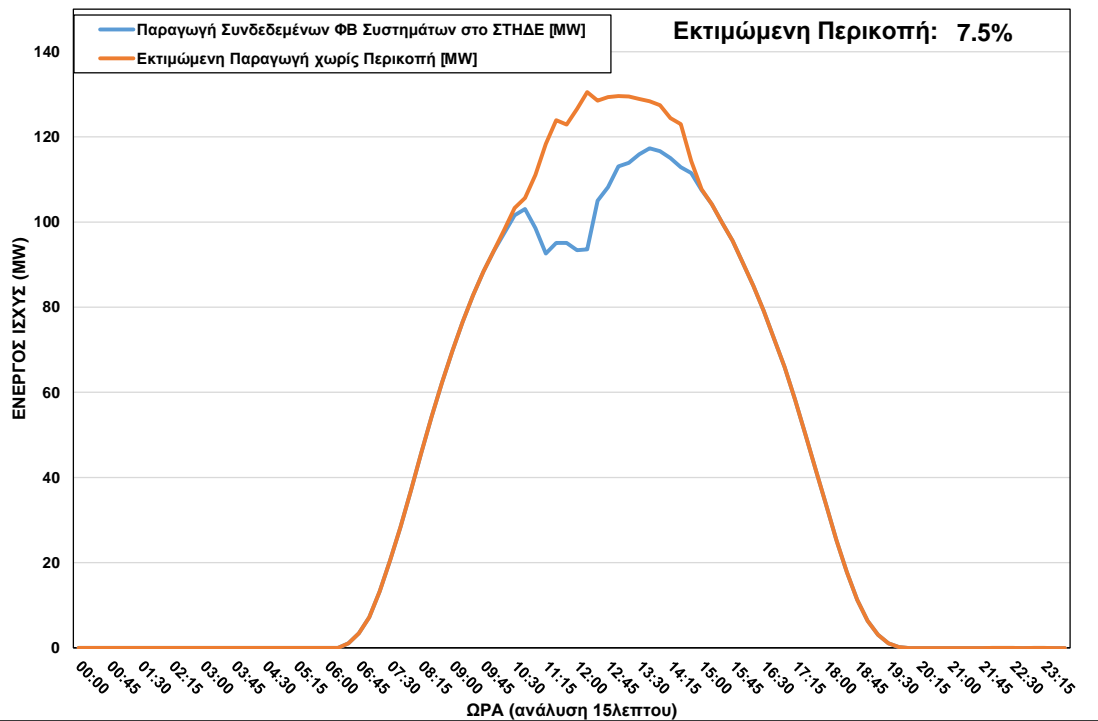


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15/08/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	963.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	121.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/08/2022 ώρα 12:00 – 17:00**

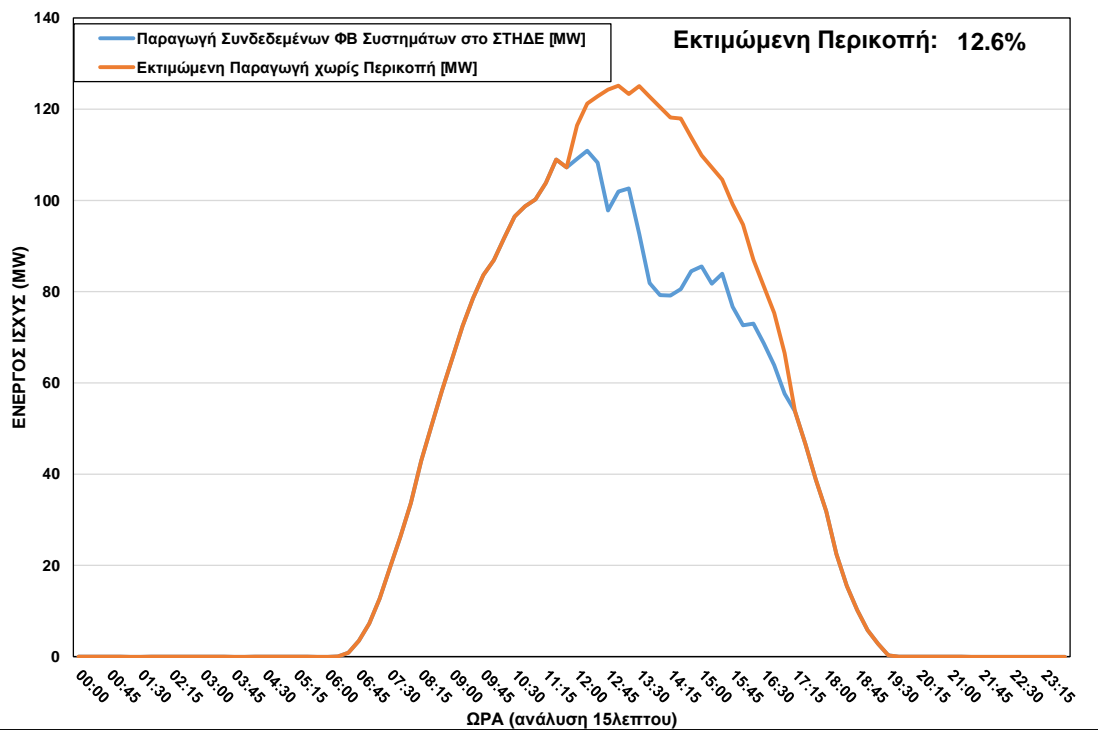


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/08/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	949.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	67.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/08/2022 ώρα 09:45 – 14:15**

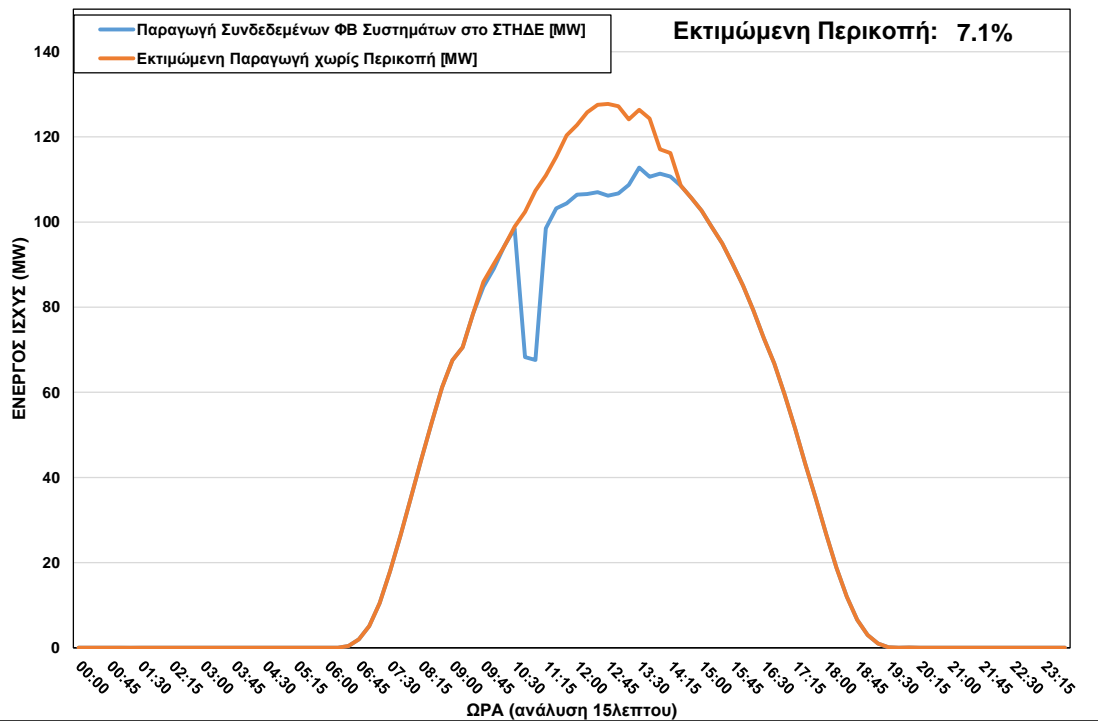


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/09/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	936 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	84.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/09/2022 ώρα 12:00 – 16:30**

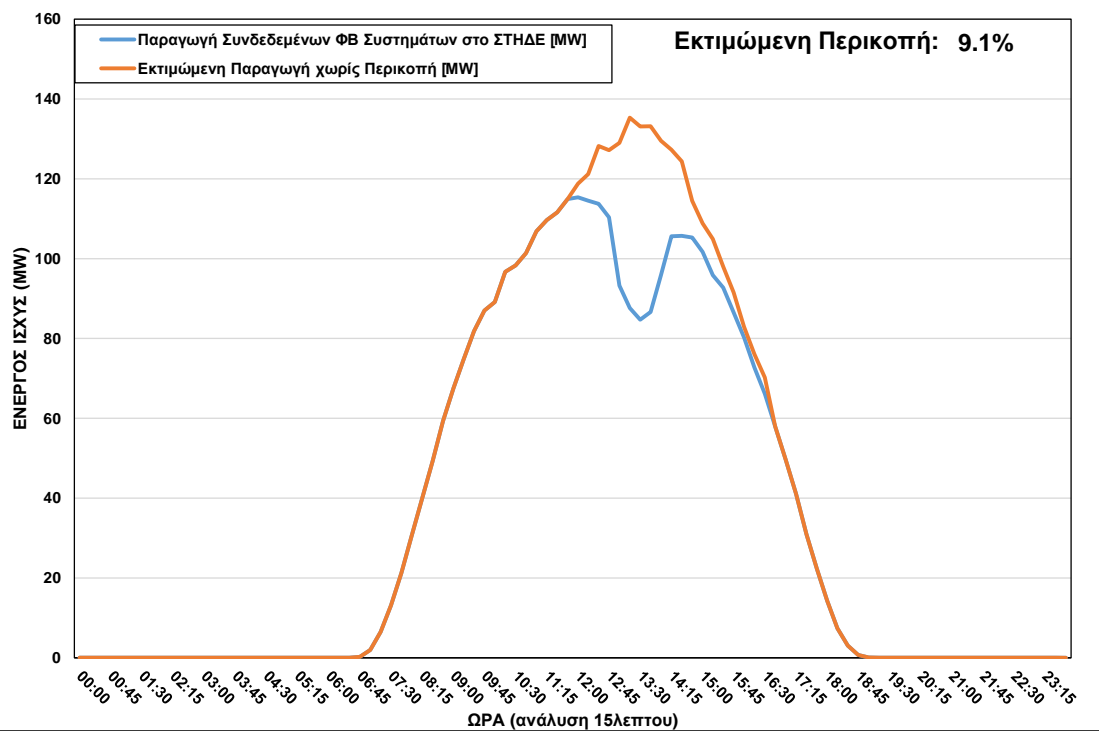




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/09/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	940 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	19.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/09/2022 ώρα 13:00 – 16:00**

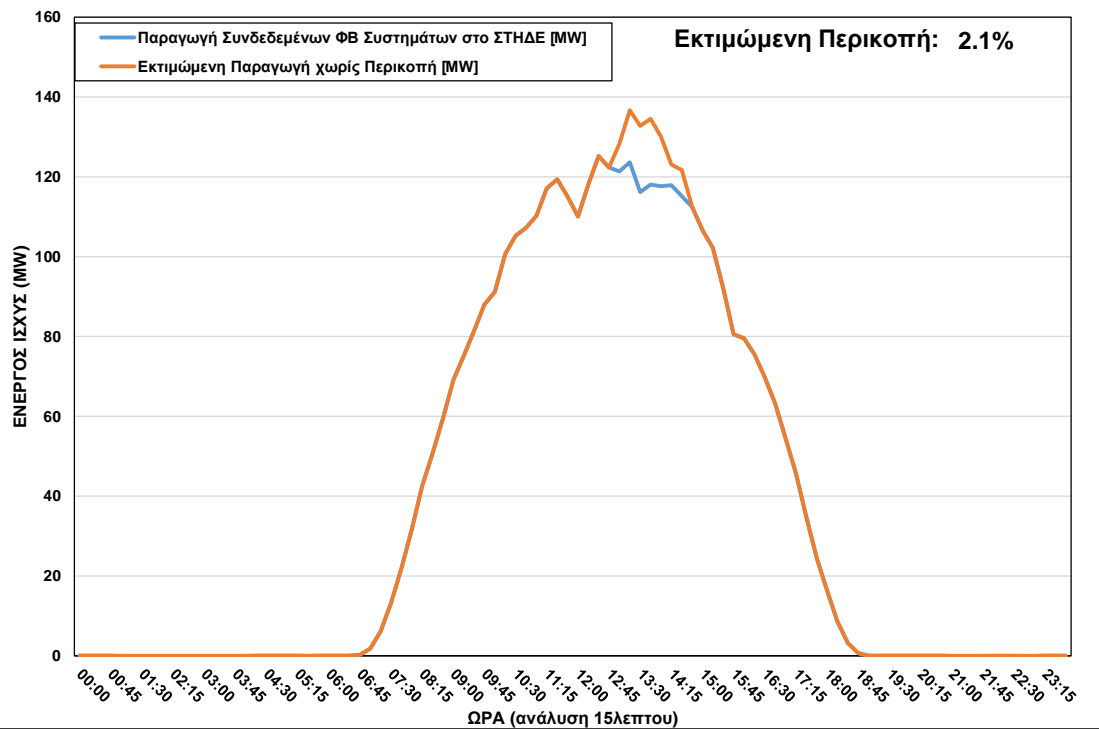


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/09/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	981.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	117.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/09/2022 ώρα 11:15 – 16:30**

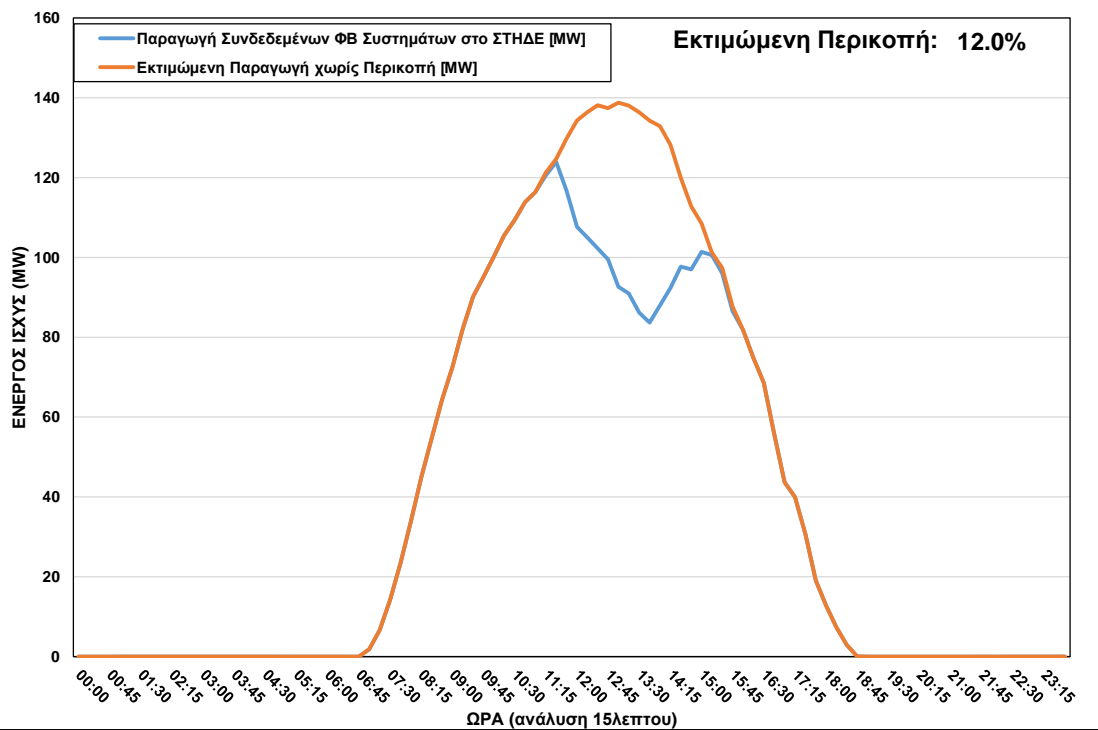


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/09/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	977.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	144.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/09/2022 ώρα 09:45 – 16:30**

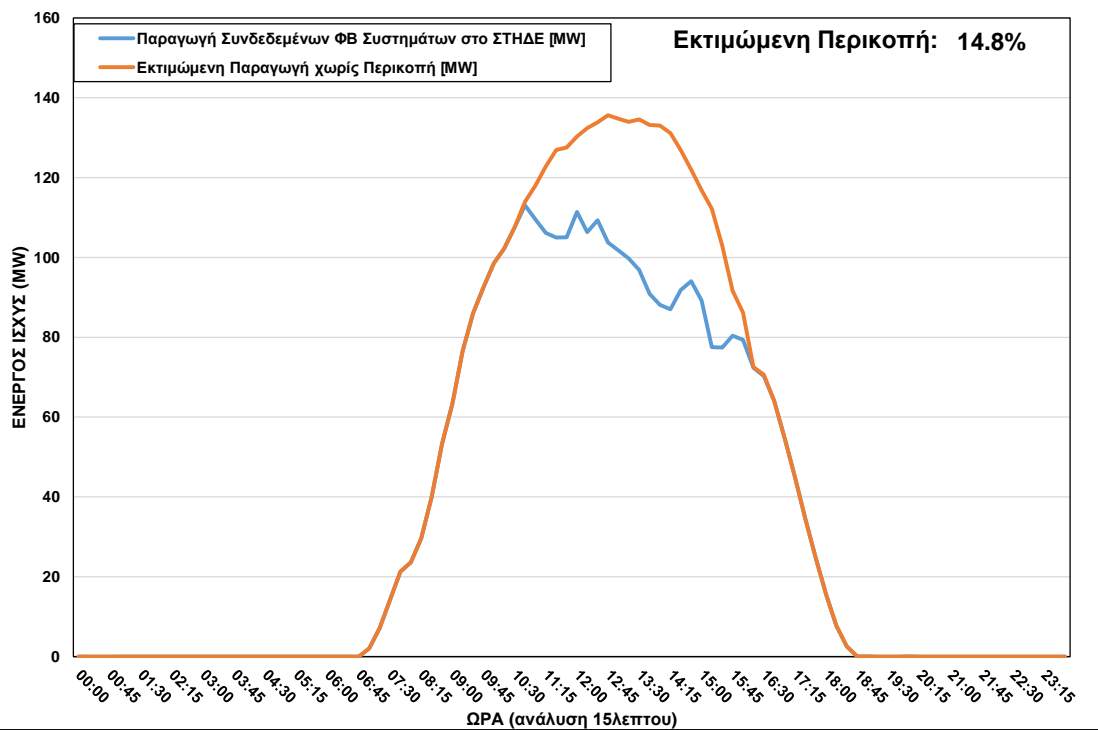


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/09/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1012.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	245.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/09/2022 ώρα 09:00 – 15:45**

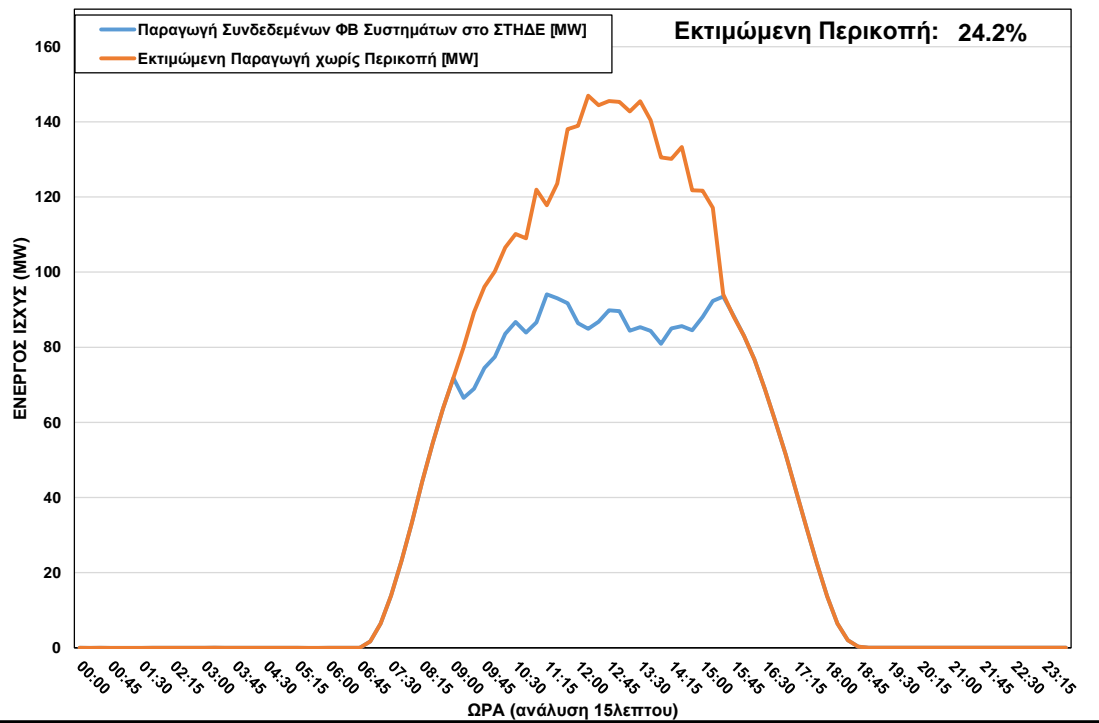


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/09/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	810.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/09/2022 ώρα 13:45 - 14:15**

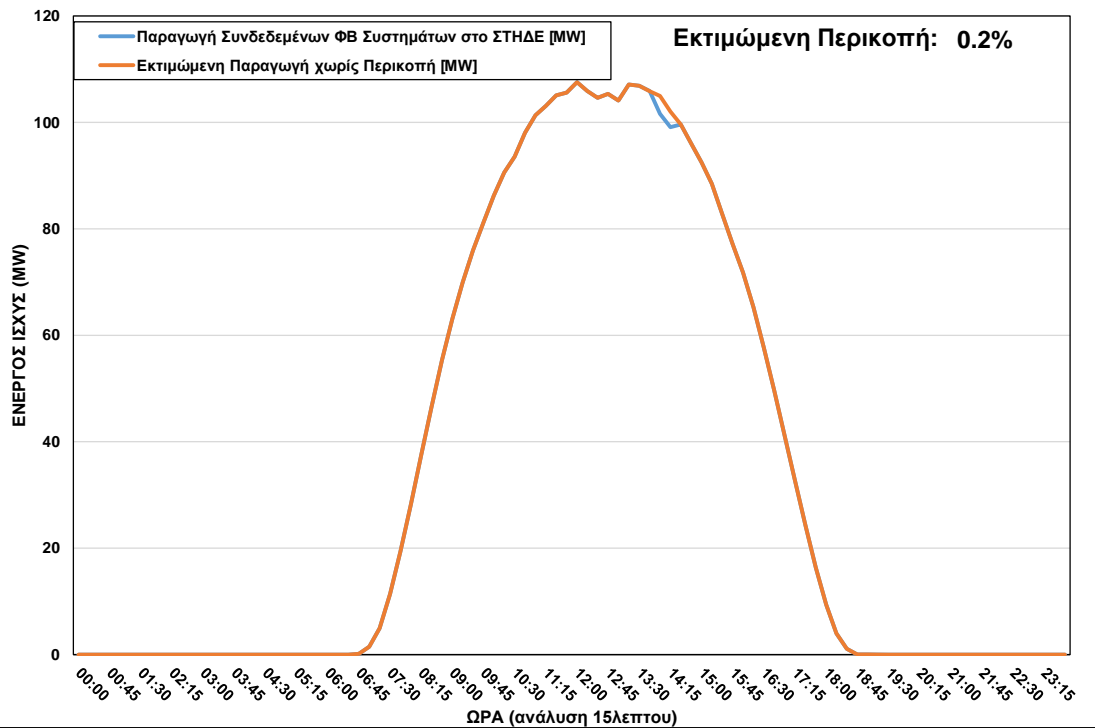


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	768.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	28.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/10/2022 ώρα 12:45 – 15:00**

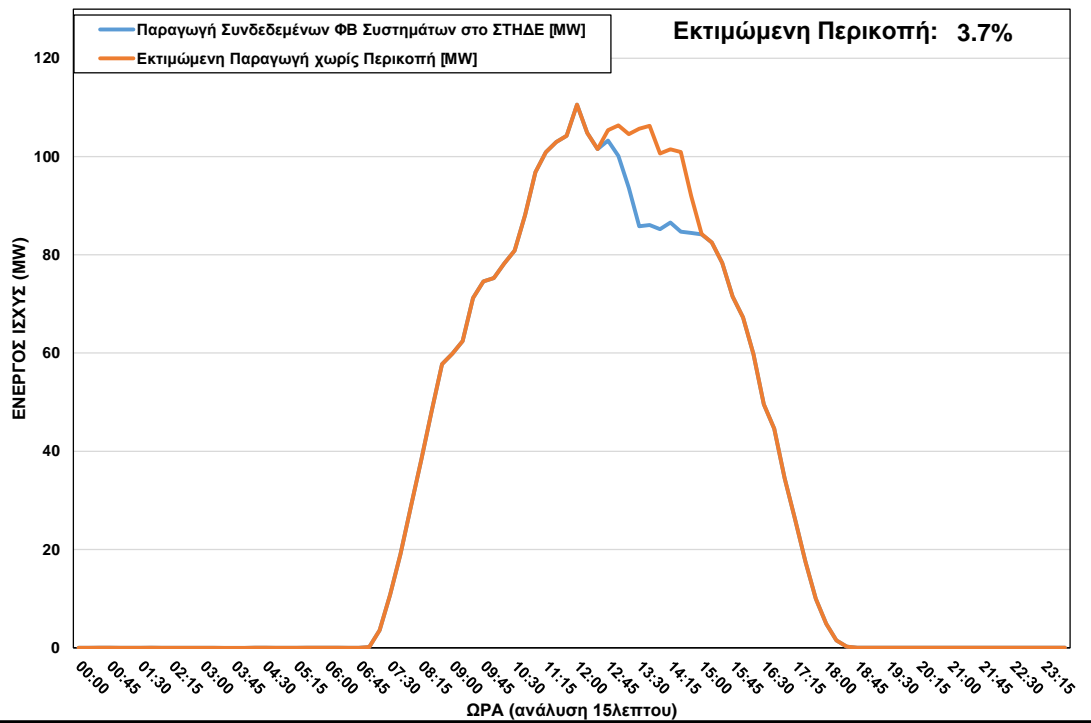


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	846.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	325.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/10/2022 ώρα 09:30 – 16:15**

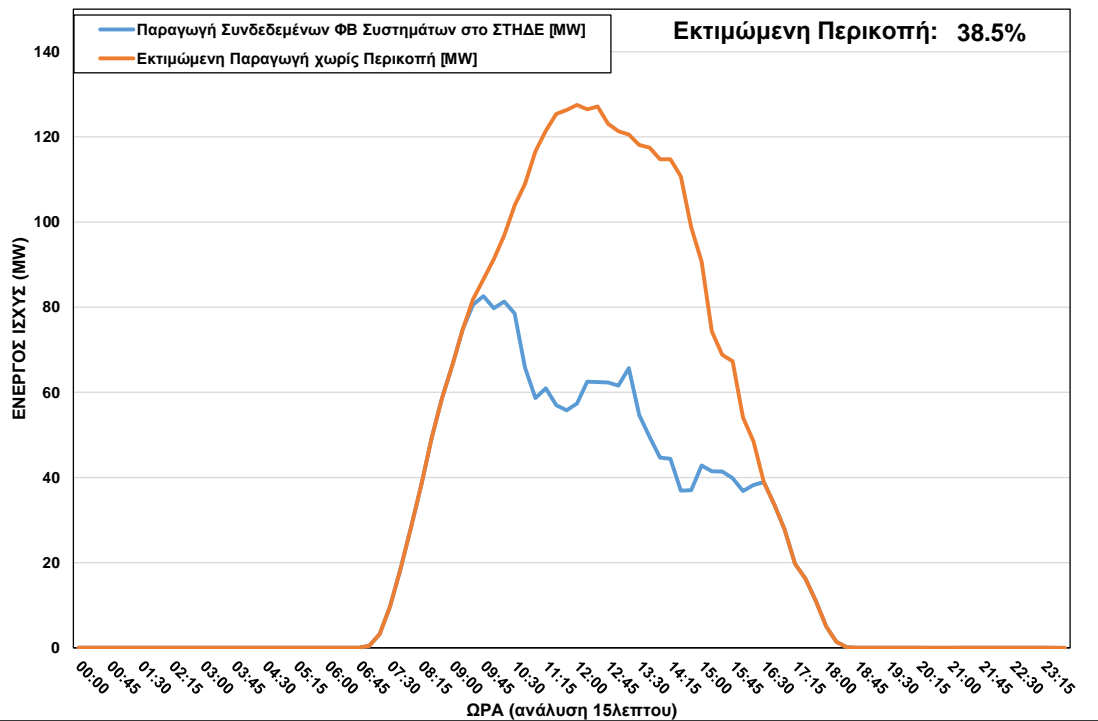


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	841.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	269.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/10/2022 ώρα 09:45 – 16:45**

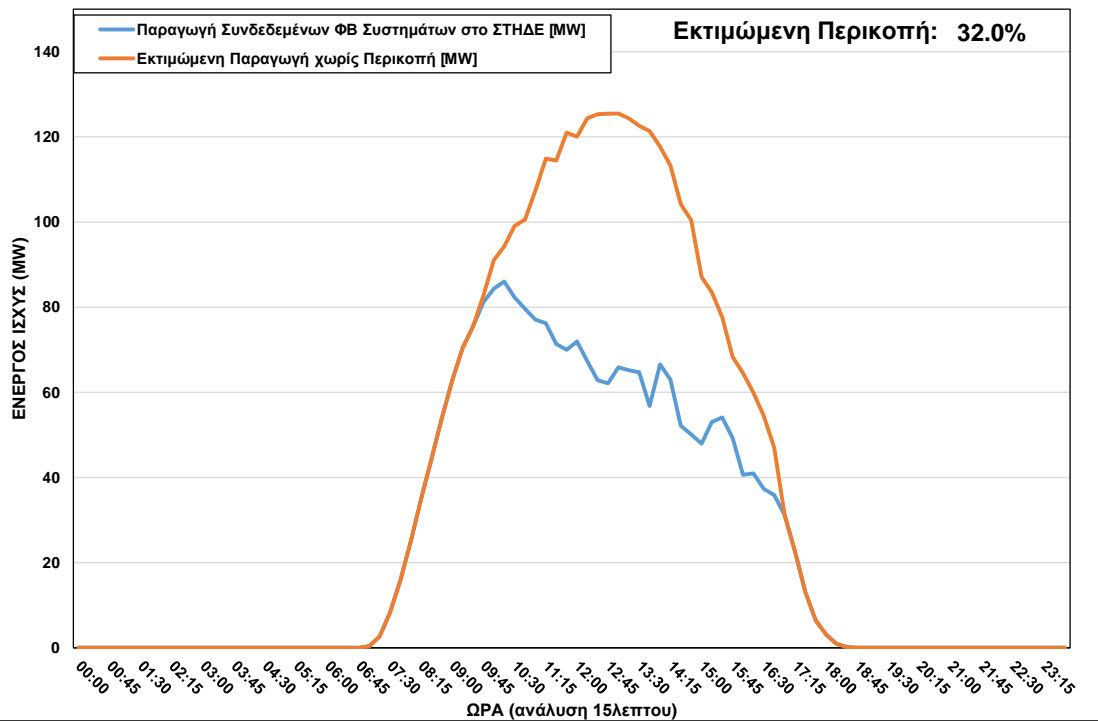




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	897.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	54.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/10/2022 ώρα 12:15 – 15:30**

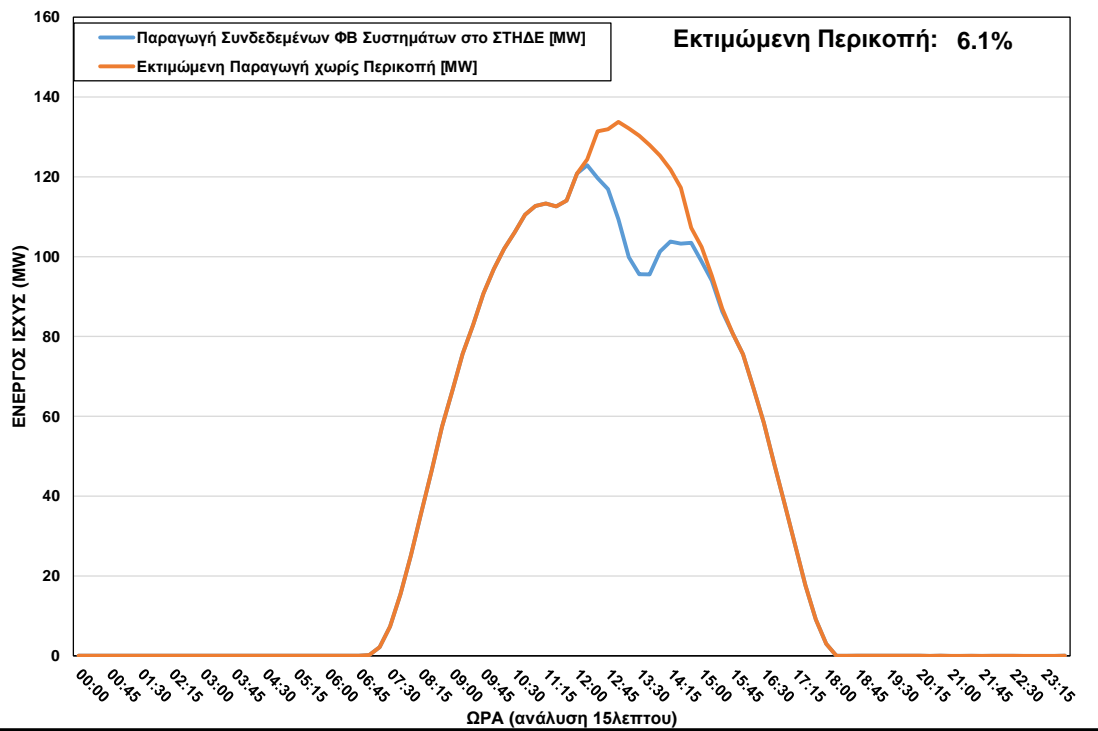


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	709.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	11.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/10/2022 ώρα 11:45 – 12:45**

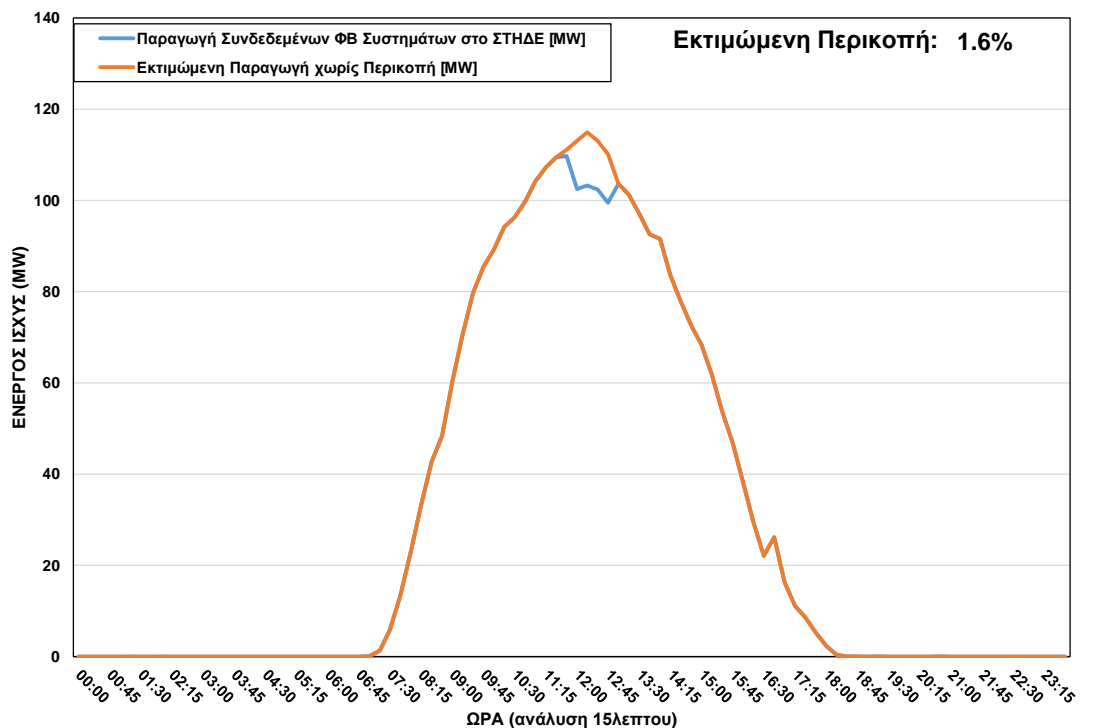


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	18/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	787.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	218.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/10/2022 ώρα 10:30 – 15:30**

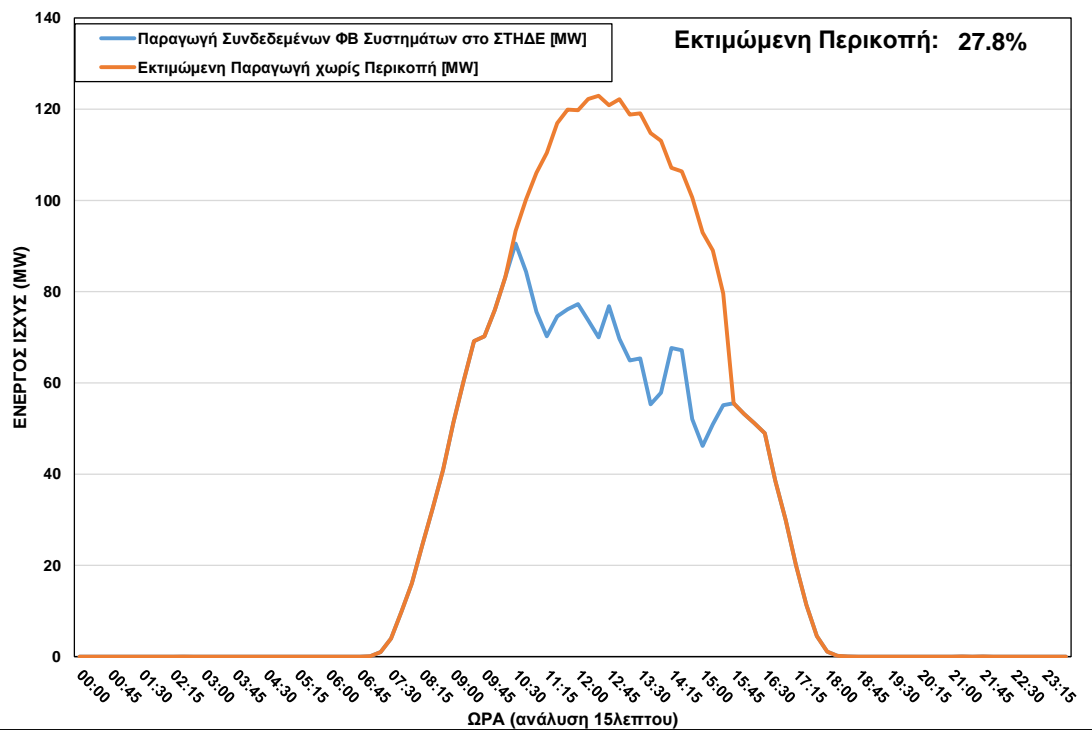


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	502.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	18.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/10/2022 ώρα 13:00 – 14:45**

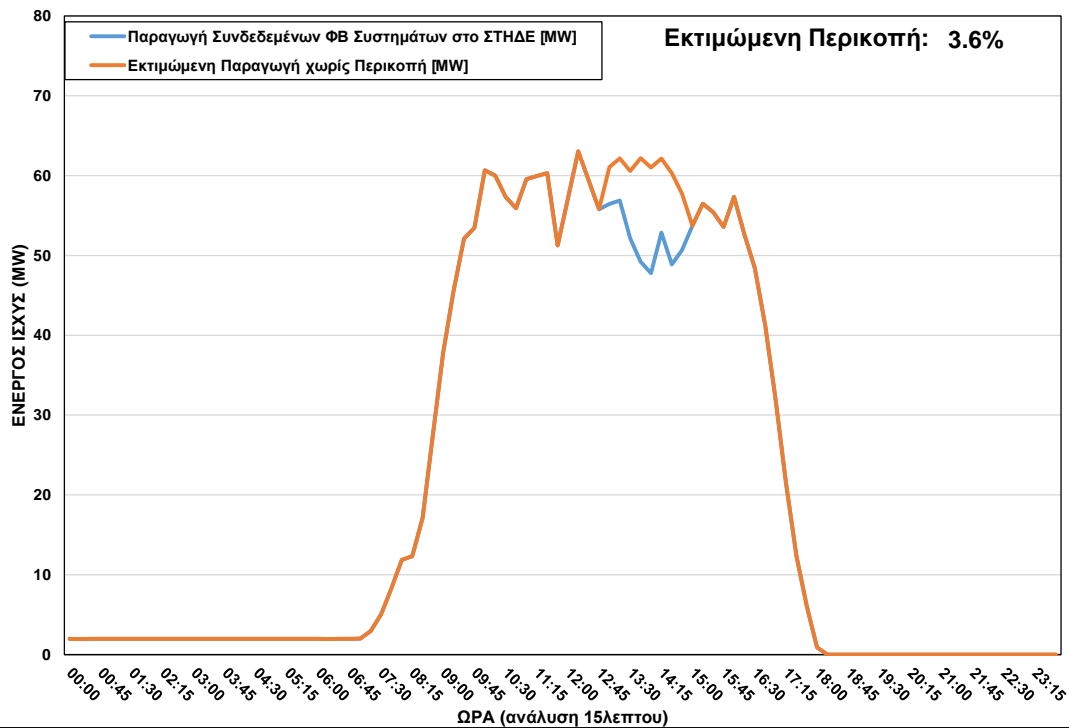


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	883.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	31.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/10/2022 ώρα 12:00 – 15:00**

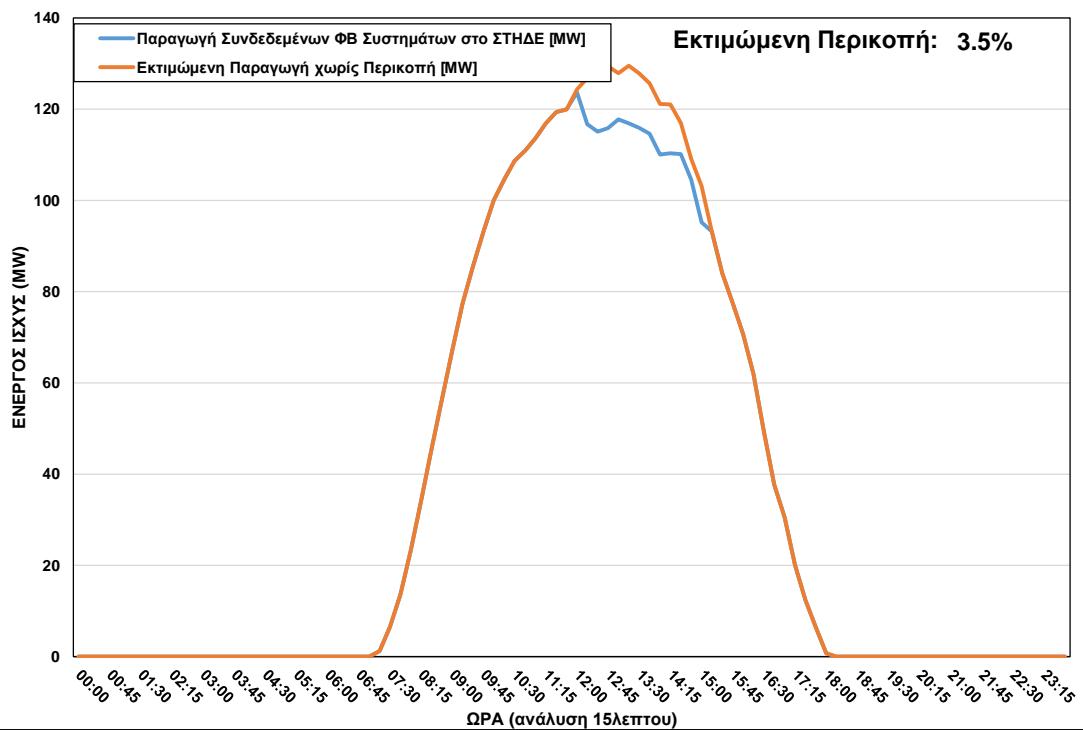


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	919.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	97.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/10/2022 ώρα 10:15 – 14:30**

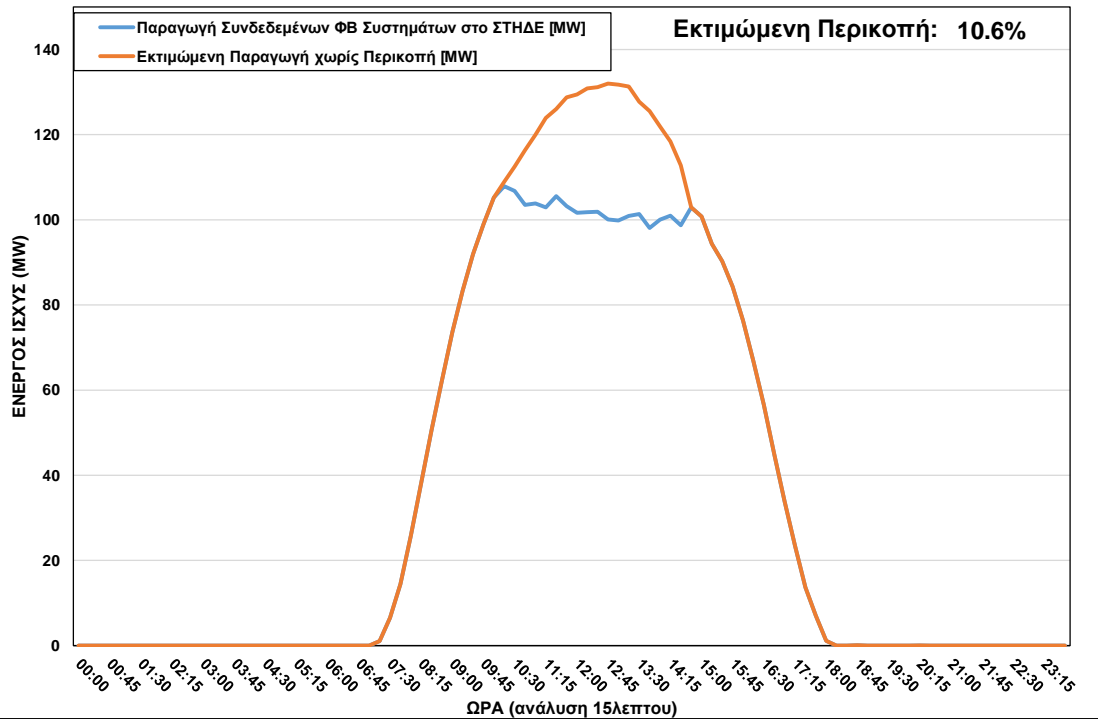


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	900.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	71.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/10/2022 ώρα 10:30 – 14:15**

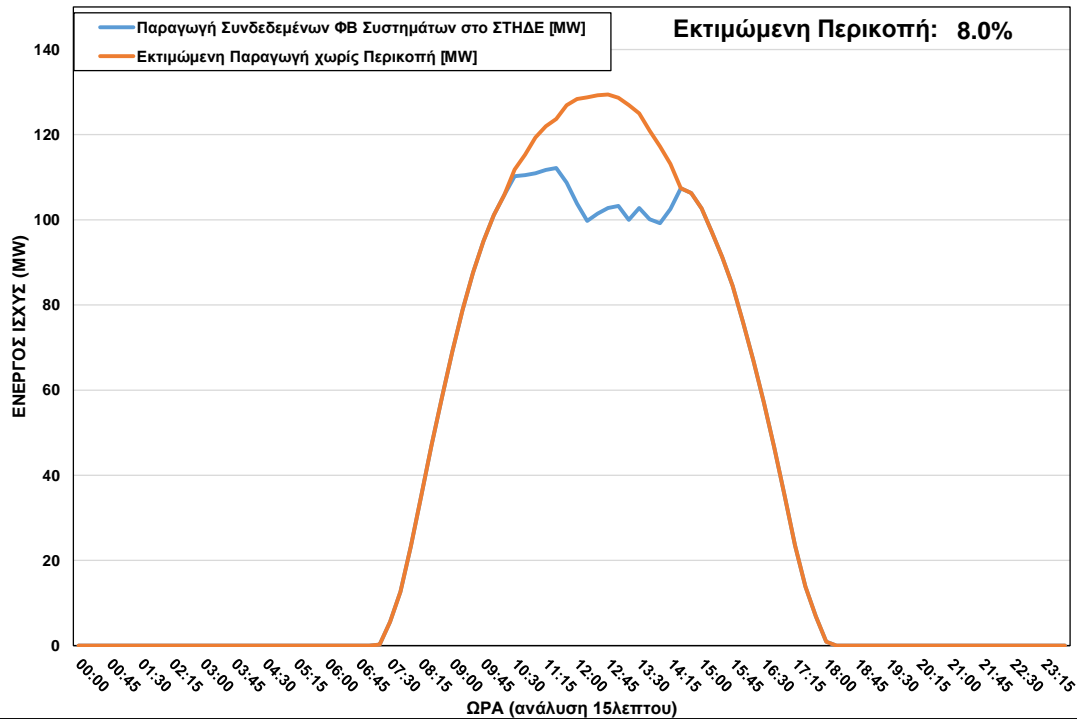


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	830.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	37.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/10/2022 ώρα 11:00 – 15:15**

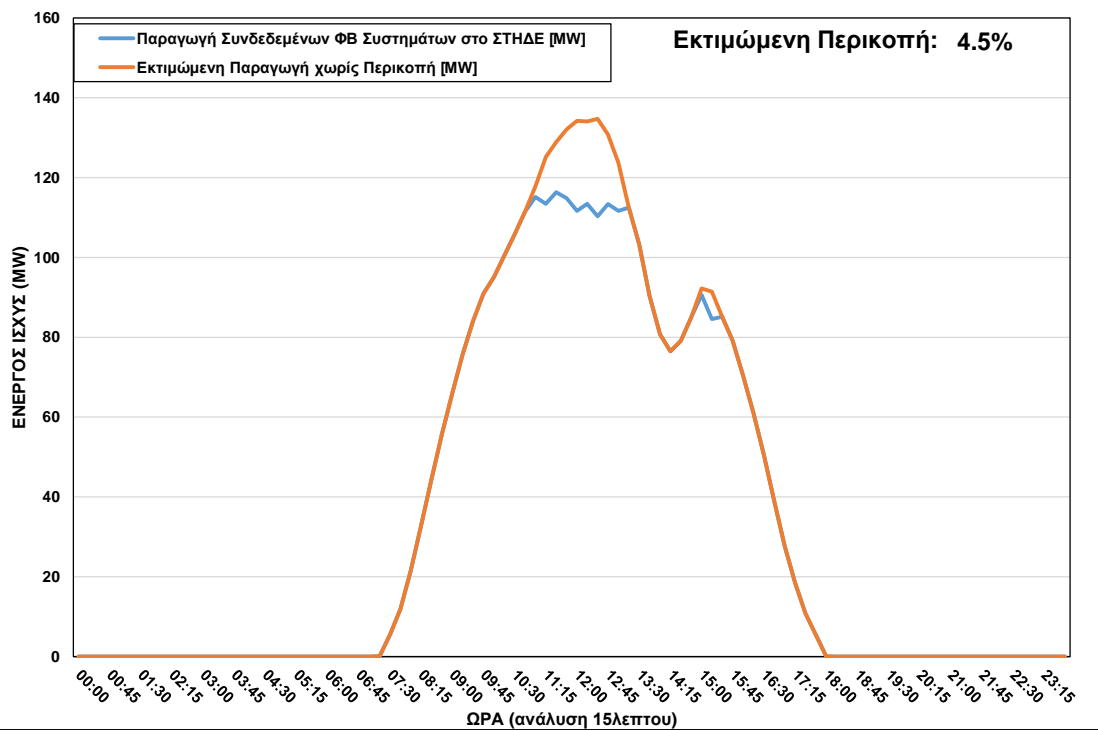




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	831.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	3.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/10/2022 ώρα 11:45 – 12:30**

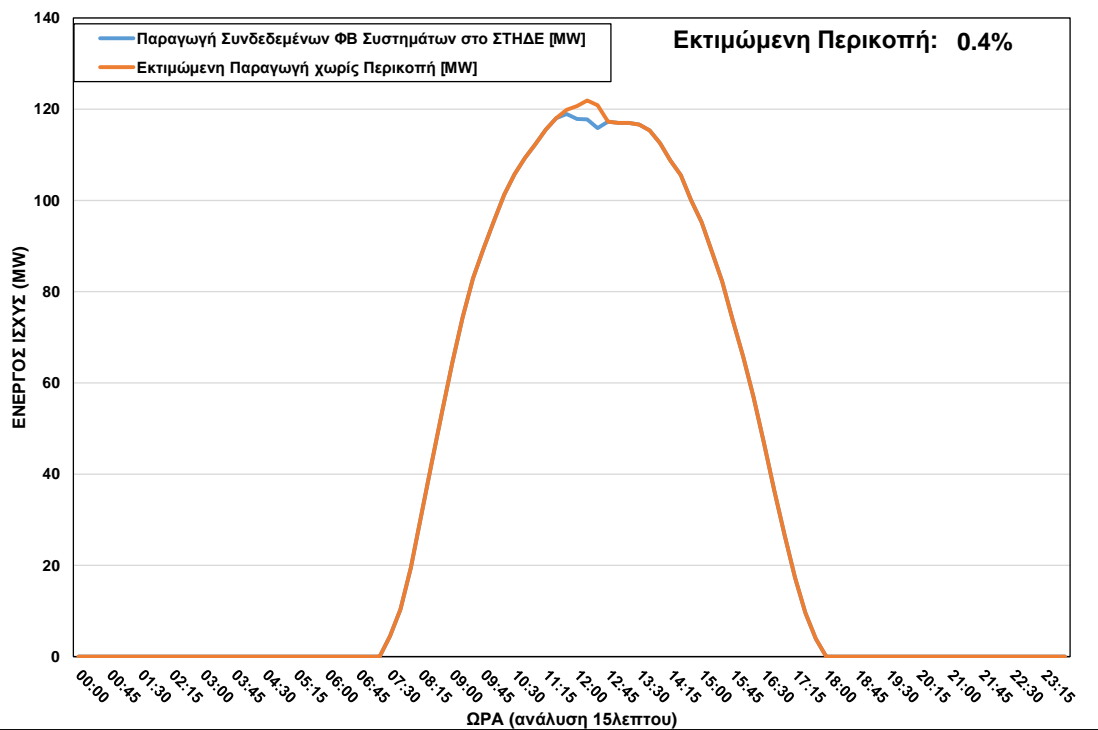


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	830 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	15.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/10/2022 ώρα 11:15 – 16:00**

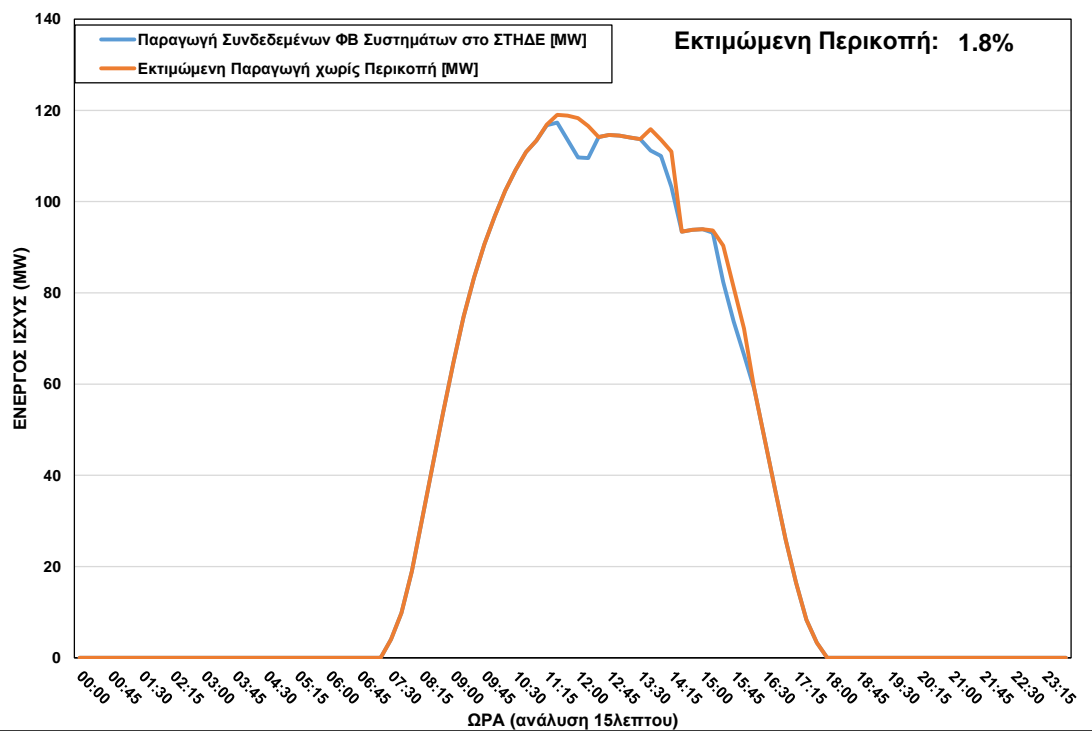


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/10/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	730.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	23.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/10/2022 ώρα 09:15 – 12:15

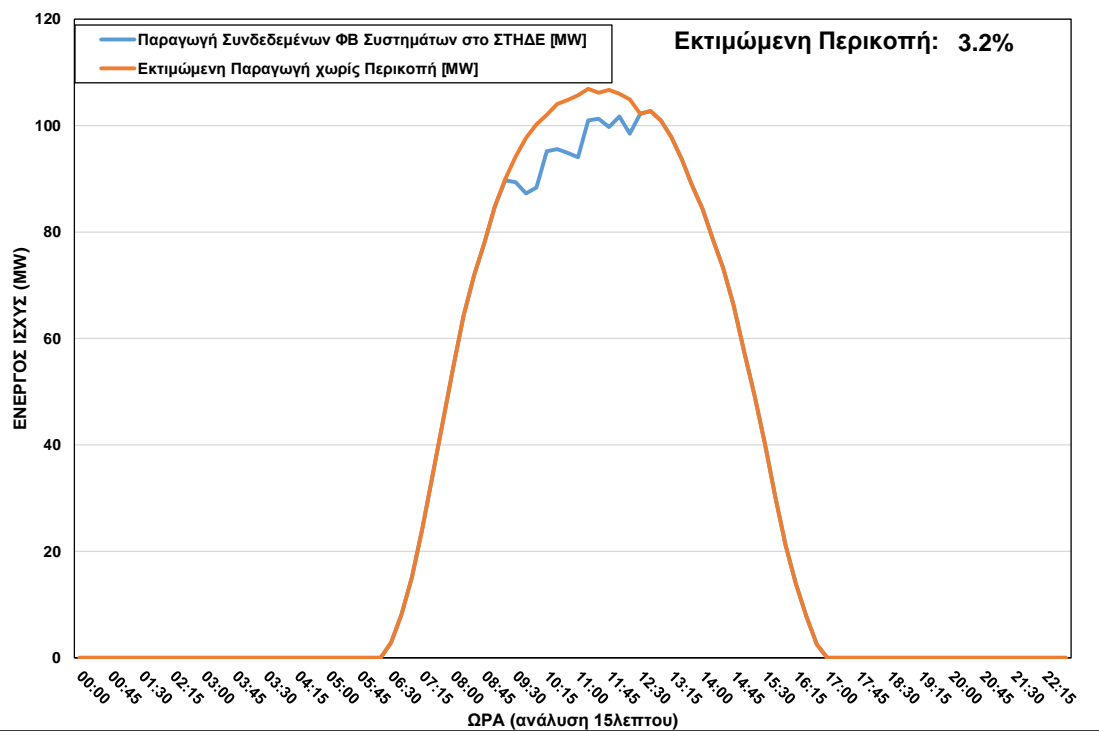


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	817 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	7.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/11/2022 ώρα 10:30 – 11:45**

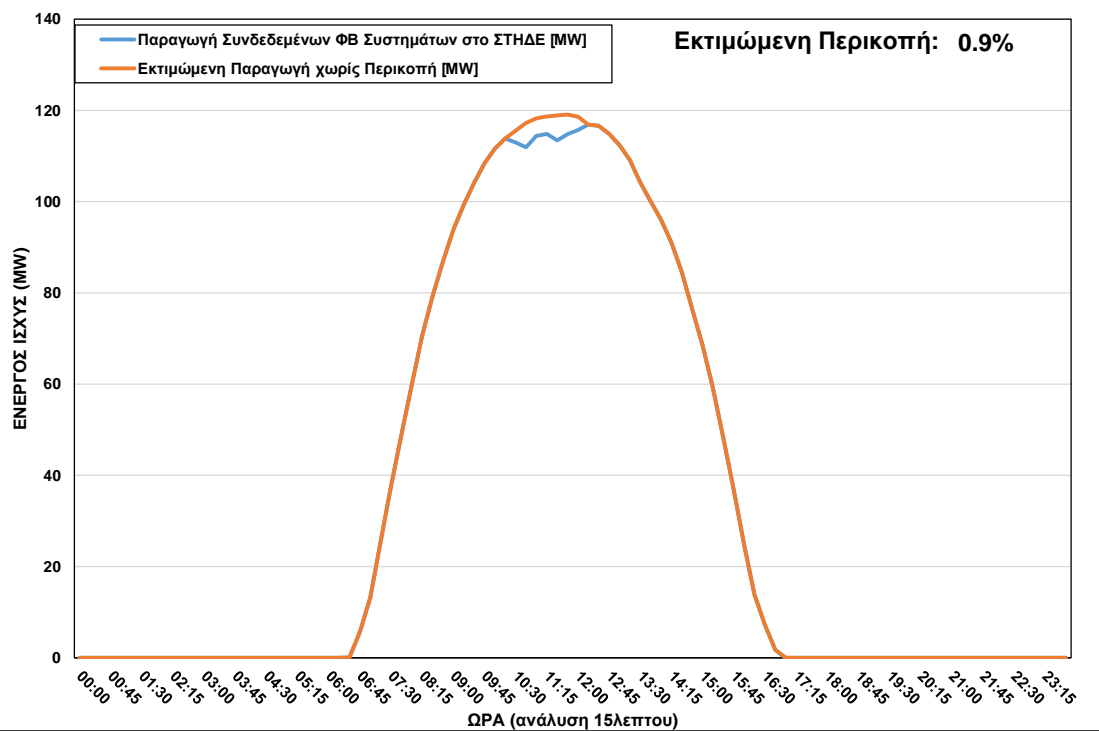


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	859.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	30.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/11/2022 ώρα 09:45 – 12:30**

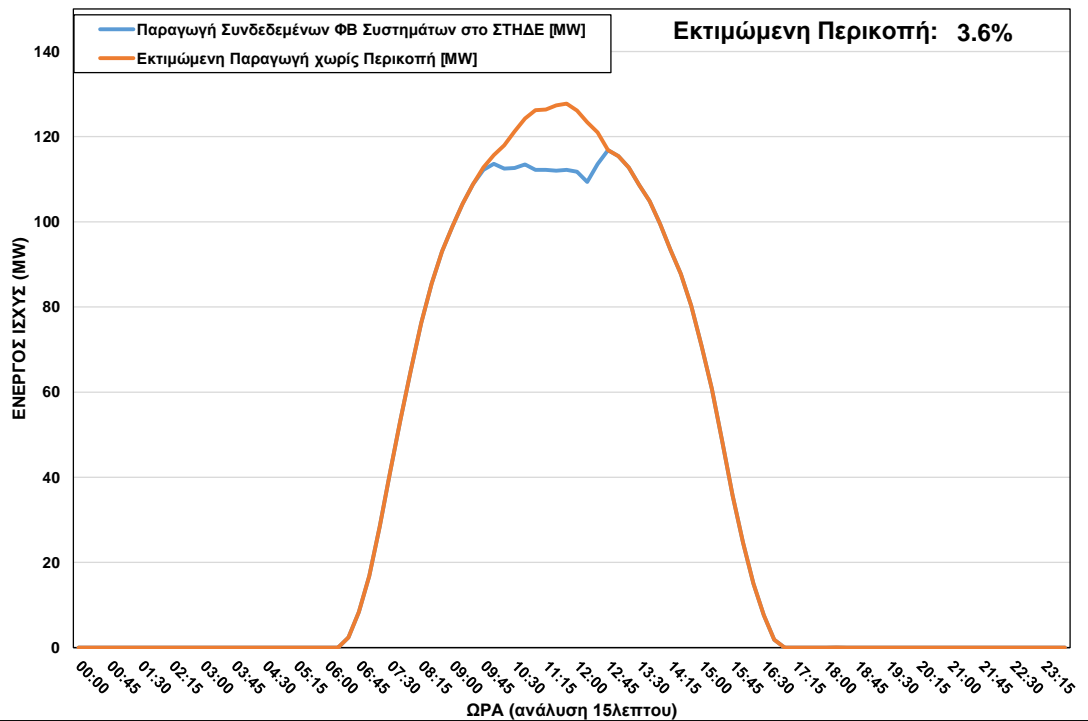


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	822.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	8.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/11/2022 ώρα 10:45 – 12:15**

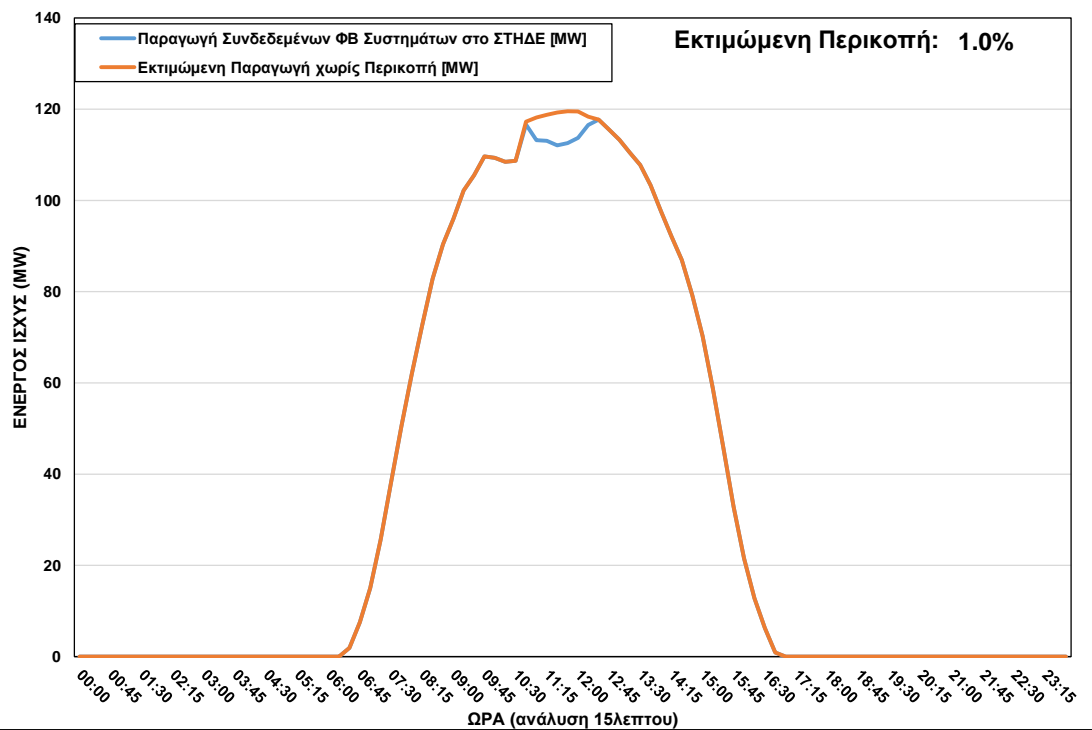


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	767.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	65.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/11/2022 ώρα 08:30 – 12:45**

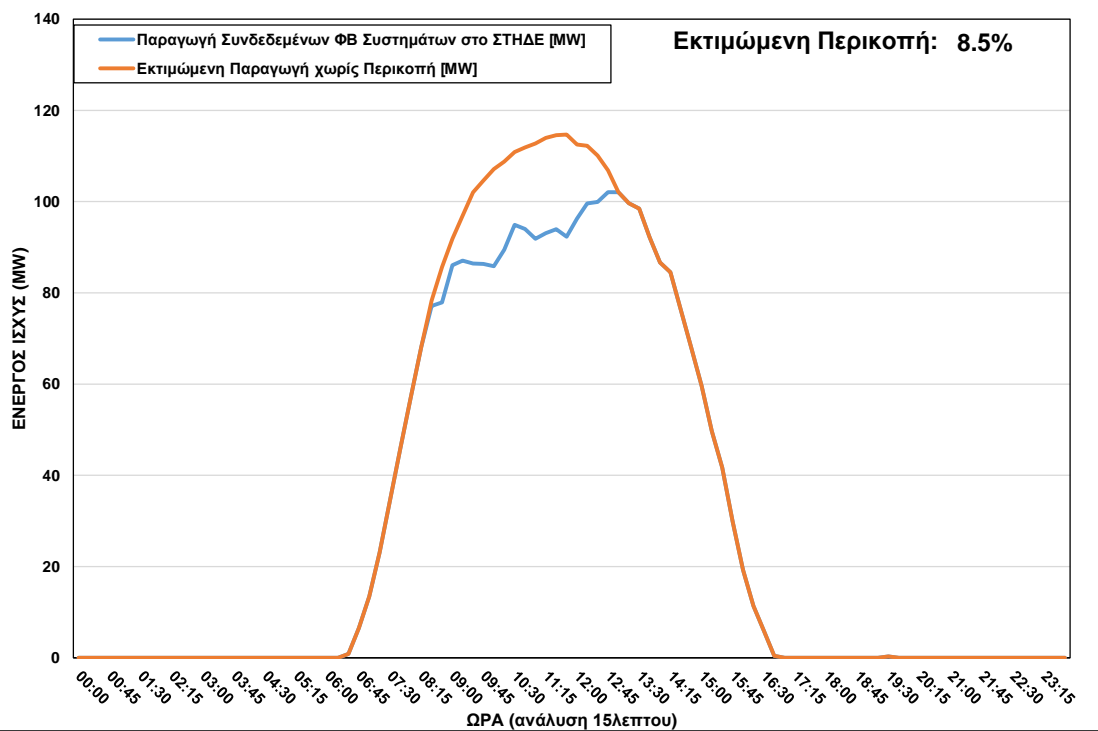


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	09:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	353.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	5.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/11/2022 ώρα 09:00 – 09:15**

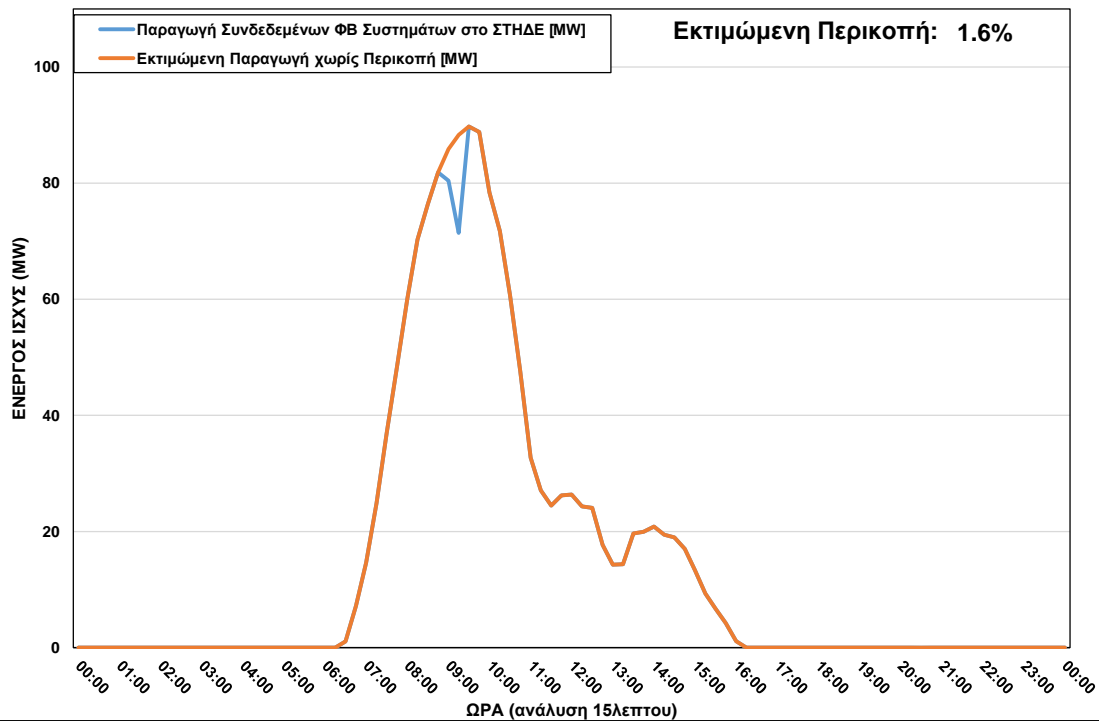




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	630.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	105.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/11/2022 ώρα 08:45 – 14:00**

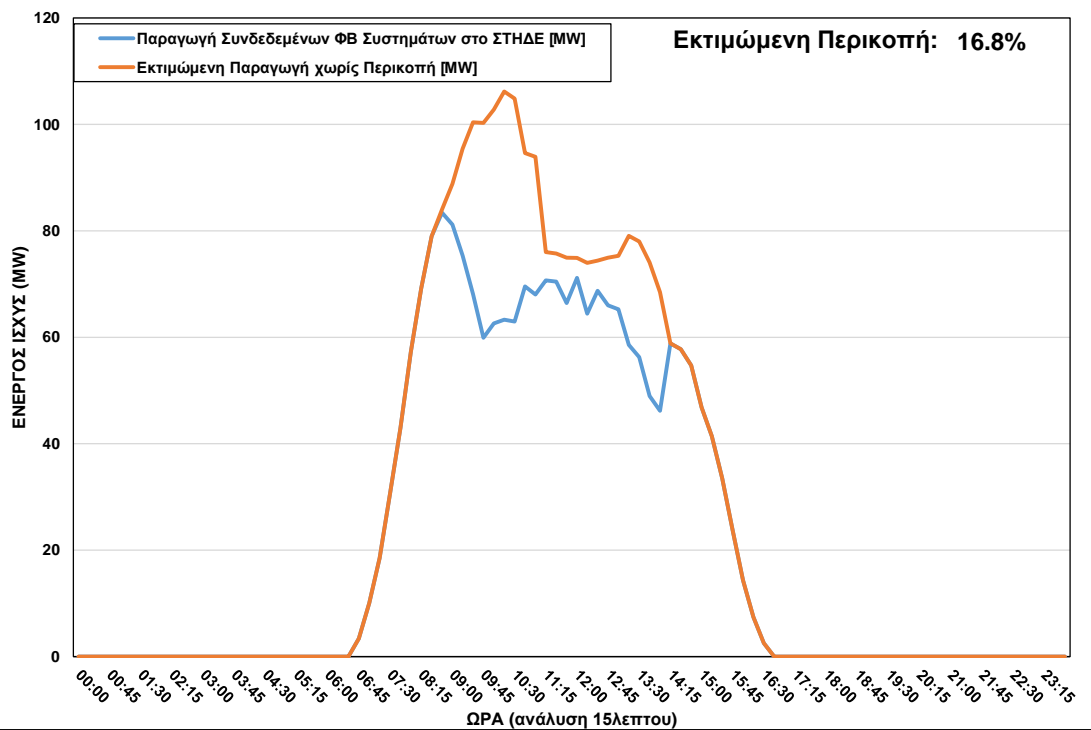


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	680.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	53.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/11/2022 ώρα 09:45 – 12:15**

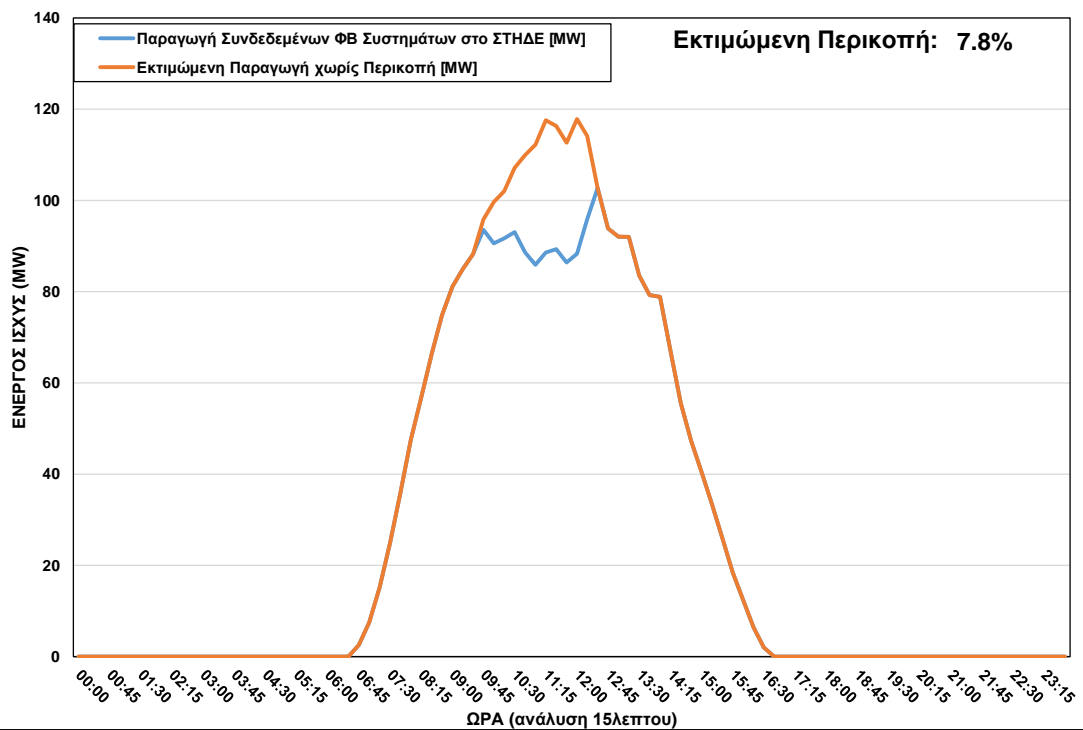


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	722.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	218.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/11/2022 ώρα 08:45 – 14:45**

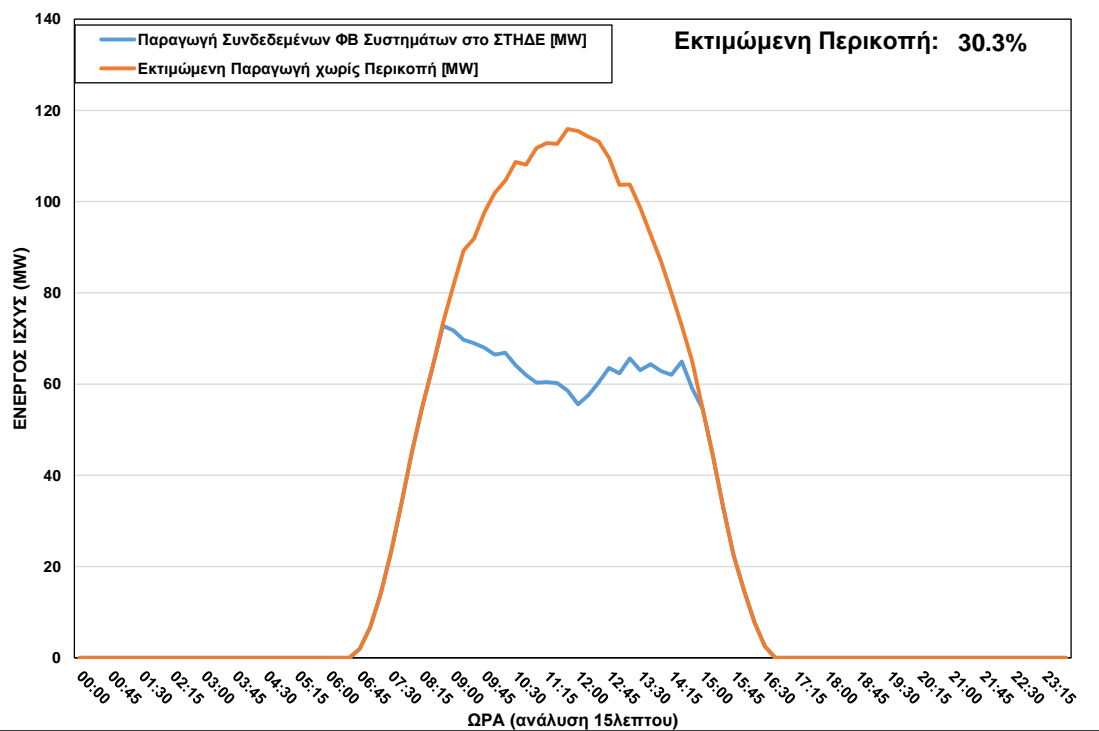


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	18/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	560.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	115.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/11/2022 ώρα 10:15 – 14:00**

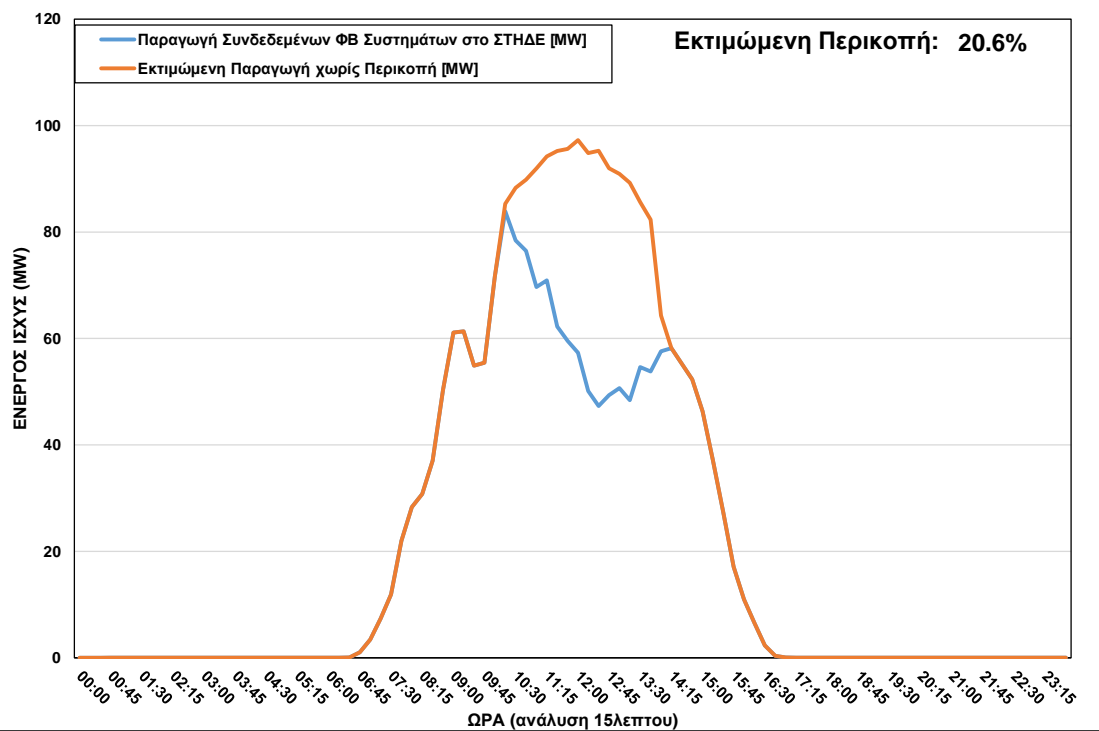


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	700.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	49.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/11/2022 ώρα 10:45 – 13:00**

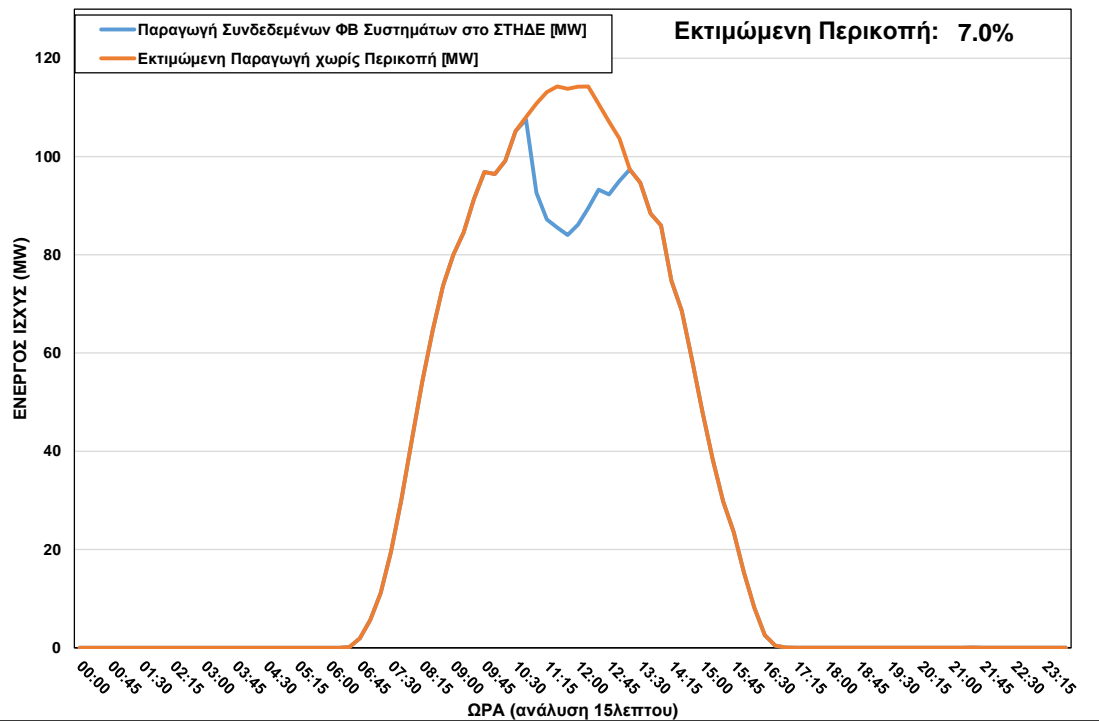


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	685 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	134.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/11/2022 ώρα 08:30 – 13:45**

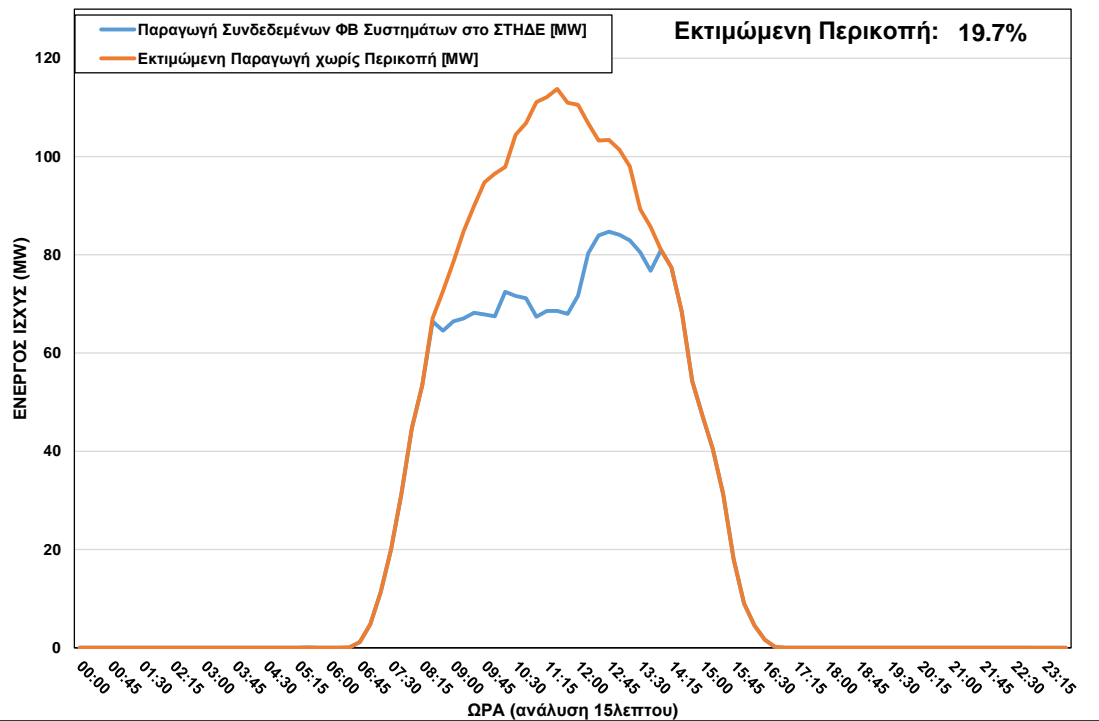


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	491 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	125 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/11/2022 ώρα 08:45 – 13:00**

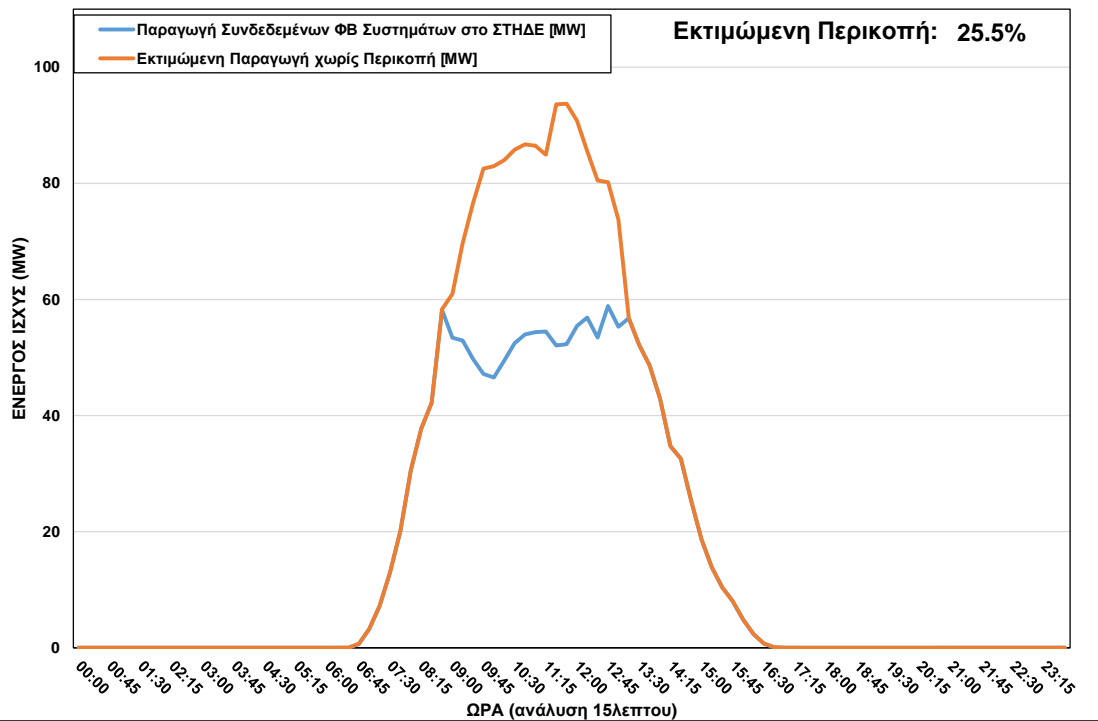


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	485.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	71.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/11/2022 ώρα 10:15 – 12:00**

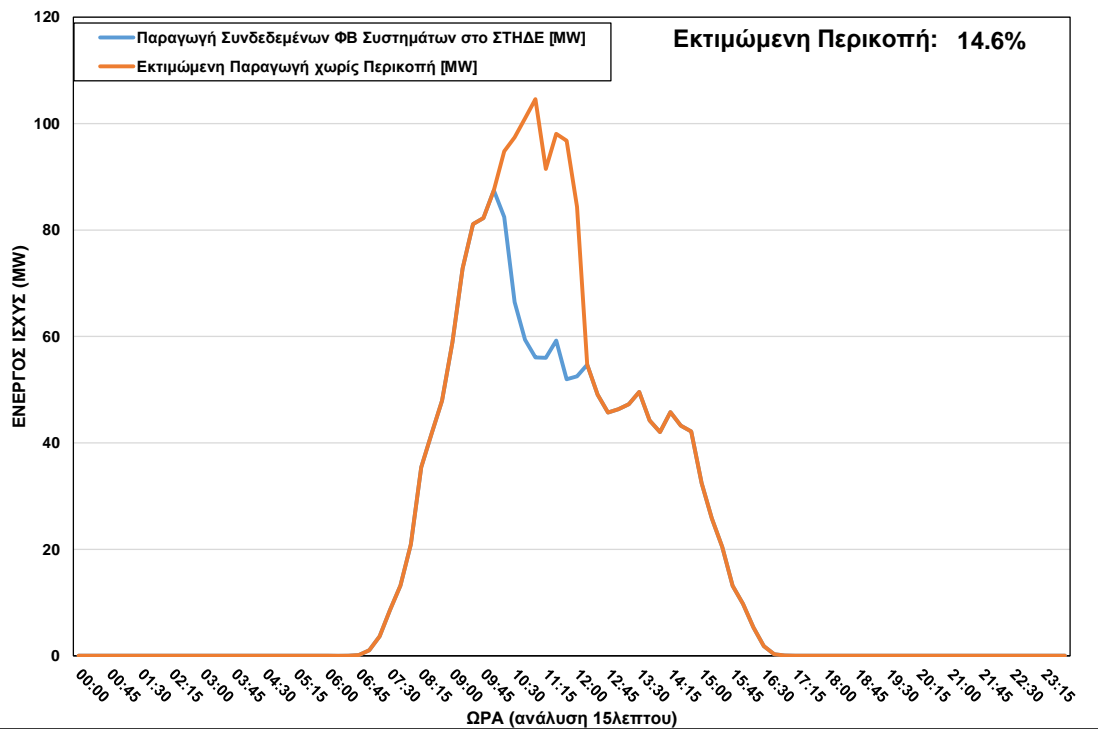




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	715.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	42.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/11/2022 ώρα 10:45 – 15:00**

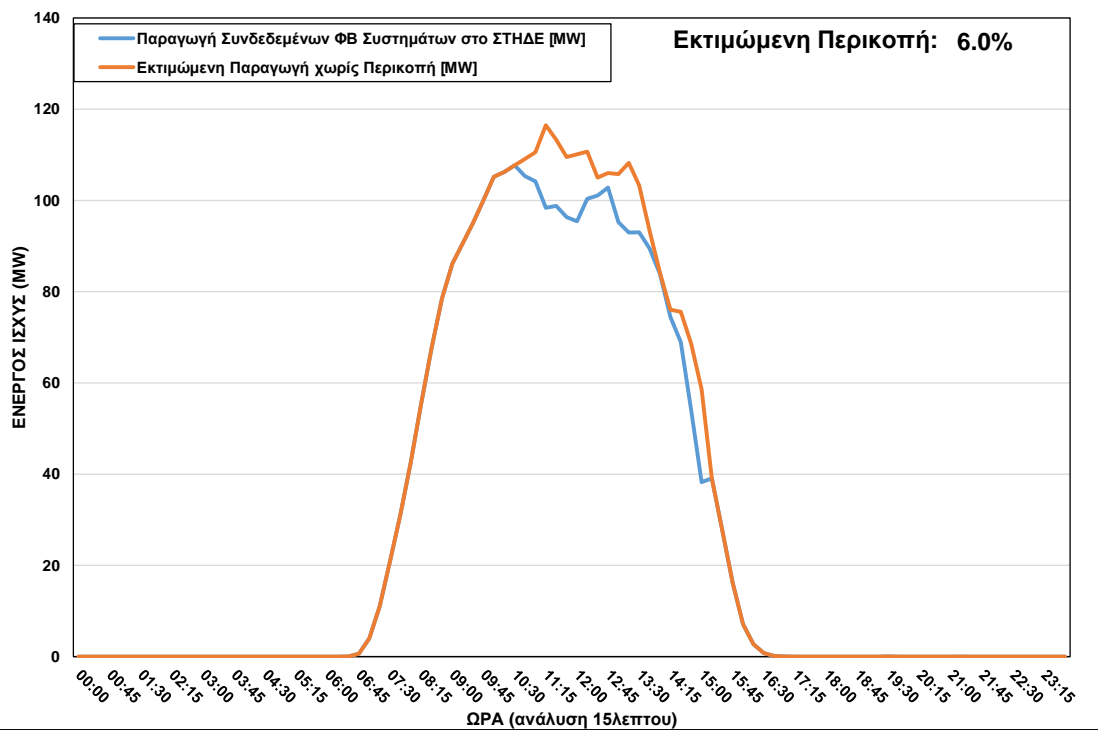


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	407.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	42.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/11/2022 ώρα 12:00 – 14:15**

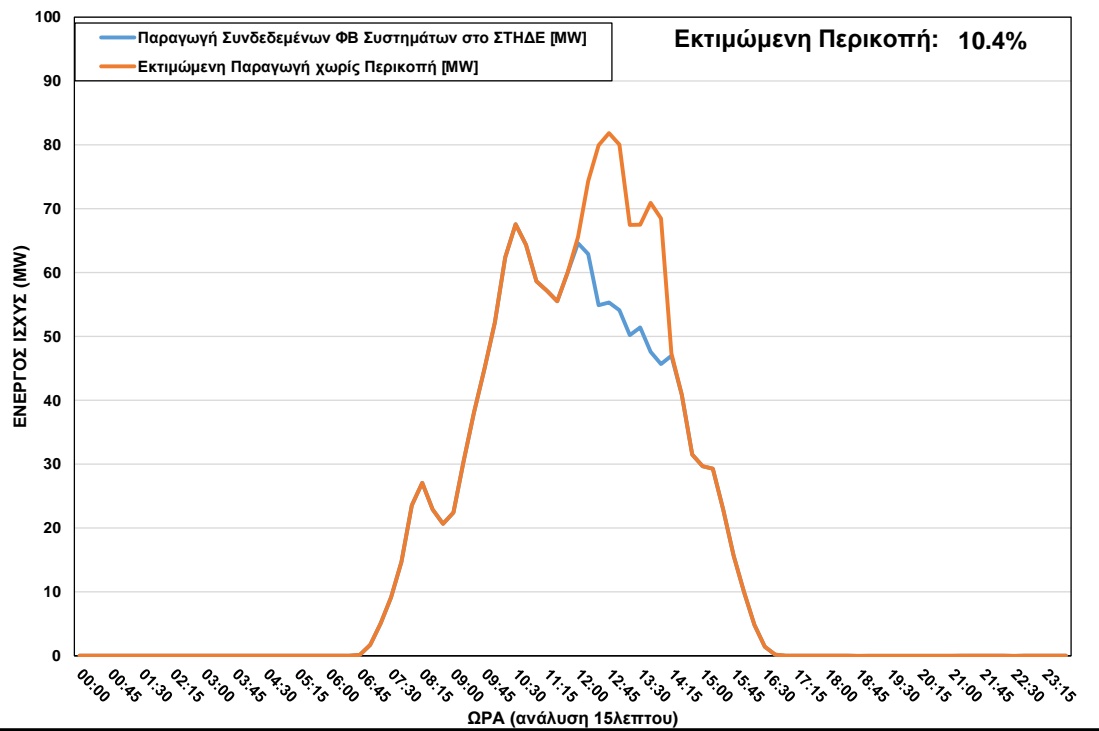


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	309 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	26.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/11/2022 ώρα 11:00 – 12:00**

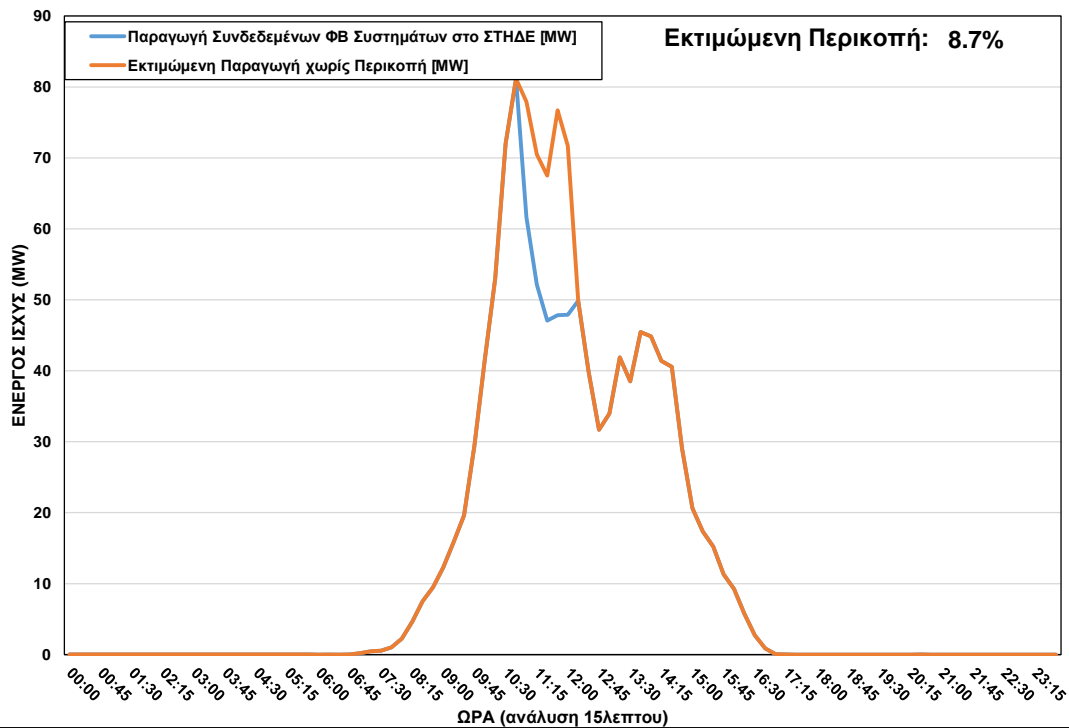


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30/11/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	550.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	51.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/11/2022 ώρα 09:45 – 12:45**

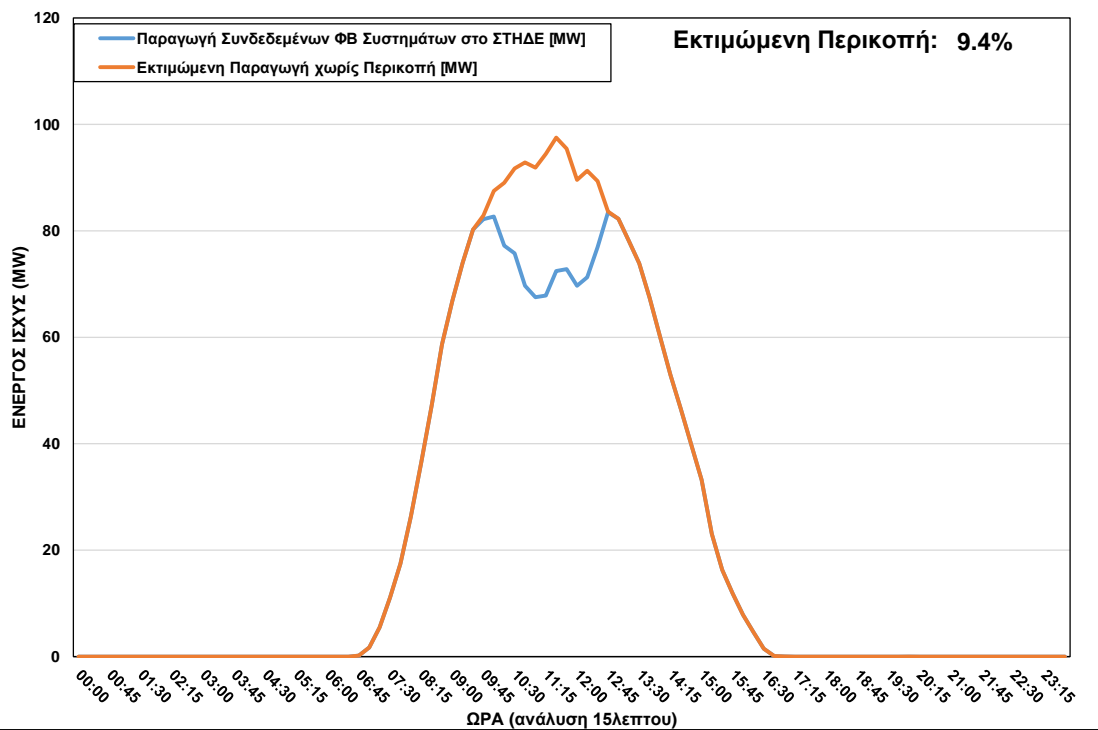


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	01/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	693.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	4.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/12/2022 ώρα 12:30 – 12:45**

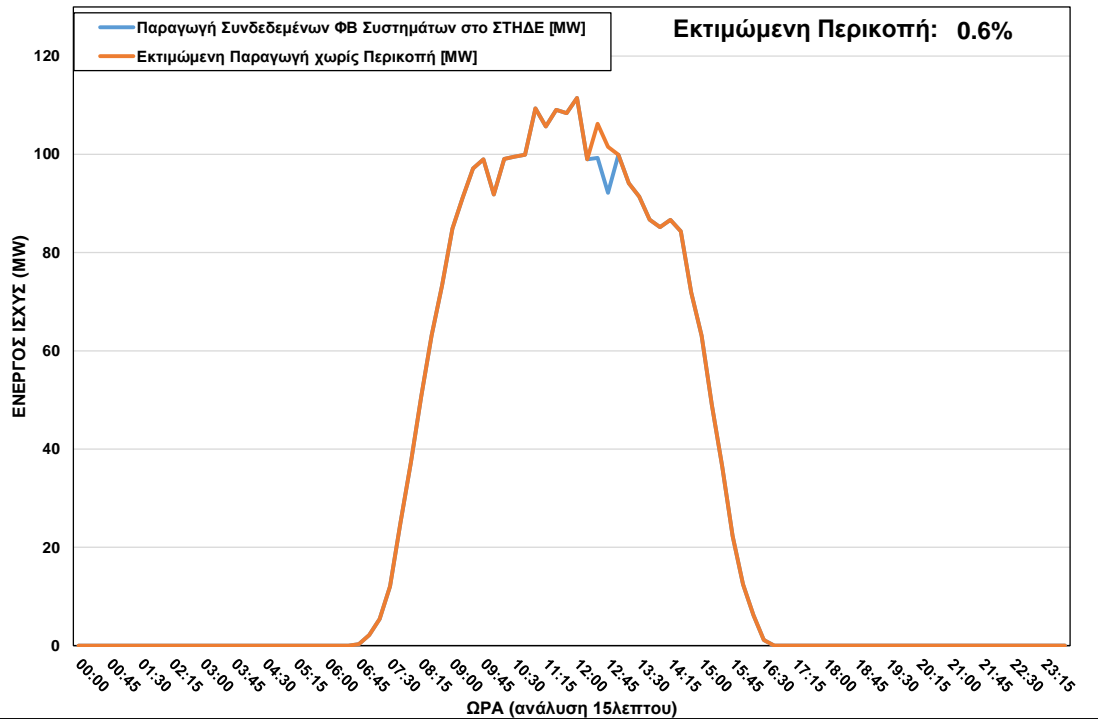


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	694.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	151.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/12/2022 ώρα 09:30 – 14:00**

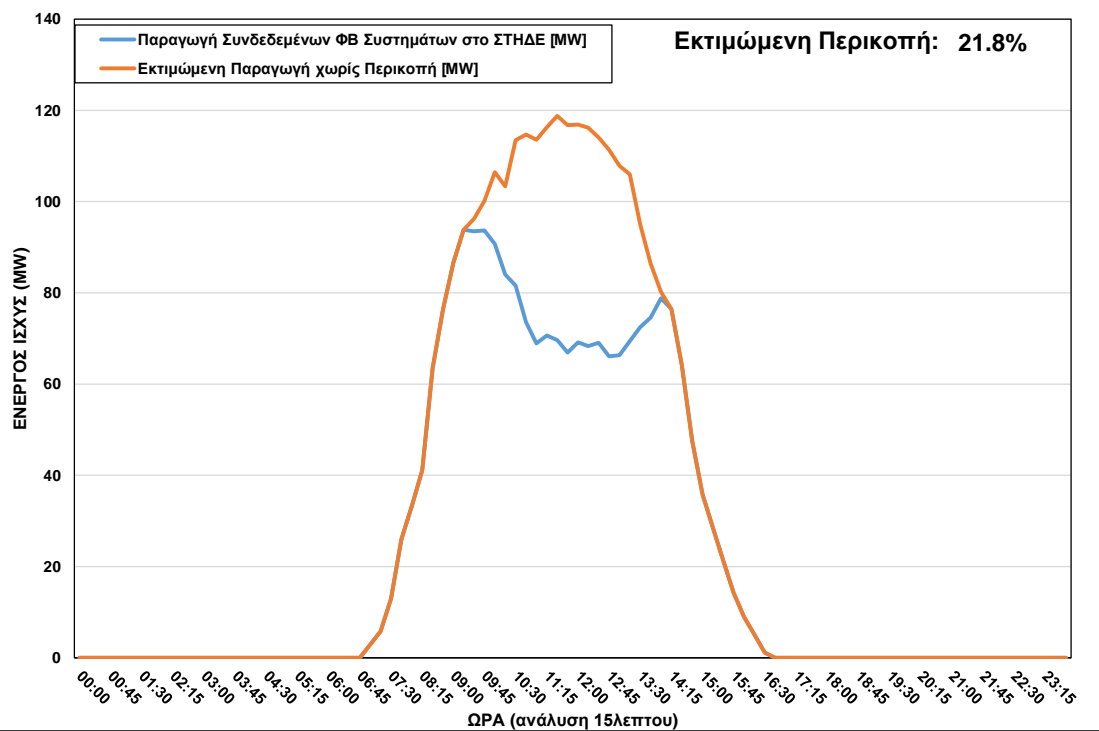


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	747.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	6.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/12/2022 ώρα 11:15 – 11:45**

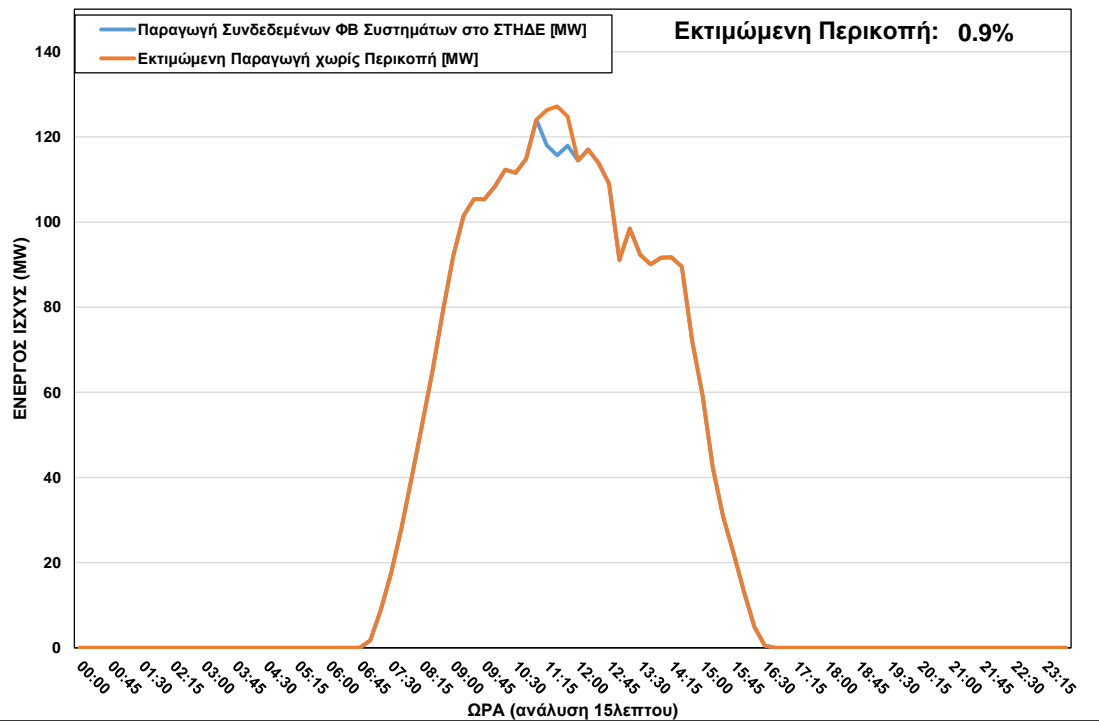


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	762 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	105.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/12/2022 ώρα 09:30 – 14:45**

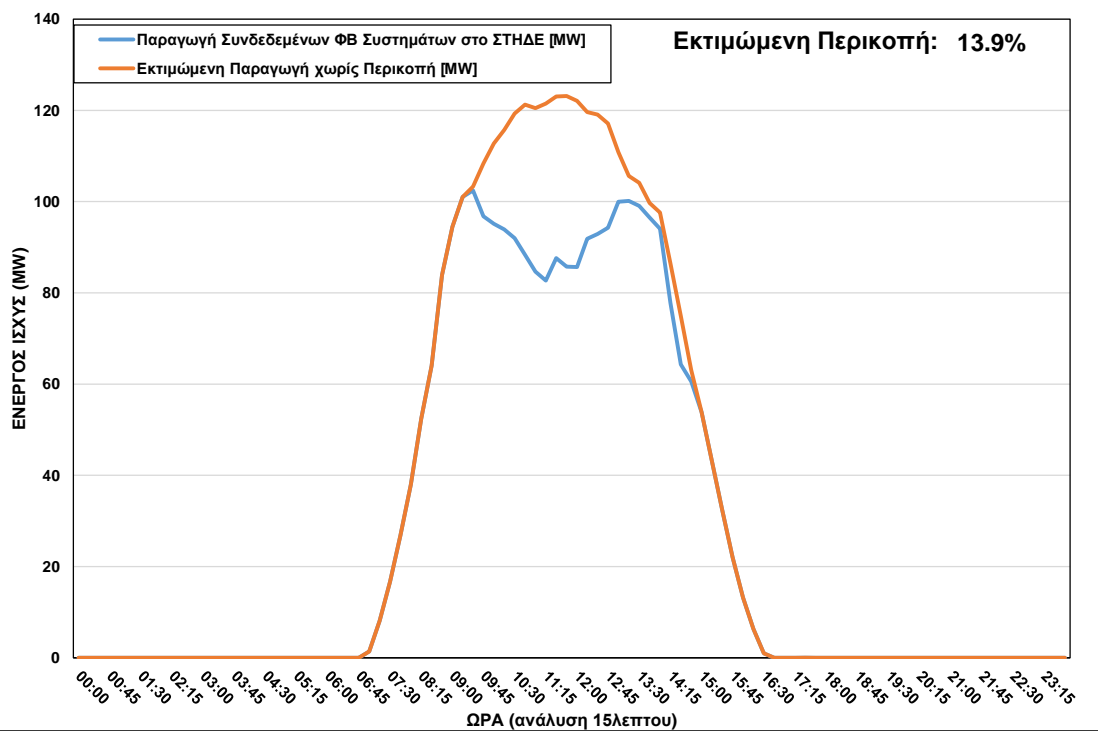




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	644.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	16.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/12/2022 ώρα 10:45 – 11:45**

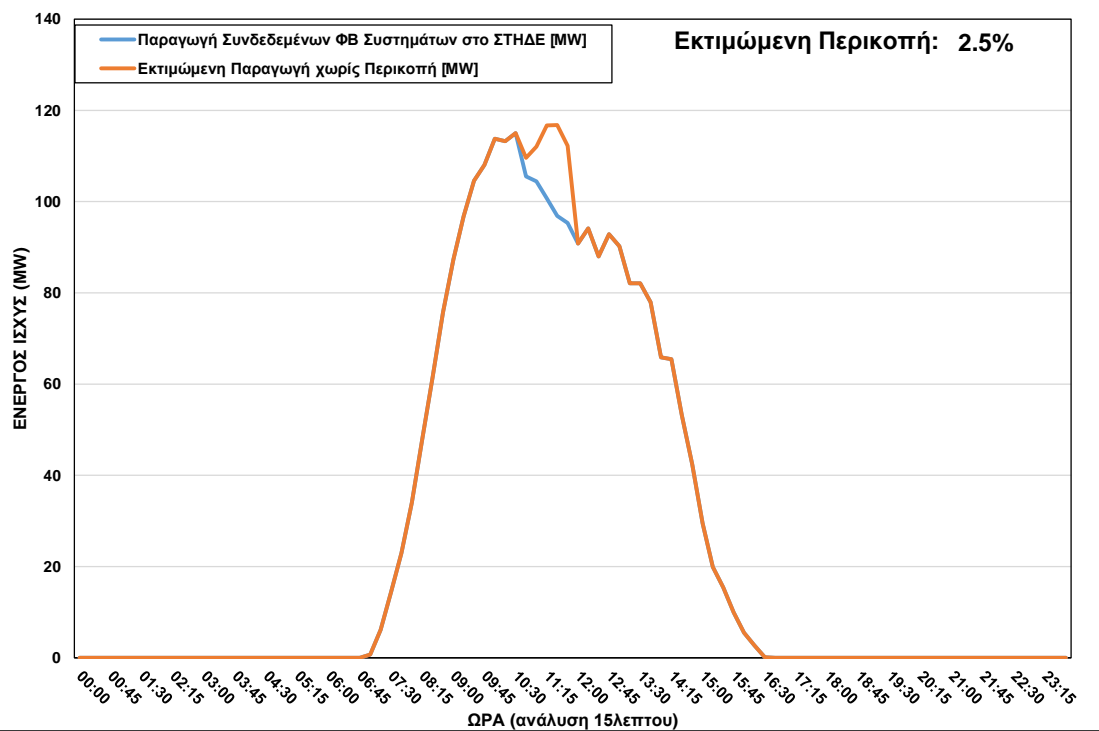


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	673.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/12/2022 ώρα 10:15 – 11:00**

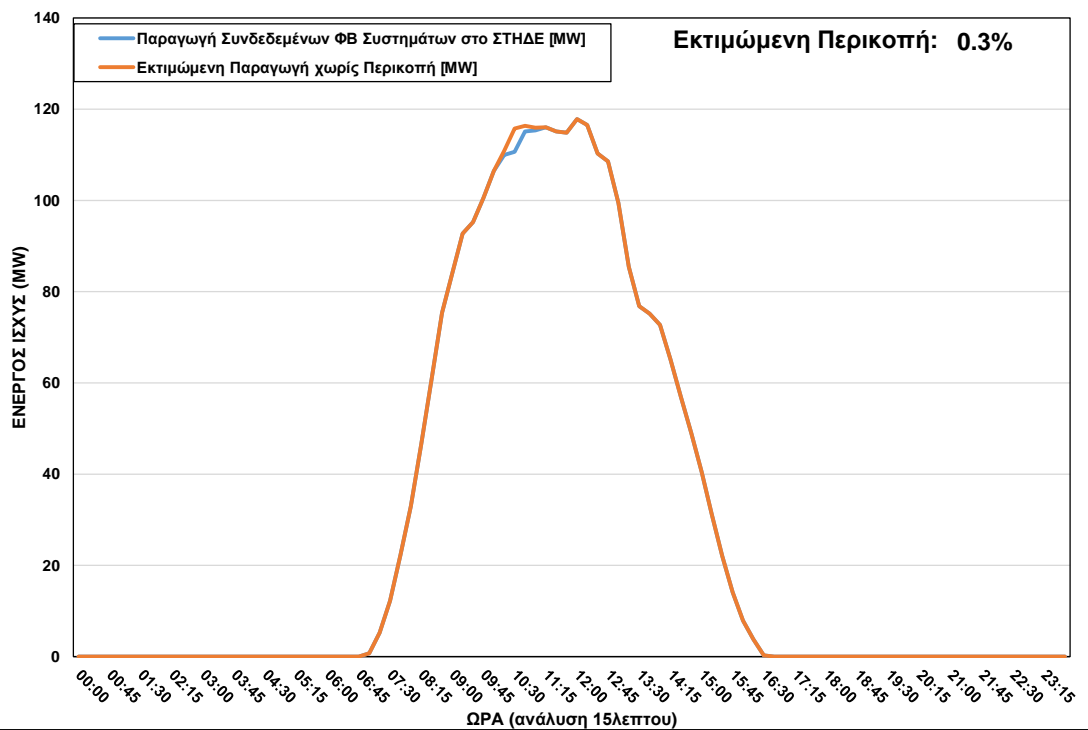


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	666.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	3.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/12/2022 ώρα 10:15 – 11:45**

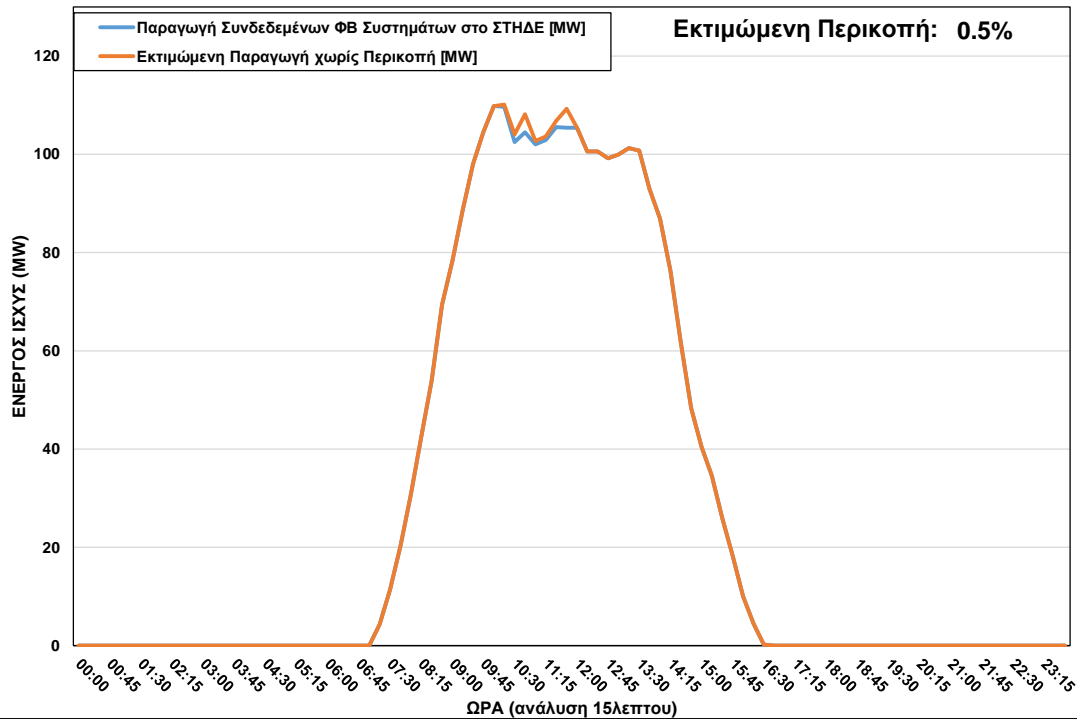


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	16/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	641.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	31 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/12/2022 ώρα 10:00 – 13:15**

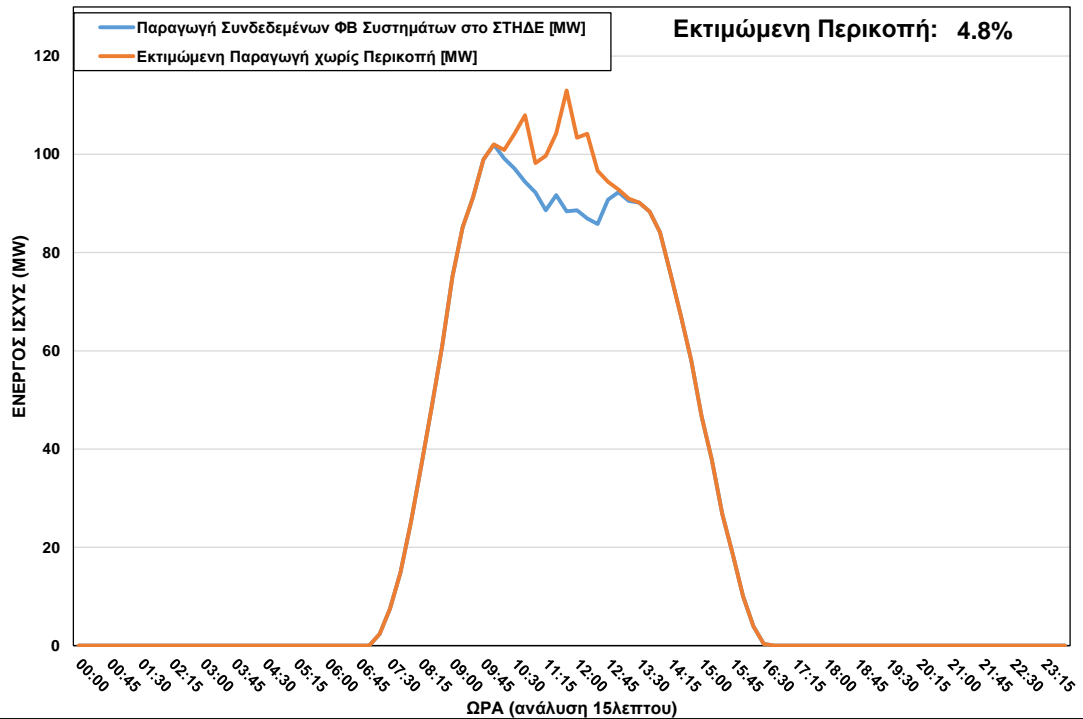


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	17/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	766.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	5.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17/12/2022 ώρα 11:15 – 12:30**

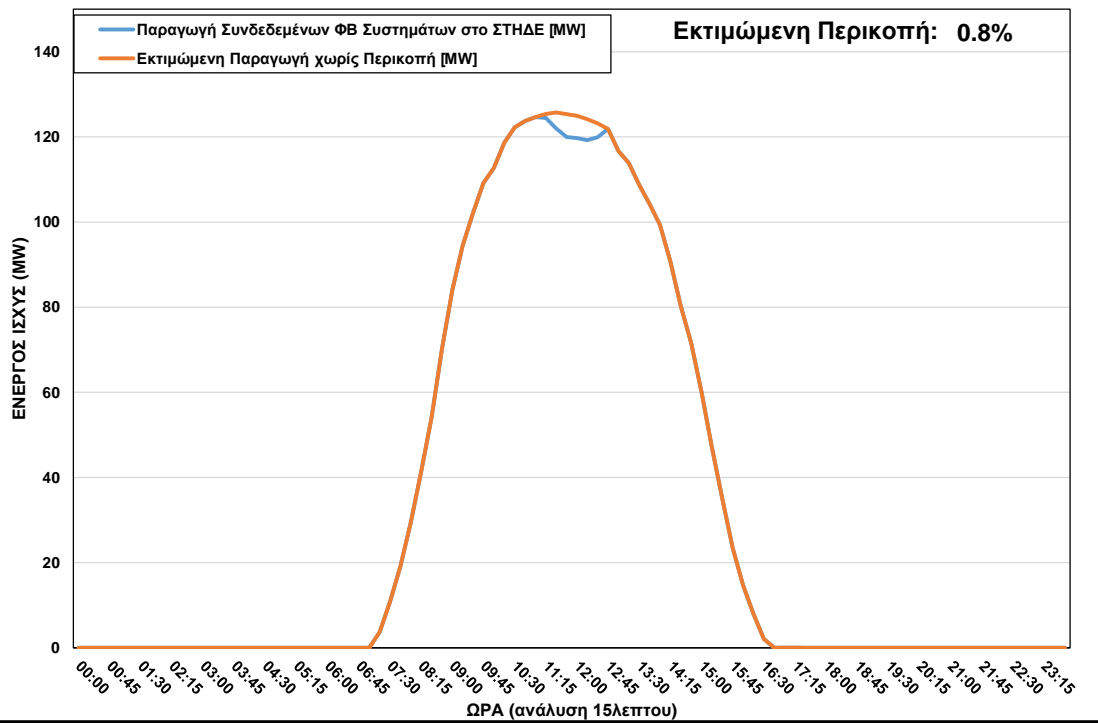


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	18/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	825.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	61.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/12/2022 ώρα 10:00 – 13:45**

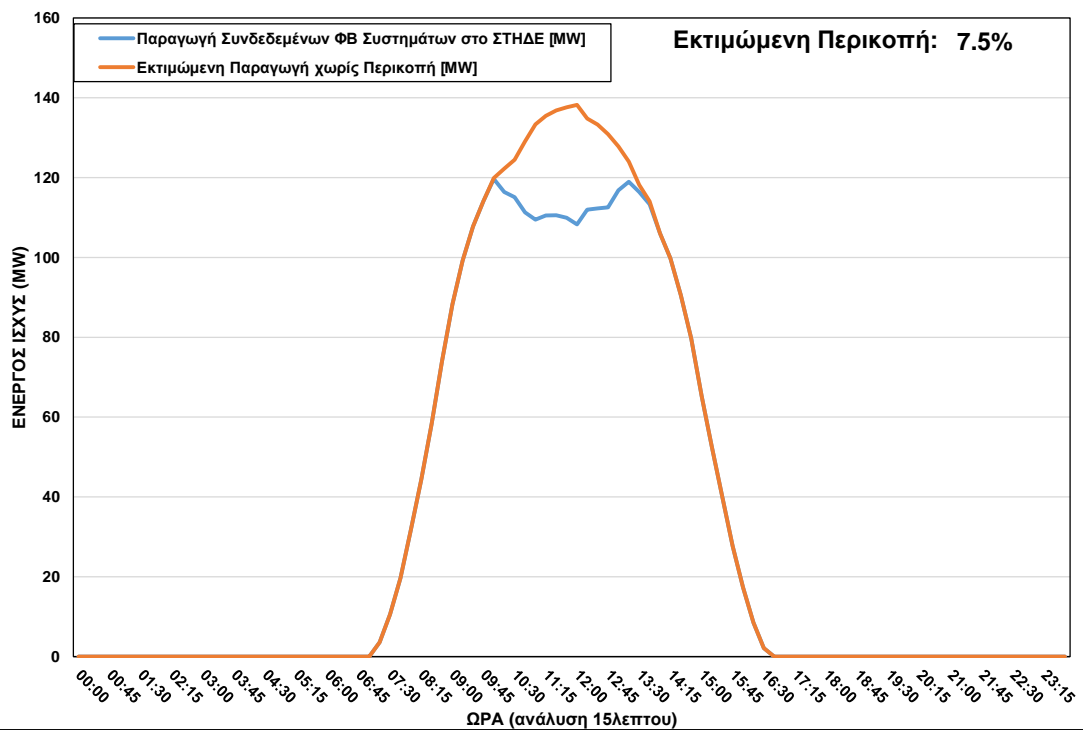


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	760.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	134.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/12/2022 ώρα 09:30 – 14:15**

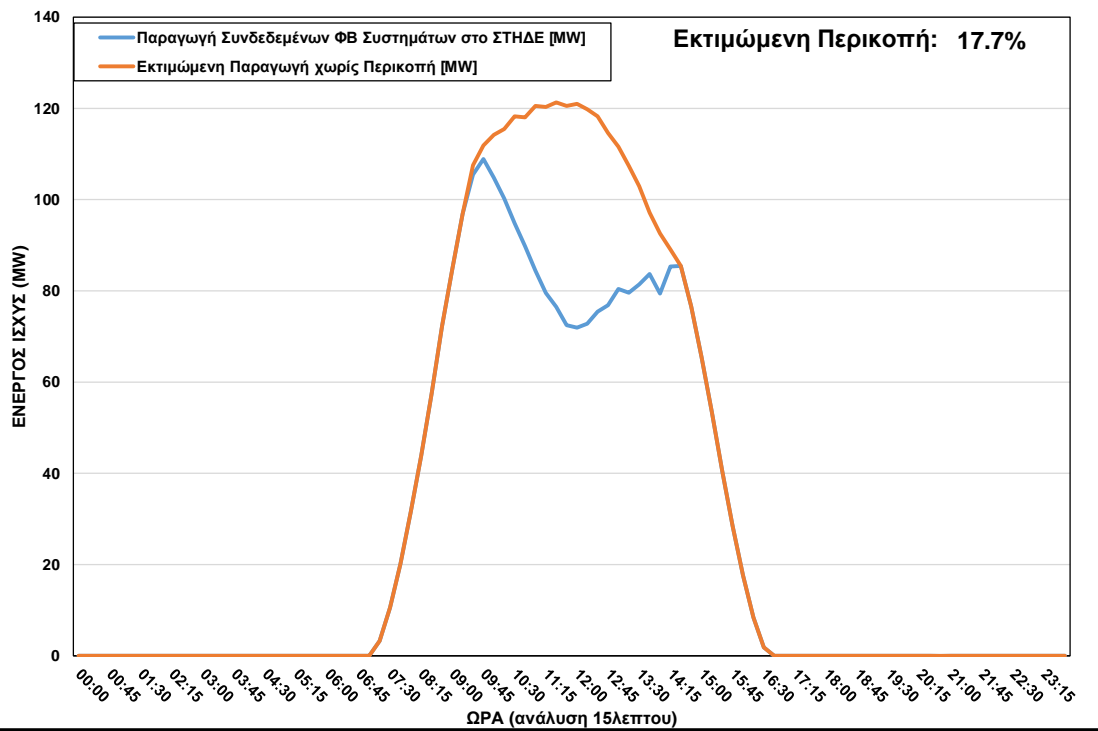


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	677.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	12 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/12/2022 ώρα 10:30 – 11:45**

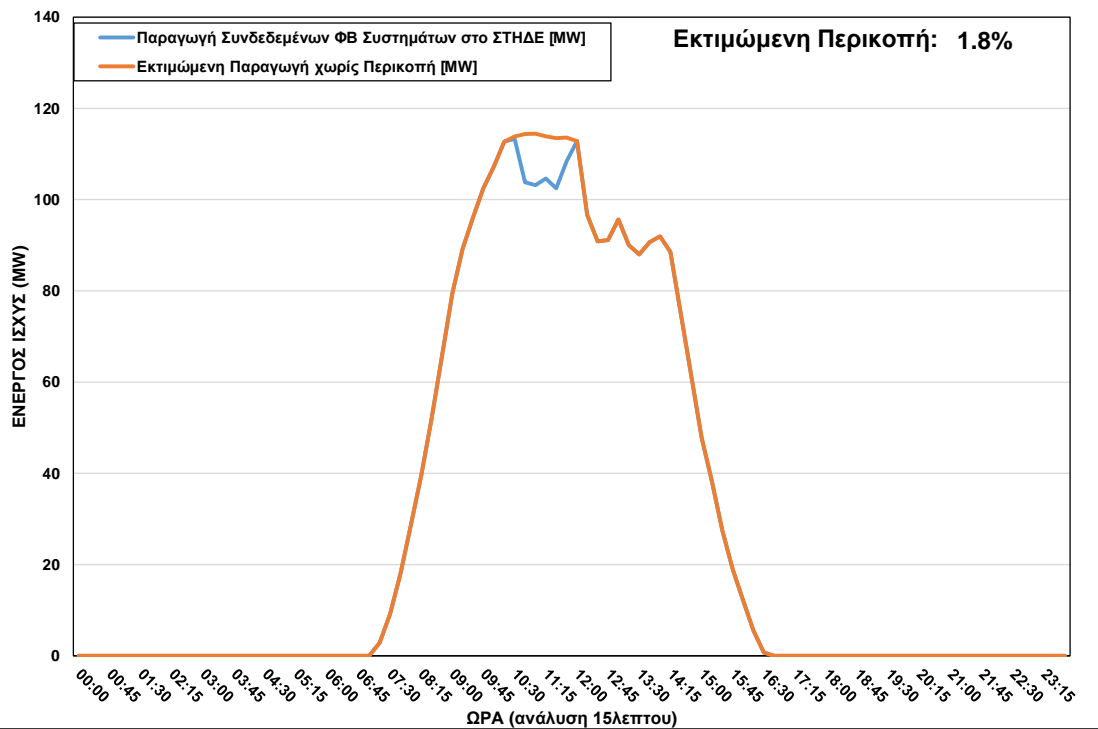




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	586.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	55 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/12/2022 ώρα 10:00 – 12:30**

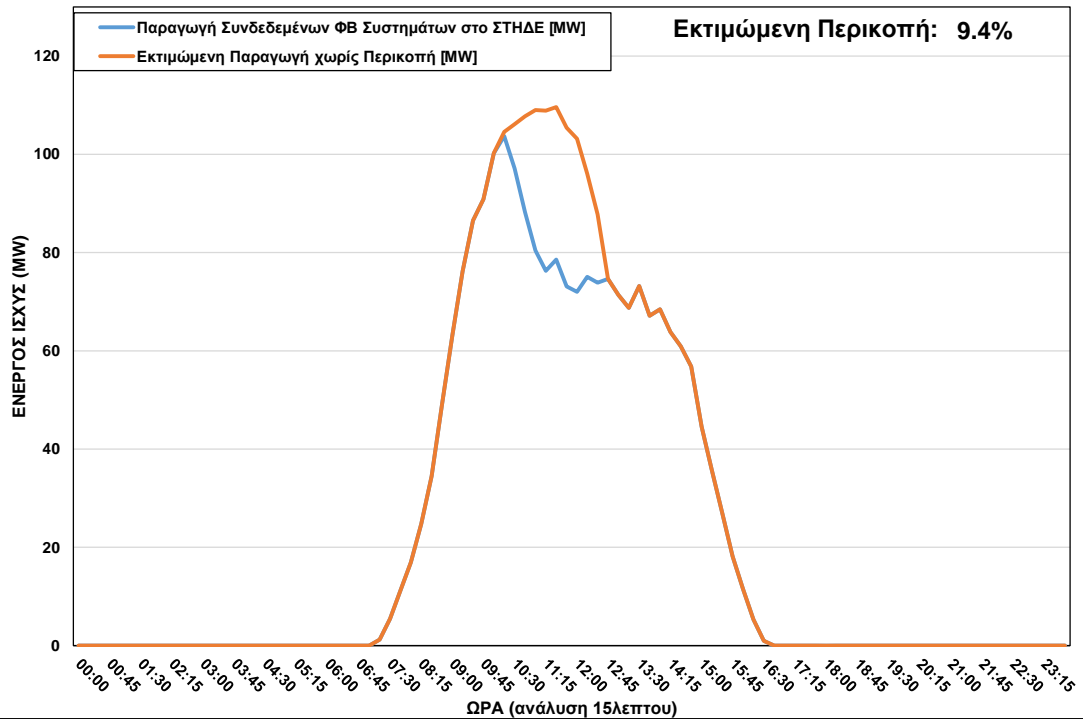


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	522 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	9.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/12/2022 ώρα 10:45 – 11:45

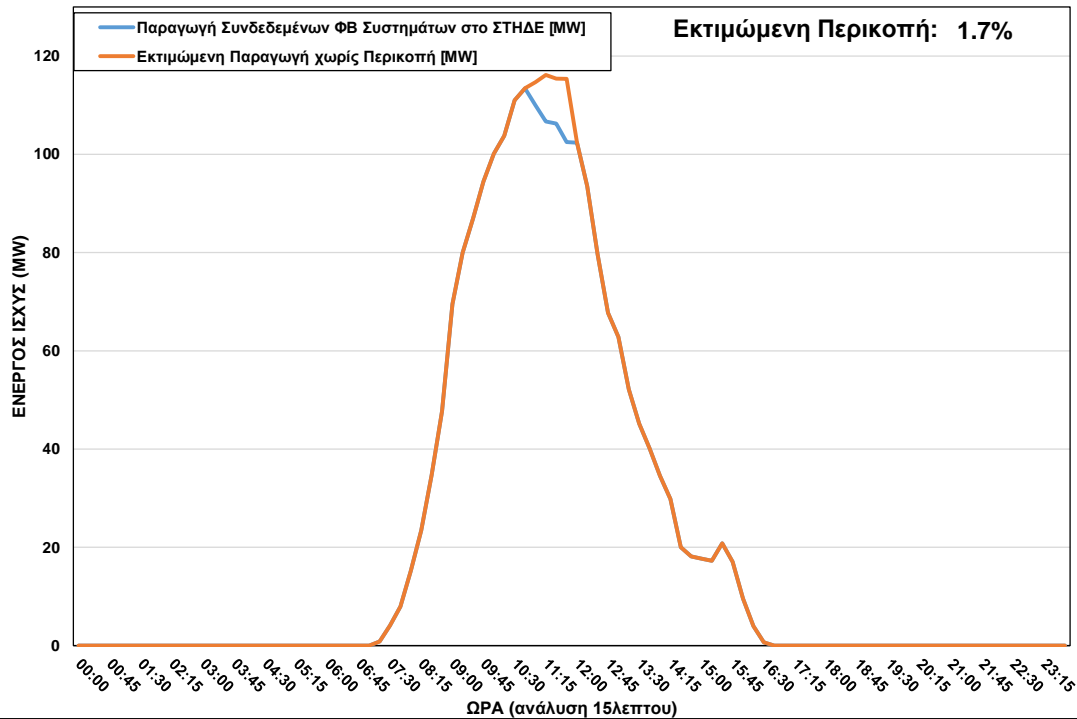


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	664.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	167.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/12/2022 ώρα 10:00 – 14:45**

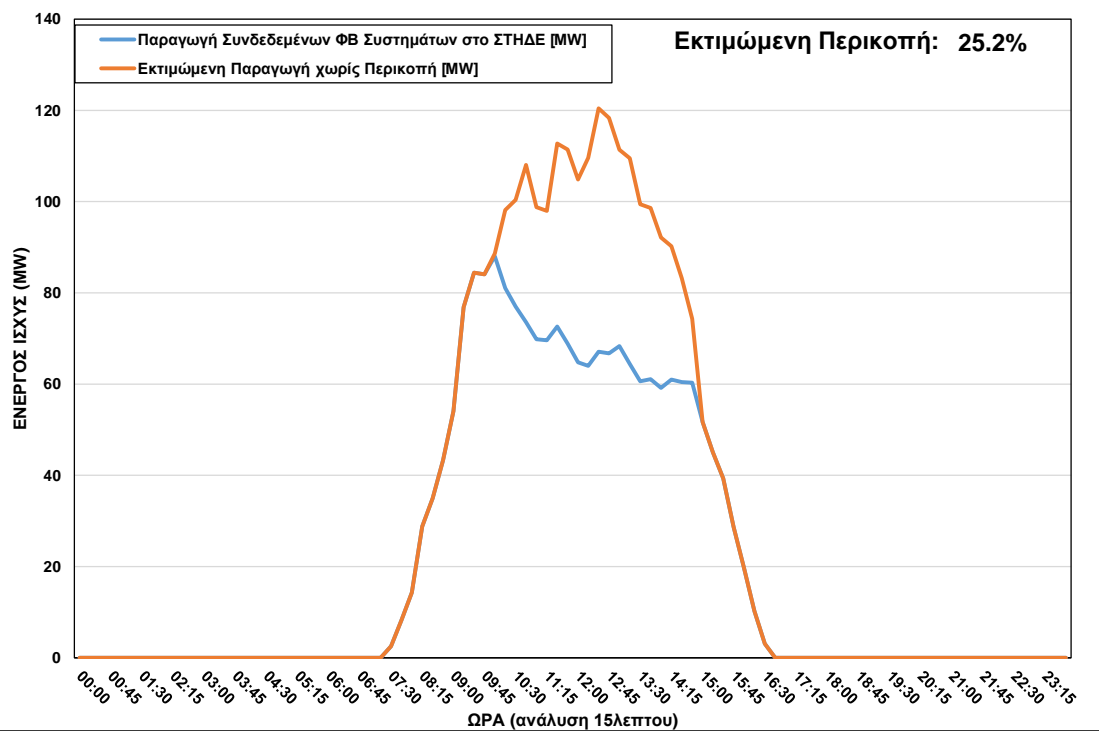


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	823.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	77.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/12/2022 ώρα 10:15 – 14:00**

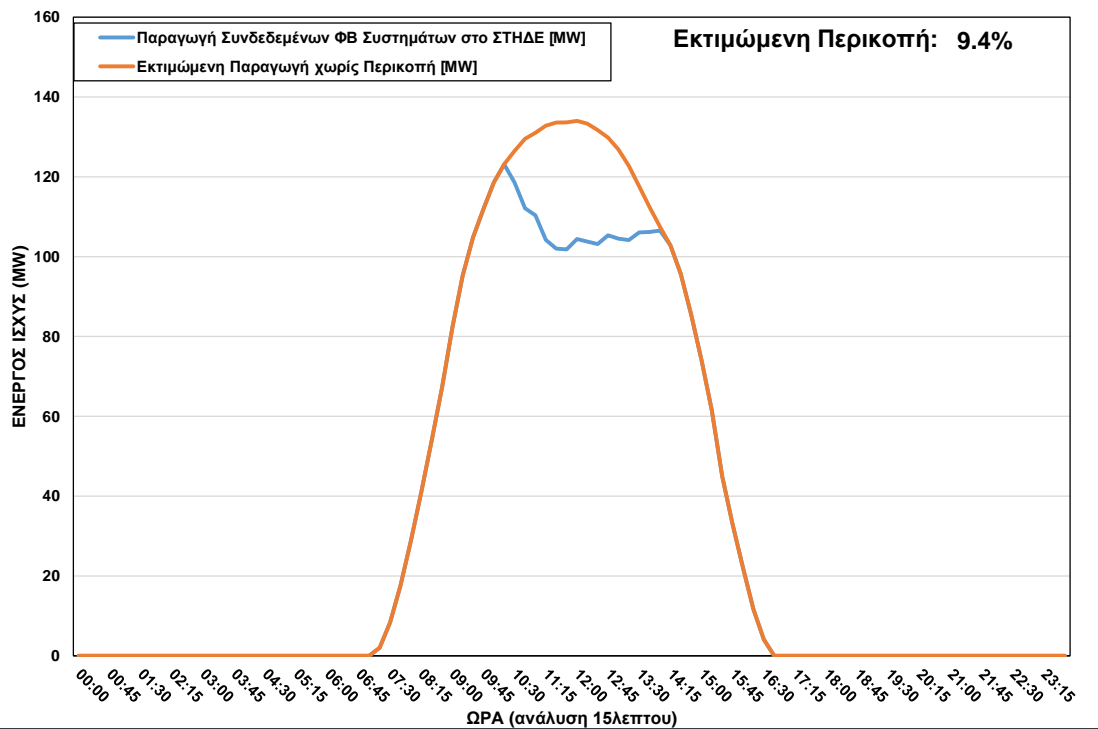


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	728.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	138.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/12/2022 ώρα 10:00 – 14:00**

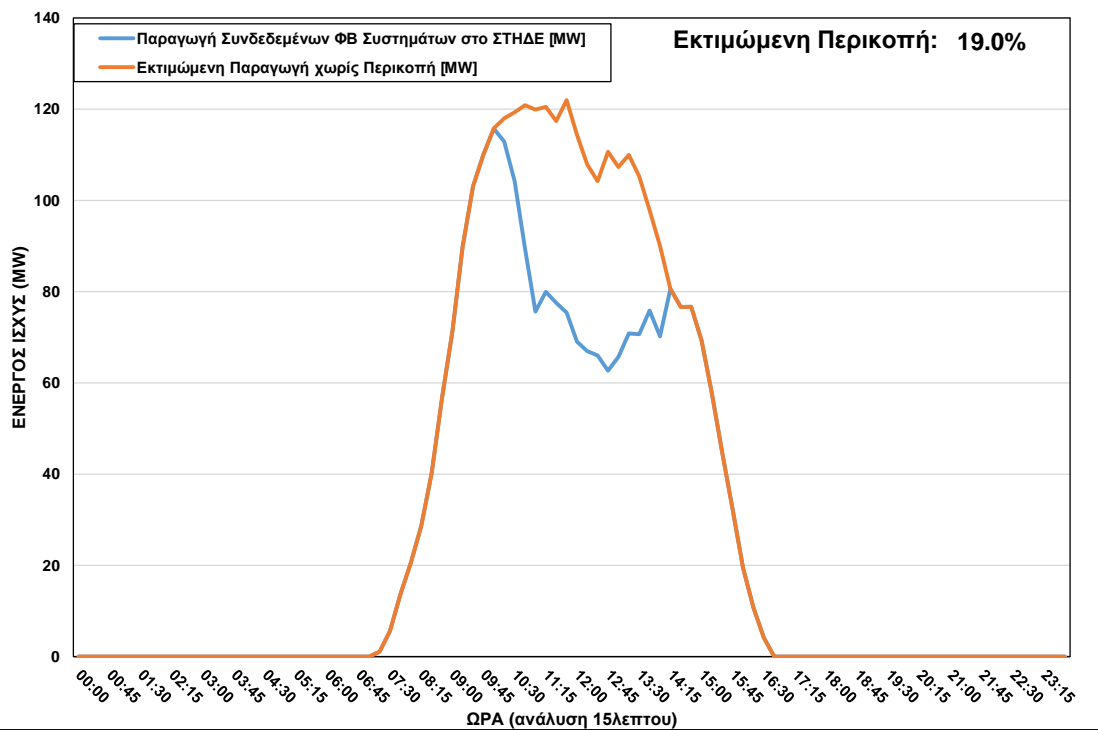

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	31/12/2022
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	678 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	44.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 31/12/2022 ώρα 09:30 – 12:30**

