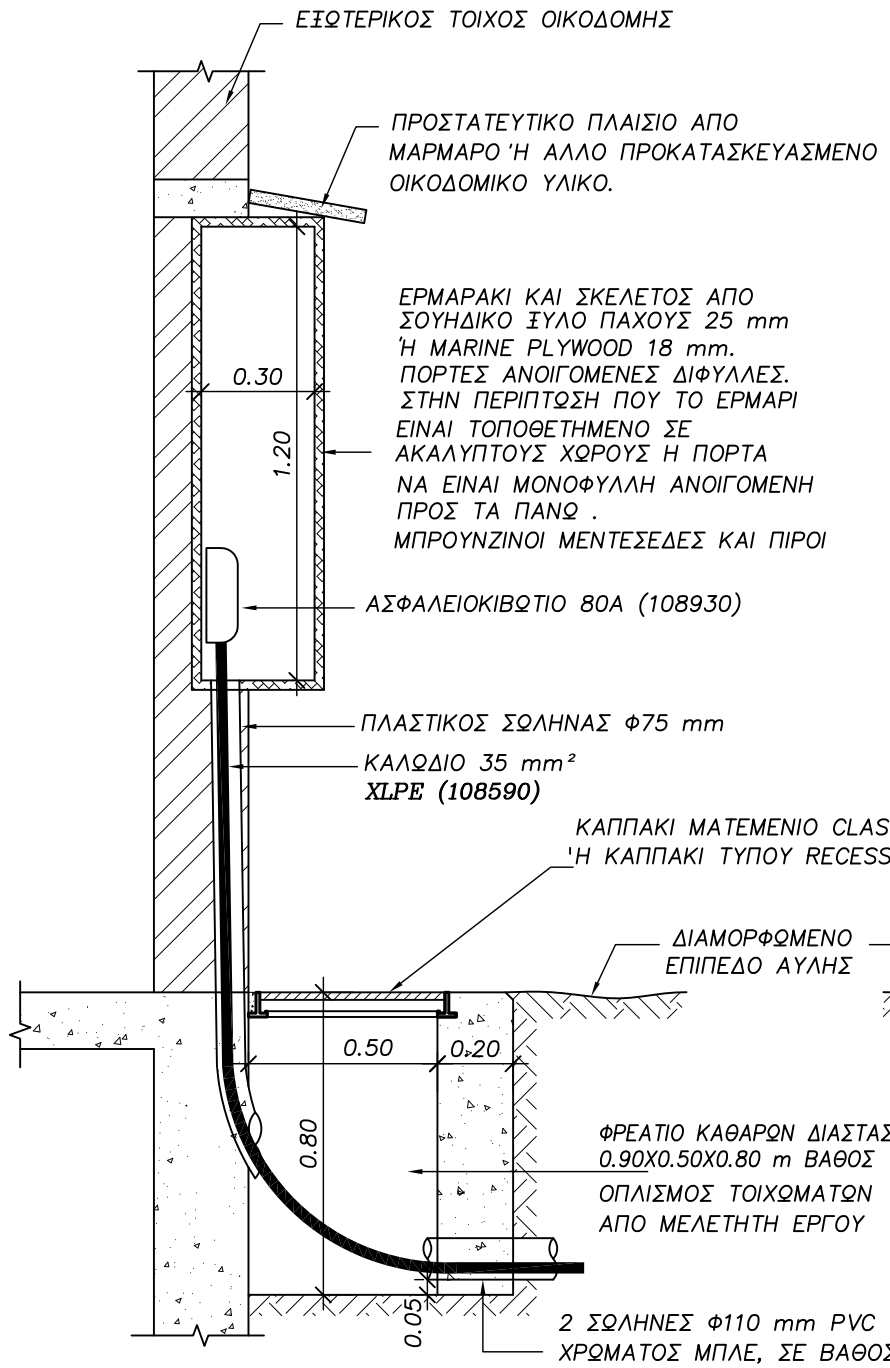

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

1–ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α & ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 1–Φ.

2–ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

3–ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

4–ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT). ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

- ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ
- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ
- ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 - 3ΦΑΣΙΚΟΣ + ΔΕΚΤΗΣ
- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΛ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 80Α

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Α.Γεωργίου	Μ.Κυλίλη	Κ.Κόκκινος Σ.Παπαδούρης	ΦΕΒΡΟΥΑΡ. 2012

Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Dwg No.	Φύλ./Sheet	Εκδ./Edition
1:20	**7540015-12**	**12**	**1**
	Παλιός Αρ.Σχ/Old drg.No. TQ/253-12		

Ονομα Αρχείου/Filename: F:\DISTRIBUTION CONSTRUCTION\DISTRIBUTION CODE OF PRACTICE\CURRENT ISSUE\U-G 754 000 GR\7540015_1-20.dwgLAYOUT:7540015-12