

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	911.3 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	459.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 4.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.51%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/02/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

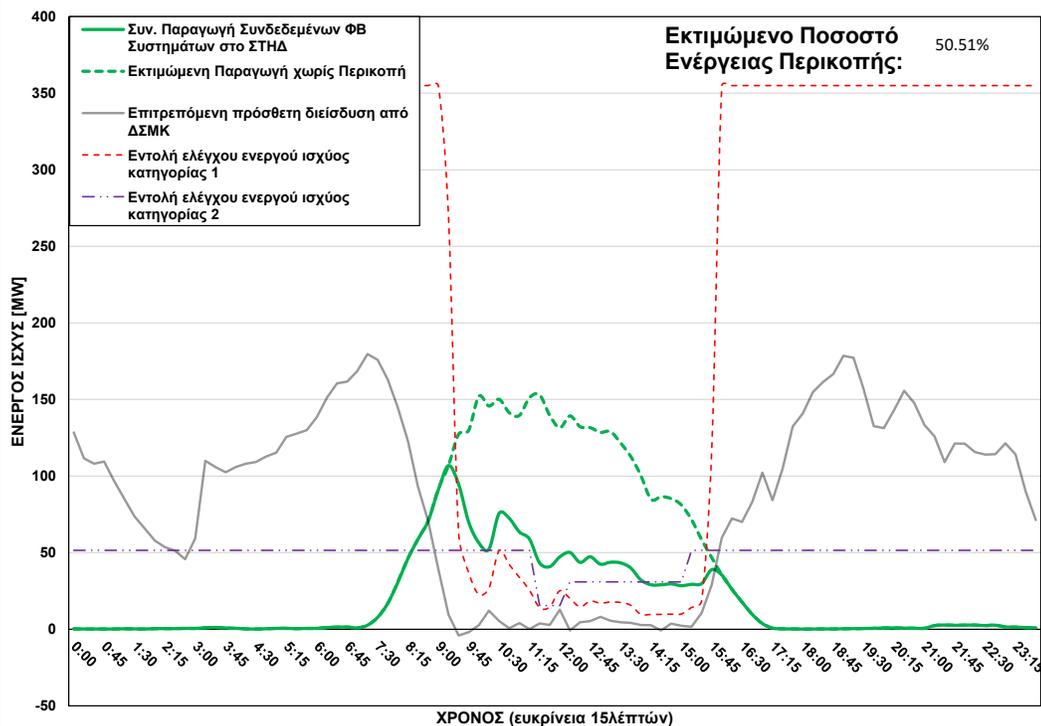


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1123.3 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	690.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.49%	

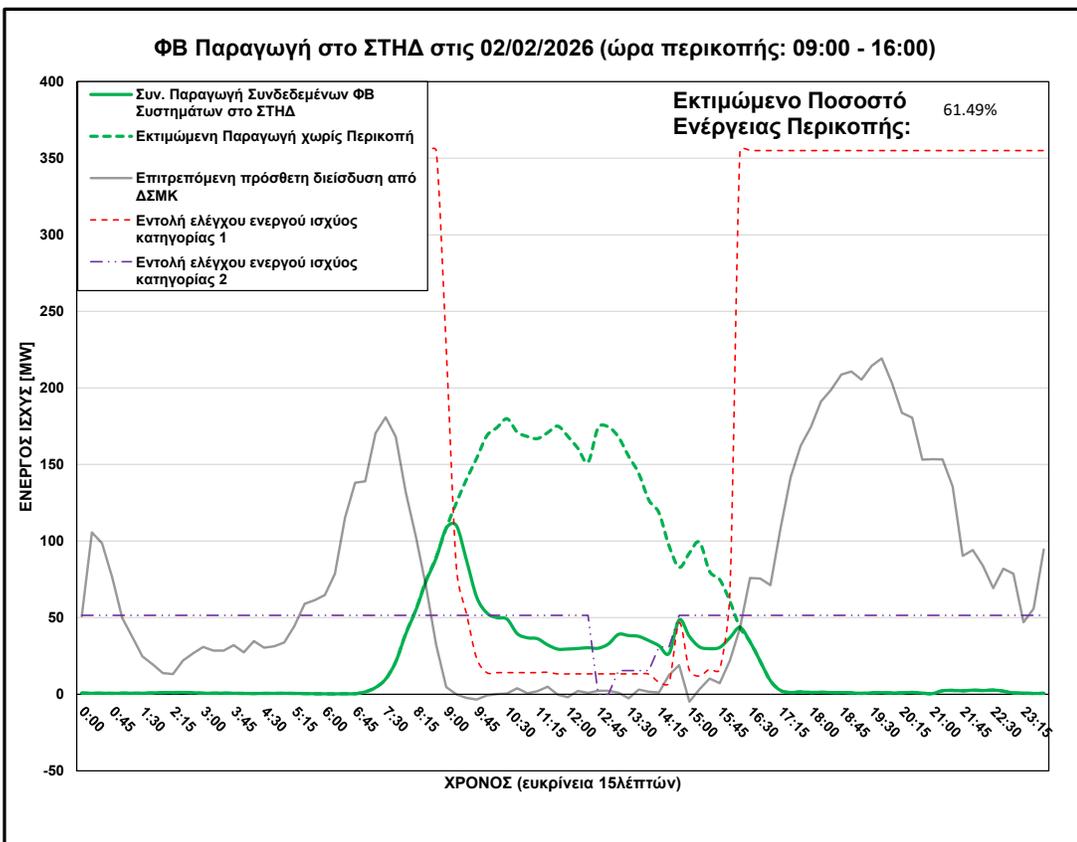


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV-PAF3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1659 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 78.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1204.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 138.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.61%	

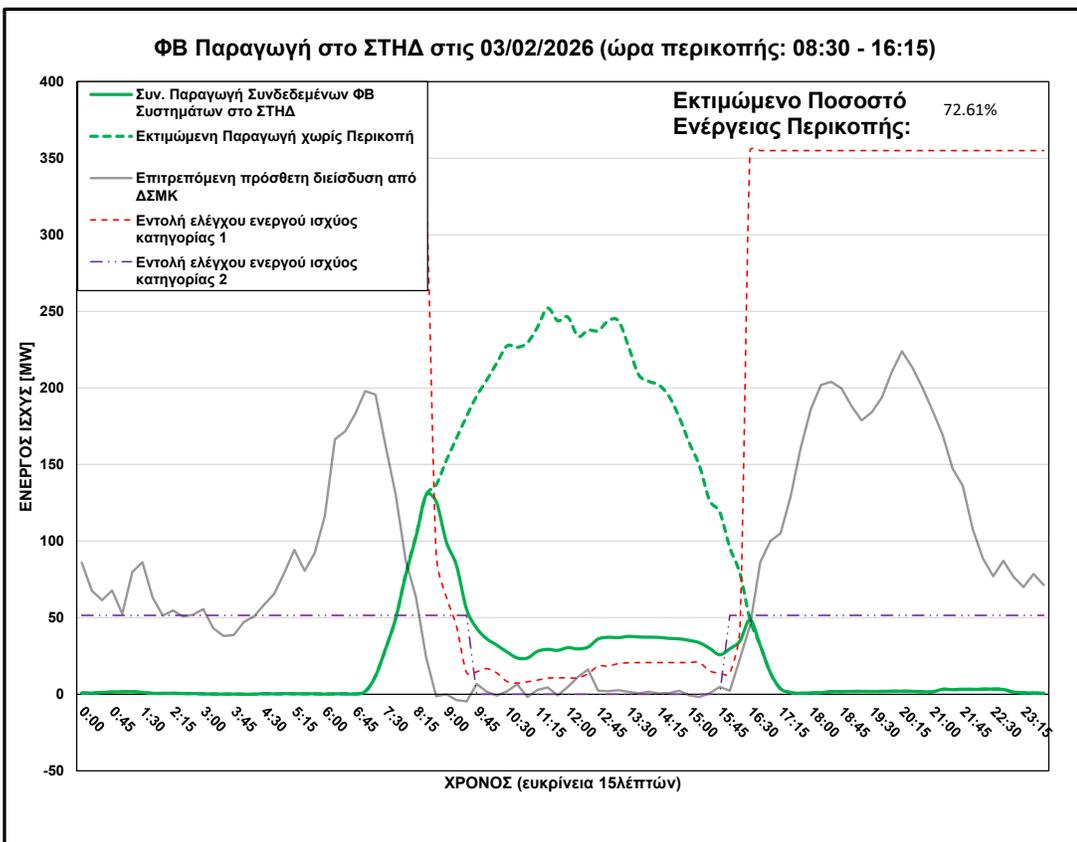


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF1, PV-PAF3, PV-ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1746.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 74MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1139.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 301MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.26%	

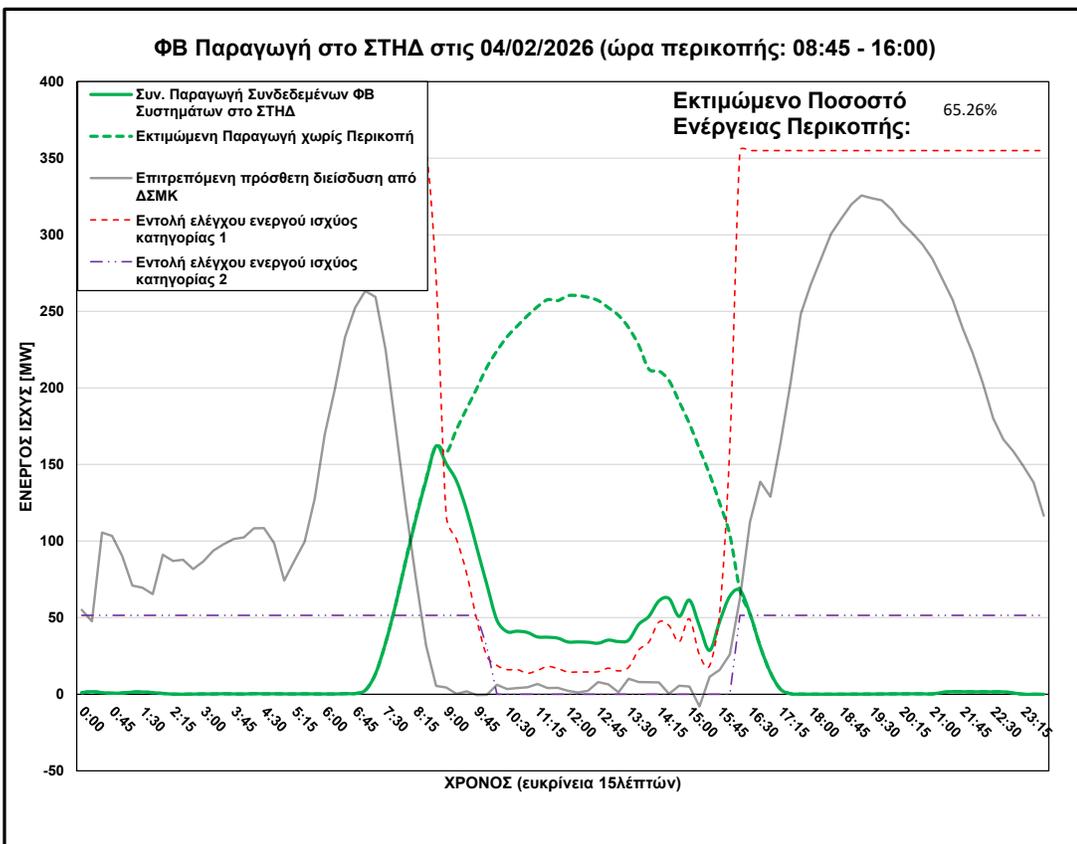

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1269.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	655.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 15.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.66%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/02/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:45)

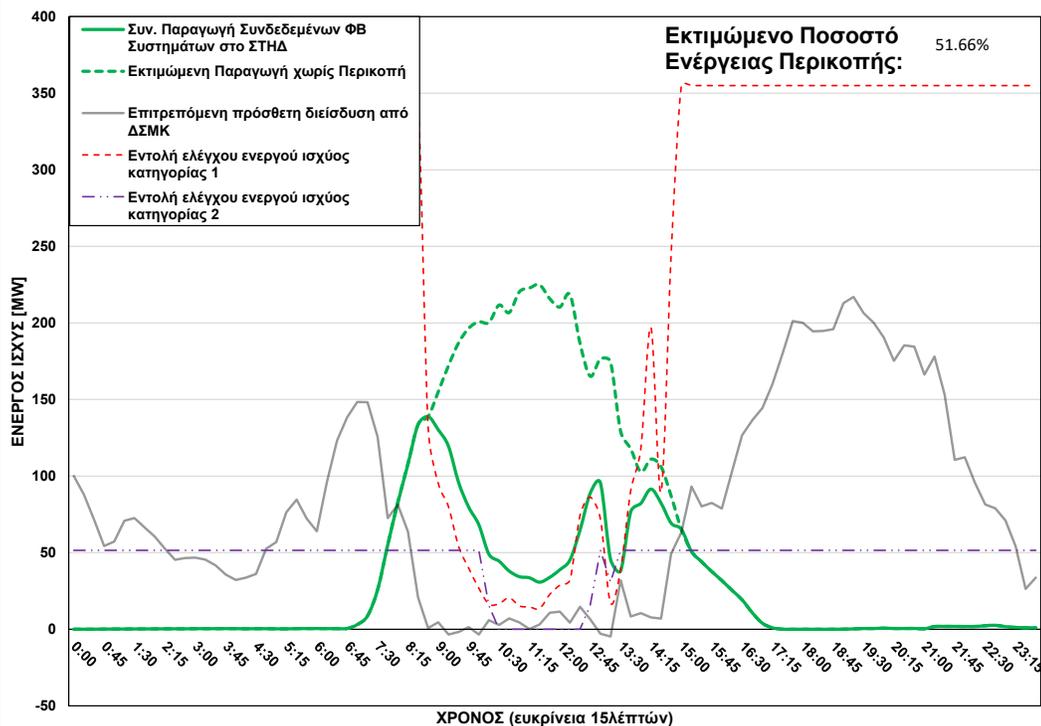


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	11:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 14:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	556.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 1.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	85.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.85%	

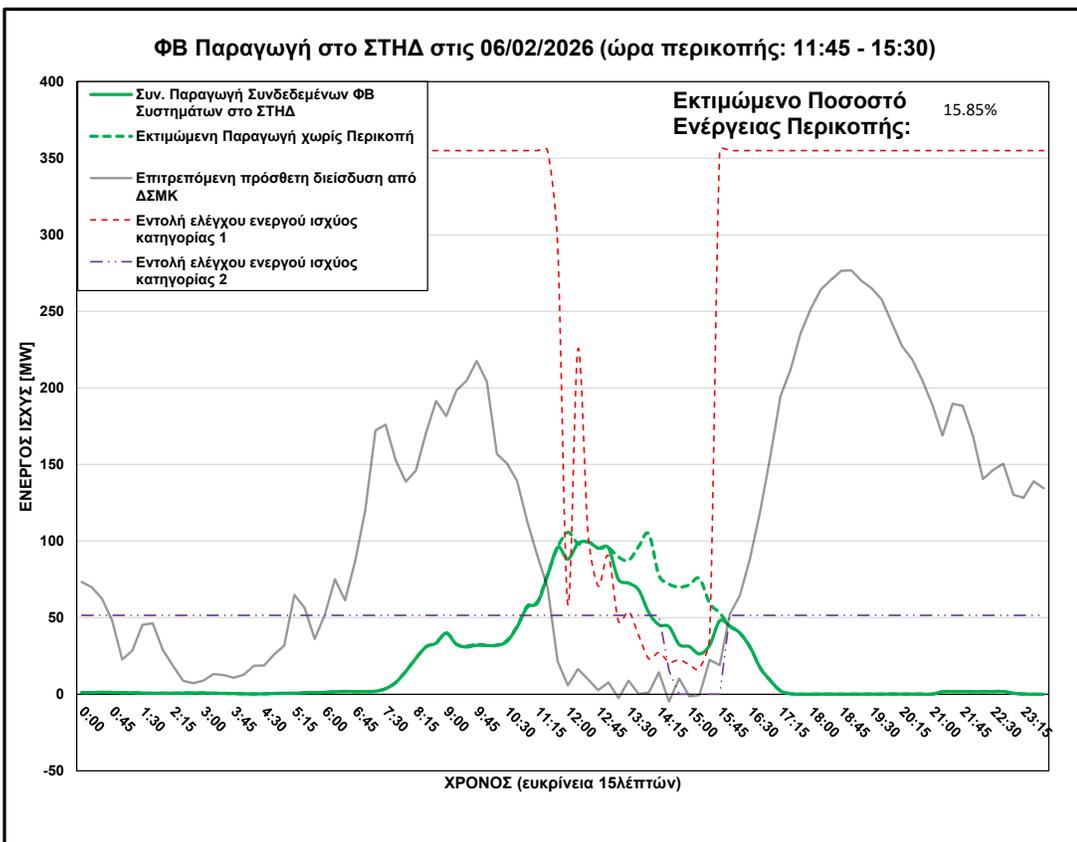


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LIM3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1300.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 6.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	906.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 27.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.74%	

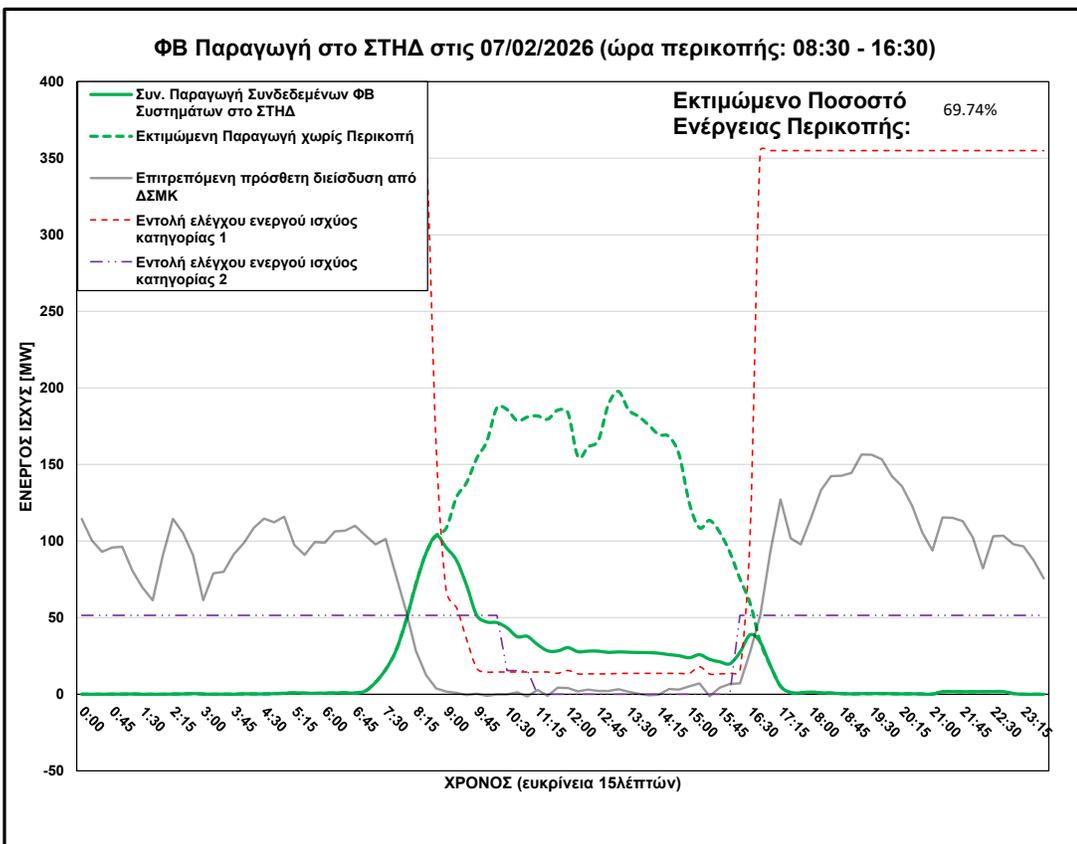


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1422.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 144.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1005.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 213.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.78%	

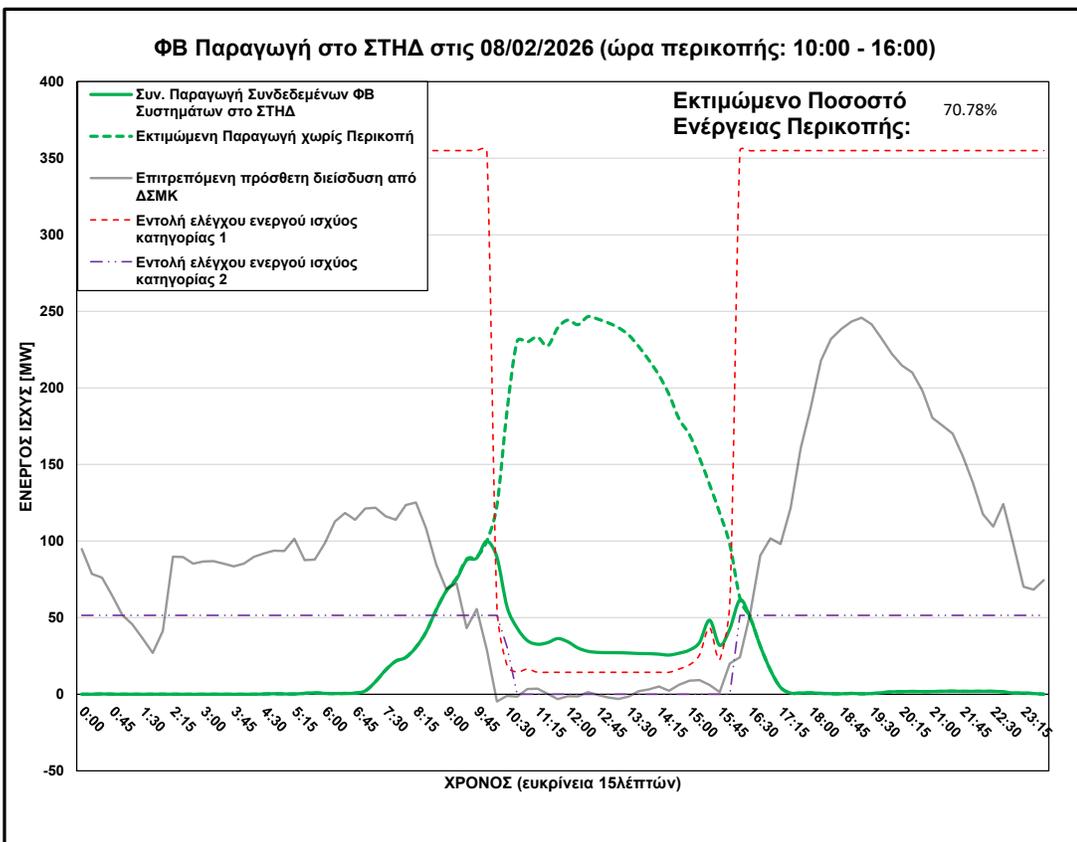


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/02/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1172.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	378.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.42%

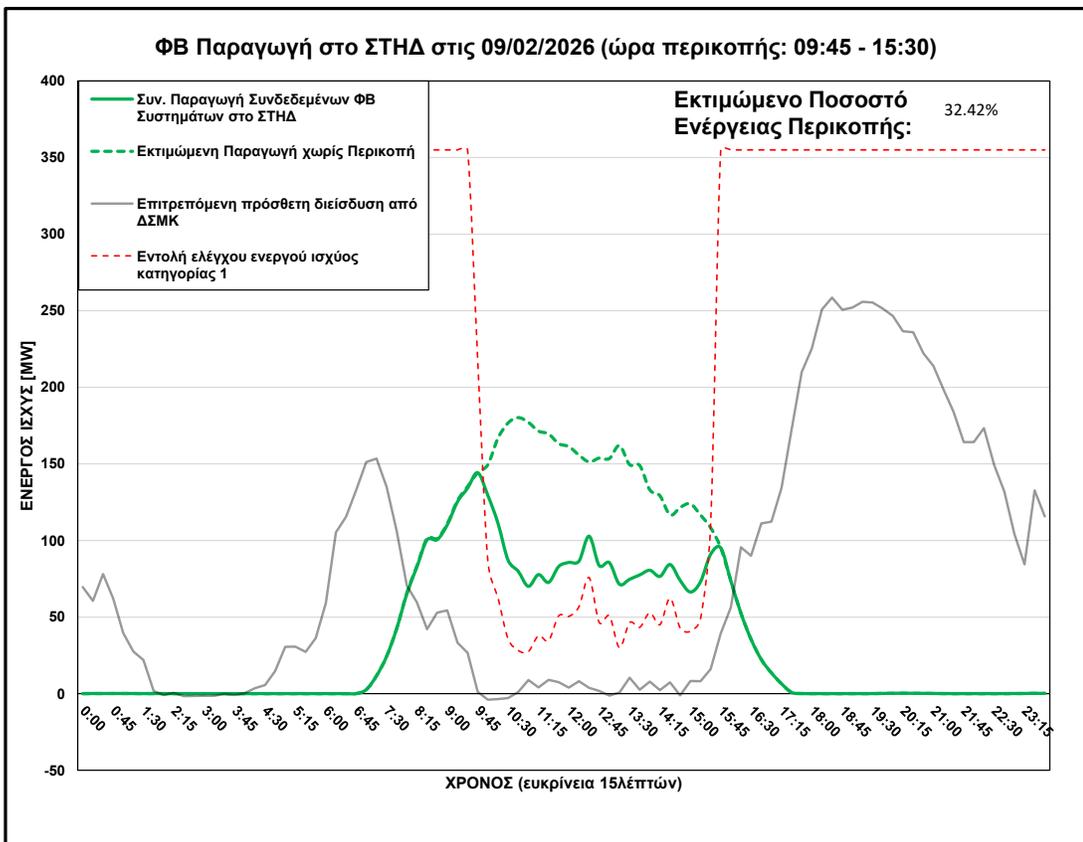

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 1, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM2, PV-PAF3, PV - ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1233.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 83.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	673.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 53.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.61%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/02/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

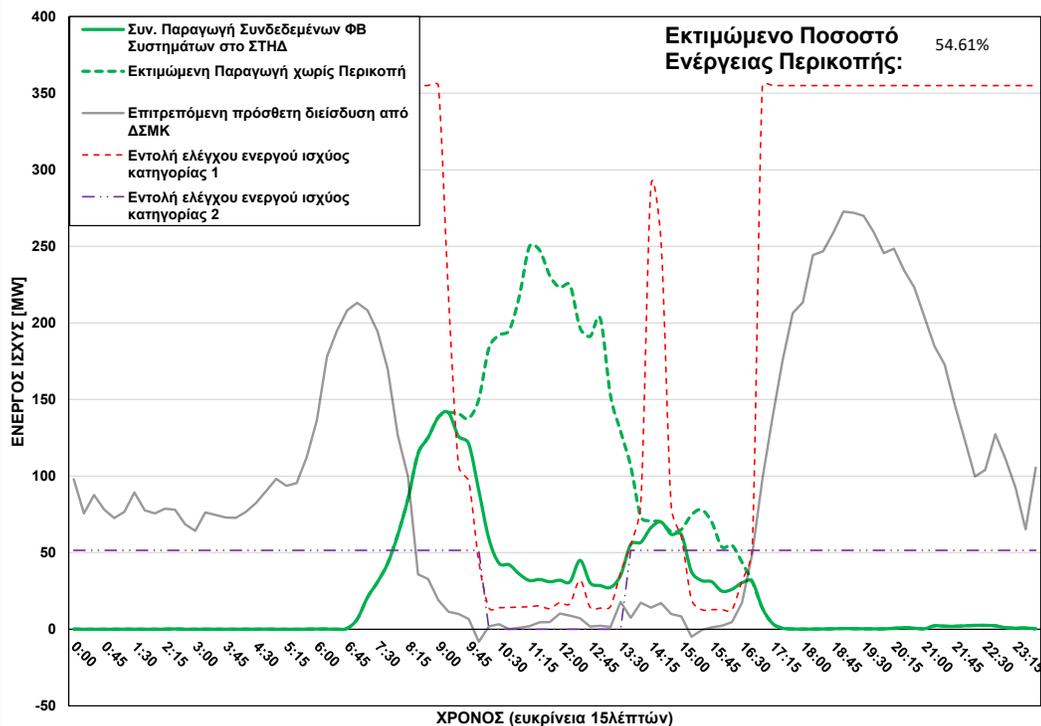


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC3, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1155 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	500.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 58.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.36%	

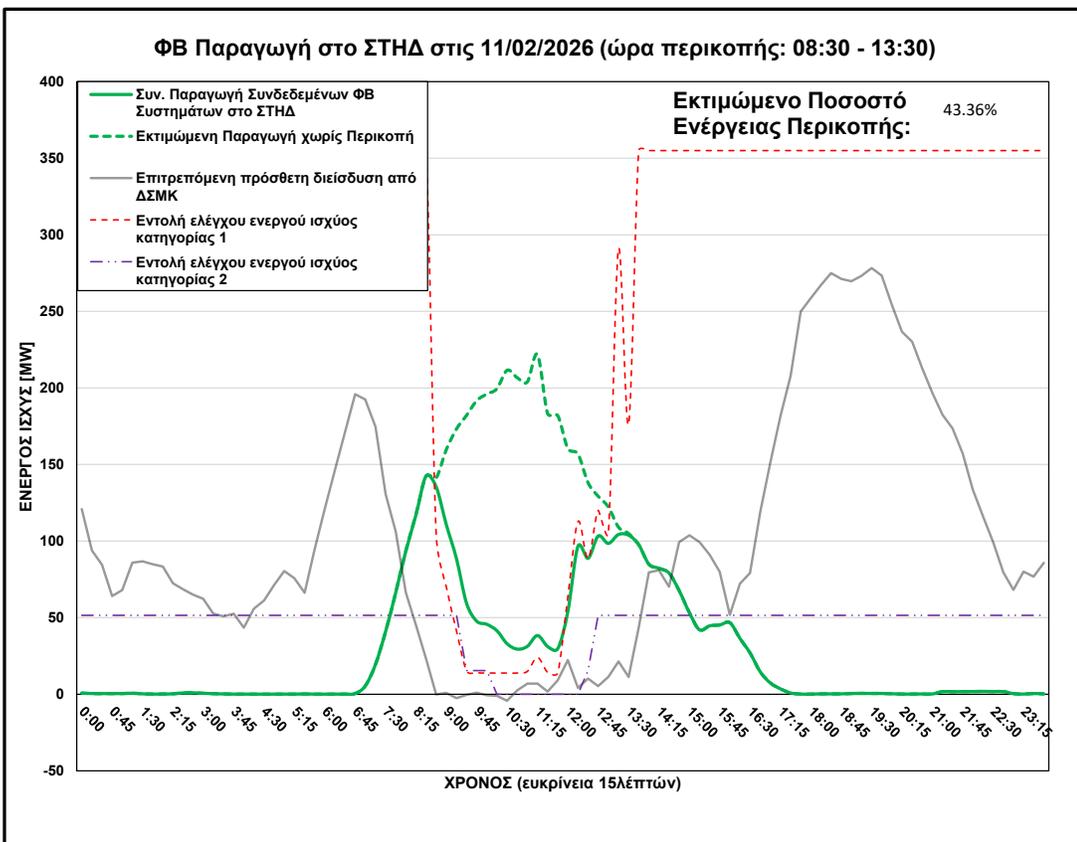


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/02/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	649.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	60.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.3%

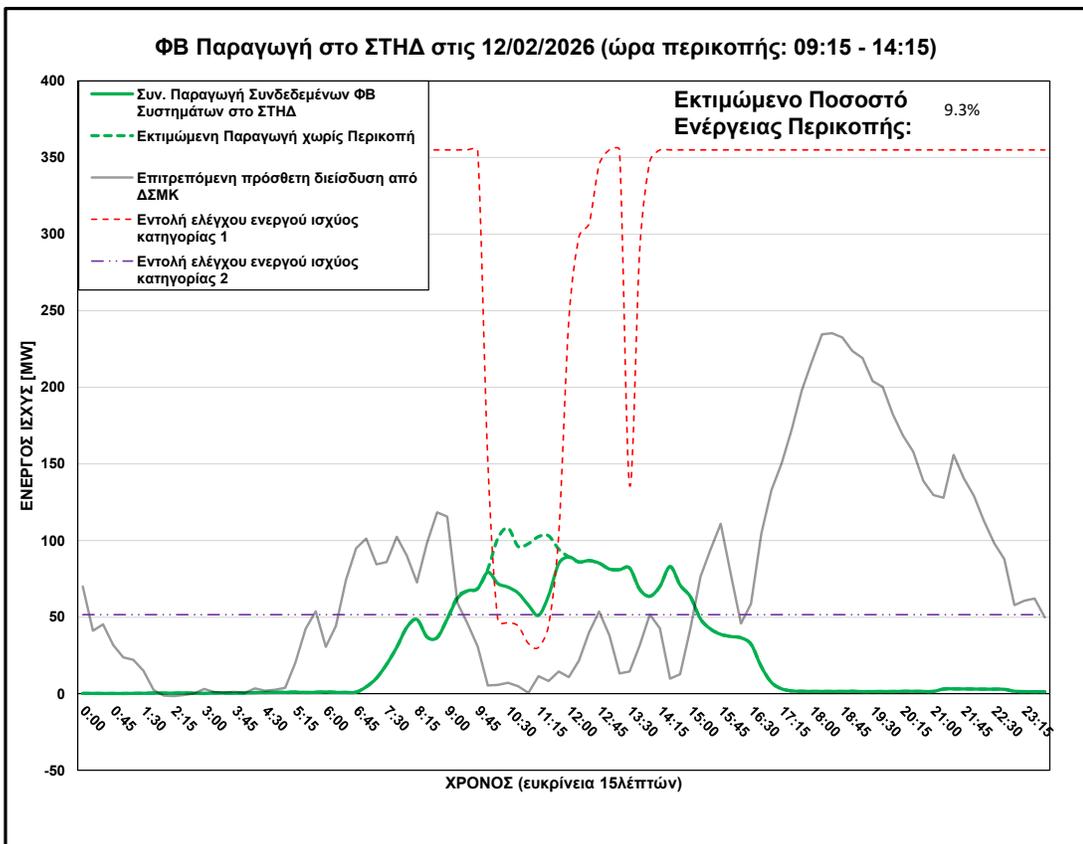


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/02/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	437.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	98 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.4%

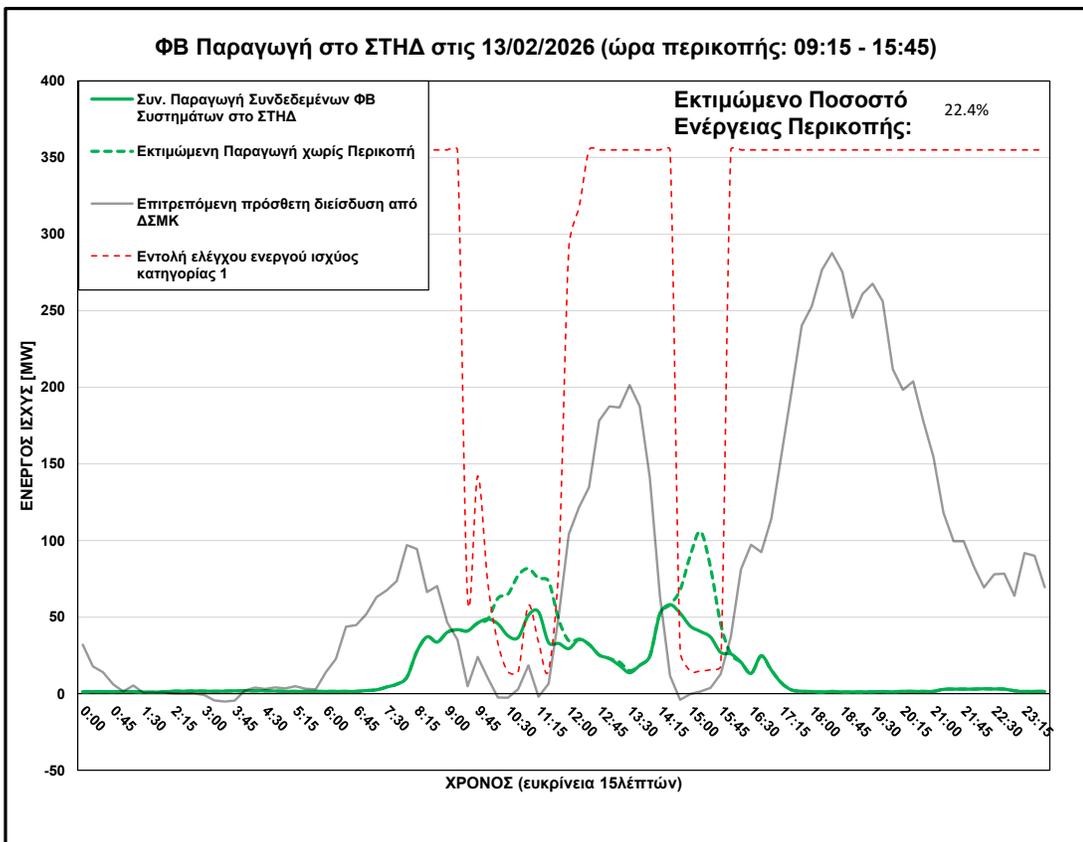


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LIM3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1476.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 88.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1082.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 62.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.32%	

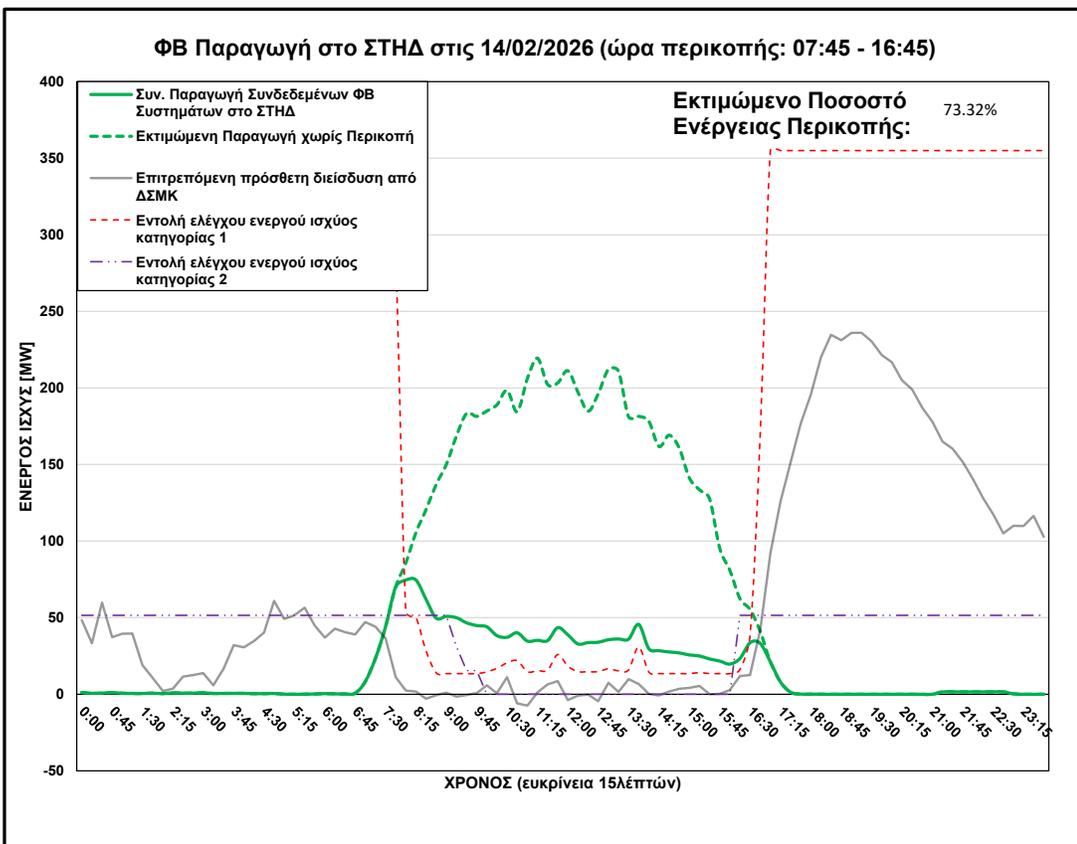


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1880.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 370.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1427.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 355.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.9%	

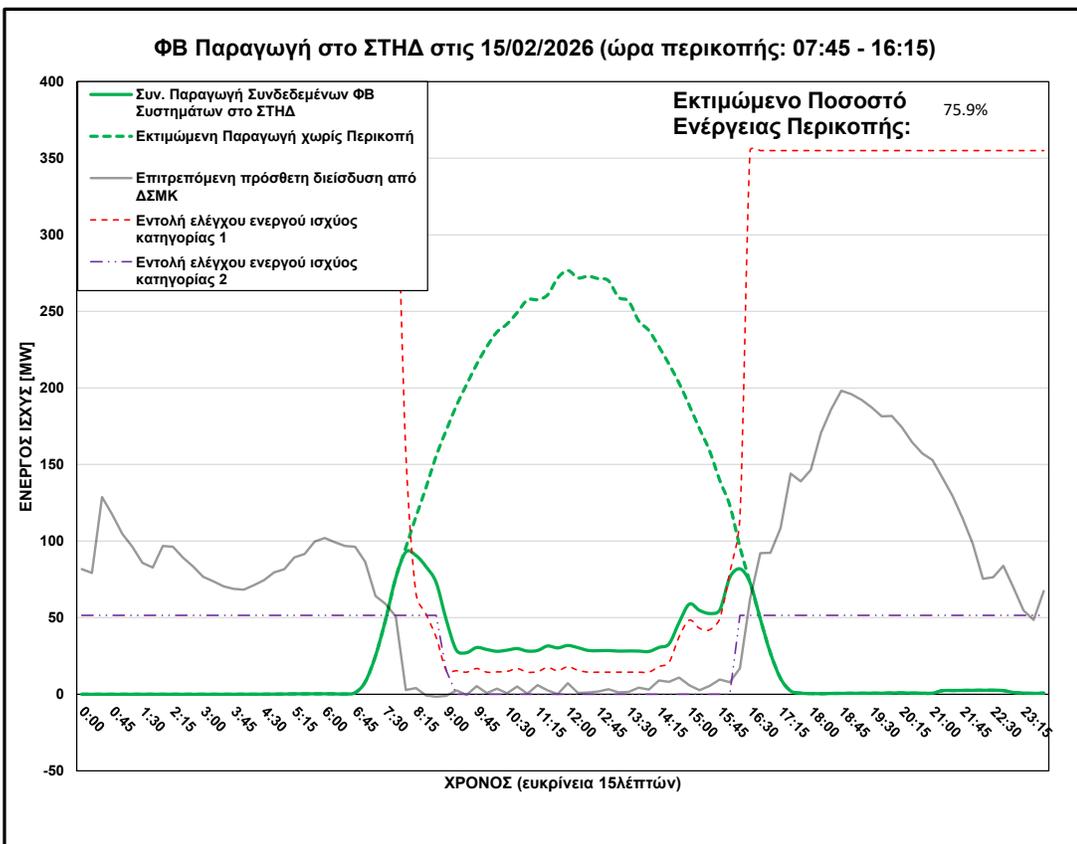


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC2, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1395.3 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	832.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 24.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.73%	

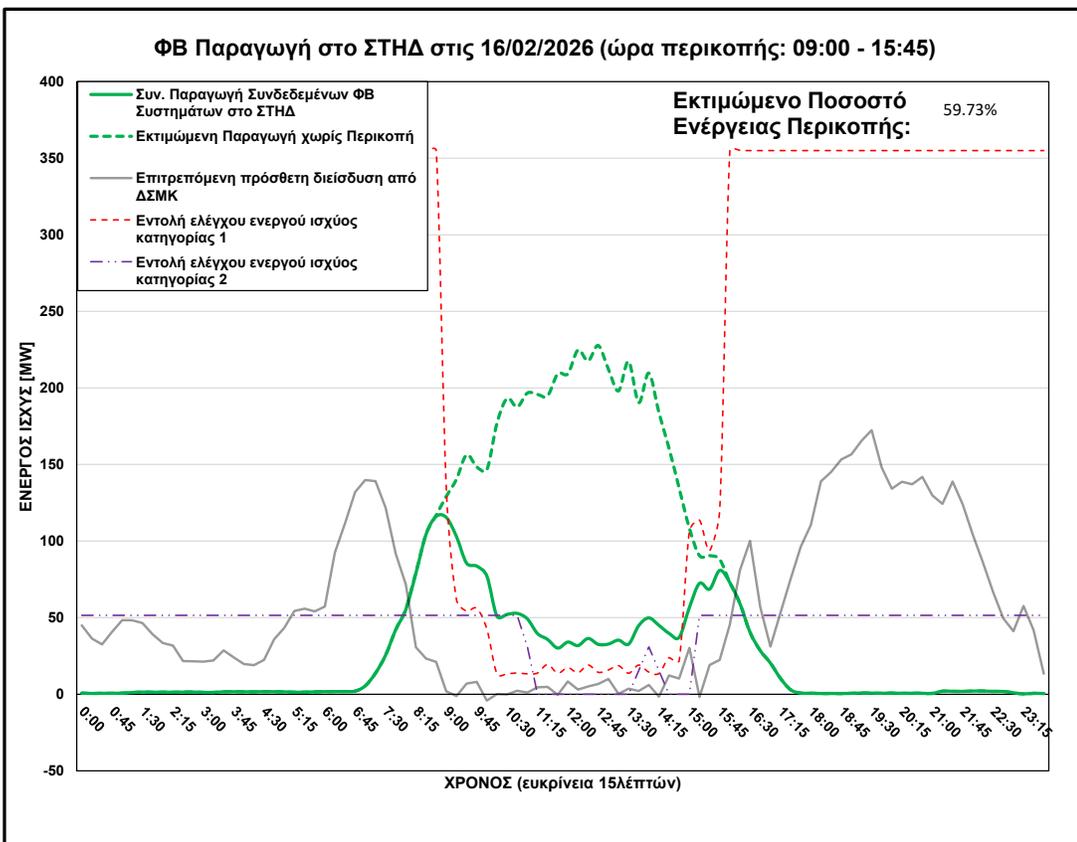


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1 Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1409 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 128.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	967.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 199.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.66%	

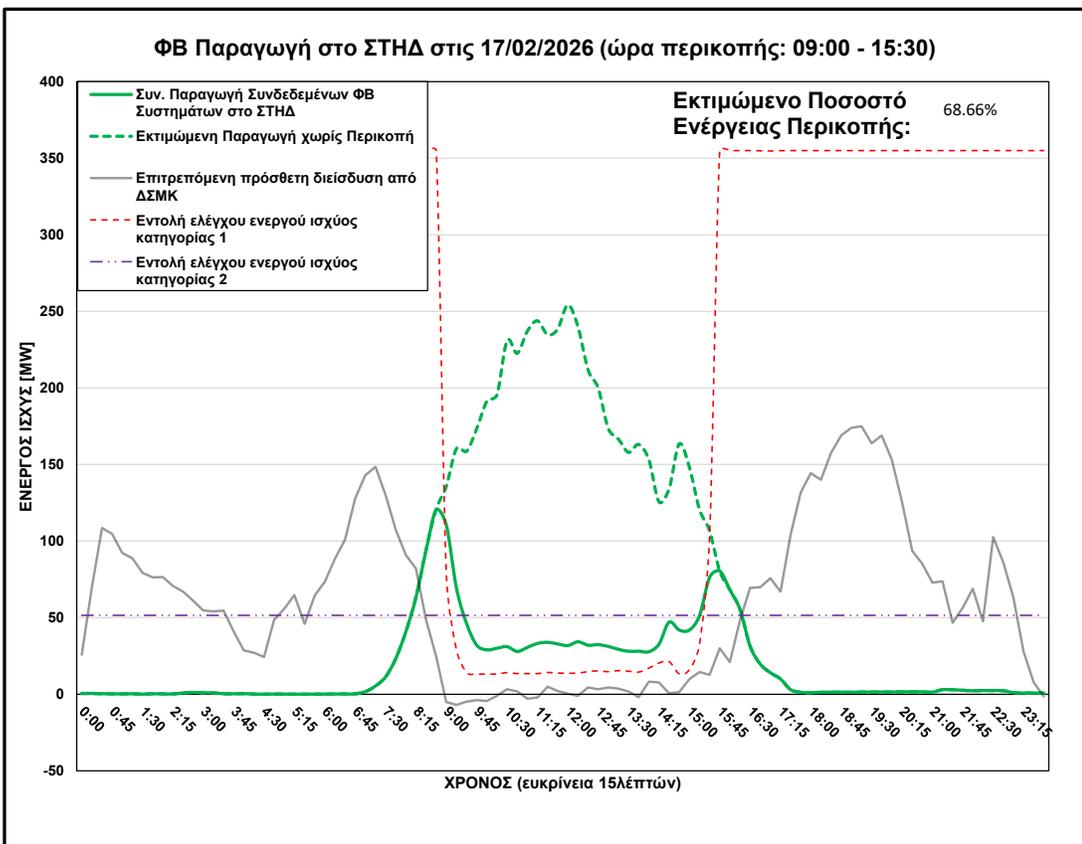


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1209 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 48.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	626.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 6.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.81%	

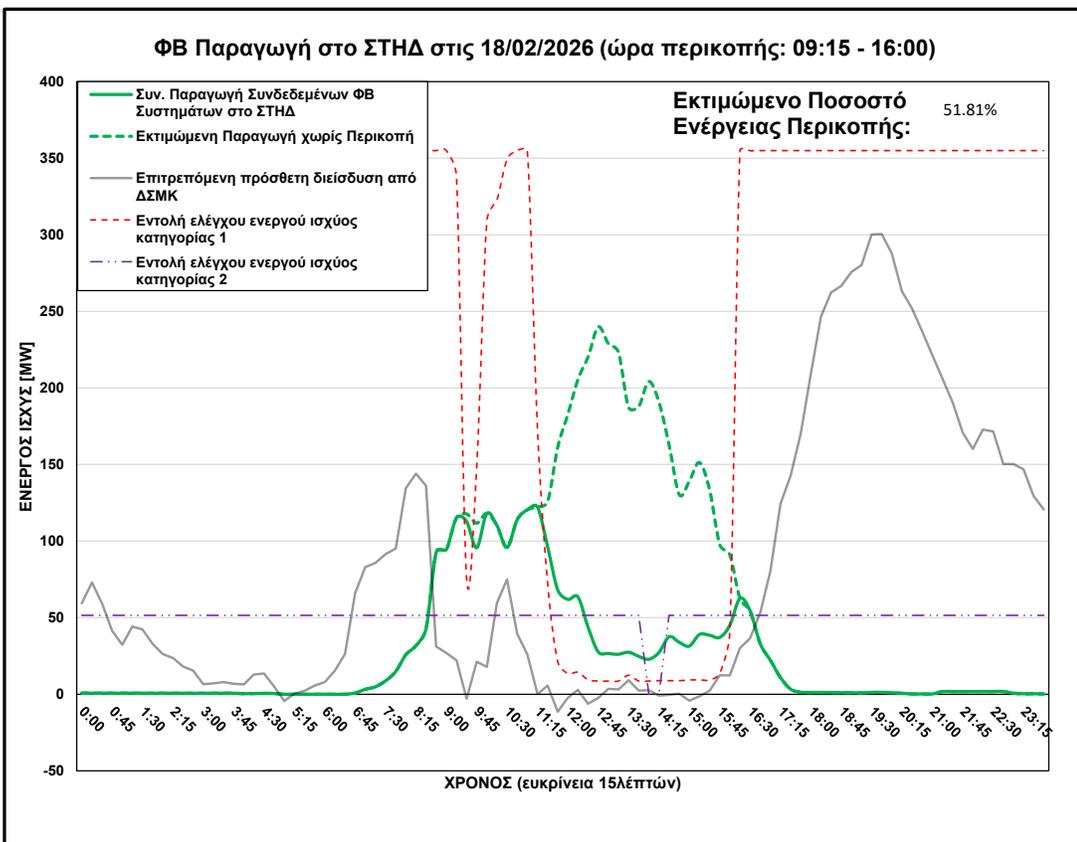


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1741.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 152.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	971.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 38.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.81%	

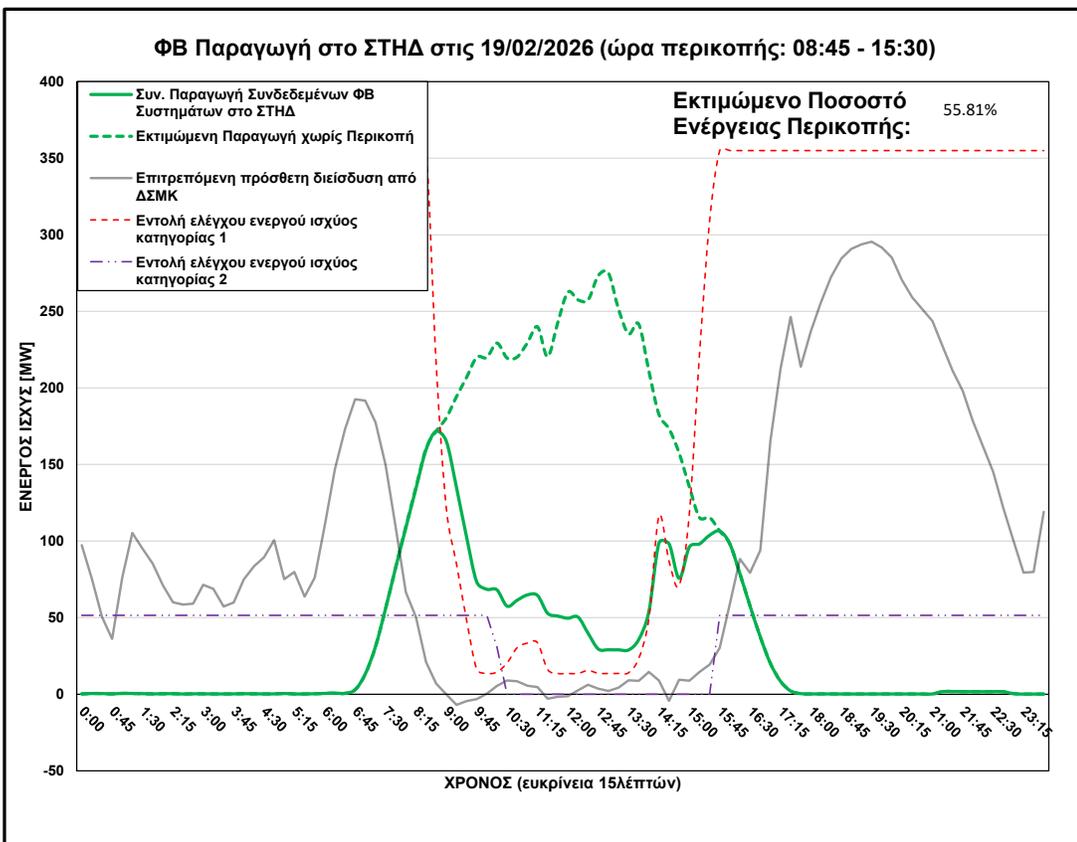


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1642.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 134MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1111.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 222.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.67%	

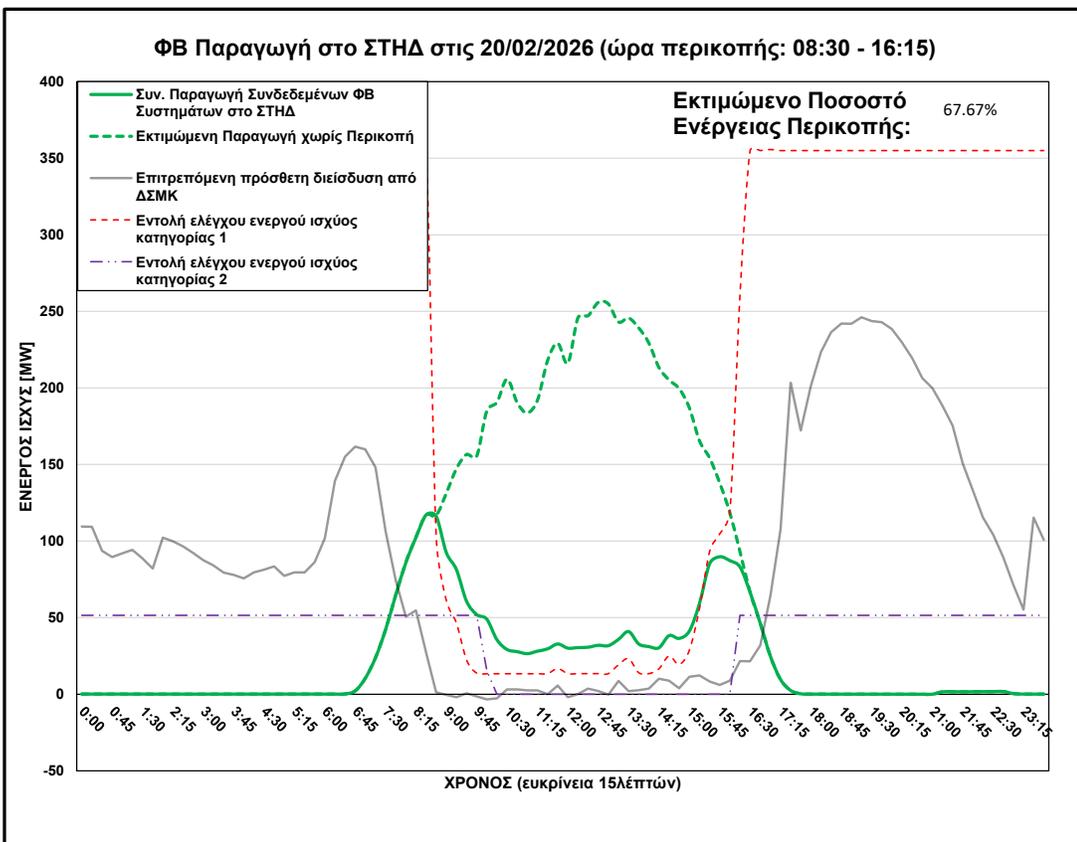


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV - ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1801.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 154MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1252.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 162.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.55%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/02/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:45)

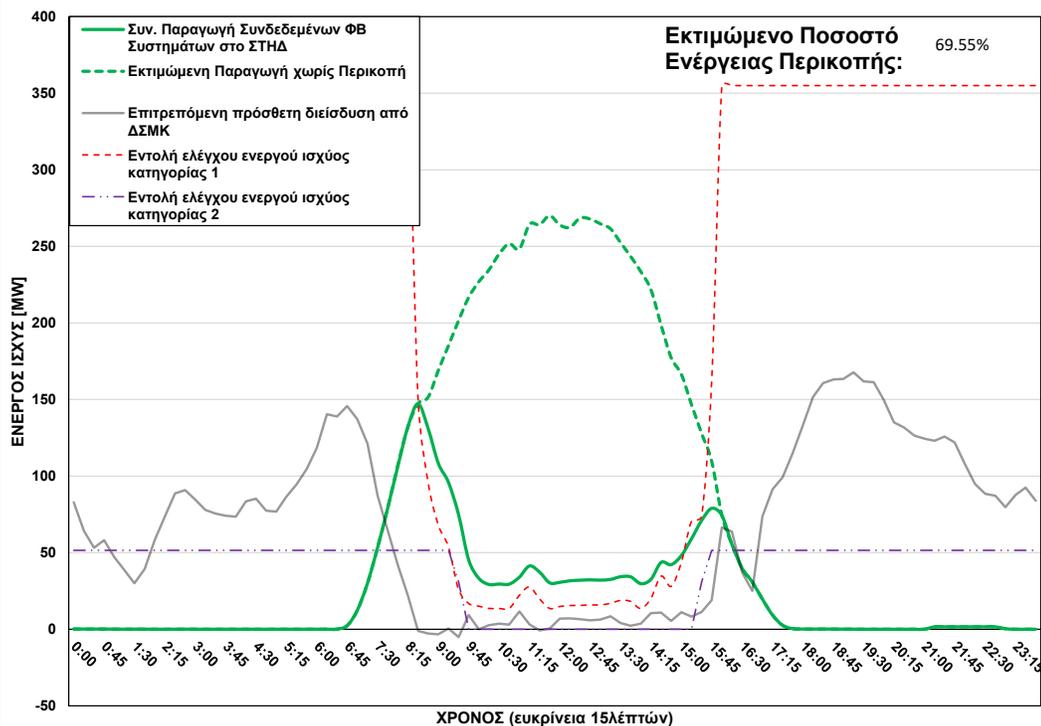


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV-LIM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1692.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 280.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1188.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 199.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.23%	

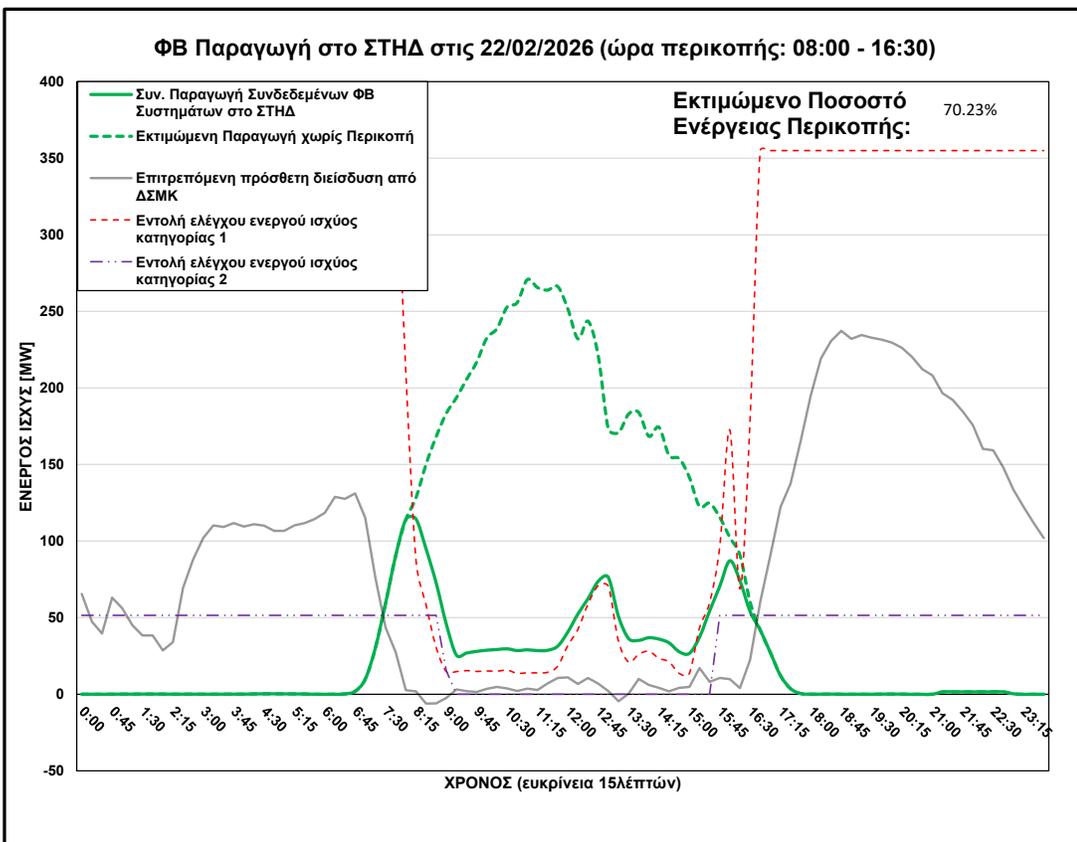


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF3, PV-ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1391.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 195.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	928.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 139.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.7%	

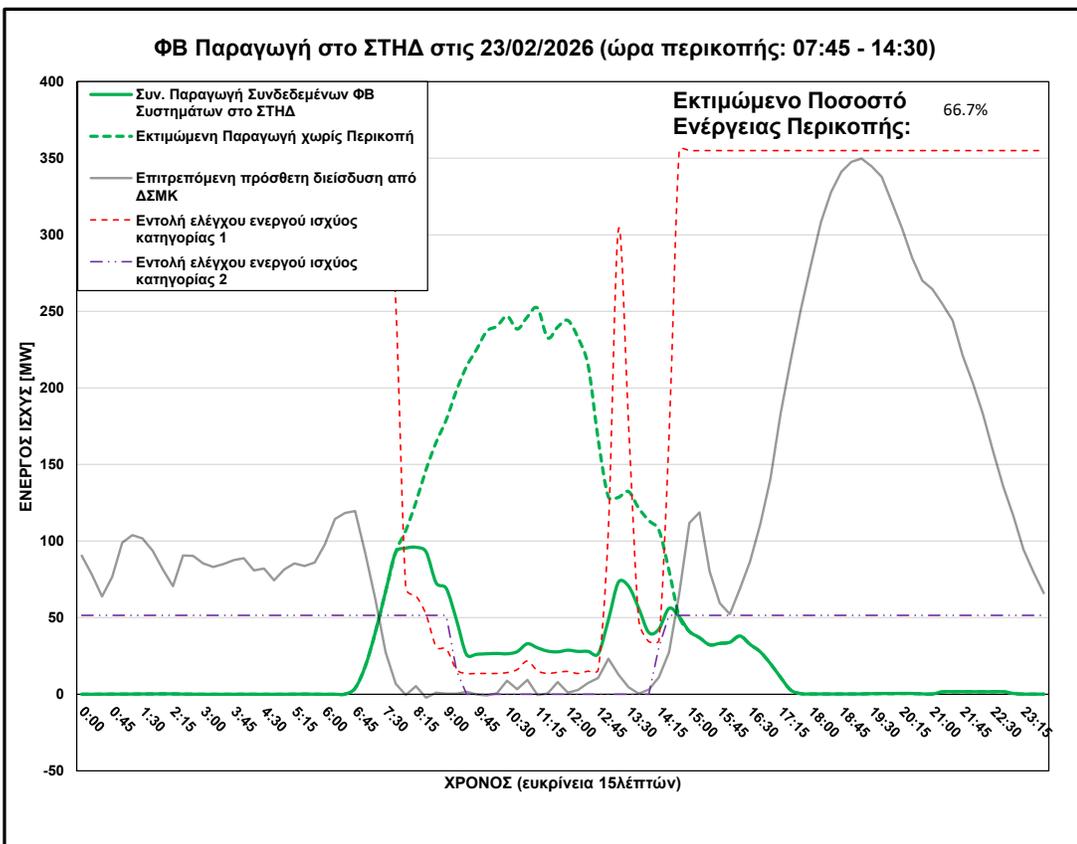


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM2, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1854.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 40.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1204 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 86.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.93%	

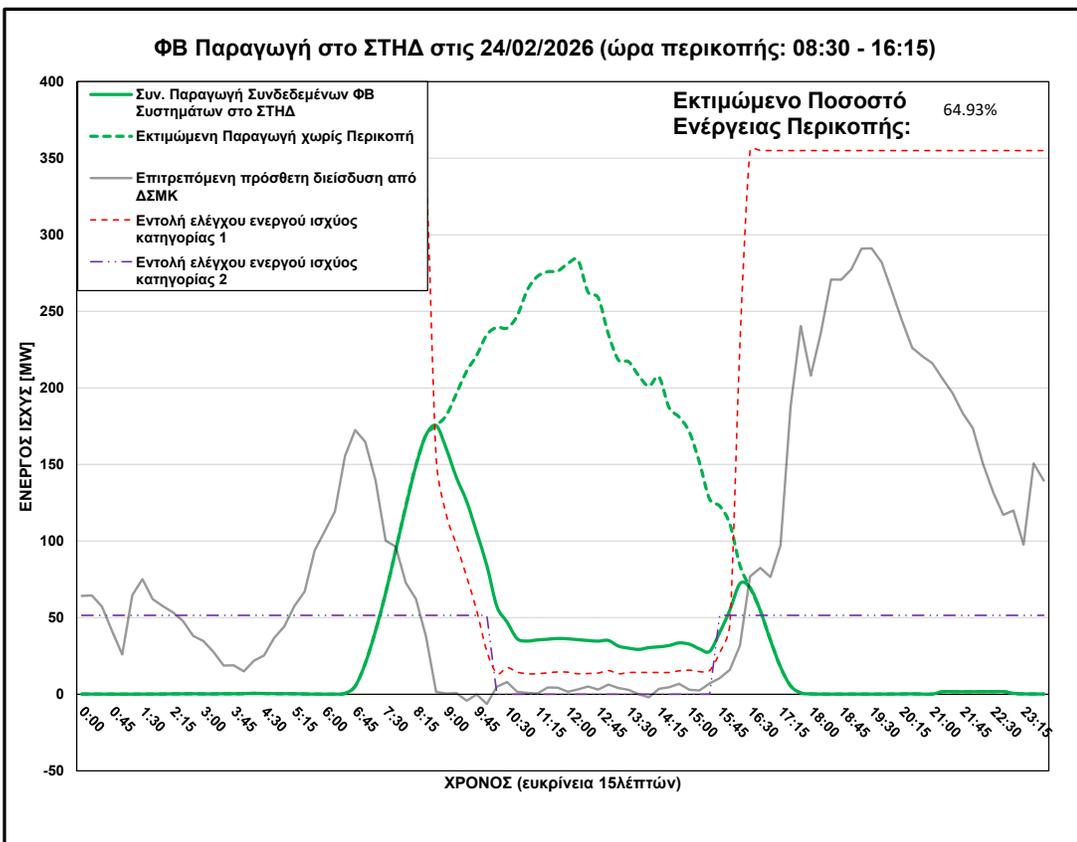


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV-PAF1, PV-PAF3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1659.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 148.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	981.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 92.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.17%	

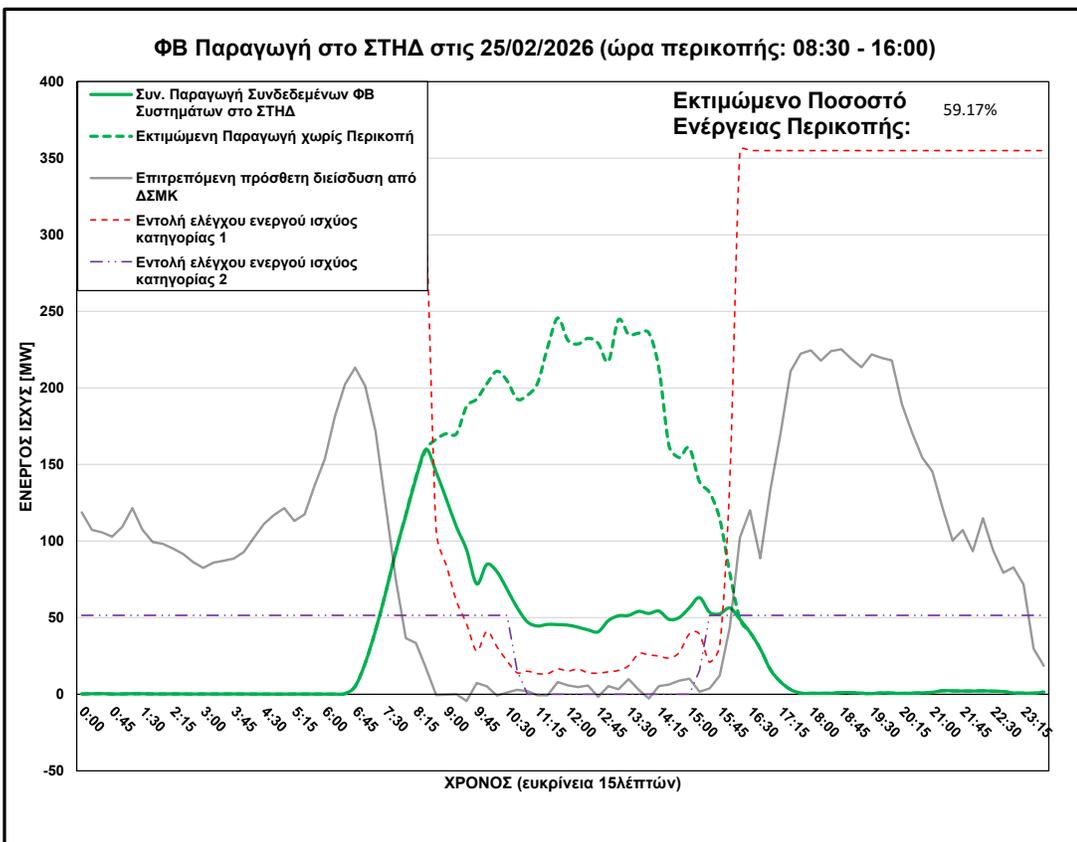


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1754.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 64.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1266.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 15.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.19%	

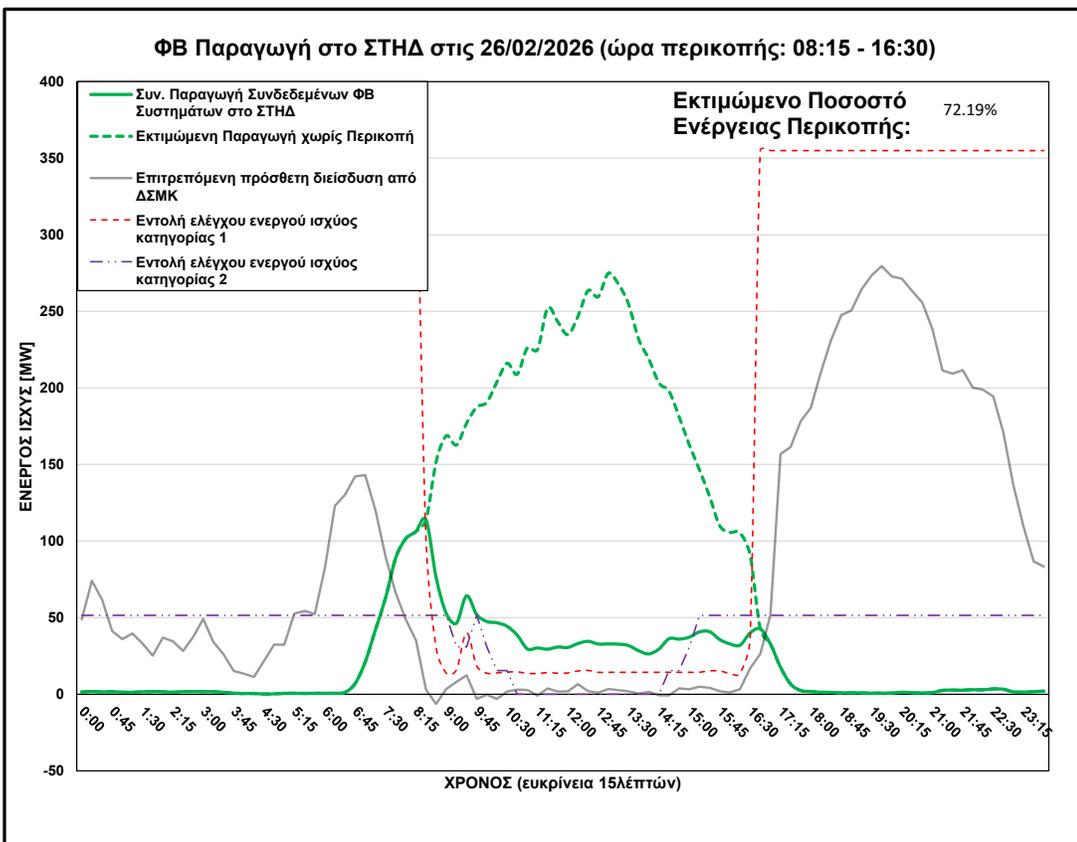


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LIM3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2001.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 127.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1451.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 65.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.54%	

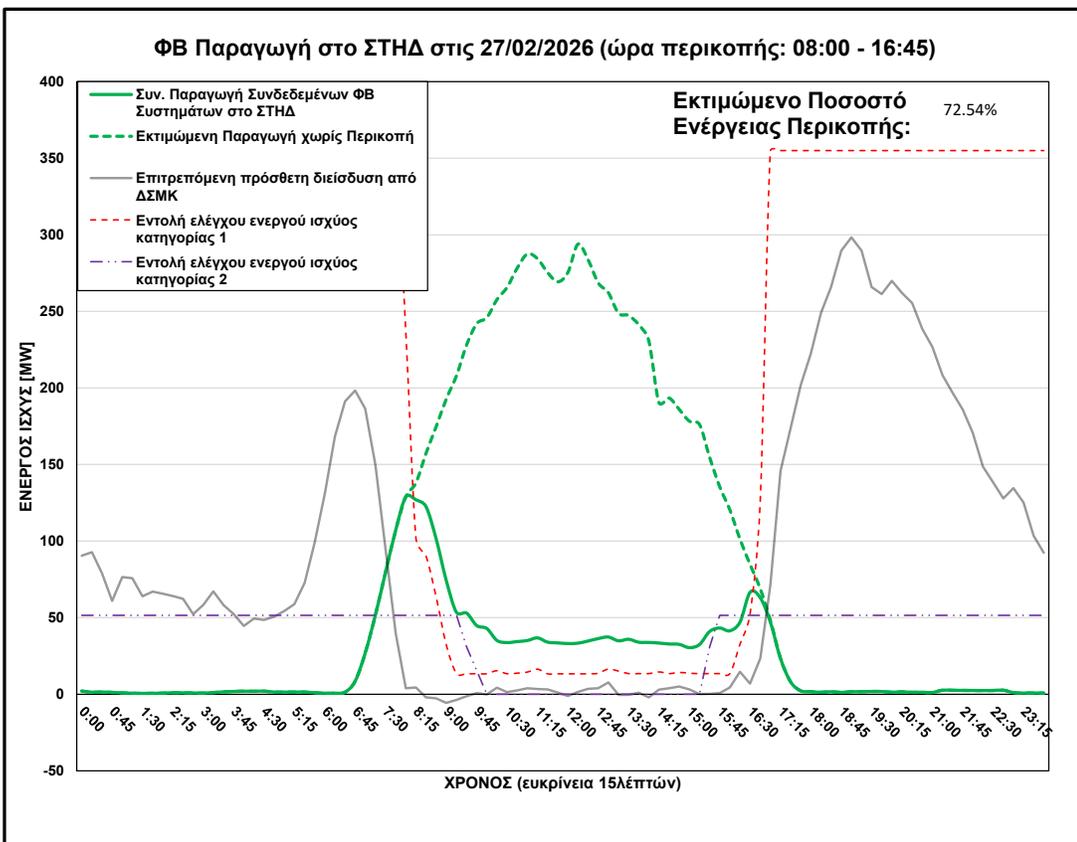

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/02/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1739.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 177.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1242.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 202.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.4%	

