

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



### Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 01/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                                                   |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 7:30                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 2, LIM 2, PAF 2<br>Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3, PV-PAF3 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:45                                                                 |                                                                                                                        |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45                                                               |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                                                        |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2033.4 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 276.6MWh                          |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1478.1 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 65MWh                                         |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 72.7%                                                                 |                                                                                                                        |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 17:45)

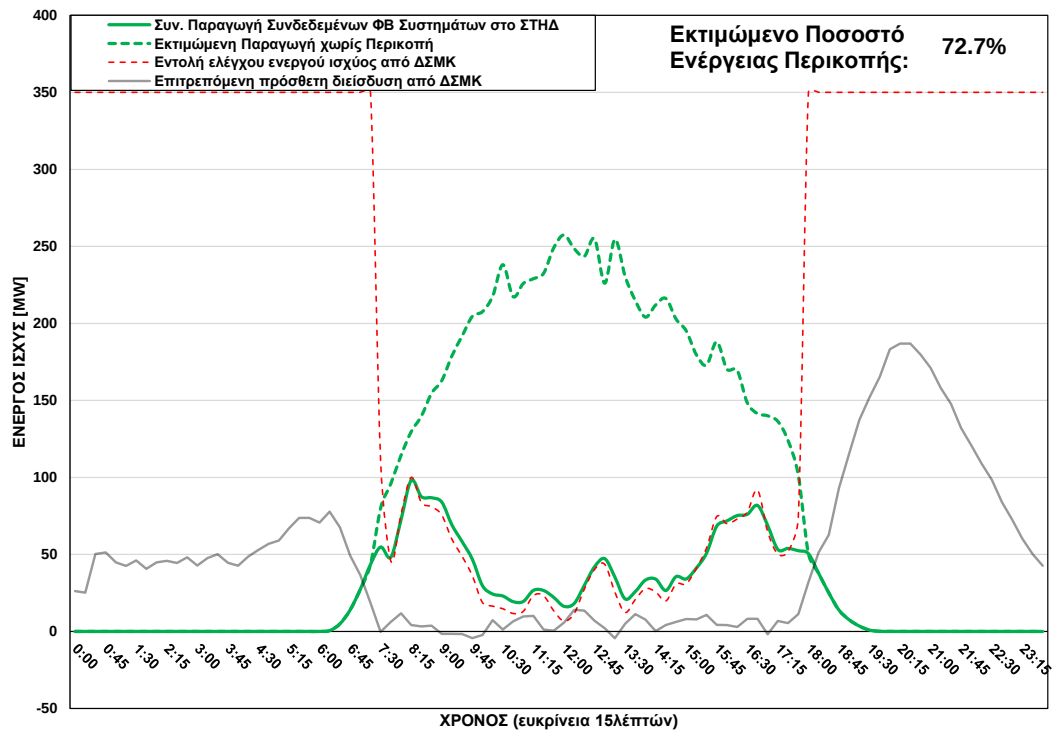


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 02/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 15:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1699.6 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 535.2 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 31.5%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:15)**

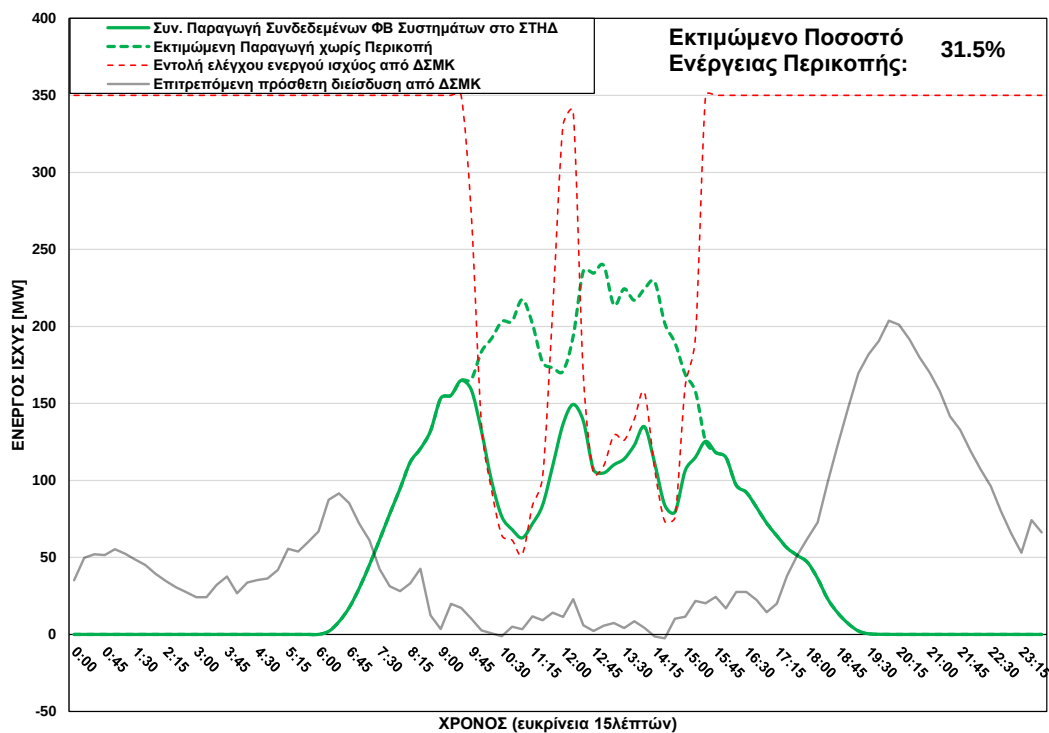


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 03/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):                                                 |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:30                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:30                                                                 |                                                                                              |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 16:15<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45                                     |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1614.3 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 64.2MWh |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 564.8 MWh                                                             |                                                                                              |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 35.0%                                                                 |                                                                                              |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:30)**

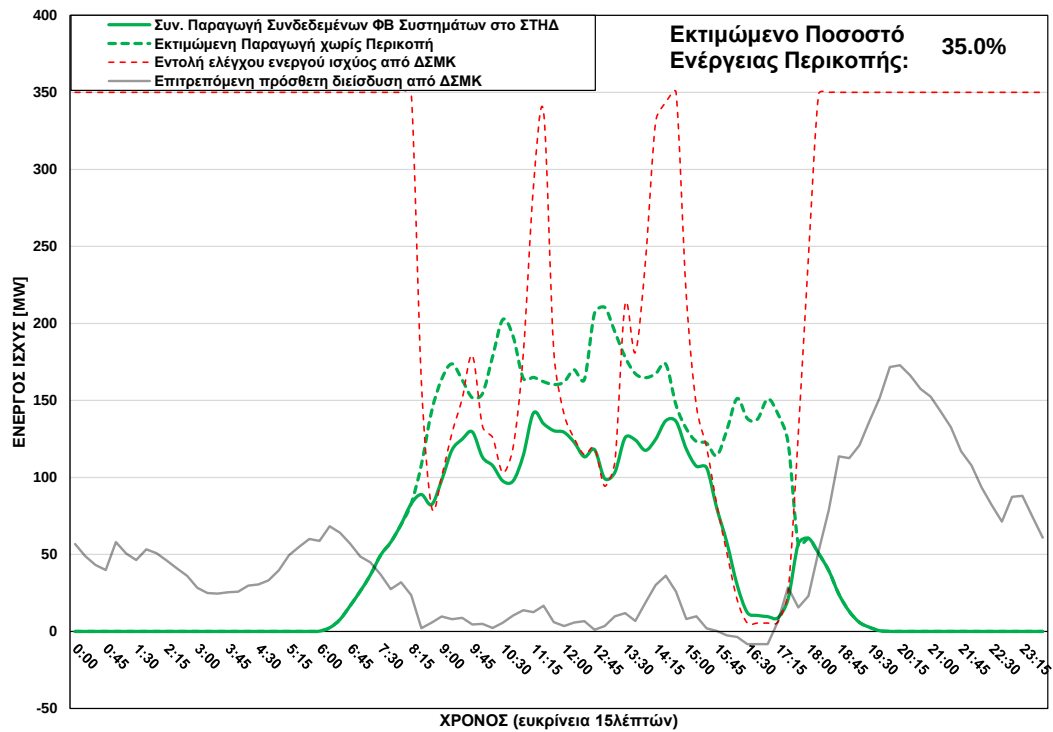


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 04/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                          |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής:                       | 7:15                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 1, LIM 2, PAF 1                          |
| Ωρα Λήξης Περικοπής:                         | 18:00                                                                 | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3                      |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30                                      |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                               |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1980.9 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 211.3MWh |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1425.1 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 123.3MWh             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 71.9%                                                                 |                                                                                               |

## ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:15 - 18:00)

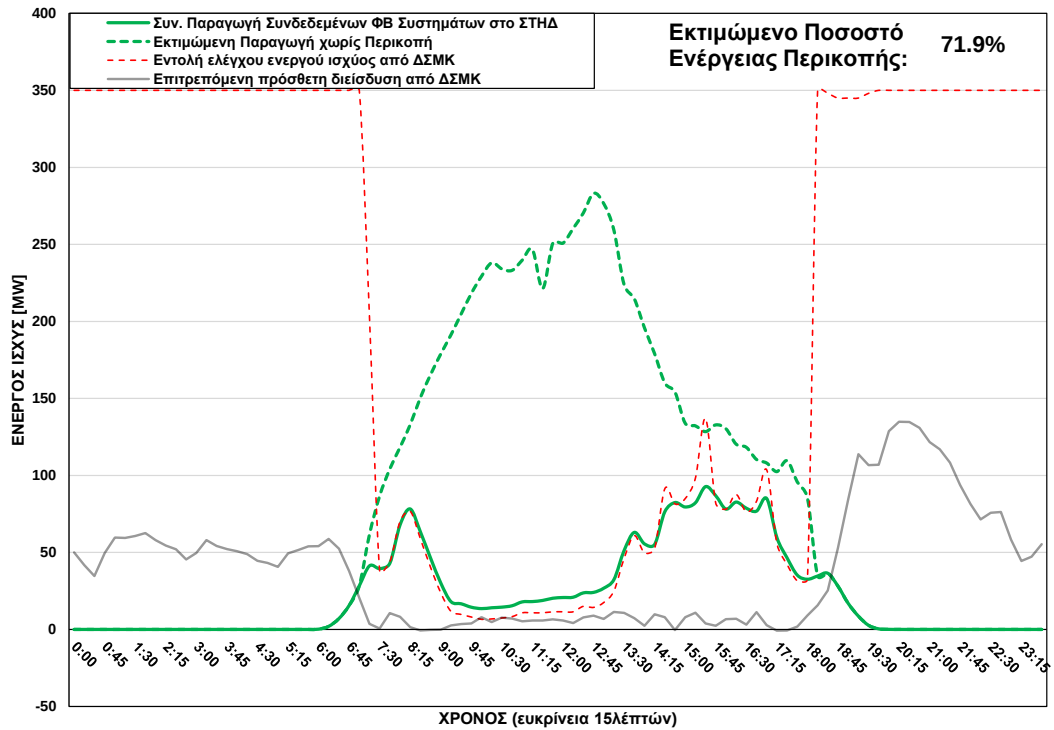


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 05/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                          |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, PAF 2                                        |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:30                                                                 | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1                                                         |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30                                      |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                               |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2412.5 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 152.5MWh |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1658.9 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 75.3MWh              |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 68.8%                                                                 |                                                                                               |

## ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:30)

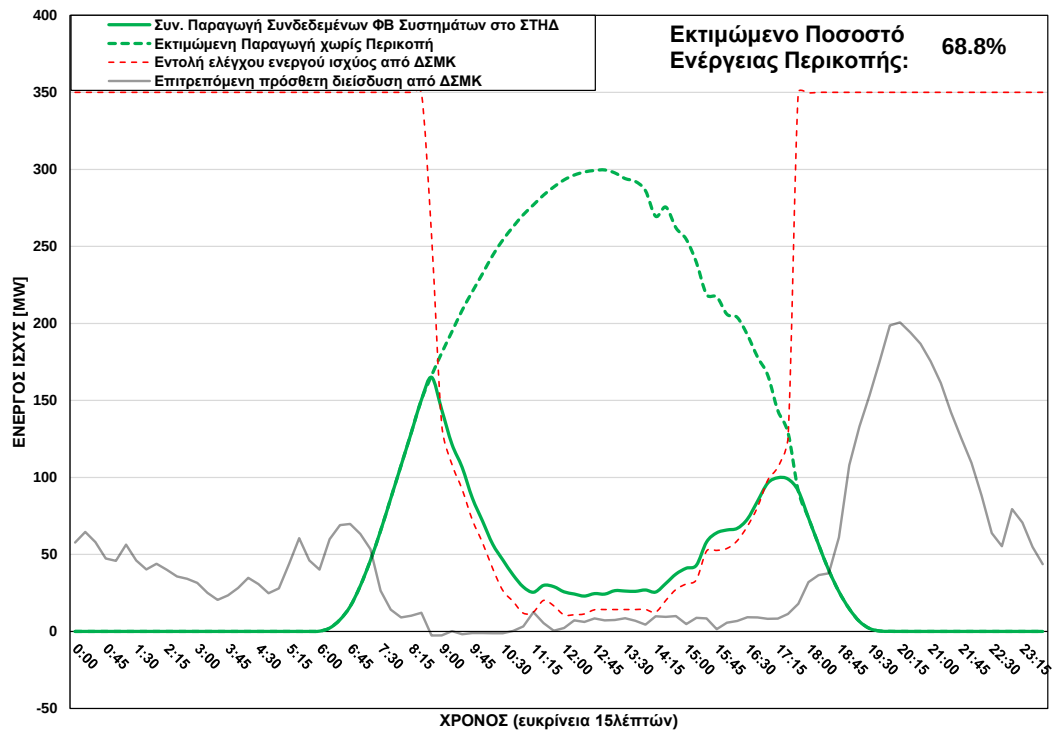


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 06/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                                   |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:30                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LIM 2<br>Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:30                                                                 |                                                                                                        |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30                                               |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                                        |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2392.7 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 327.4MWh          |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1576.8 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 10.5MWh                       |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 65.9%                                                                 |                                                                                                        |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:30)

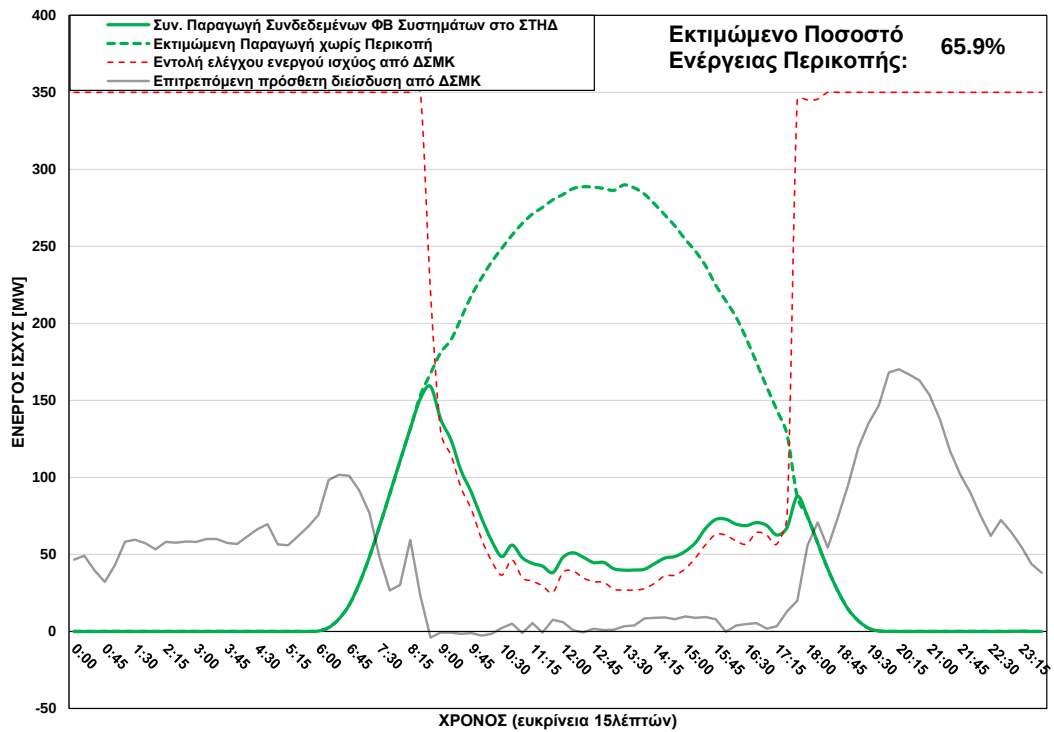


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 07/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                          |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1, PAF 2                   |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:45                                                                 | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-PAF3                                            |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00                                      |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                               |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2400 MWh                                                              | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 417.5MWh |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1576.2 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 137.1MWh             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 65.7%                                                                 |                                                                                               |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:45)

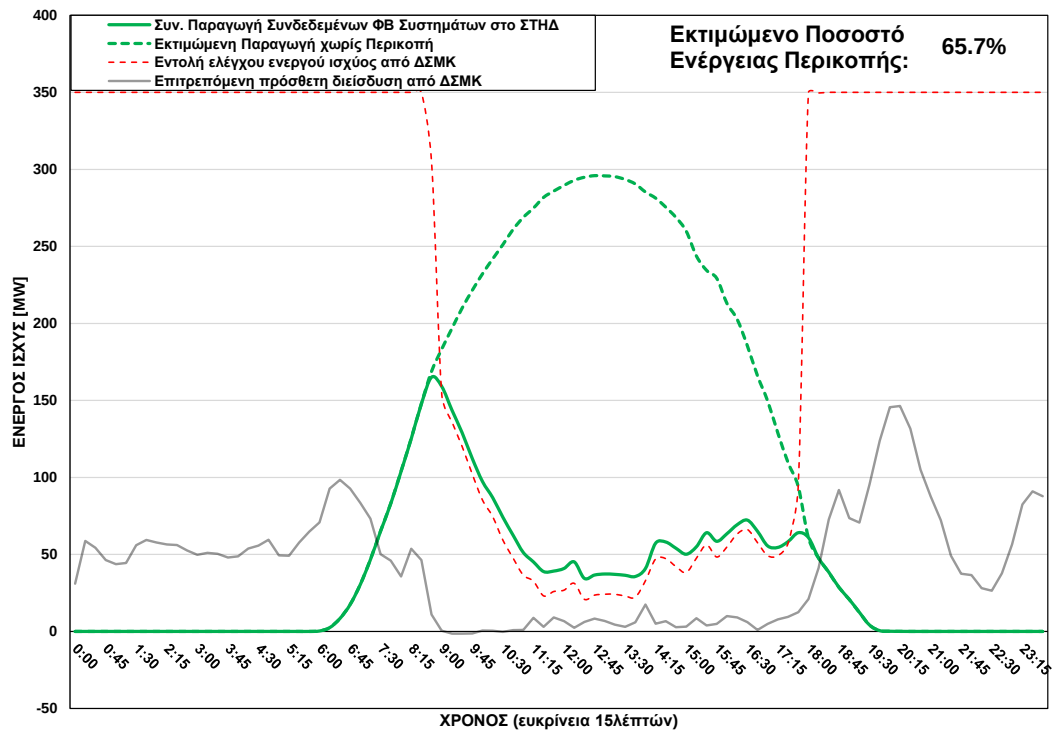


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 08/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2100.7 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 860.3 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 41.0%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 17:00)**

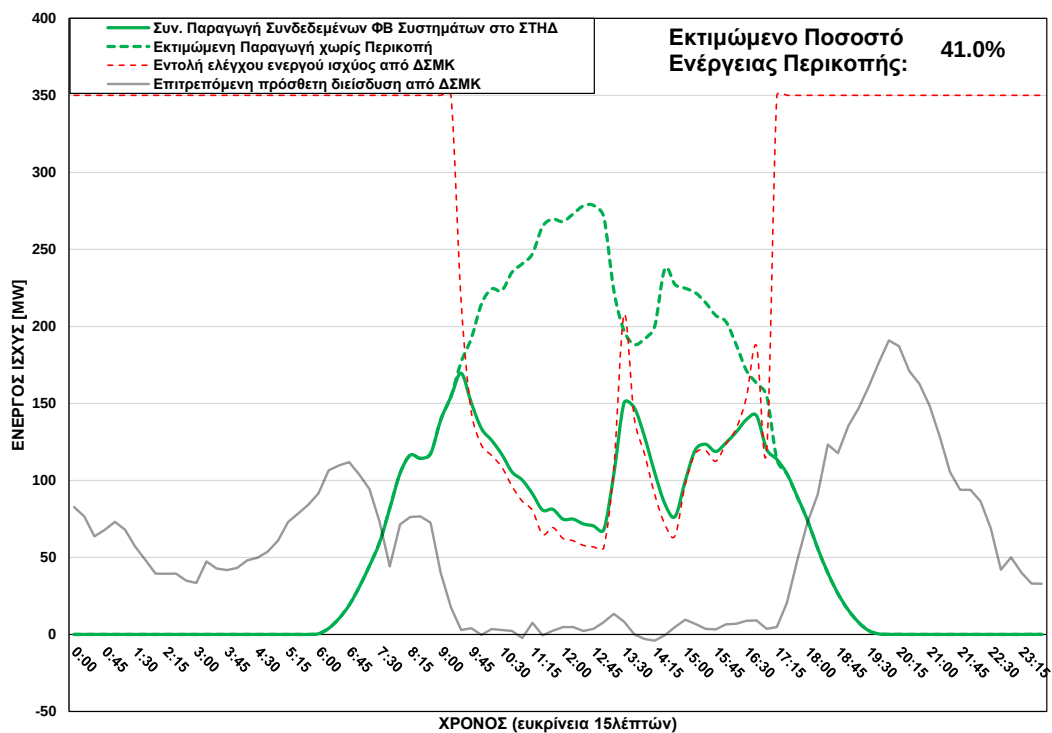


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 09/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2255 MWh                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1126.4 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 49.9%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 17:15)**

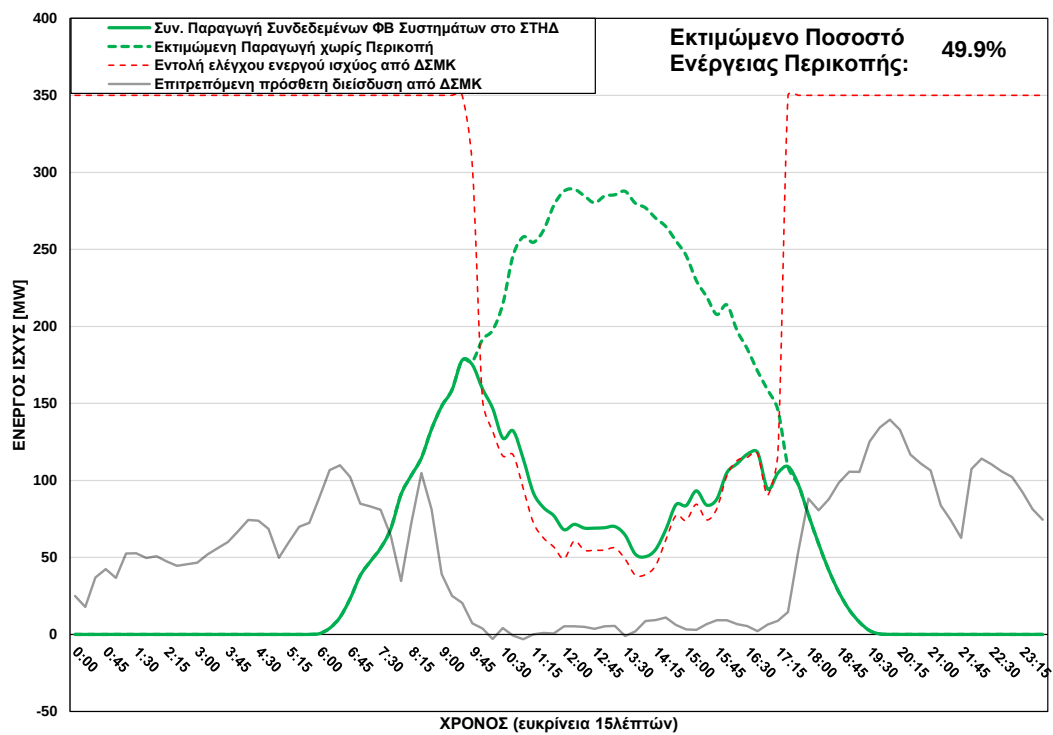


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 10/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:00                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2144.3 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1168 MWh                                                              |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 54.5%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:30)**

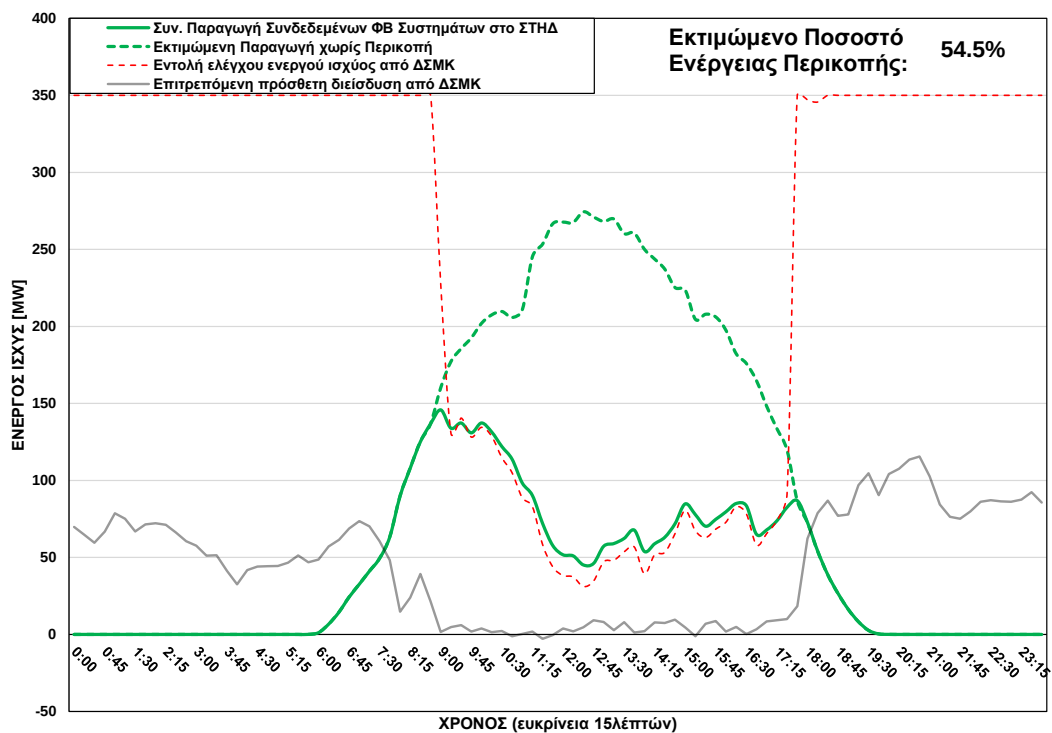


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 11/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                          |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:15                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LIM 2, PAF 2                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:45                                                                 | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1, PV-PAF3                                                |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:45<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00                                      |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                               |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1451.9 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 130.6MWh |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 523.5 MWh                                                             | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 53.1MWh              |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 36.1%                                                                 |                                                                                               |

## ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:45)

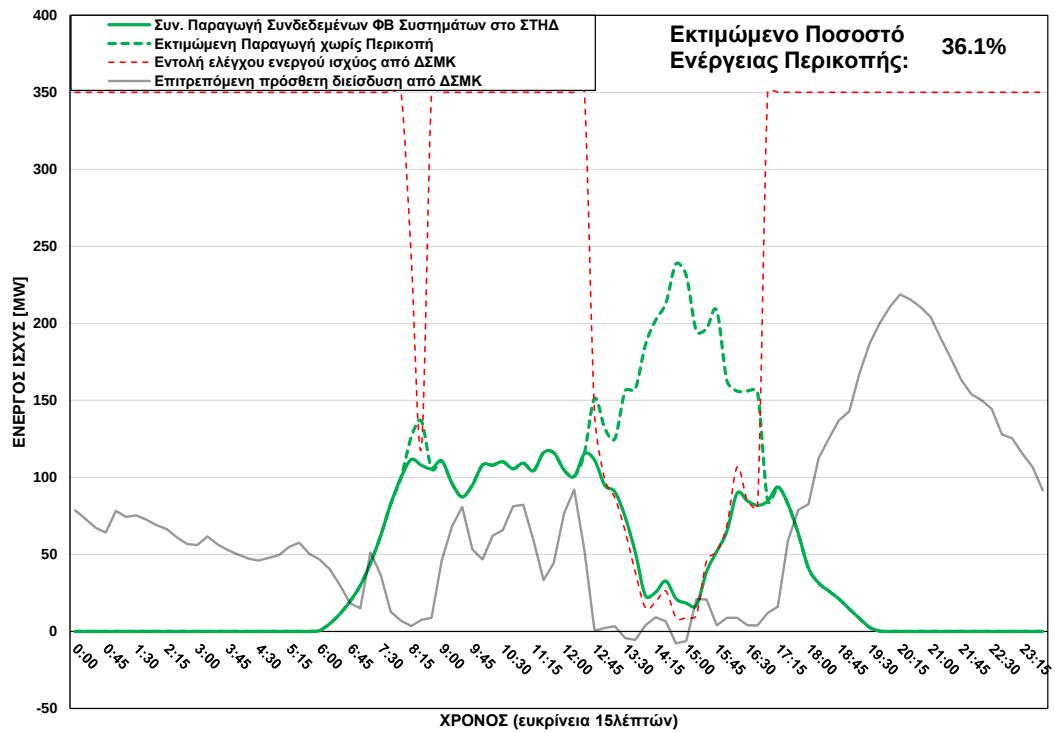


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 12/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:00                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:45                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2229.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 968.6 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 43.5%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)**

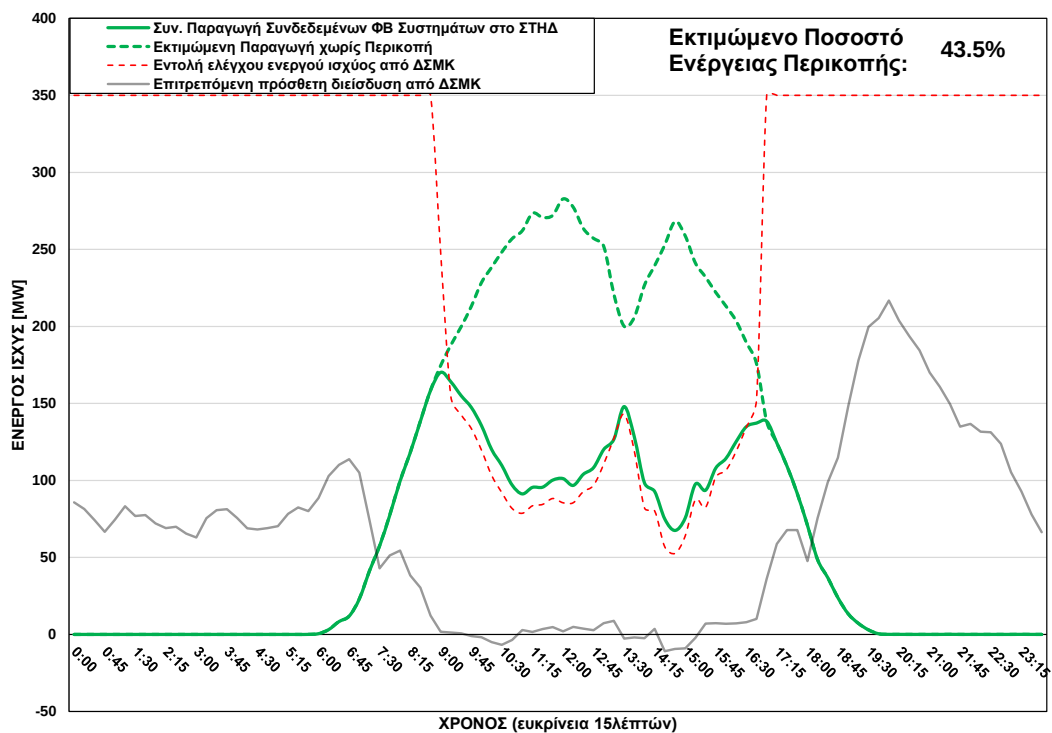


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 13/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2355.5 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1608.6 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 68.3%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)**

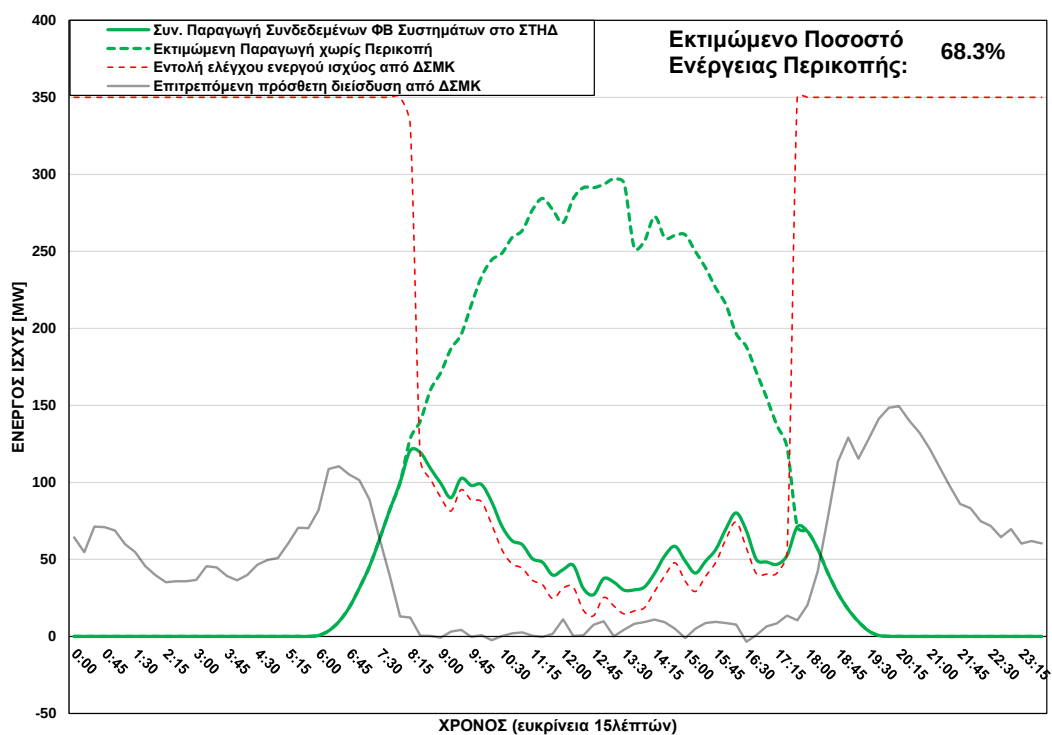


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 14/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1956.5 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1028.5 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 52.6%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)**

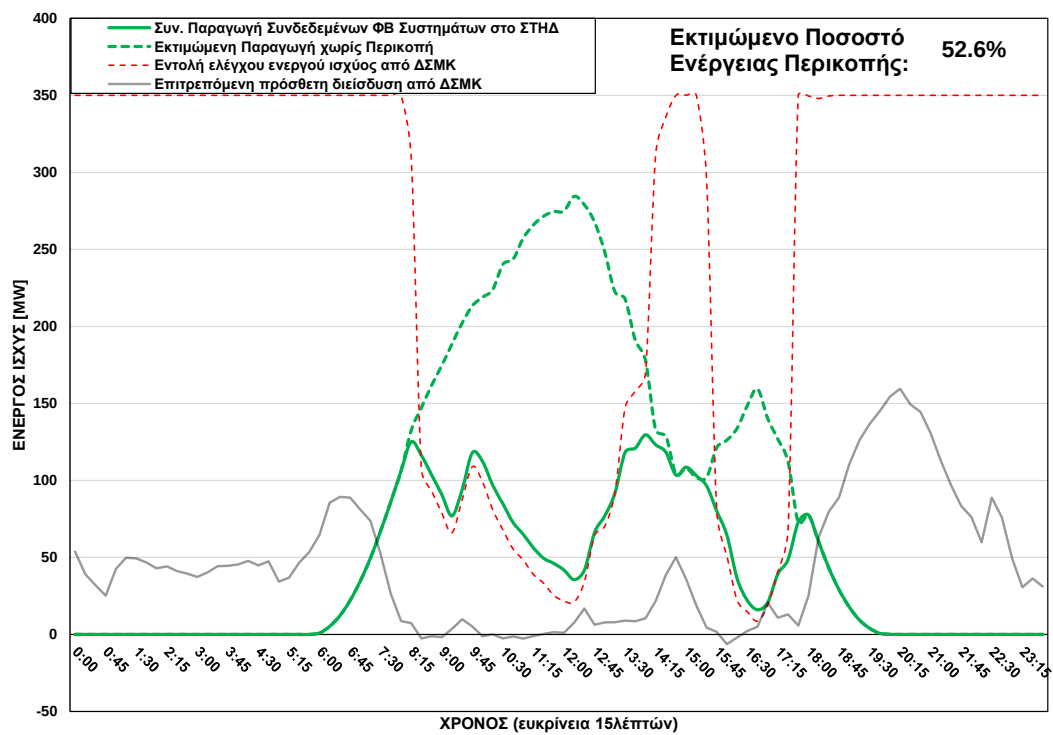


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 15/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                 |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 7:45                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2                                            |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:15                                                                 | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00                                                      |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45                                                        |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2260.2 MWh                                                            |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1446.8 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 18.4MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 64.0%                                                                 |                                                                                  |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 17:15)**

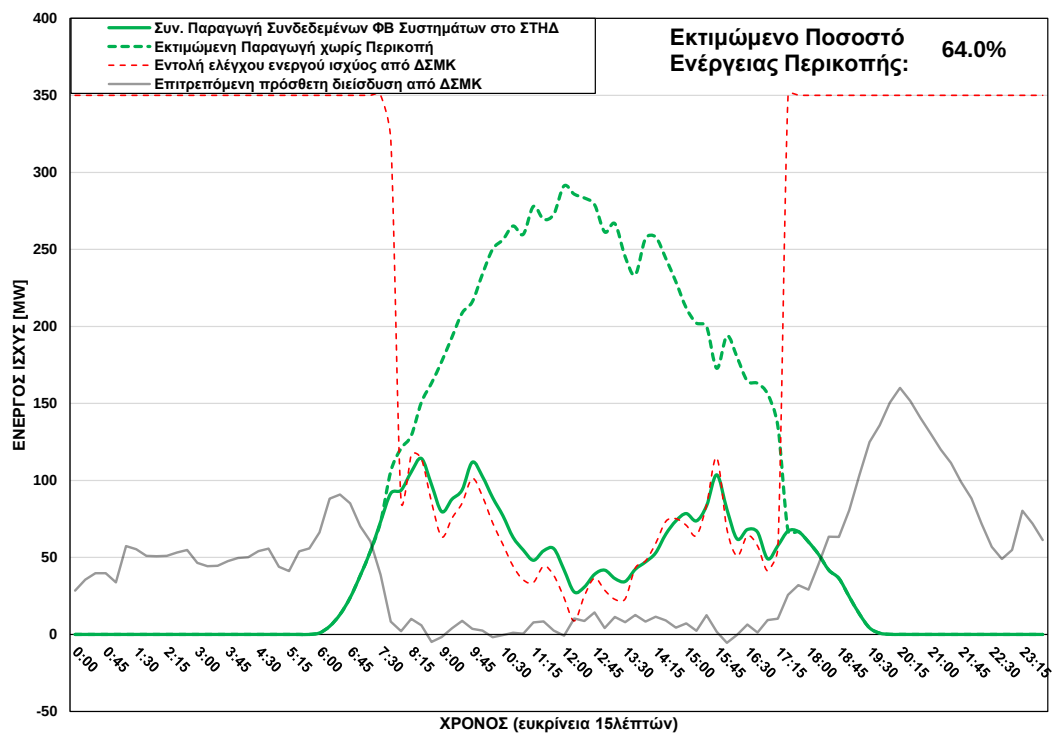


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 16/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                 |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1, PV-LIM3                                   |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 15:00                                                                 | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15                         |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   |                                                                                  |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2009.6 MWh                                                            |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1127.7 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 39.1MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 56.1%                                                                 |                                                                                  |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:00)

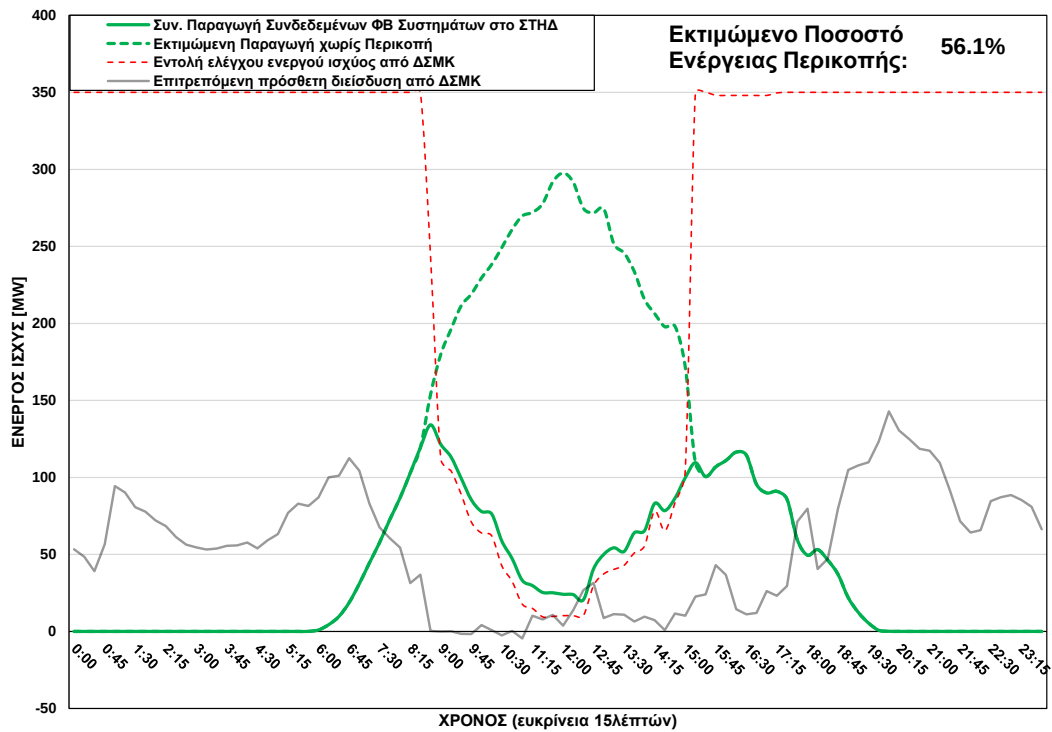


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 17/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2092.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1340.1 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 64.1%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)**

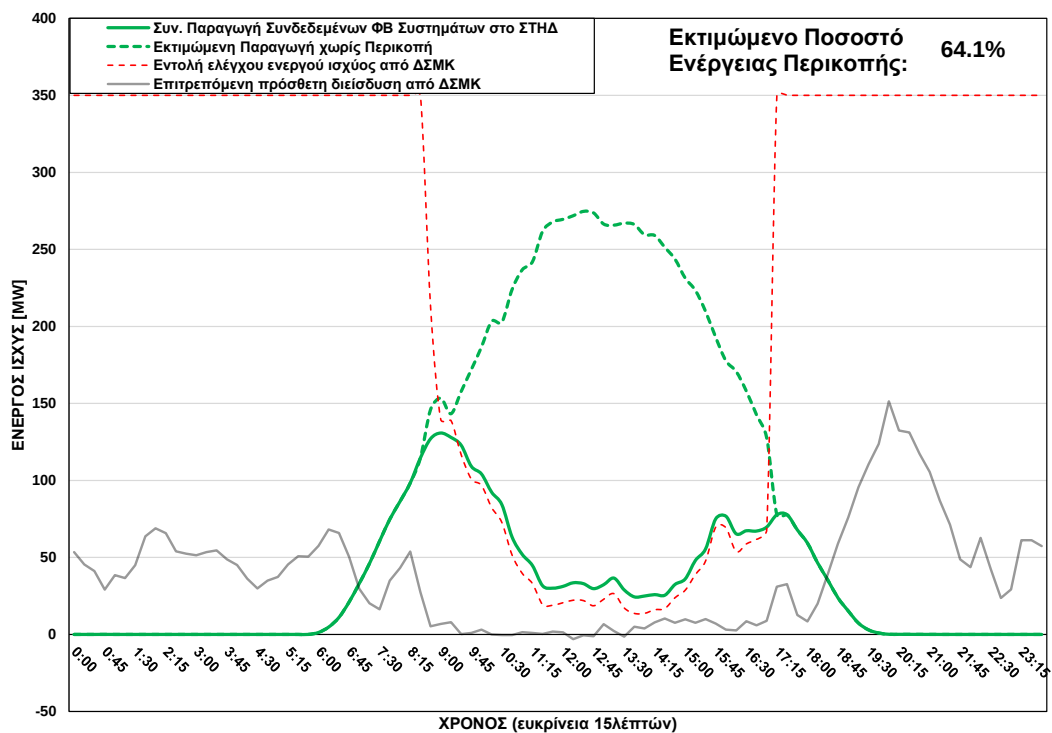


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                              |                                                                       |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 18/05/2025                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:                                                                         |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LIM 2<br>Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:15                                                                 |                                                                                                                              |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00                                                                     |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2128.2 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 335.1MWh                                |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1678 MWh                                                              | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 151.2MWh                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 78.8%                                                                 |                                                                                                                              |

## ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

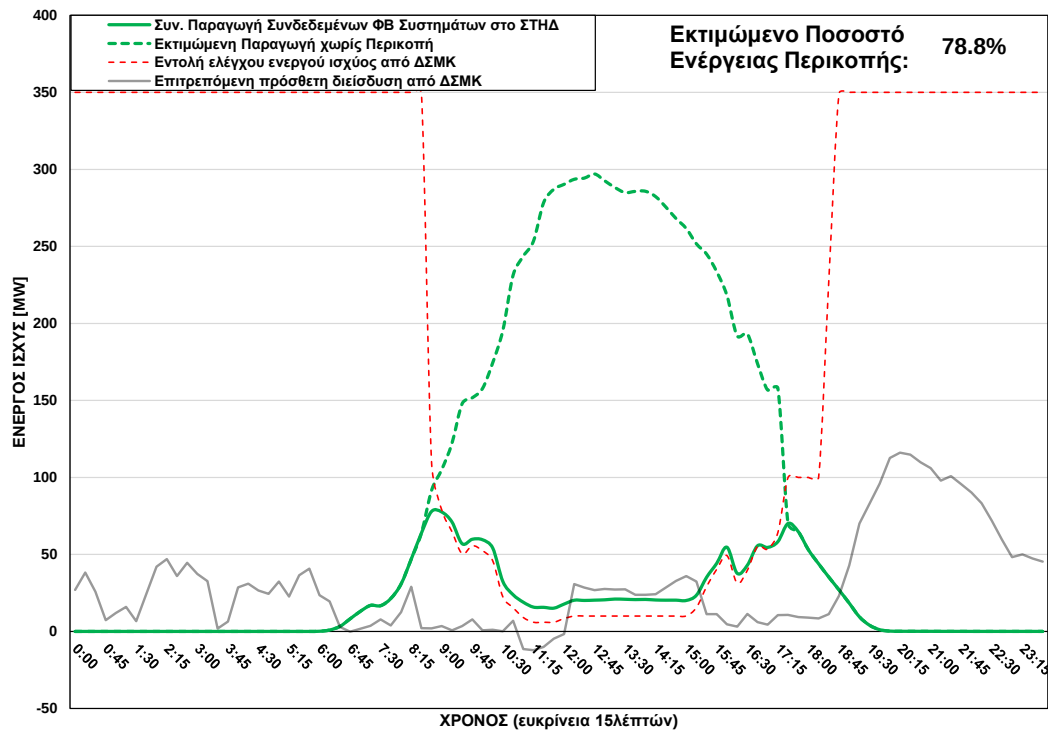


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 19/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2477.1 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1587.3 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 64.1%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)**

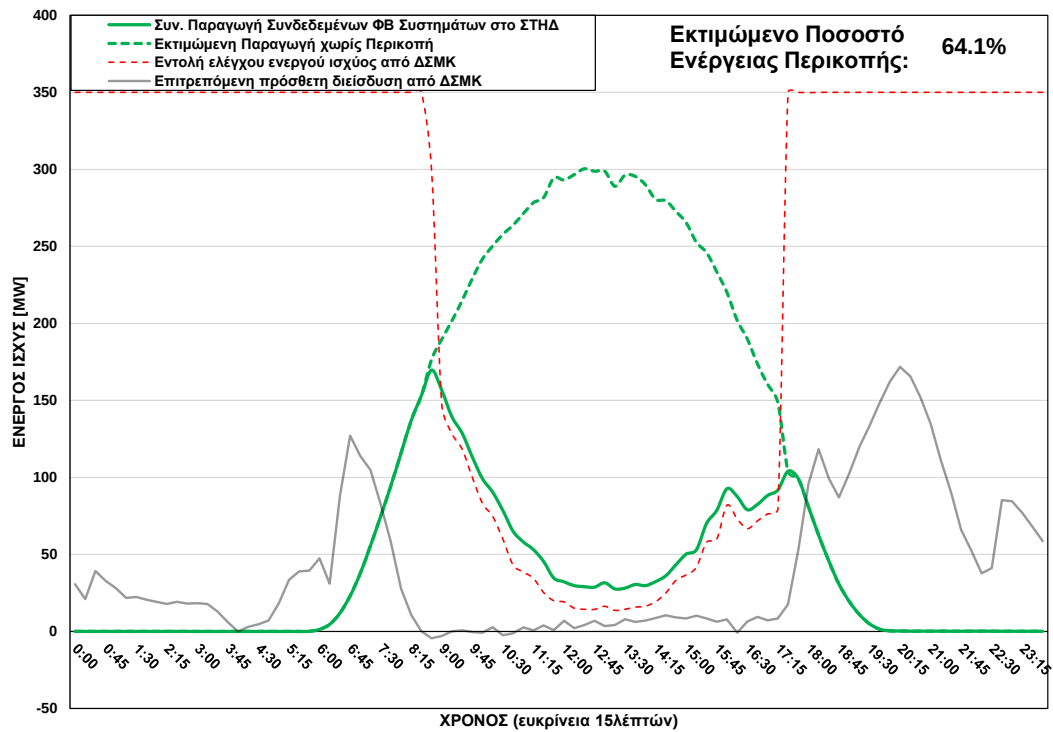


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 20/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2084.9 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 713.9 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 34.2%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)**

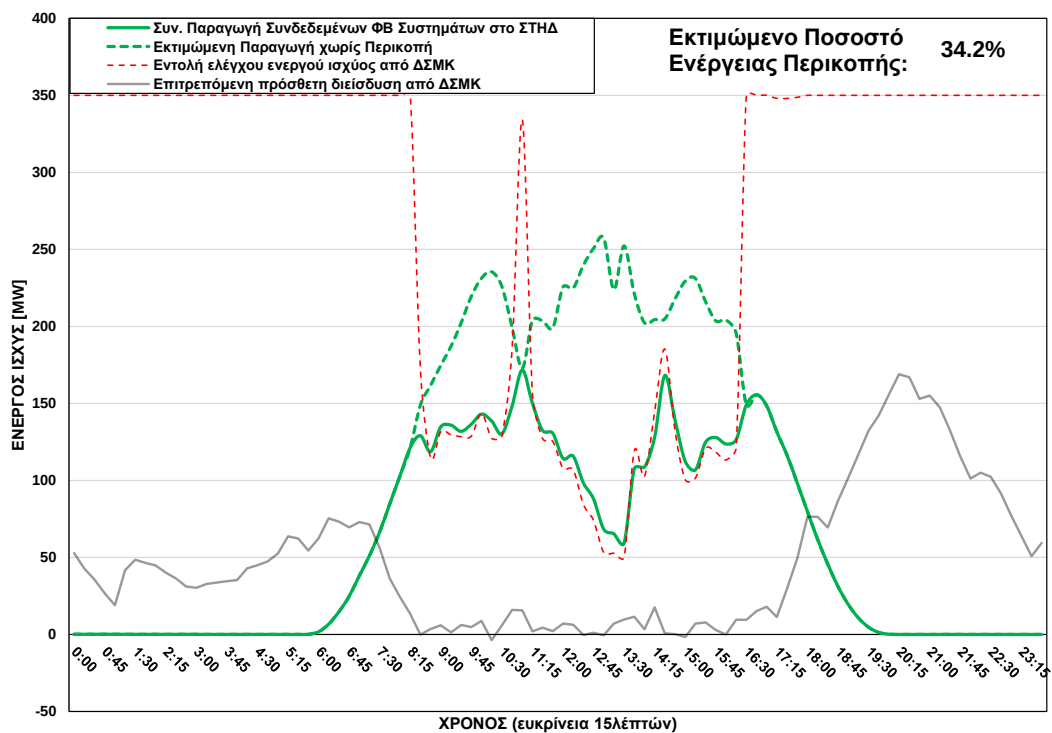


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 21/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:00                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2456.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1294.8 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 52.7%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:00)**

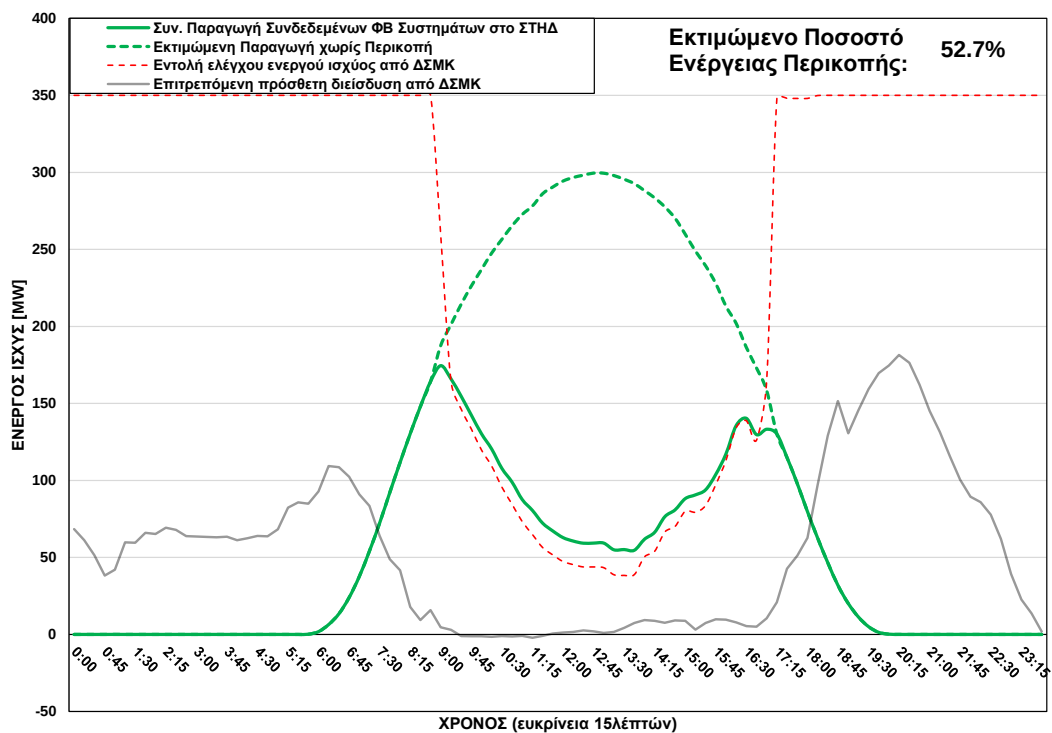


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 22/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2251.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 707.1 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 31.4%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:15)**

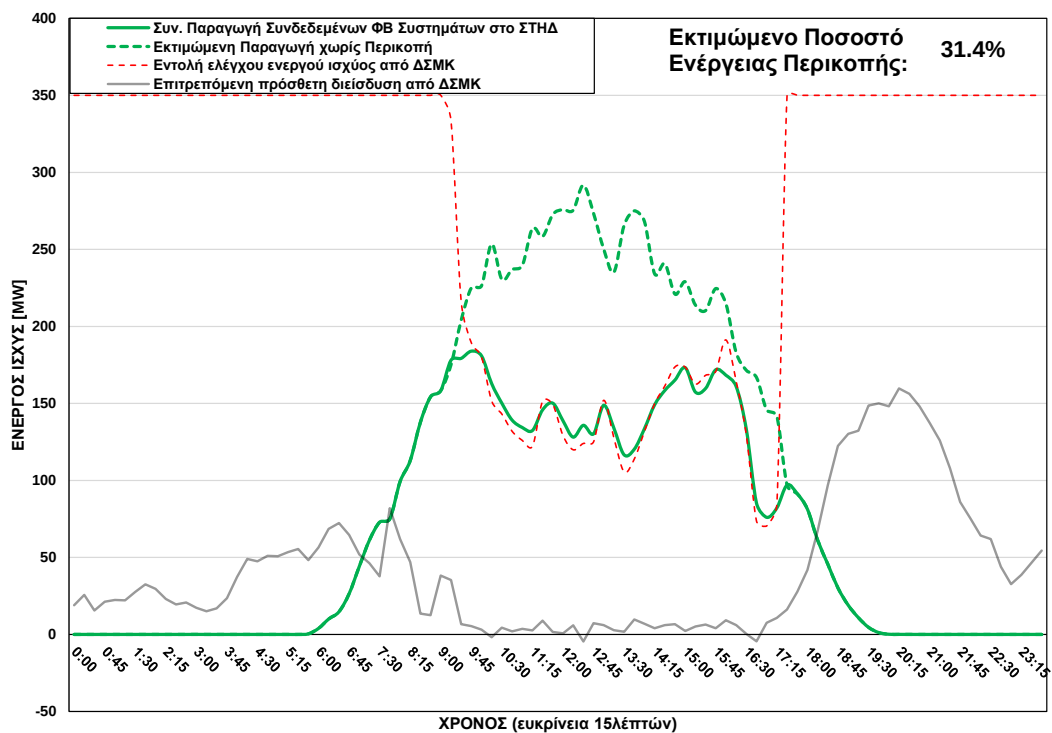


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 23/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2418.6 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 941.5 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 38.9%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)**

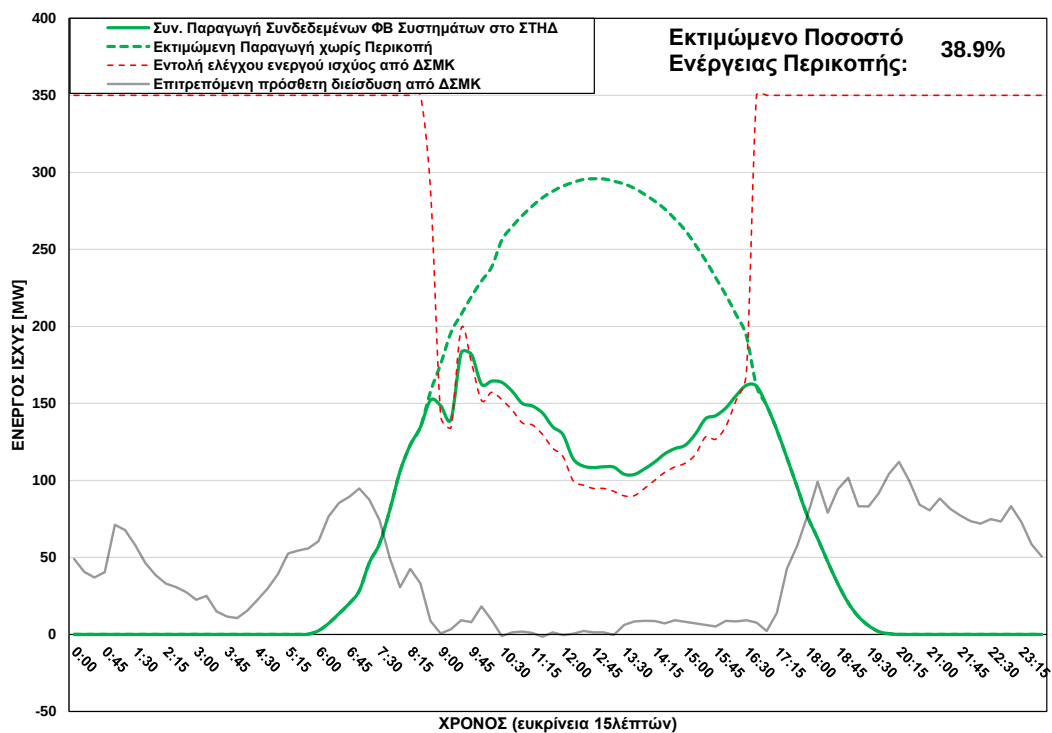


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 24/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2453.4 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1318.6 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 53.7%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)**

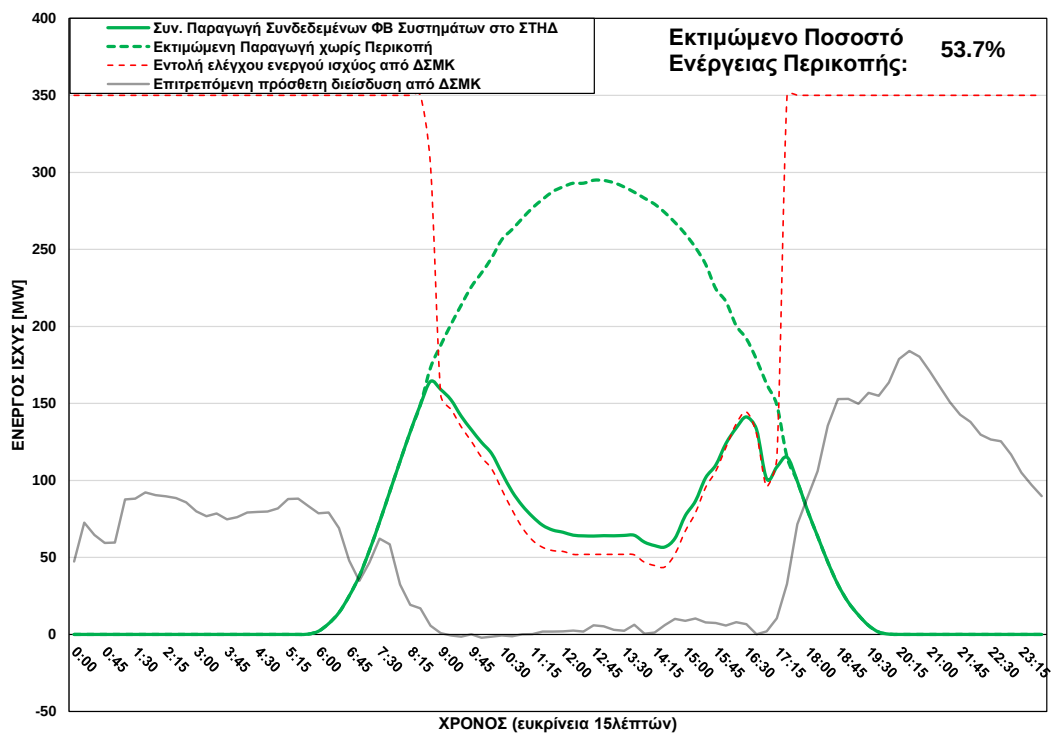


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 25/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 7:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2322.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1336.4 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 57.5%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:00)**

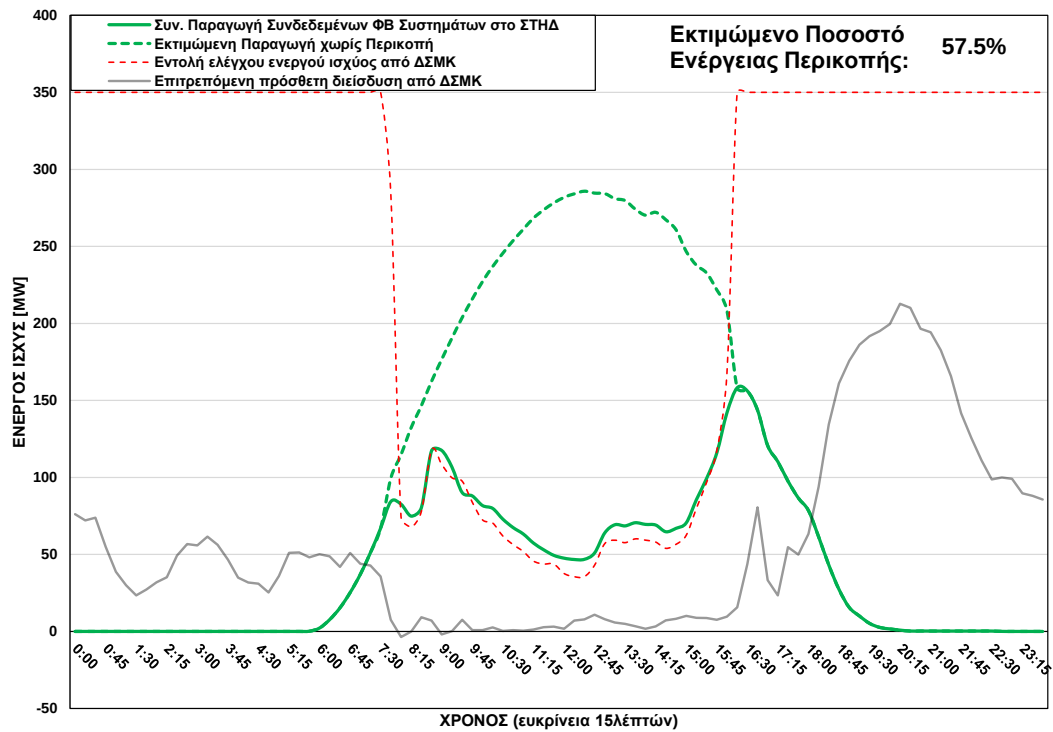


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 26/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1820.1 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 428.7 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 23.6%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)**

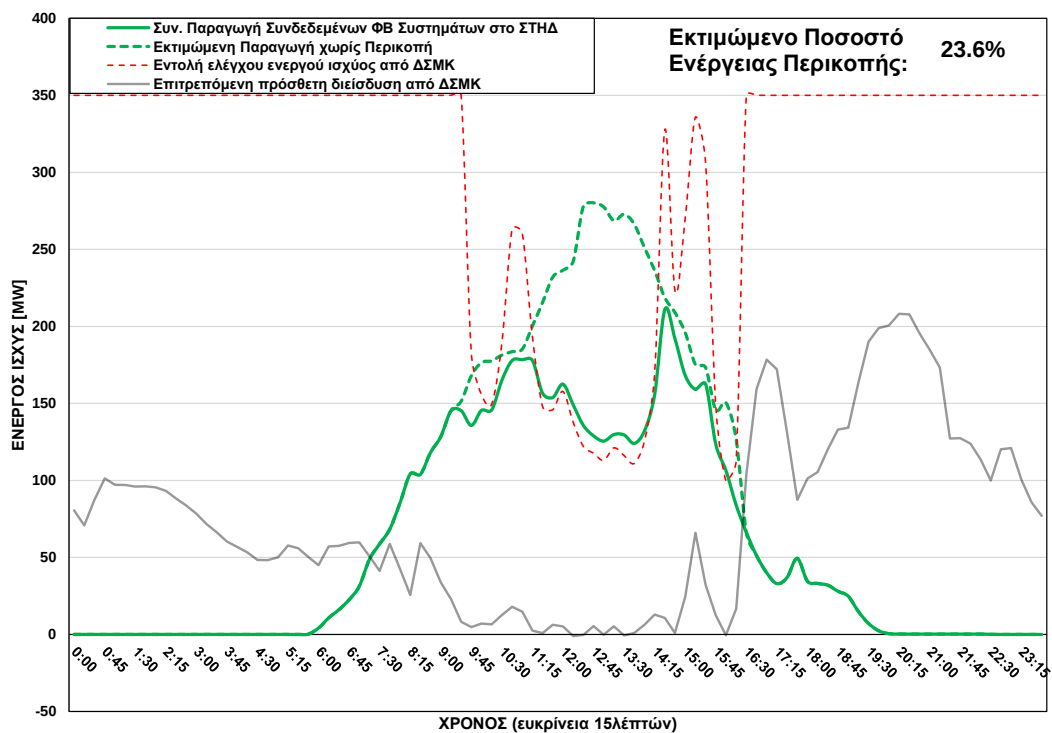


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 27/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2313 MWh                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 674.1 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 29.1%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/05/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)**

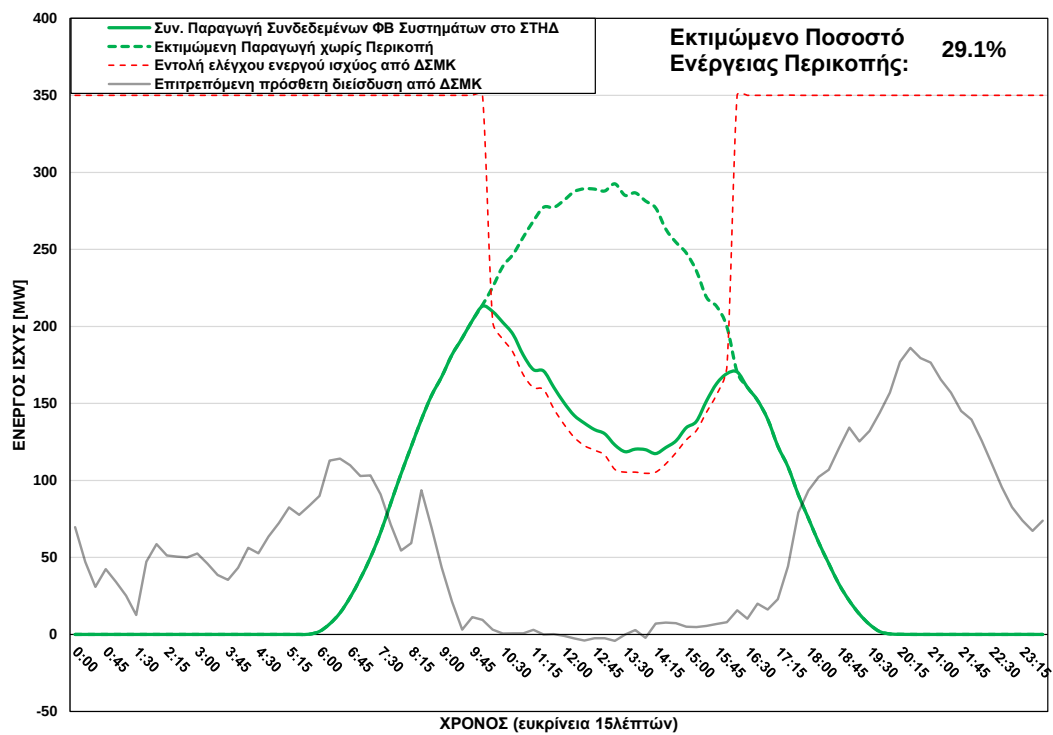


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 28/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2351 MWh                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 974.2 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 41.4%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)**

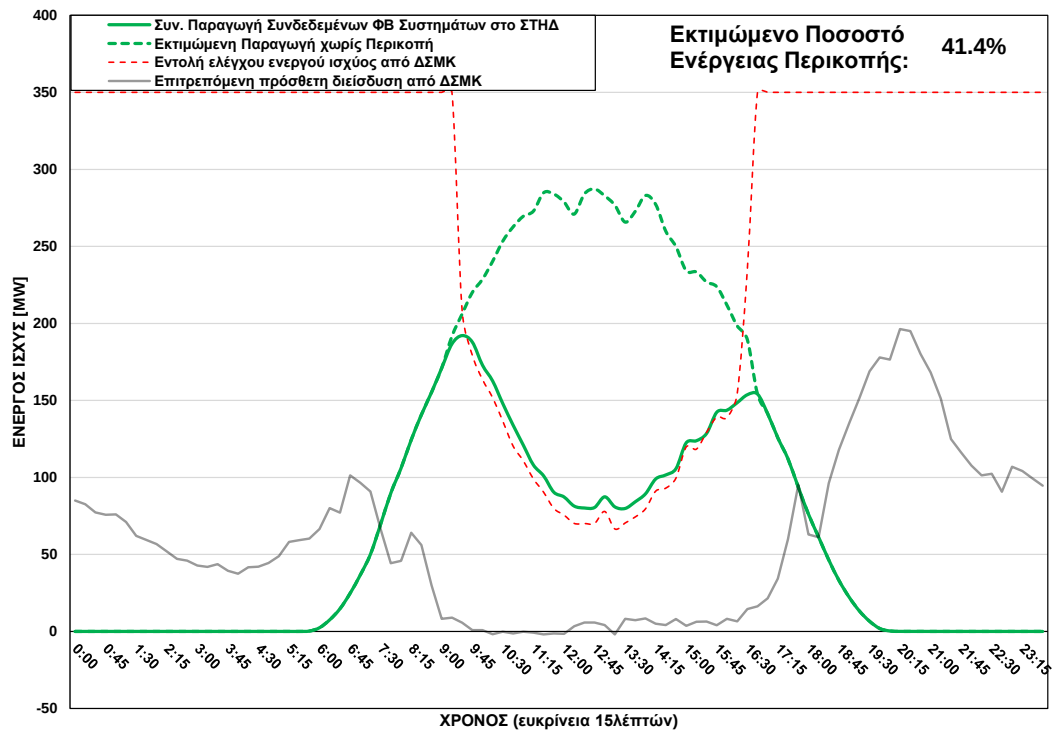


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 29/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής:                       | 9:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής:                         | 16:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1986.3 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 554.2 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 27.9%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)**

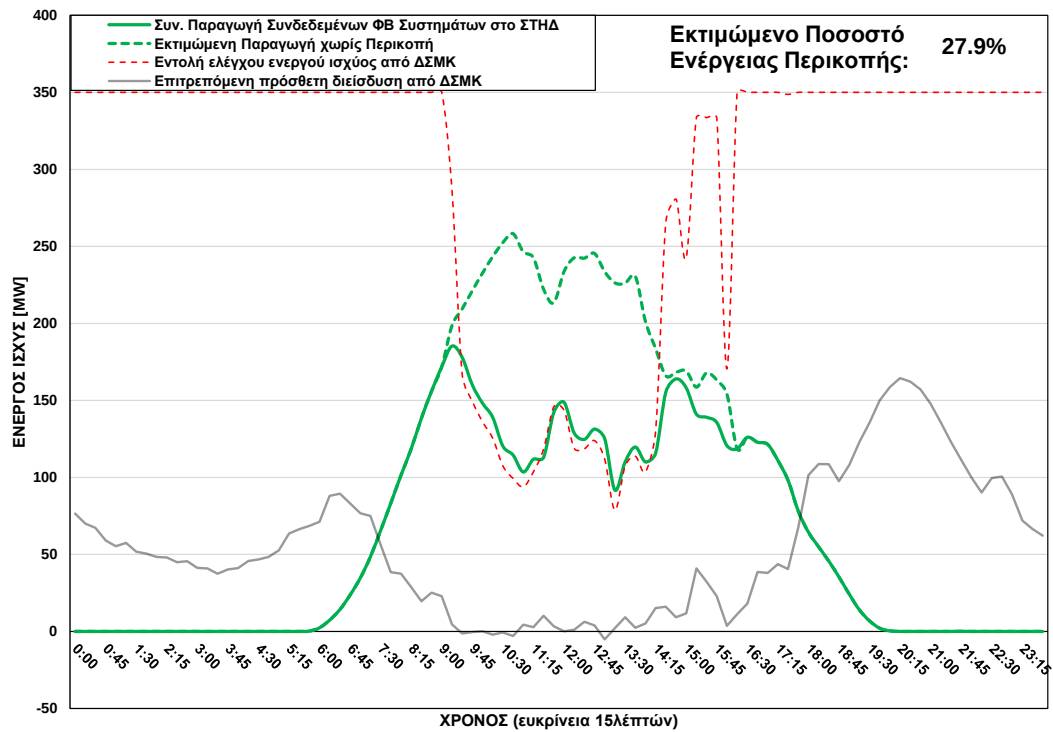


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 30/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 2179.5 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 1010.6 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 46.4%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)**

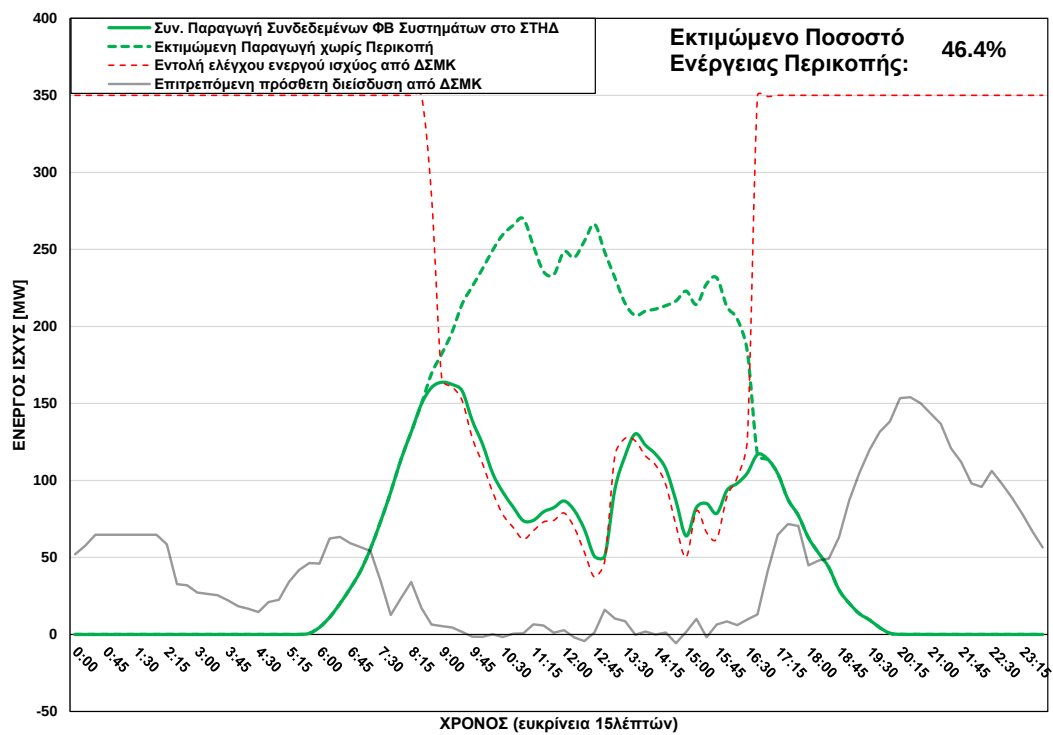

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                        | 31/05/2025                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής                        | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής                          | 16:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                             | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                             | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:     | 1624.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: | 626.4 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:            | 38.6%                                                                 |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:30)**

