


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2472.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1180.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

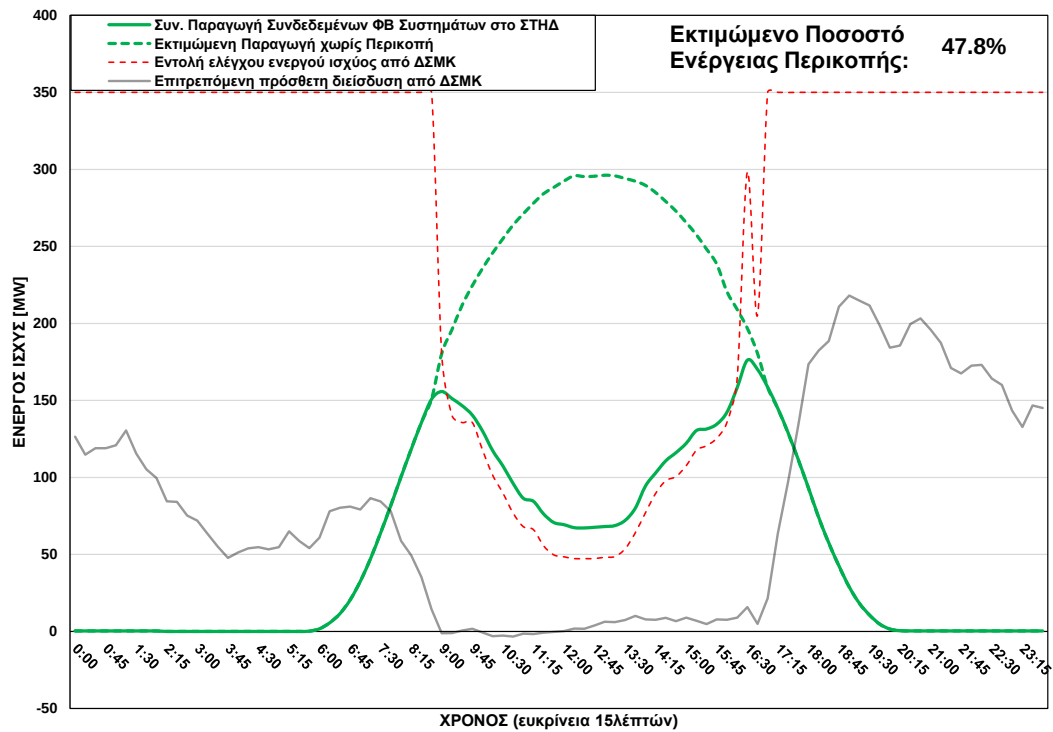


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2380.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	862 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

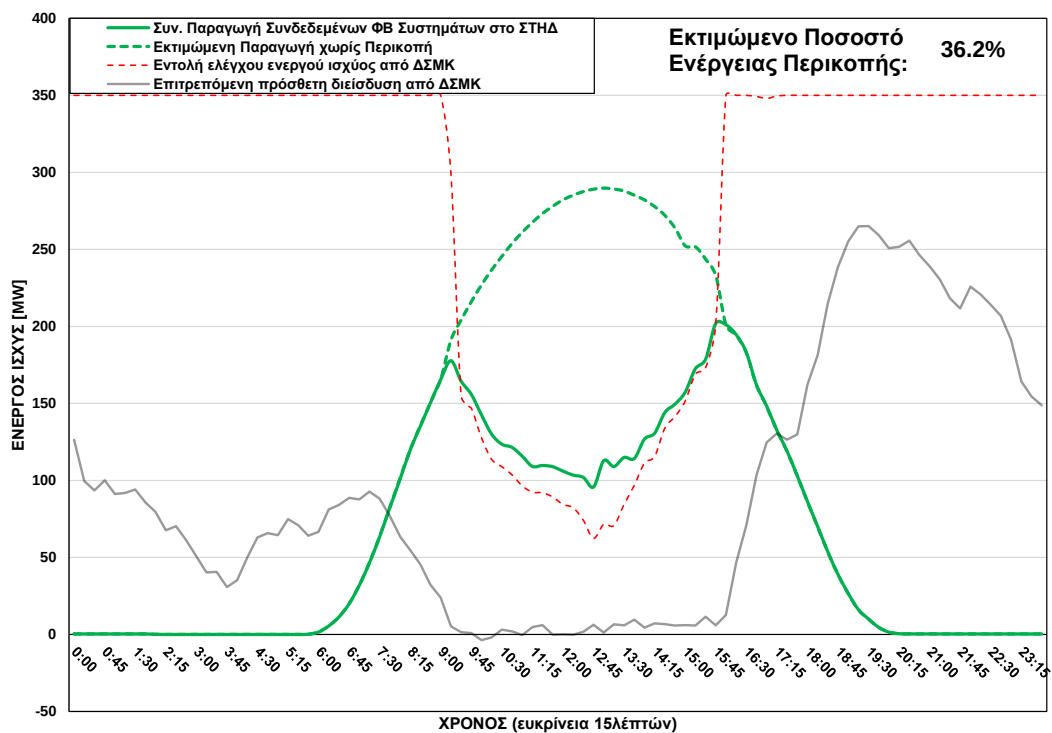


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2426.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	638.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:15)

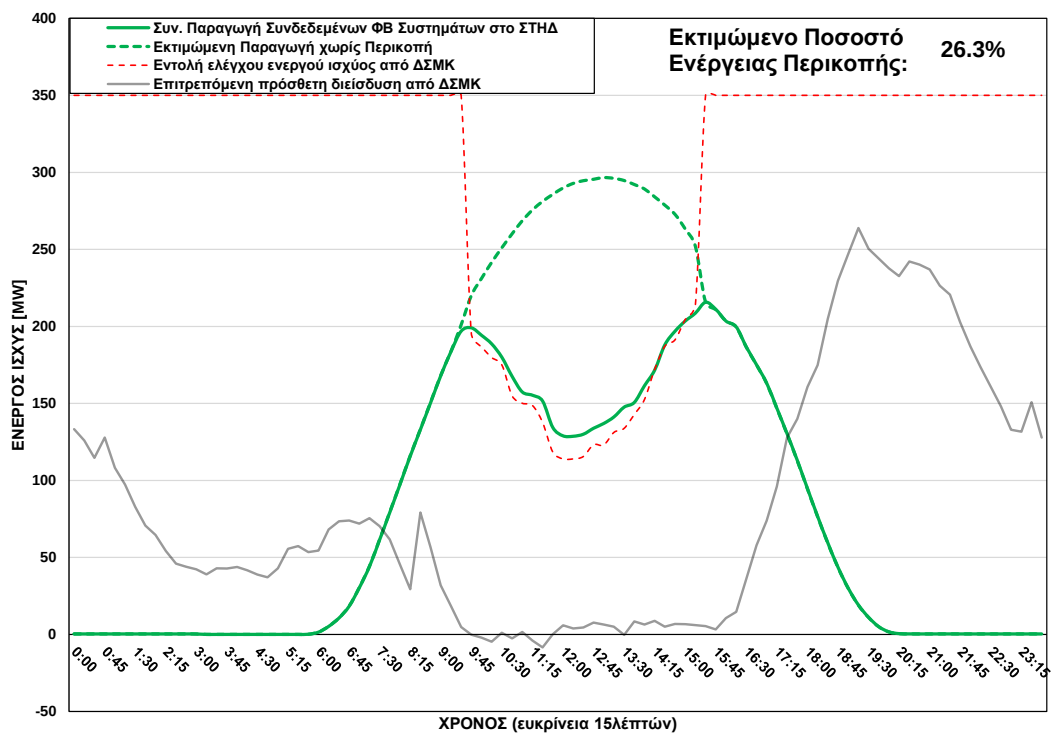


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2482.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1120.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

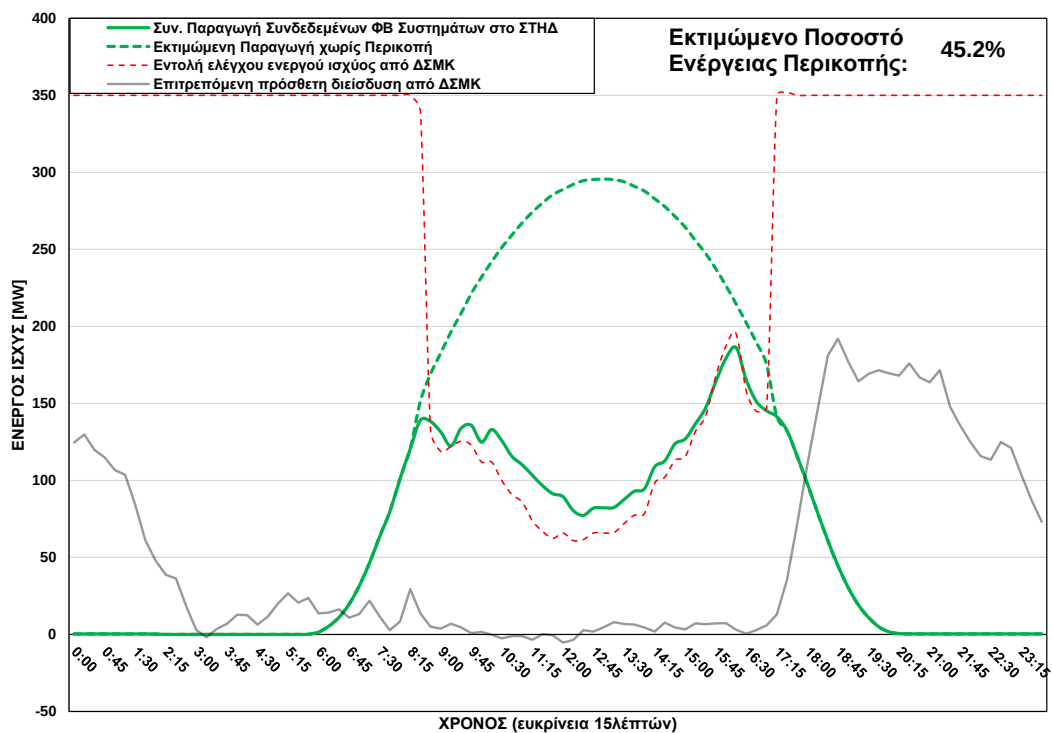


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2533.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1447.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:15)

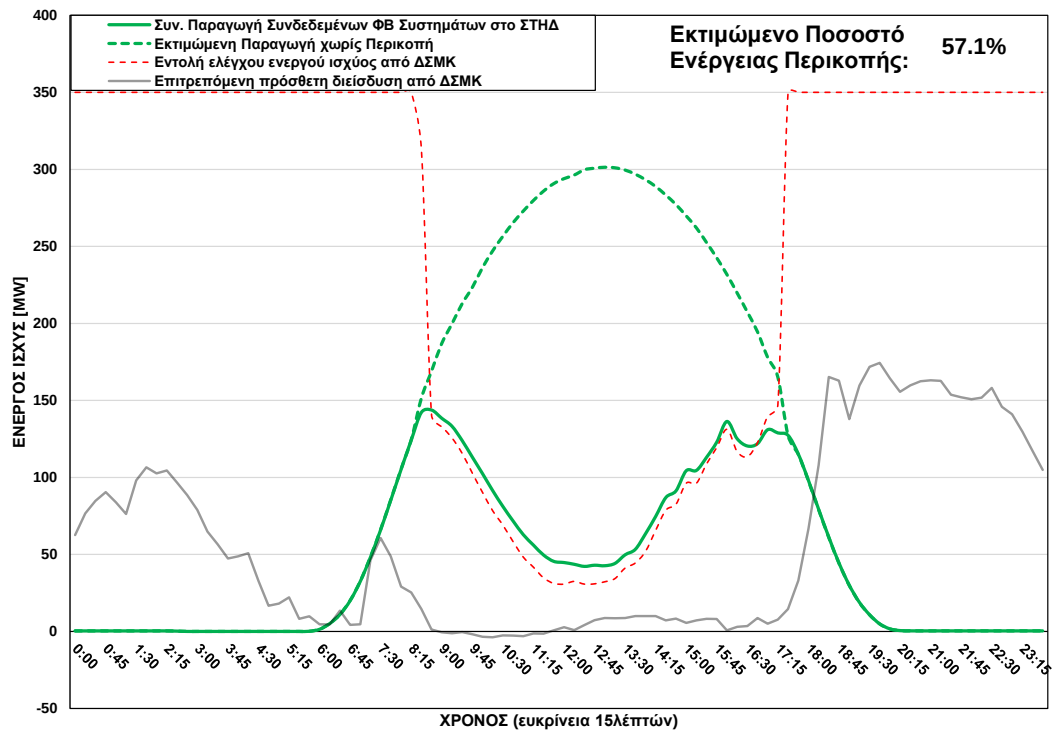


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2479.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1448.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

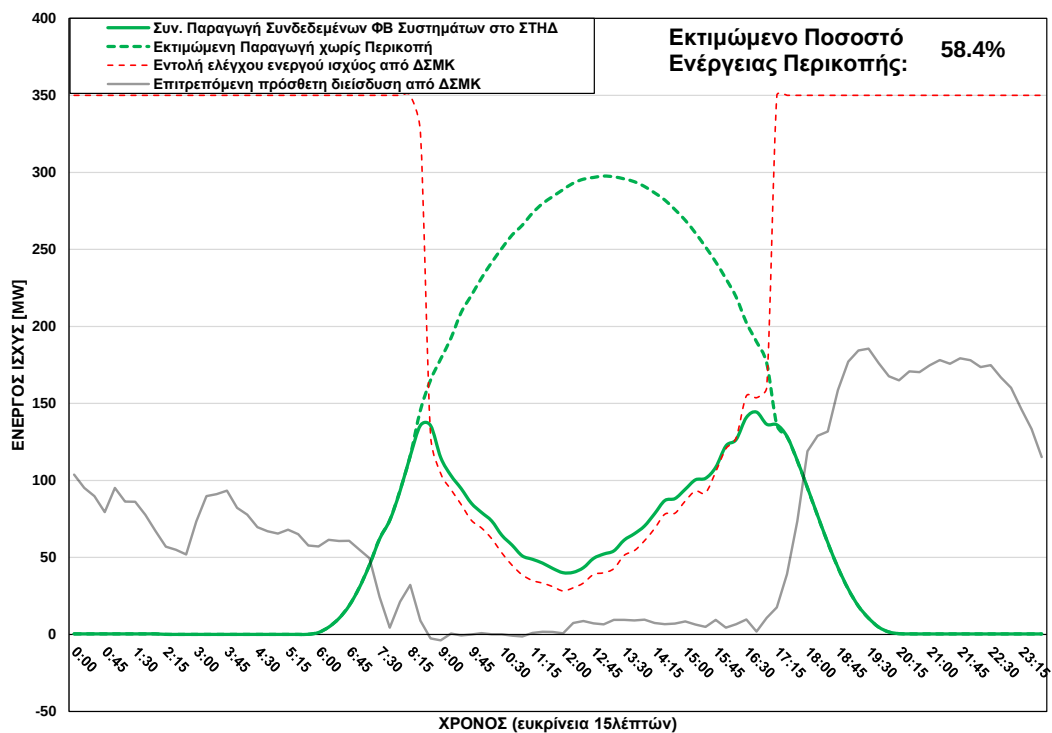


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2405.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	251.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:45)

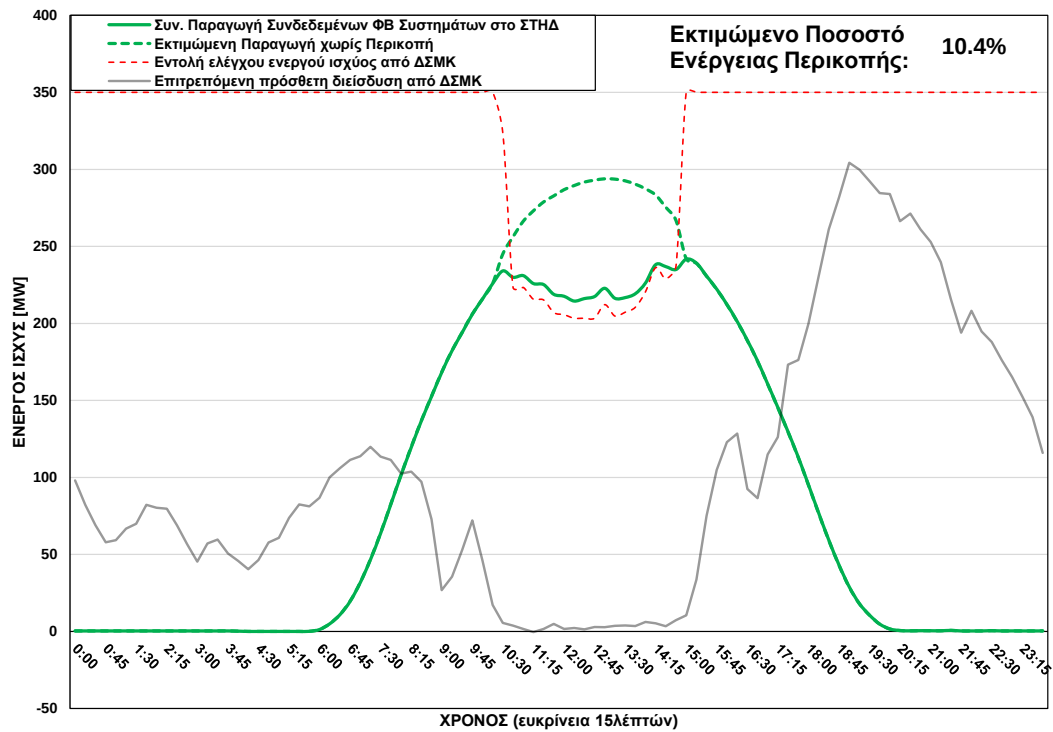


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2389.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	239.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 14:45)

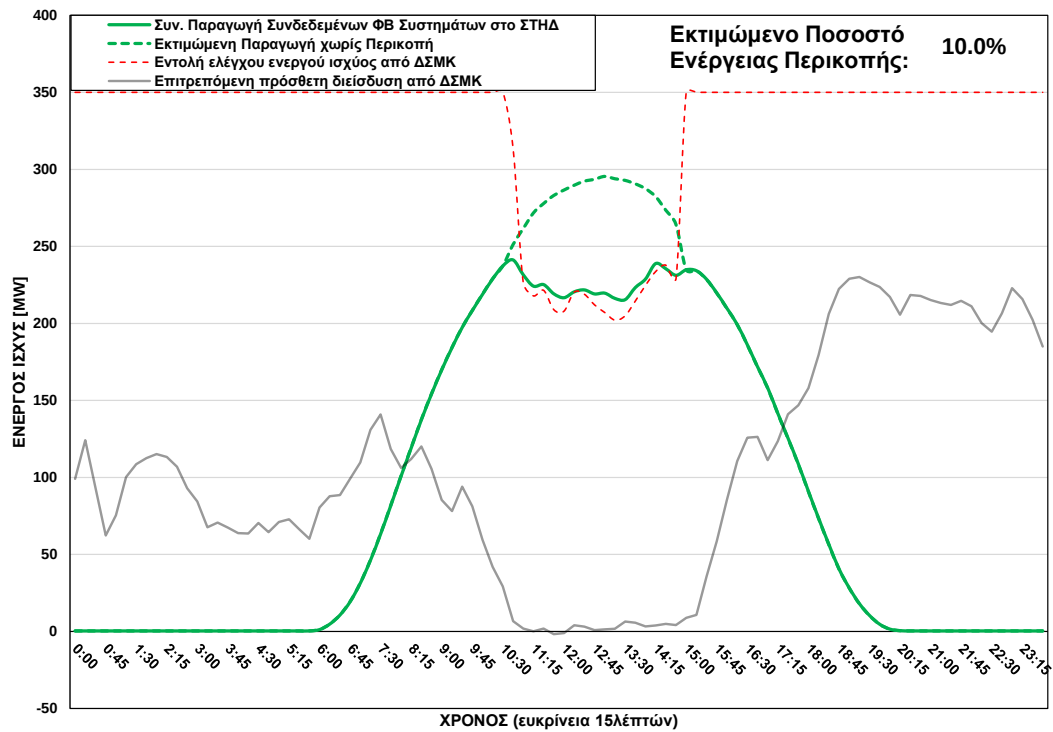


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2347 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	437.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

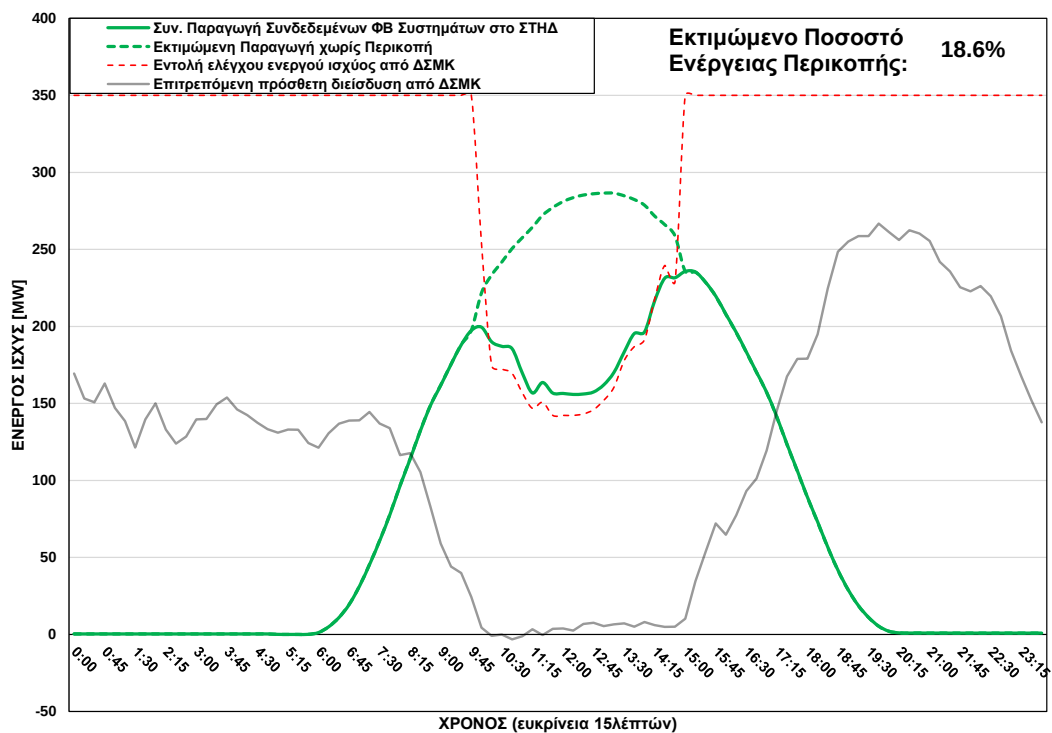


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2292.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	84.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:15)

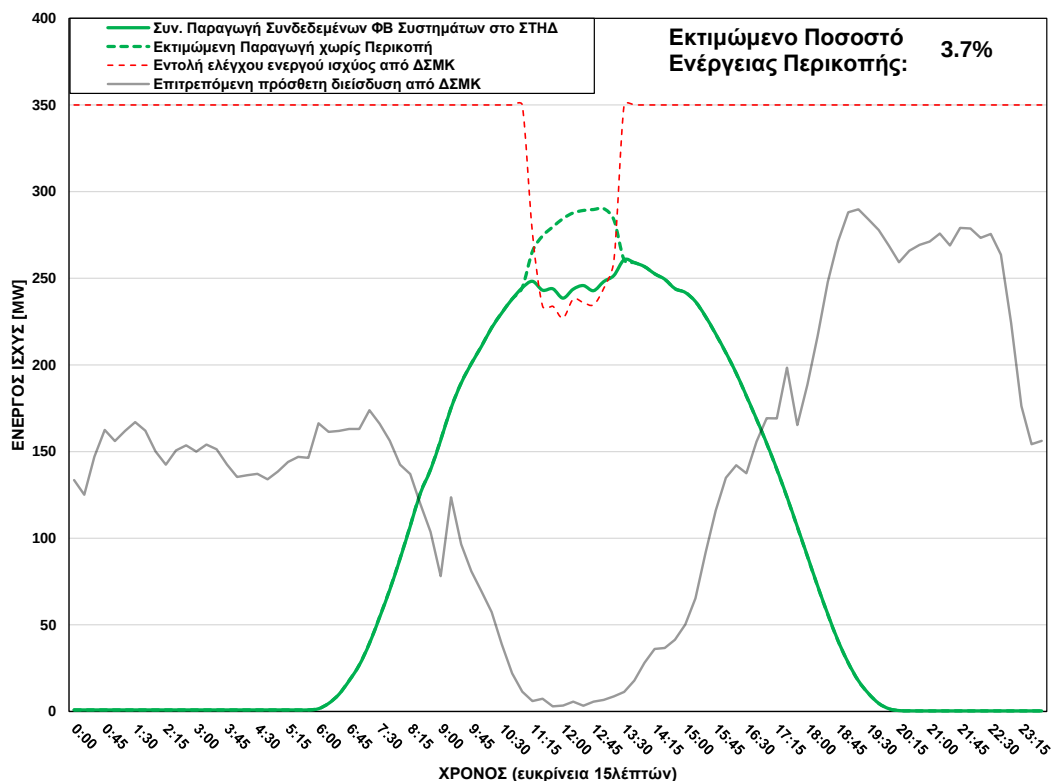


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2320.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	100.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:15)

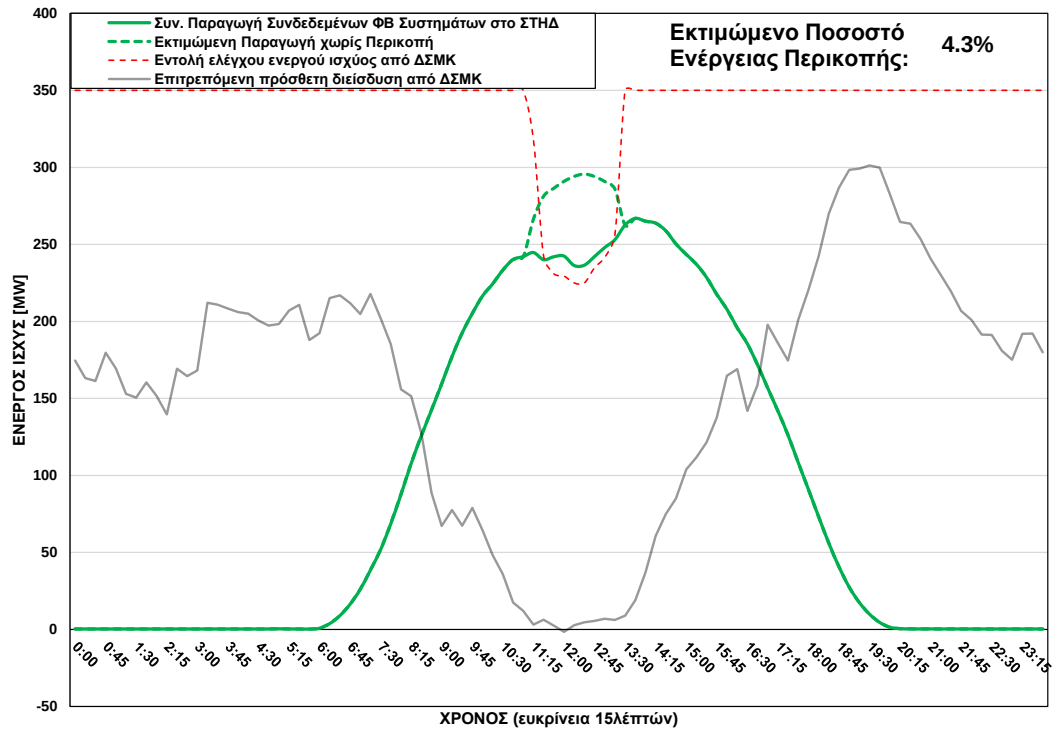


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2392.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	721.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

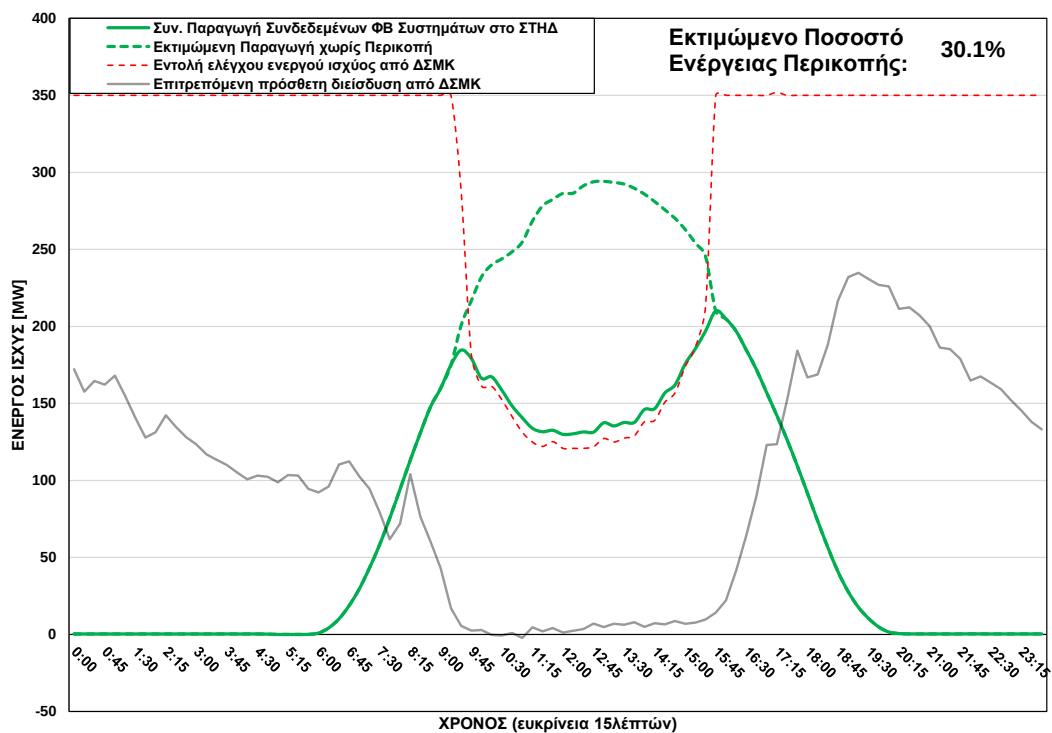


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2415.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1467.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

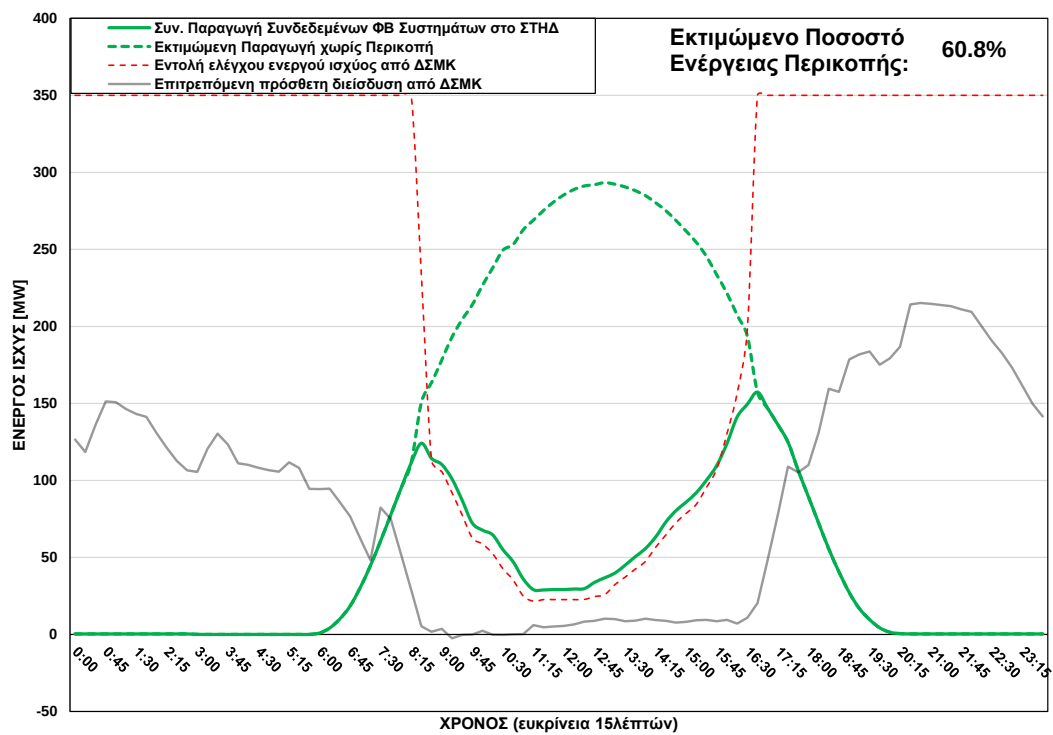


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2335.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	505.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 16:00)

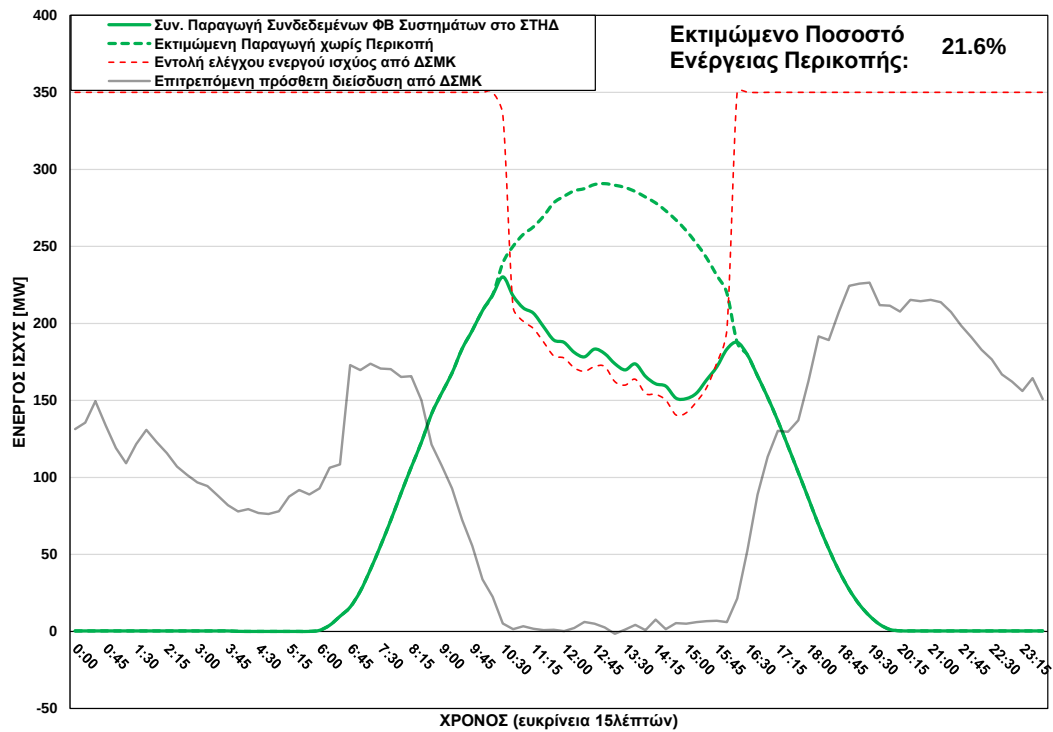


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2175.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	99.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 14:00)

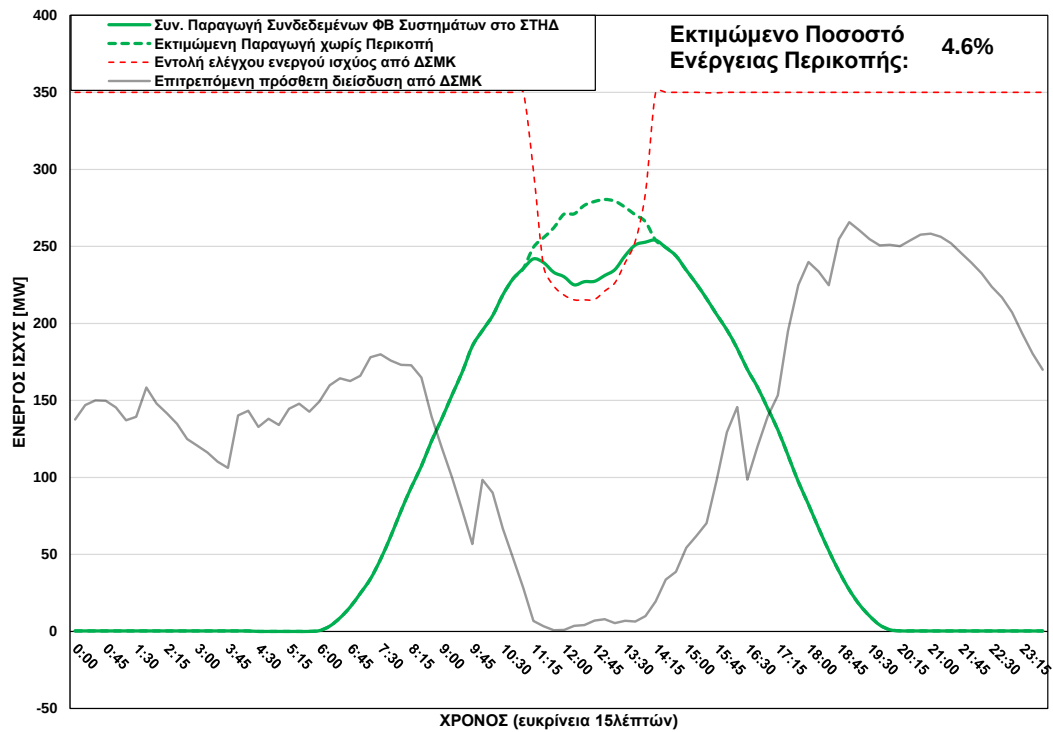


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1870.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	105.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:15)

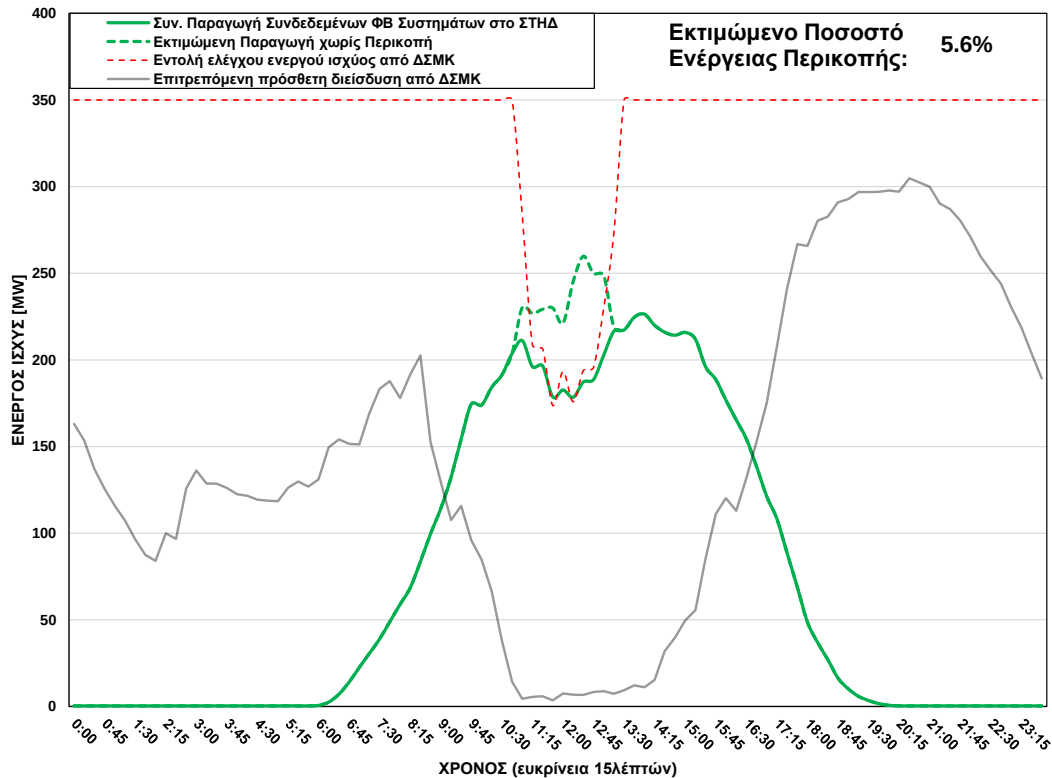


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2295.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	561.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:30)

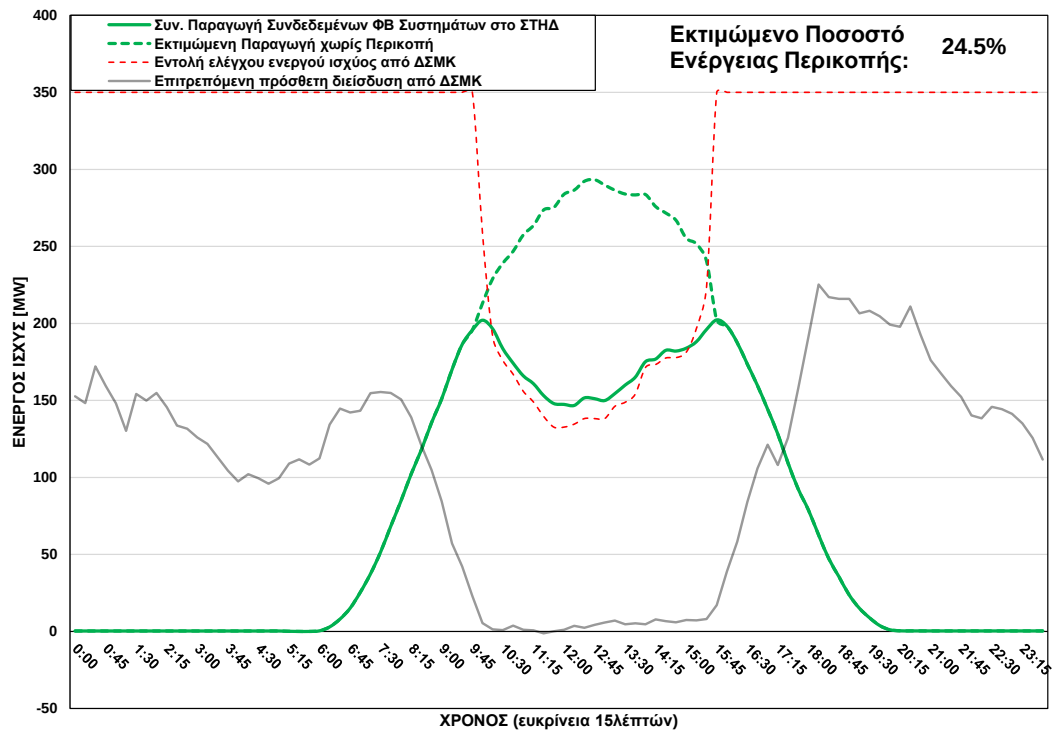


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2328.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	792.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:00)

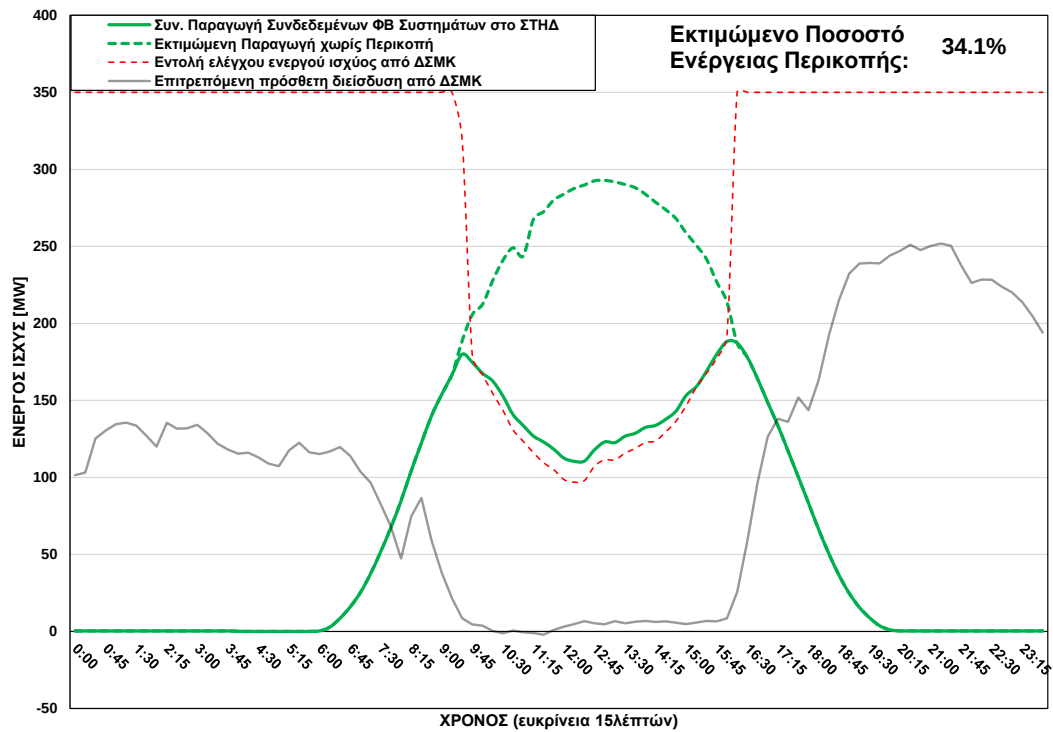


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2298.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	863.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

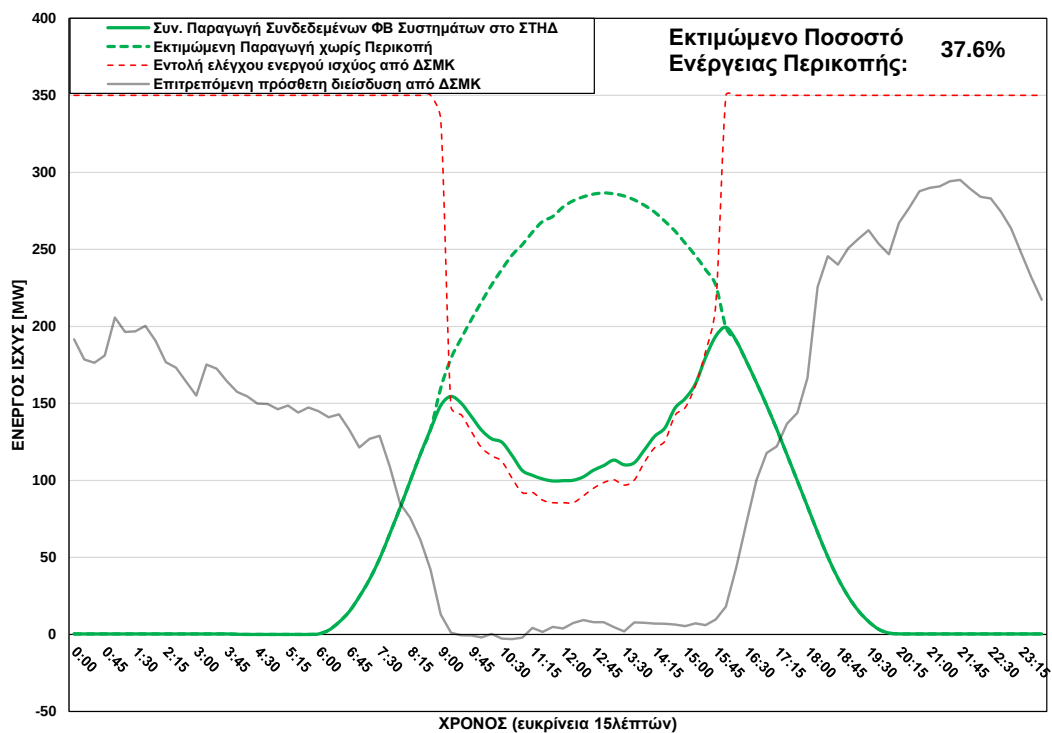


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2202.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	33.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:45 - 13:00)

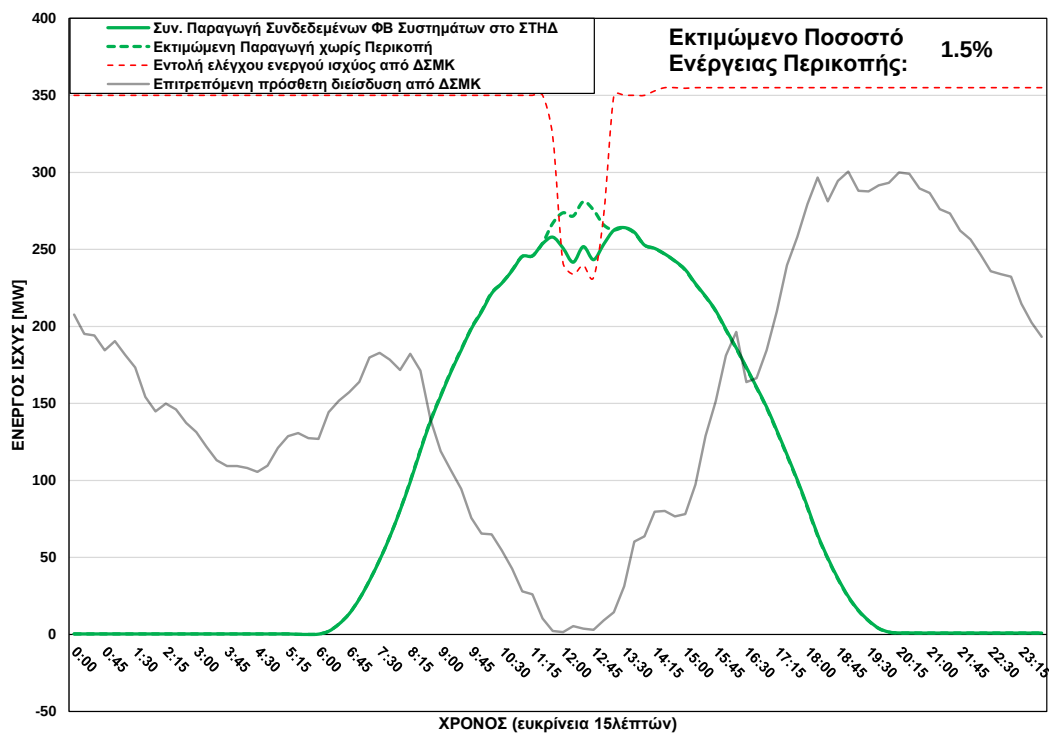


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2273.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	43.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:00)

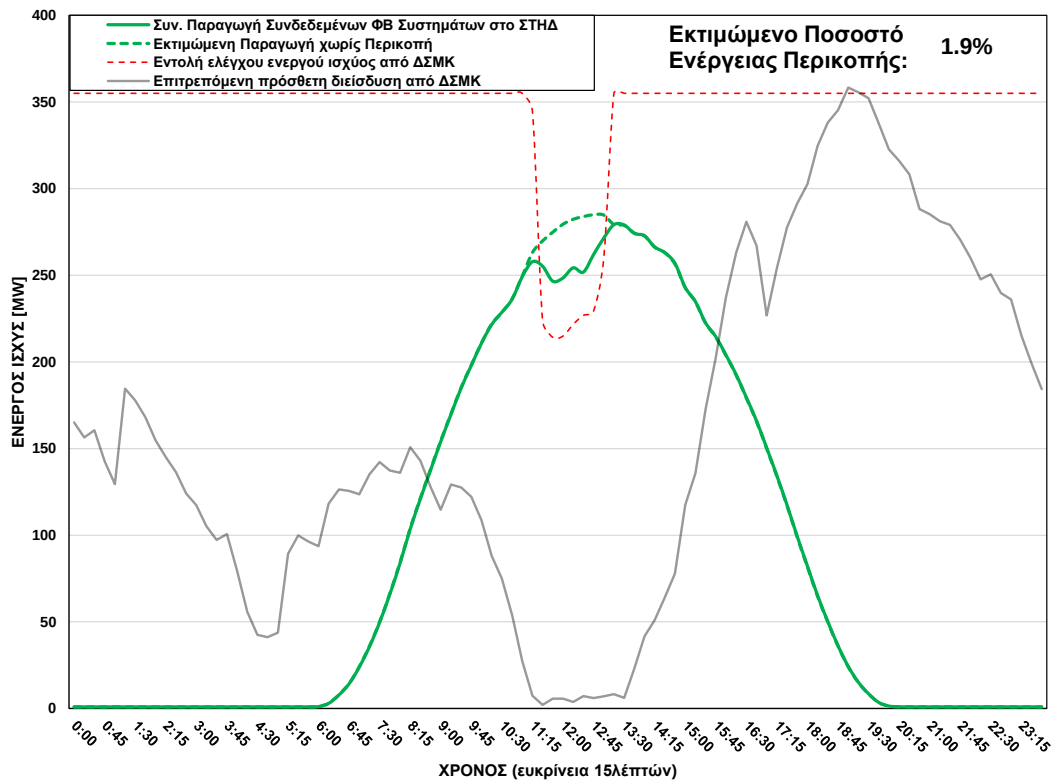


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2273.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	201.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 13:45)

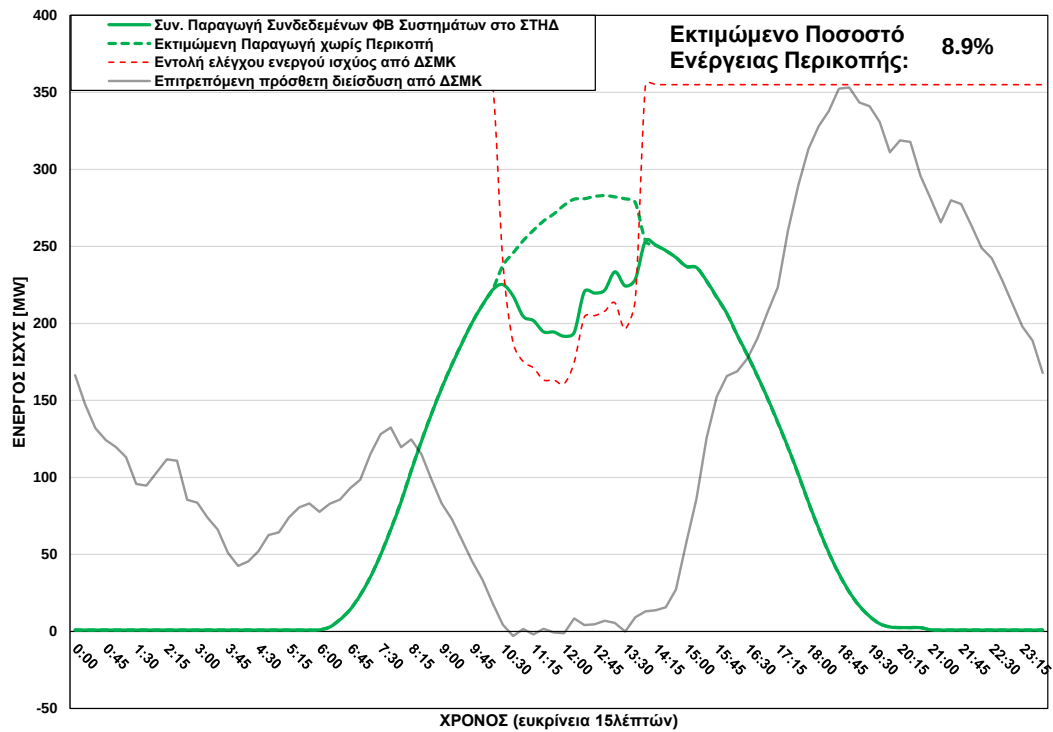


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2189.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	57.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 12:30)

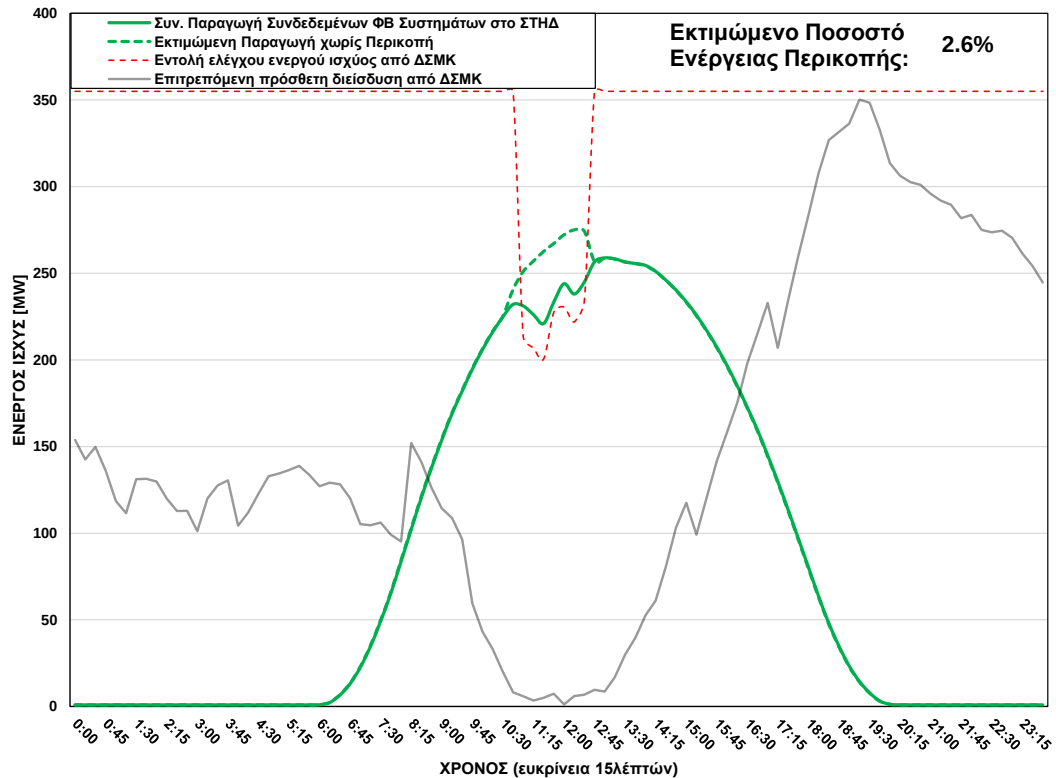


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2269.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	656.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

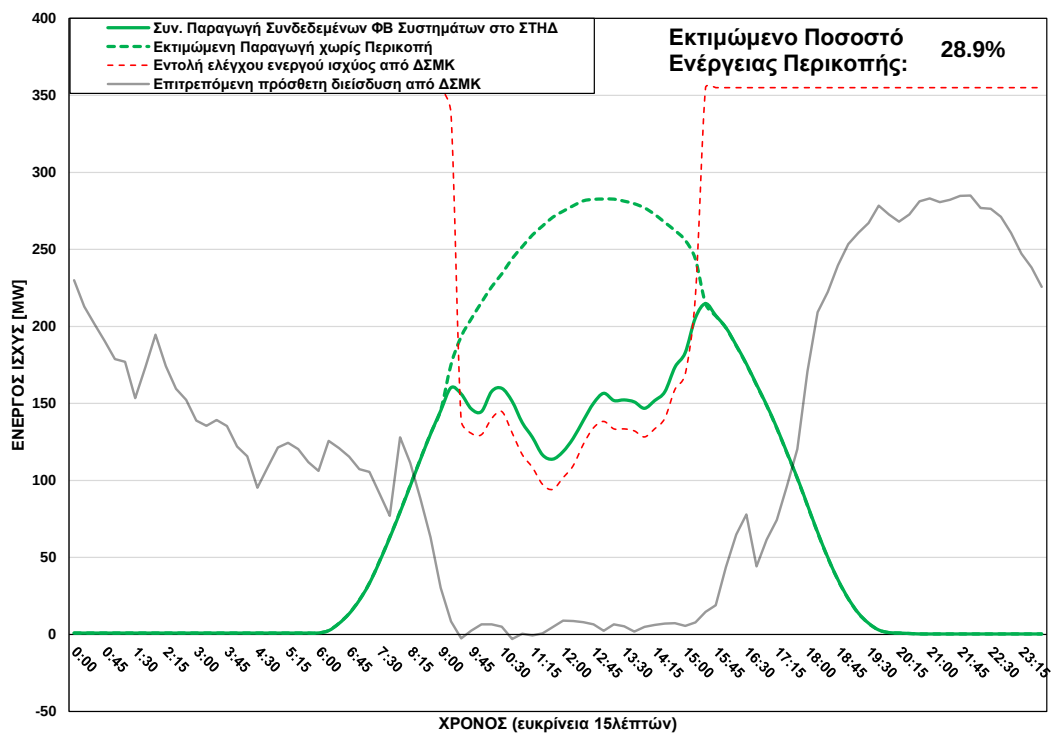


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2337 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	344.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

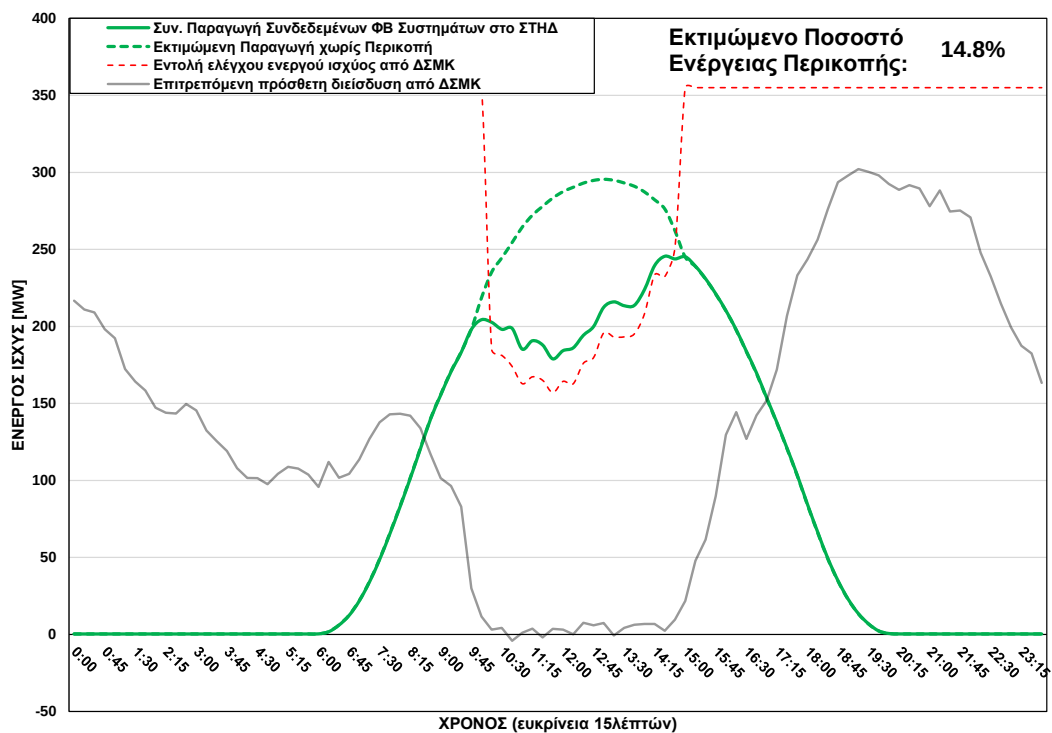


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2239.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	53.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:30 - 13:15)

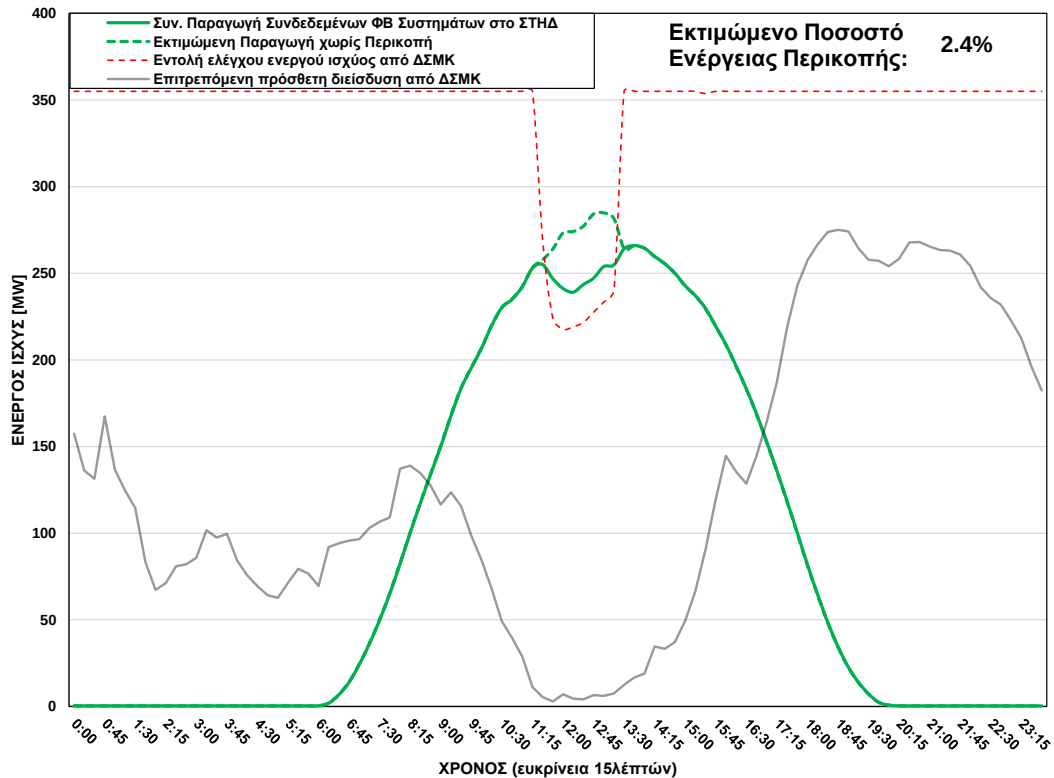


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2279.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	456.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 15:45)

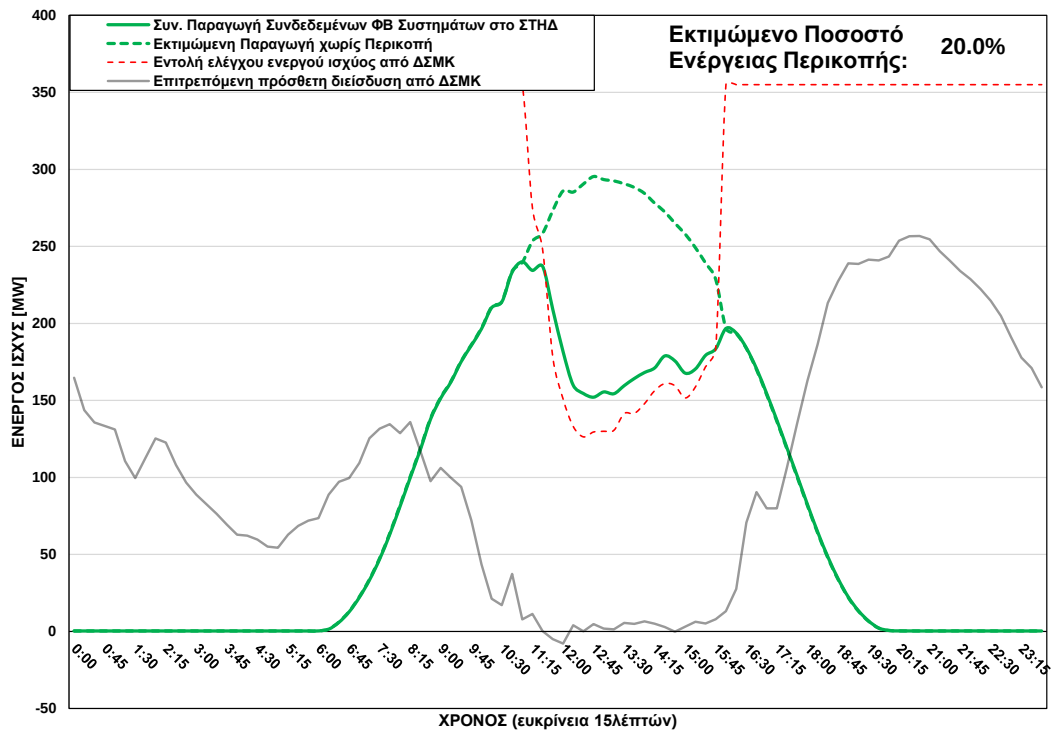

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2338.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	652.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

