


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2330.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	936.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

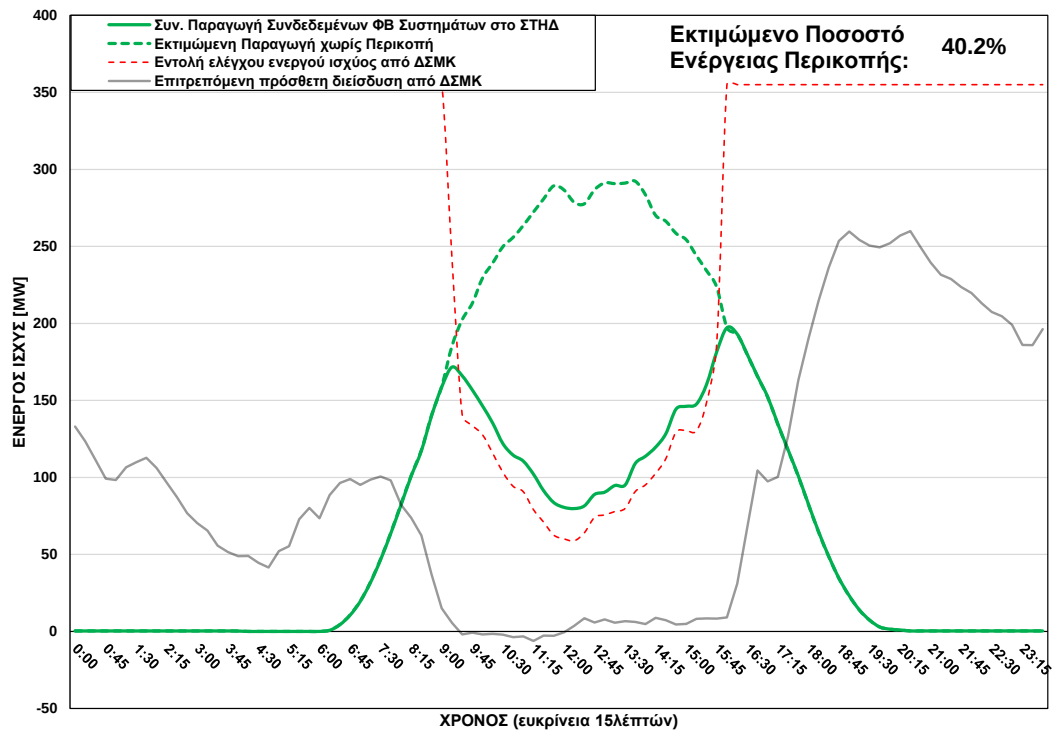


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2264.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1013.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

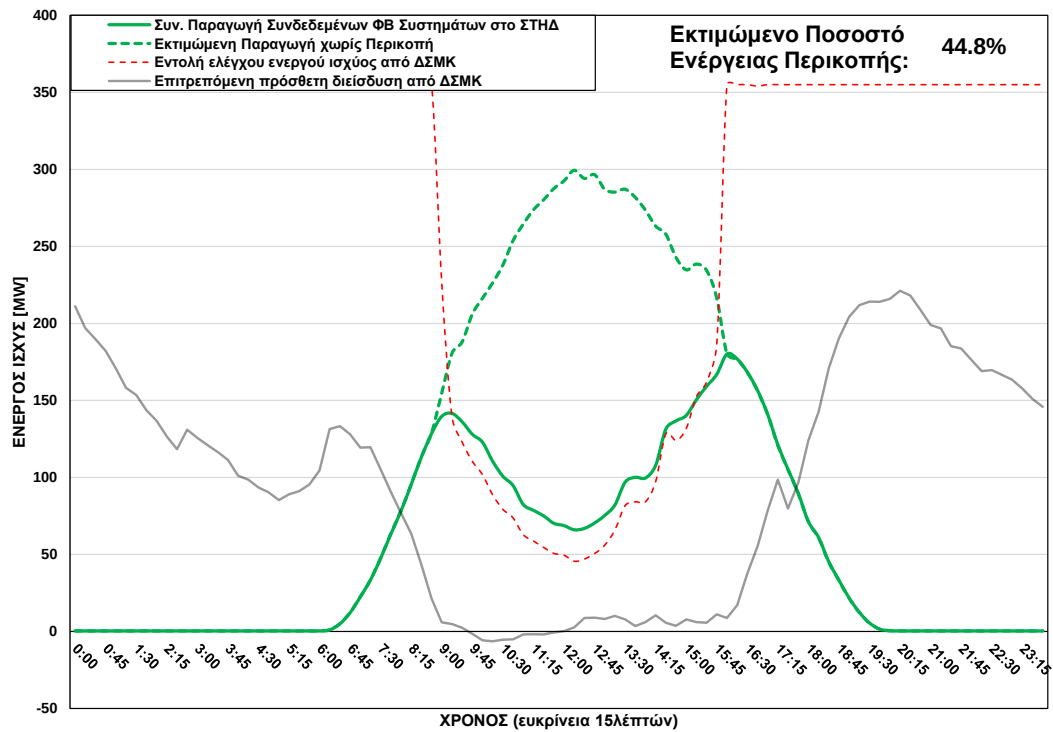


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/08/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-PAF1
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2324.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1602.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 33.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:30)

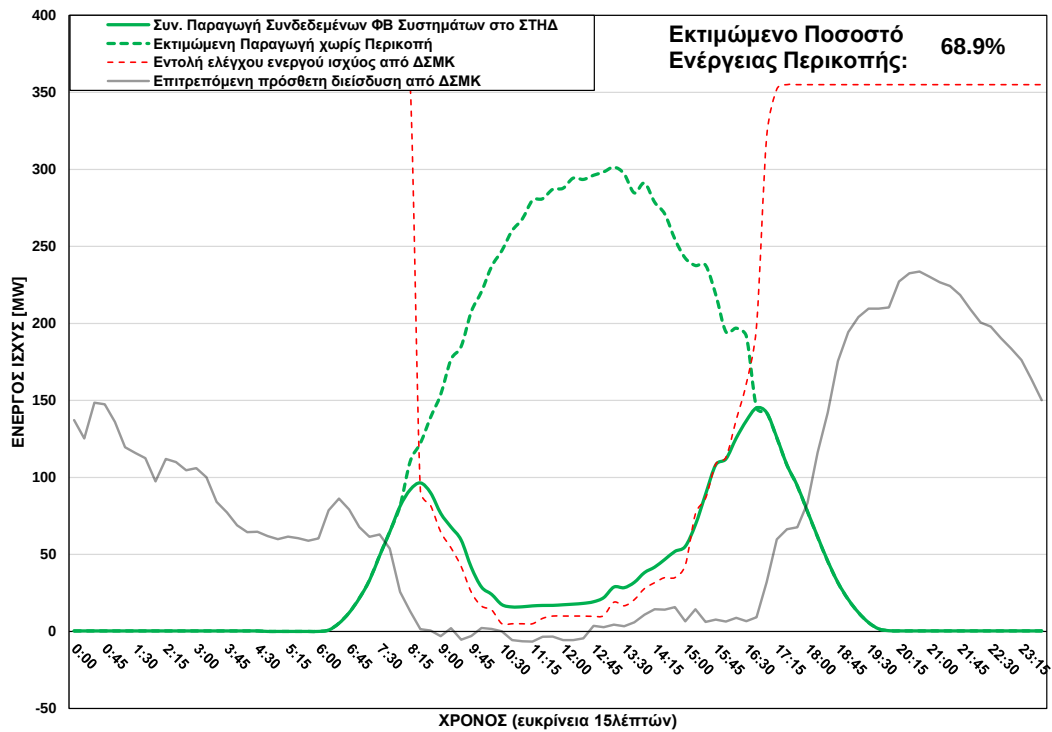


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2333.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	423.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

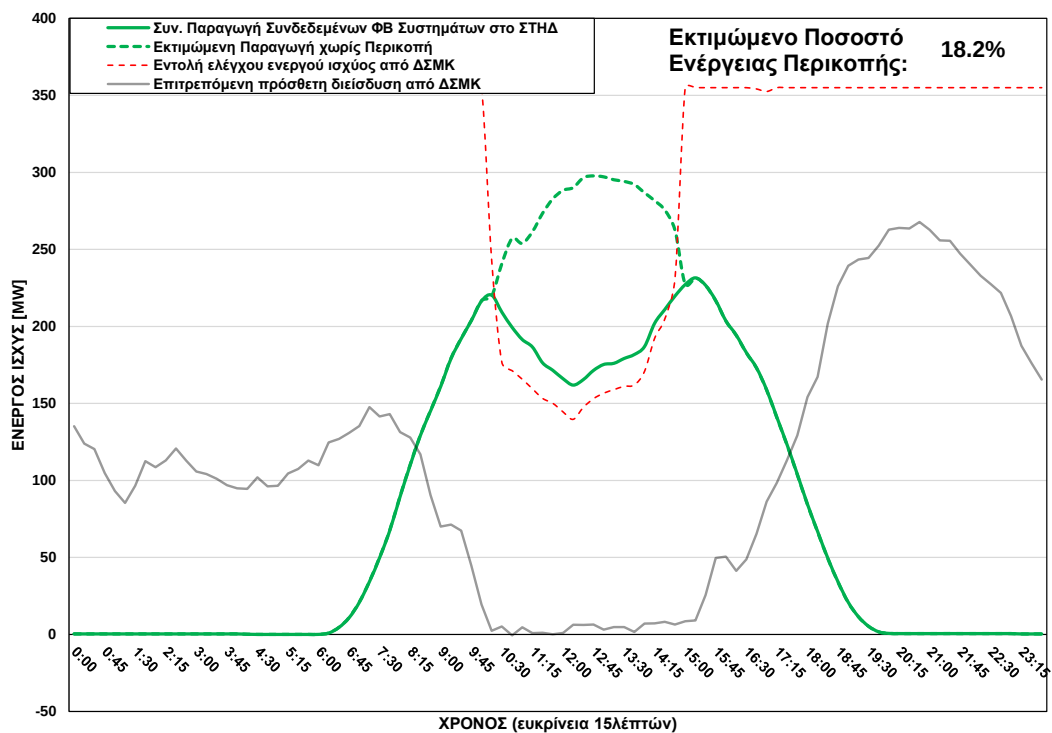


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2286.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	347.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:00)

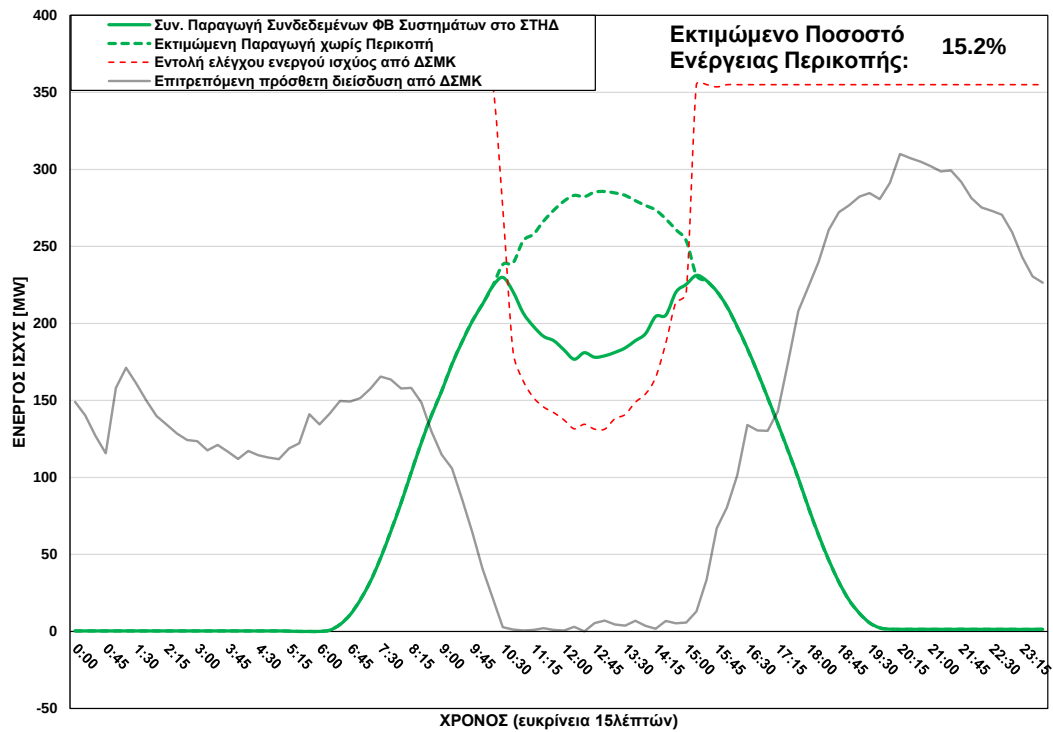


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2296 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	456.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:30)

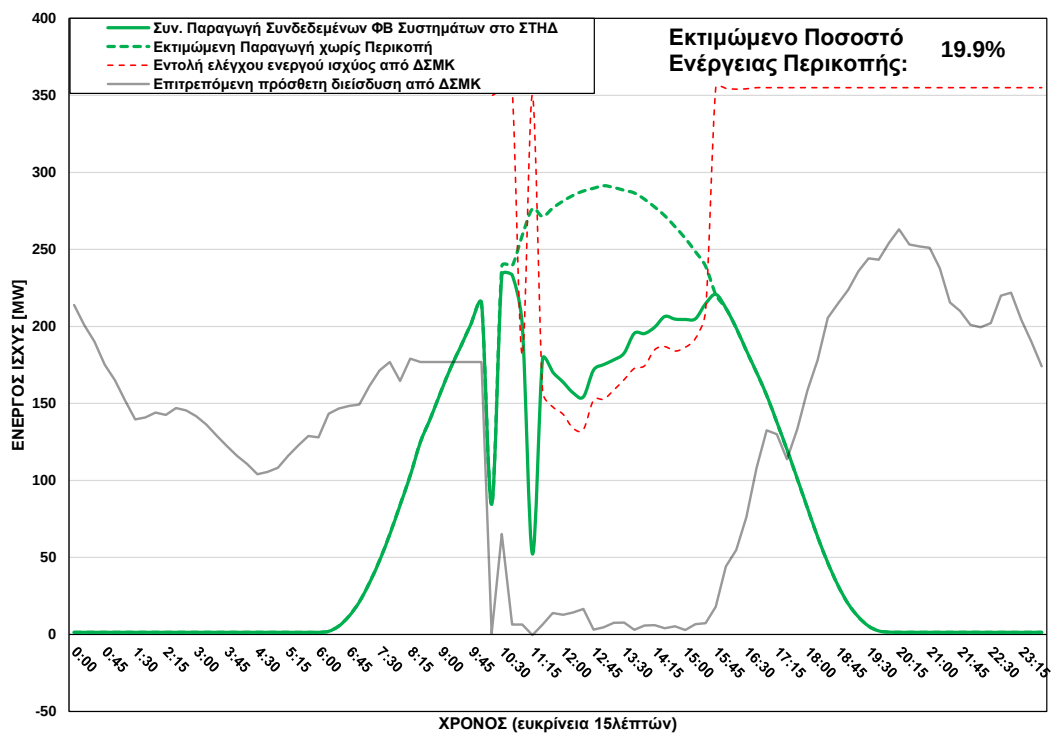


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2394.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	410.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

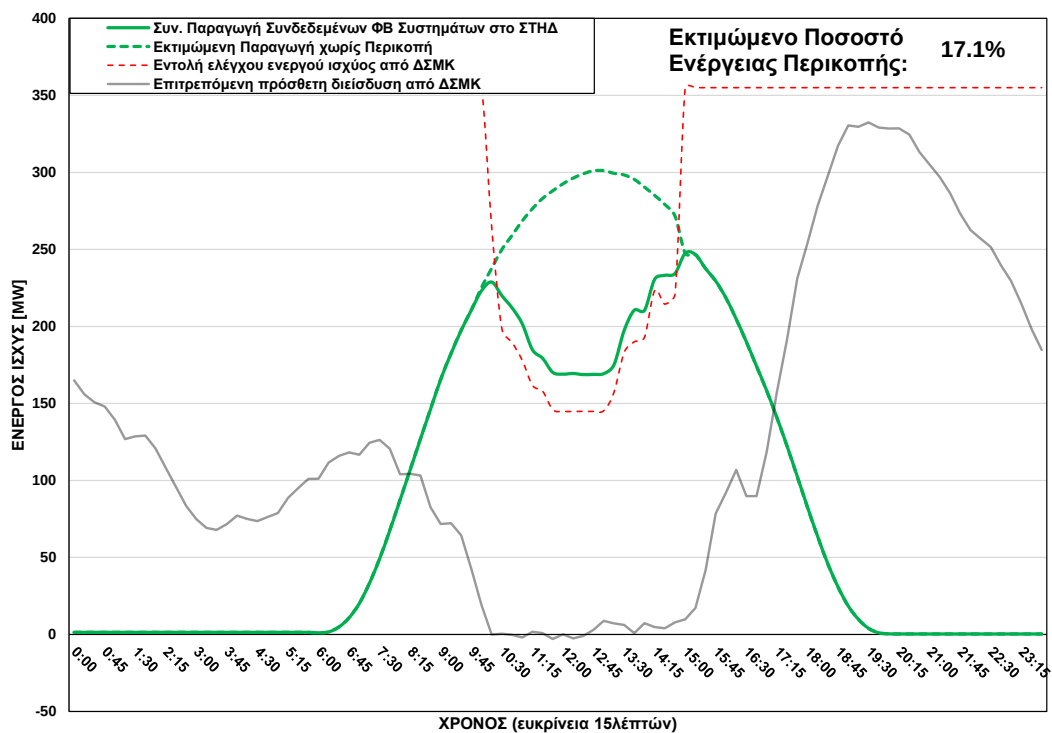


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2352.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	171.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 13:30)

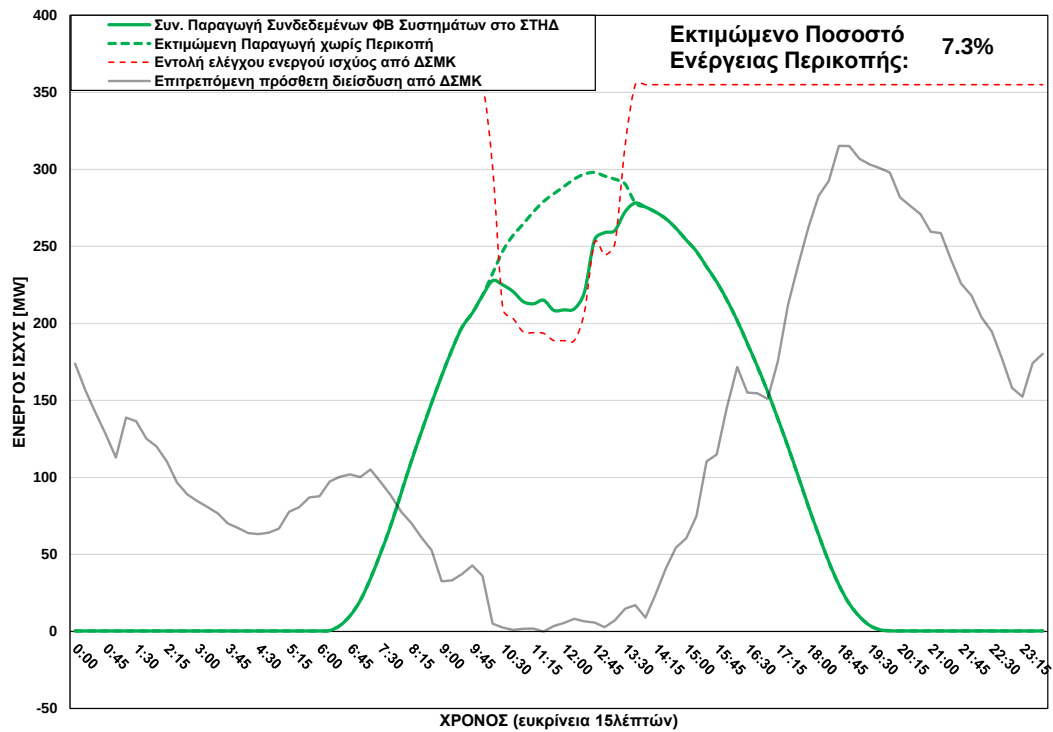


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2251.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	509.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:30)

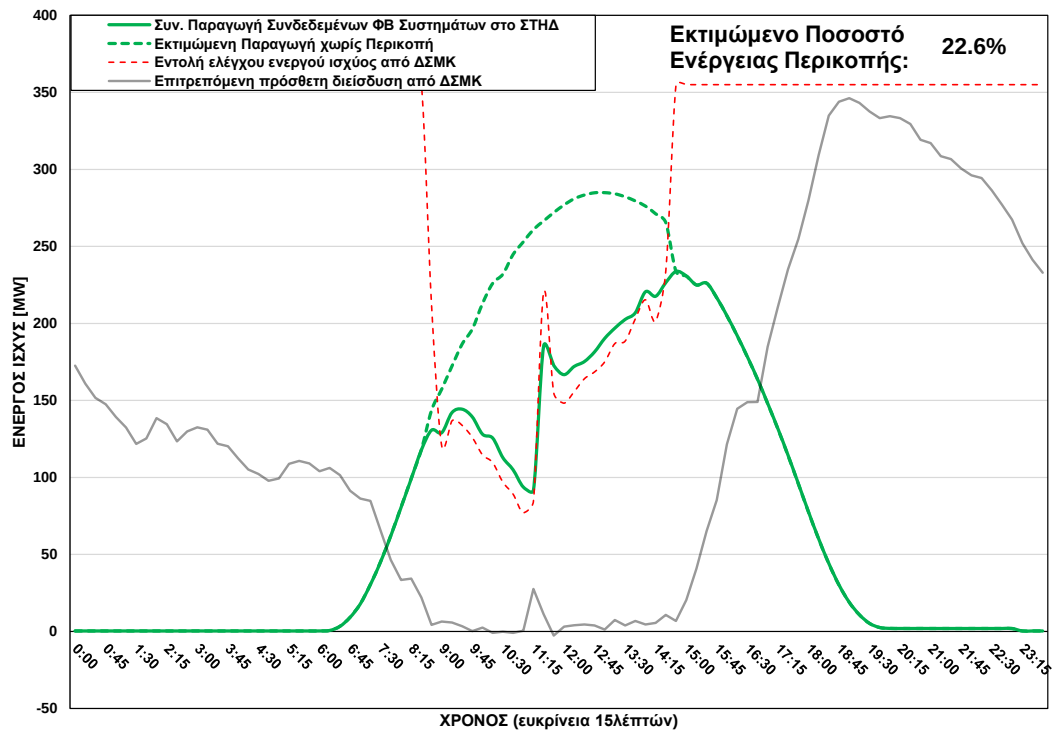


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2300.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	943.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:15)

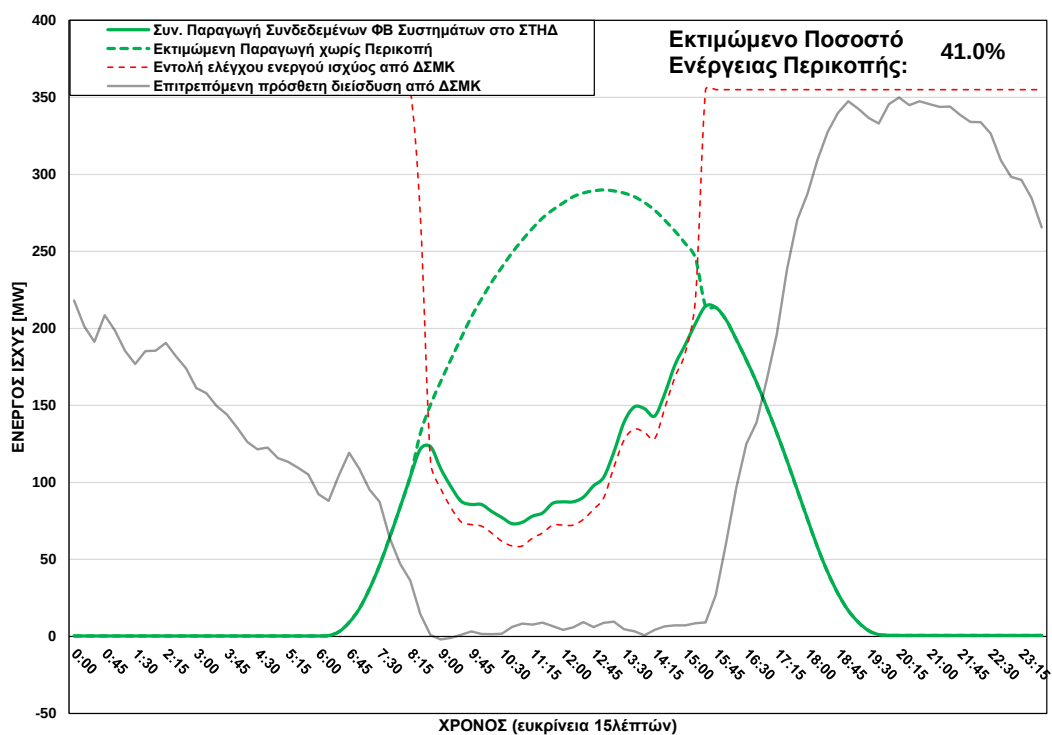


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2231.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	119 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 13:30)

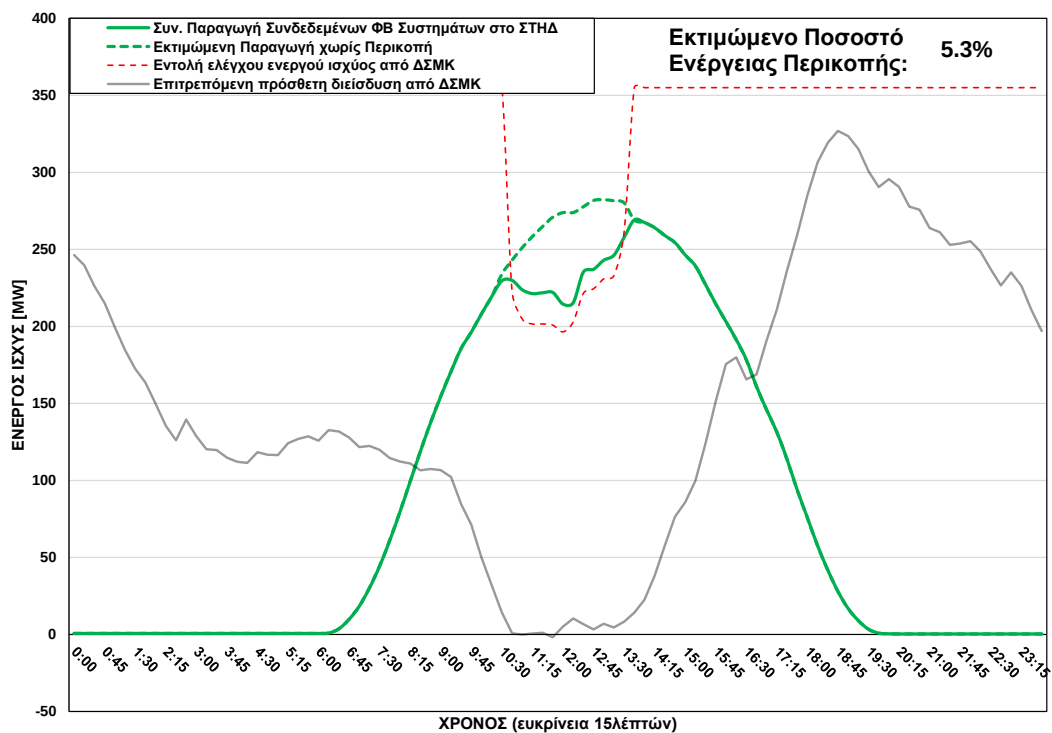


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2260 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	527.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:15)

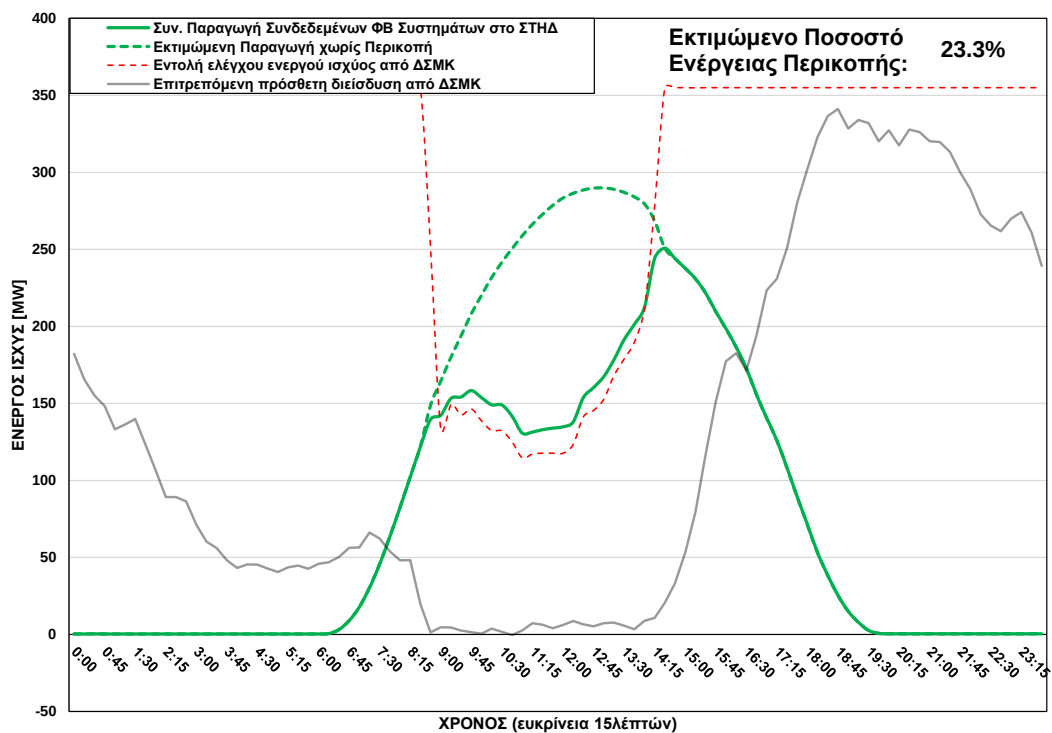


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής:	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2184.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	418.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:00)

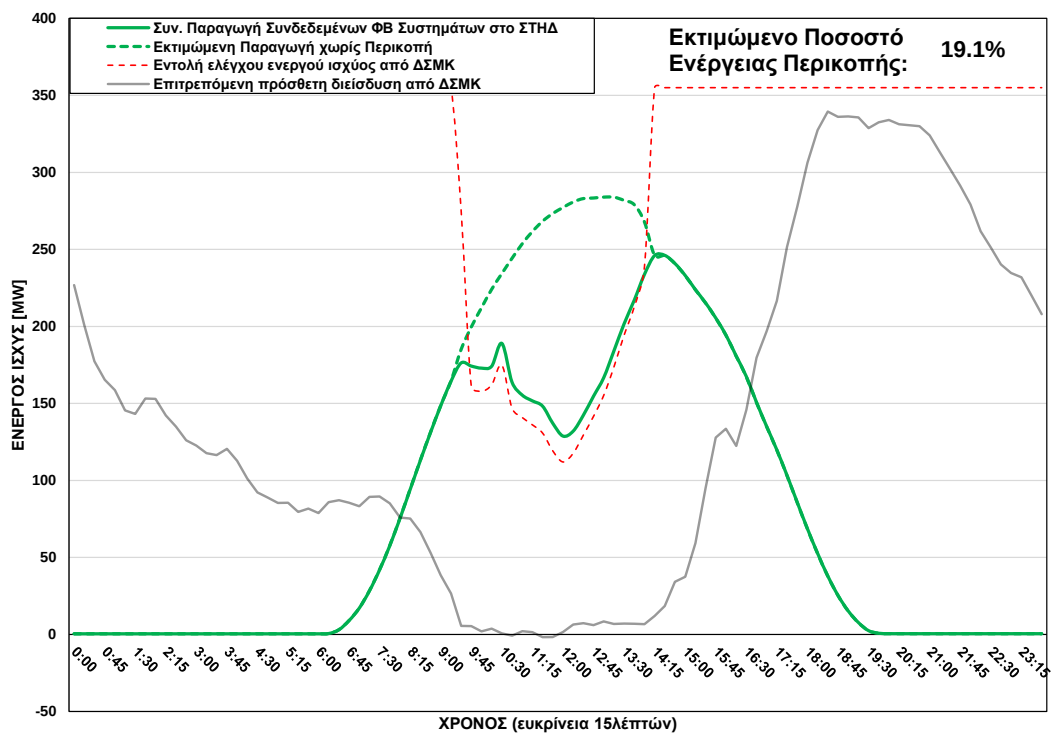


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2114.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	285.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:00)

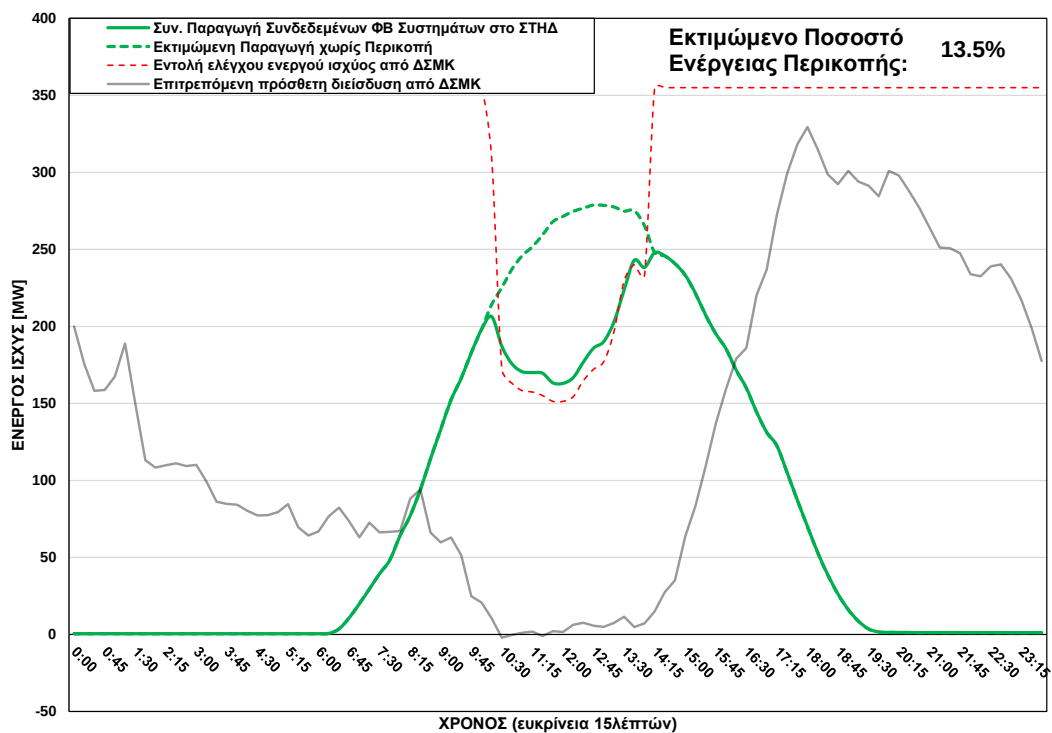


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2325 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1418.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:30)

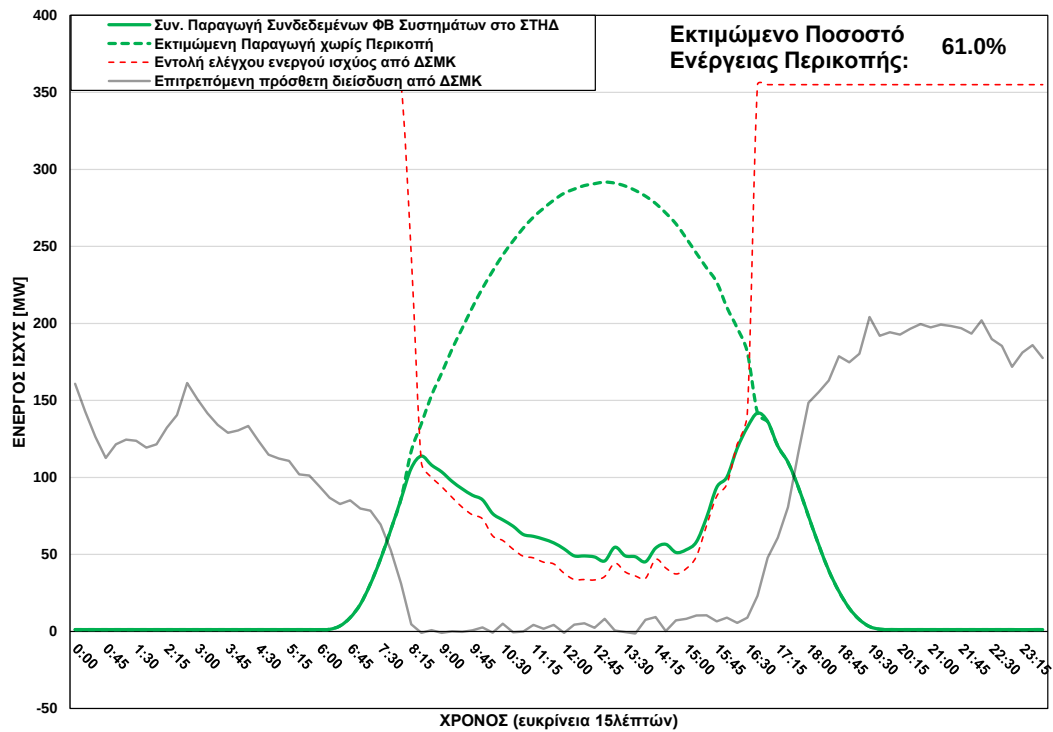


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/08/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2340.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1369.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

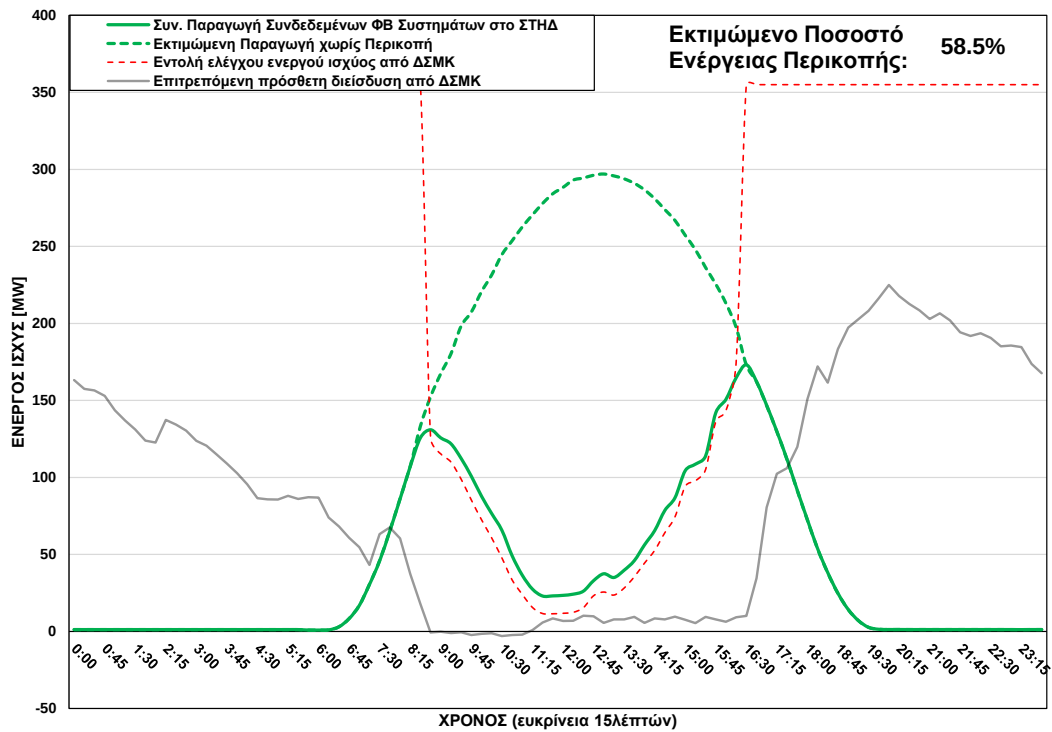


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/08/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2286.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1519.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 85.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

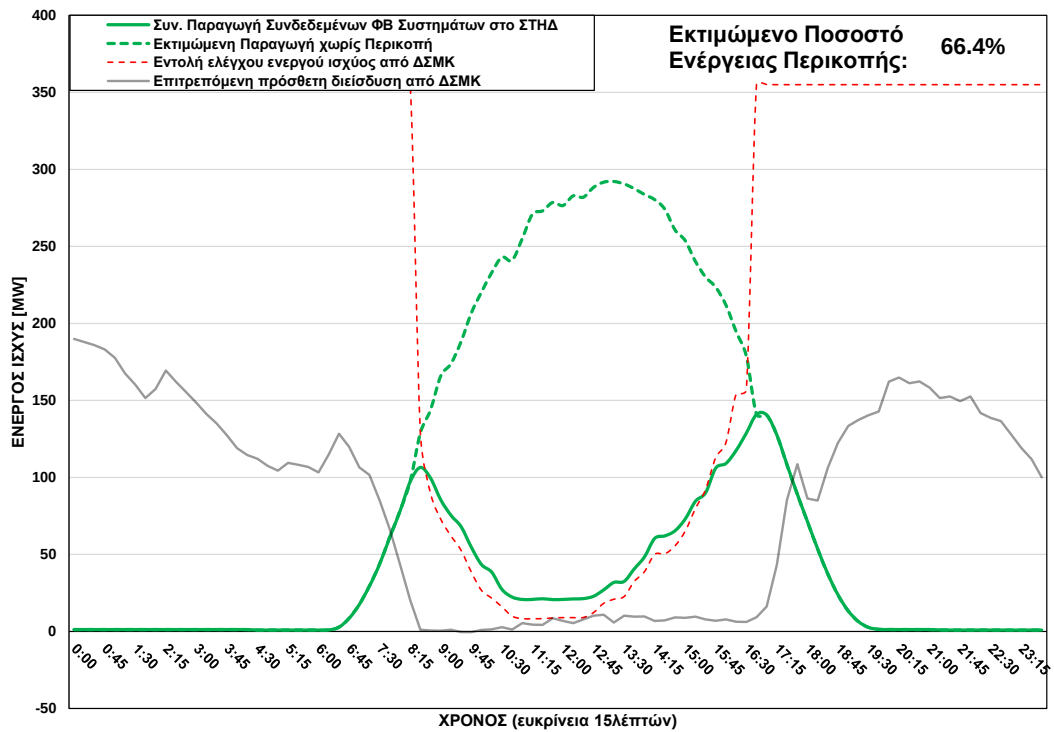


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2309.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	897.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:00)

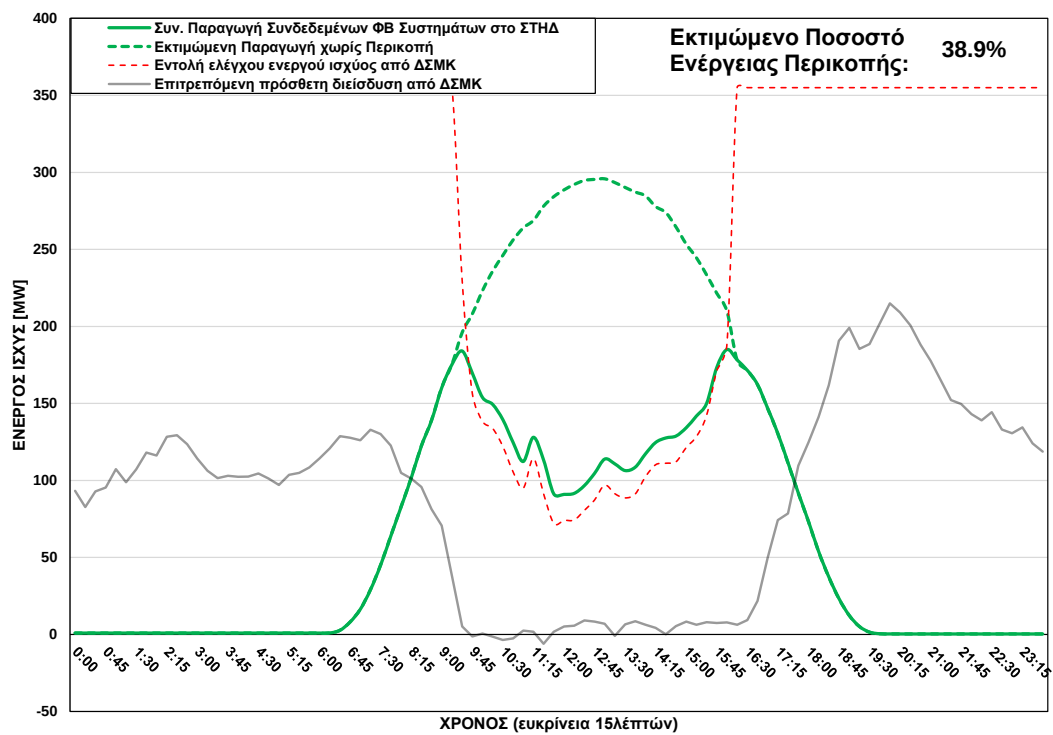


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2306.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1033.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

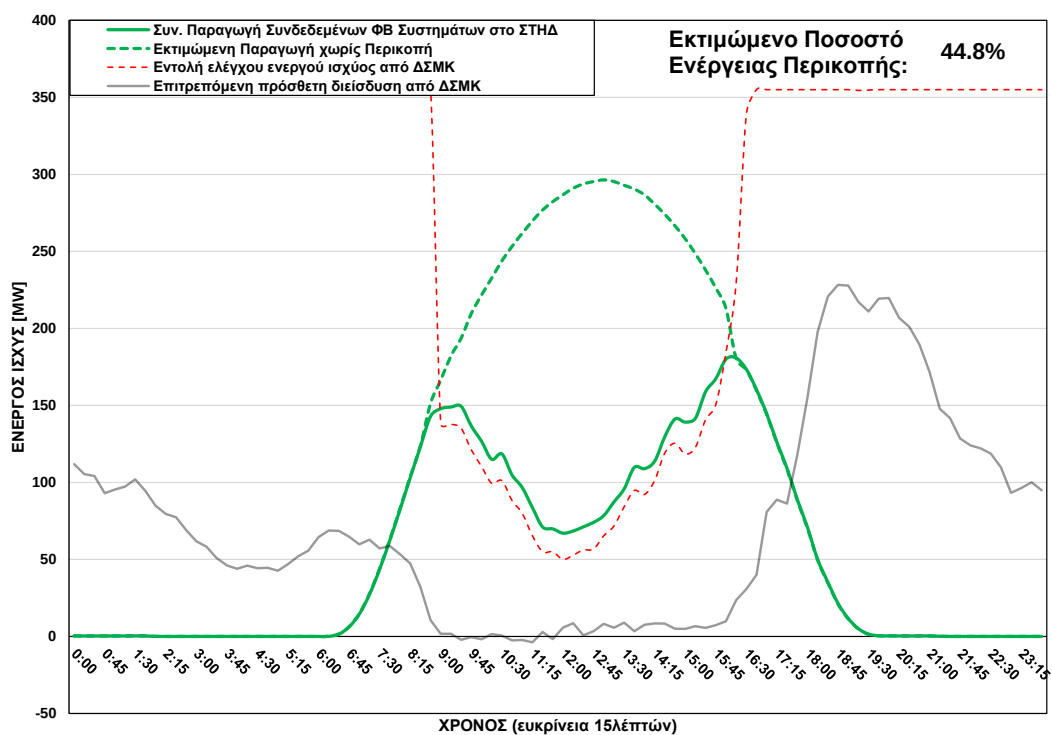


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2331.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1018.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:15)

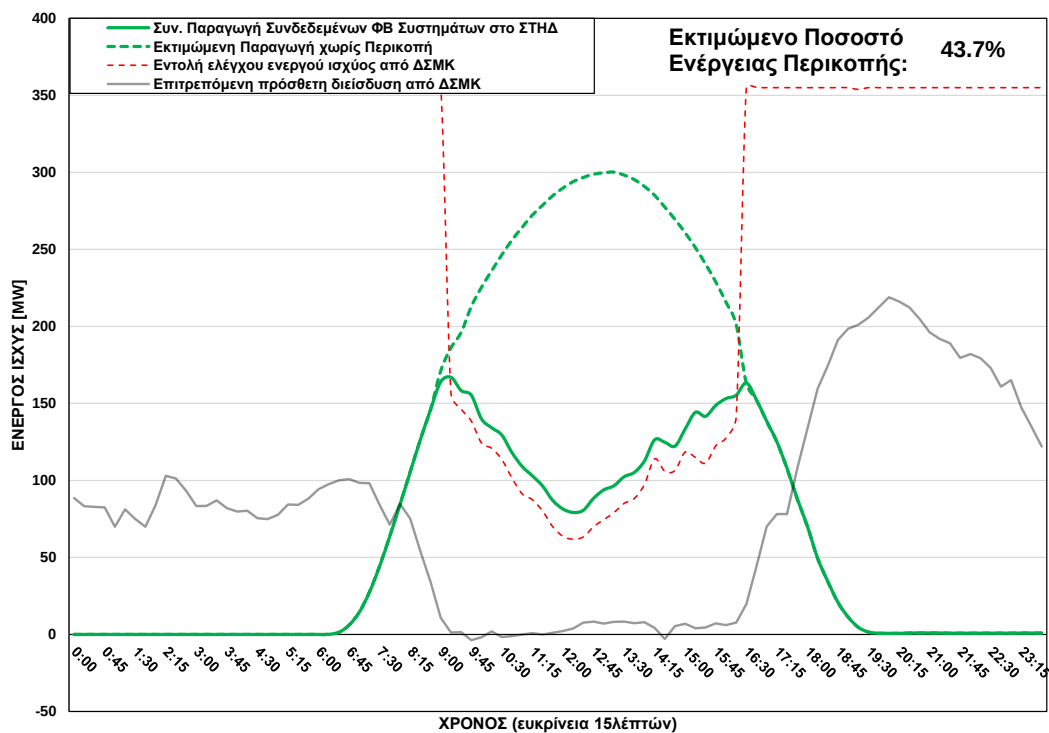


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2177.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	457.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:30)

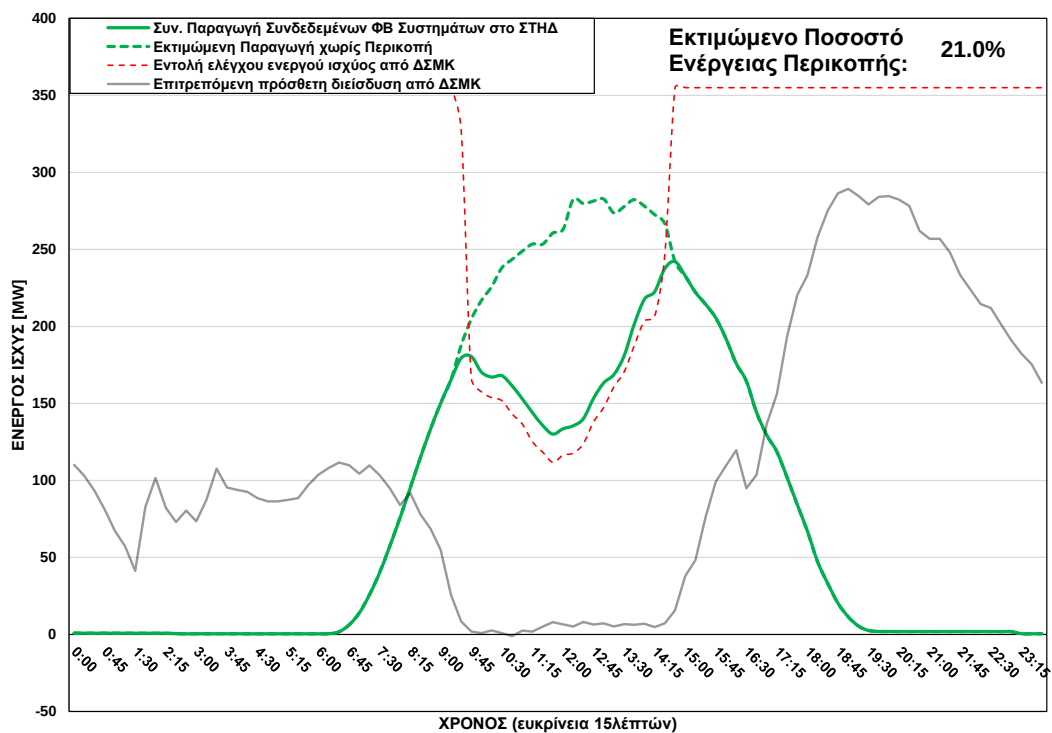


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2234.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	260.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:15)

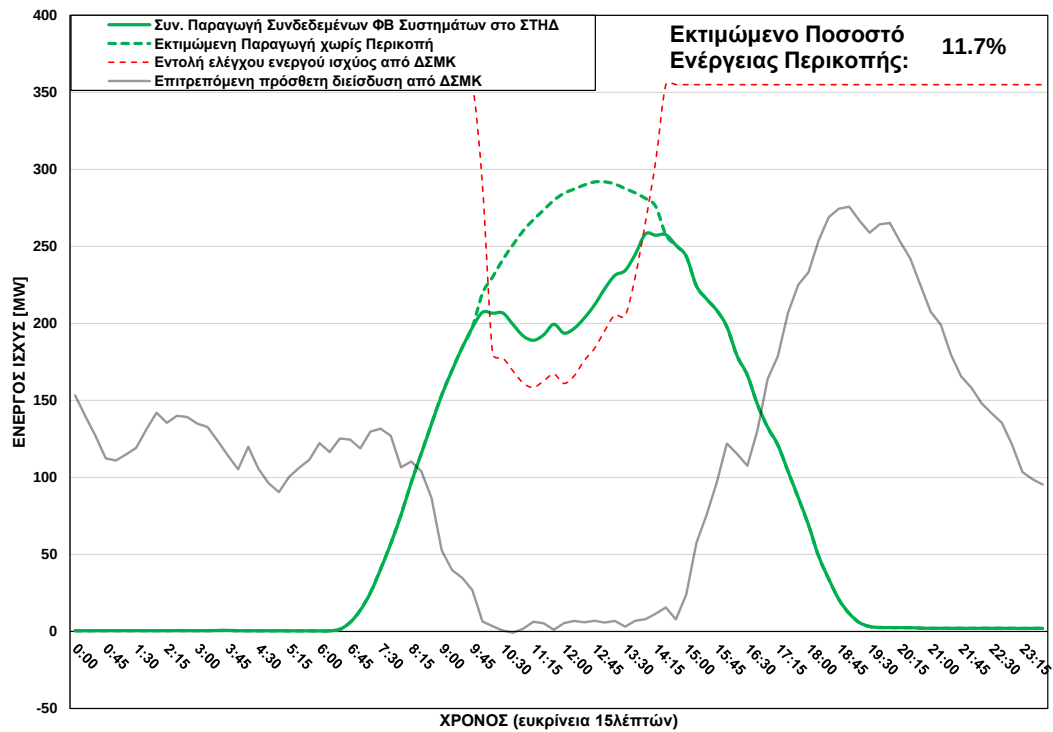


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2284.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	698.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

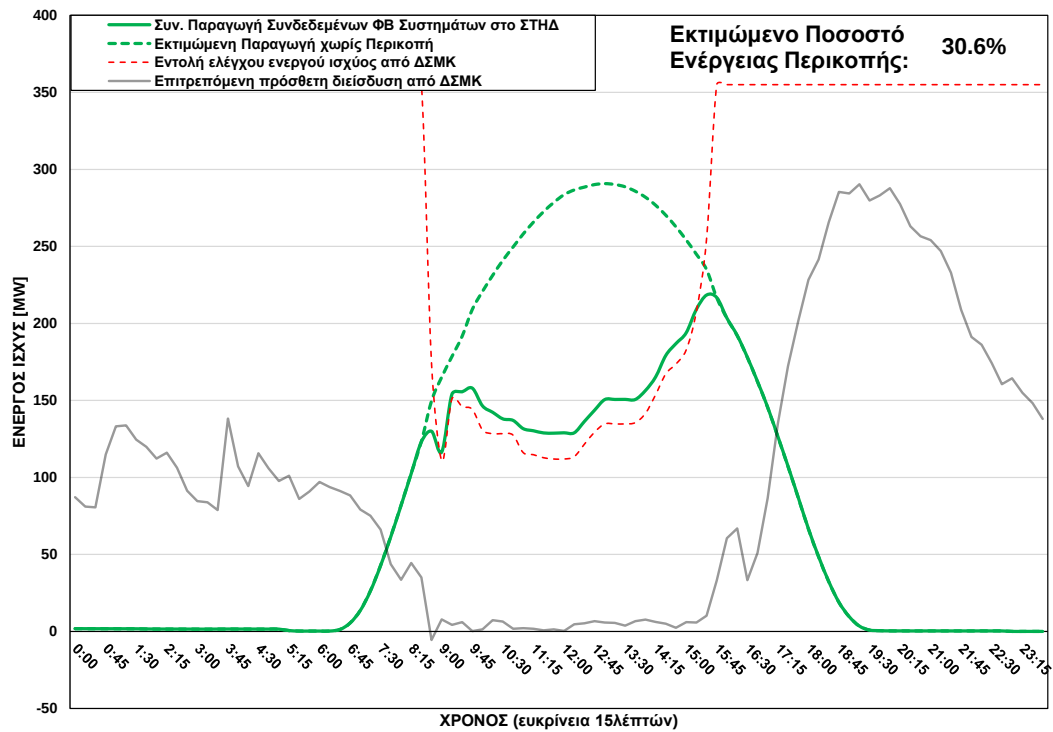


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2267.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1093.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:15)

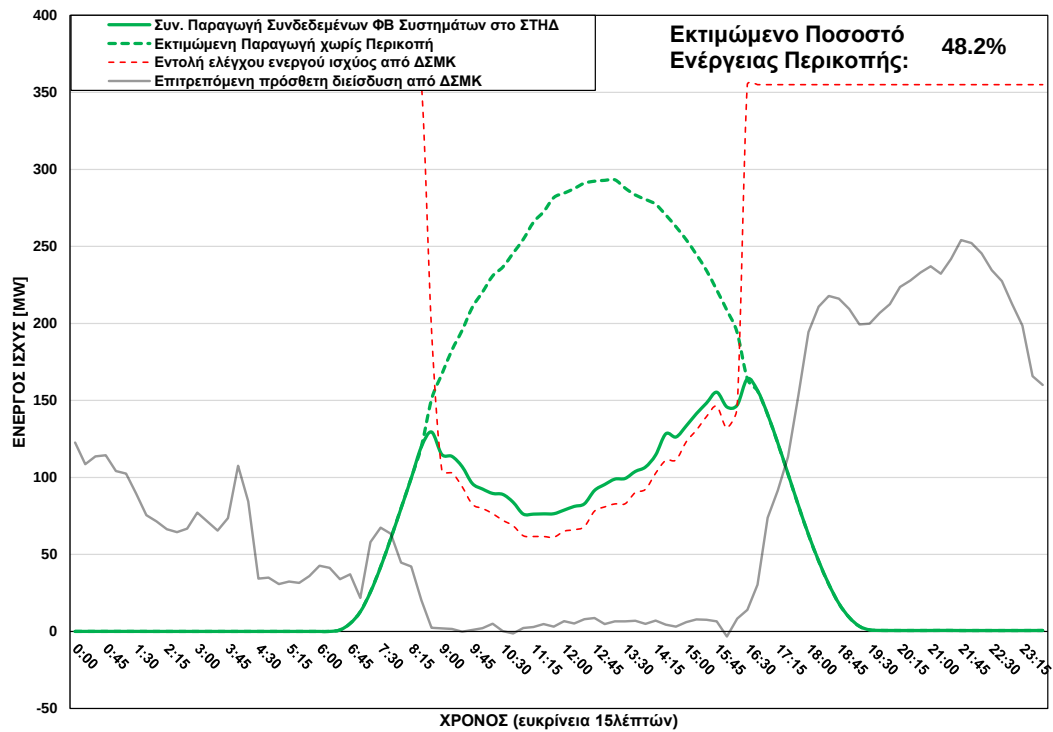


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2120.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	192.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 13:30)

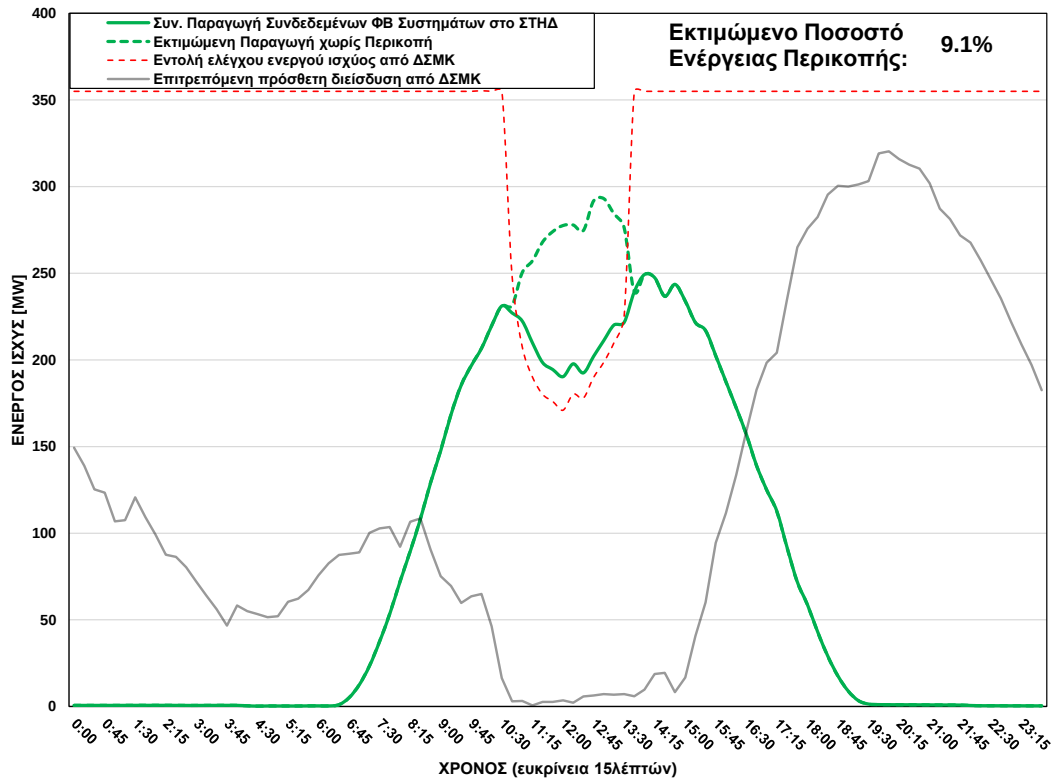


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2155 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	254.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:30)

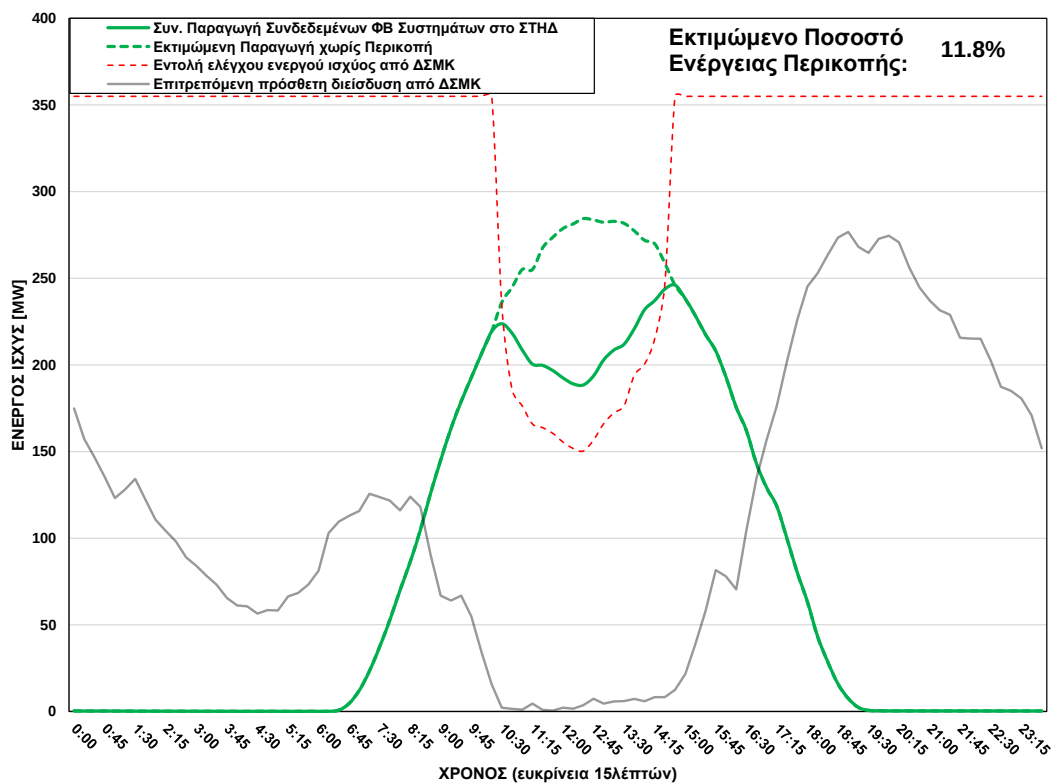


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2117.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	492.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

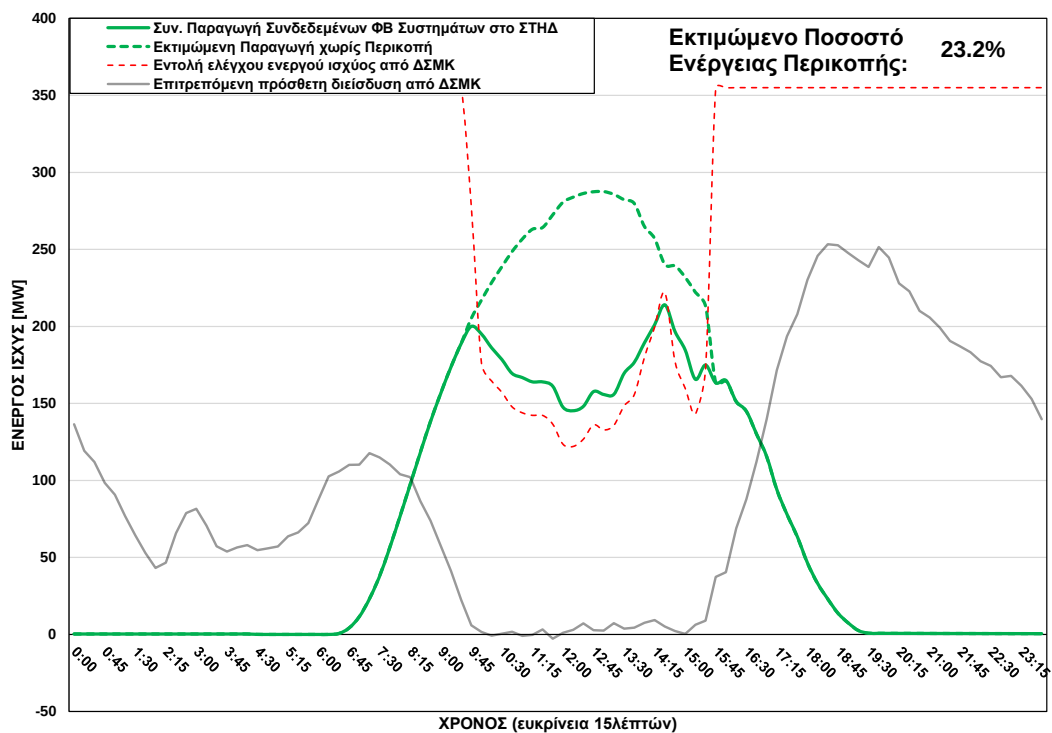


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2239.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1011.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:15)

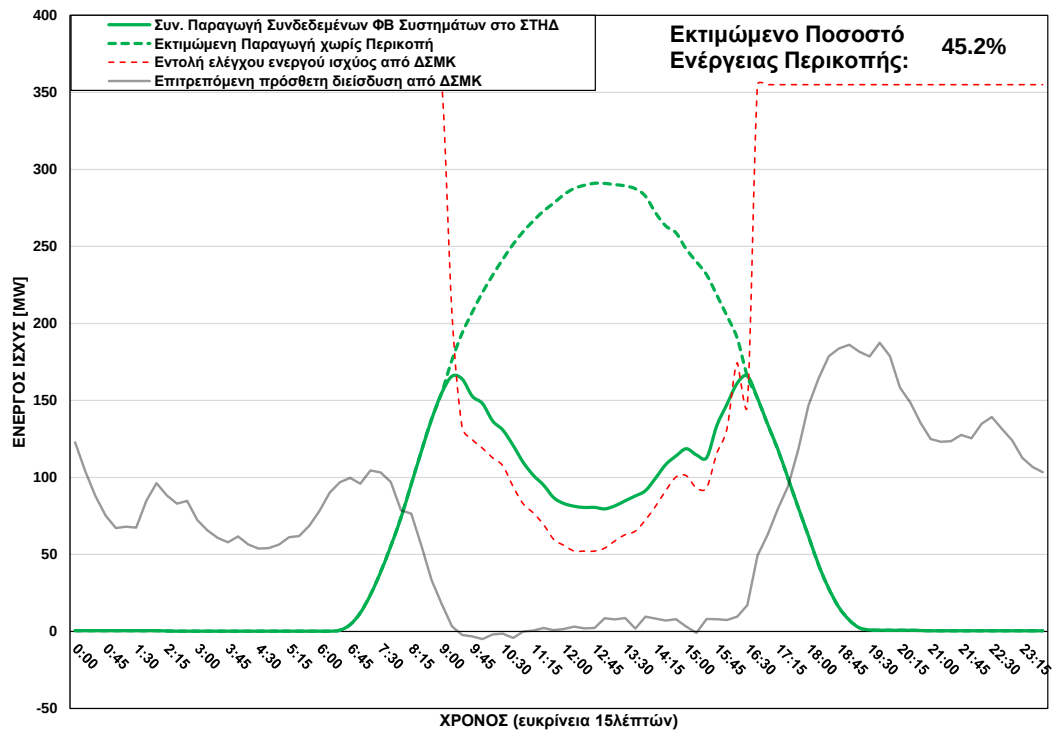


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2249.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	973.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

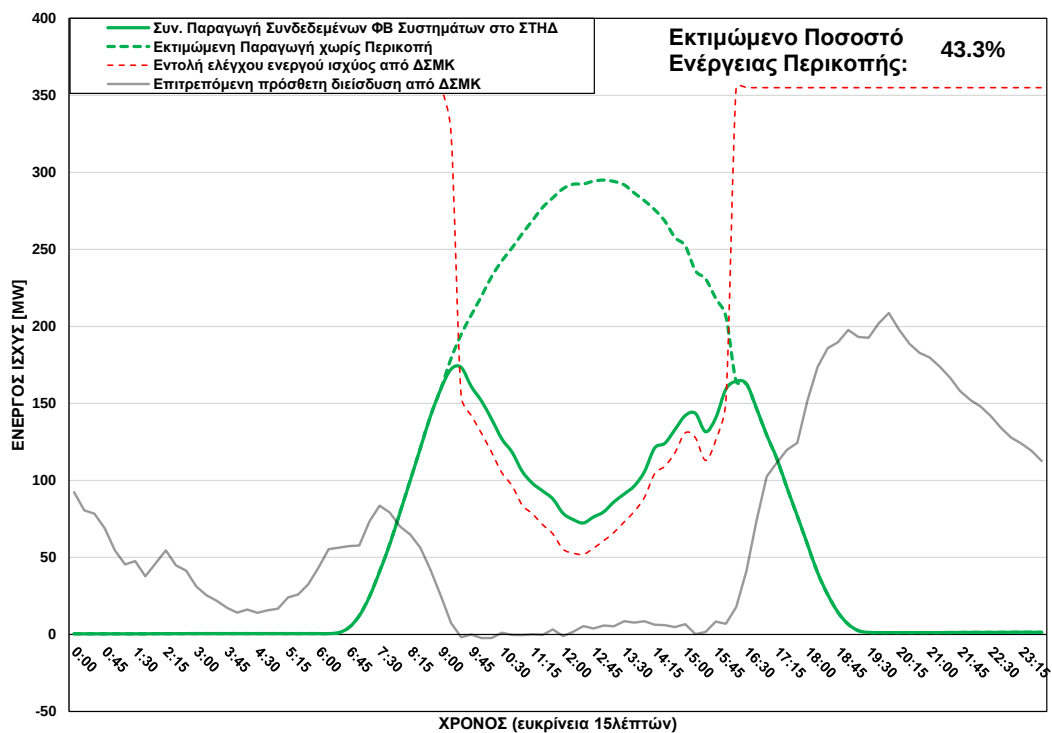


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2212.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1110.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

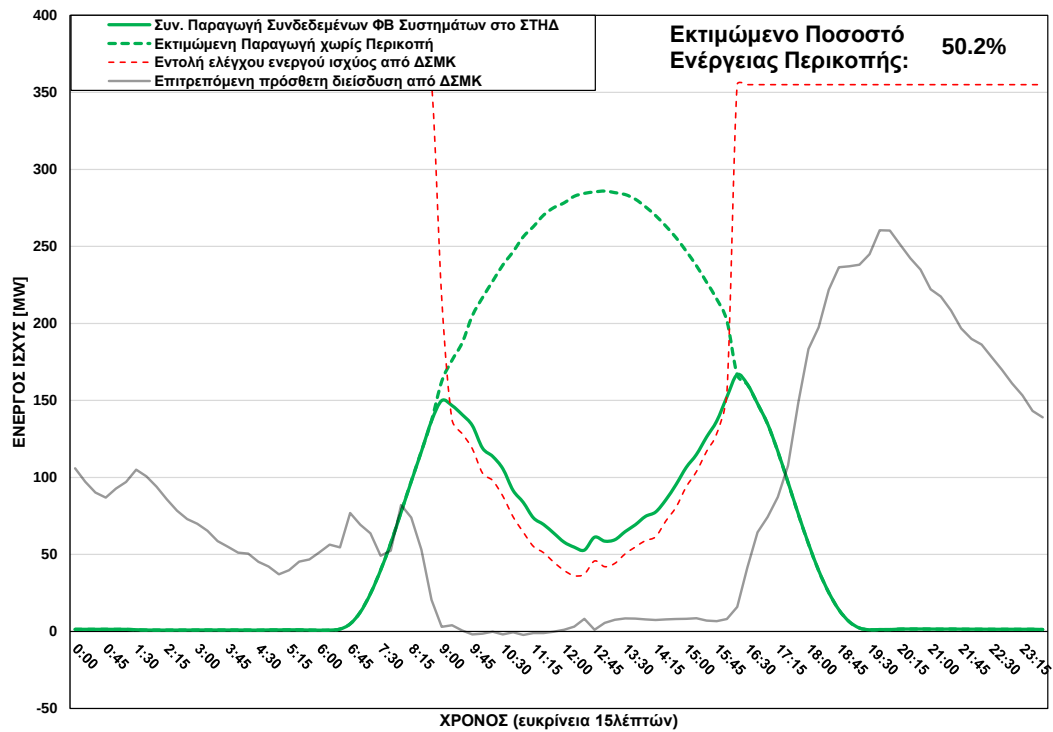

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2269.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1441.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/08/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:45)

