


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2243.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	488.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:45)

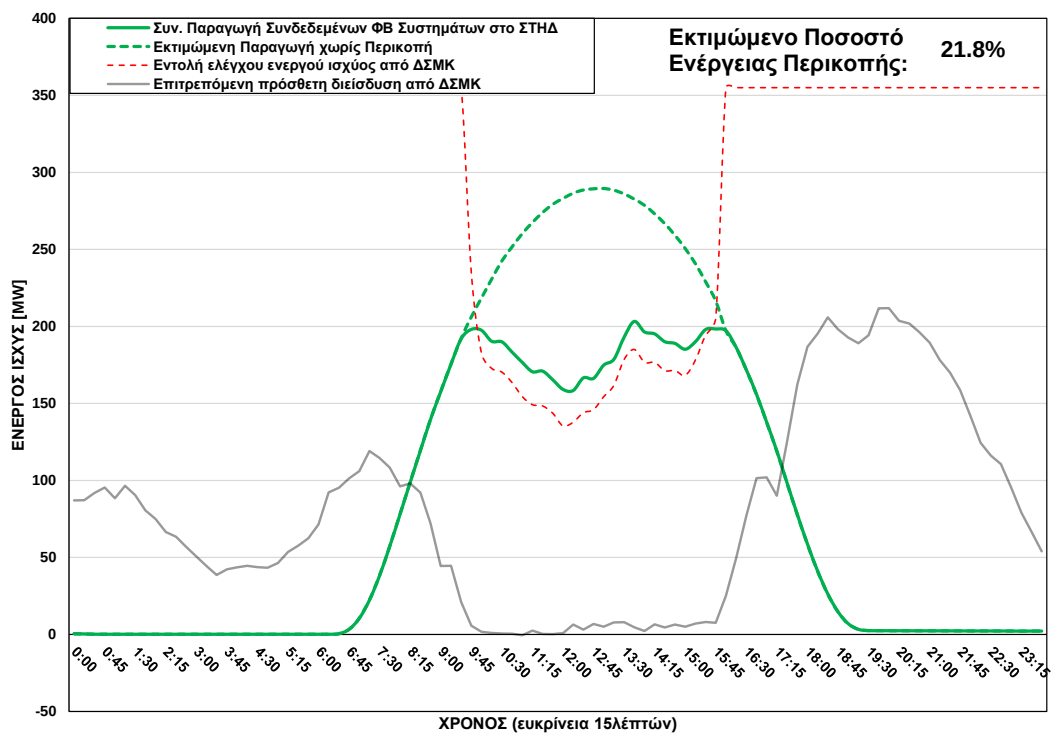


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2222.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	363.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 15:15)

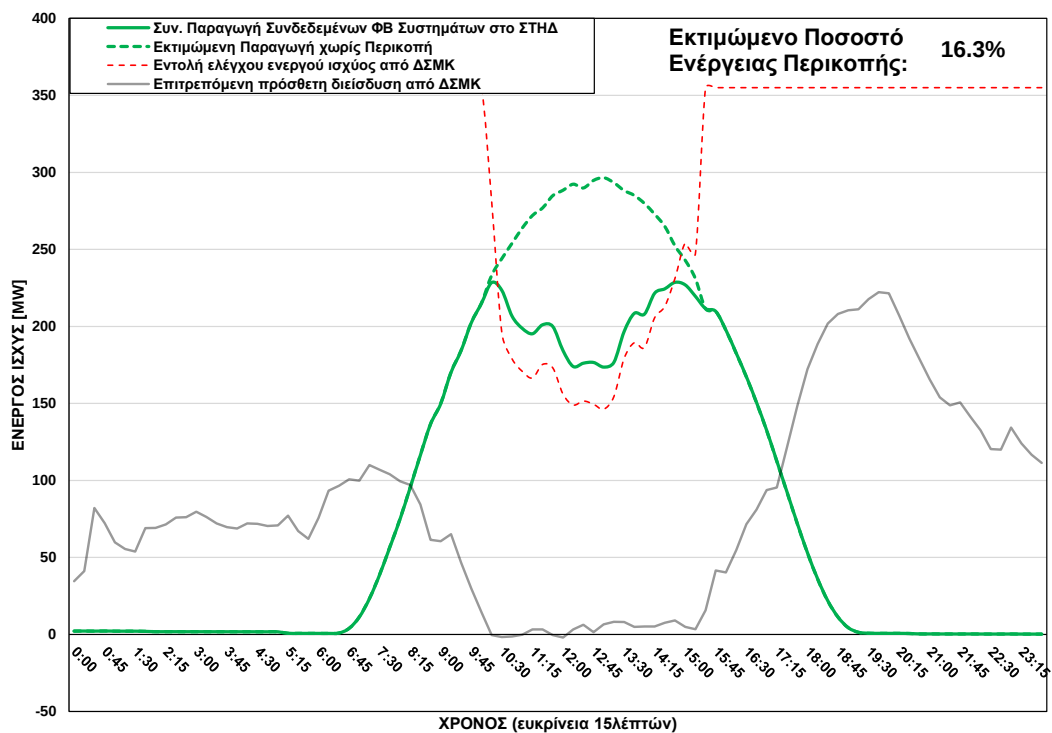


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2059.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	437.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:30)

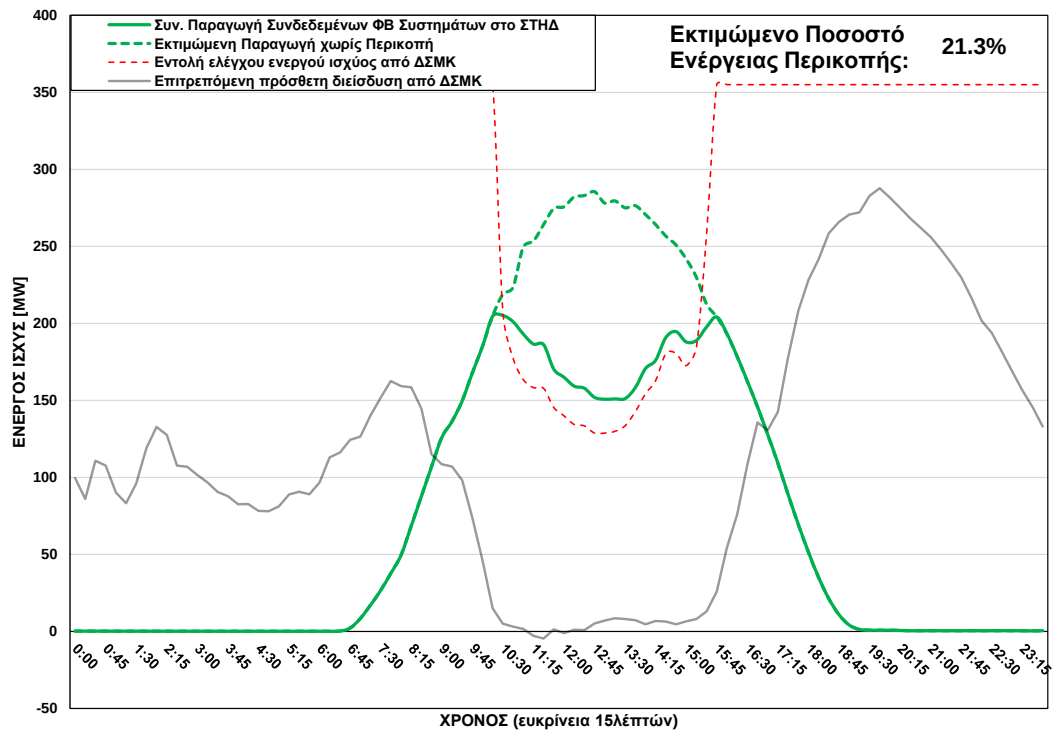


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2114.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	555.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:15)

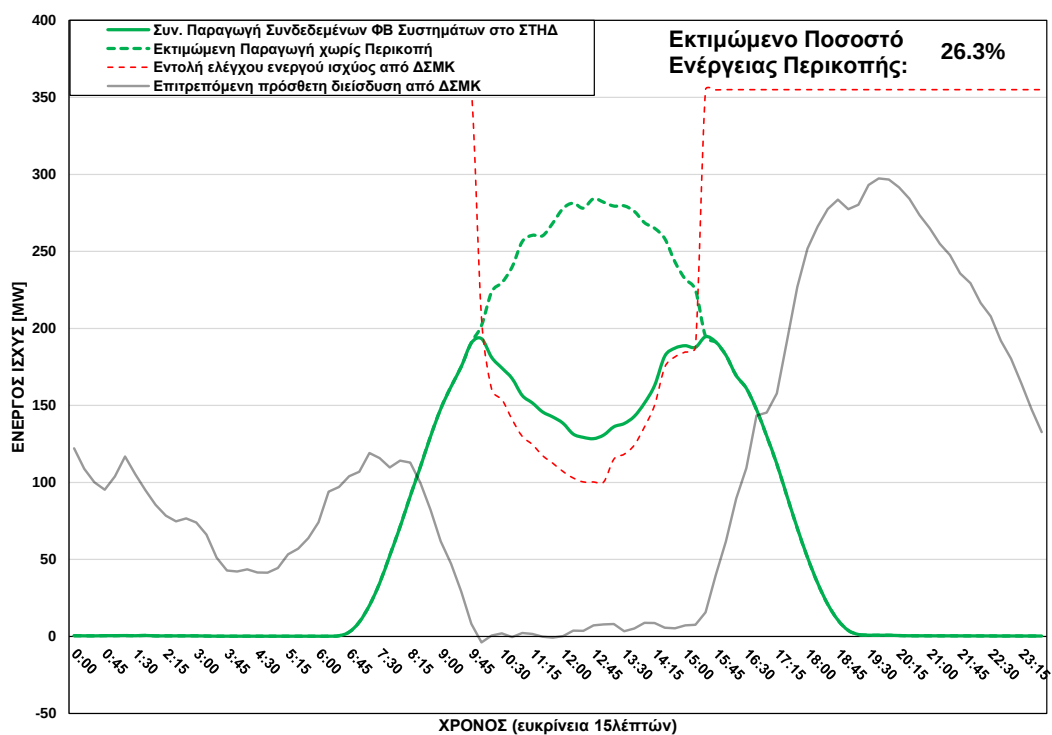


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2132.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	429.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:15)

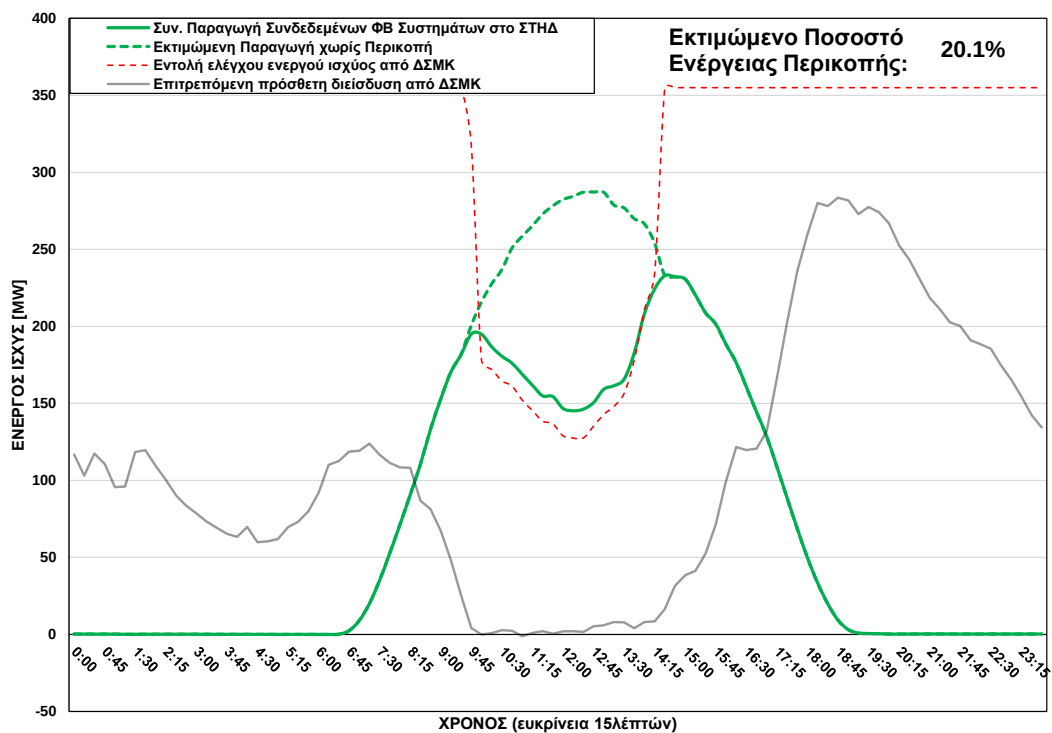


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2101 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	695.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

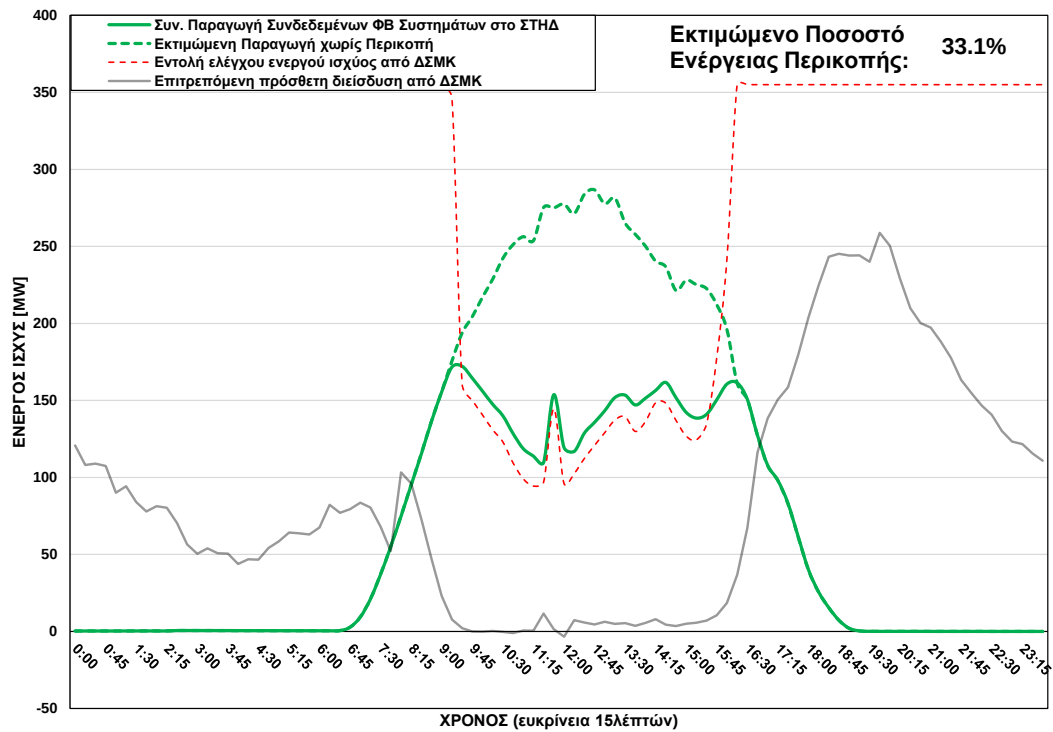


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1
Ωρα Λήξης Περικοπής:	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2150.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1446.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 42.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

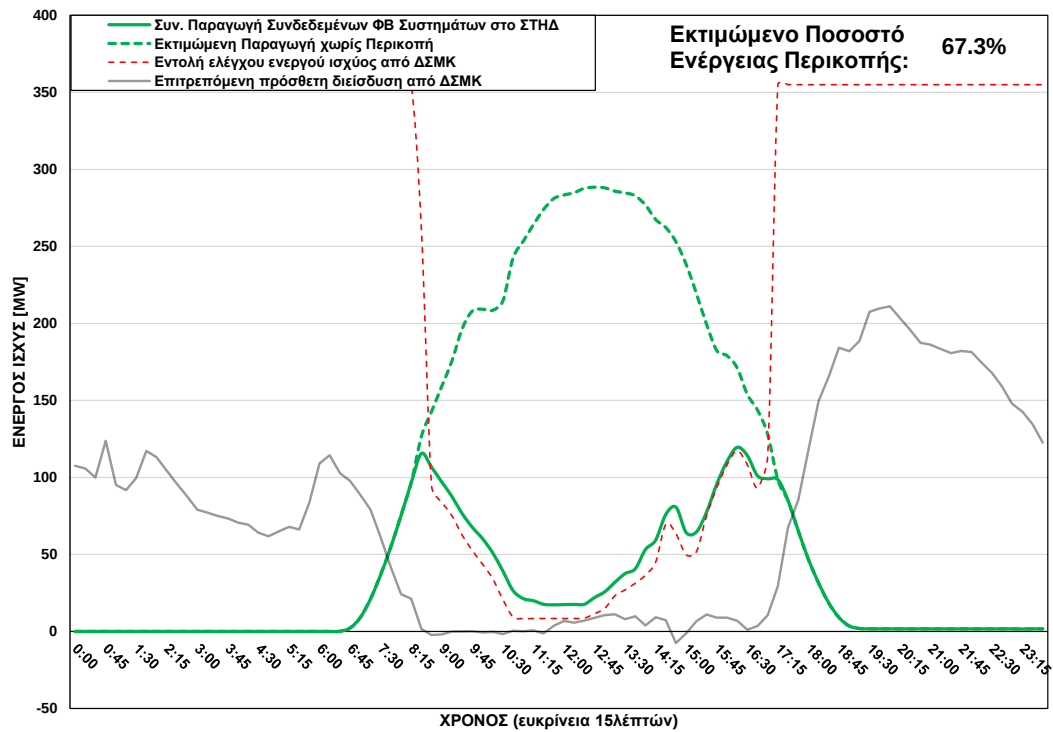


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2028.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	805.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

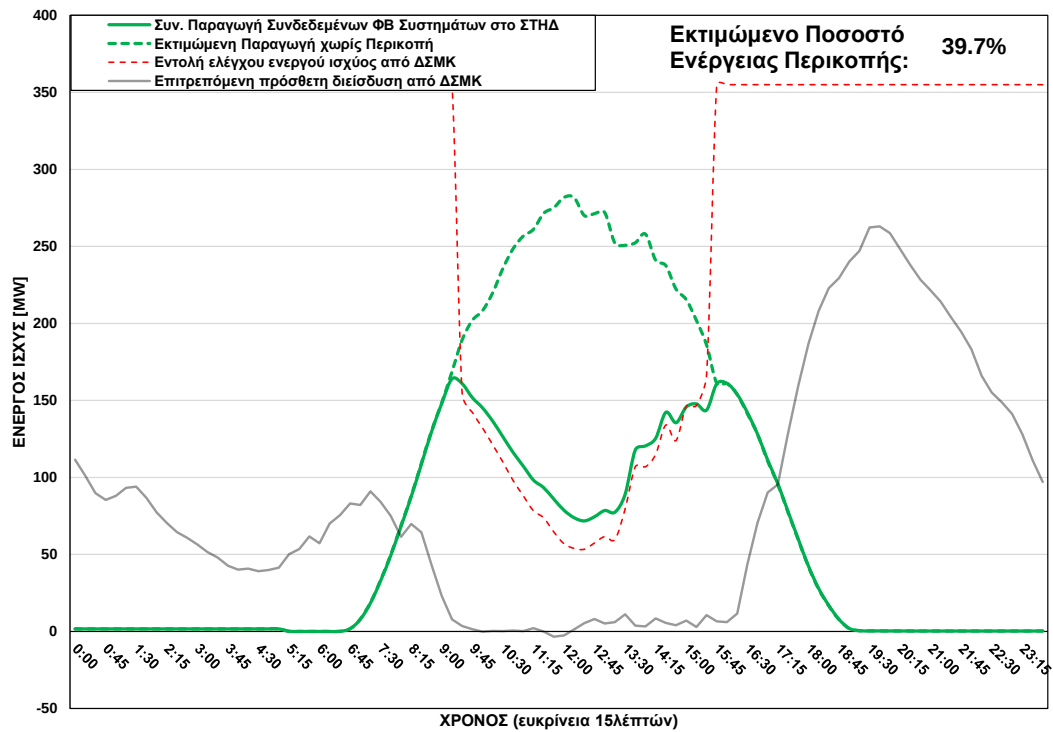


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1934.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	727.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:30)

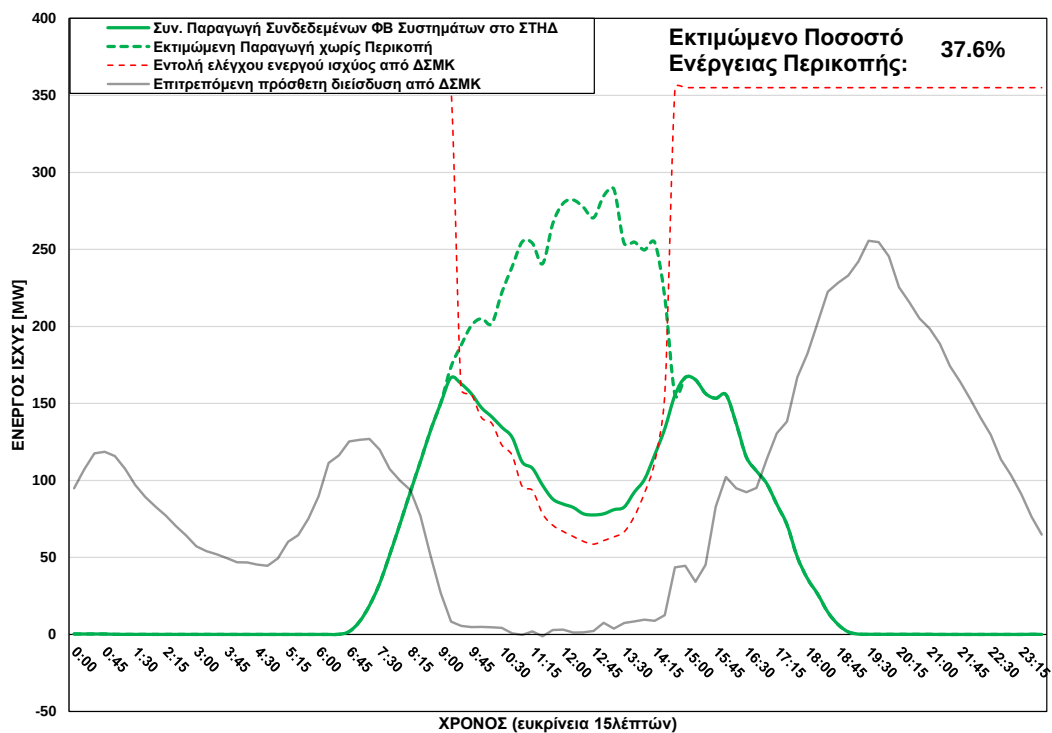


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2165 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1026 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

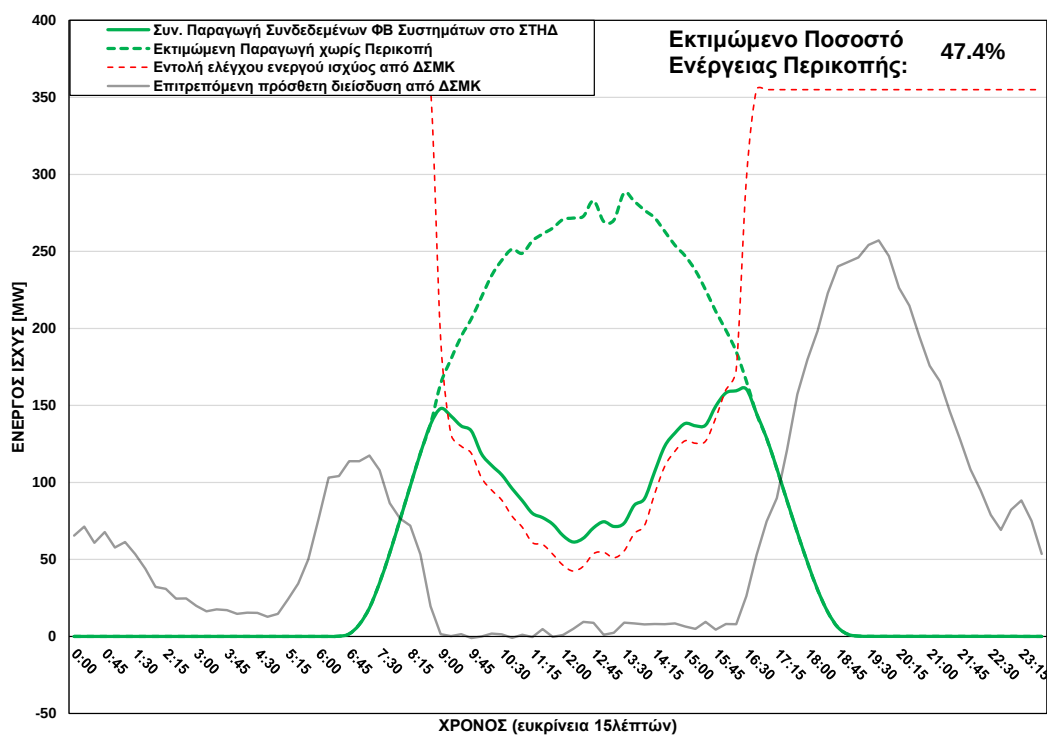


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2221.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1030.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

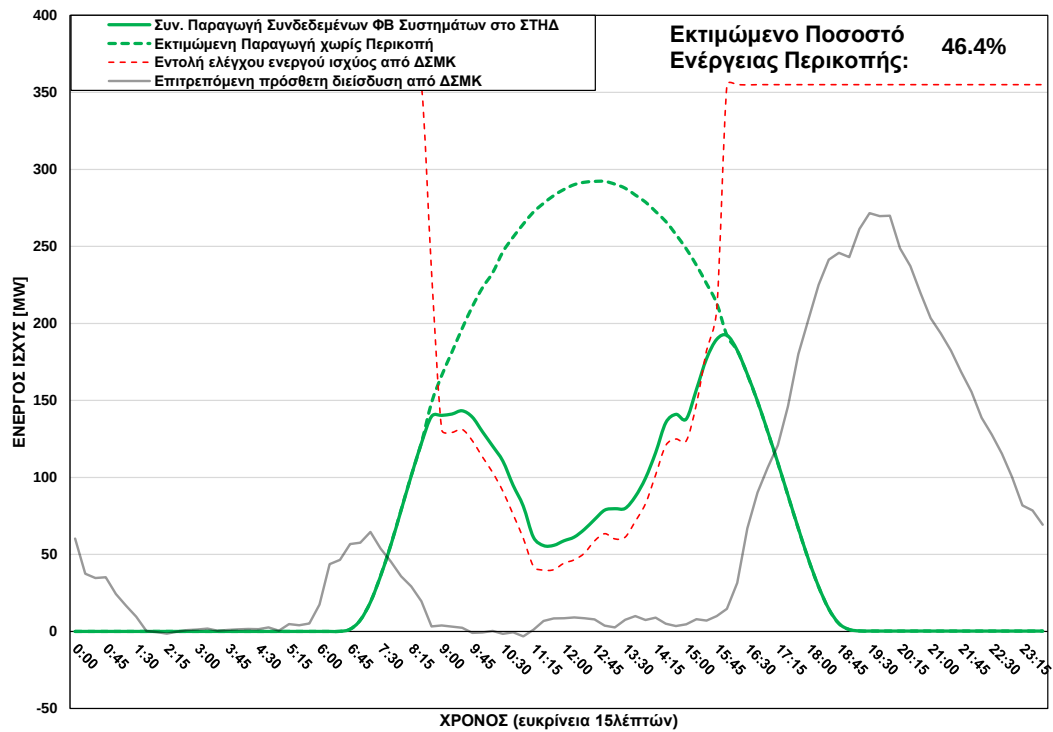

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2170.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	876.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:15)

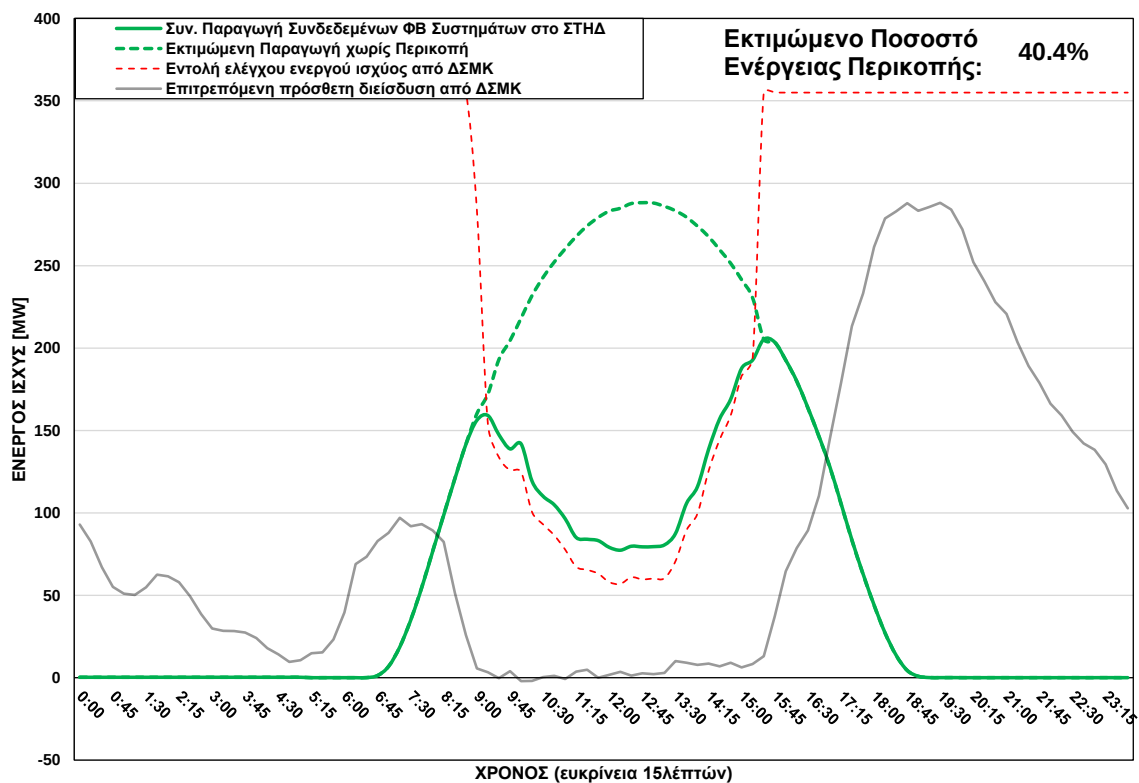


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2142.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	844.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

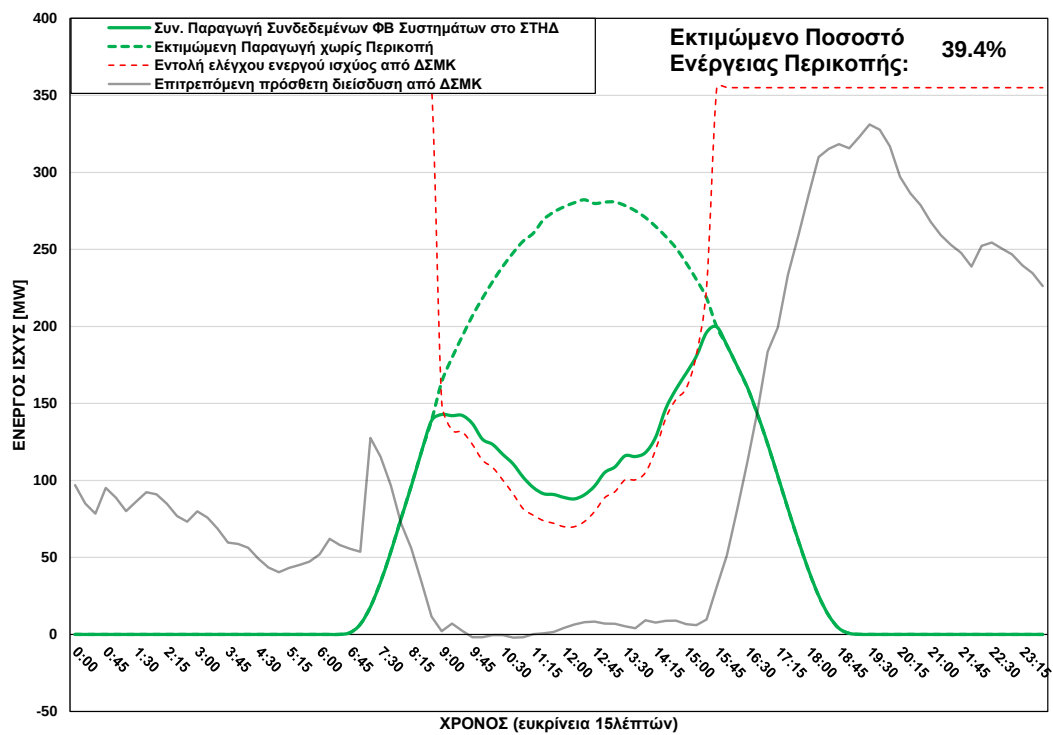


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2088.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1043.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

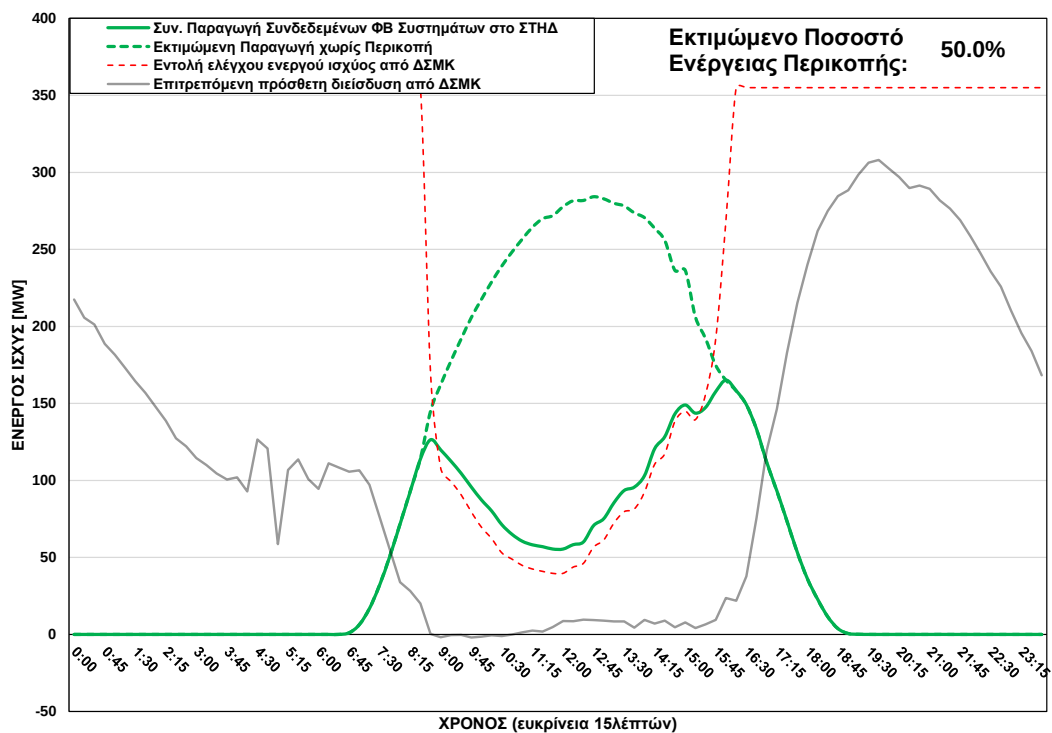

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής:	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2130.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	501.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:45)

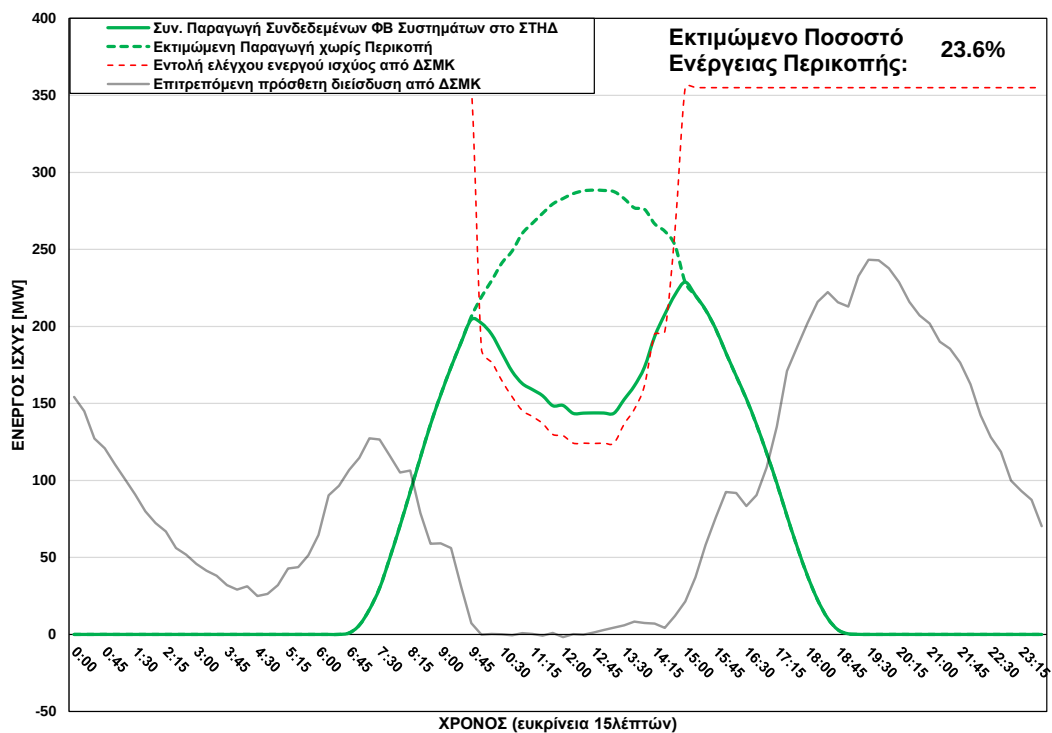


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2074.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	522.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:30)

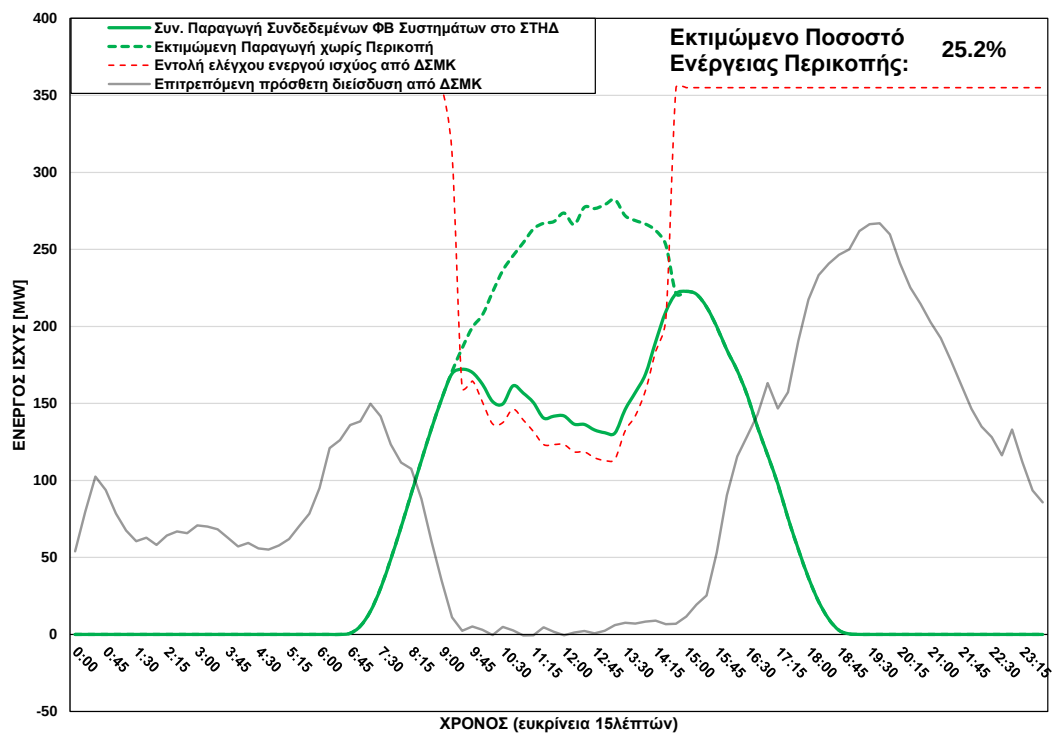


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2067.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	441.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:15)

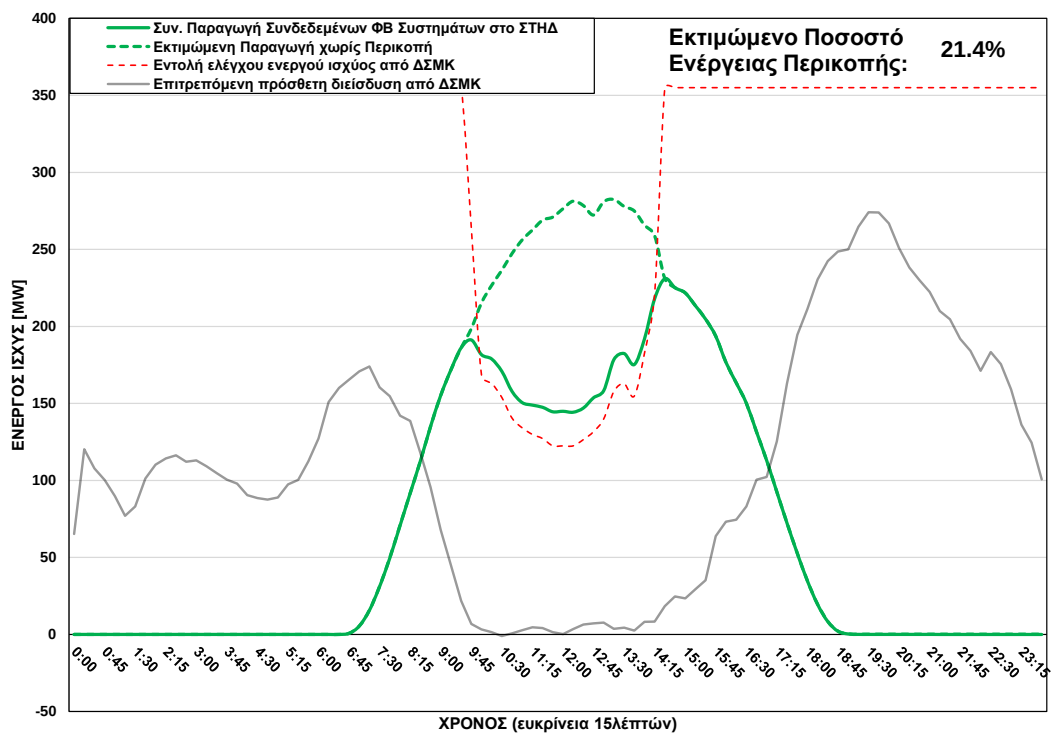


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2099.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	411.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:15)

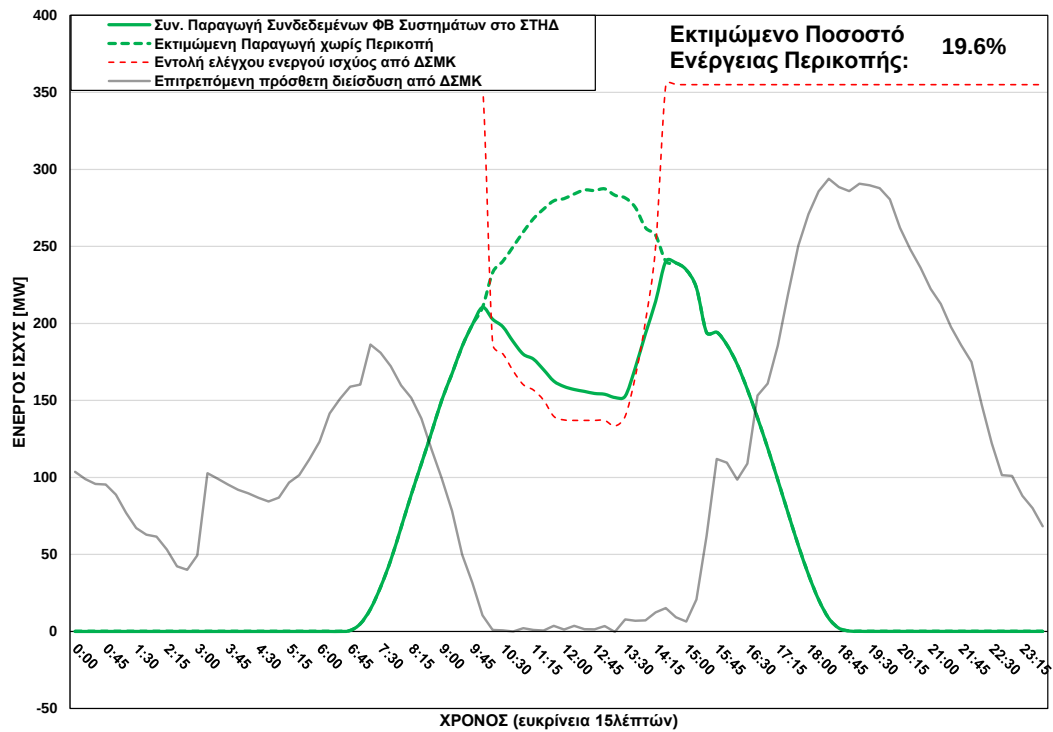


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2059.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1028.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

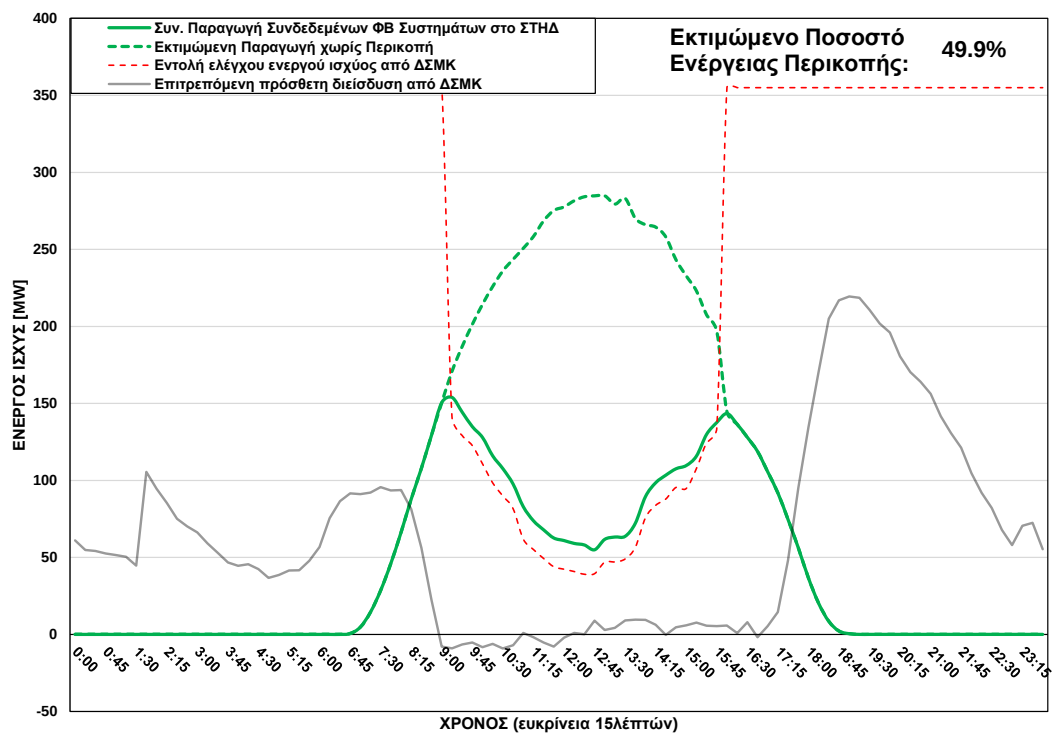


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LIM3, PV-PAF1
Ωρα Λήξης Περικοπής:	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2119.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1516.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 101.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:00)

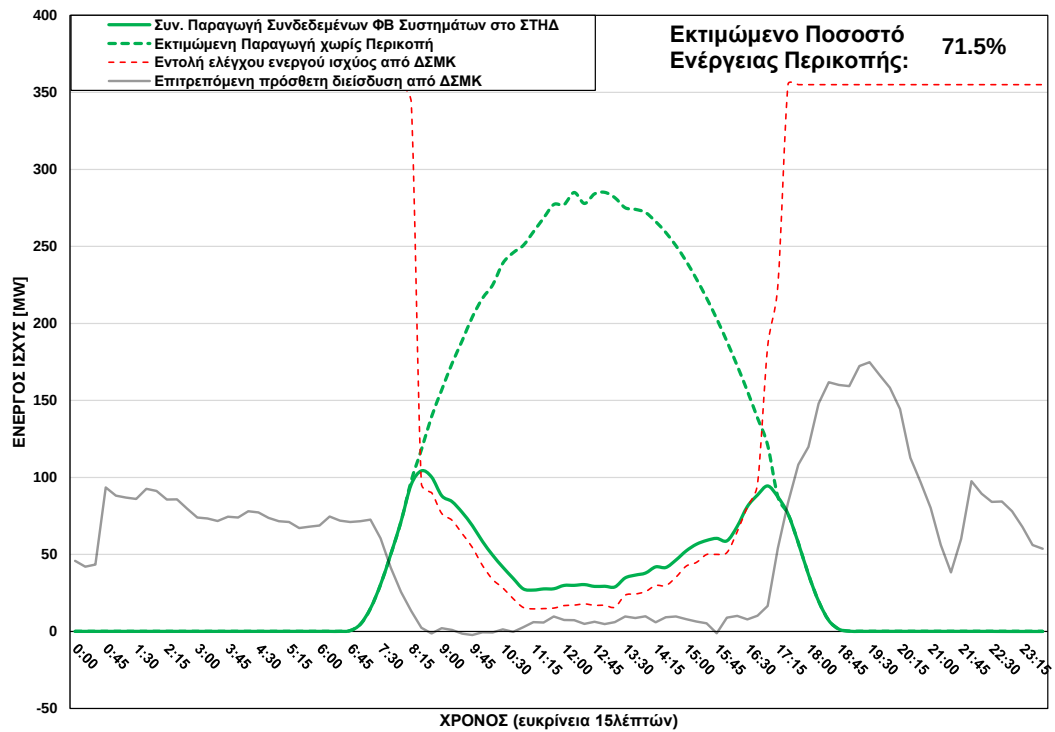


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2106.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 228.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1573.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 216.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:00)

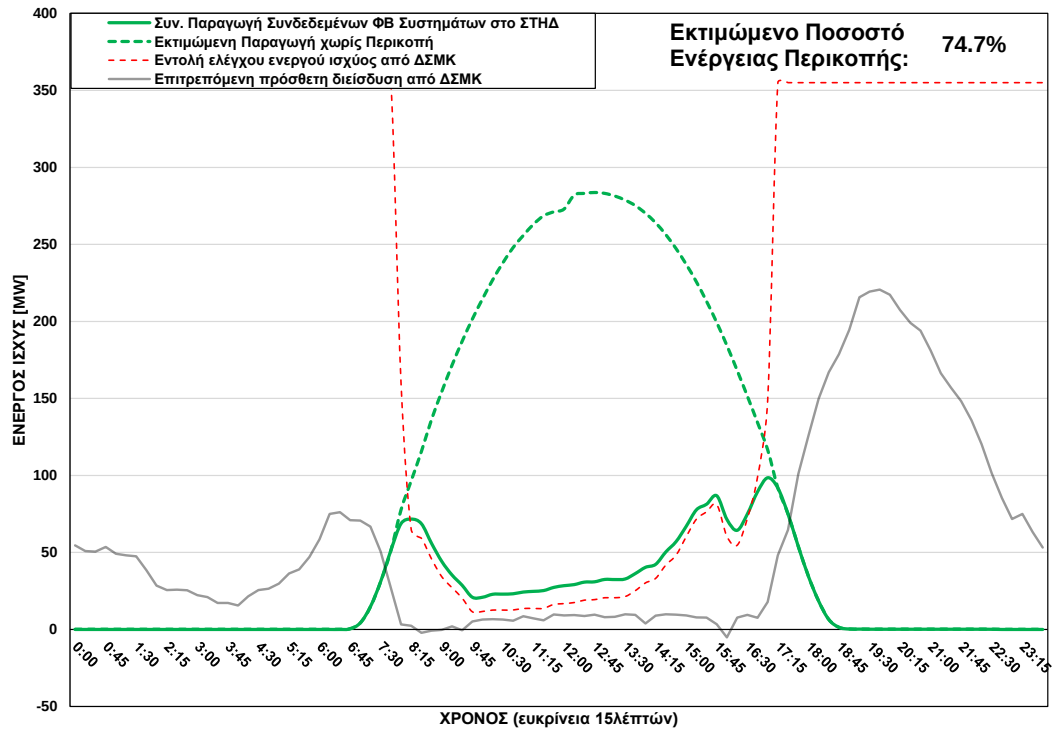


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2098.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	753.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

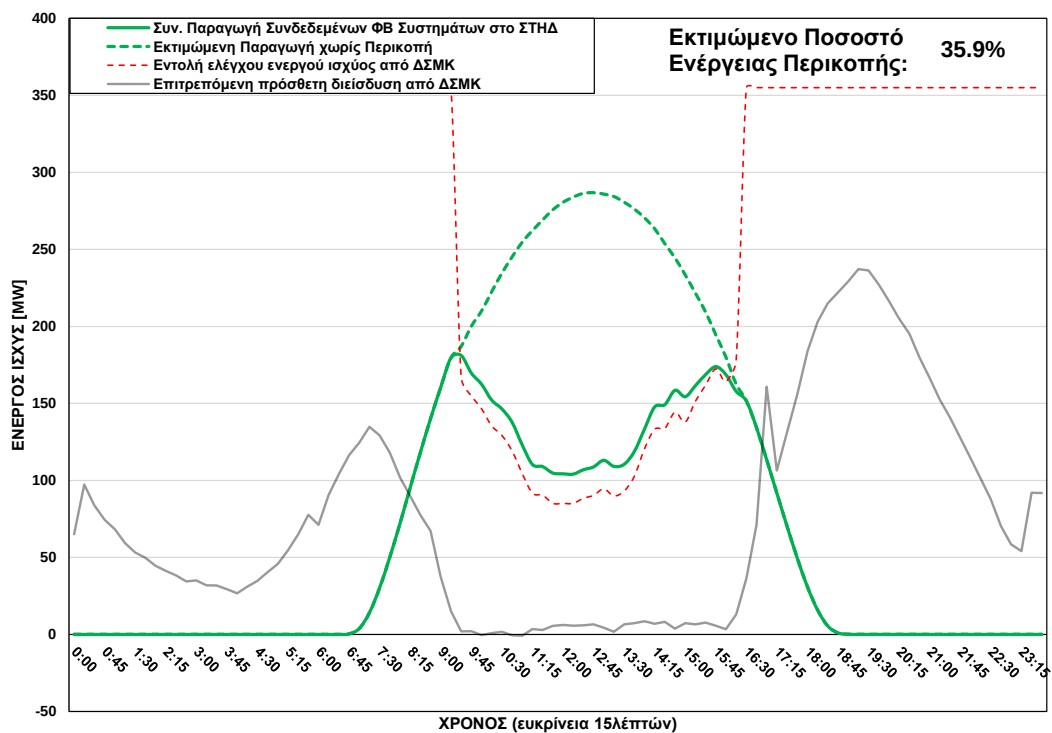


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2107.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	546.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

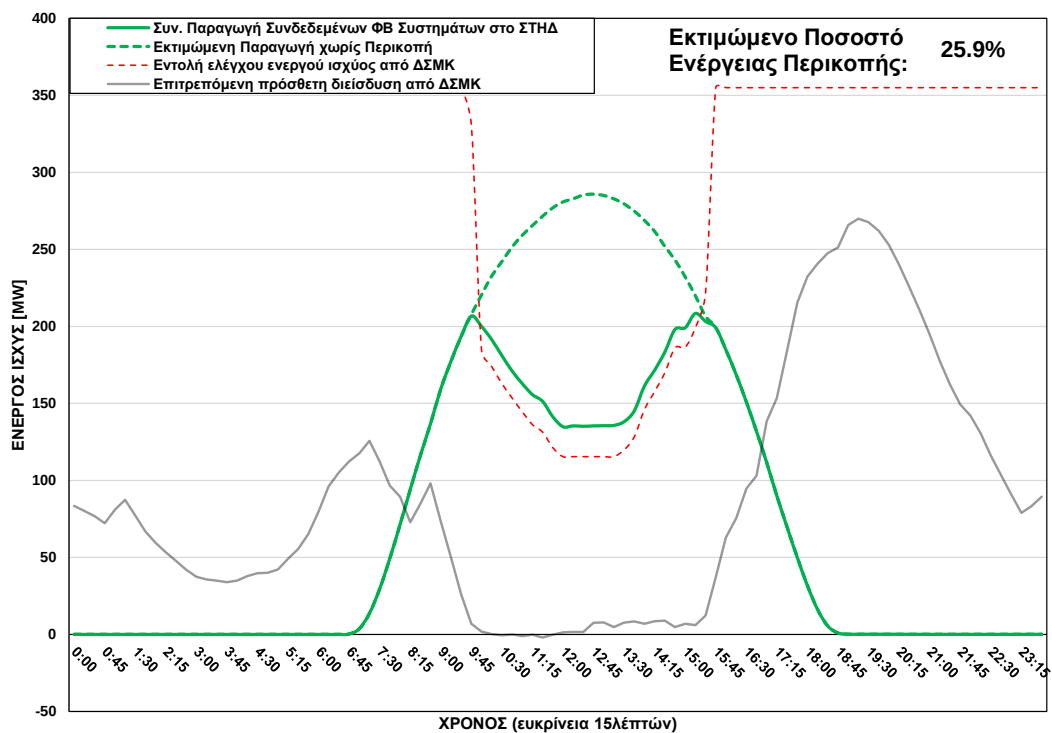


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2058.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

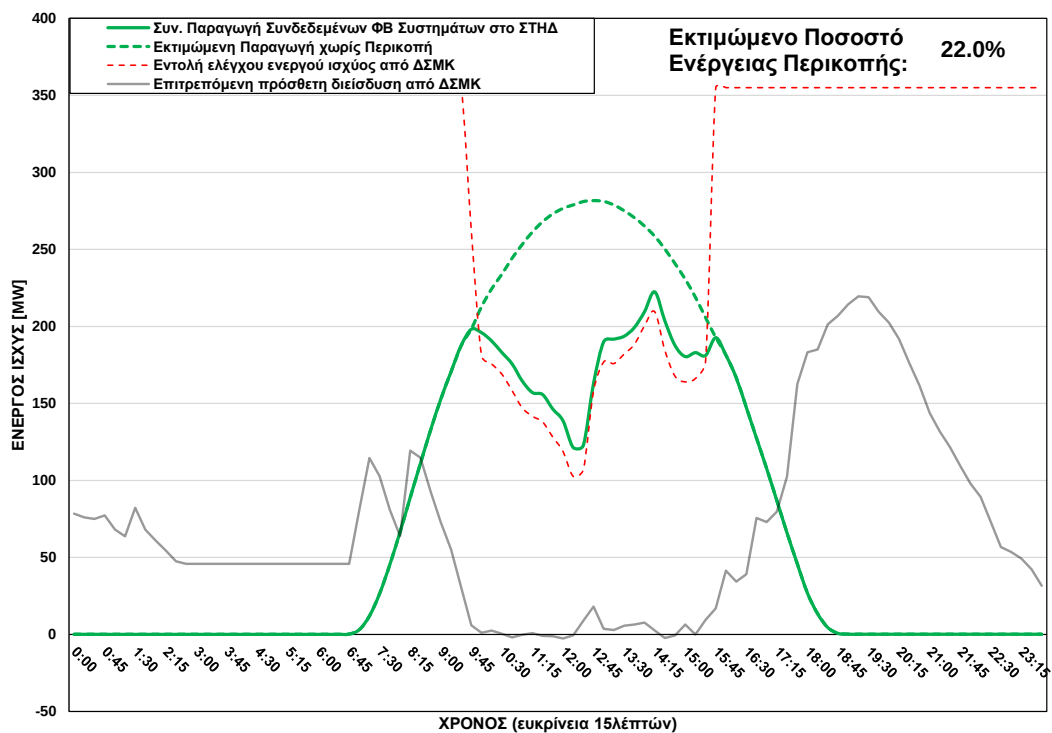


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1981.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	601.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

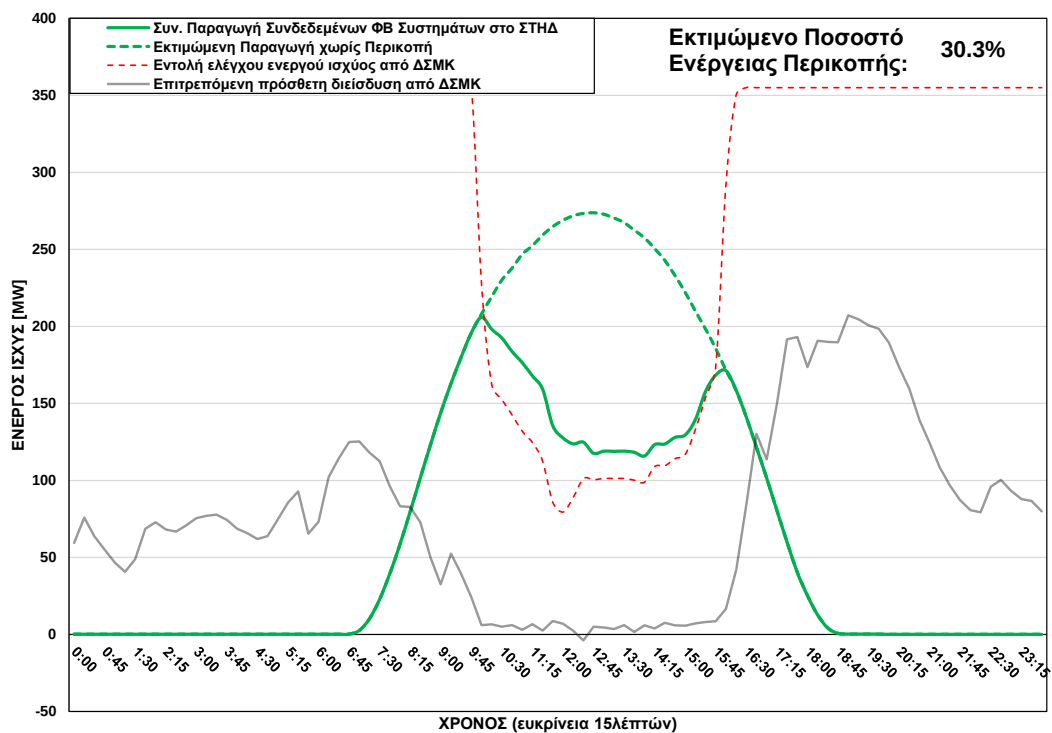


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1965.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	600 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:00)

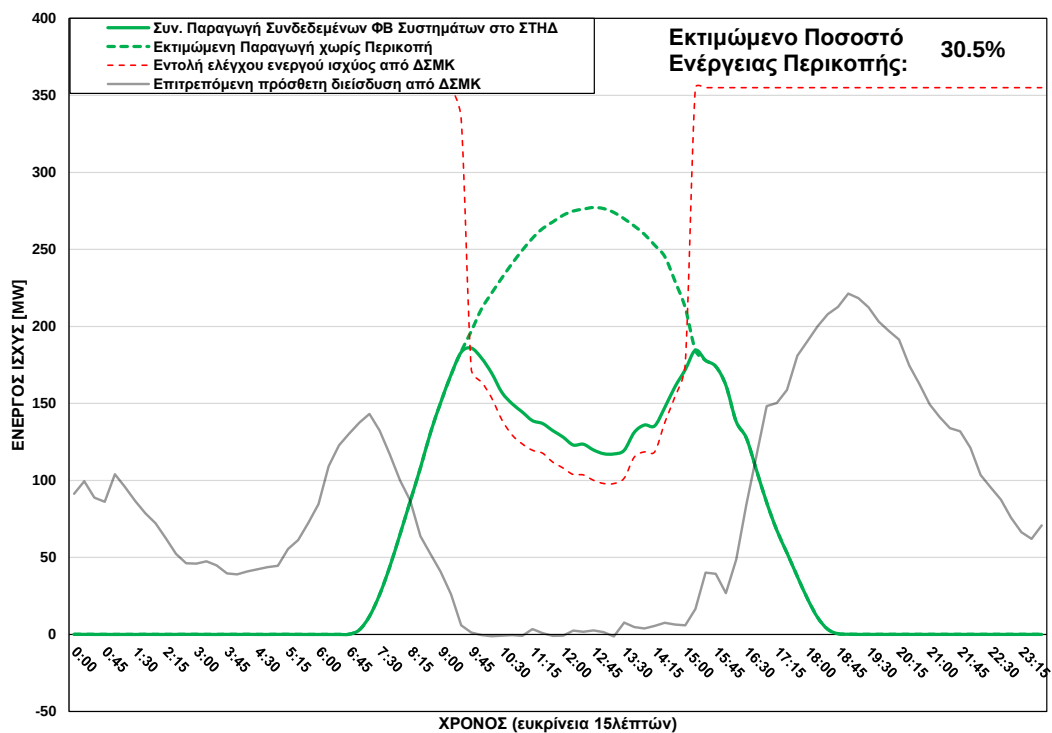


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4
Ωρα Λήξης Περικοπής:	15:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1989.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1145.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 8.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

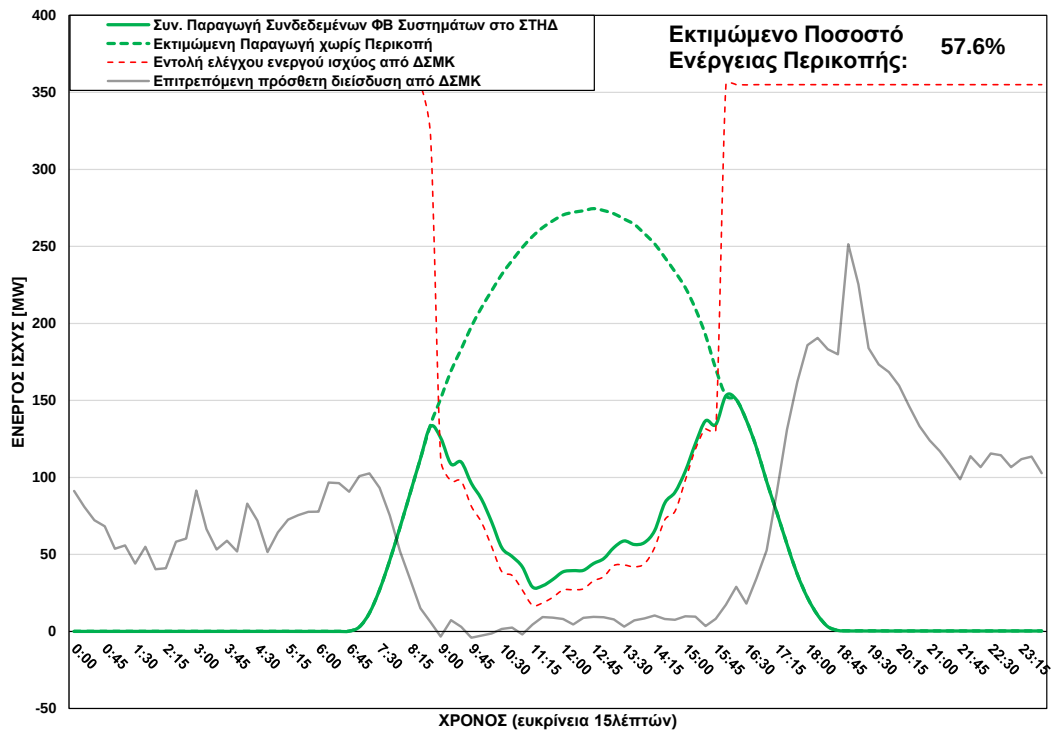


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1981.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 34.9MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1325.7 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:45)

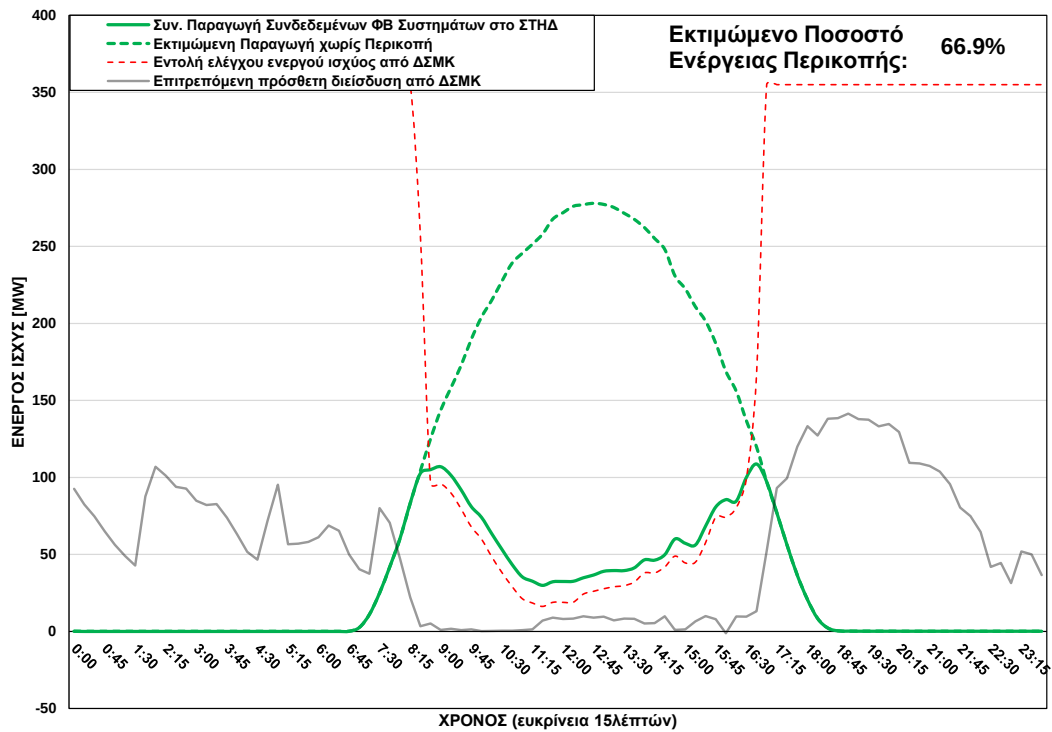


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1997.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	902.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

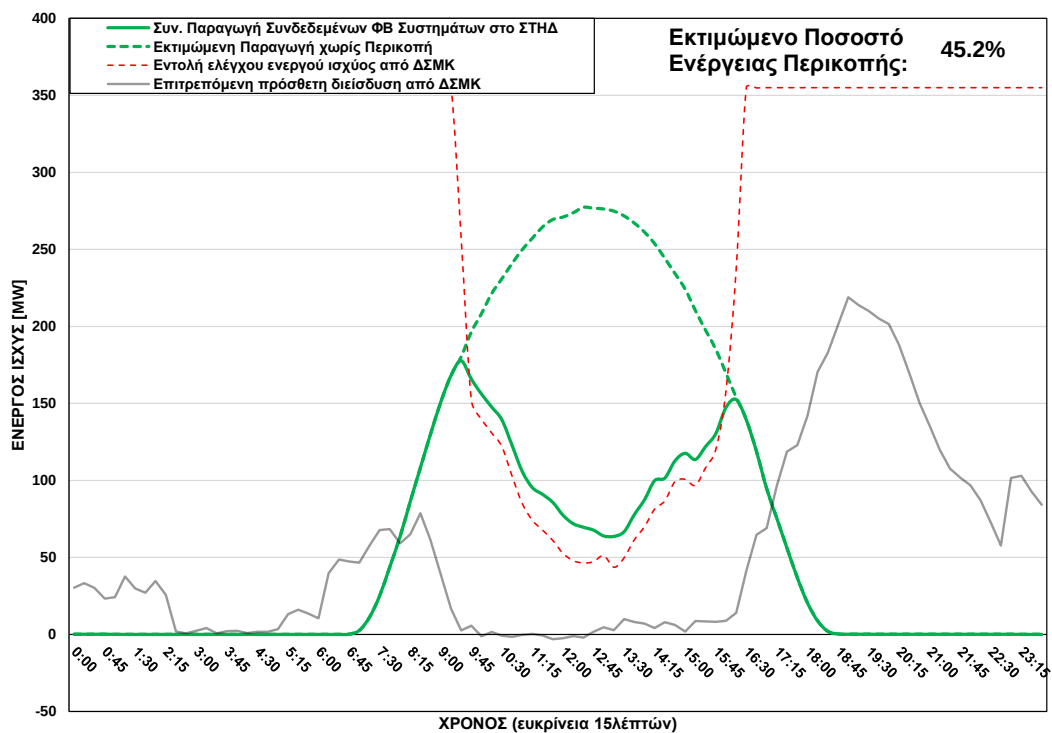

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1938.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1082.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:45)

