

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1894.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1122.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.23%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

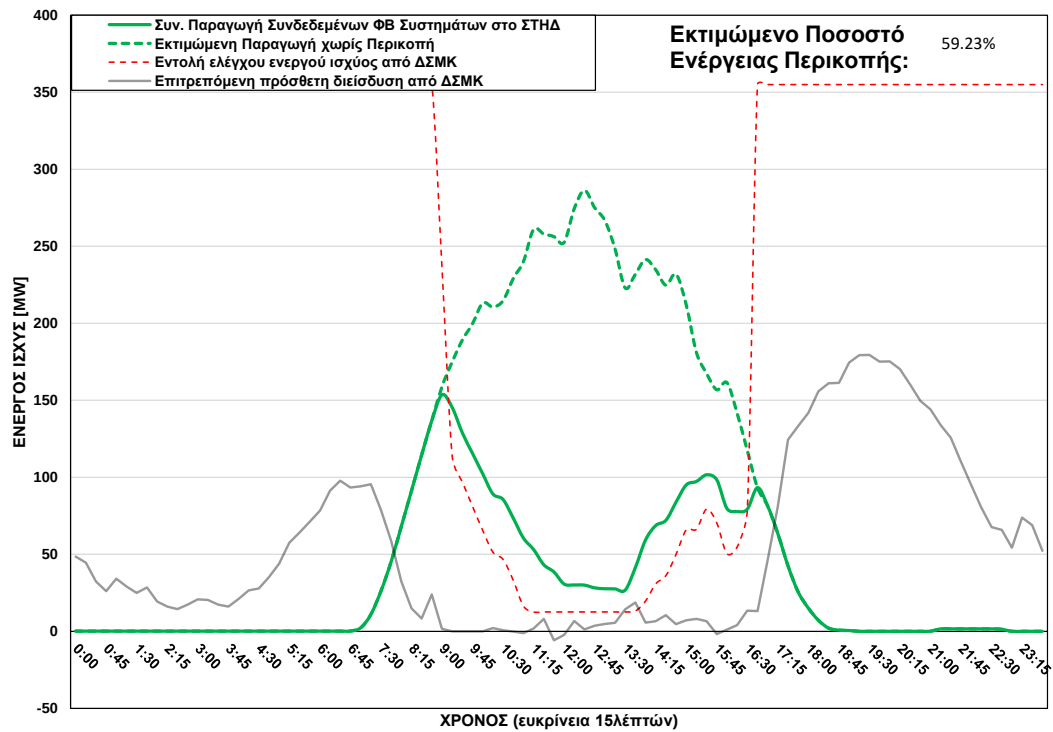


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	-
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	-
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1904.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	674.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.42%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:30)

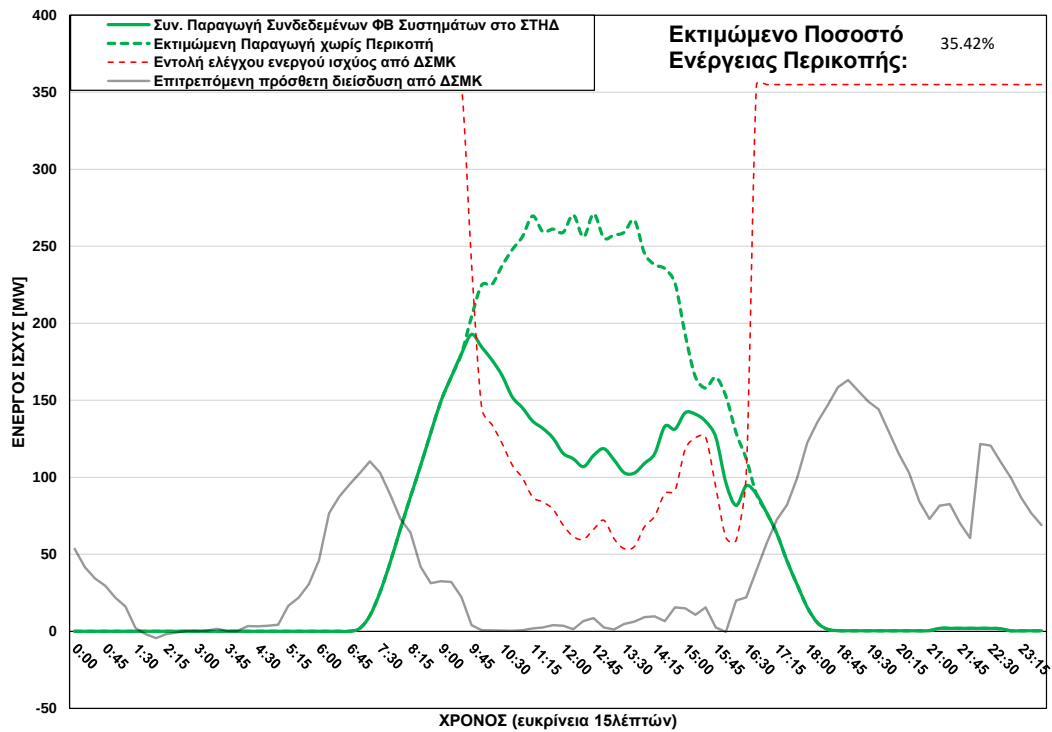


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1984 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1116.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.29%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

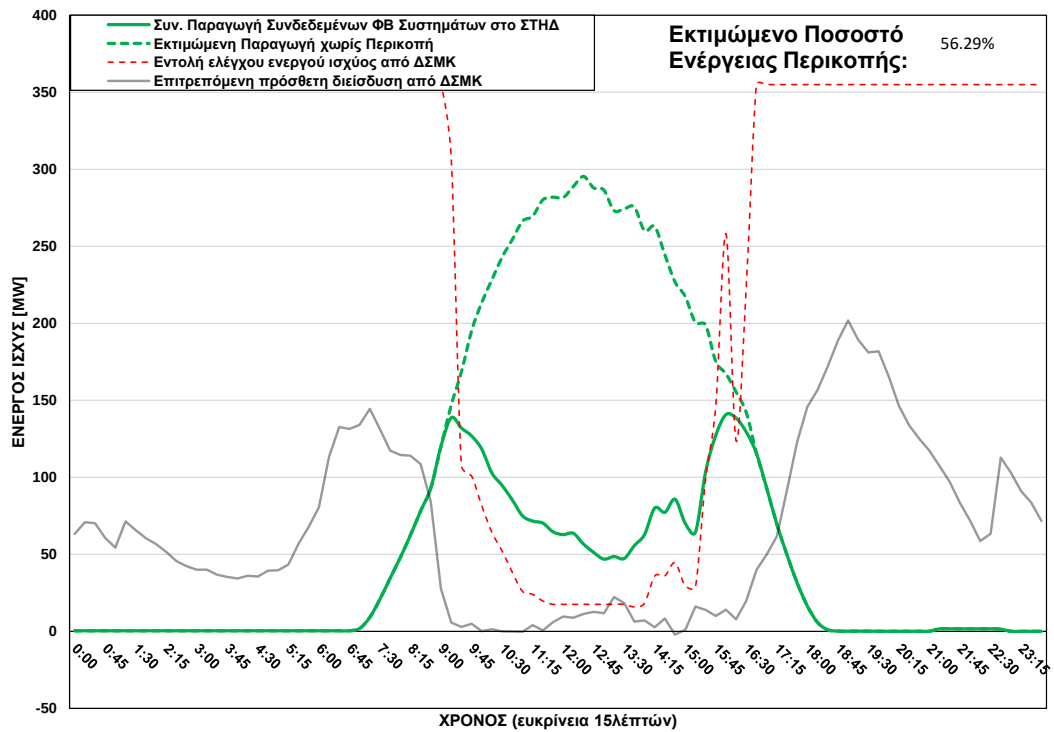


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1913 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1072.5 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.06%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

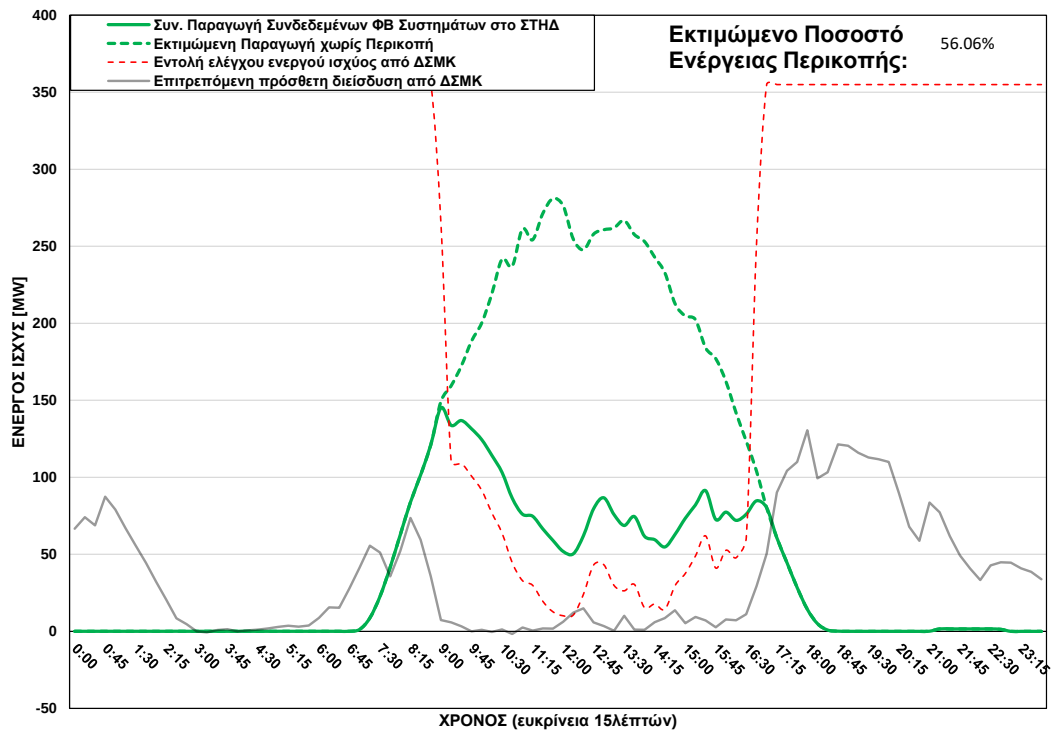

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1976.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 335.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1676.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 22.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	84.84%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:30)

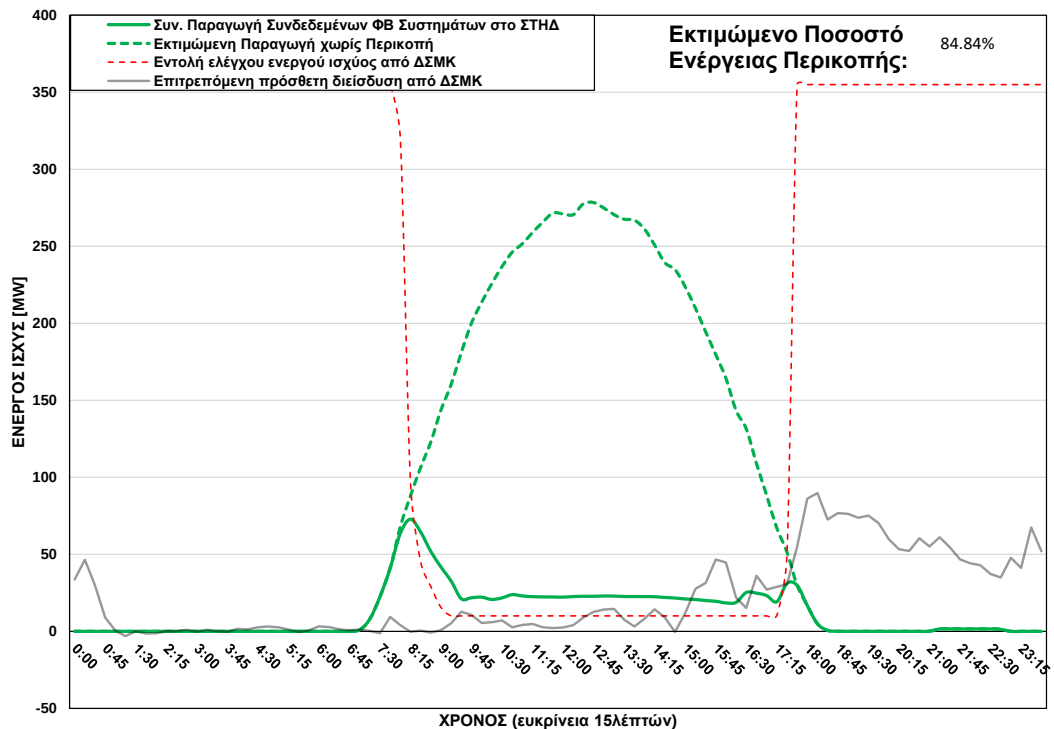

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1952.7 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1278.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.49%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:45)

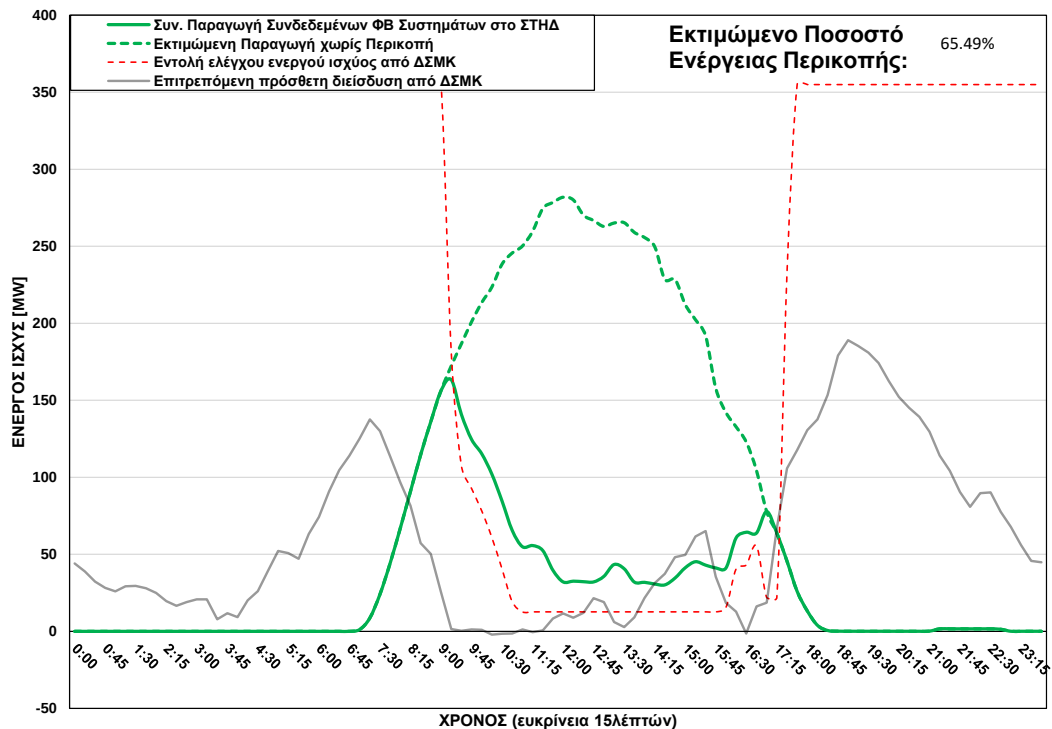

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1662 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	861.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 8.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.85%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:15)

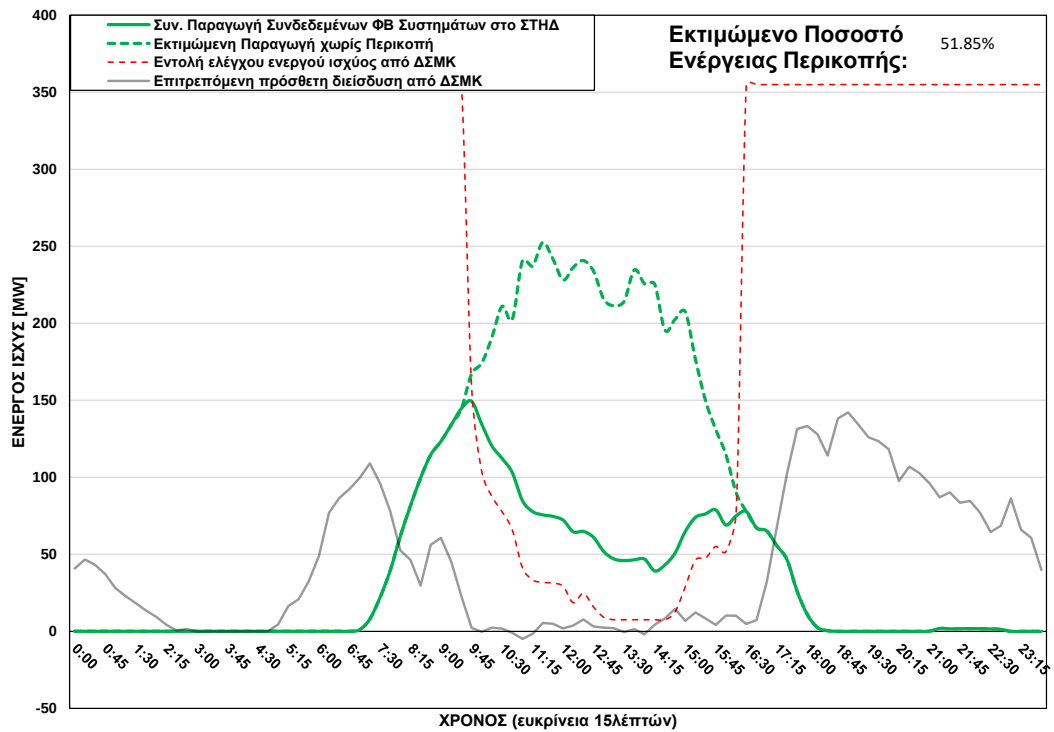

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1753.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 59MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1296.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 80.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.92%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

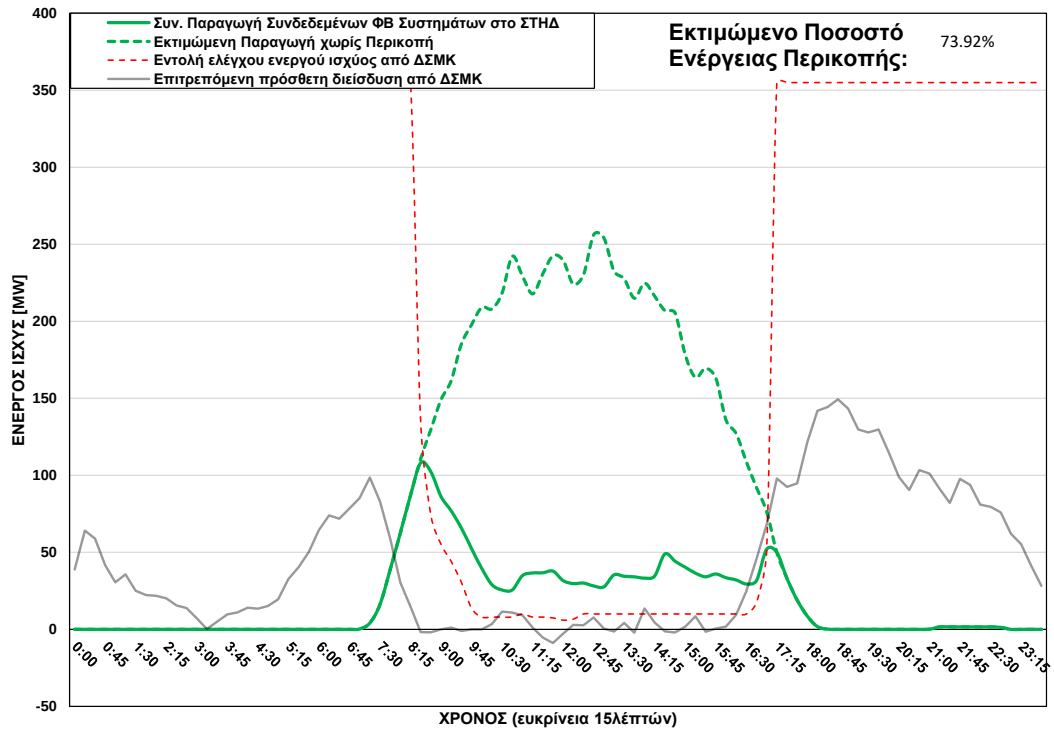


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LIM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1717.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1182 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 47.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.86%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

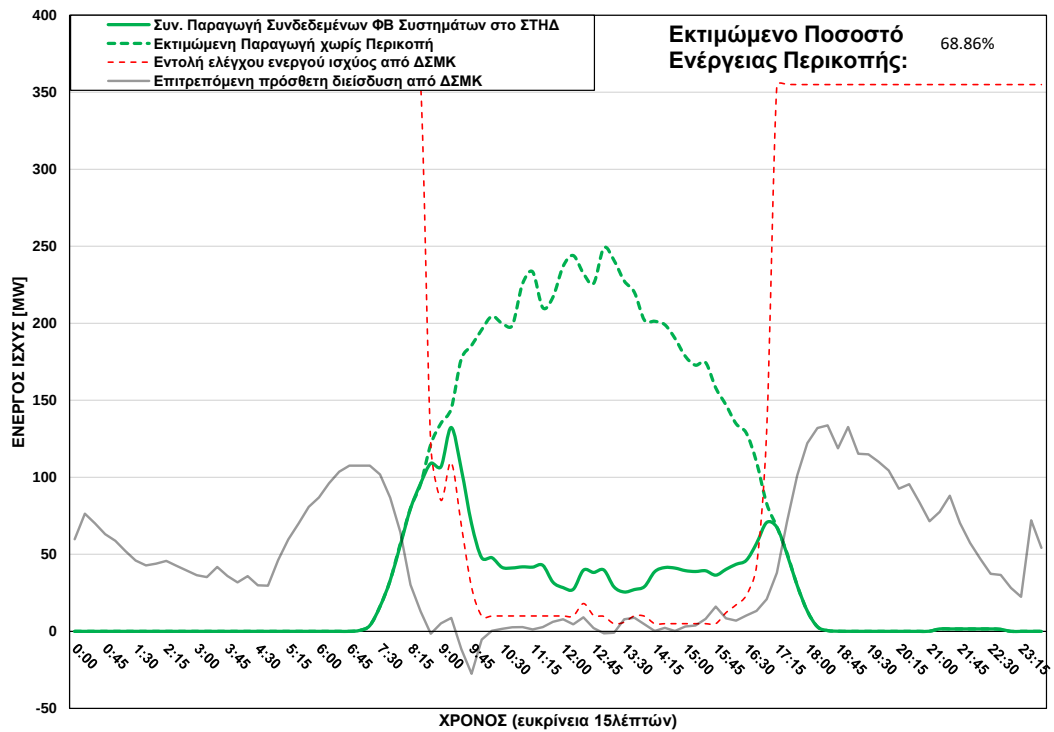


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LIM1, PV-PAF1, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1960.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 29MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1328.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 120.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.74%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

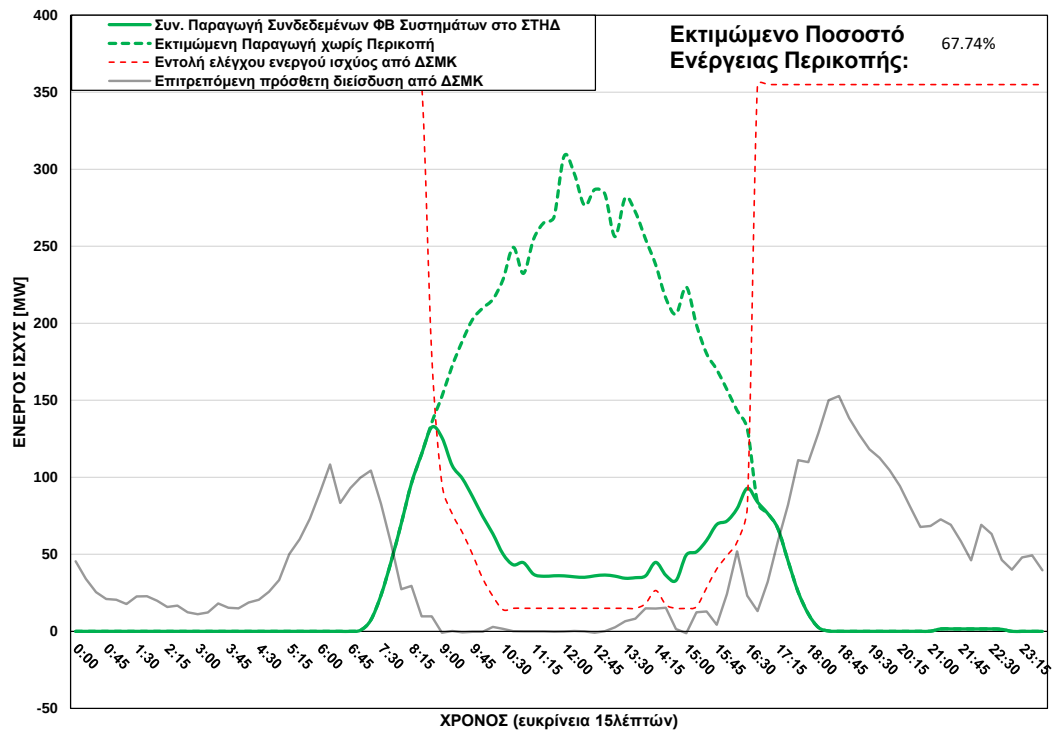

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2101.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 293.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1644.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 28.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	78.28%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:15)

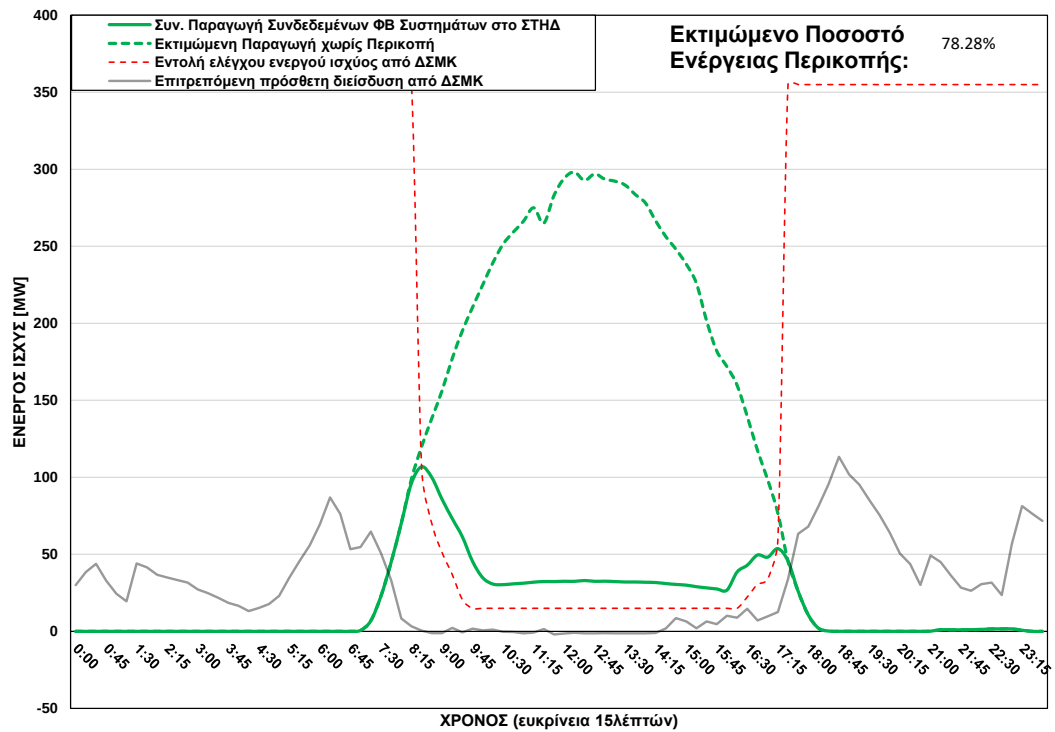

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1582.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 28.9MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1136.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 54.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.81%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/10/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 17:00)

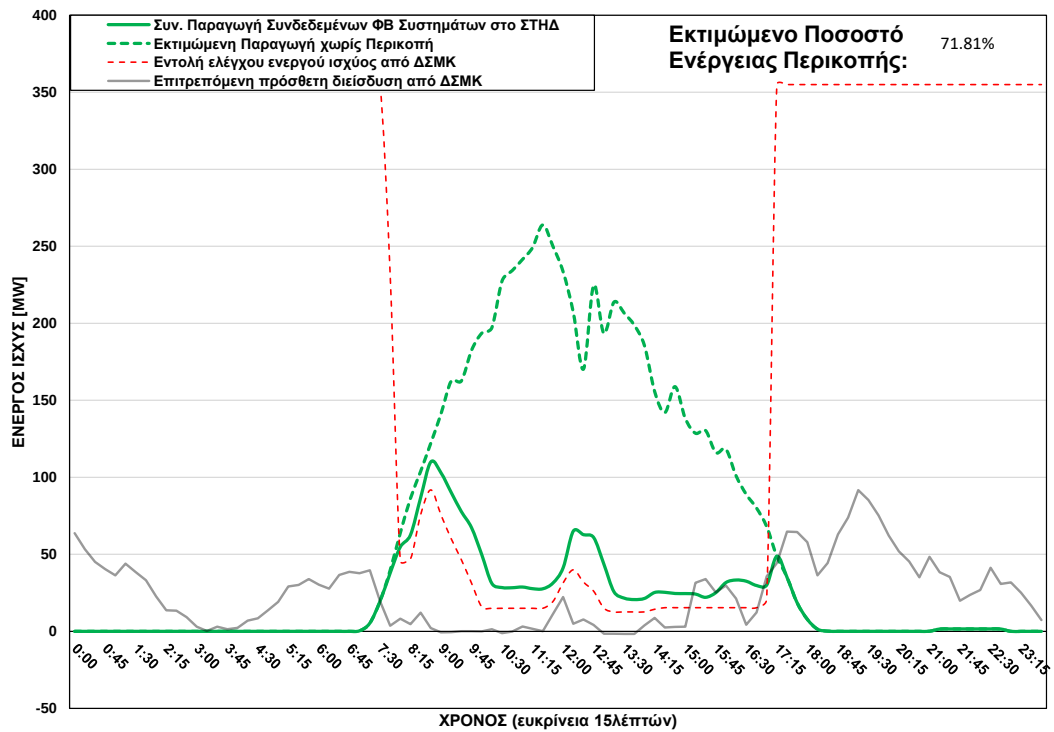

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV-LIM1, PV-LIM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2133 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 21.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1549.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 196.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.63%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

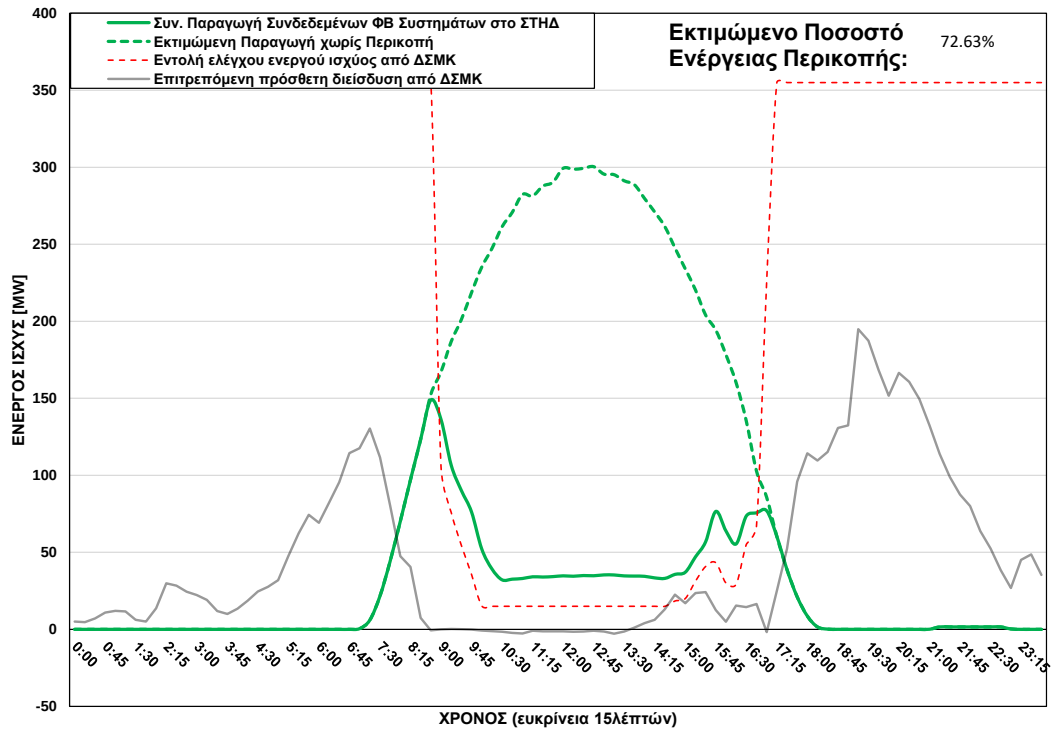

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2022.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 38.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1494.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 192.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:45)

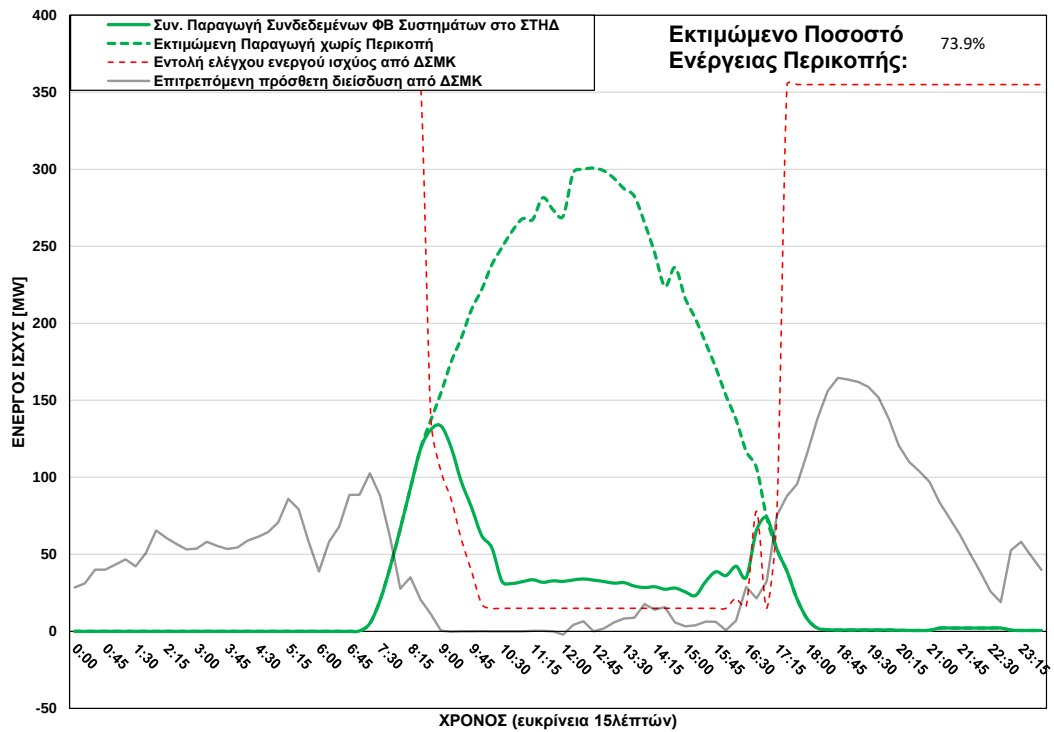

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1, PV-PAF3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1953.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 179.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1324.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 76.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.78%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

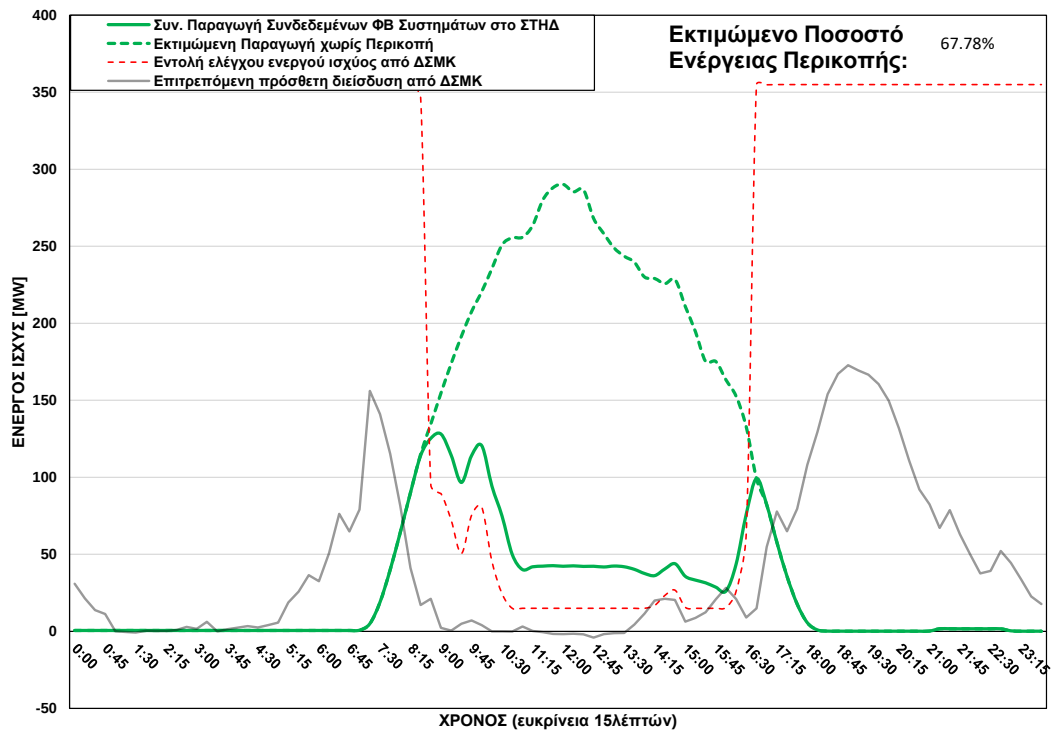

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1922.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 88MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1243 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.66%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

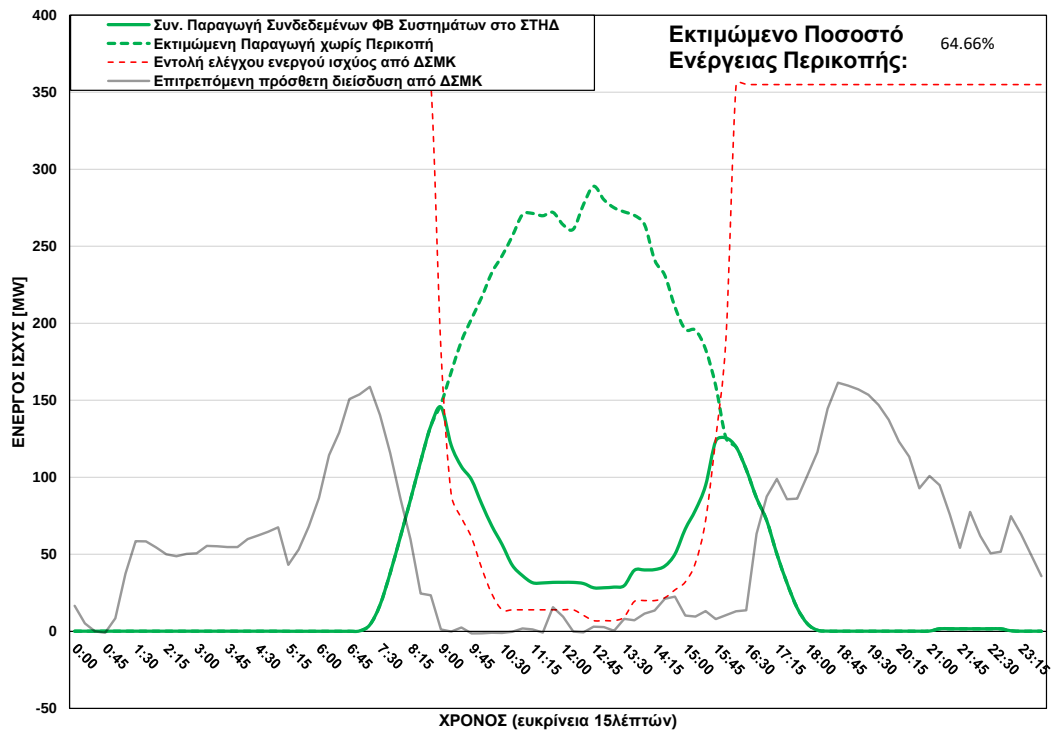

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV - ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2001.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 67.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1380.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 54.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:00)

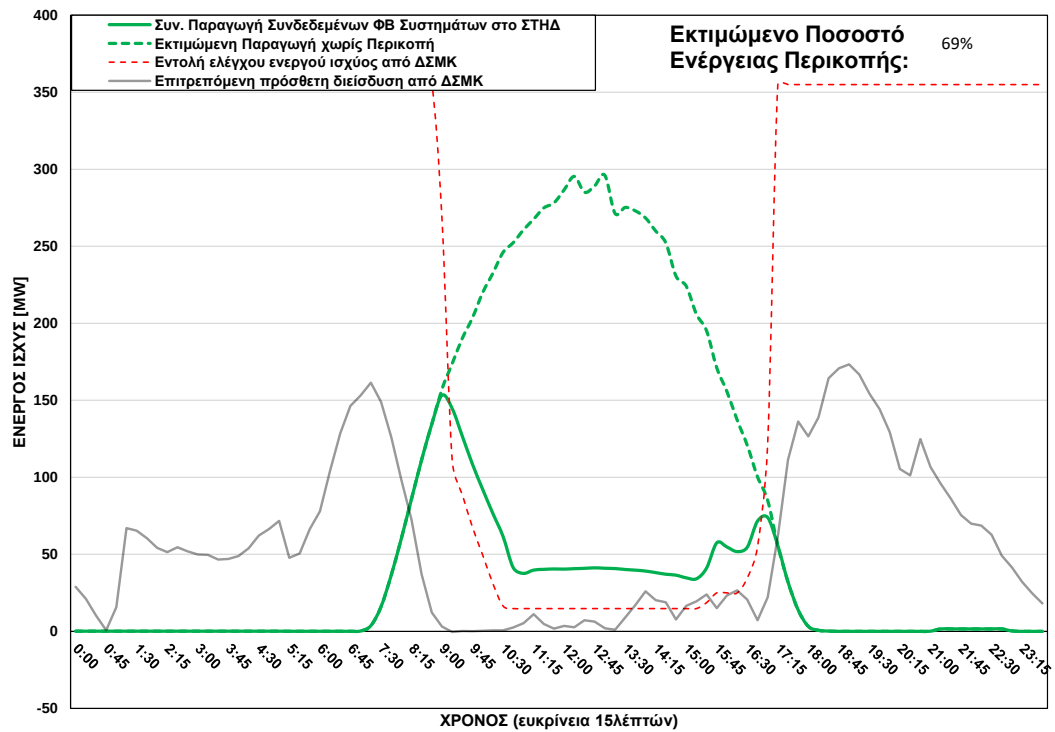


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LIM1, PV-LIM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	17:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2054.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 84.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1601.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 123.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	77.96%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

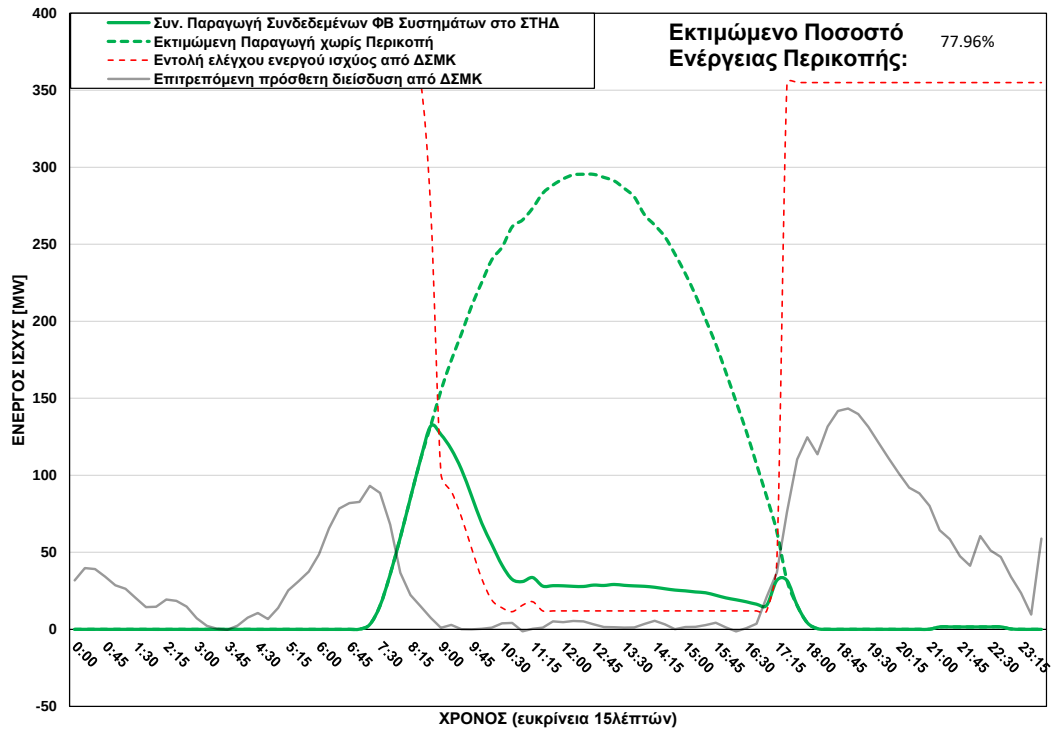

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1790.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1337.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 193.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.69%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:00)

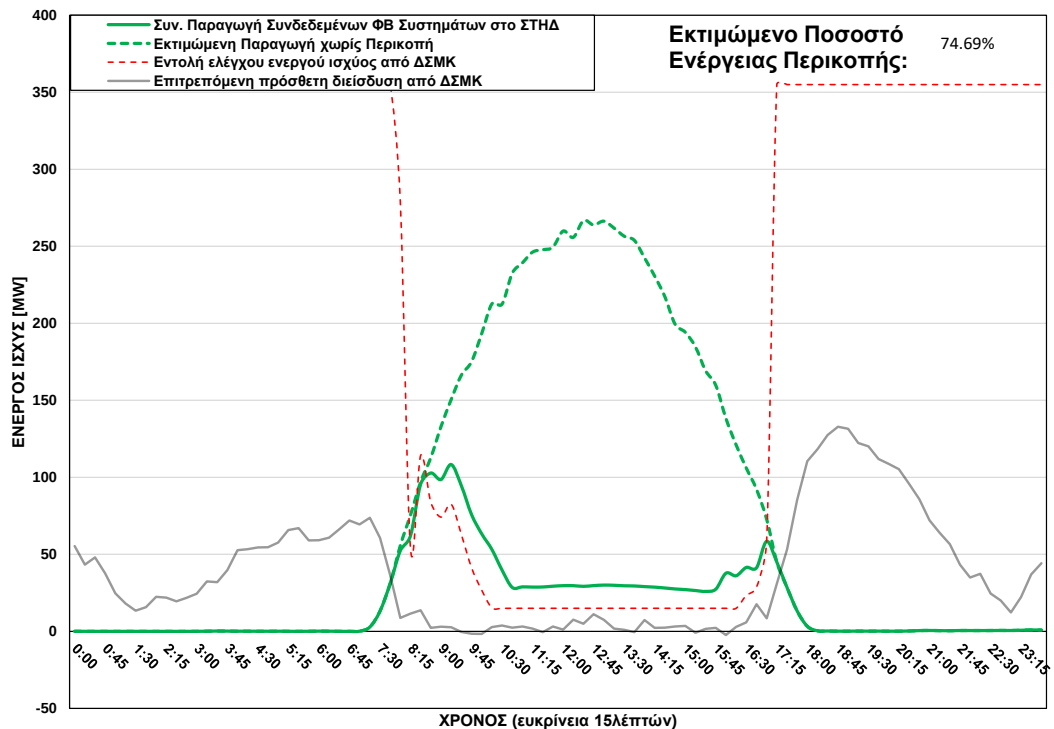

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1835.3 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1198.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.28%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

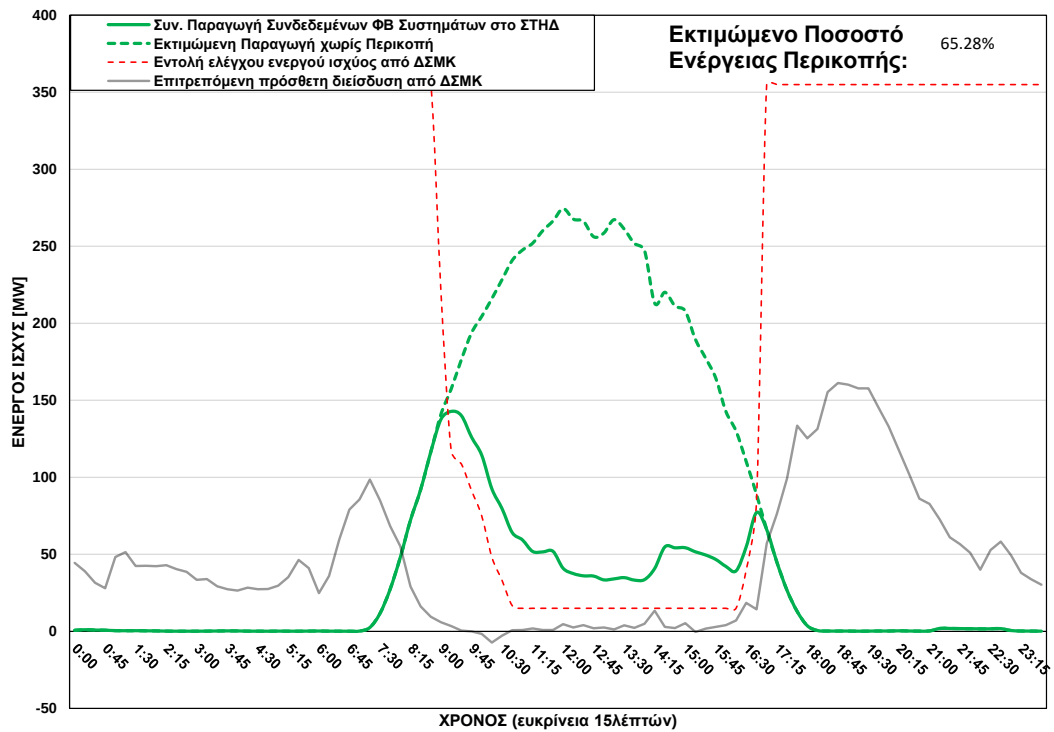


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:45
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1134.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	309.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.32%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/10/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 14:15)

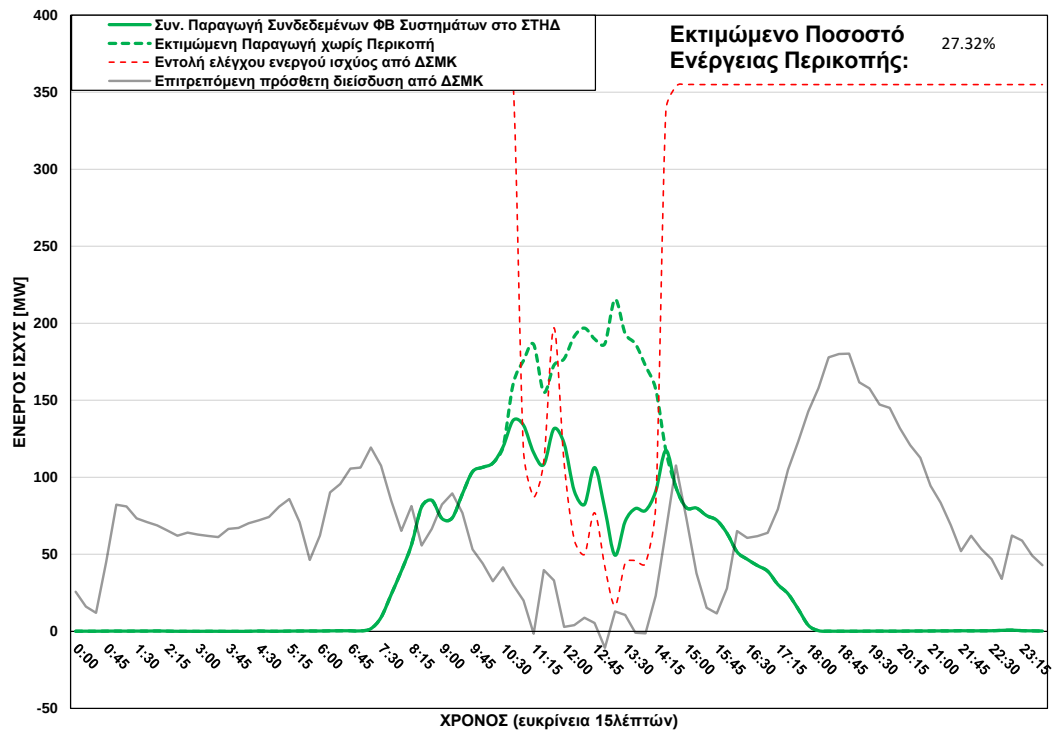


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος / Προγραμματισμένη εργασία στο Σύστημα Διανομής	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1726.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1060.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 7.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.41%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

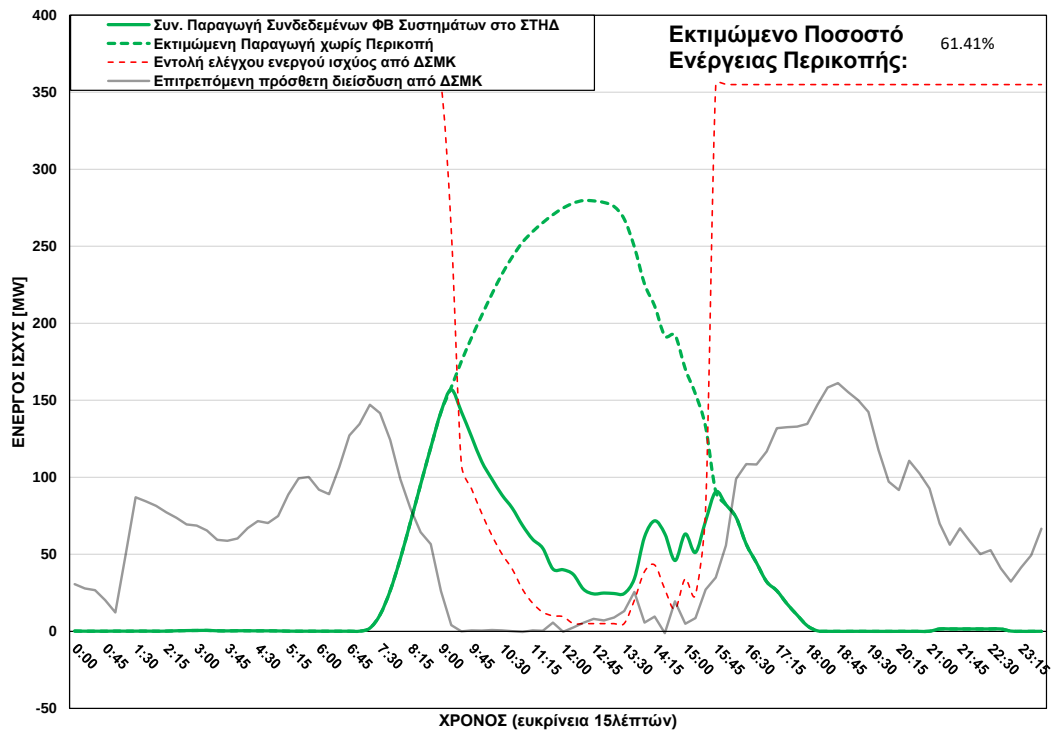


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1810.7 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1124.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.09%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

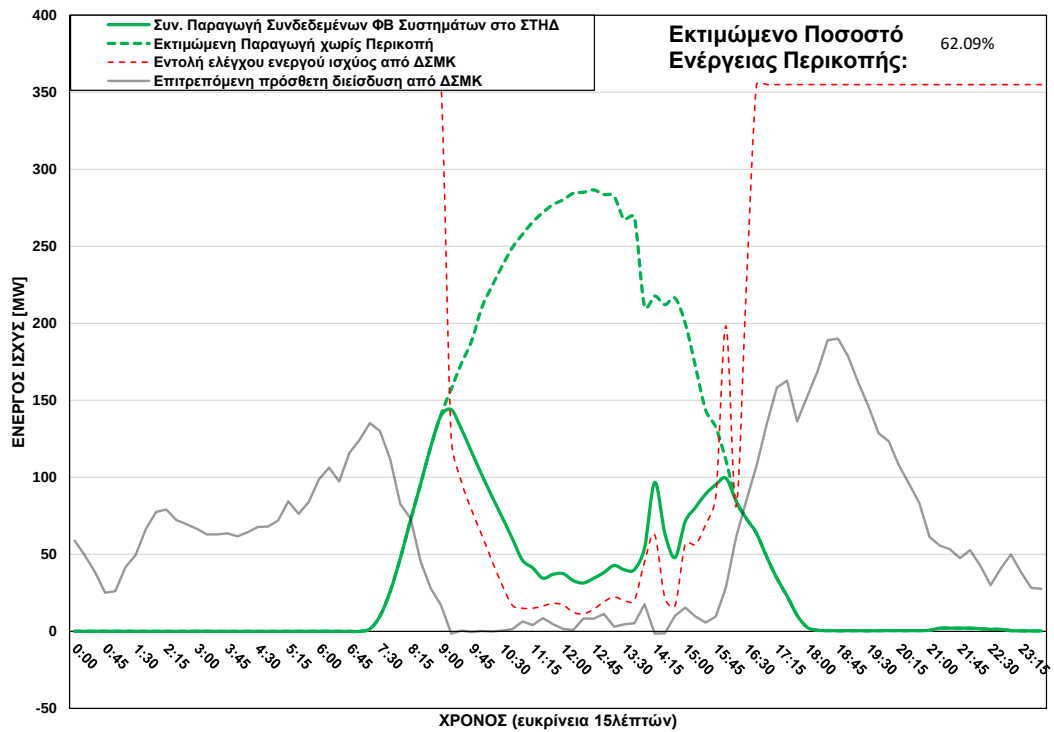

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1915.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 66MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1174.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.32%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

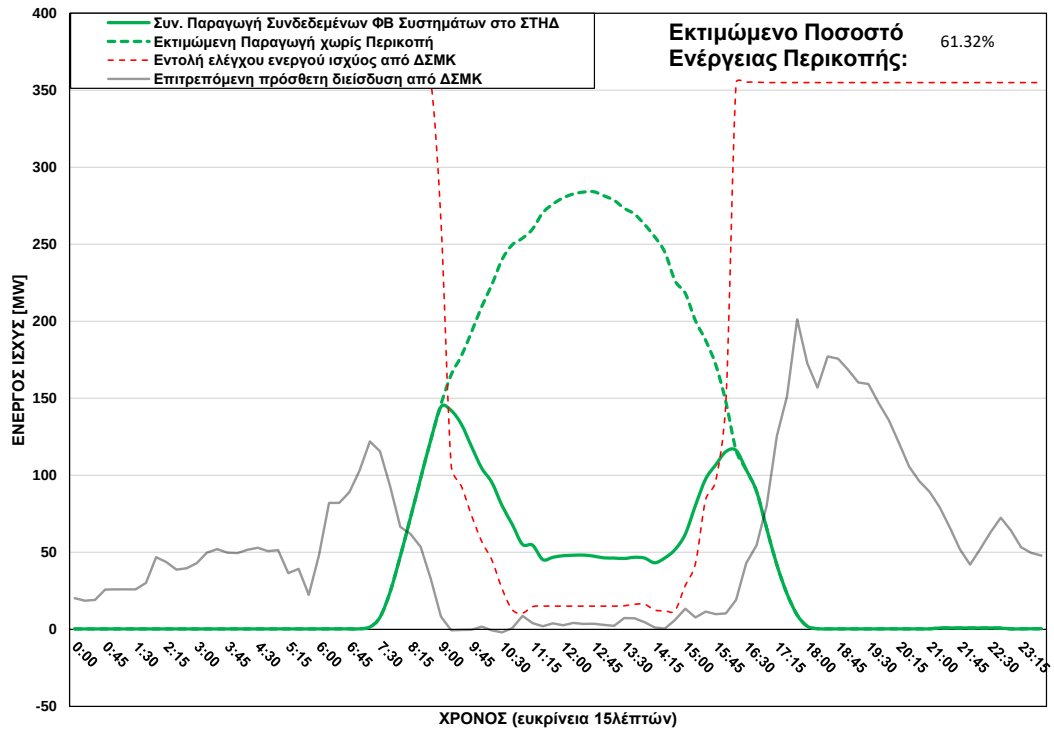

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-PAF3, PV - ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1656.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1214.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 252.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.32%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

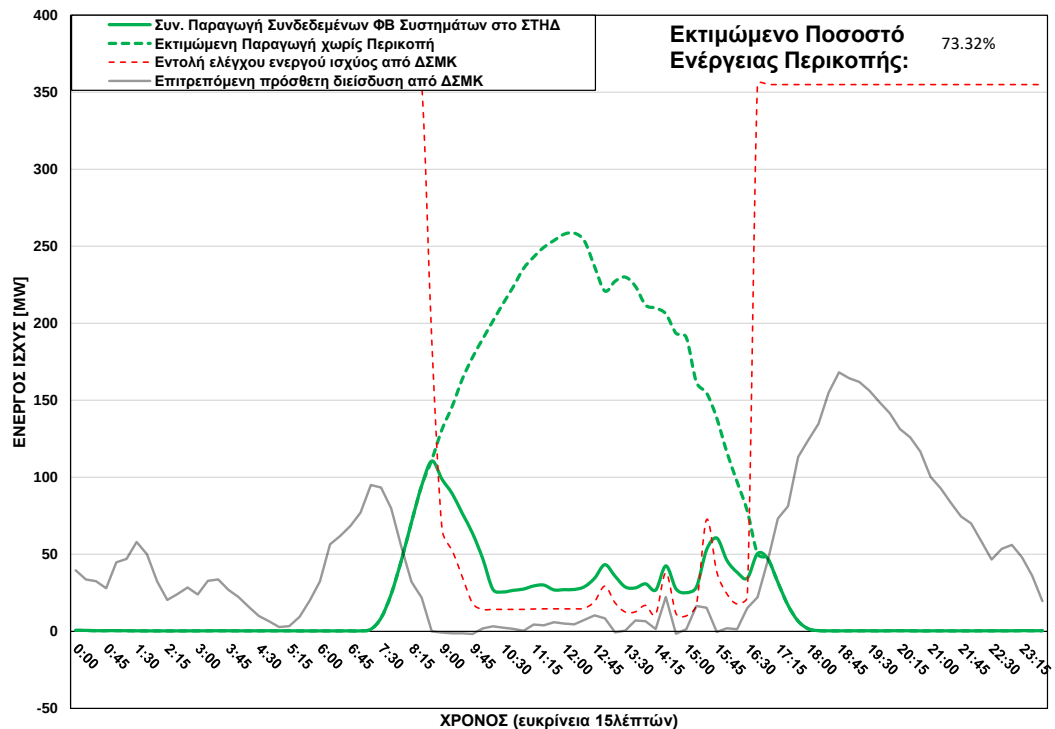

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1780.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 314MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1411.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 35.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	79.26%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/10/2025 (ώρα περικοπής: 07:00 - 15:30)

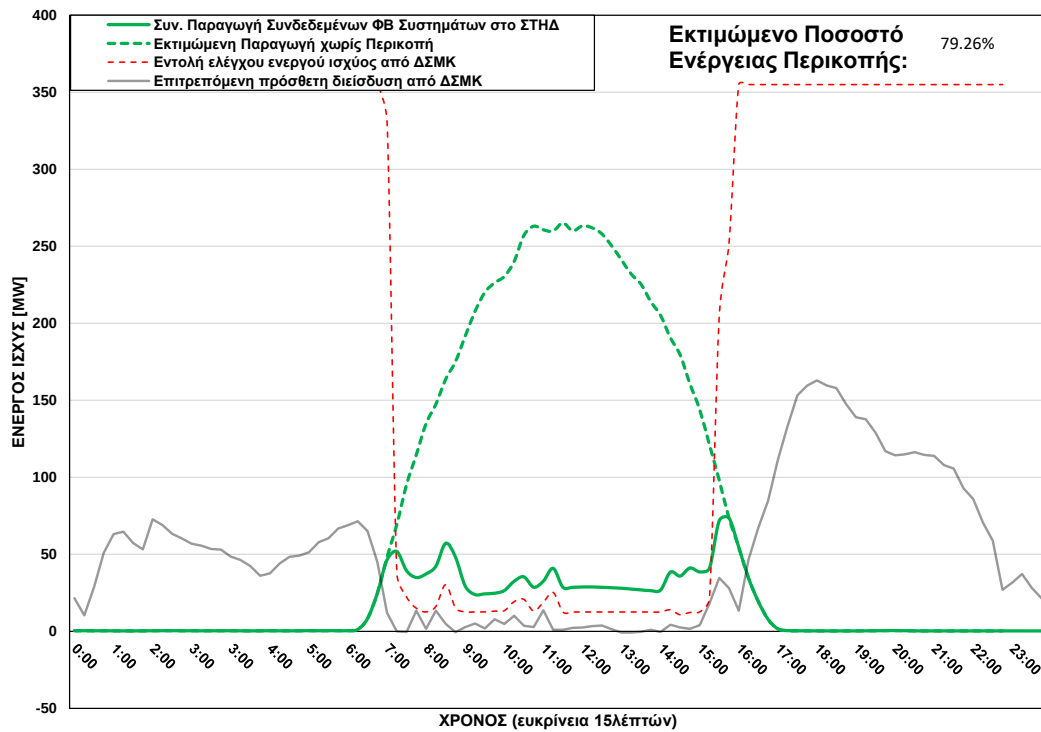

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1916.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1030.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 11.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.77%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:15)

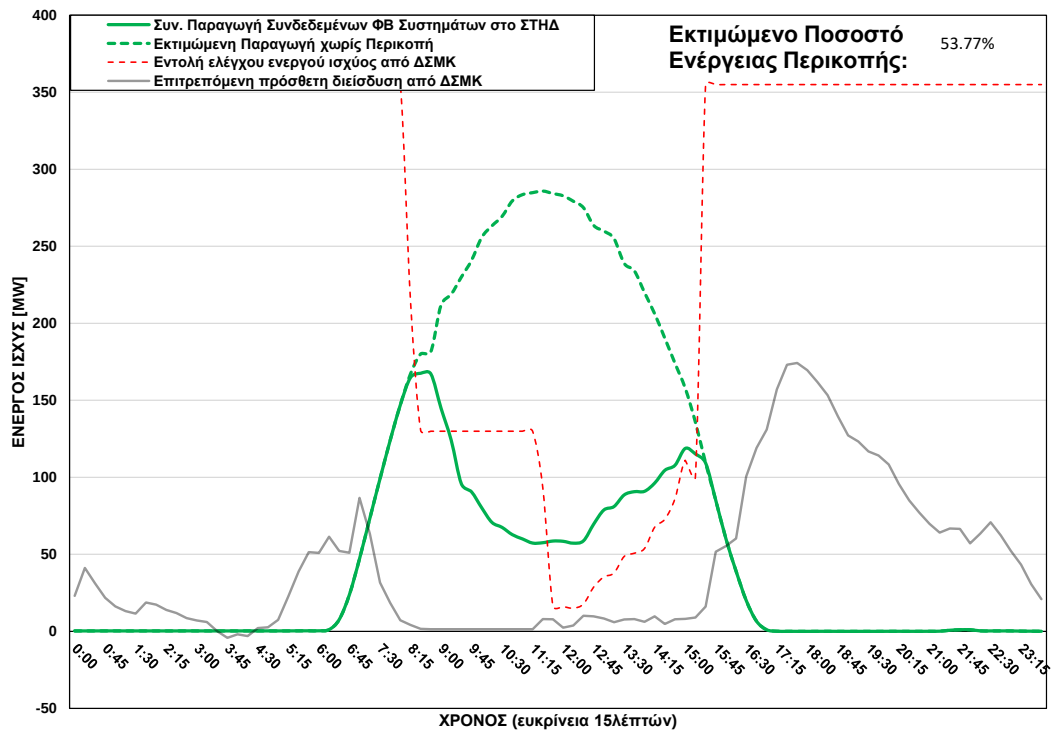

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1760.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 34MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1173.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 21.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.69%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:15)

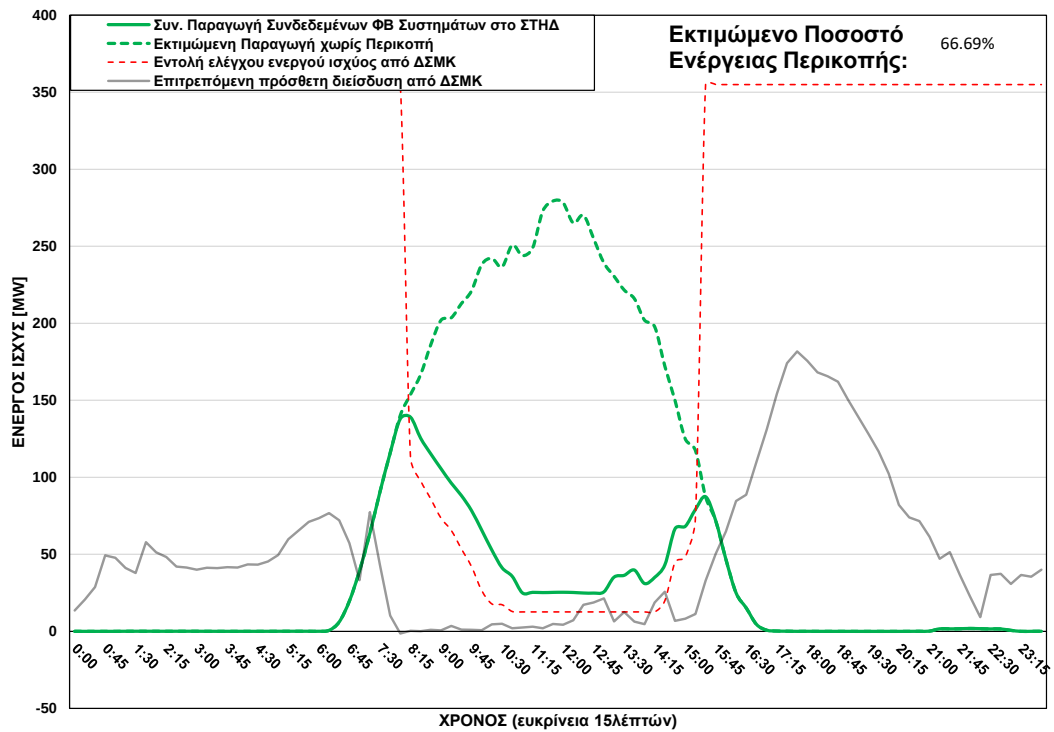


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1629.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	742.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.57%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 14:00)

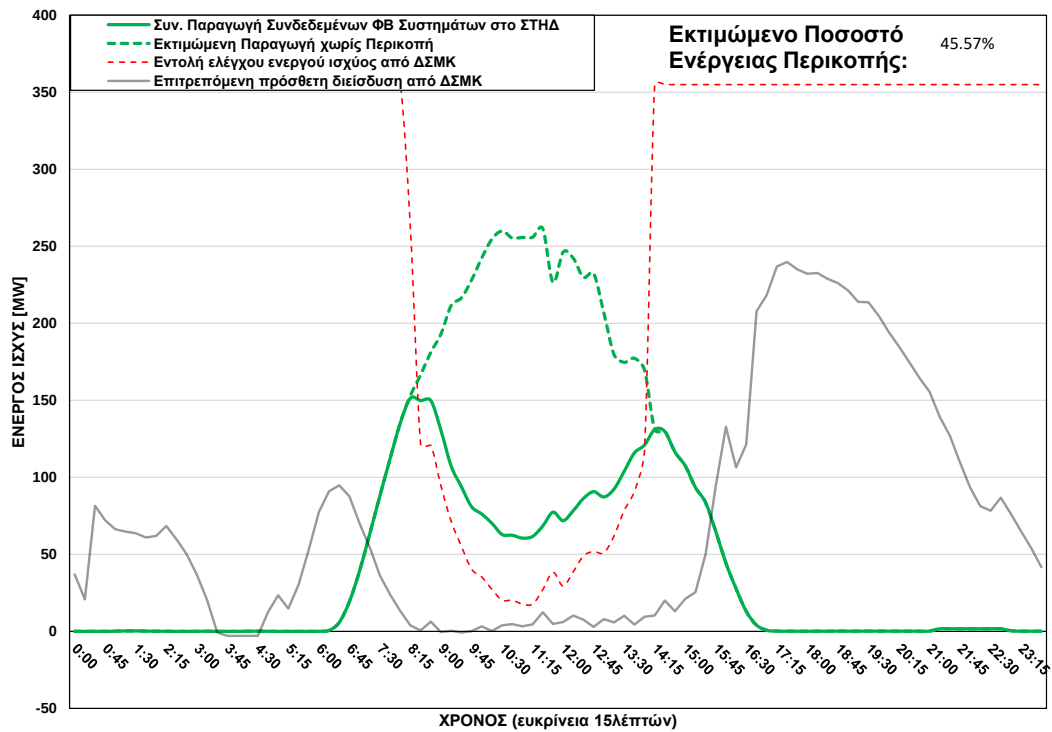

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1792 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1075.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:15)

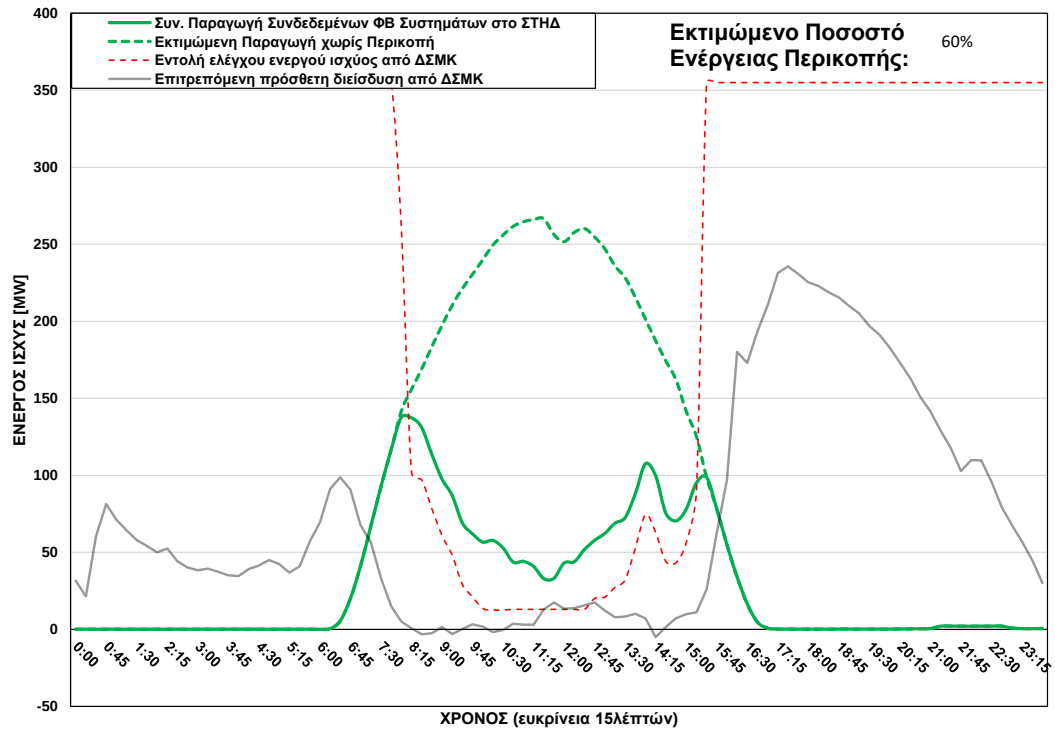

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος / Προγραμματισμένη εργασία στο Σύστημα Διανομής	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1763.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1046.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.34%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:00)

