

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1370.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 102.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	882.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 106.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.41%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:45)

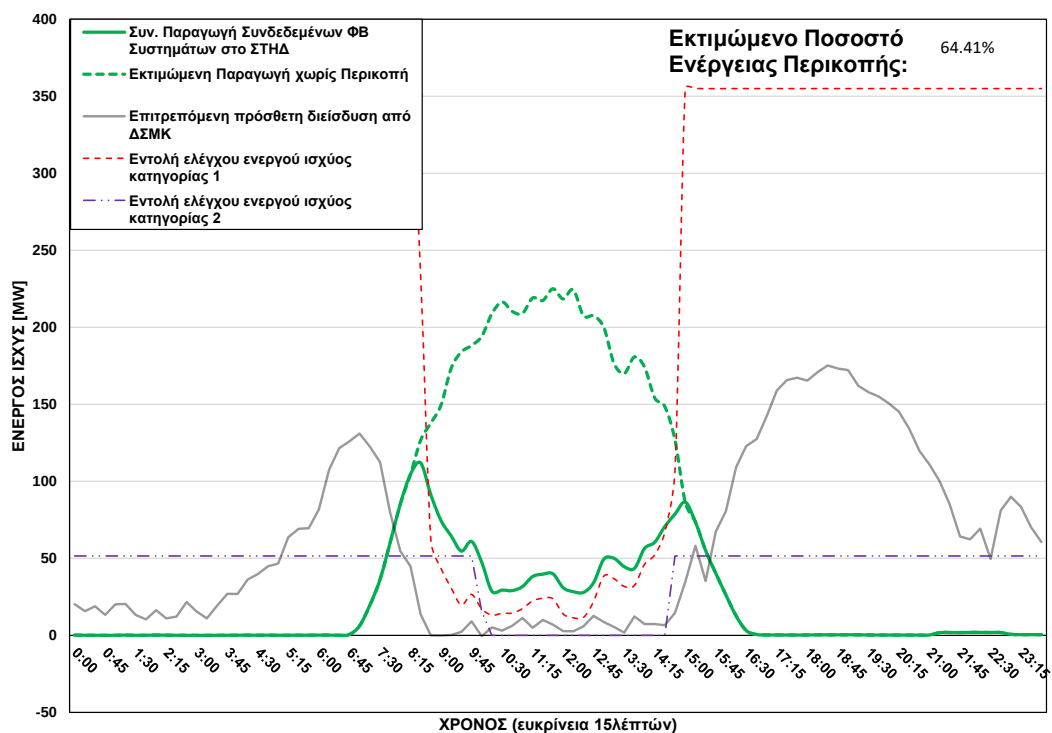


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1202.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	780.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 90.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:15)

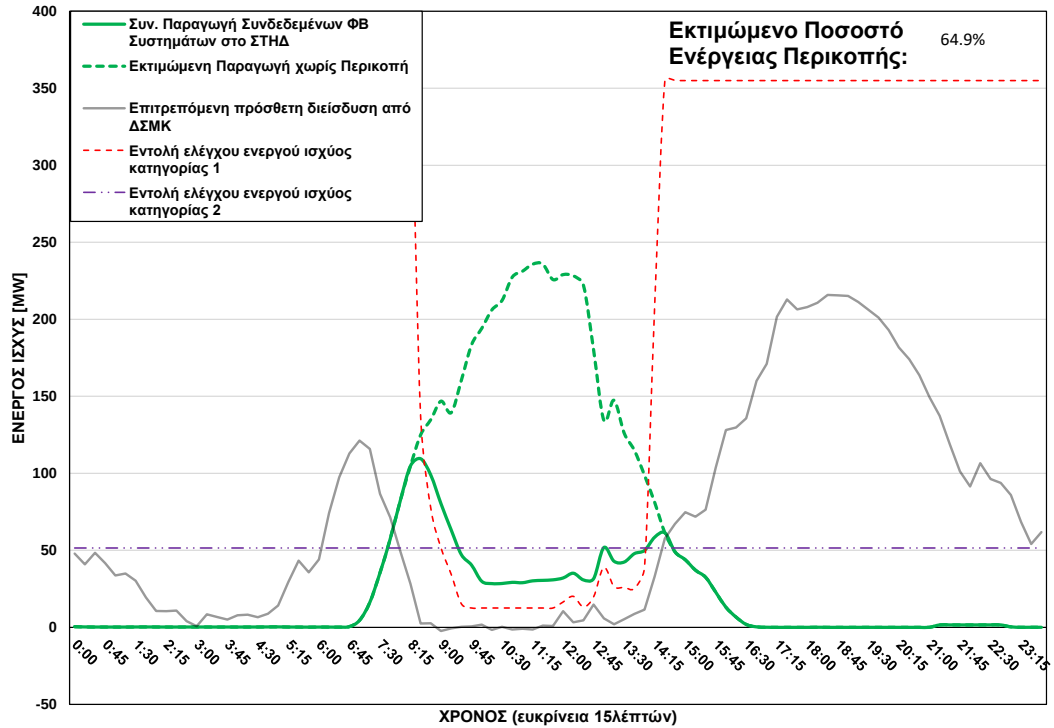


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	954.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	295.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:00)

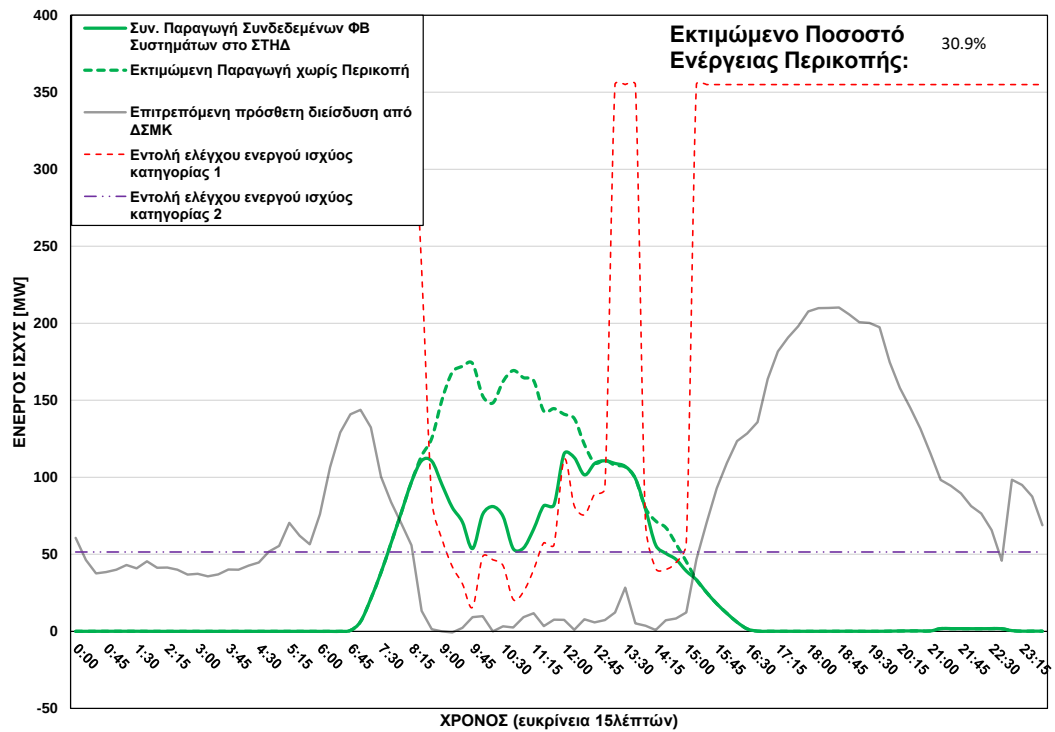

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LIM3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1016 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	483.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 19.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.58%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

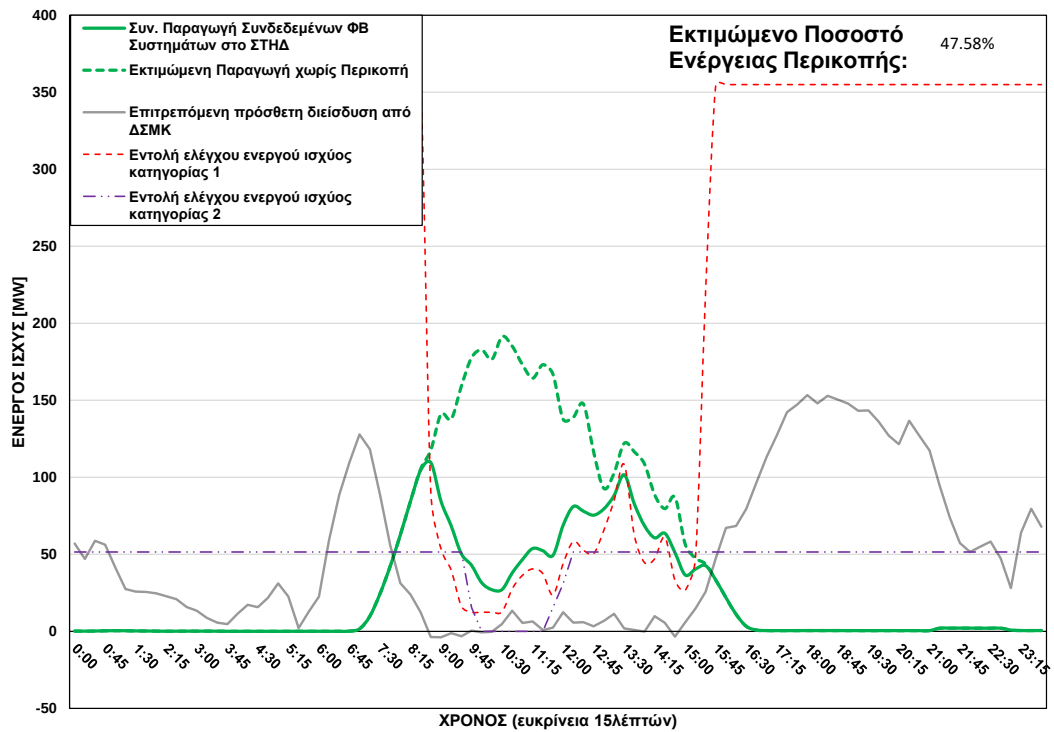

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	961.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	594.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.86%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 14:00)

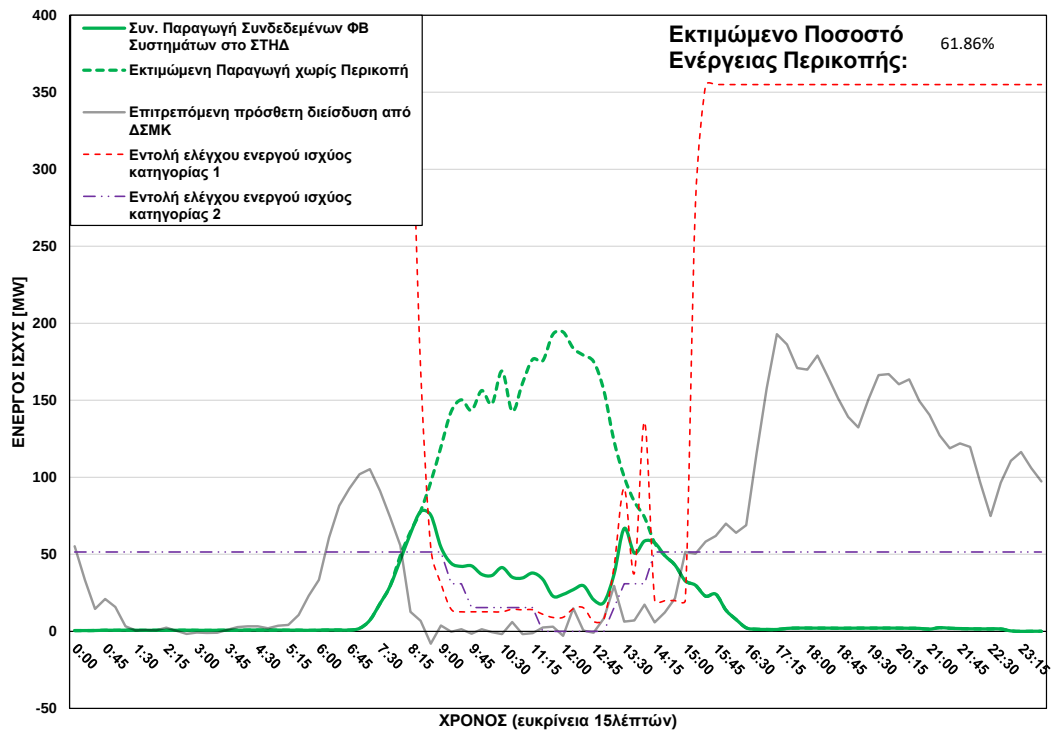


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	414.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	0.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.07%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/12/2025 (ώρα περικοπής: 13:00 - 13:15)

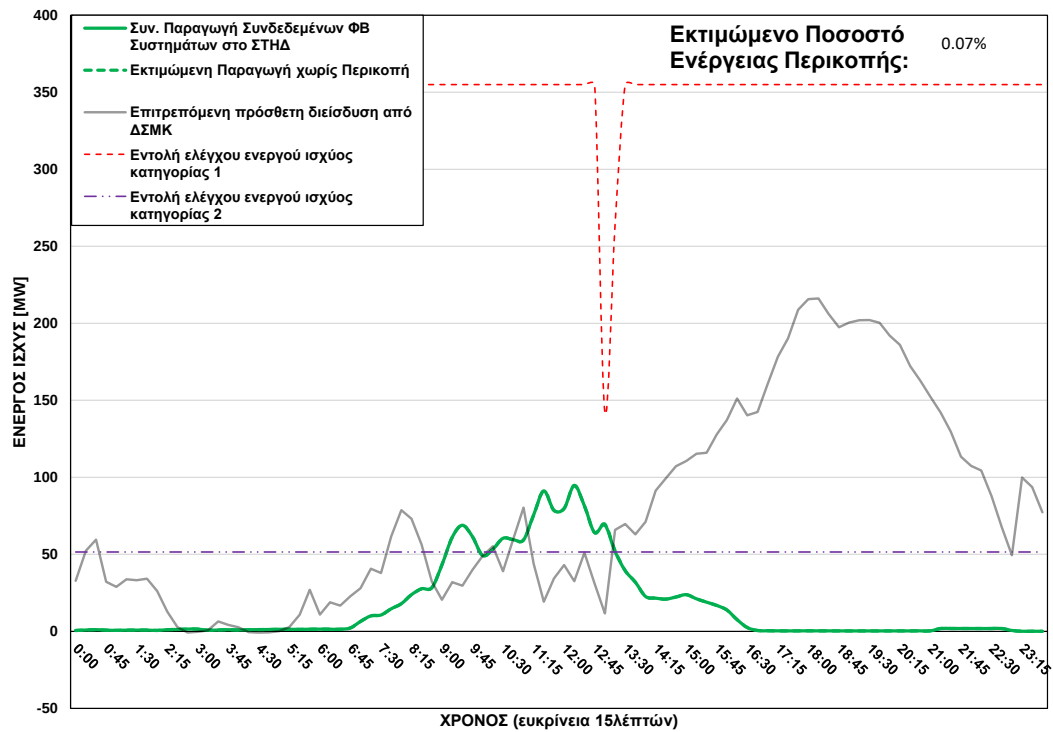


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	12:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	534.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	74.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.85%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/12/2025 (ώρα περικοπής: 12:00 - 13:30)

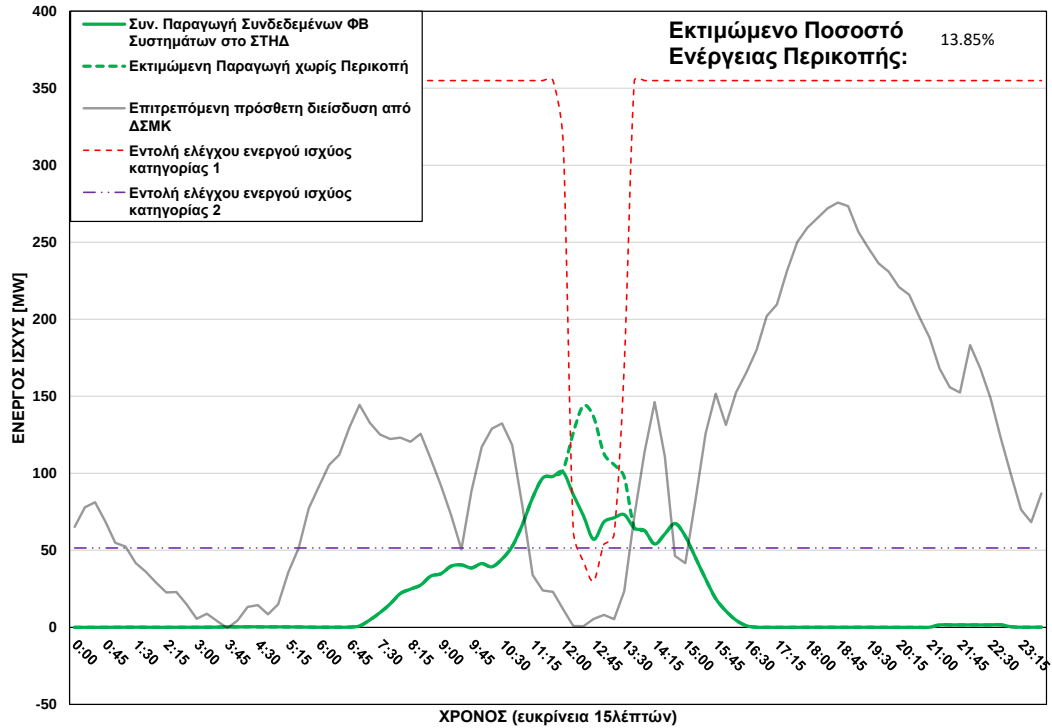


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	12:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	715.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	158.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.15%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/12/2025 (ώρα περικοπής: 12:00 - 14:15)

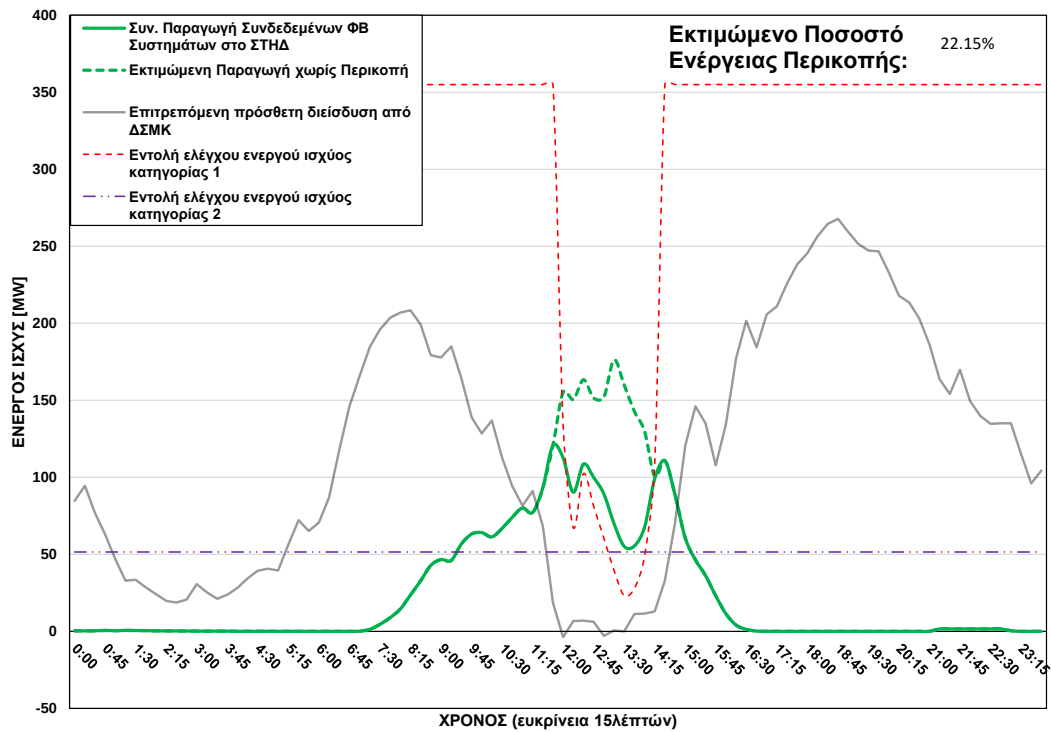

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1326.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 42.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	828.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 36.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.44%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

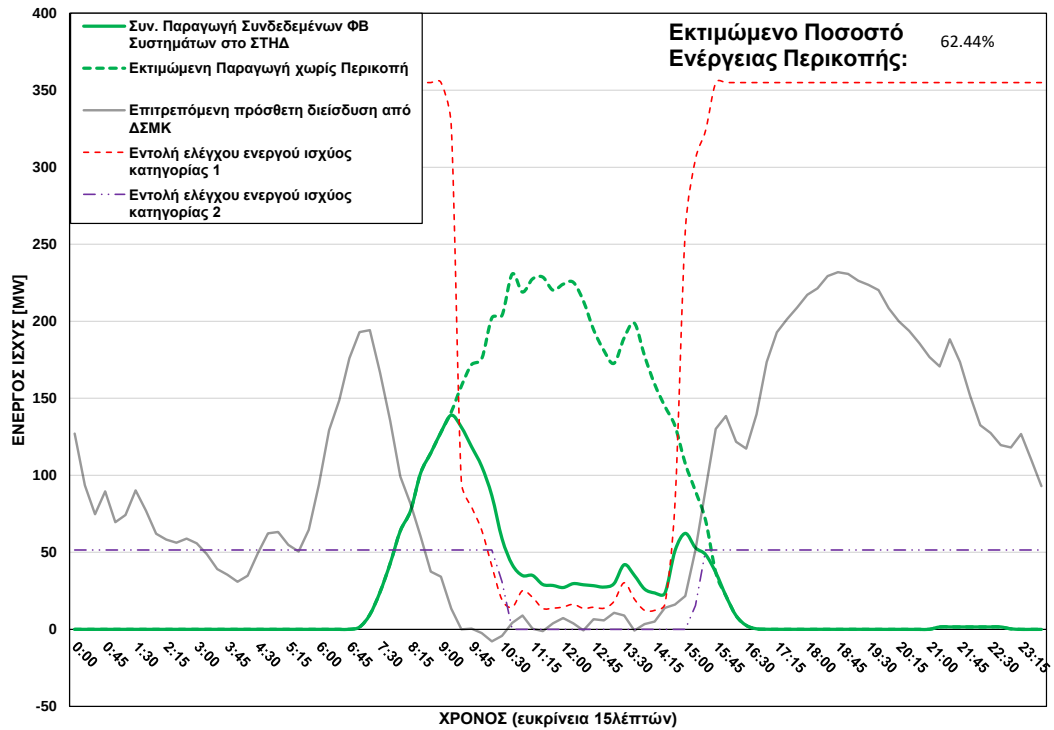

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1378.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 27.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	960.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 175.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.68%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:30)

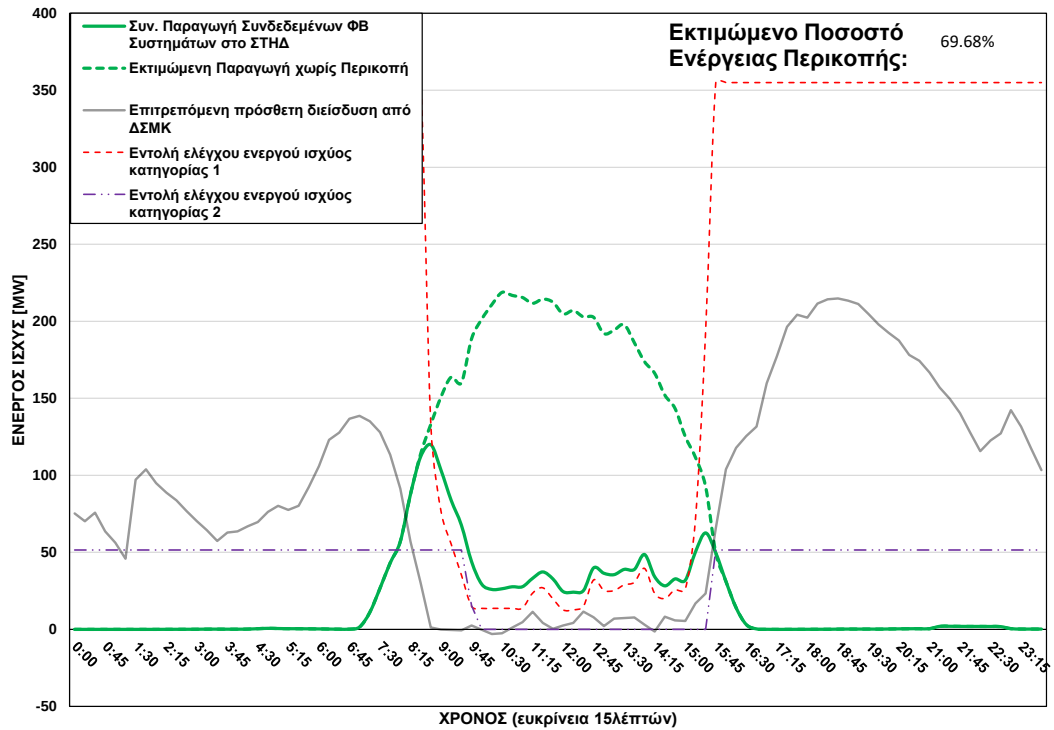

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LIM 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1386.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 207.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	911.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.79%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

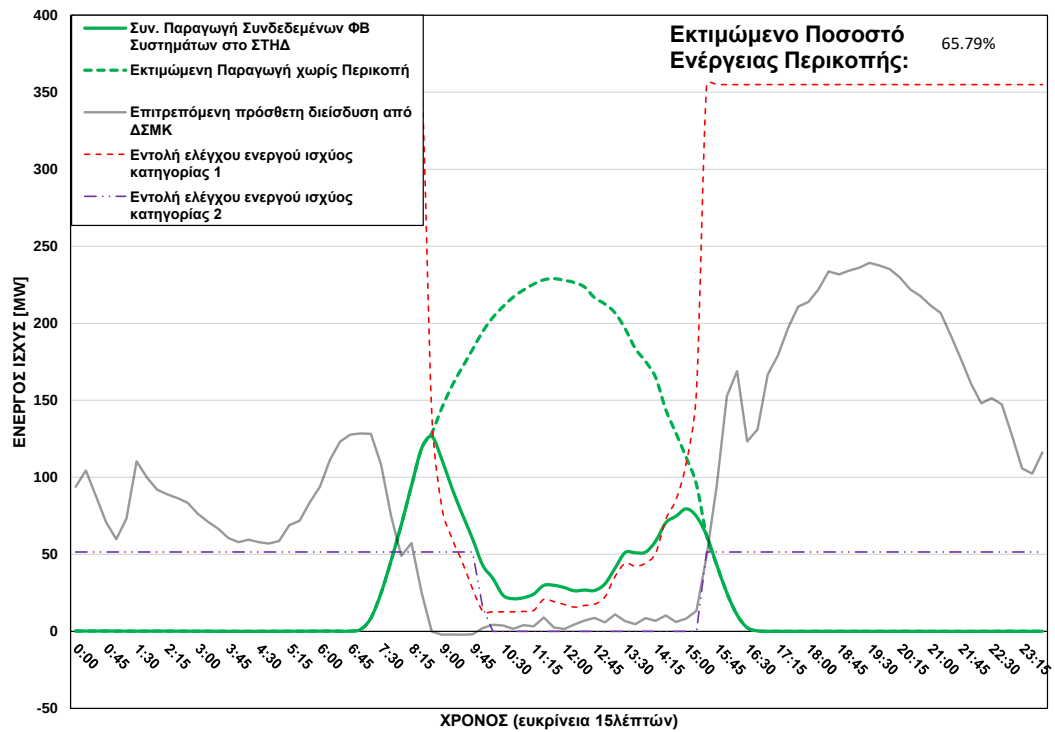

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1416.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 92MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	872.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 146.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.61%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

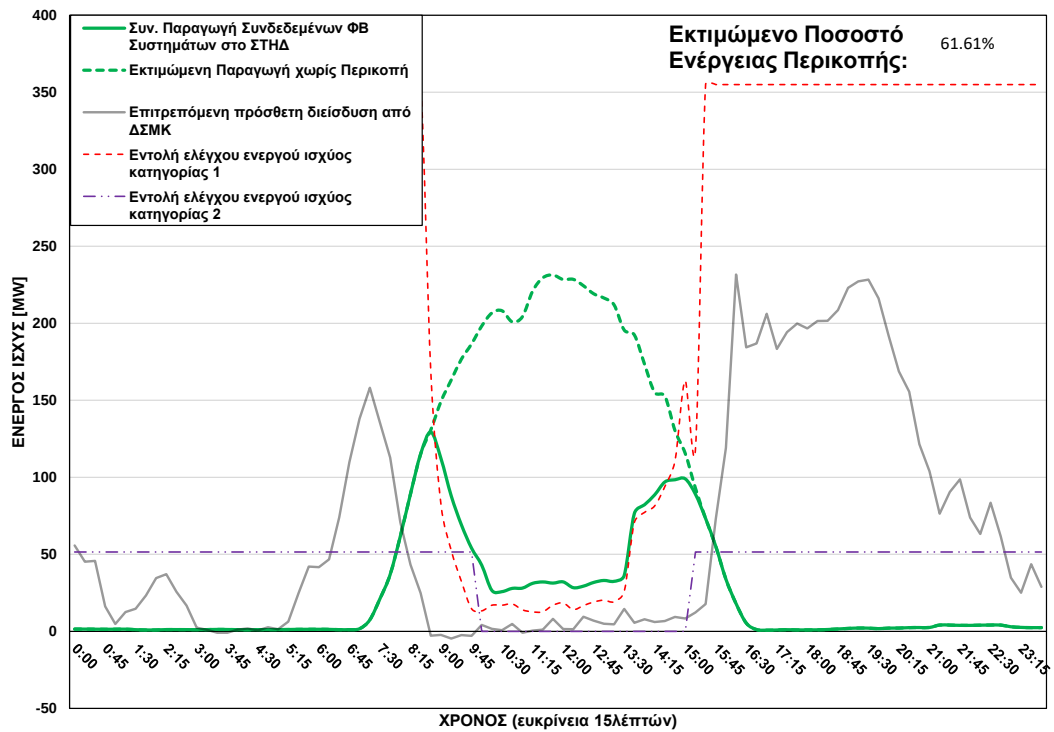

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1504.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 190.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1052.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.98%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

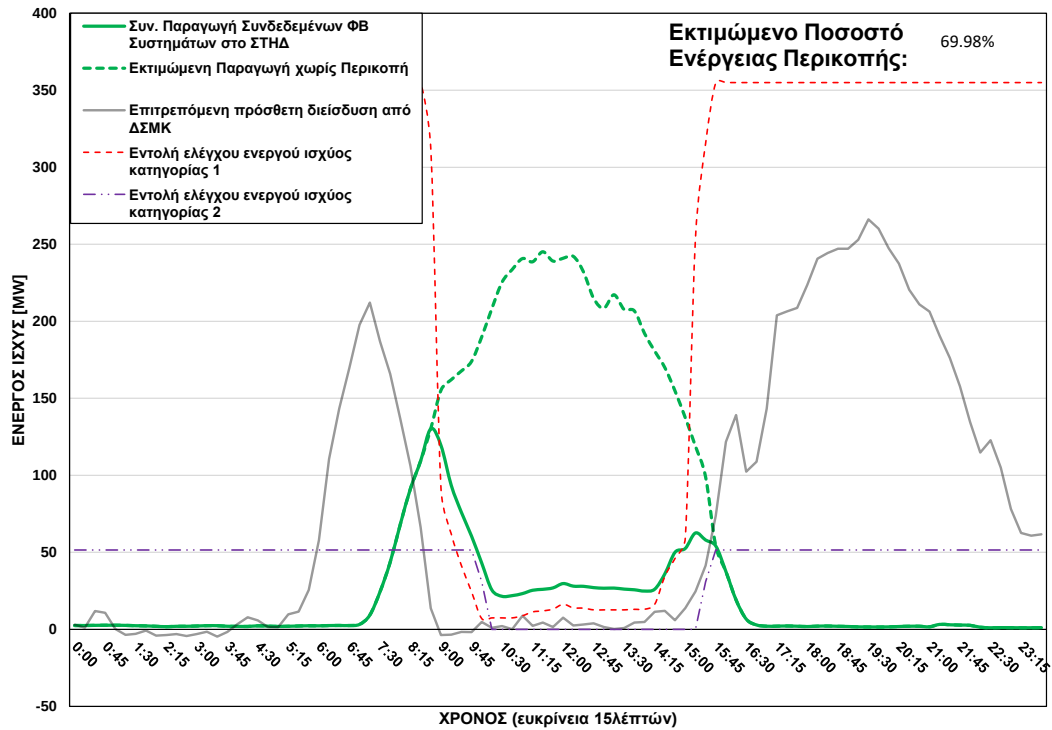

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-NIC4, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1458.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 30.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	927.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 57.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

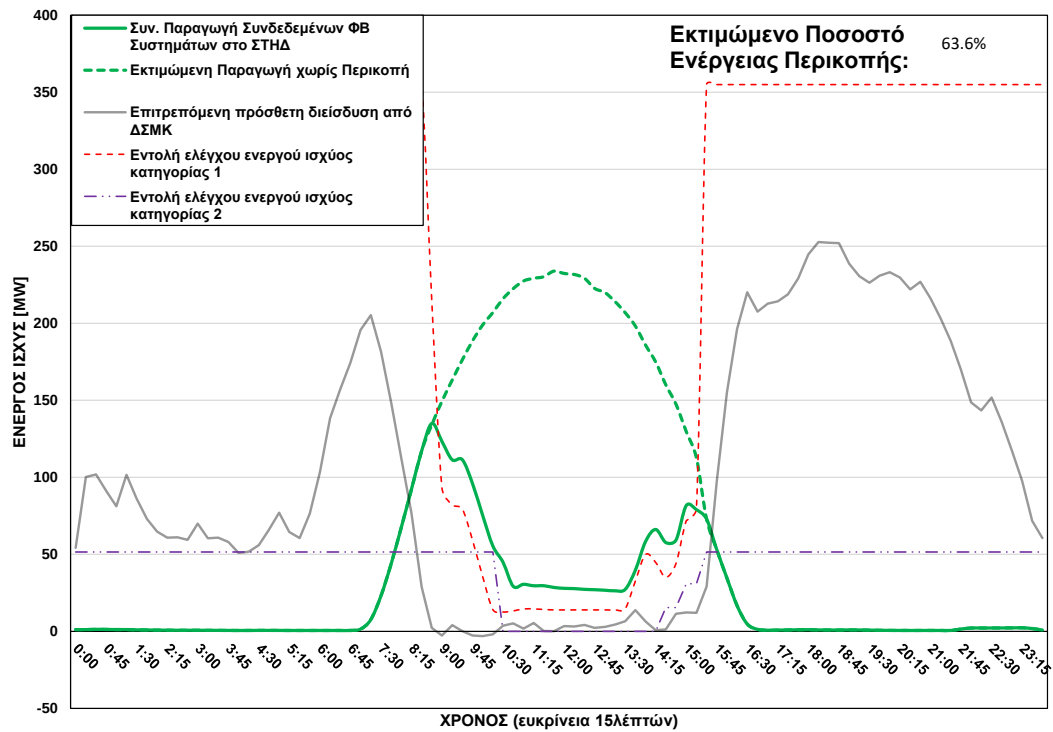

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1427 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	917.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.37%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

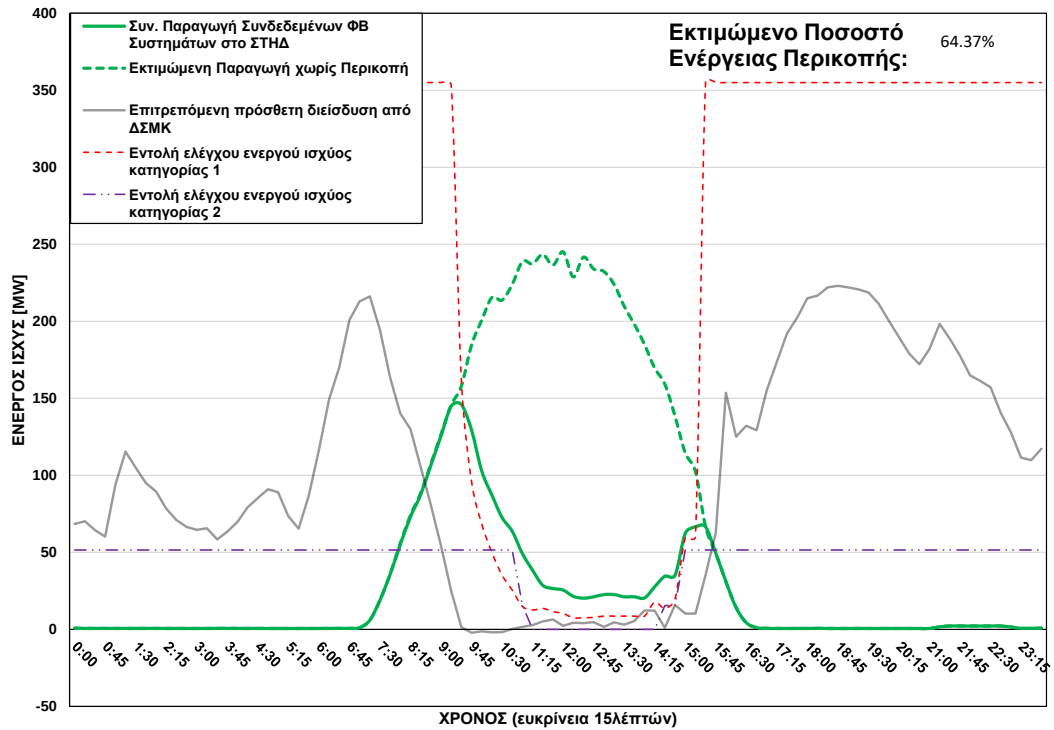

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM2, PV-PAF1, PV - ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1224.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 40.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	720.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 47.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.87%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

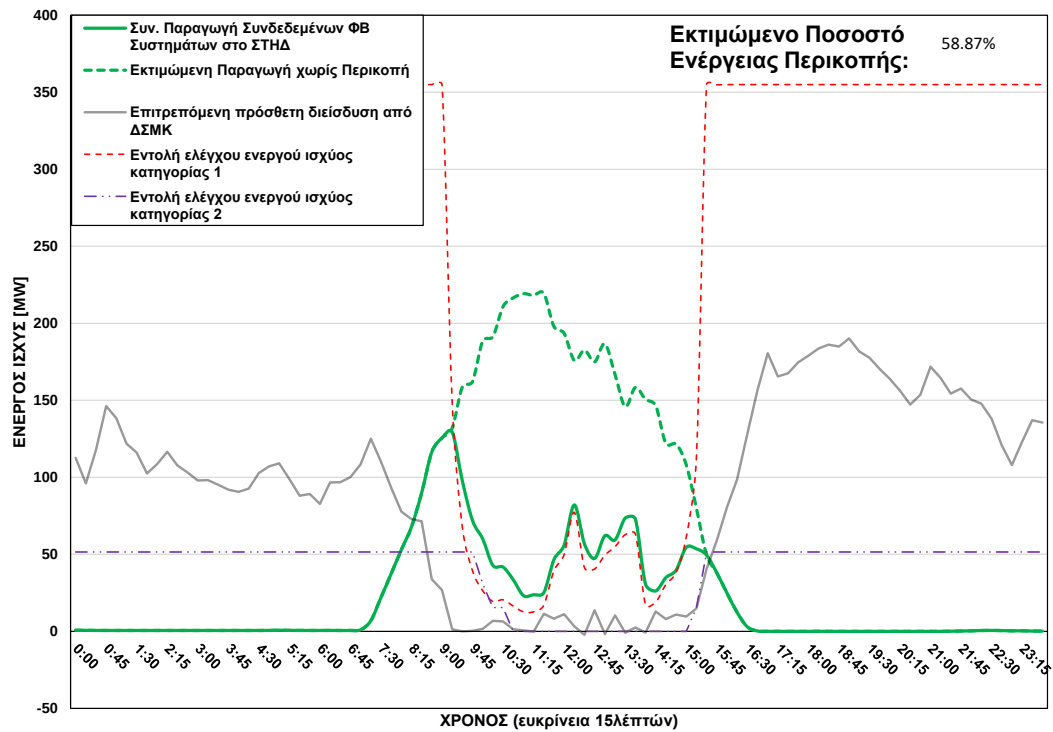

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	473.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	122.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.82%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 12:15)

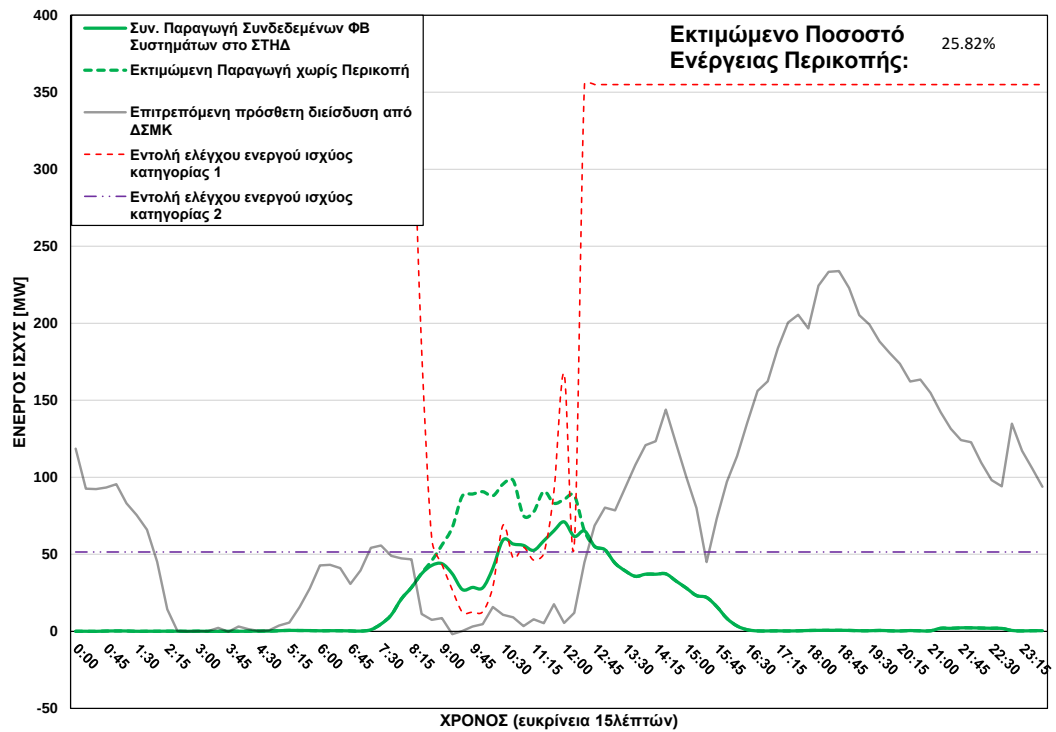


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	11:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	680.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	54.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.04%

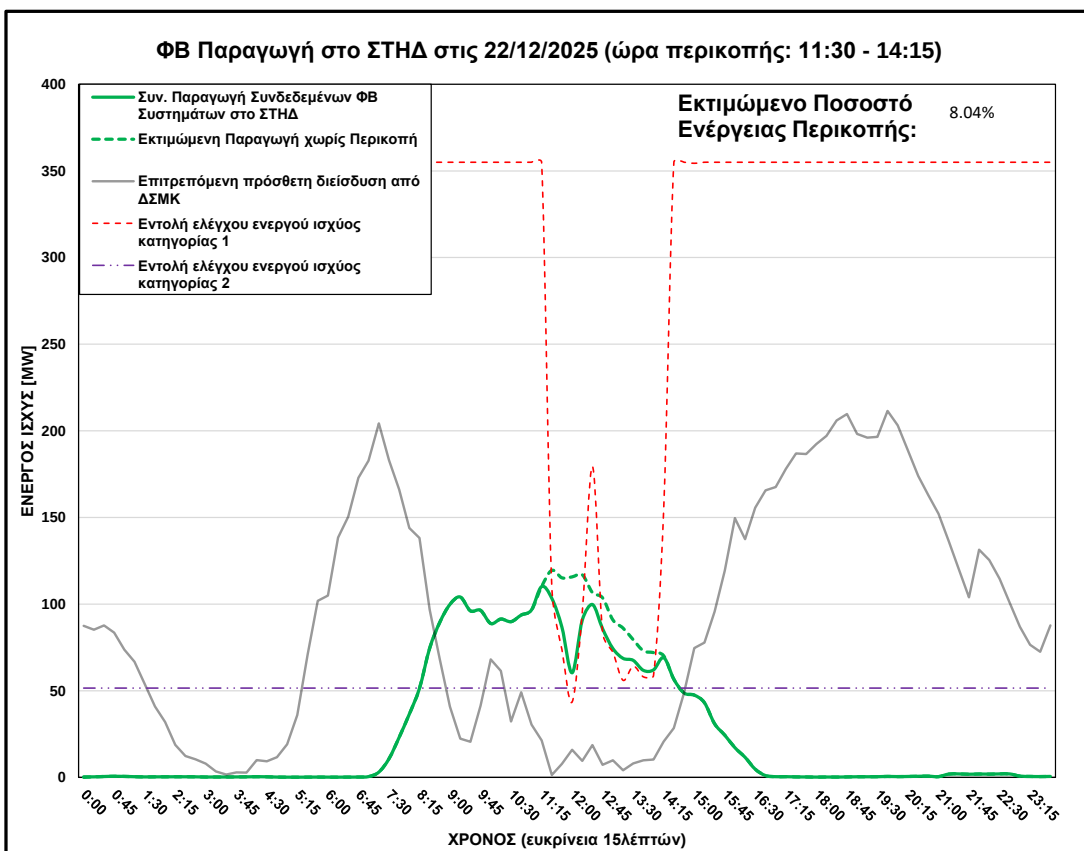


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	829.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	125.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.14%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/12/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:45)

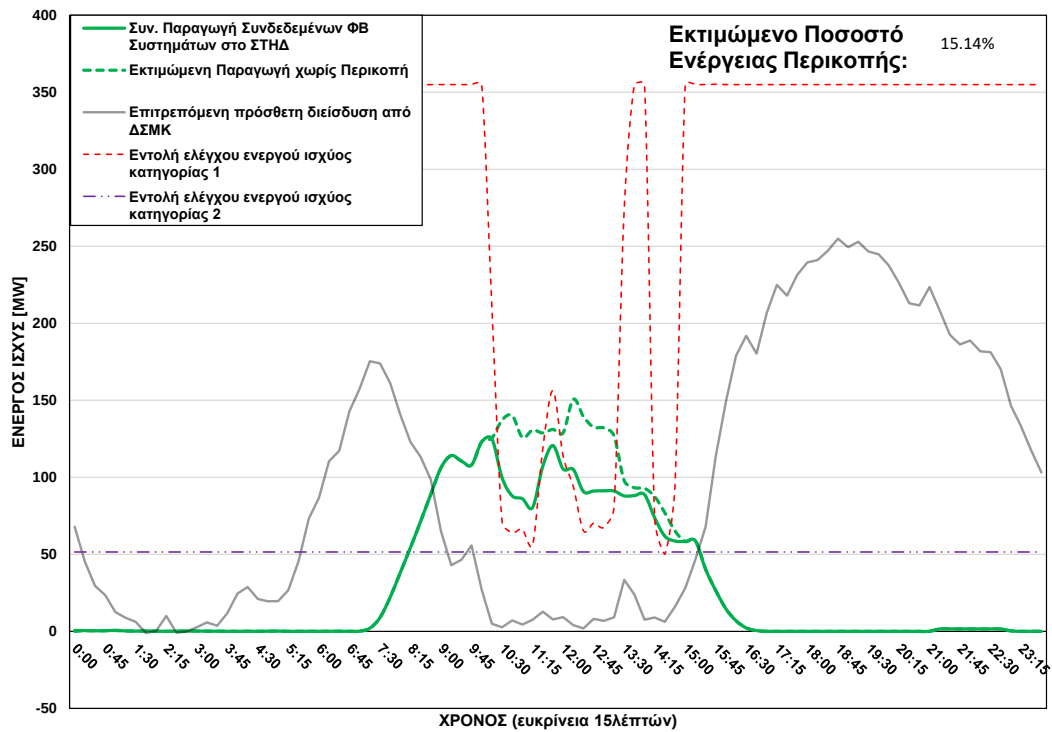

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1043.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 15.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	685 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 26.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.64%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:00)

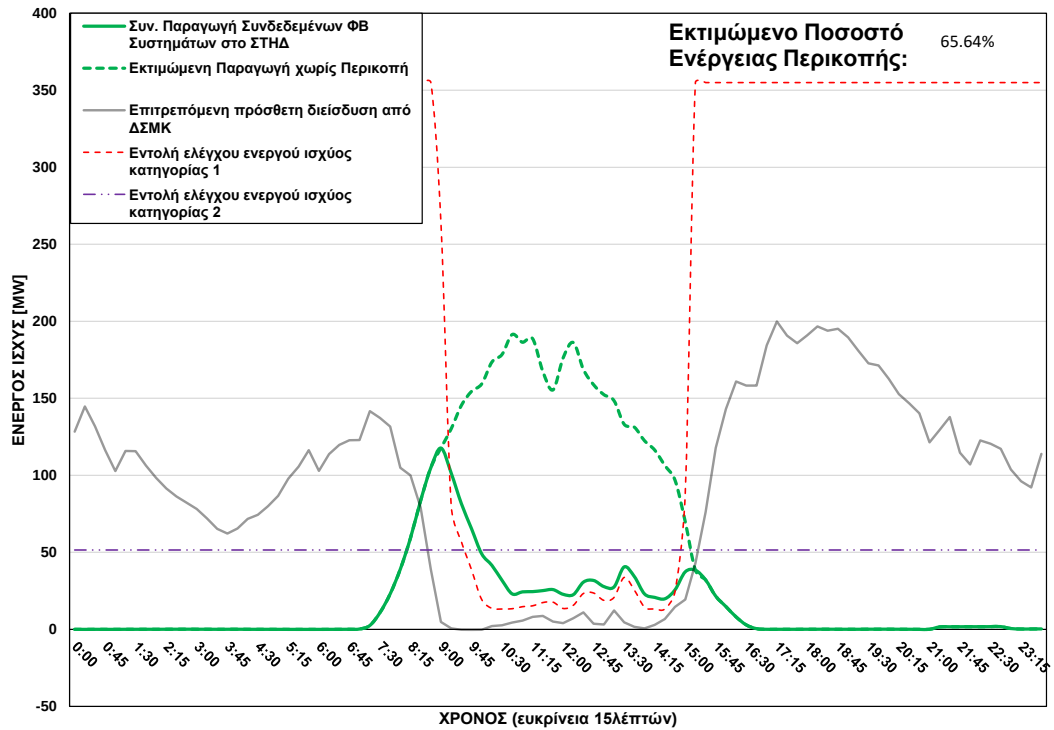

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	750.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	252.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 1.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.61%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/12/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

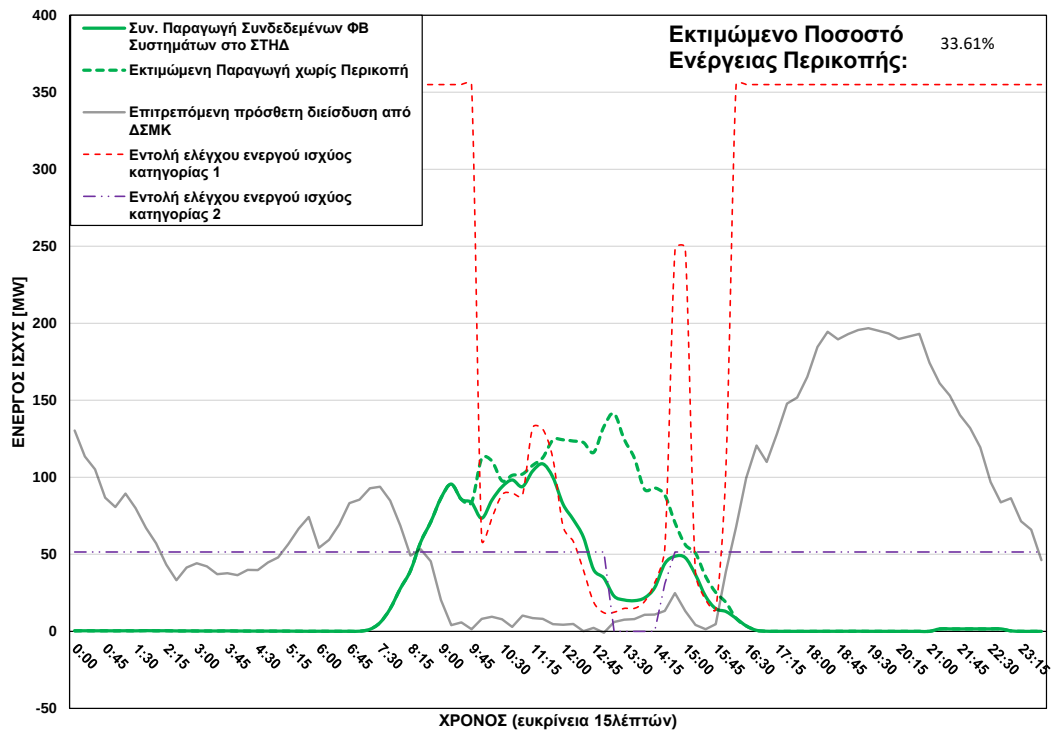

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1102.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 67.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	681.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 28.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.76%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:30)

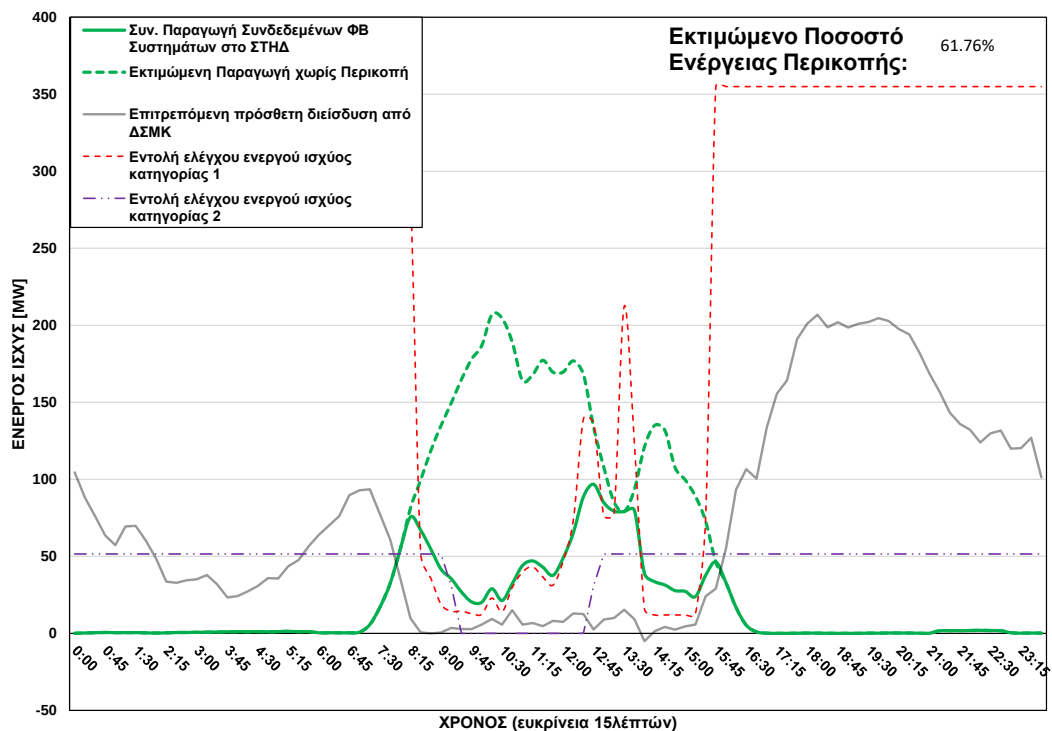

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM2, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1120.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 12MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	850.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 48MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.92%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:30)

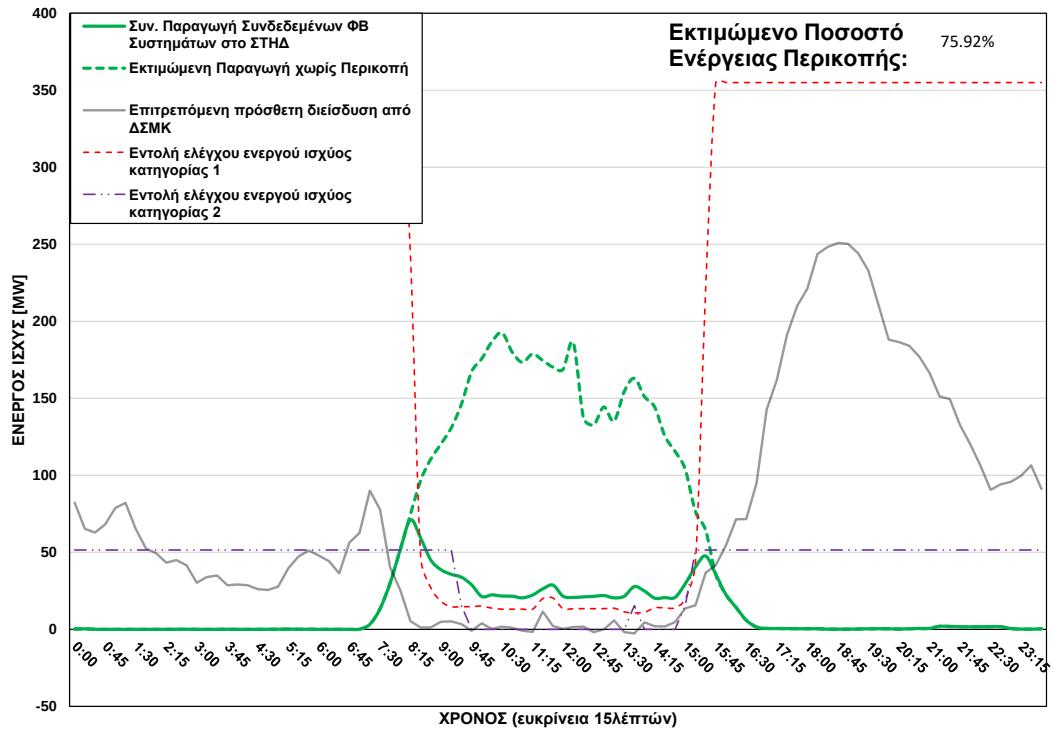


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2, LIM 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV-PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1395 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 140.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1122.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 192.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:45)

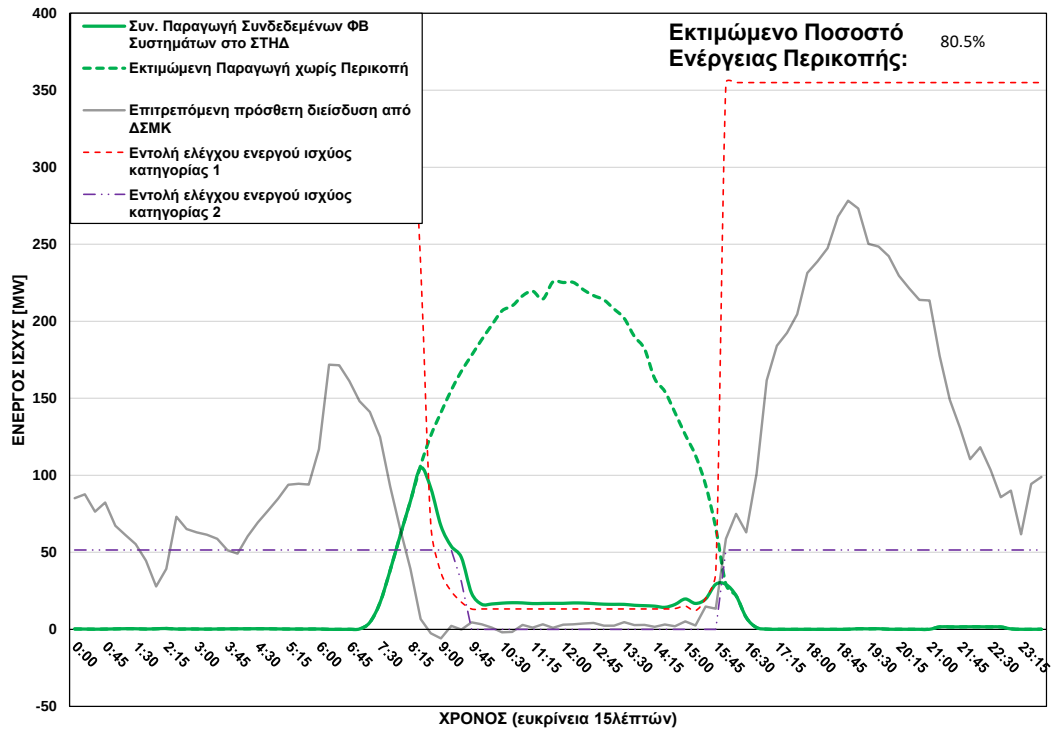

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1369.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	917.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.01%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

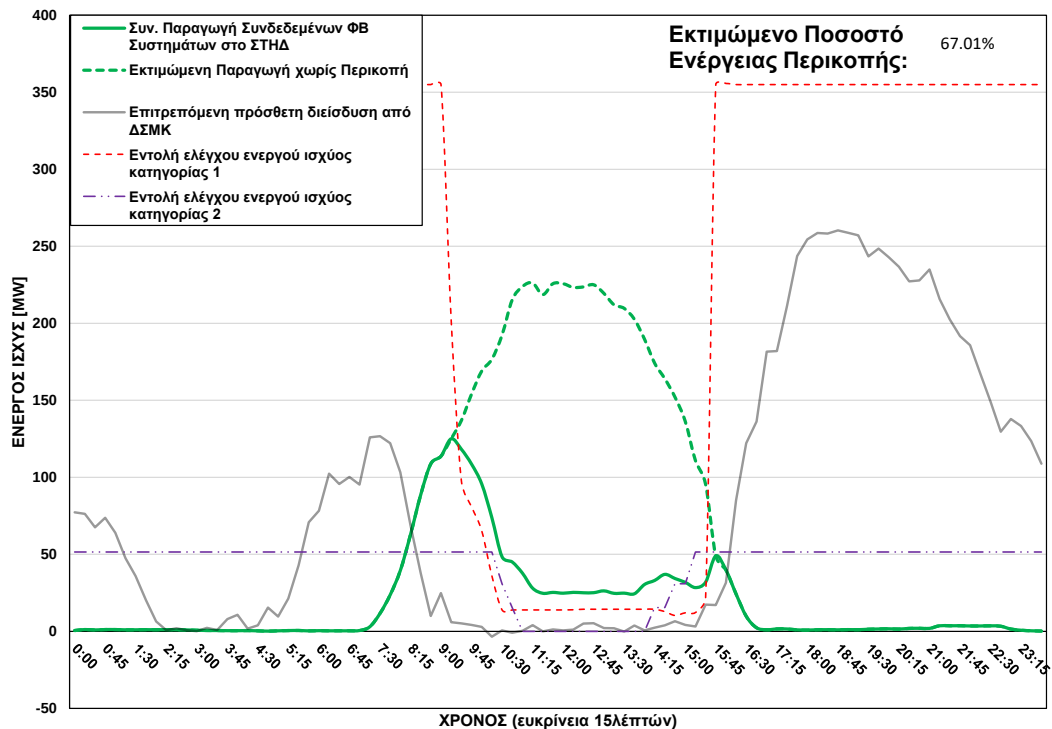


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1213.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	364.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.07%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:15)

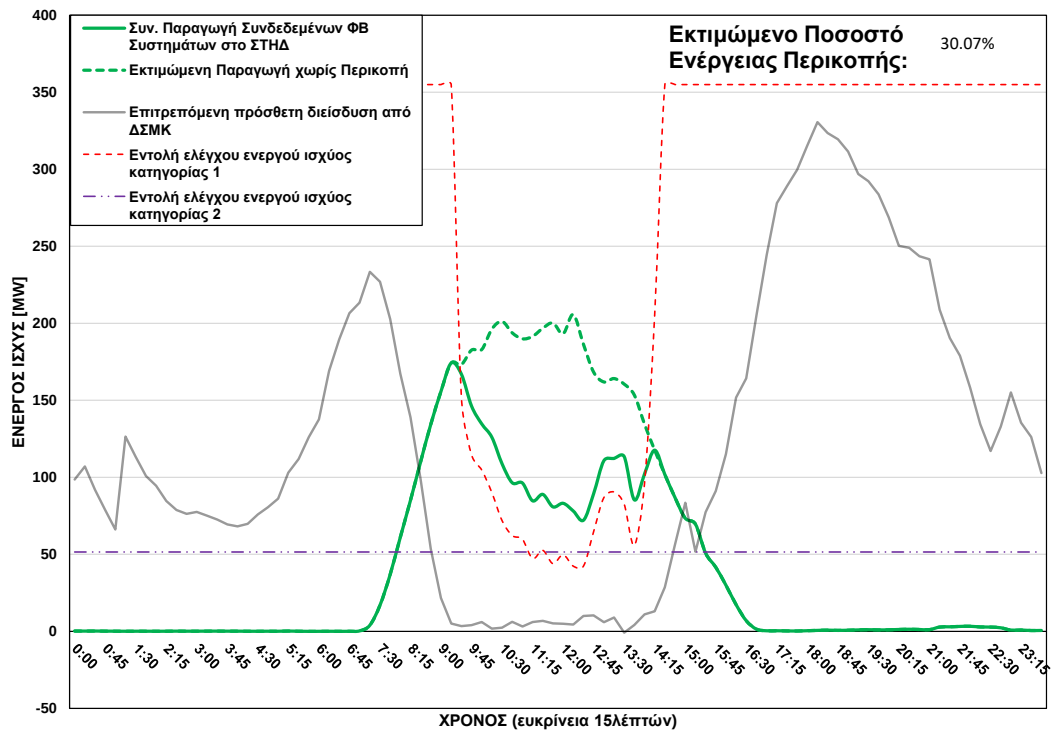

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	596.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	167.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.05%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/12/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:00)

