
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**01/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:00**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1674 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 126.5MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1110.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.4MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***66.36%***	

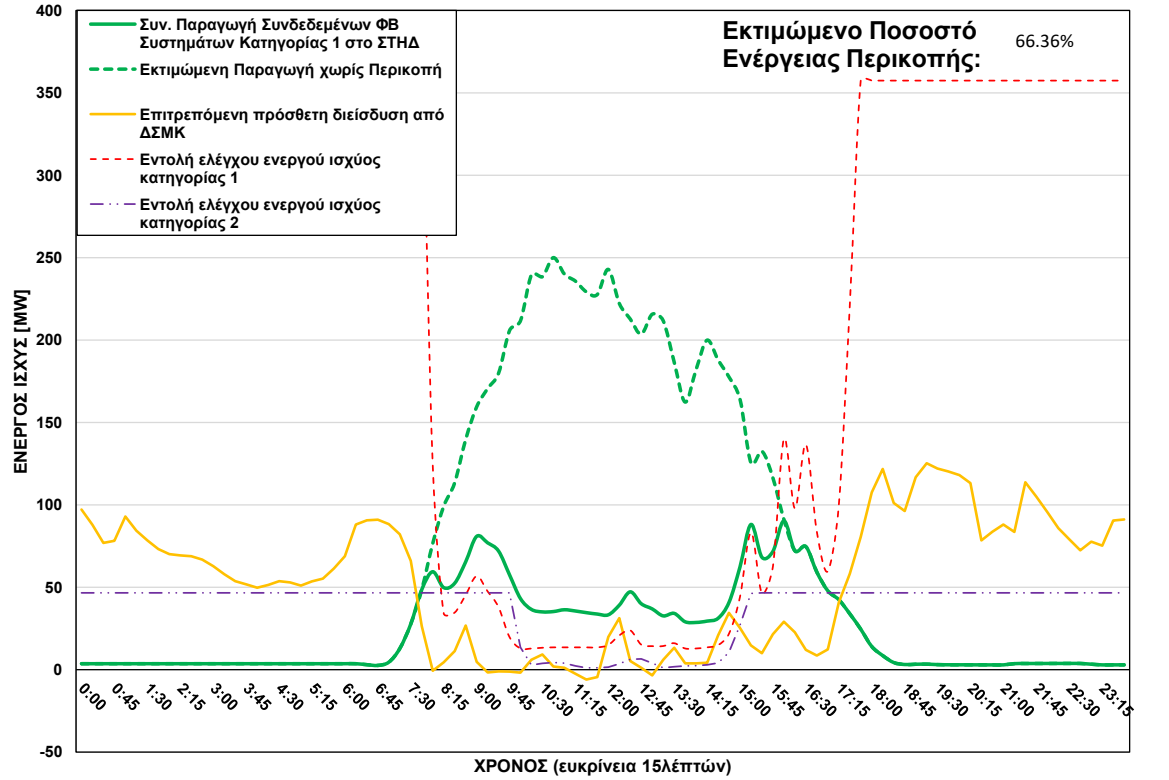


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**02/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC5, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM4, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**17:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**17:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1772.3 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 208.5MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1309.2 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 115.3MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***73.88%***	

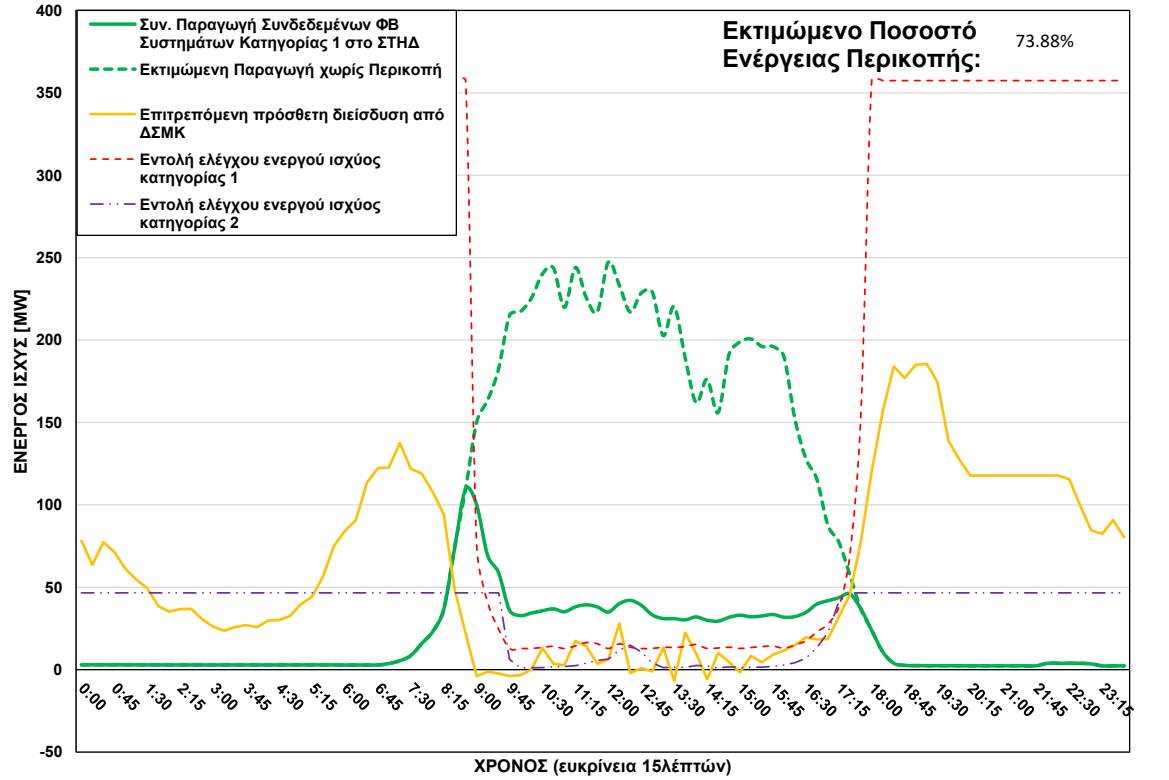


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**03/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC5, PV-NIC6, PV-LCA/FAM4, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1753.7 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 113.9MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1159.5 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 180.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***66.11%***	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/10/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:45)

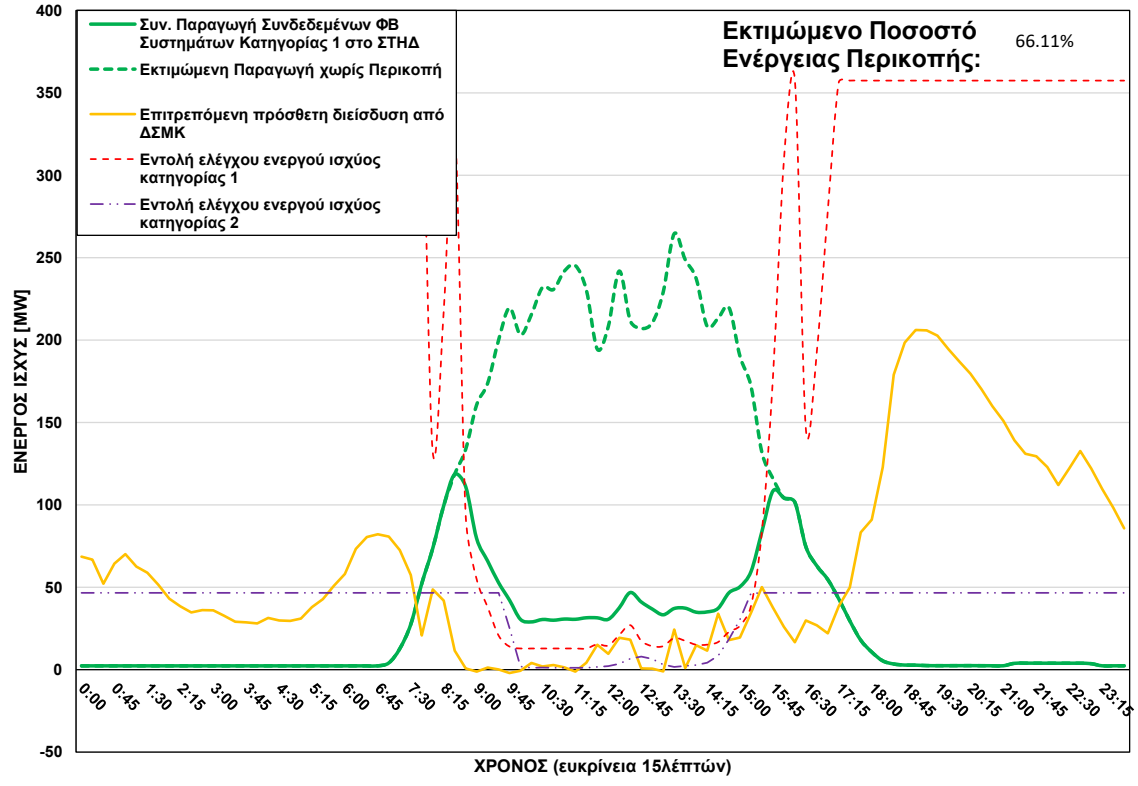


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**04/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**8:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 1, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**17:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**16:45**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 08:45 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1961.5 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 556MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1494.5 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 481.6MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***76.19%***	

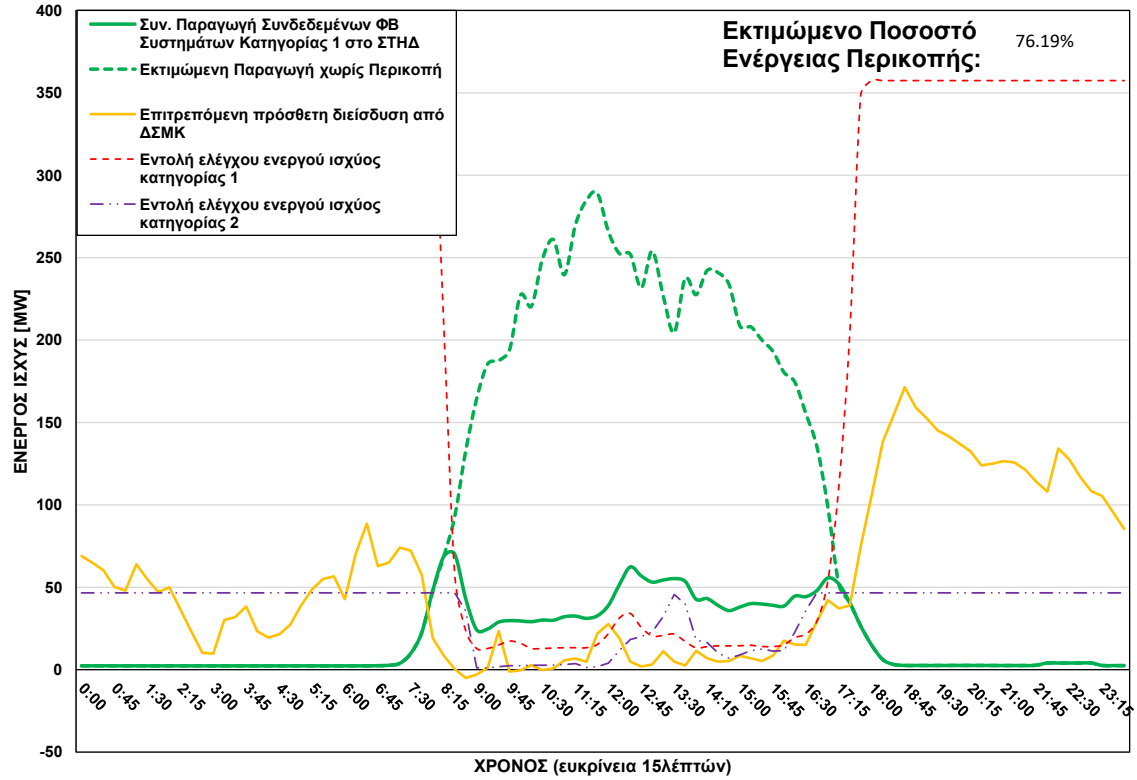


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**05/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC5, PV-LCA/FAM4, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1922.3 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 139.3MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1220 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 186.8MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***63.47%***	

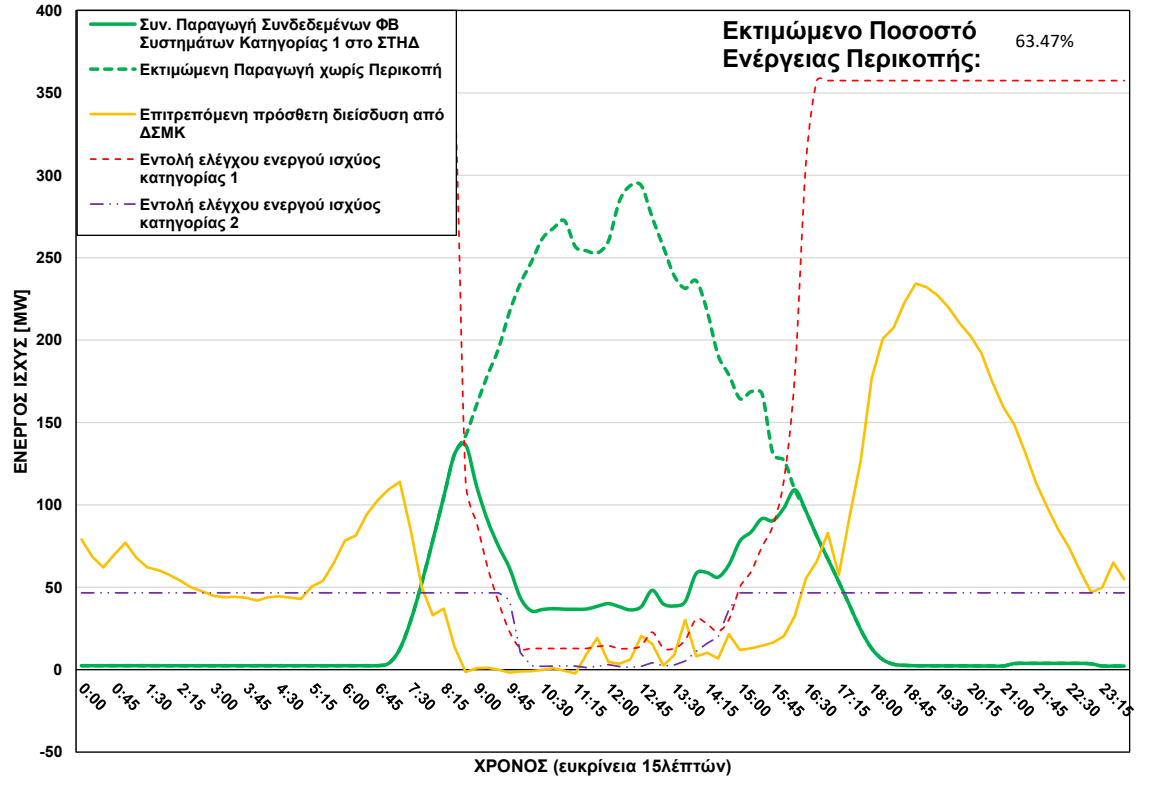


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**06/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**9:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF1, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**14:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1716.4 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 61.4MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1023.1 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 59.6MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***59.6%***	

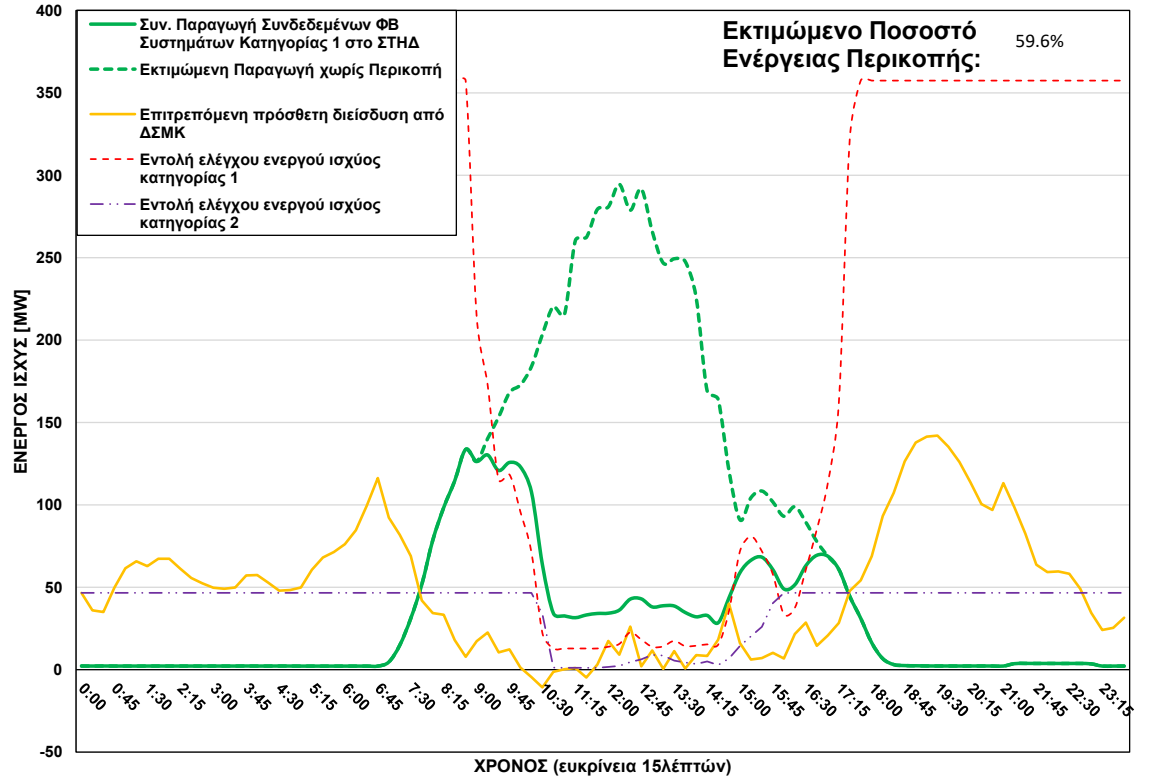

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**07/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV - ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**14:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**14:15**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15

Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1623.6 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 47.8MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***883.2 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 143.4MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***54.4%***	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/10/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 14:45)

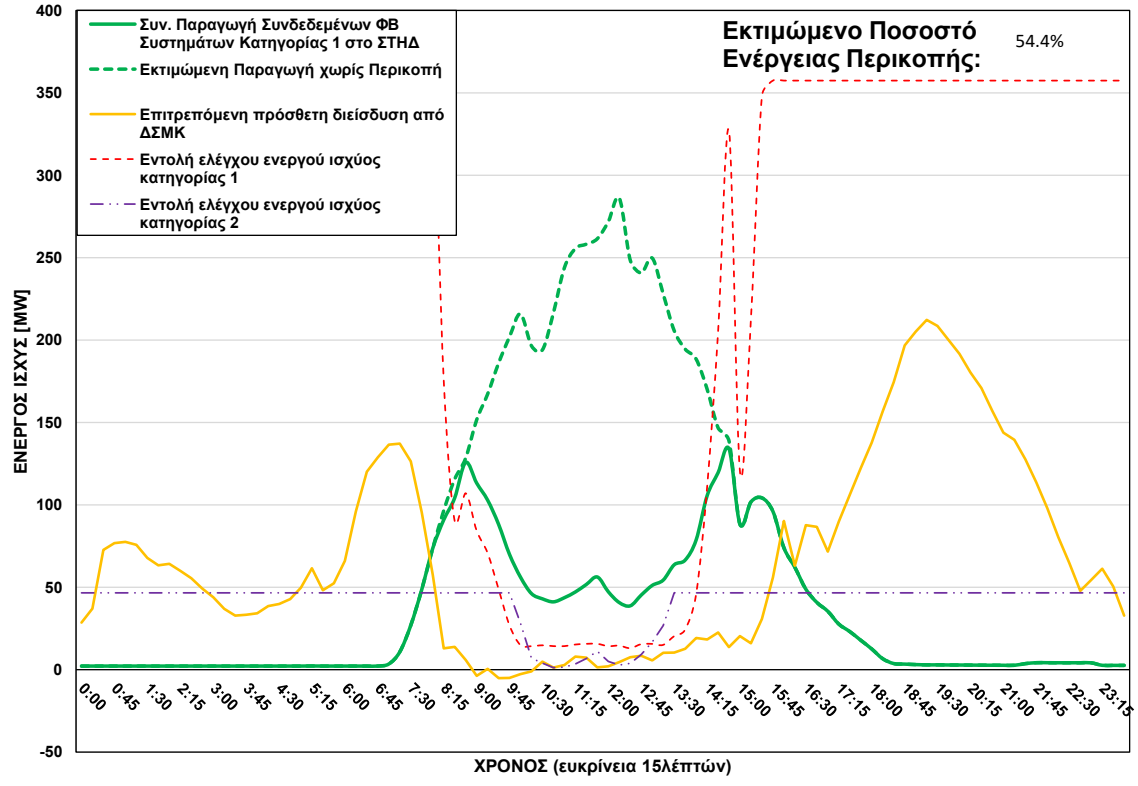


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**08/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC6, PV-LIM1, PV-PAF3, PV - ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:15**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**2006.2 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 73.3MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1193 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 158.9MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***59.47%***	

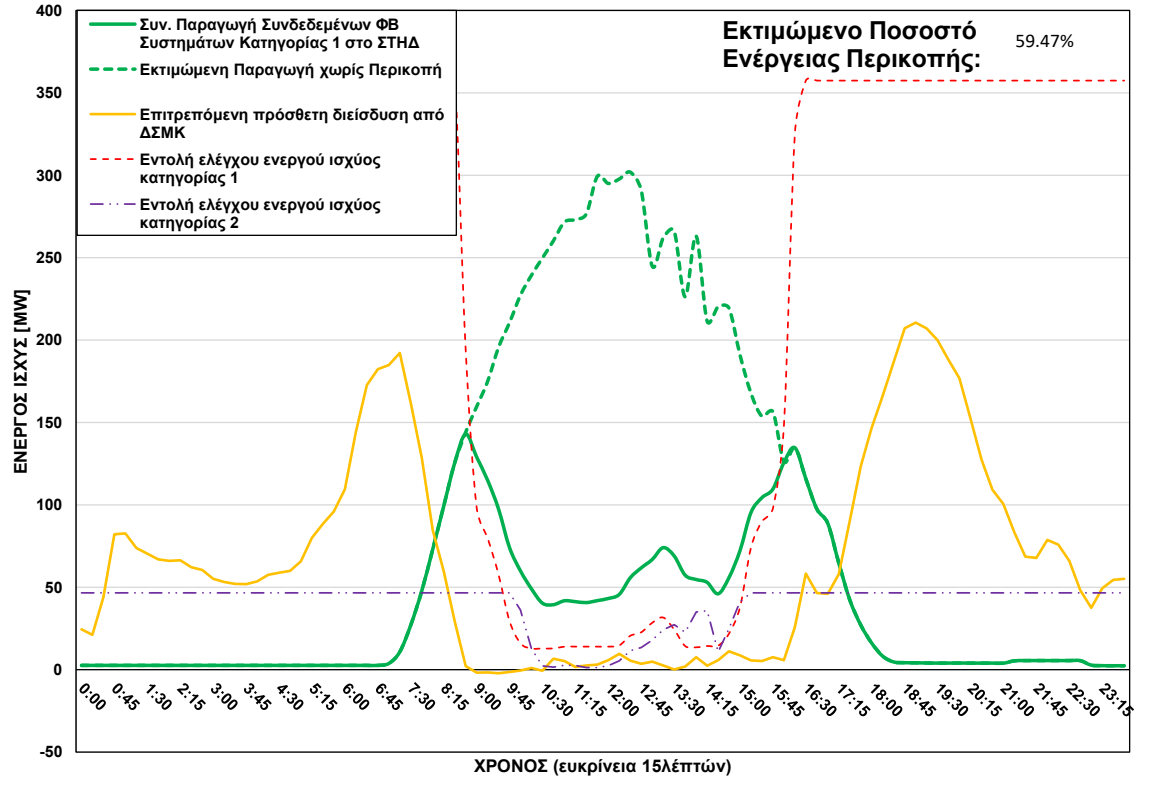


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**09/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM4, PV-LIM2, PV-LIM3, PV-LIM4, PV-PAF1, PV-PAF2, PV-ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:15**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:15**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**2213.3 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 224.2MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1464.5 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 280.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***66.17%***	

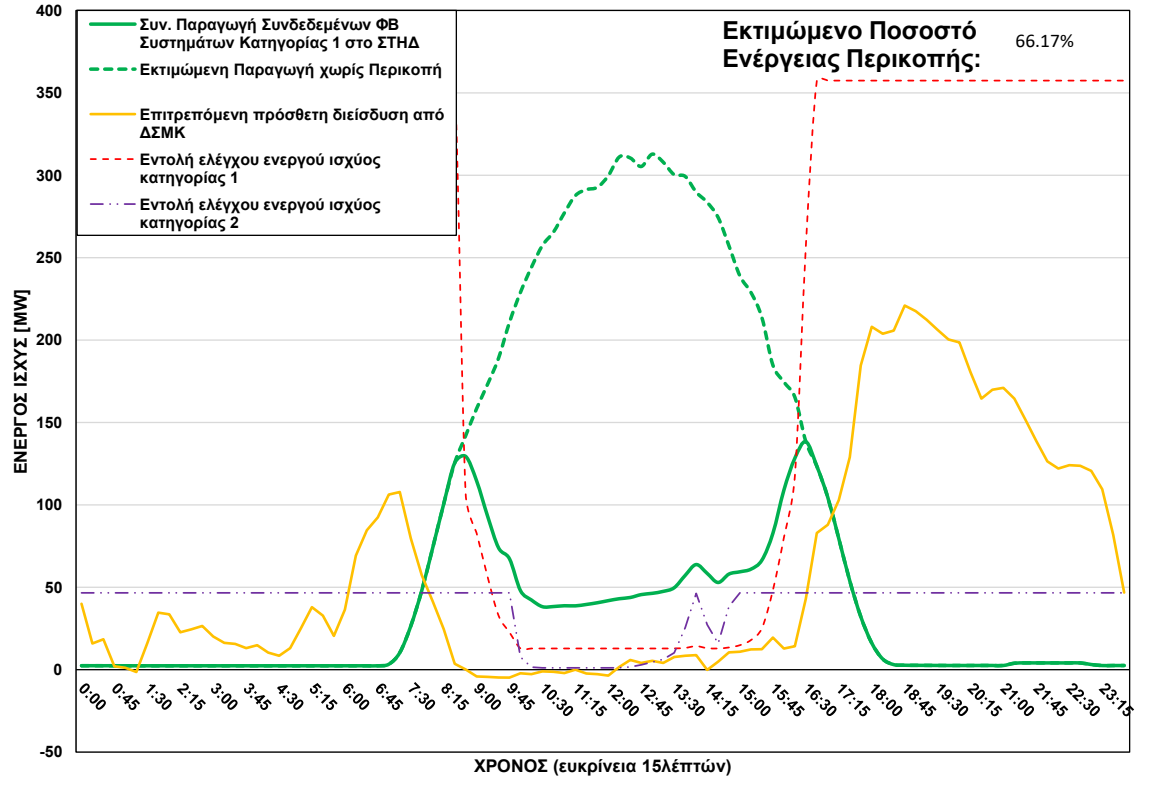


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**10/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC6, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**14:45**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1988.3 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 235.7MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1325.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 219.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***66.68%***	

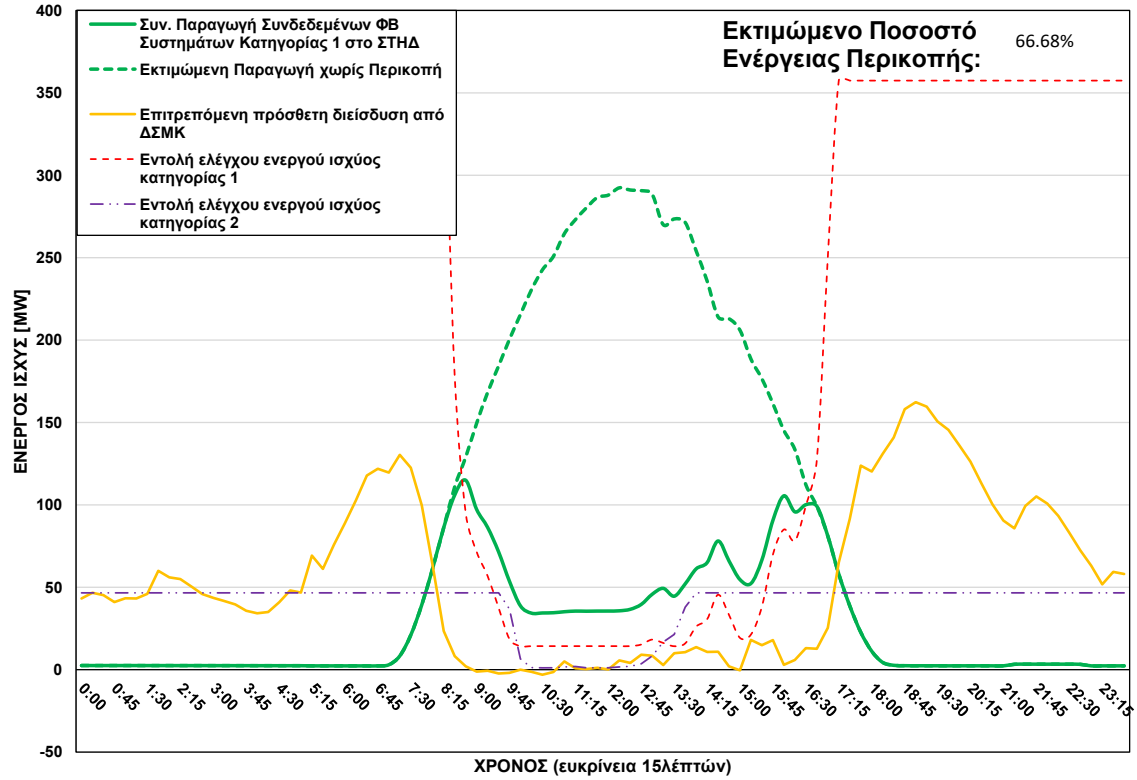


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**11/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF2, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:15**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1692.6 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 43.2MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1095.7 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 155.9MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***64.73%***	

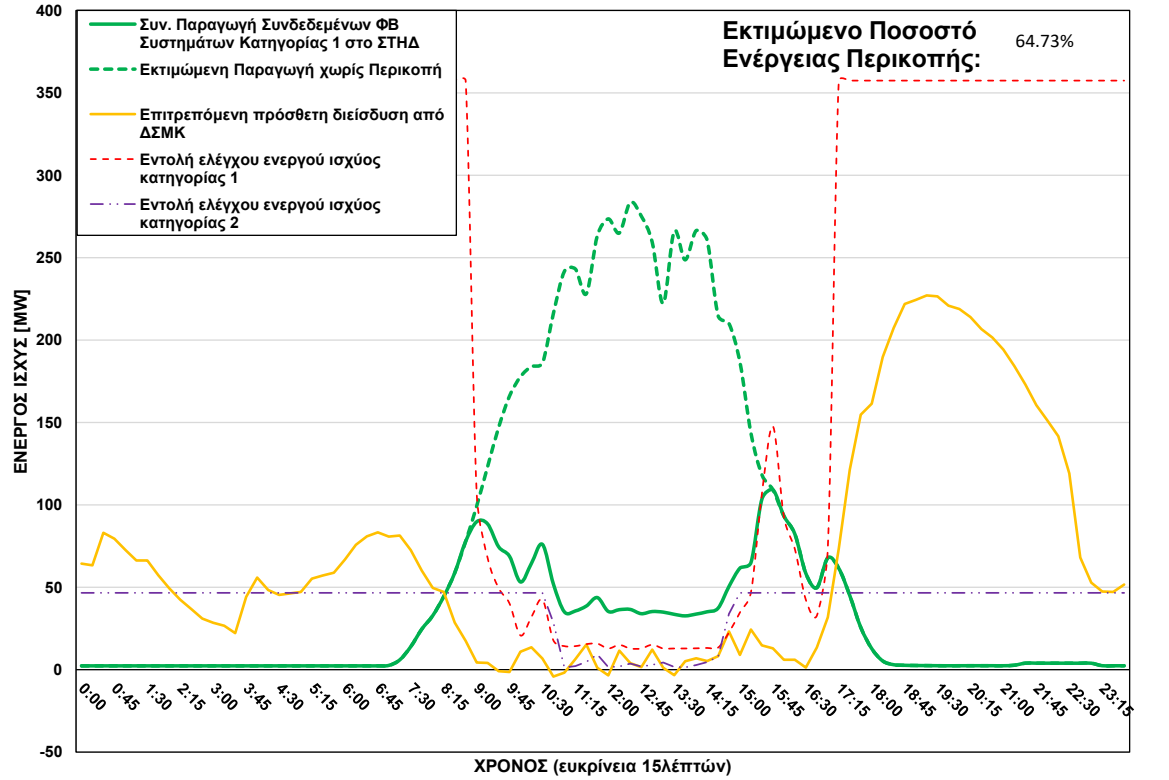


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**12/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**9:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**12:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1746.9 MWh**	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***850.6 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***48.69%***	

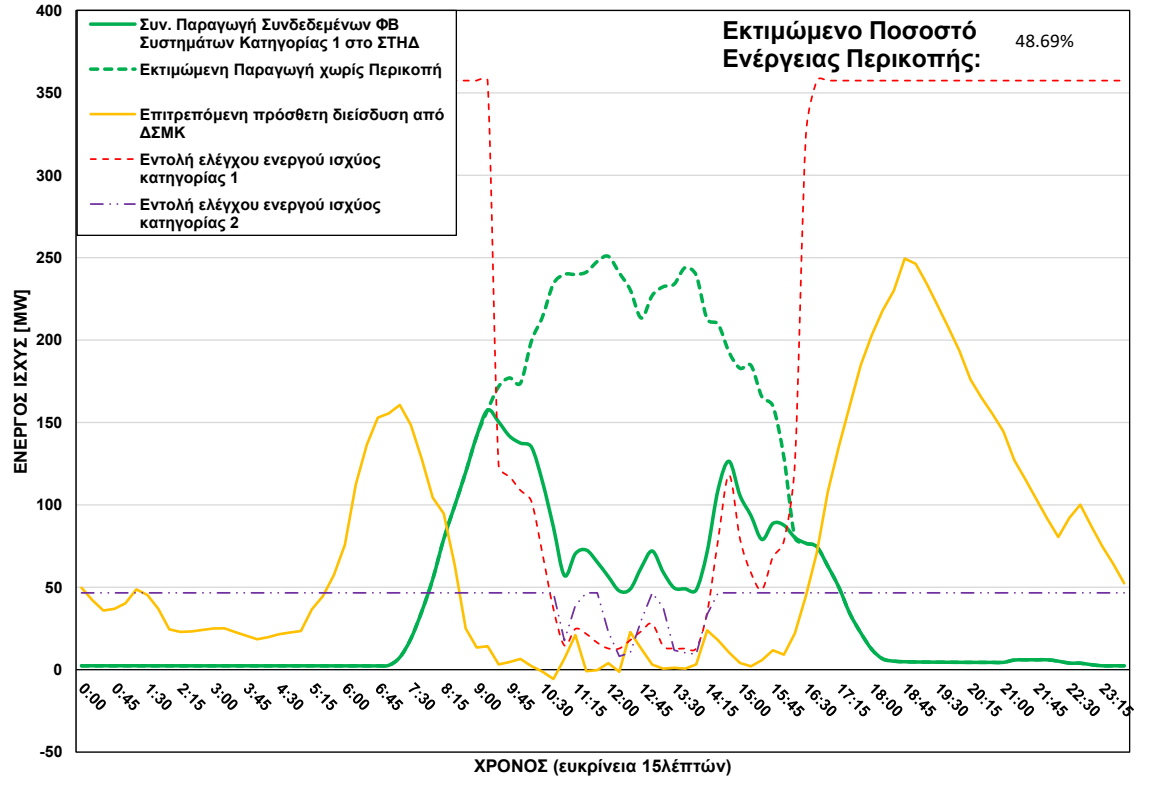


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**13/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**11:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**13:45**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1622.5 MWh**	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***665.2 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 11.7MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***41%***	

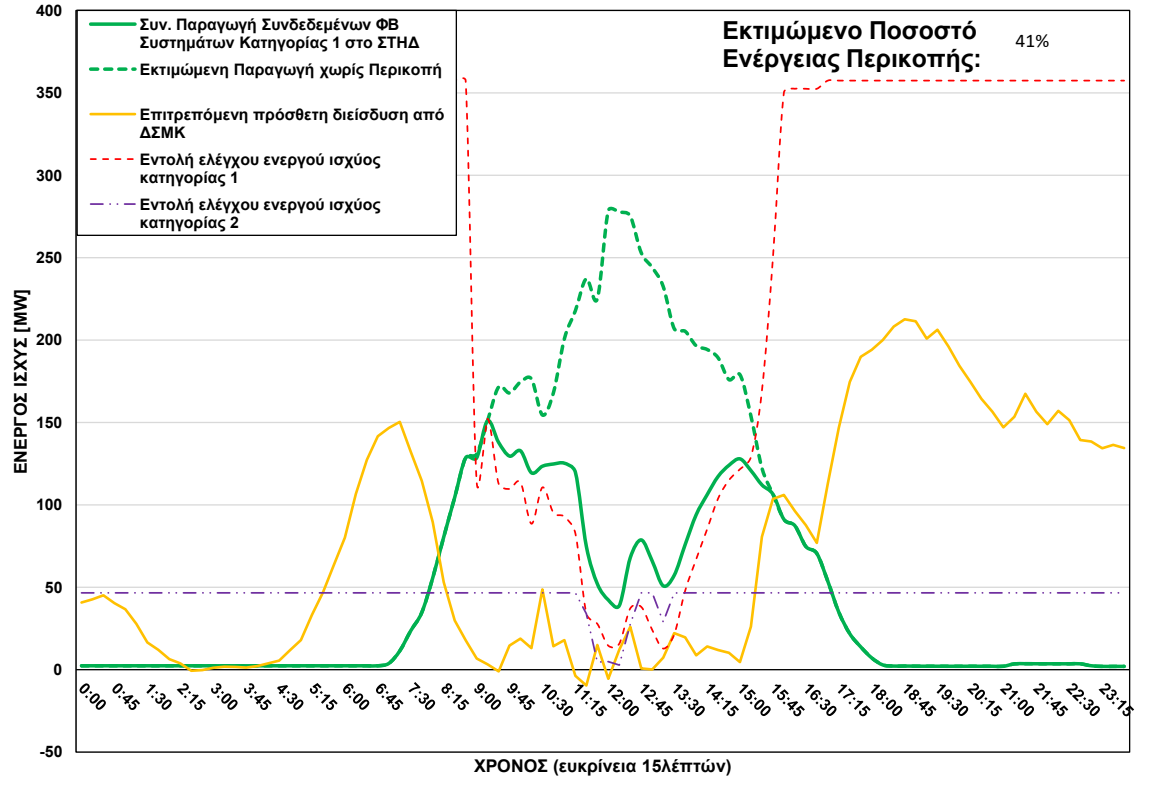


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**14/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**11:00**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**11:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM4, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1221.9 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 53.9MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***780.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 90.2MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***63.9%***	

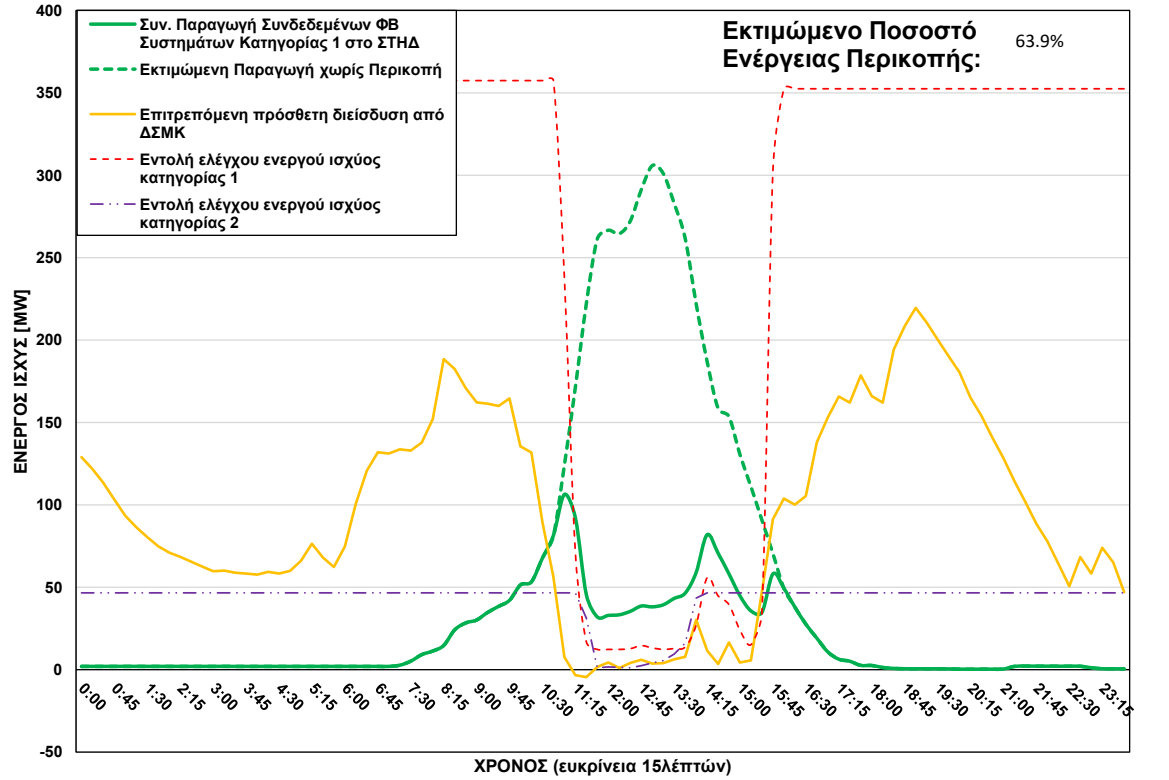


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**15/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**9:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV - PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1602.7 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 45.7MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***923.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 96.9MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***57.64%***	

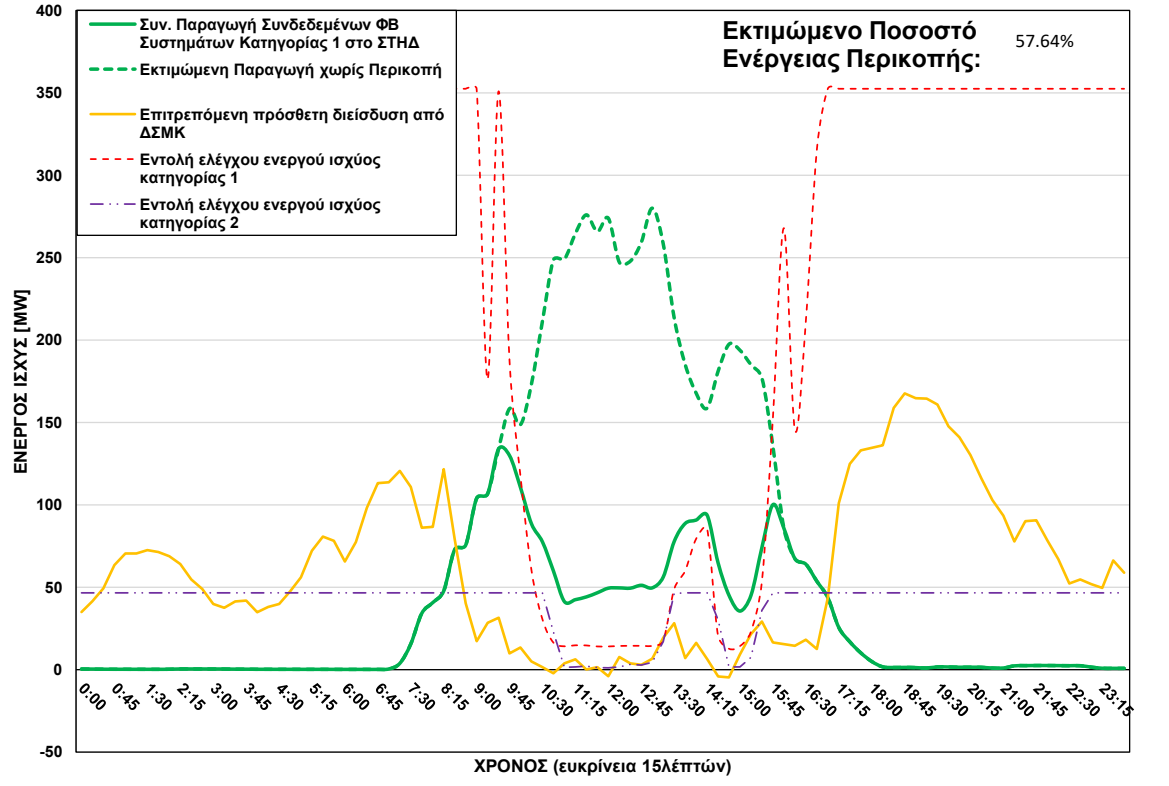


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**16/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LIM 1, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC6, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LIM2, PV-LIM3, PV-LIM4, PV-PAF2, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**14:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1771 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 113.6MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1204.7 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 123.5MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***68.02%***	

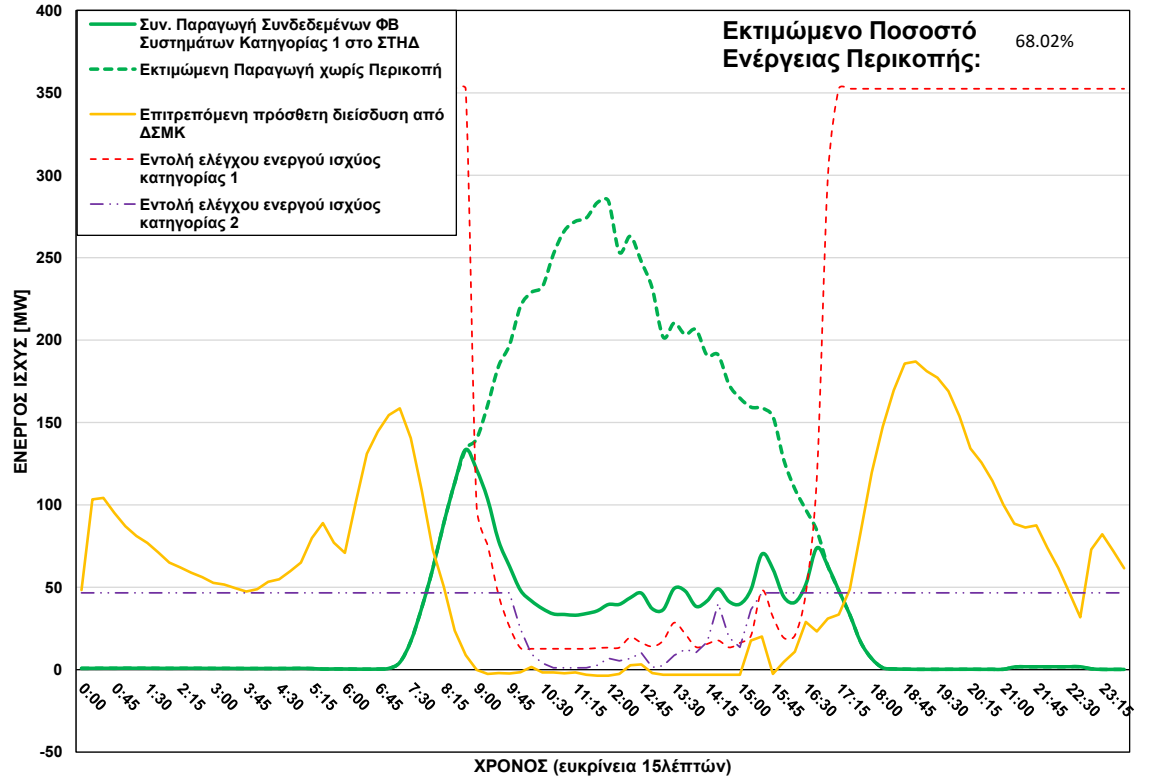


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**17/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-LCA/FAM4, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**17:15**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1661.7 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 89.9MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1091.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 86.8MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***65.7%***	

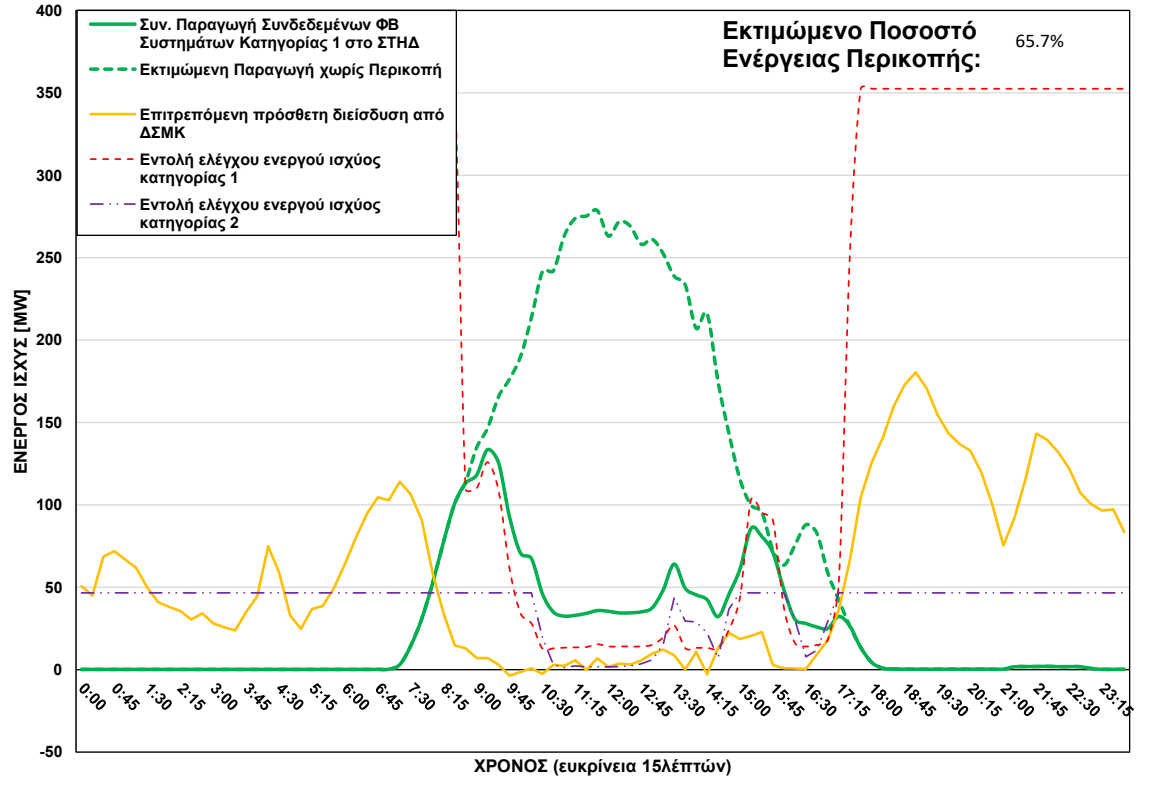


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**18/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:15**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**17:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**17:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**2070.4 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 369.7MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1700.9 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 415.6MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***82.15%***	

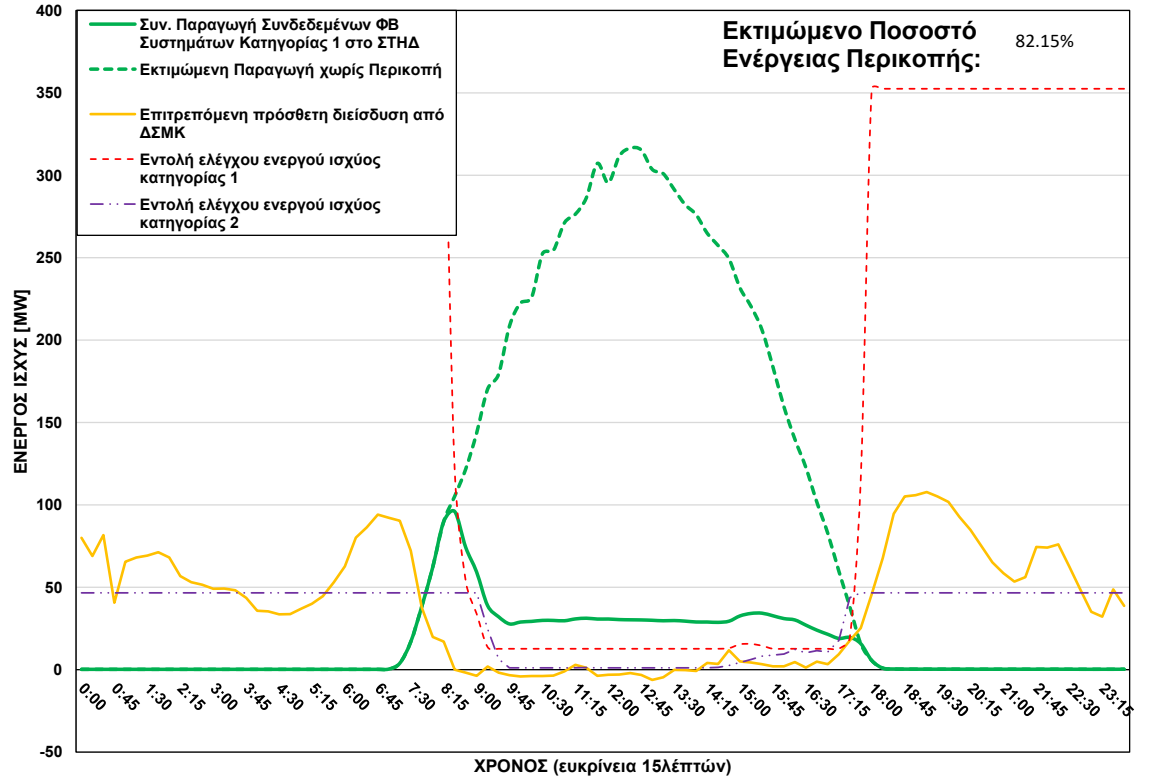


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**19/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM4, PV-LIM2, PV-LIM3, PV-LIM4, PV-PAF2, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**17:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**16:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**2076.6 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 326.5MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1478.5 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 379.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***71.2%***	

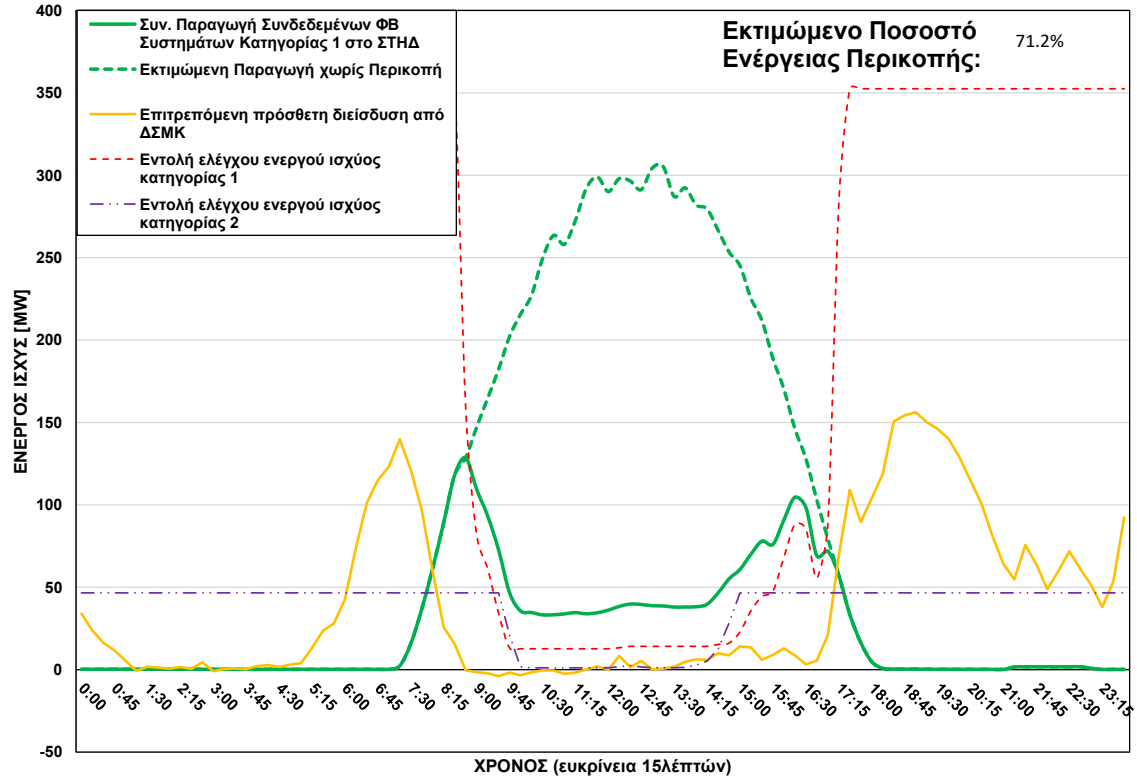


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**20/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC5, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF1, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**17:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1901.3 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 97.7MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1281.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 184.5MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***67.42%***	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/10/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

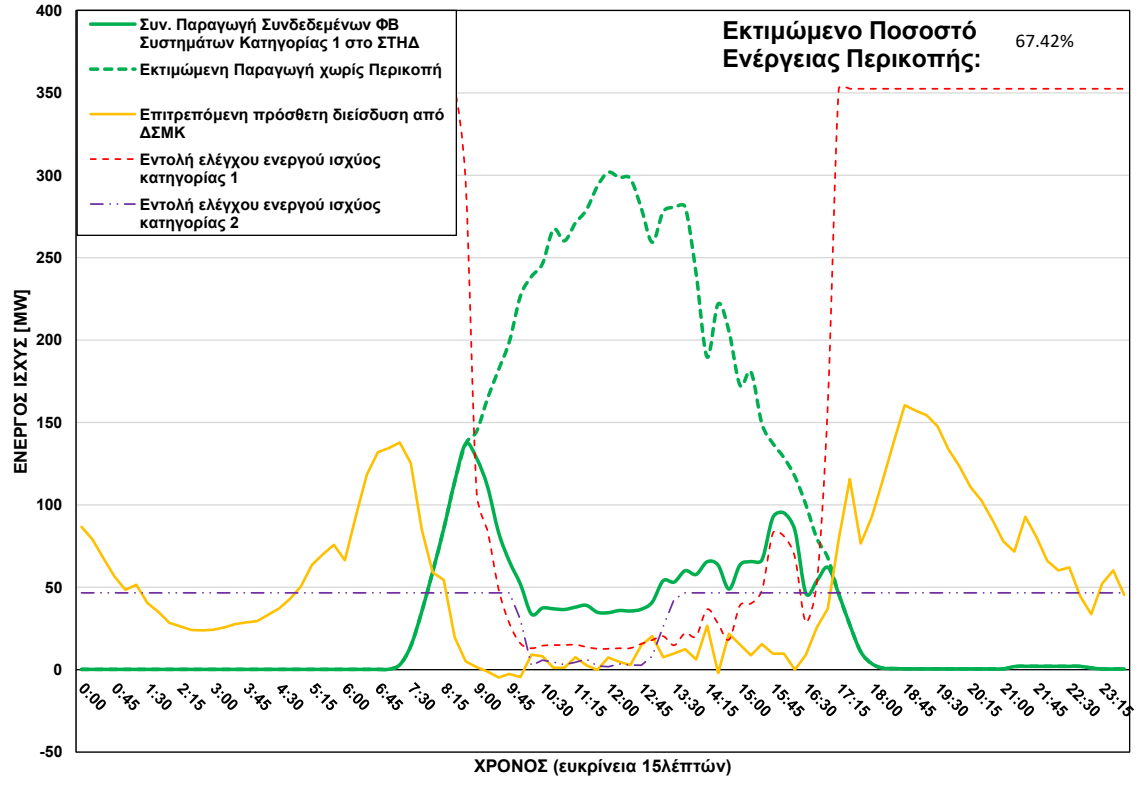


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**21/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:15**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LIM 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:15**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:45**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:45

Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1914.6 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 196MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1371.5 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 391.9MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***71.64%***	

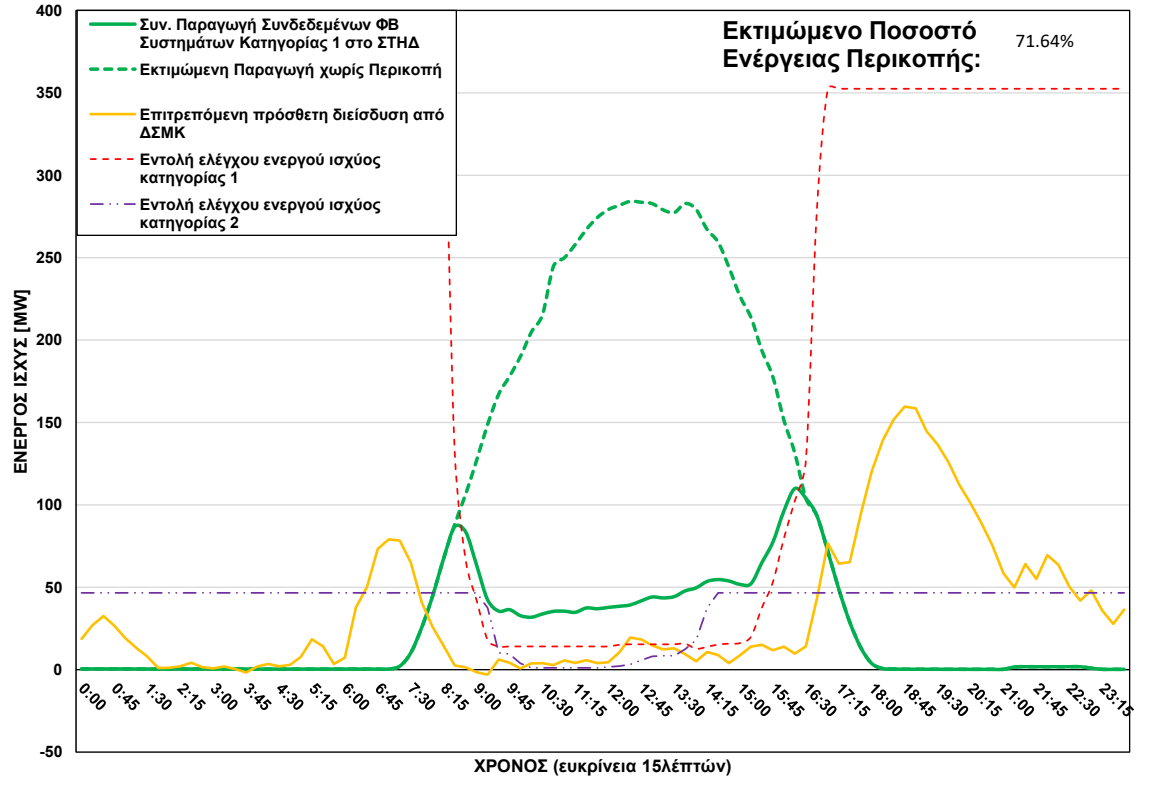


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**22/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:15**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF1, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1922.9 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 49.5MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1253.7 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 180.2MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***65.2%***	

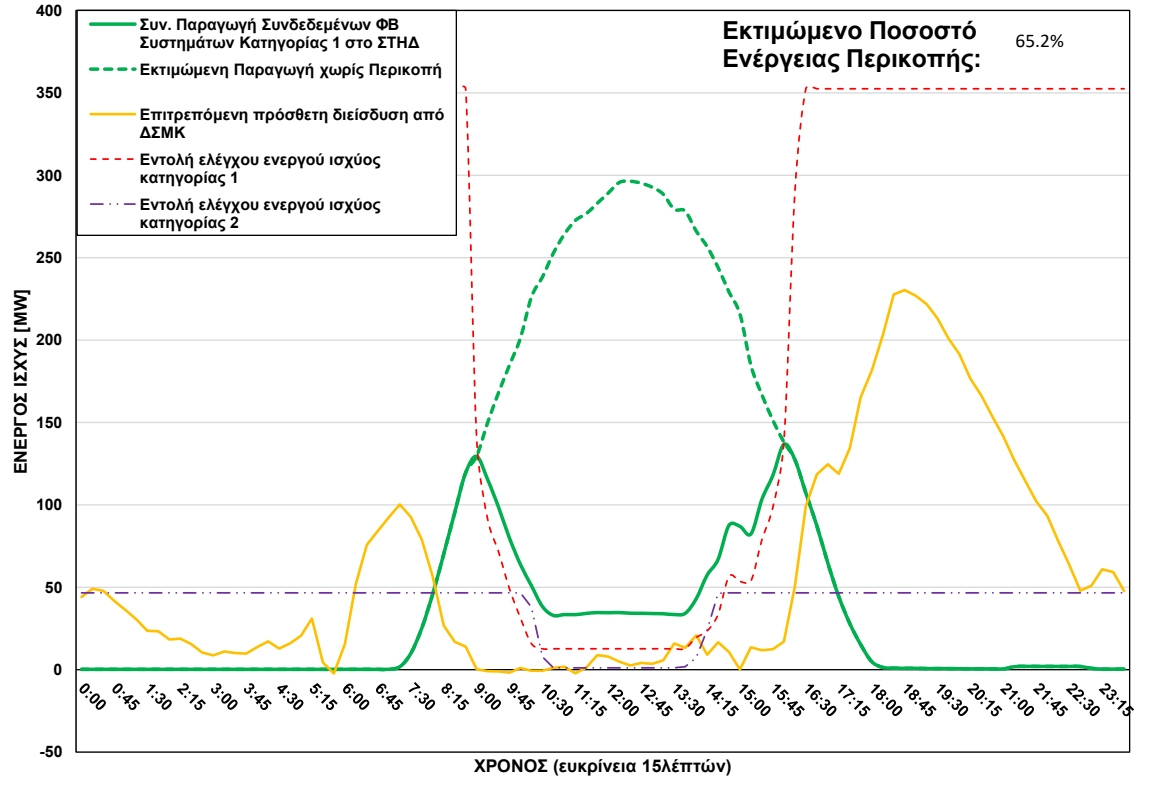


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**23/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**9:00**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**10:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-LCA/FAM4, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1963.1 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 141.1MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1267.9 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 107.6MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***64.59%***	

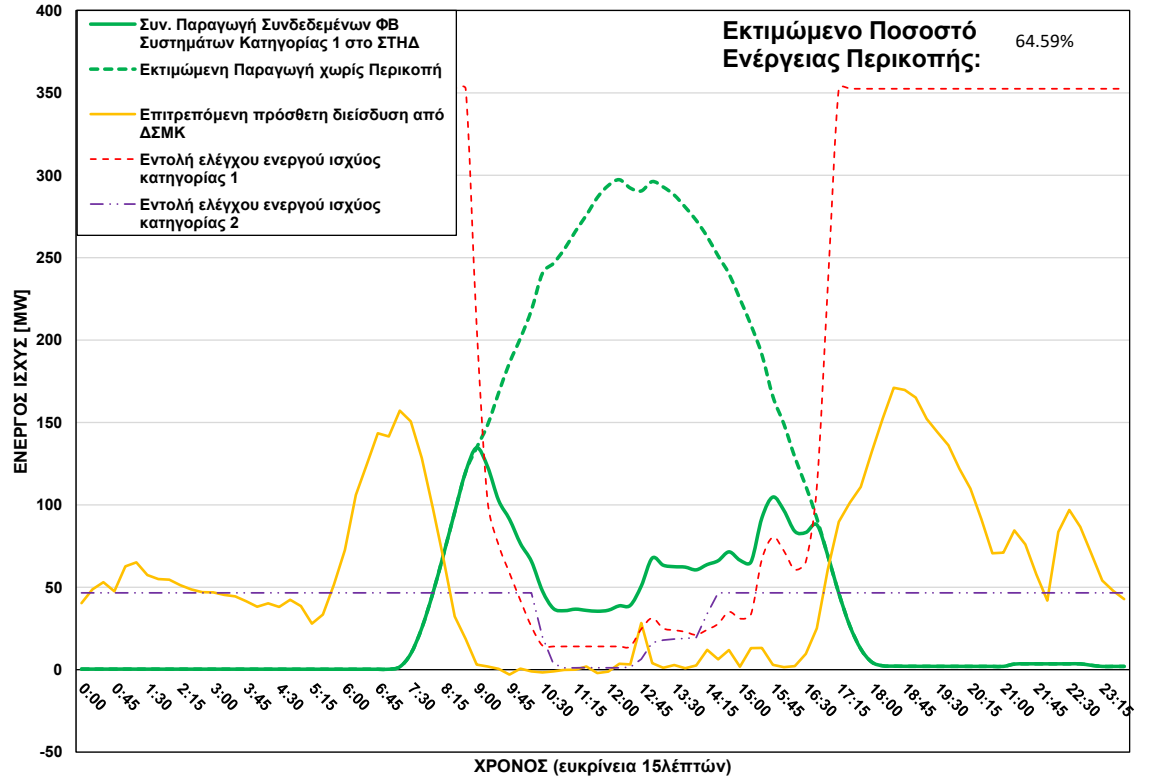


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**24/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:45**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**16:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:30

Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**2039.1 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 232MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1466.1 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 337.5MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***71.9%***	

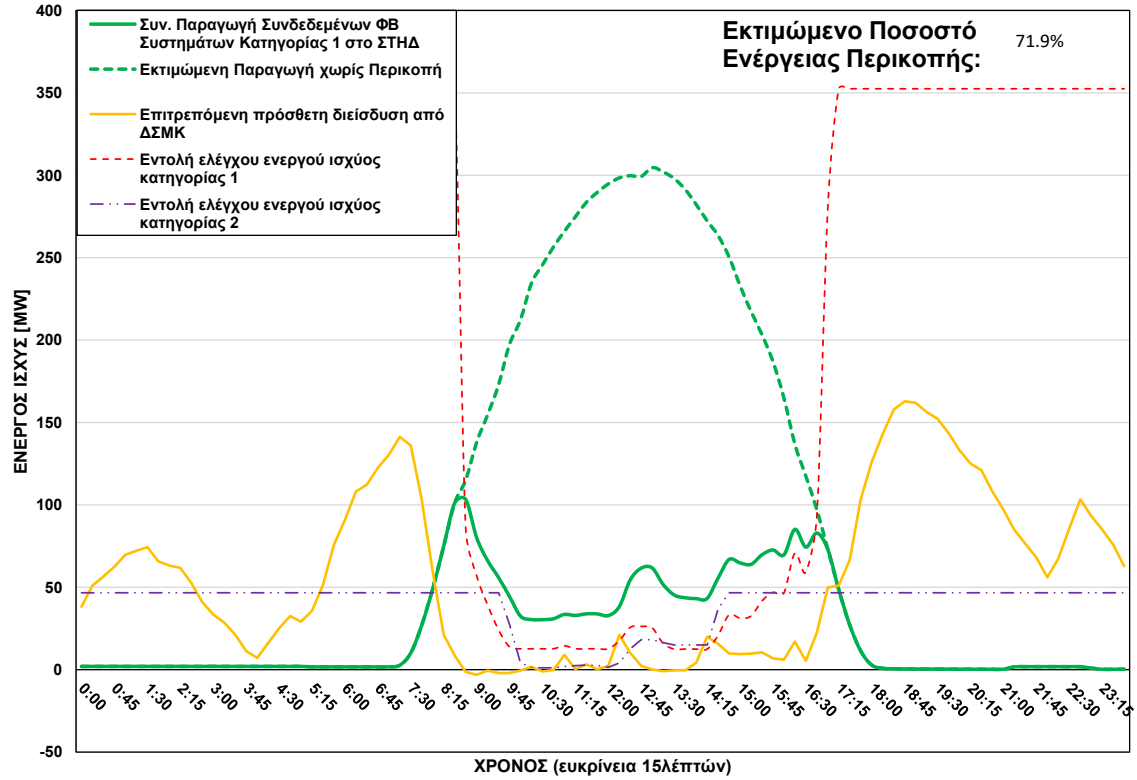


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**25/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**7:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**8:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC5, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM4, PV-LIM2, PV-LIM3, PV-LIM4, PV-PAF1, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**14:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1958.2 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 157MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1467.4 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 283.3MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***74.94%***	

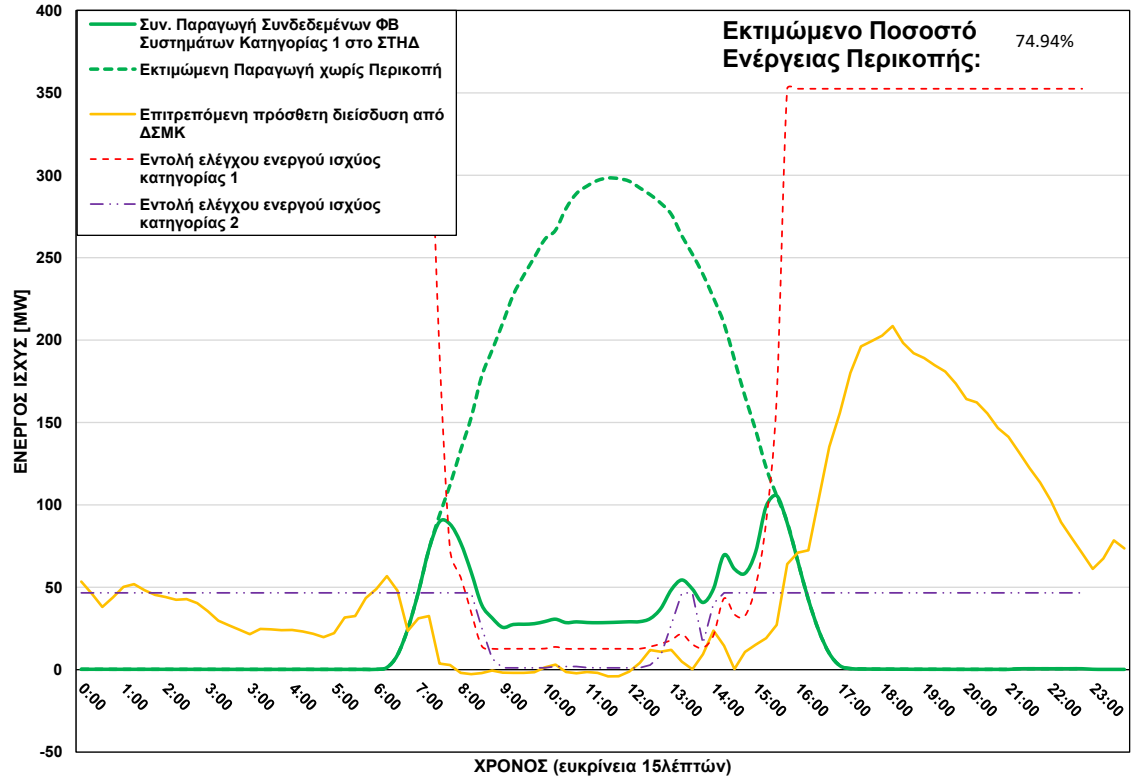


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**26/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**7:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:00**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**12:00**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1334.6 MWh**	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***557.7 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***41.79%***	

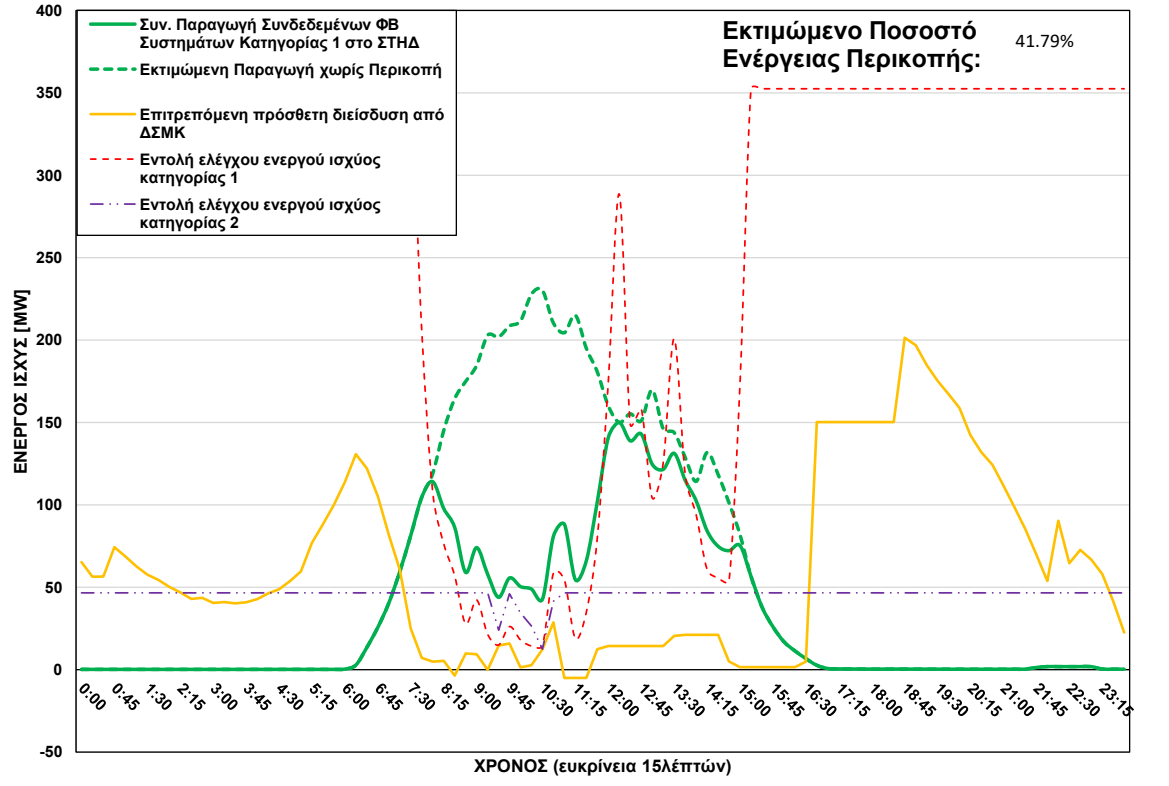


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**27/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**7:45**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:15**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:15**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1695.3 MWh**	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1099.1 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 207.5MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***64.83%***	

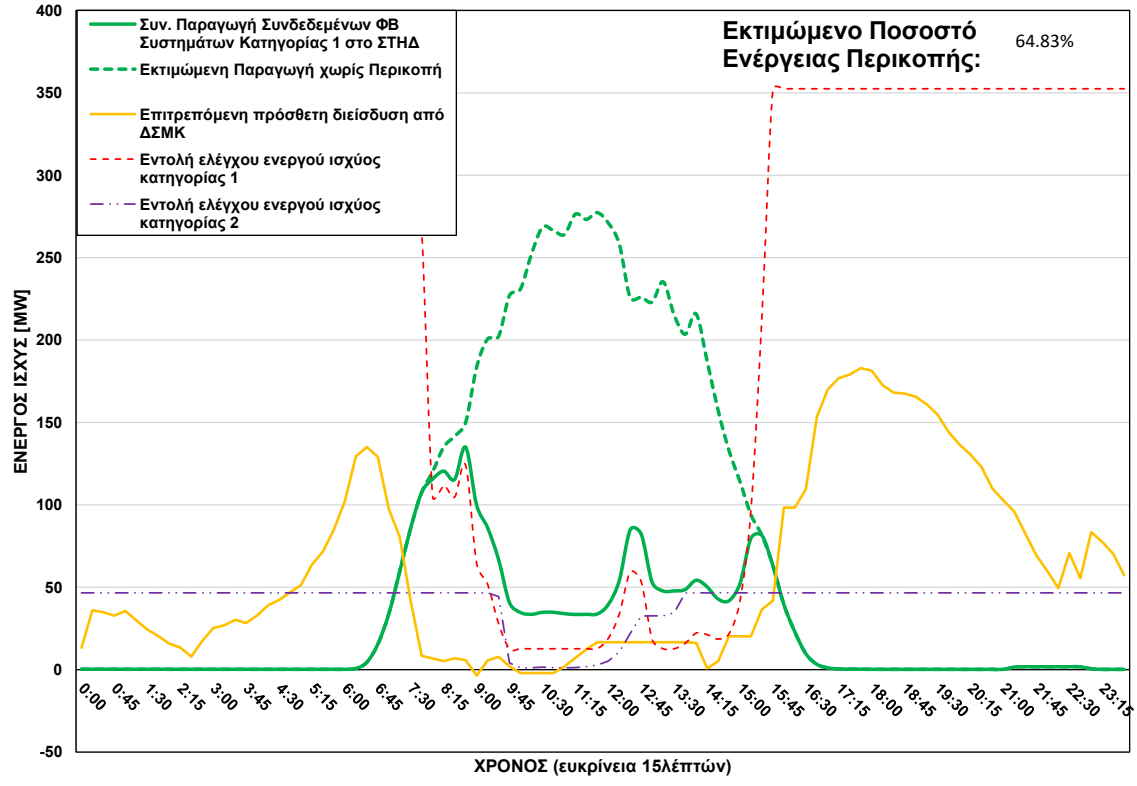


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**28/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**11:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**12:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-LIM2, PV-PAF2, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:15**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 12:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:15

Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1021.2 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 71.5MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***464.8 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 81.1MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***45.51%***	

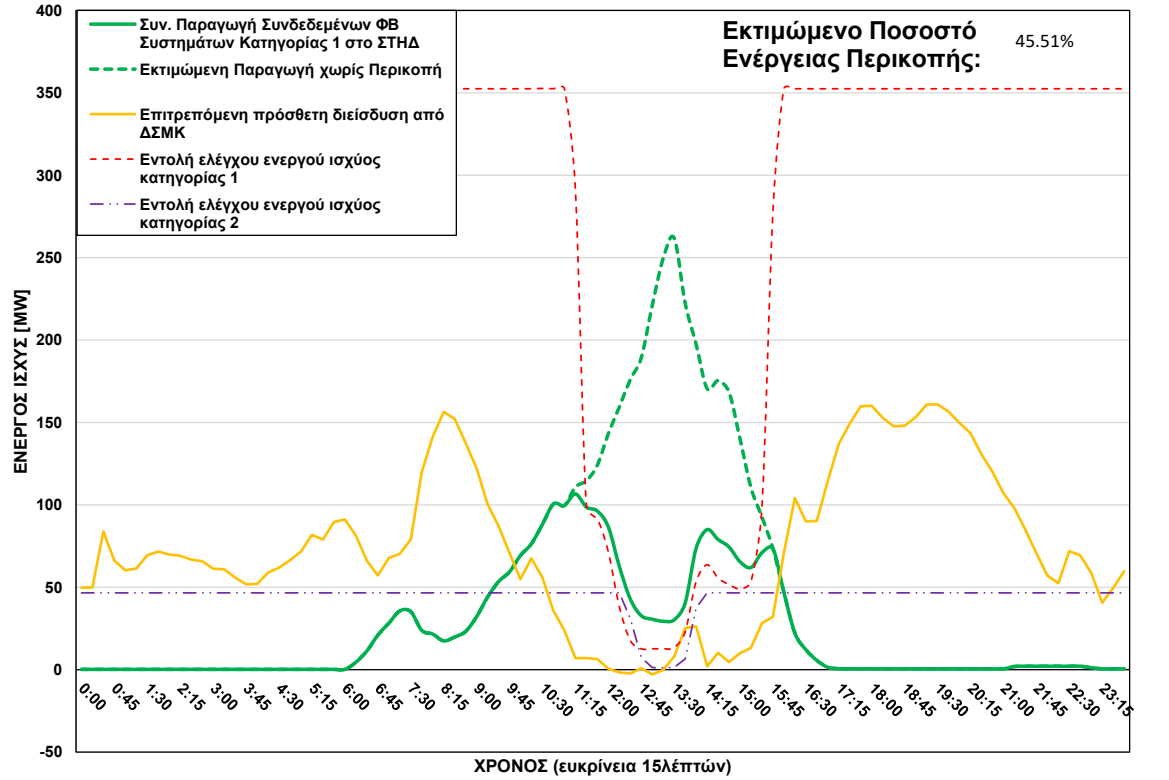


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**29/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**9:00**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**11:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 1, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC6, PV-NIC7, PV-LCA/FAM3, PV-LCA/FAM4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-LIM4, PV -ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**16:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**14:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**922.4 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 95.1MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***505.9 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 89.2MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***54.85%***	

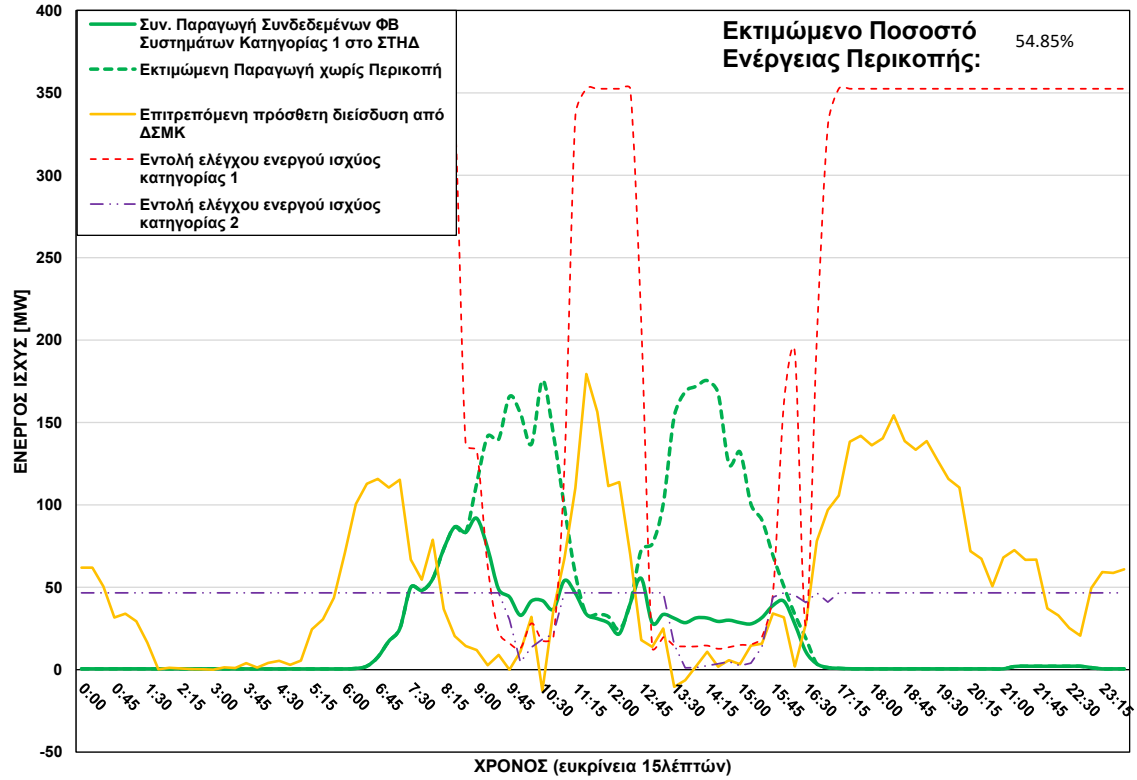


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**30/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**7:30**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**8:30**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LIM2, PV-PAF2, PV-PAF3, PV - ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**14:45**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**13:45**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 08:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1655.4 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 52.1MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1171.7 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 366MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***70.83%***	

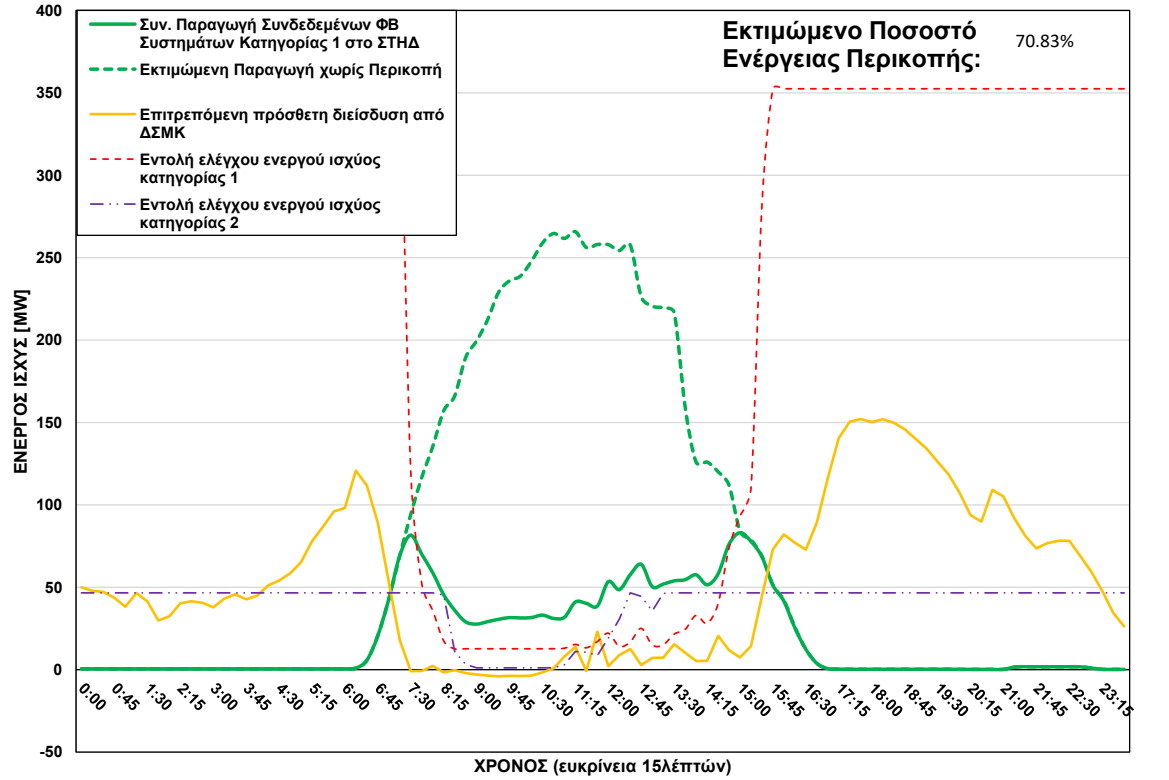

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	**31/10/2026**	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**8:15**	
Ώρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**9:00**	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV-LCA/FAM4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-LIM4, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	**15:30**	
Ώρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	**15:30**	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	**ΝΑΙ**	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	**1438.8 MWh**	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 388.2MWh**
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	***1015.5 MWh***	**Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 195MWh**
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	***70.58%***	

