


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	637.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	138.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/01/2023 ώρα 08:30 – 13:30

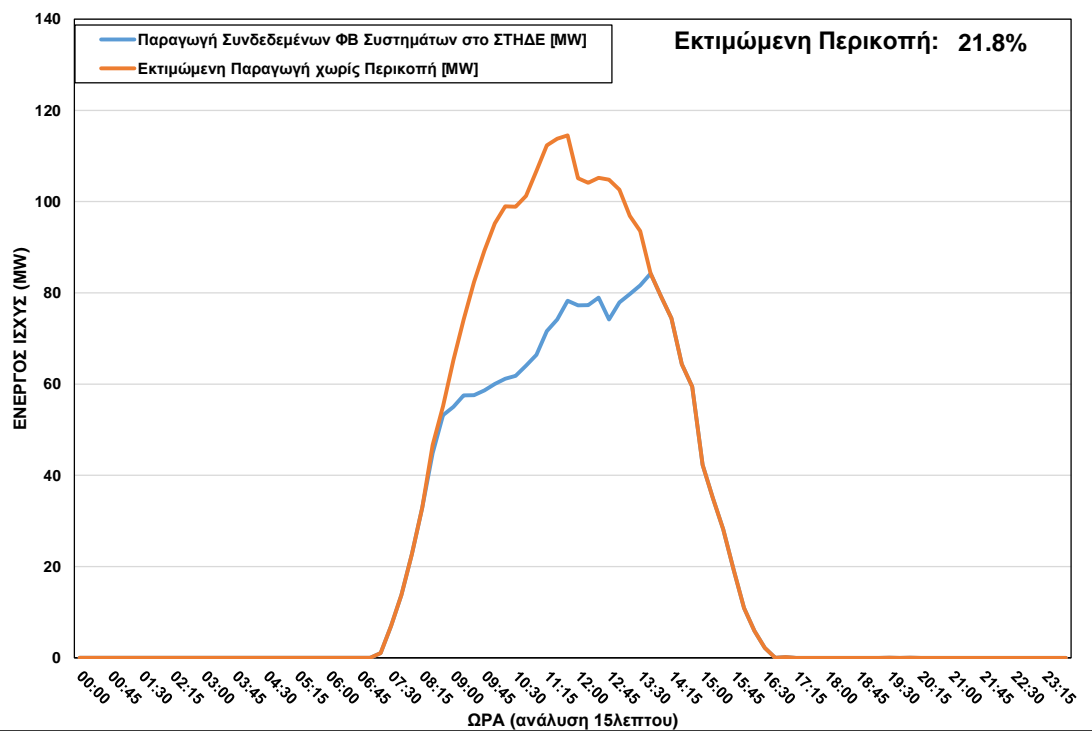


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	738.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	142.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/01/2023 ώρα 10:00 – 15:15**

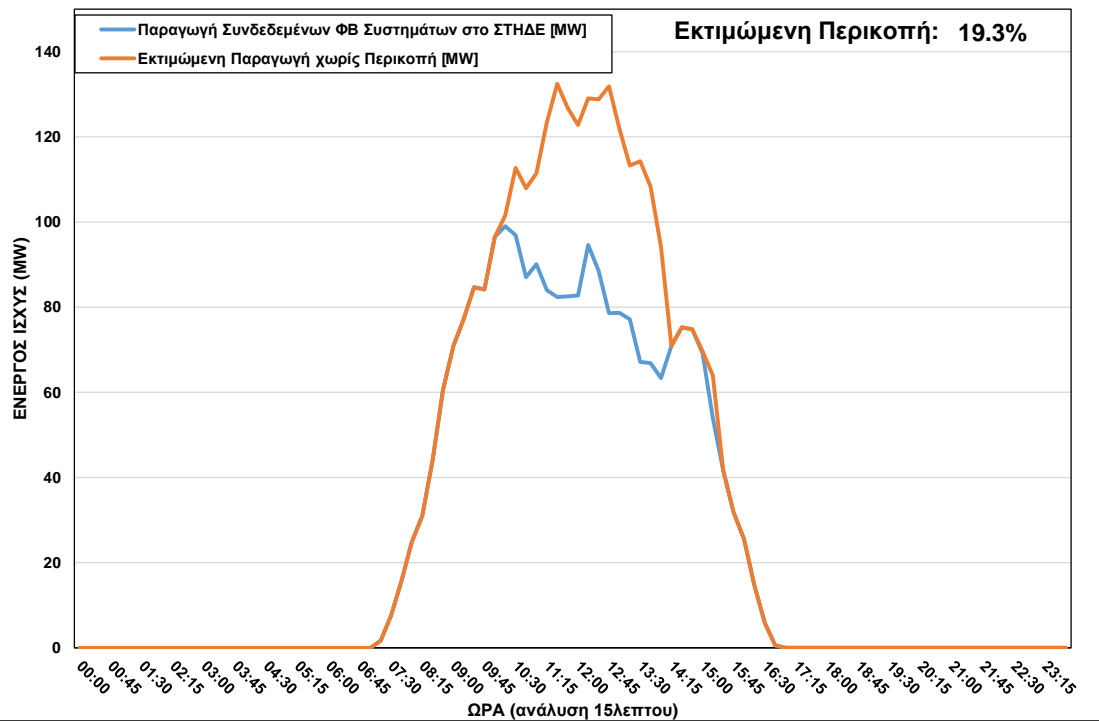


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	770.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	3.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/01/2023 ώρα 11:00 – 13:00

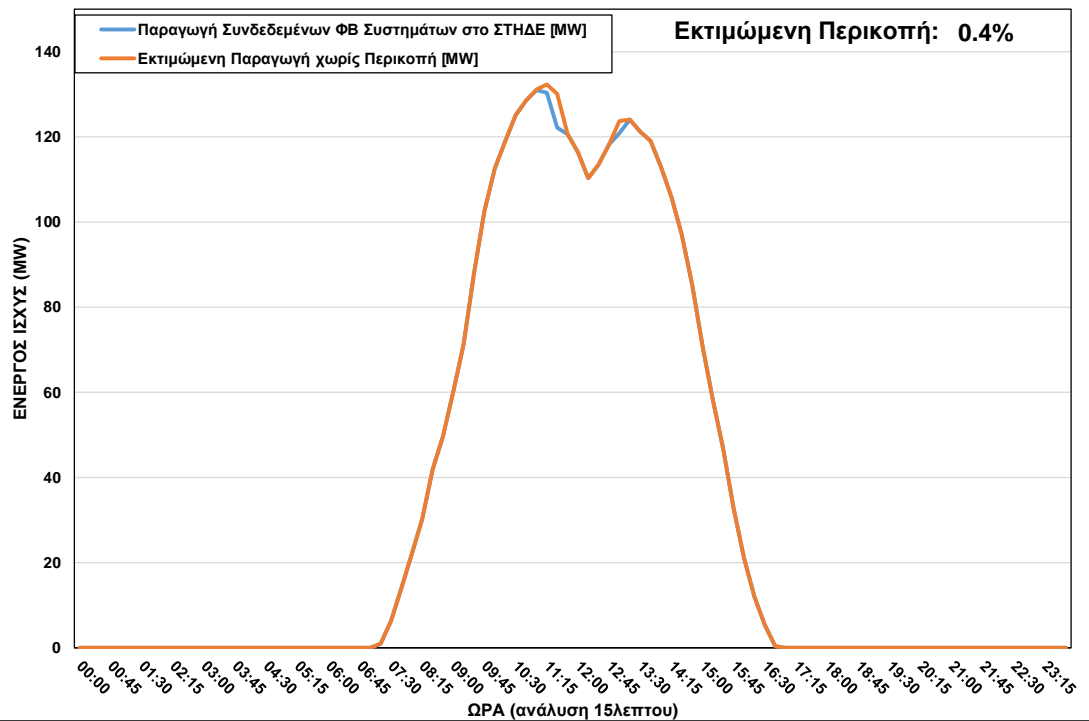


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	871.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	33.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/01/2023 ώρα 11:30 – 13:30**

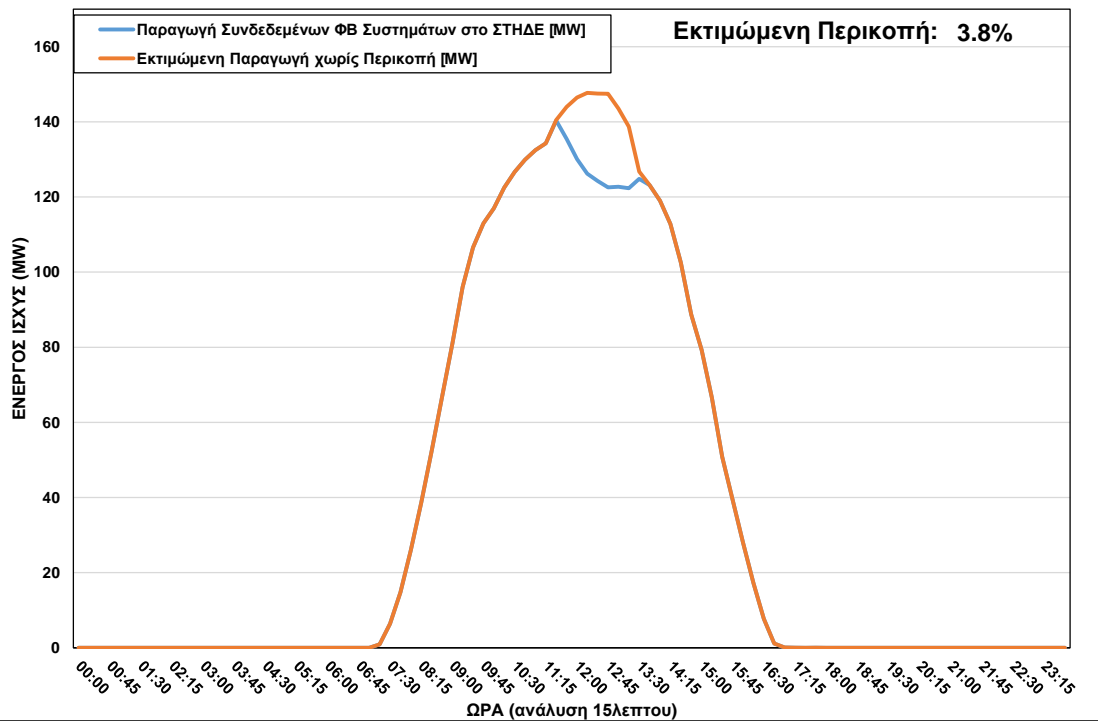


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	760.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	117.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/01/2023 ώρα 10:45 – 15:00**

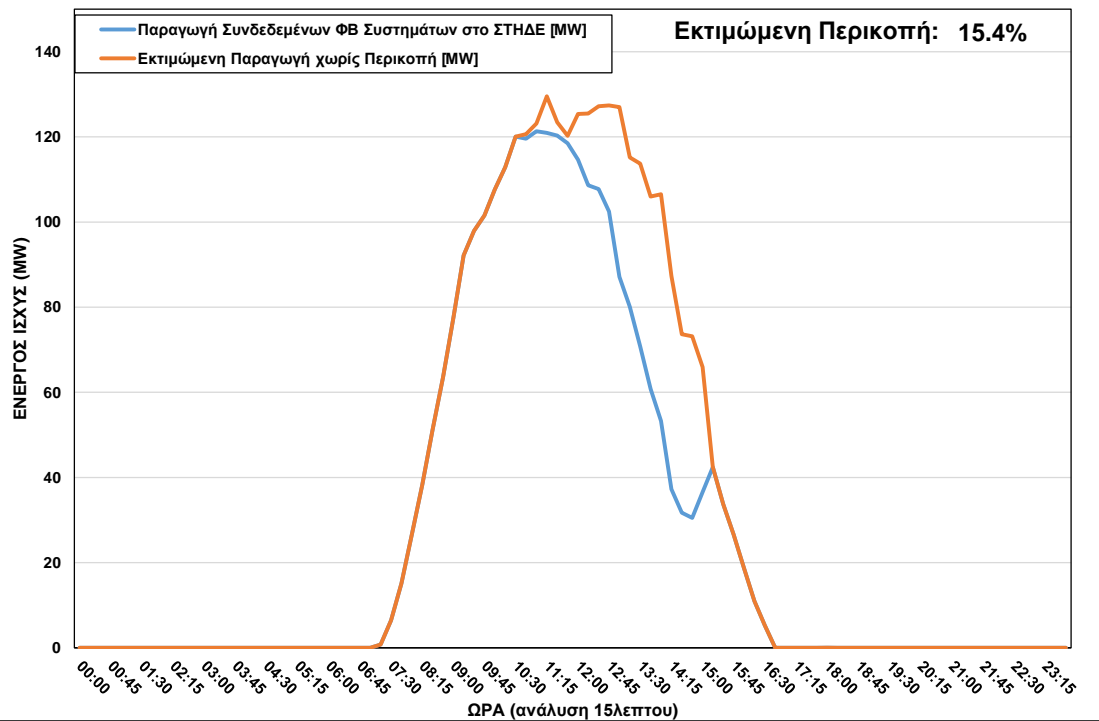


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	640.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	57.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/01/2023 ώρα 10:15 – 14:15**

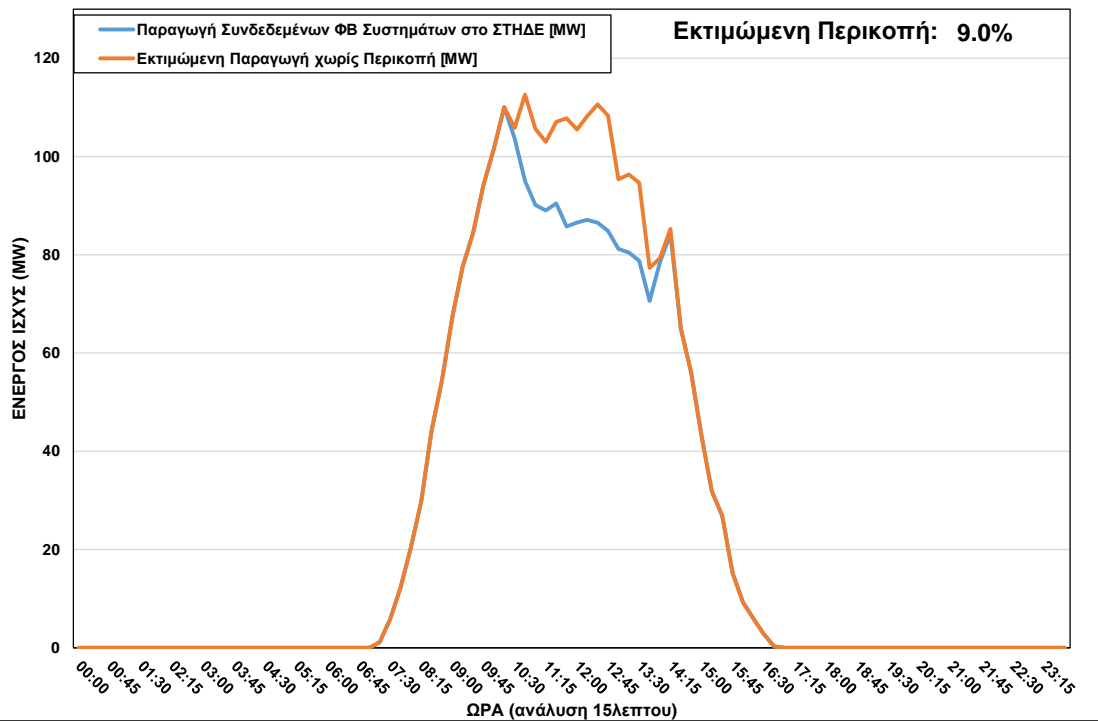


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	660.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	130.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/01/2023 ώρα 09:30 – 13:00

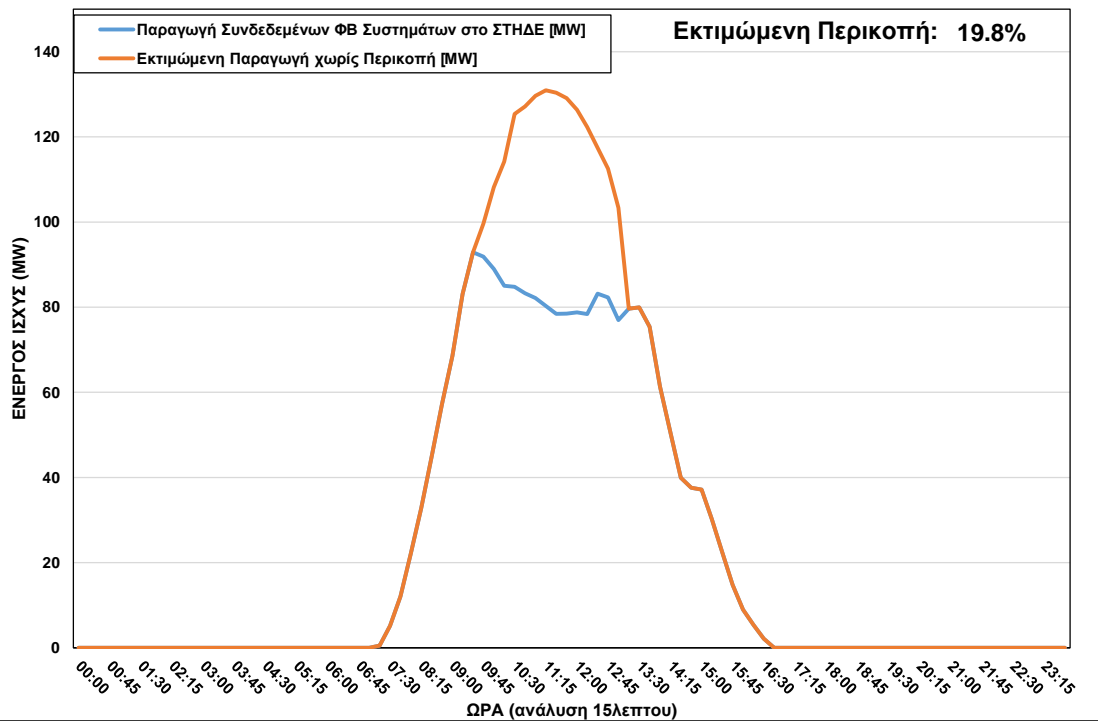


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	794.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	46.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10/01/2023 ώρα 10:30 – 13:30

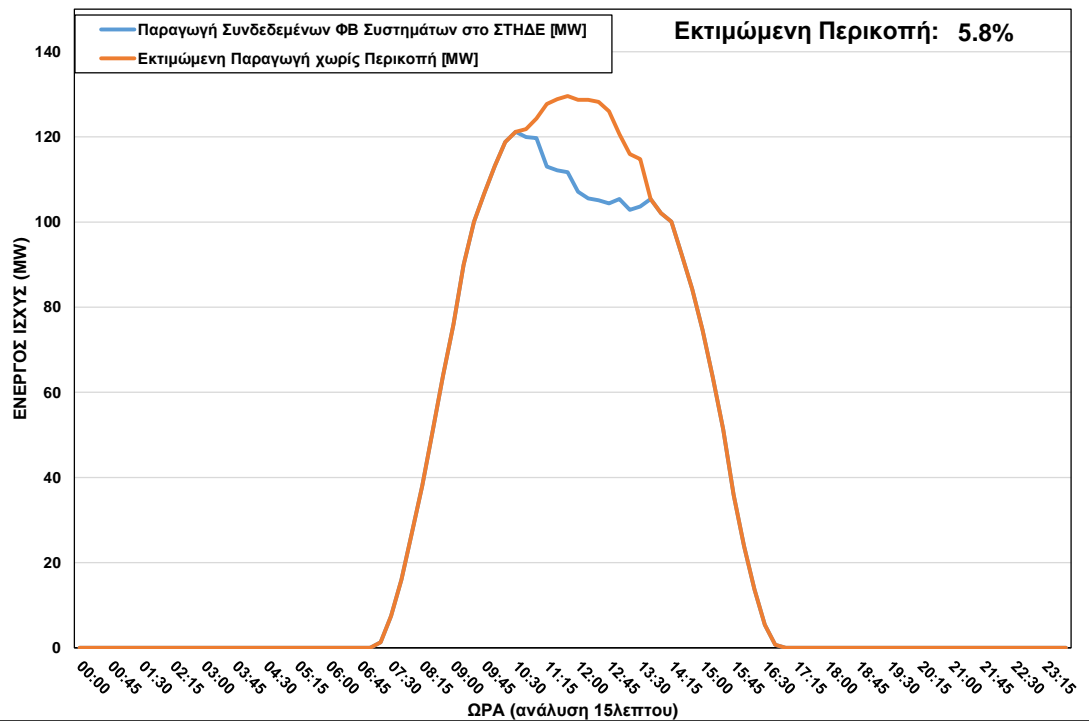




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	18/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	915.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	333.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/01/2023 ώρα 10:00 – 15:30**

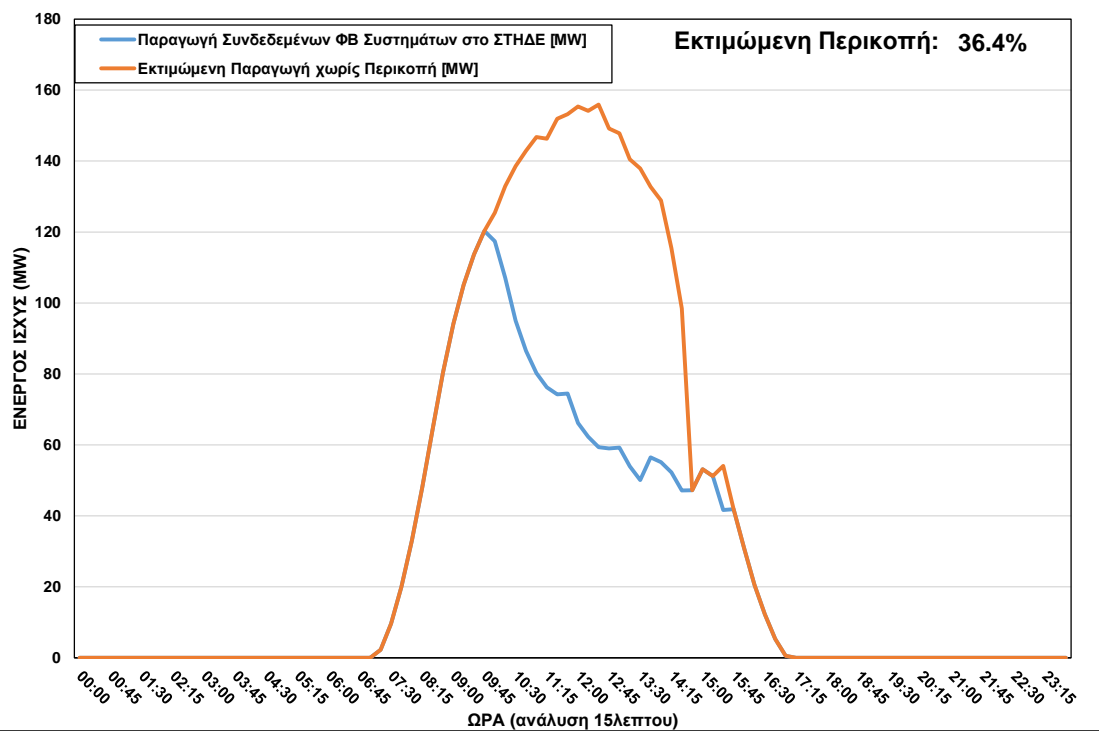


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	832.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	204.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/01/2023 ώρα 09:45 – 13:45**

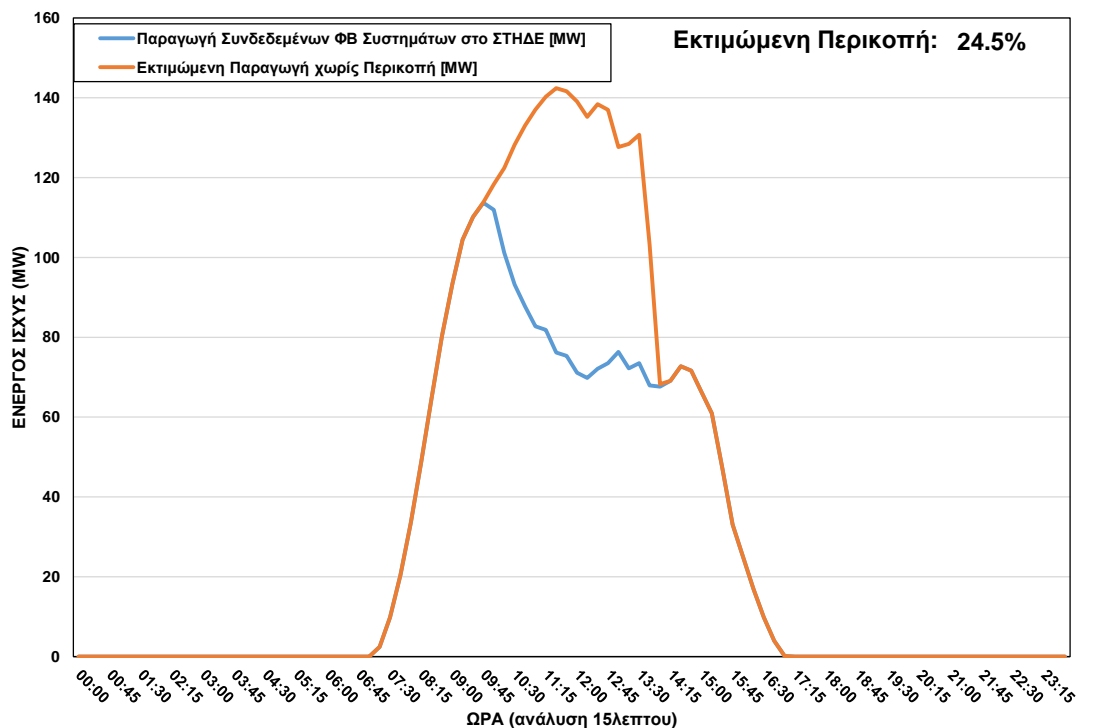


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	840.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	158.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/01/2023 ώρα 10:00 – 13:45

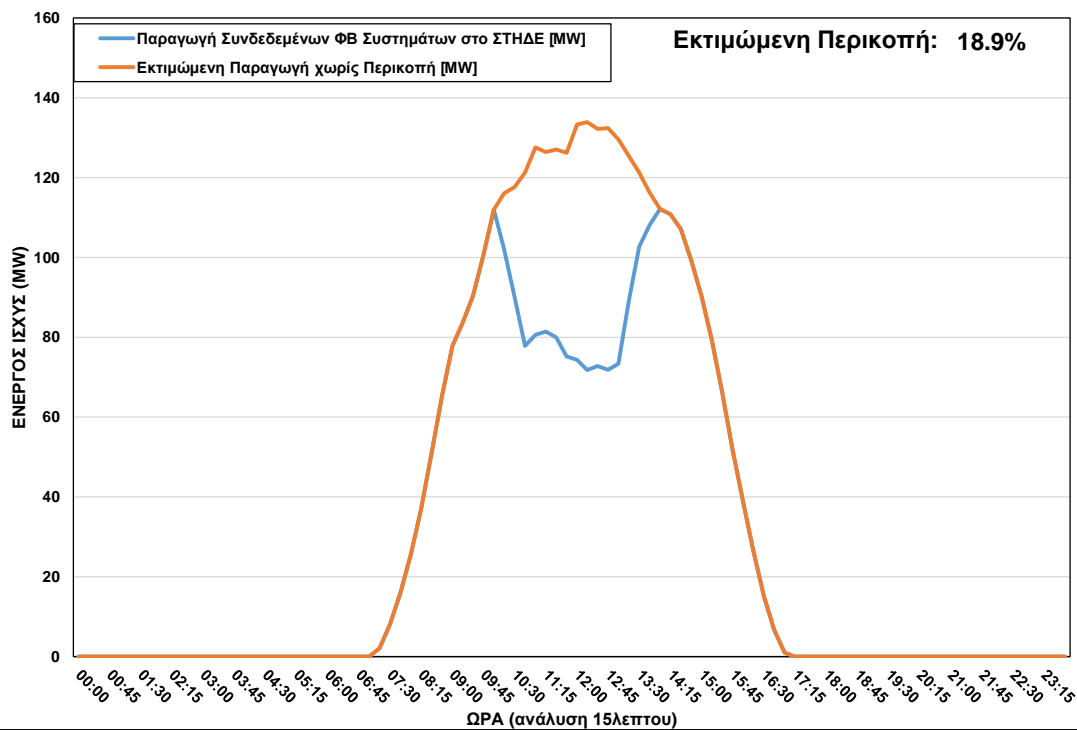


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	877.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	121.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/01/2023 ώρα 10:00 – 14:15**

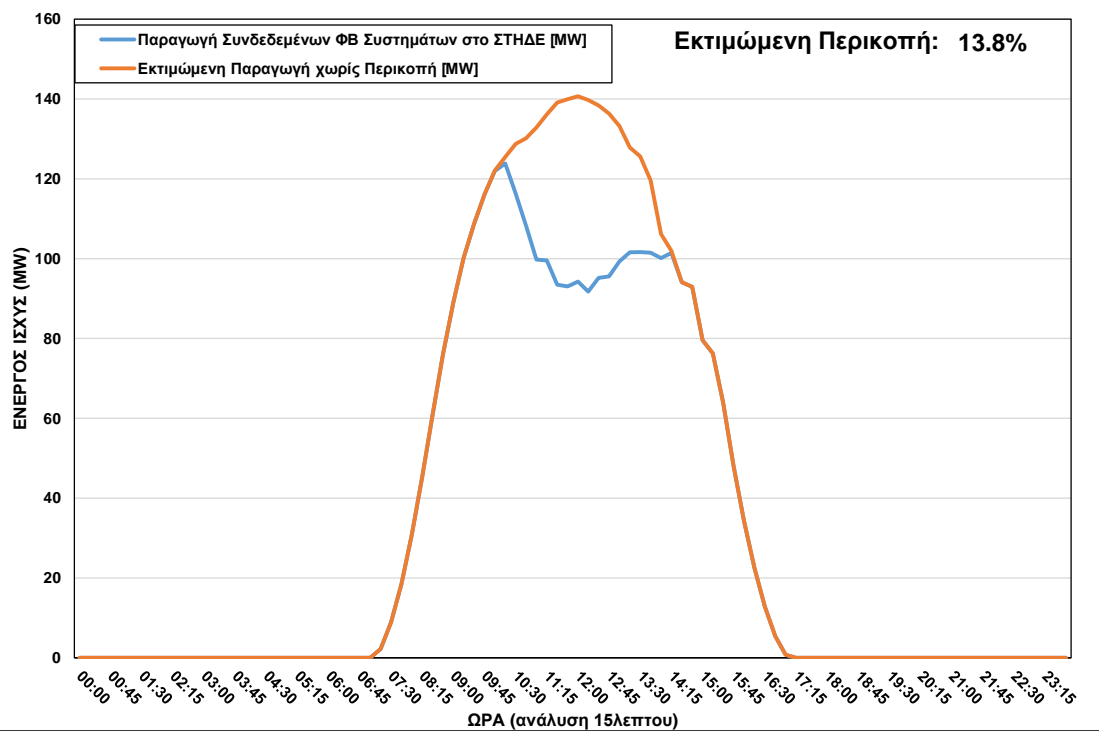


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	763.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	233.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/01/2023 ώρα 09:00 – 14:45**

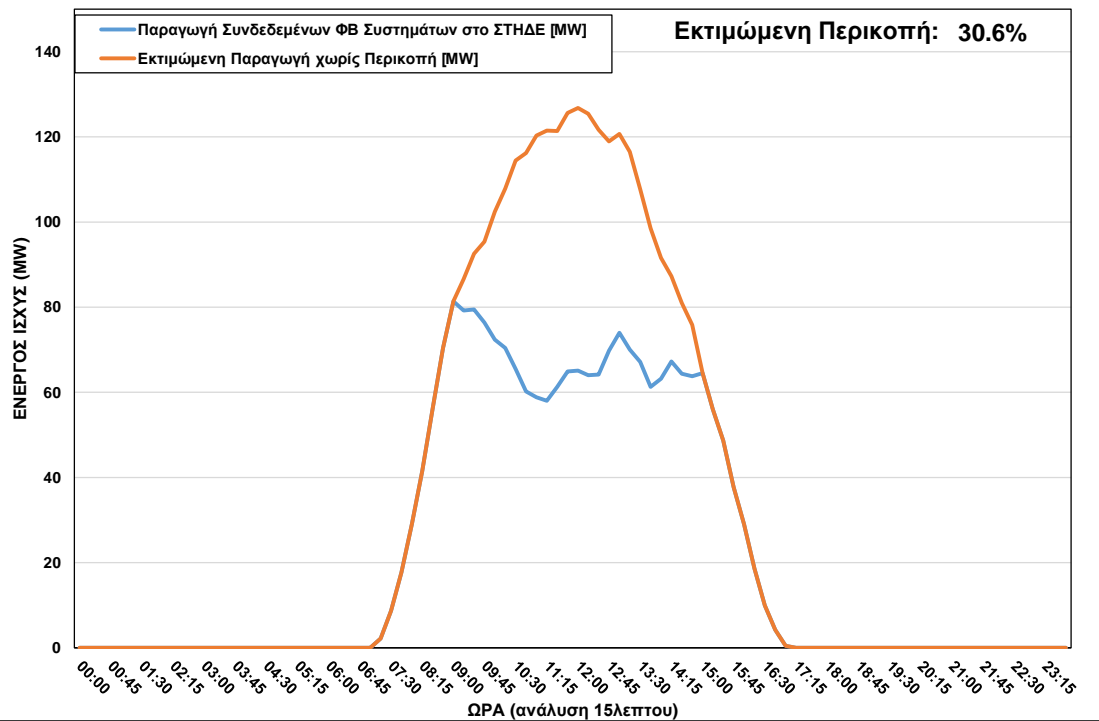


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	924.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	49.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/01/2023 ώρα 11:15 – 13:45**

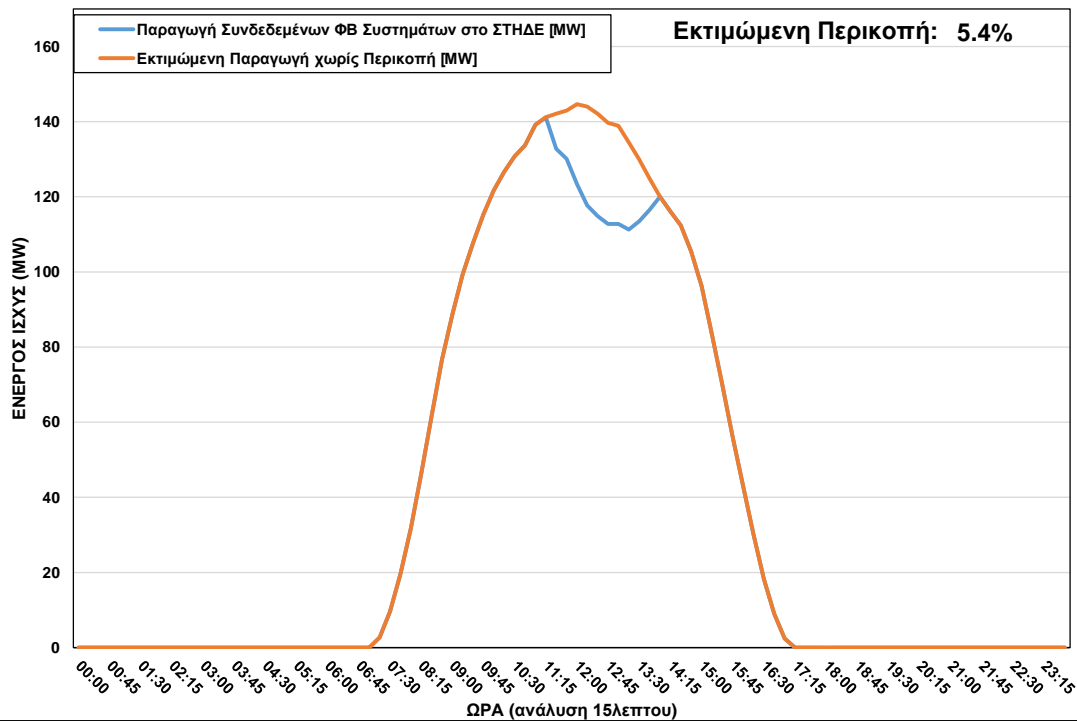


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	847.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	21.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/01/2023 ώρα 11:15 – 13:30

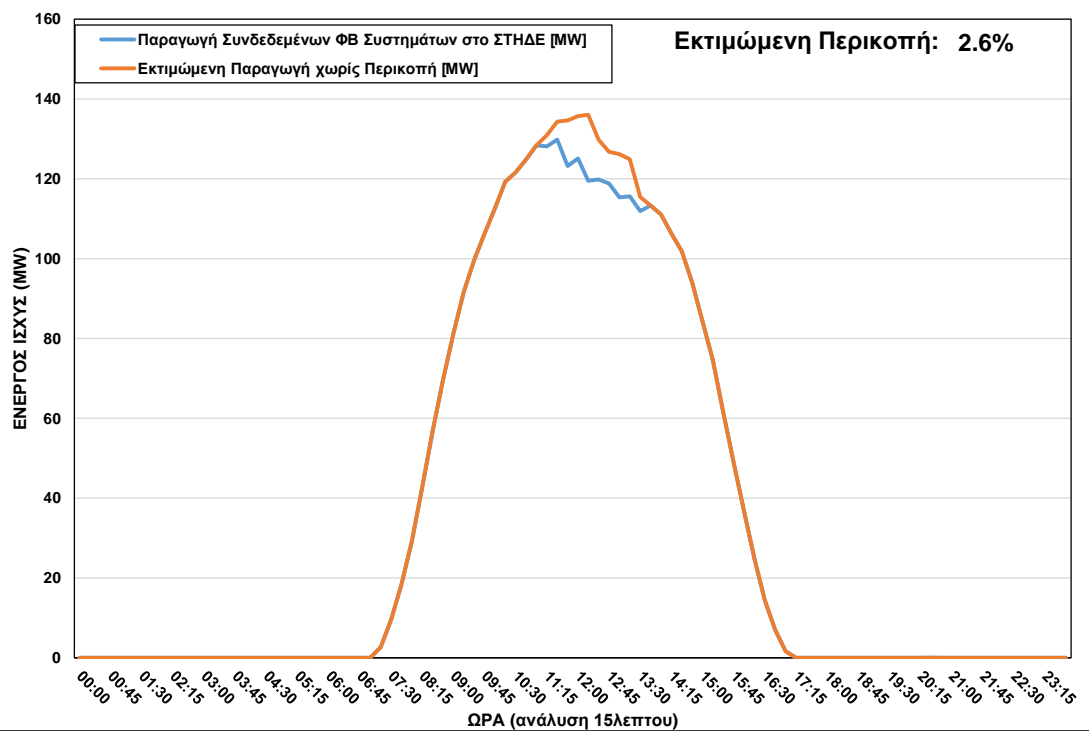


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	863 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	36.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/01/2023 ώρα 11:30 – 13:30

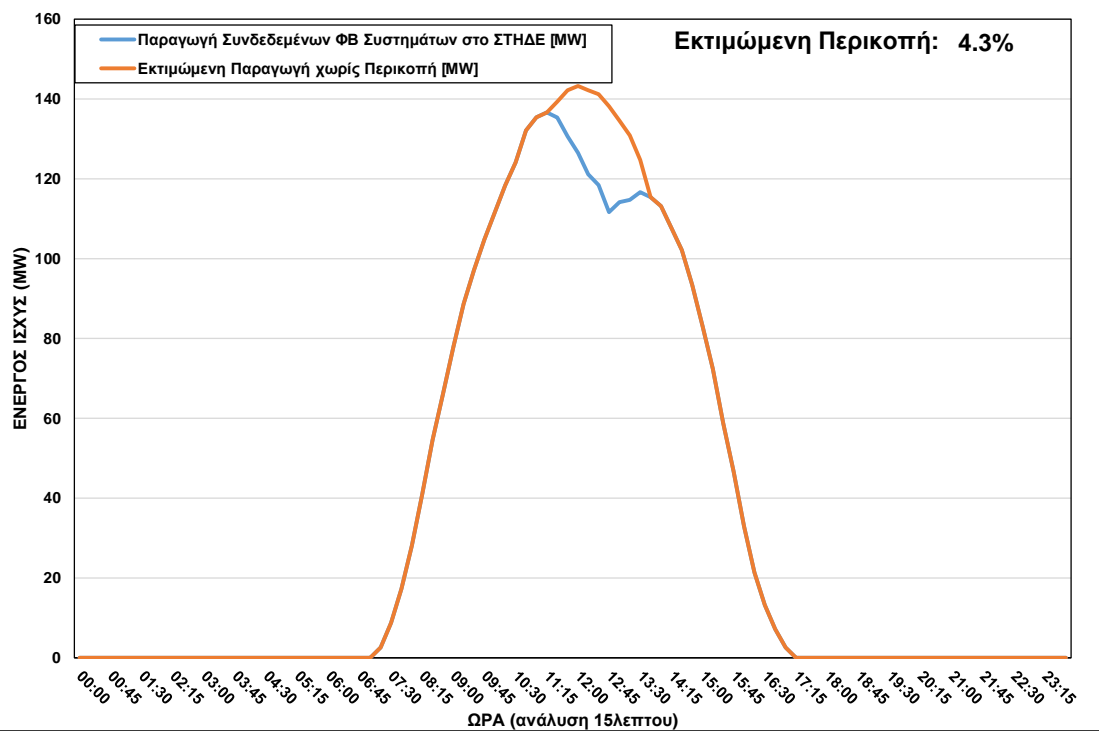




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	536.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	18.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/01/2023 ώρα 12:45 – 14:30**

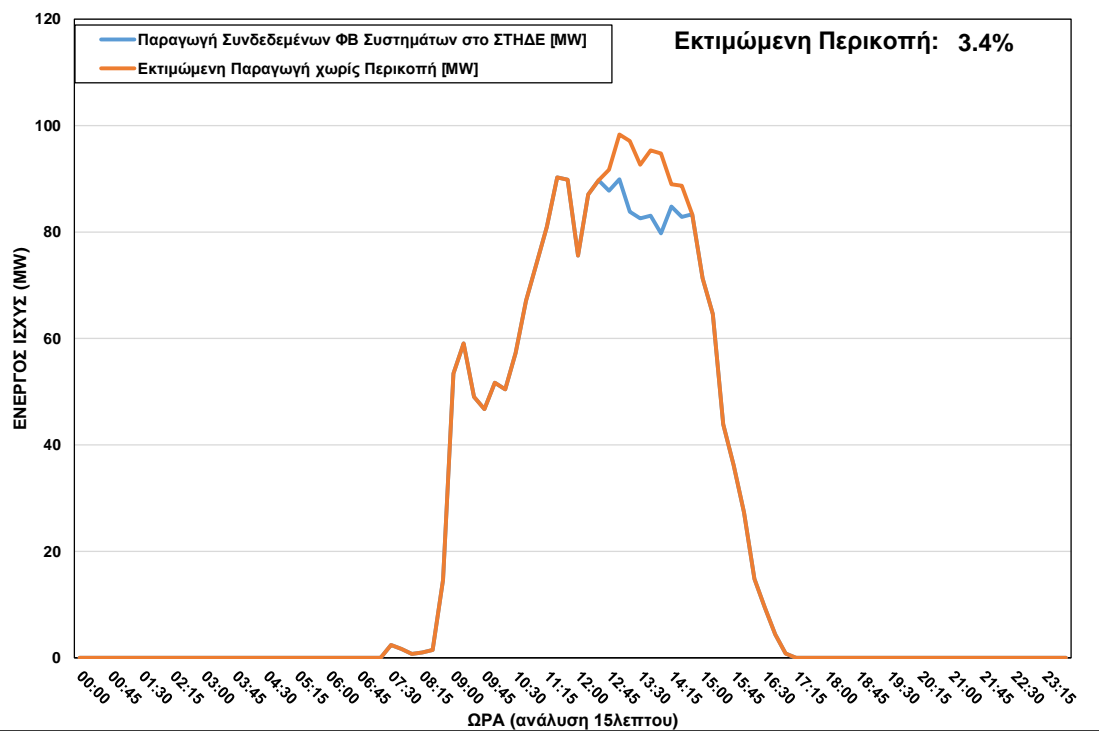


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	775.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	210.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/01/2023 ώρα 09:45 – 15:00

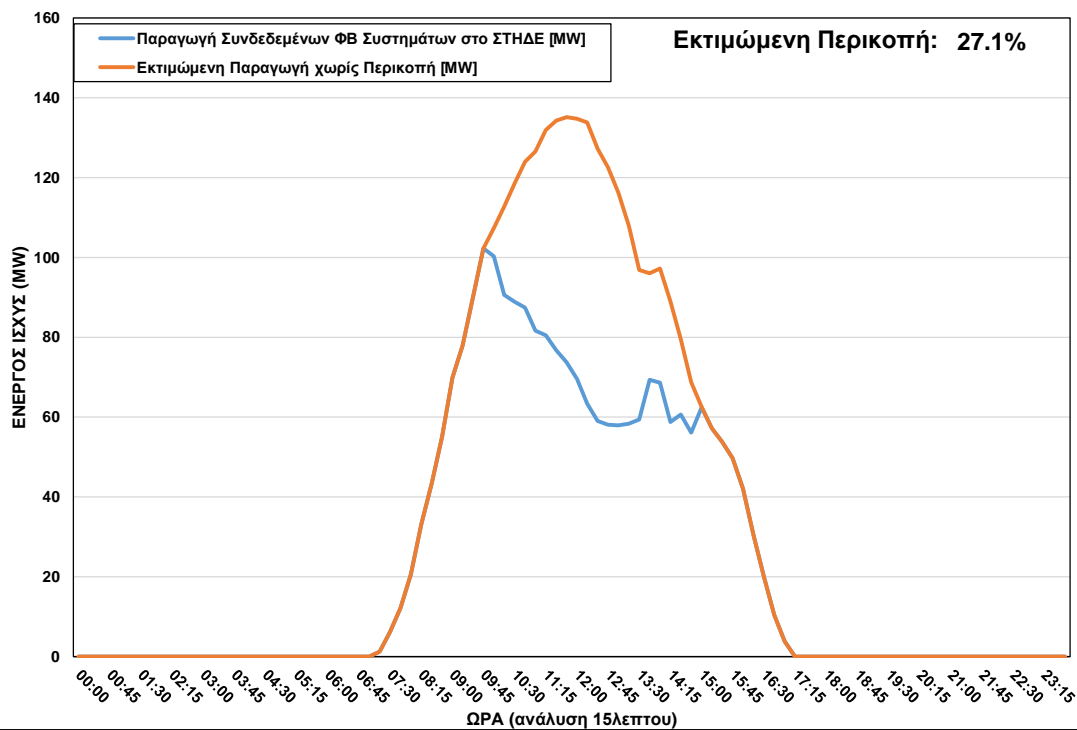


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	708.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	211 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/01/2023 ώρα 09:00 – 14:15**

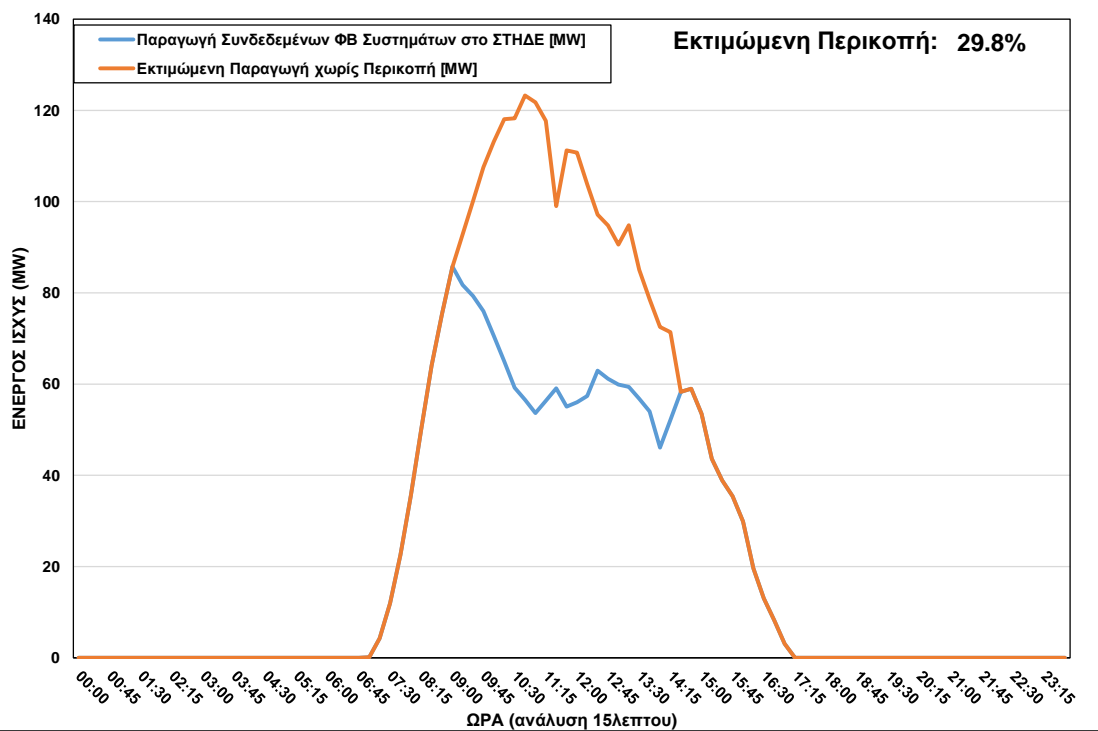


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	31/01/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	725.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	55.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 31/01/2023 ώρα 12:15 – 14:15**

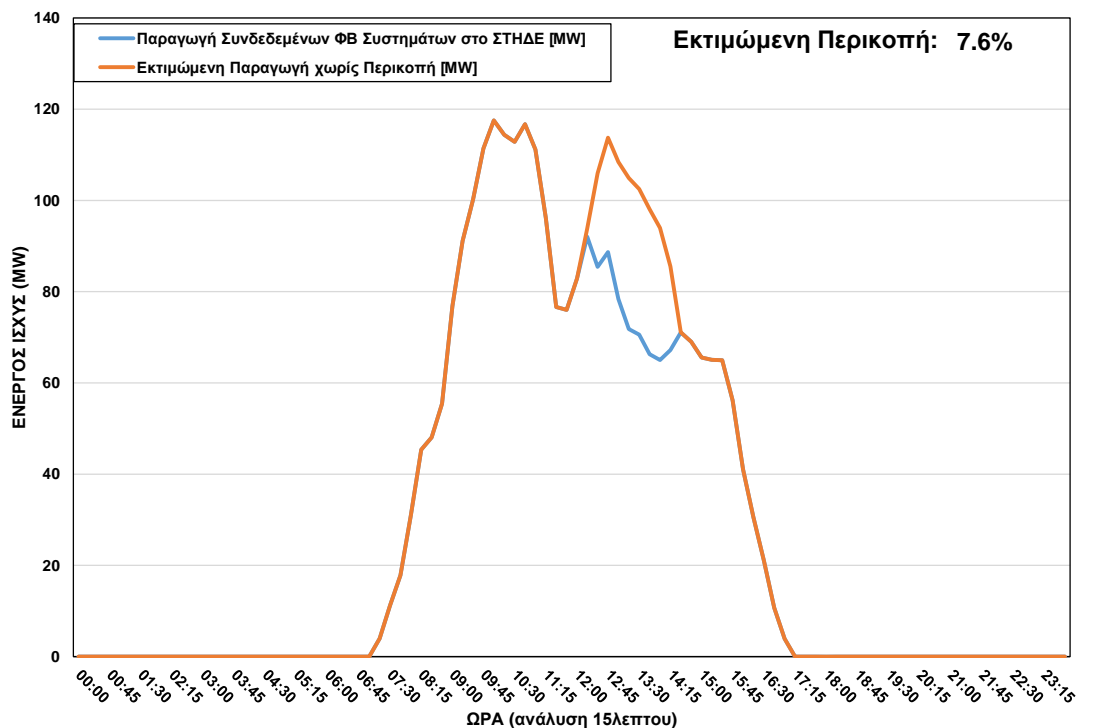


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1072 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	234.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/02/2023 ώρα 09:45 – 14:15**

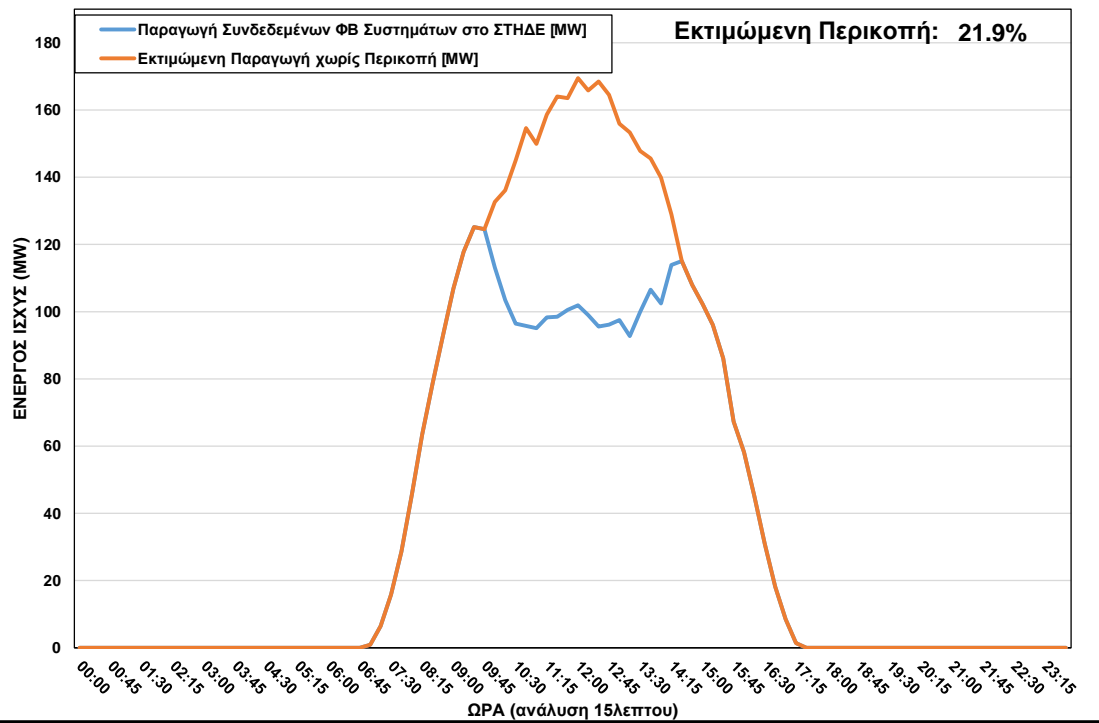


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	643.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	79.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/02/2023 ώρα 10:15 – 12:30**

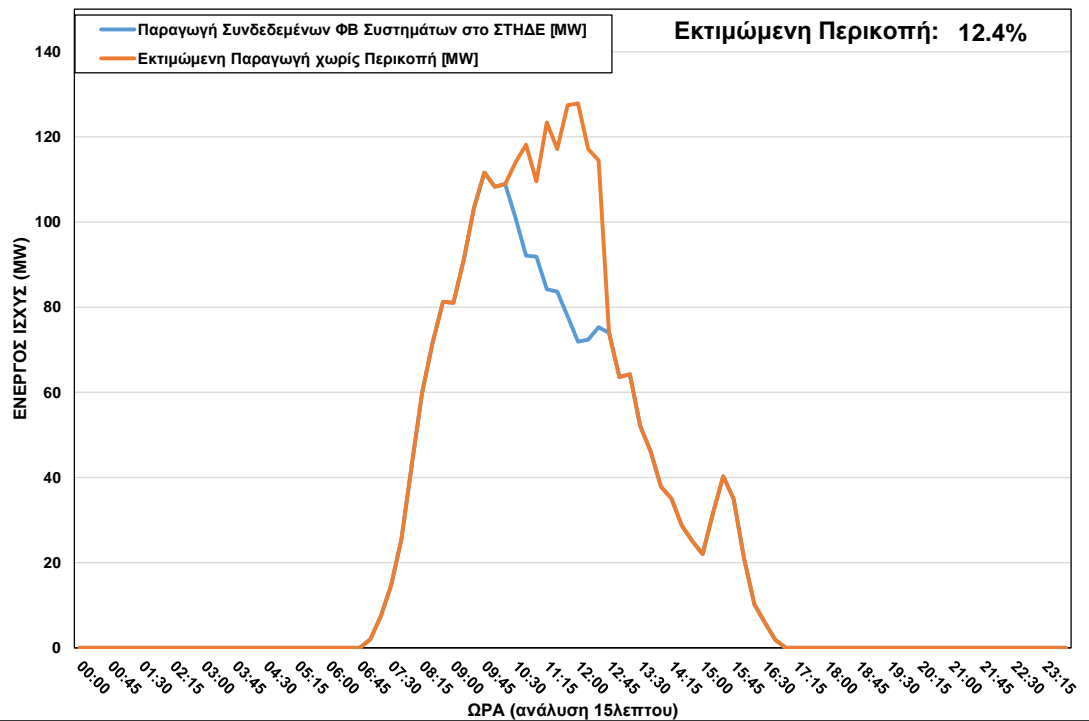


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	723.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	123.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/02/2023 ώρα 10:30 – 13:30**

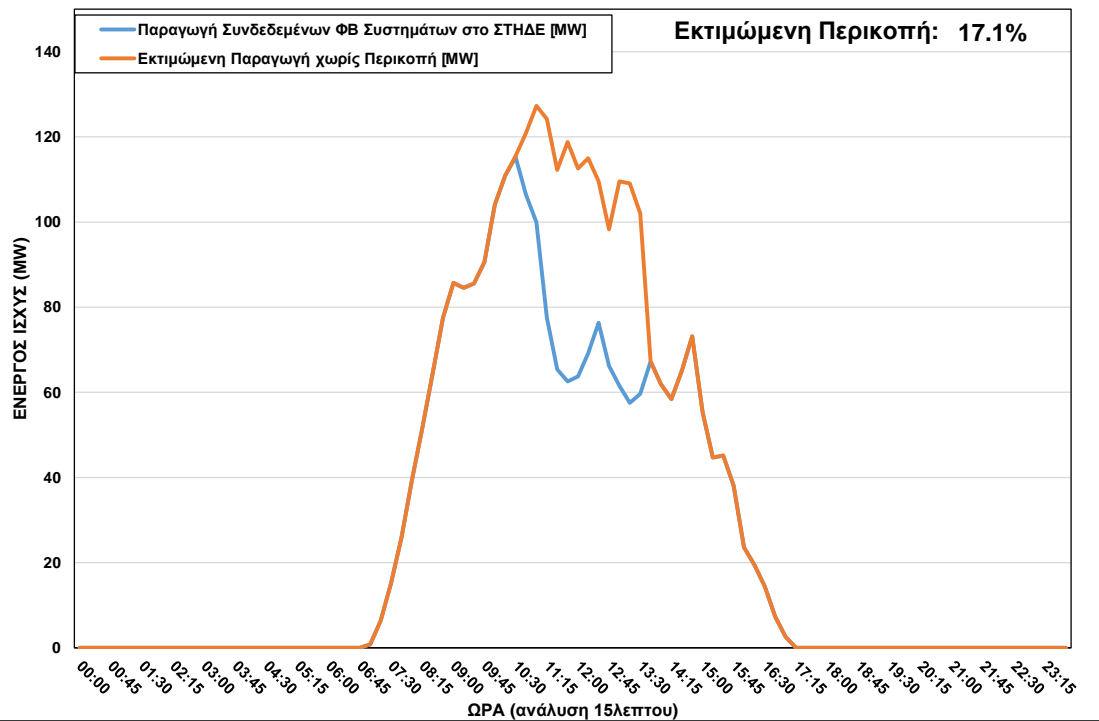


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	10:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	403.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/02/2023 ώρα 10:15 – 10:30

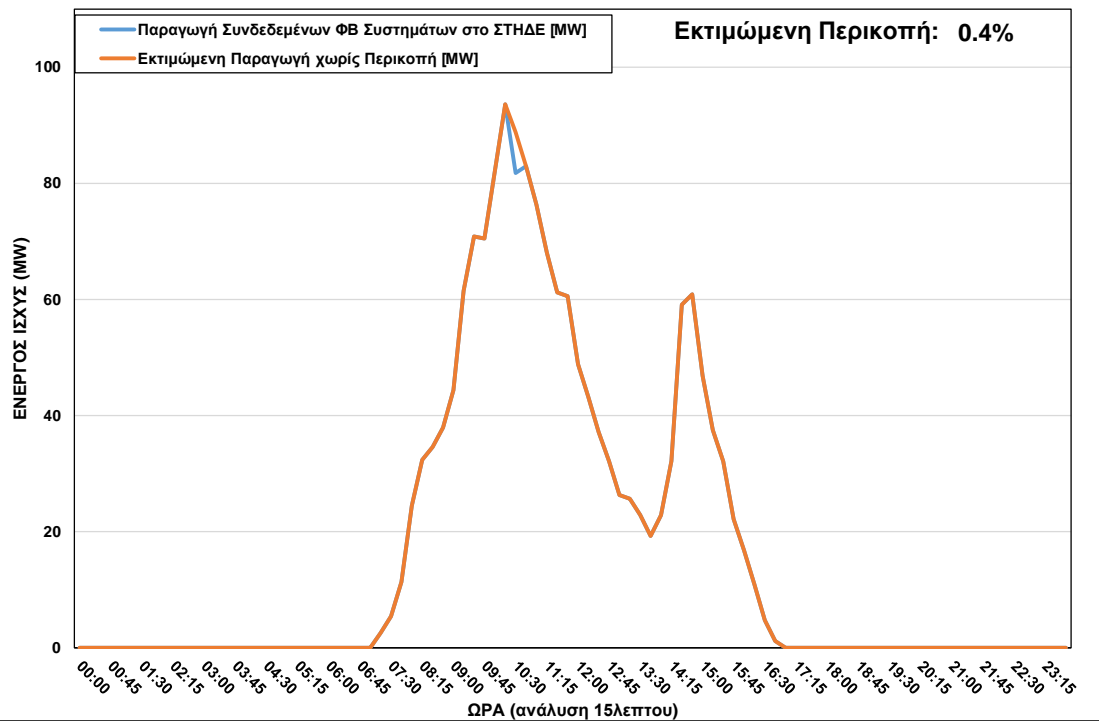




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1076.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	72.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/02/2023 ώρα 10:30 – 14:15

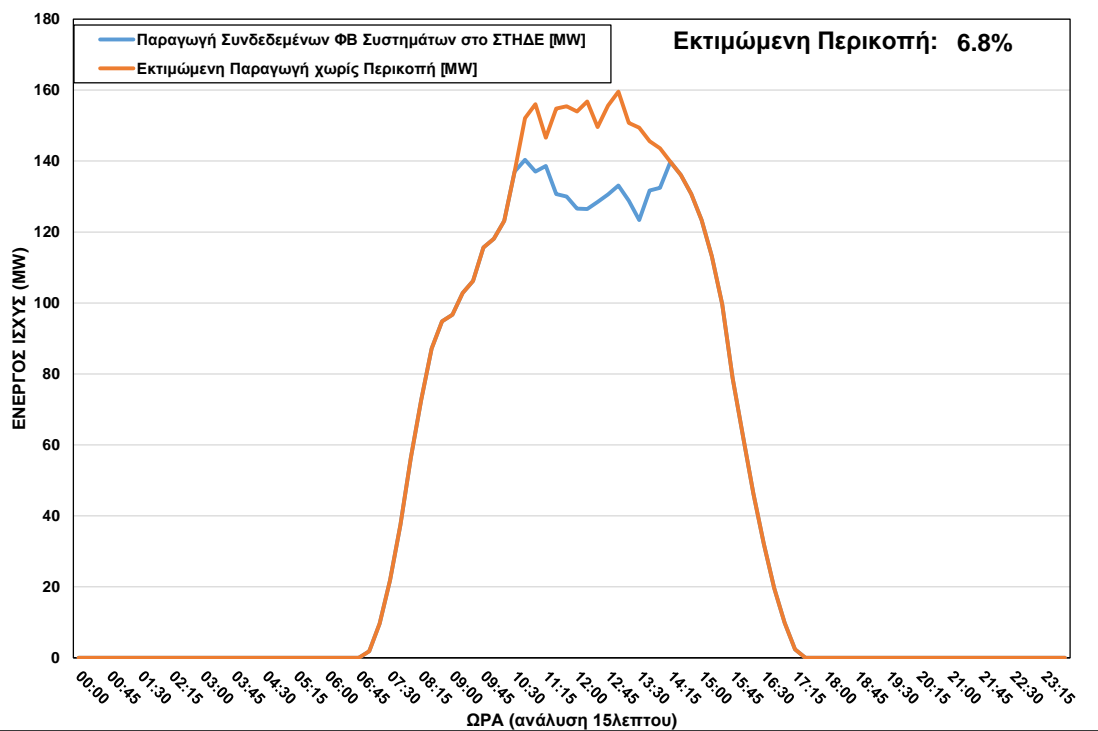


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1109.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	7.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/02/2023 ώρα 12:00 – 13:30

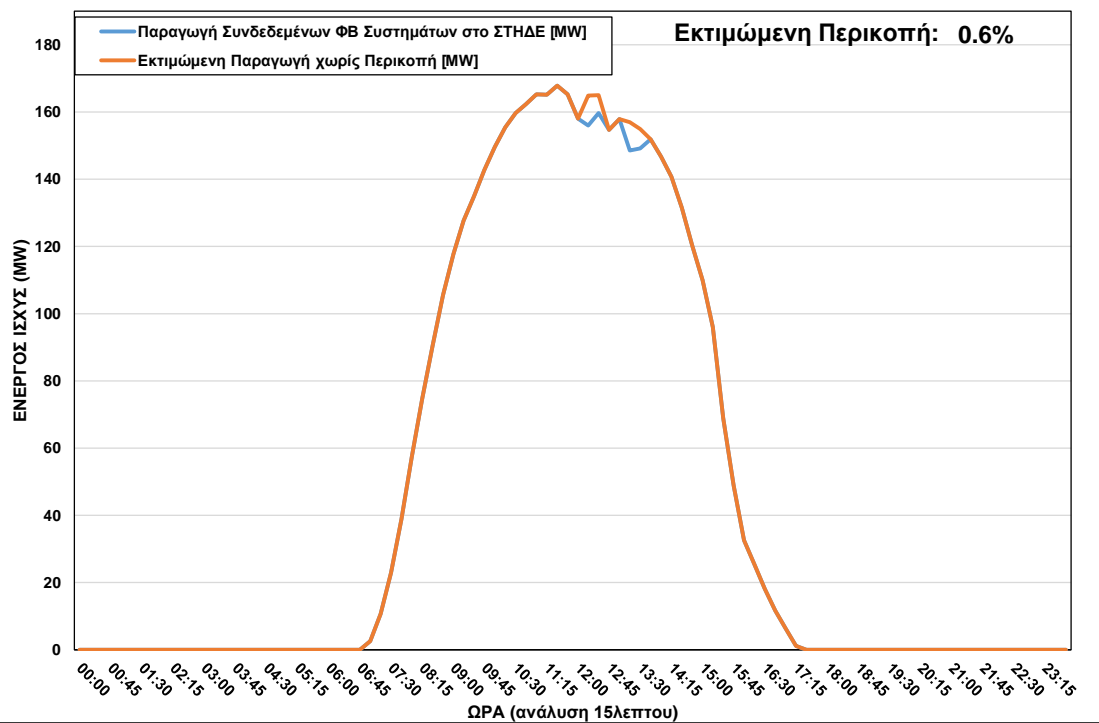


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	918.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/02/2023 ώρα 08:30 – 14:45**

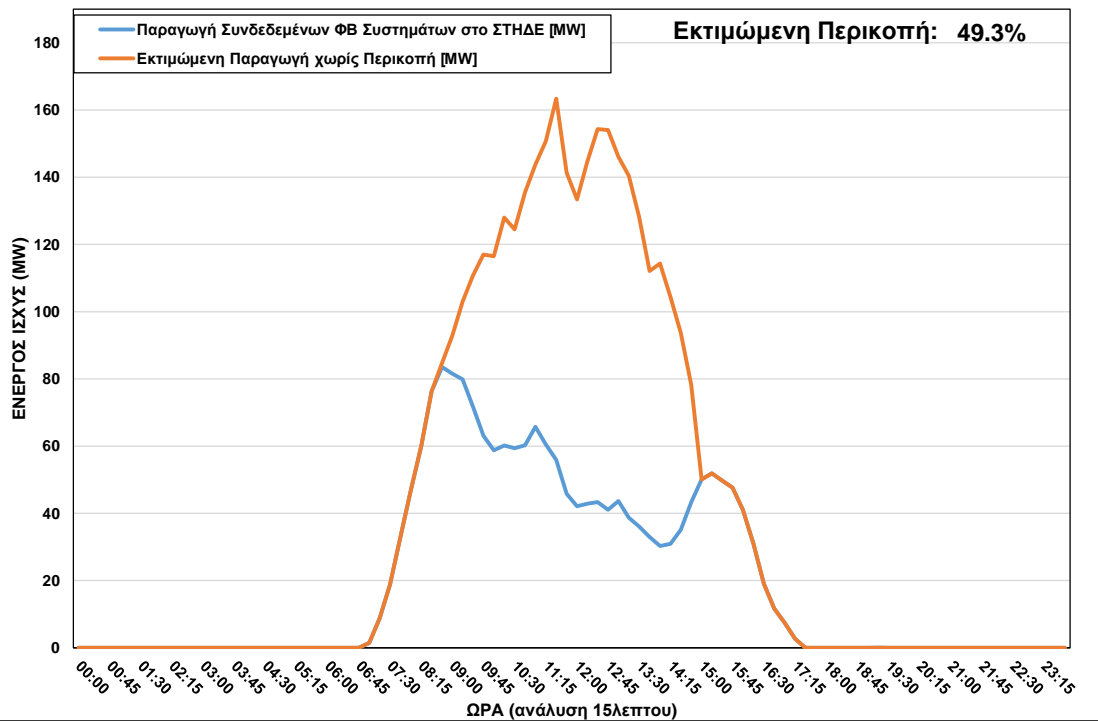


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13-02-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1077 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	155.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13-02-23 ώρα 10:15 – 16:00**

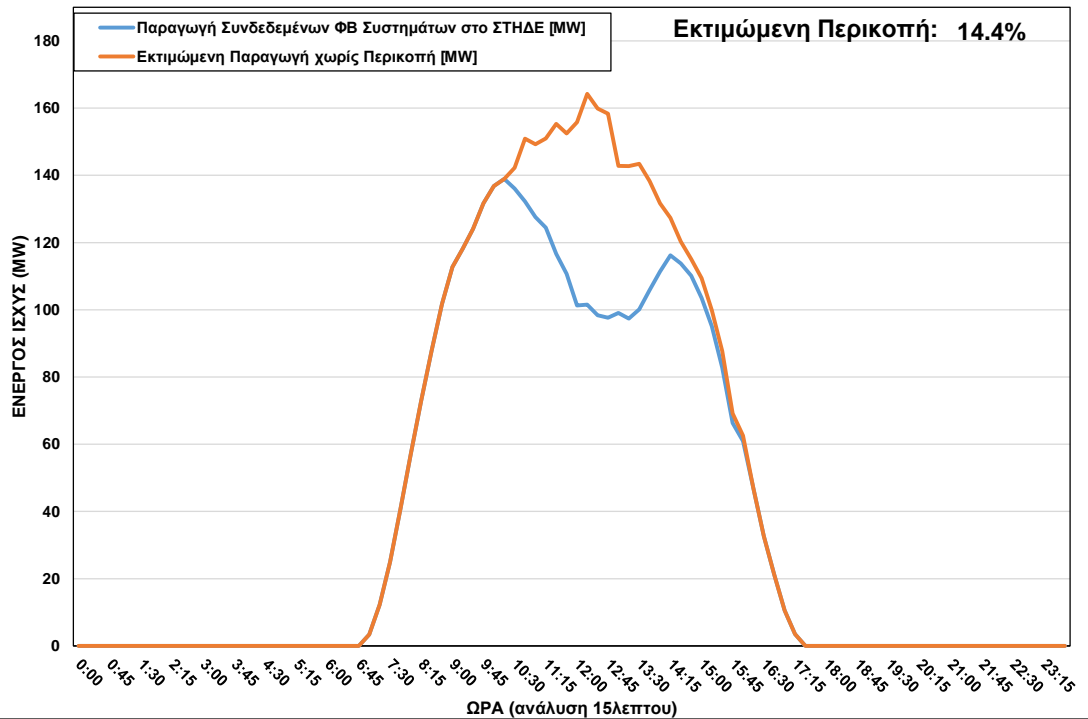


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1014.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	38.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/02/2023 ώρα 10:15 – 13:15**

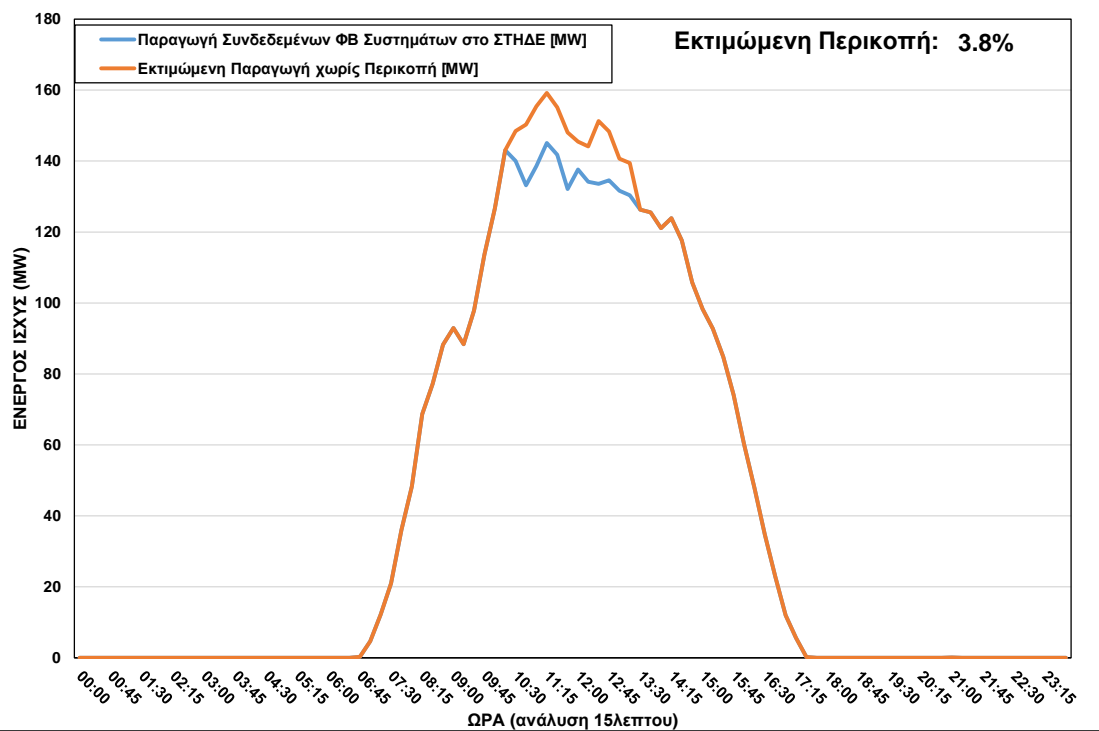


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	987.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	82.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/02/2023 ώρα 10:30 – 14:45

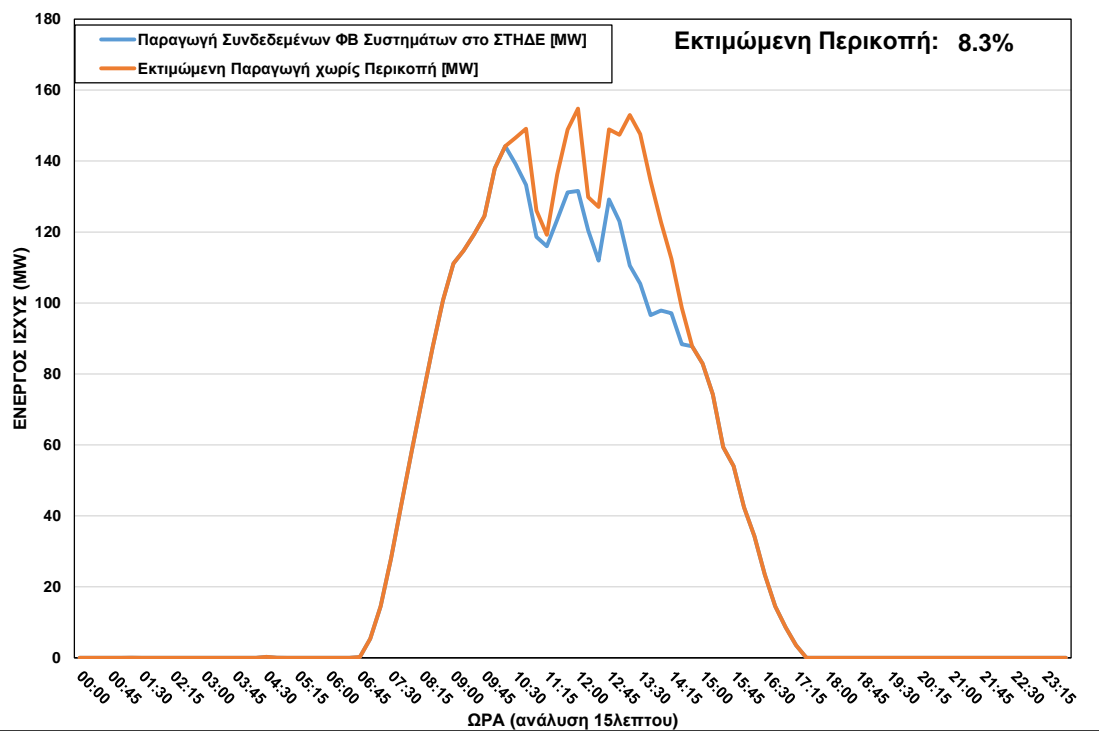


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	17/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1207.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	308.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17/02/2023 ώρα 09:45 – 14:30**

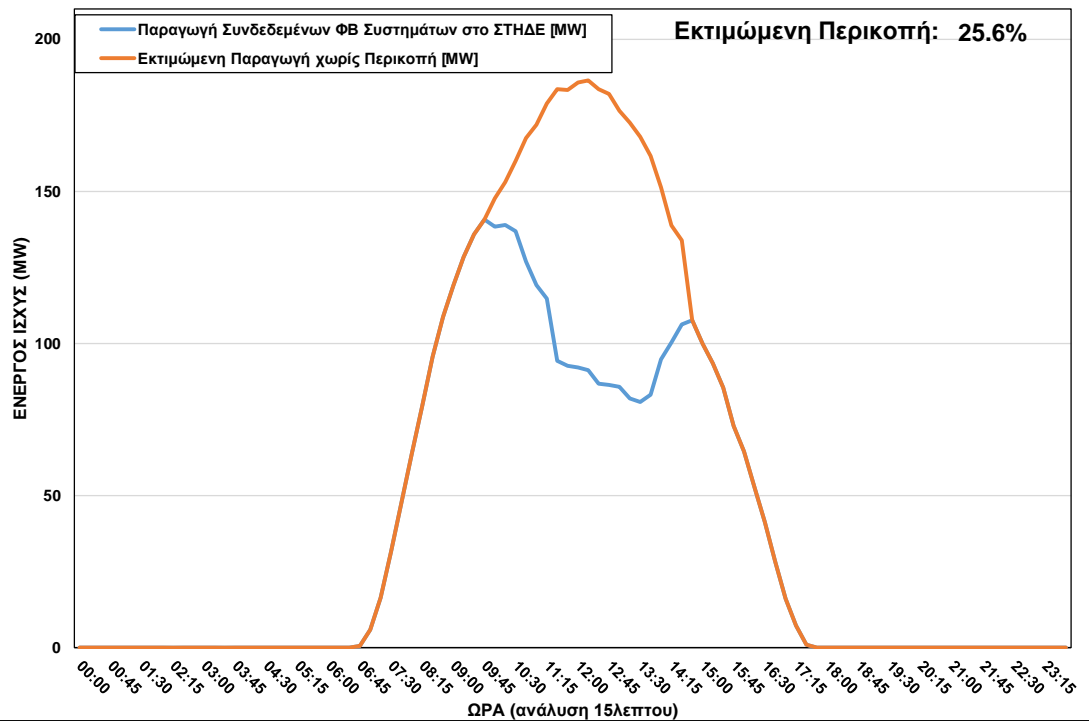


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	979.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	289.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/02/2023 ώρα 11:00 – 15:45

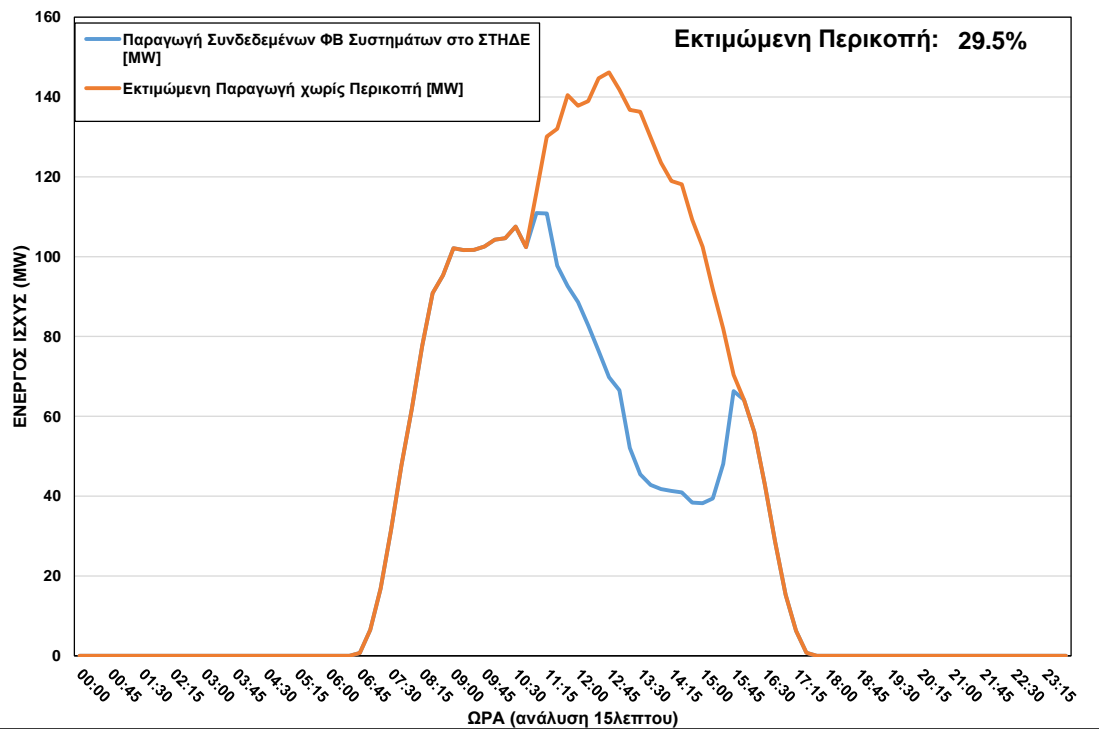




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1134.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	765.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/02/2023 ώρα 08:00 – 16:30**

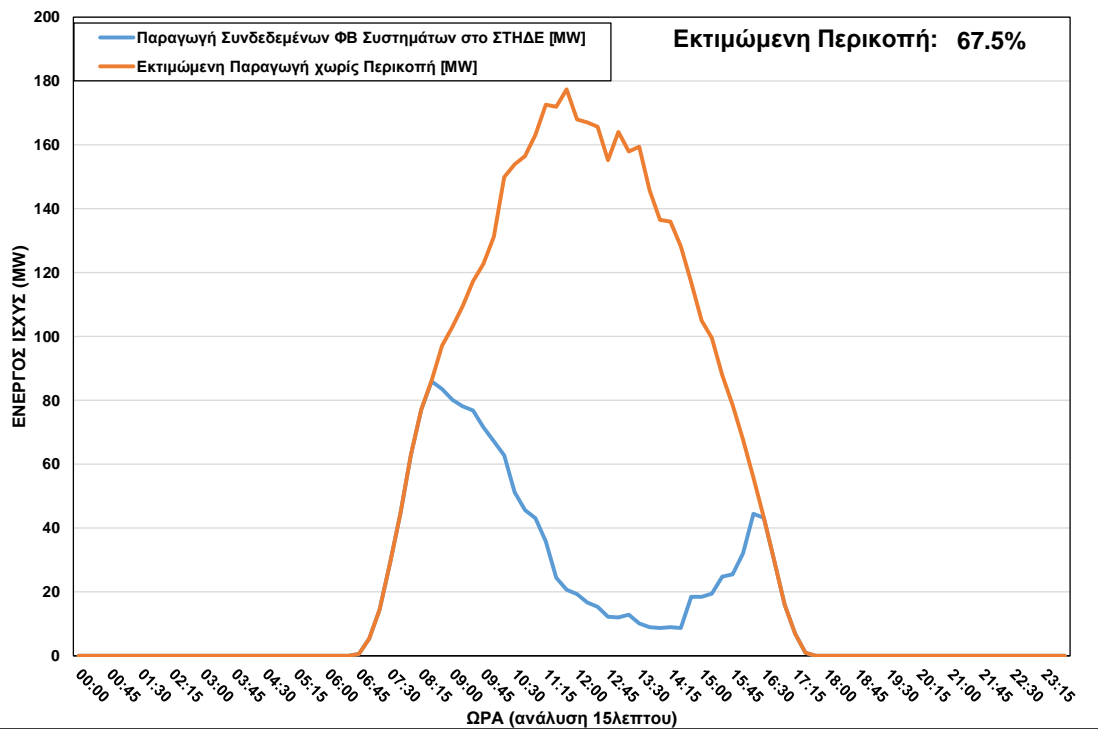


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1095.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	420 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/02/2023 ώρα 09:45 – 15:15**

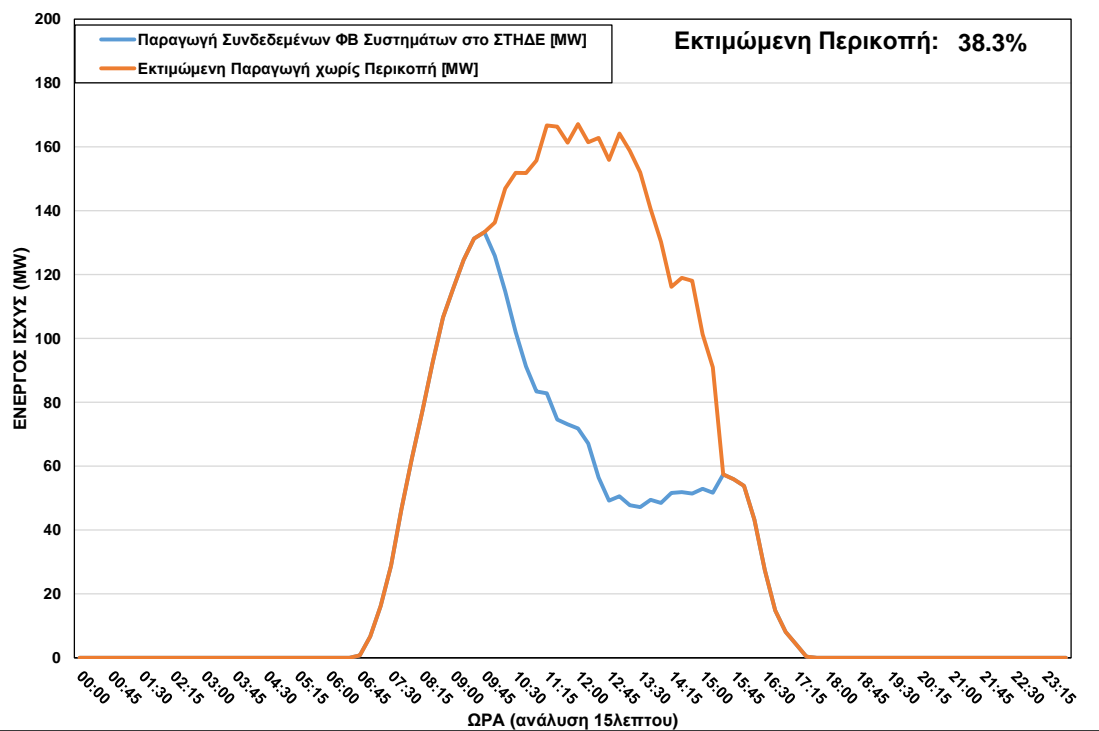


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1192.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	432 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/02/2023 ώρα 09:45 – 16:30**

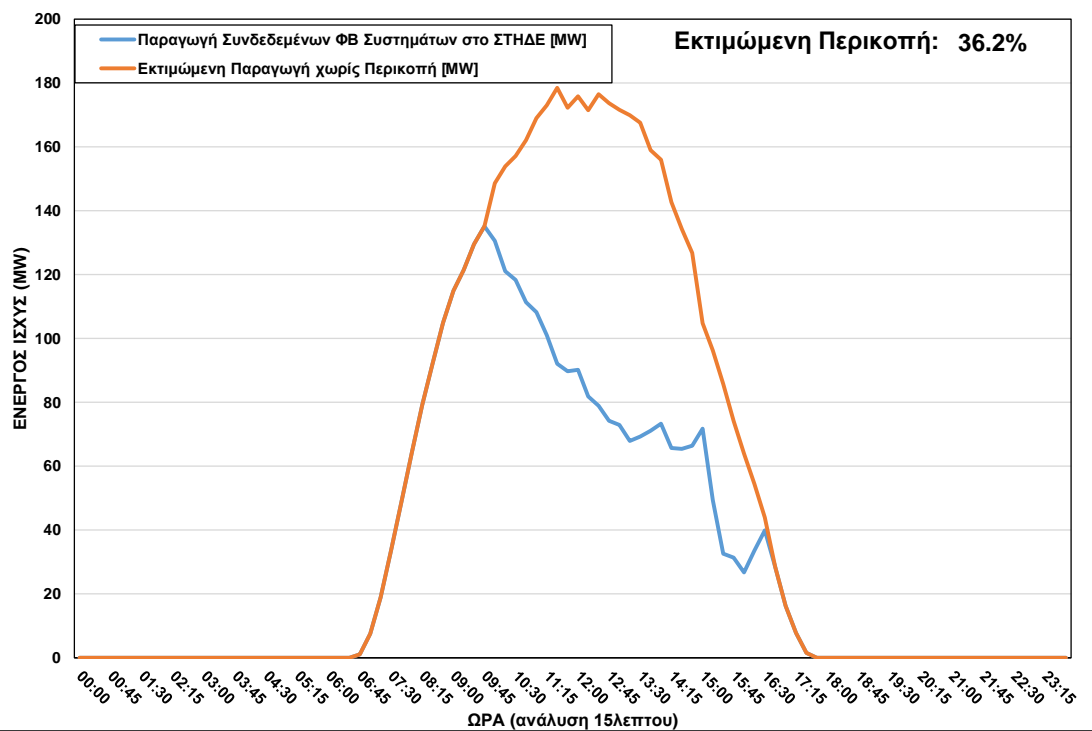


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1124.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	161.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/02/2023 ώρα 09:45 – 14:15**

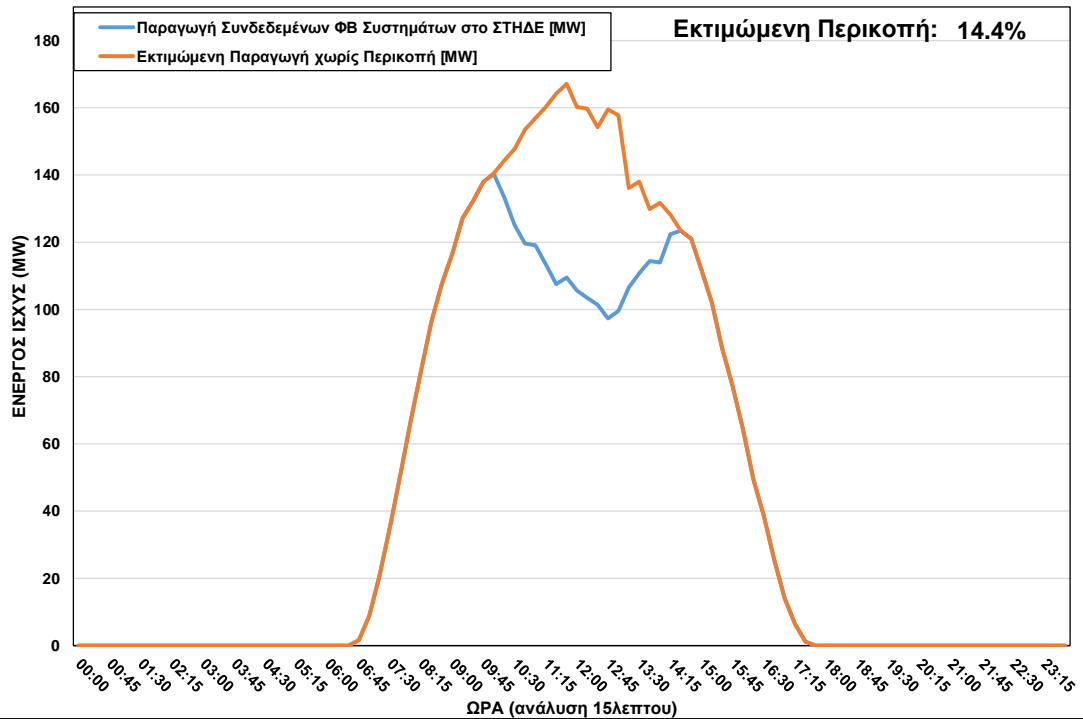


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23-02-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1027.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	273.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23-02-23 ώρα 9:30 - 14:30**

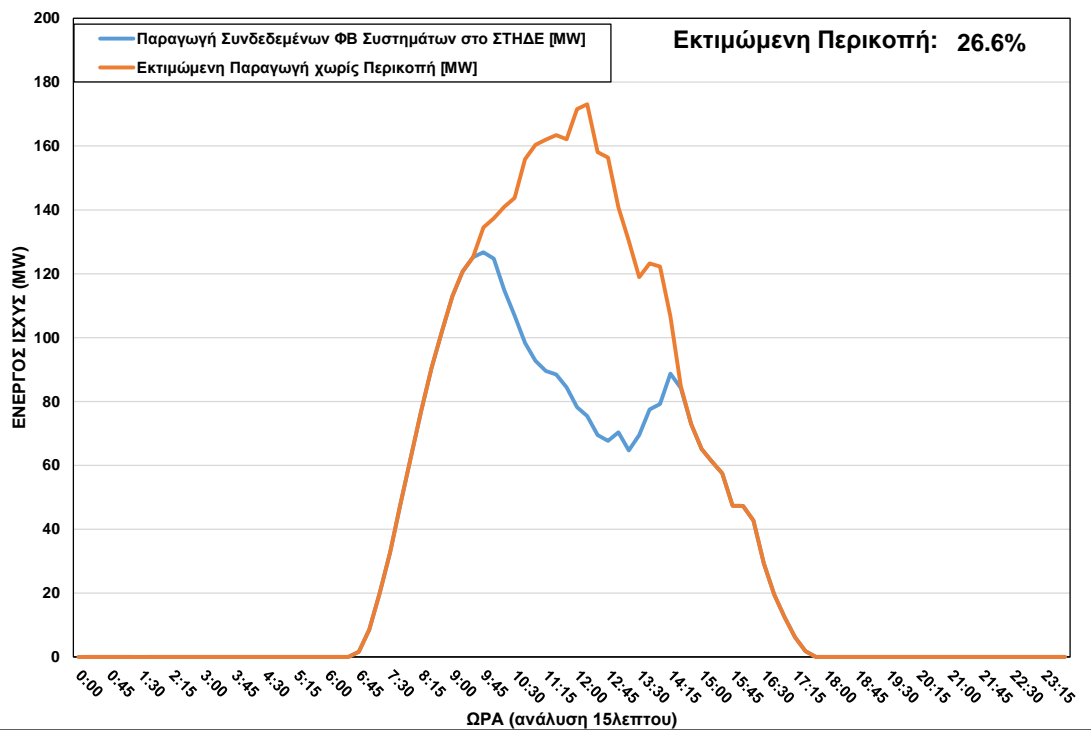


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	931.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	136.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/02/2023 ώρα 09:30 – 14:15**

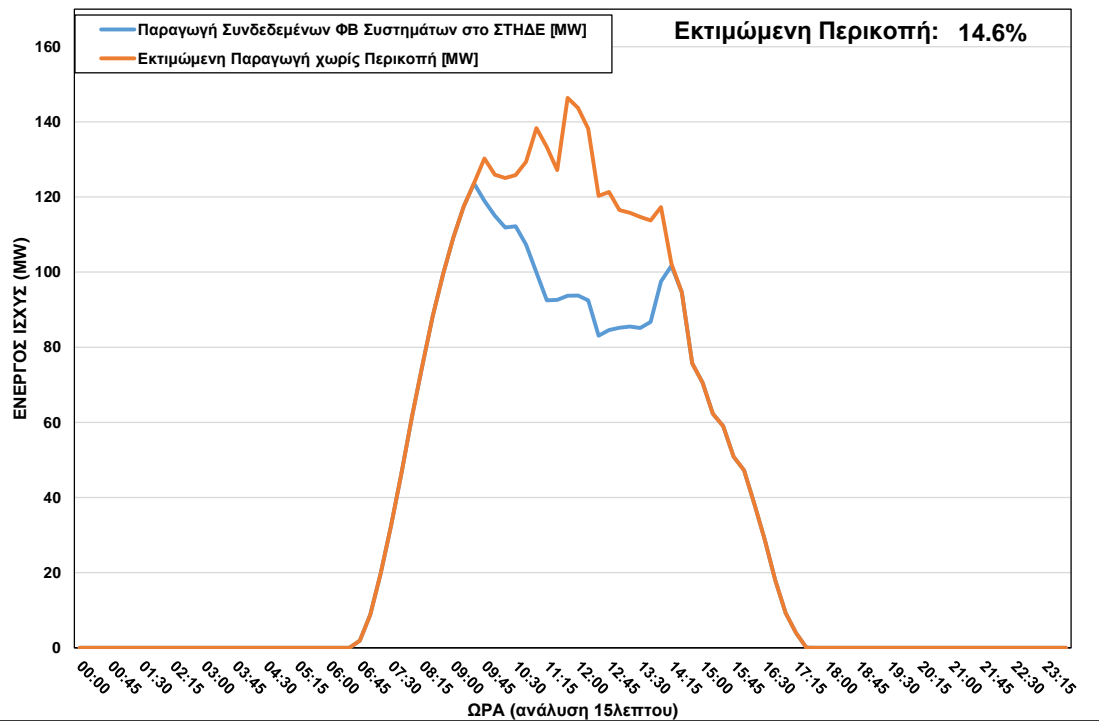


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	958.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	89.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/02/2023 ώρα 10:00 – 12:45**

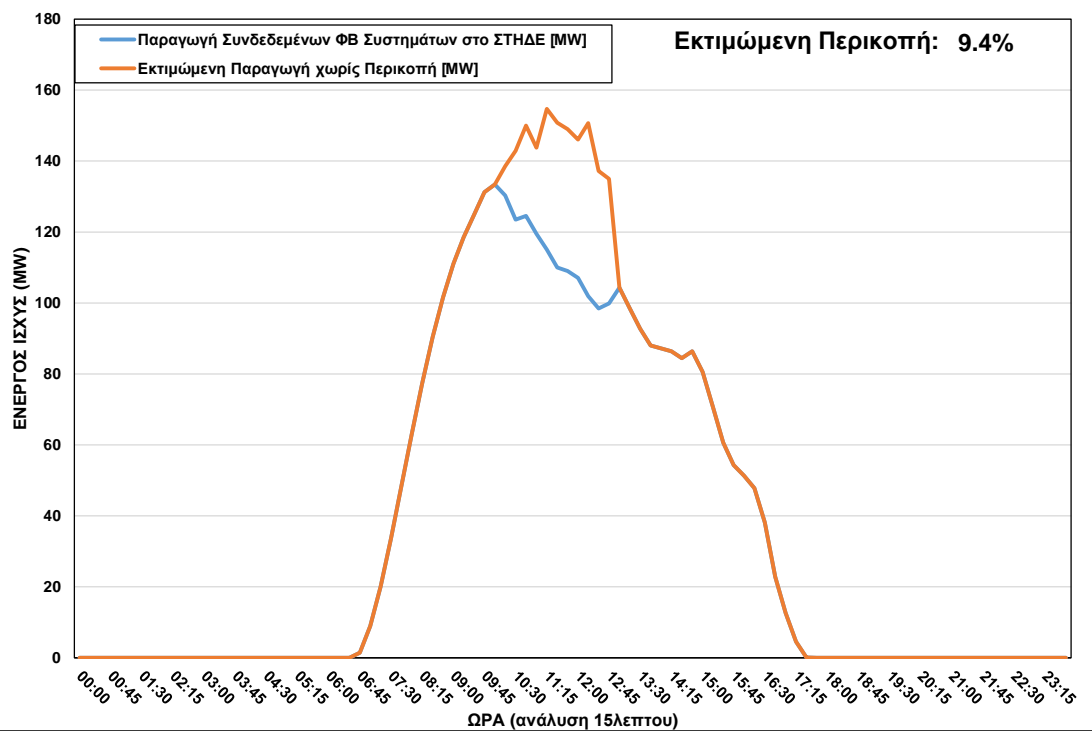


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1083.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	579.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/02/2023 ώρα 08:45 – 15:00**

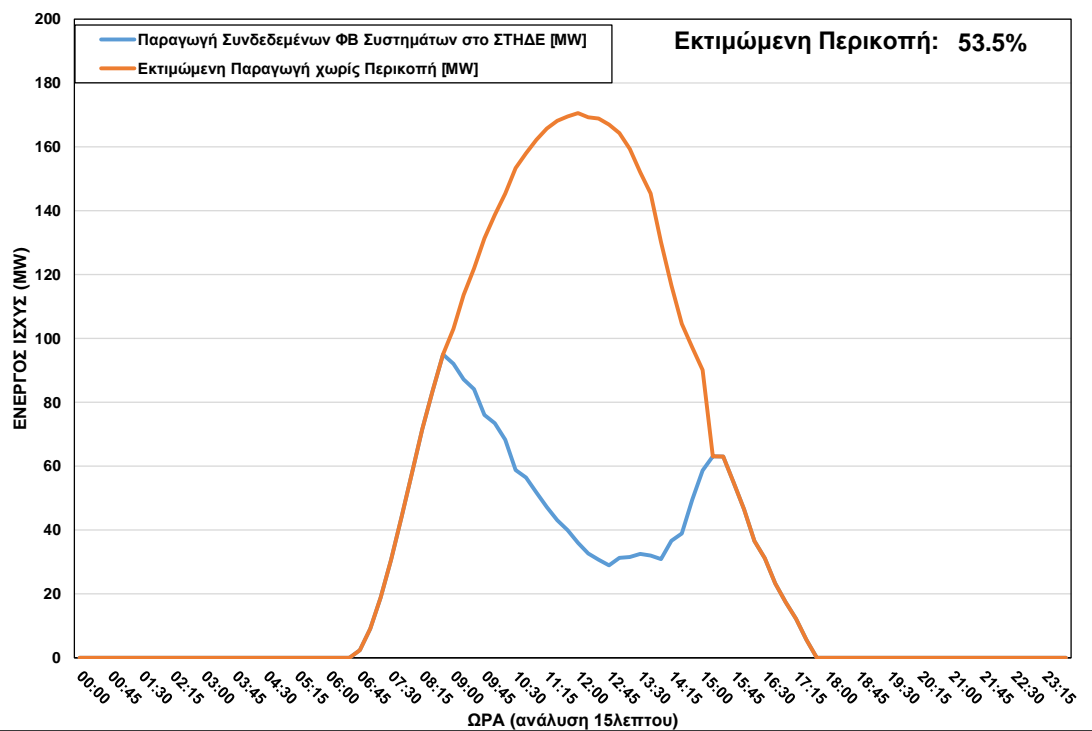




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	952.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	513.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/02/2023 ώρα 09:45 – 16:45**

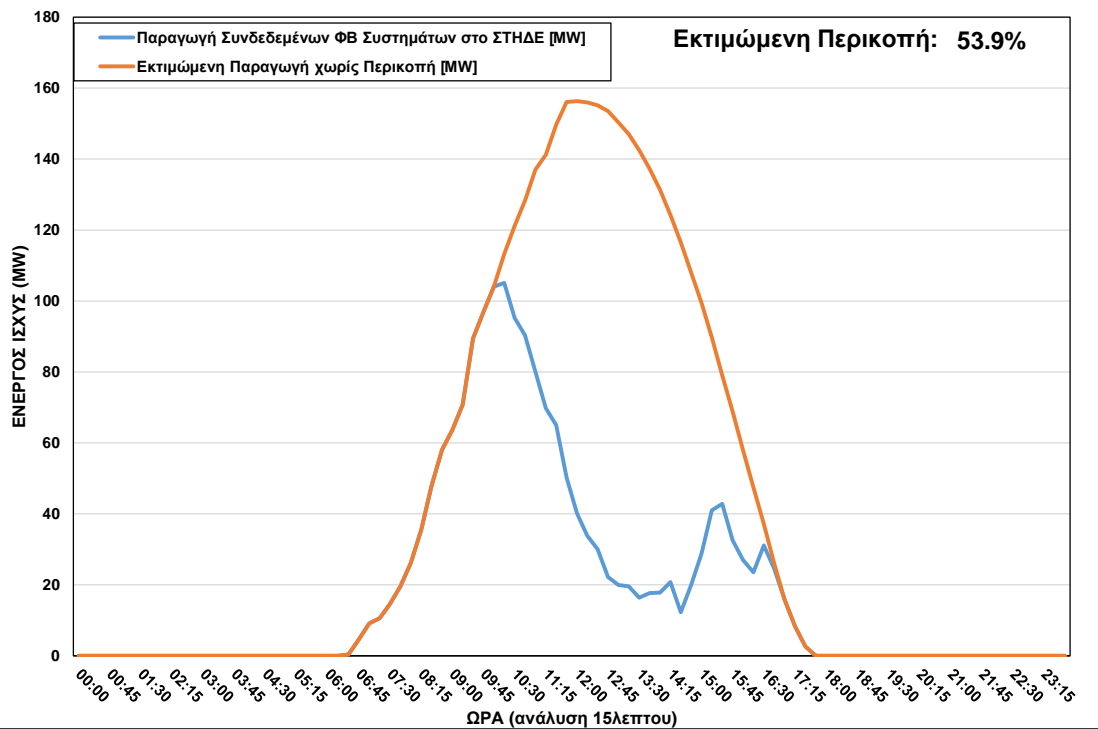


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/02/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1058.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	612.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/02/2023 ώρα 09:00 – 16:30

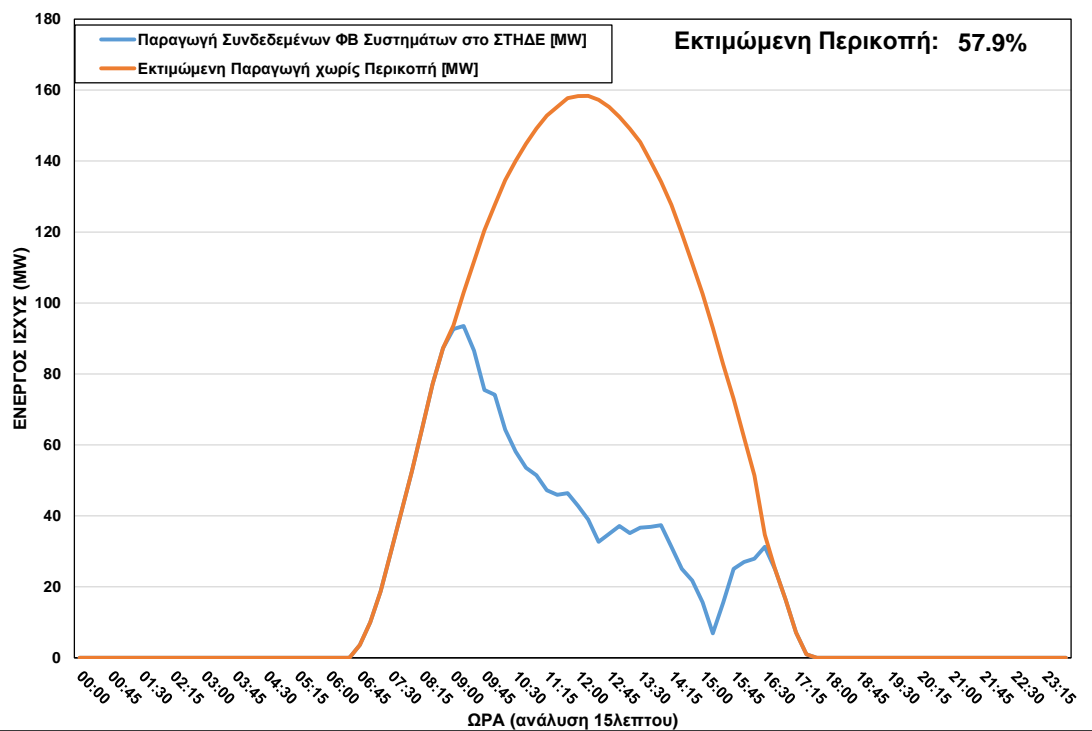


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	01/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1155.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	400.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/03/2023 ώρα 09:30 – 15:15**

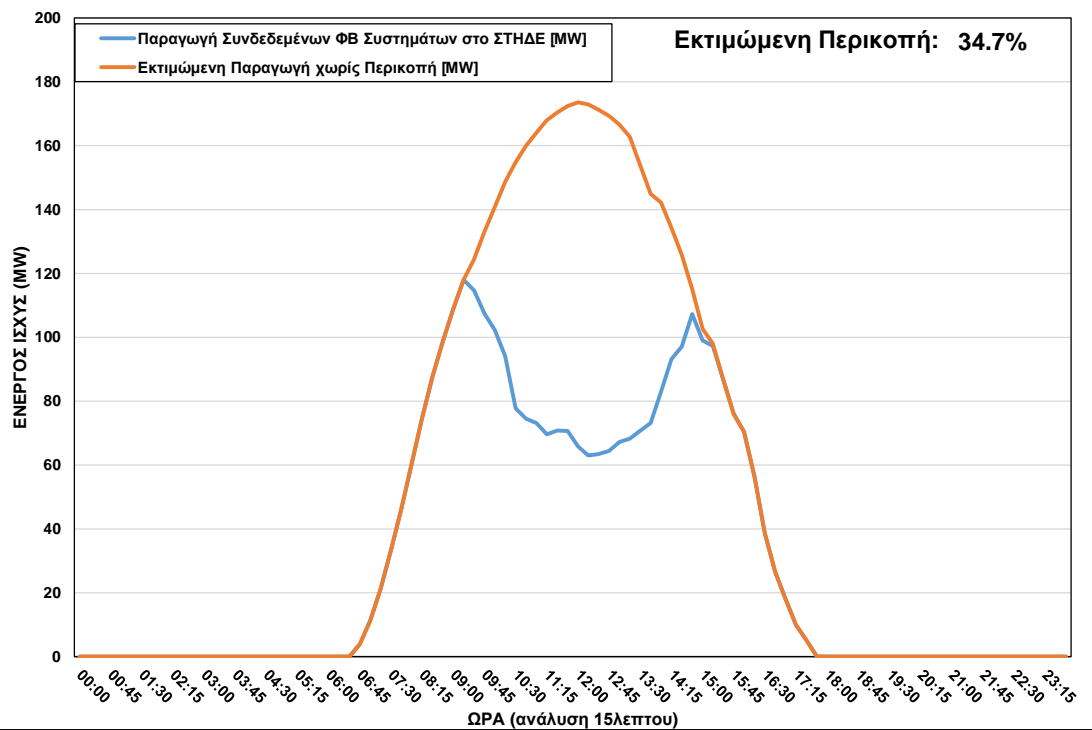


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	998.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	85.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/03/2023 ώρα 09:45 – 12:45**

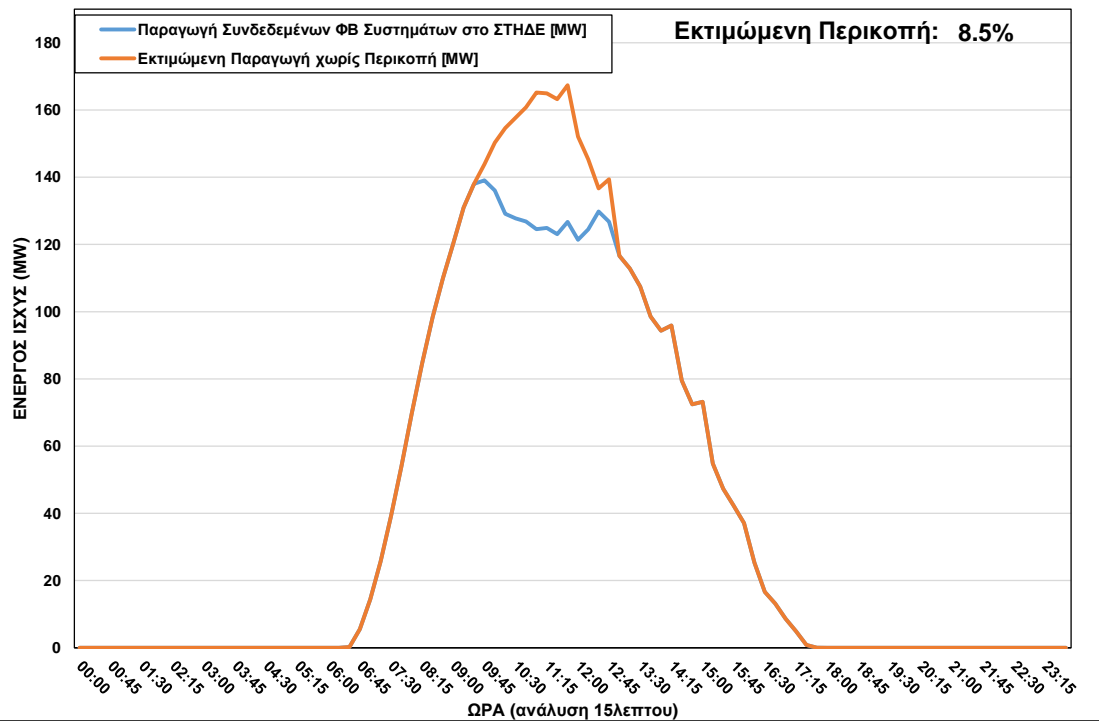


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03-03-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1191.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	394.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03-03-23 ώρα 8:45 - 14:45**

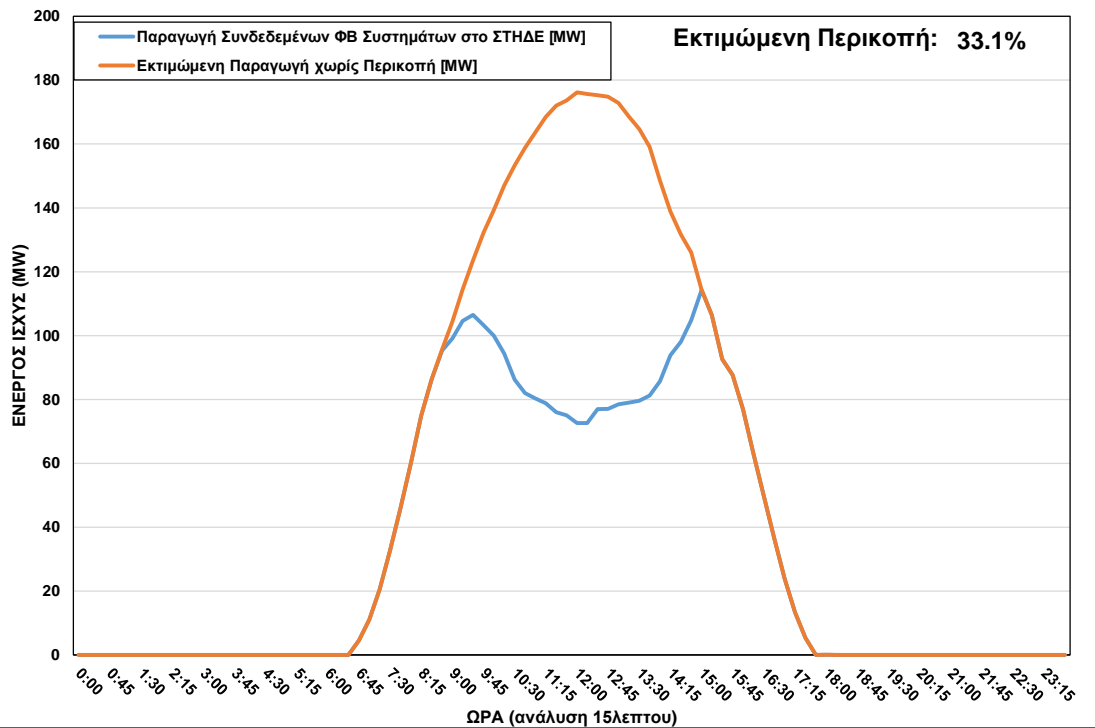


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1494.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	723.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/03/2023 ώρα 08:45 – 15:30**

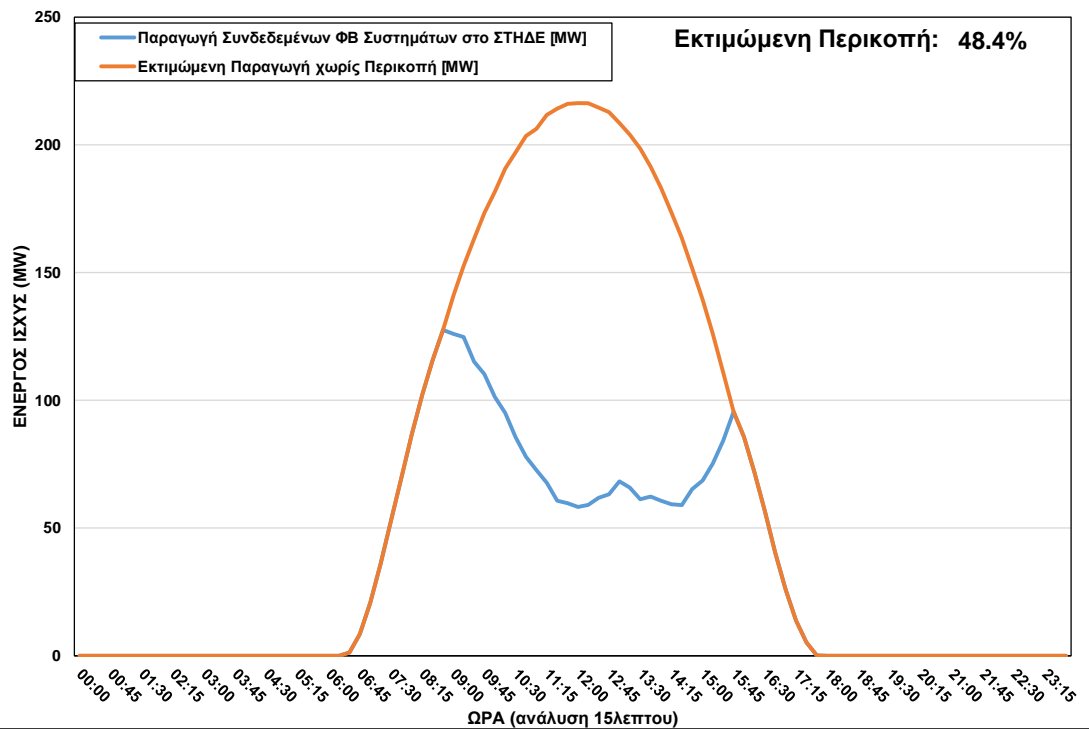


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1084.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	631.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/03/2023 ώρα 08:15 – 15:00**

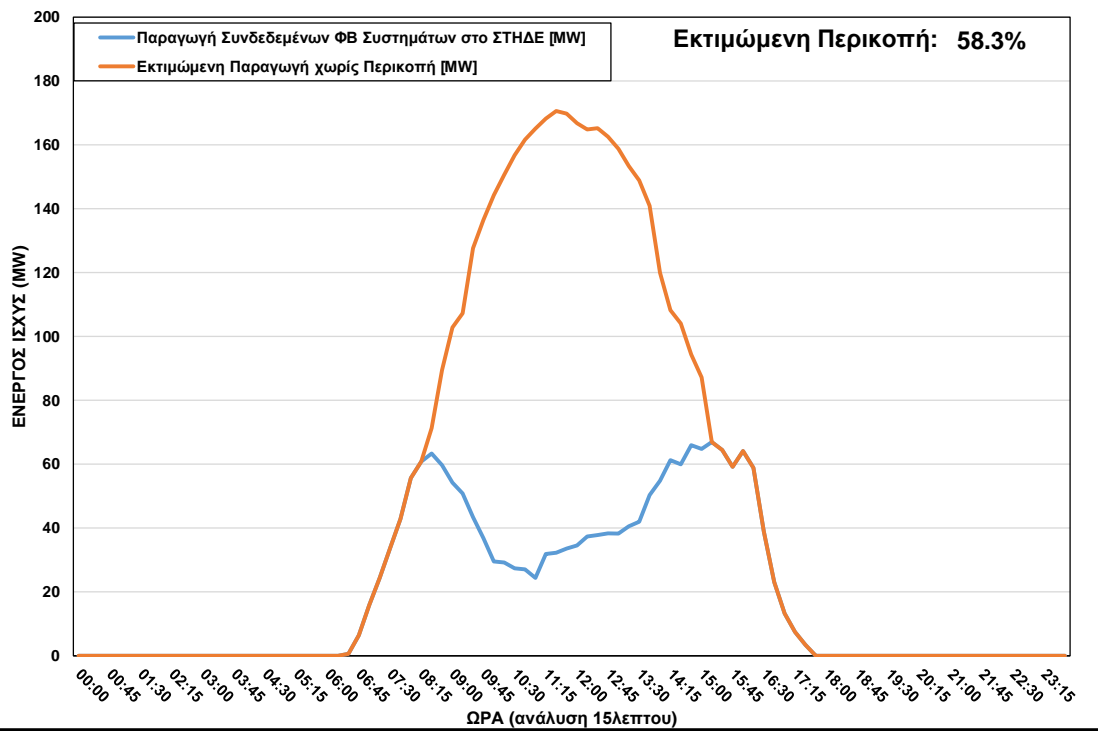


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1029 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	92.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/03/2023 ώρα 10:45 – 15:15**

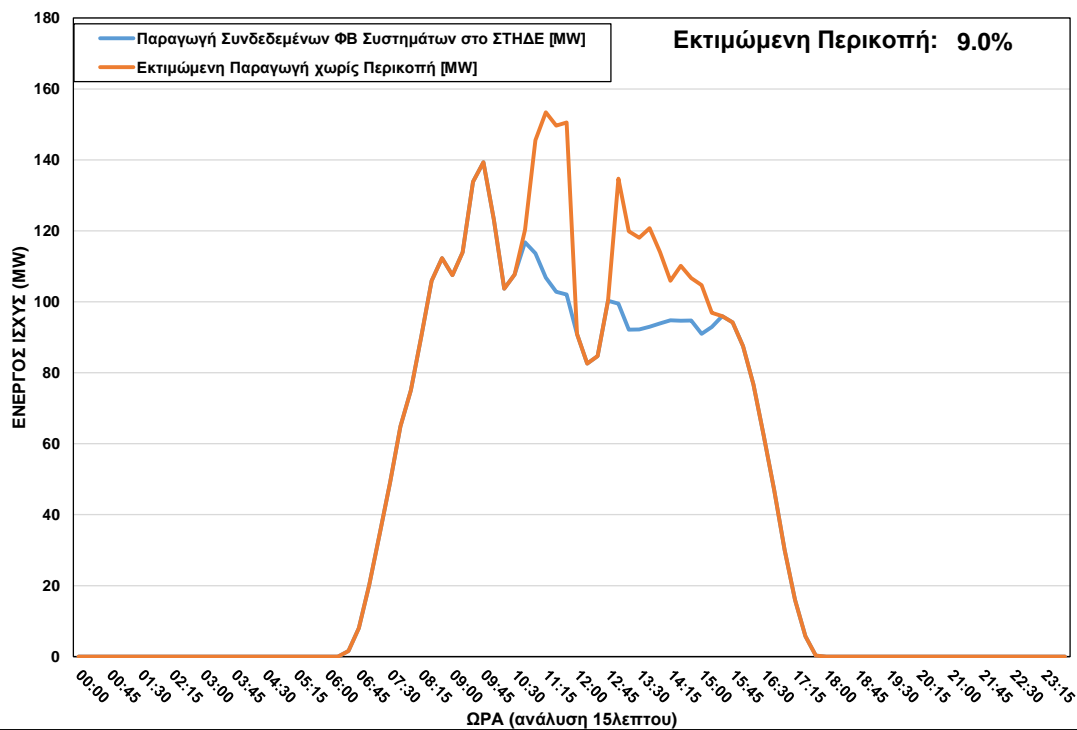




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1187.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	199.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/03/2023 ώρα 10:00 – 15:00

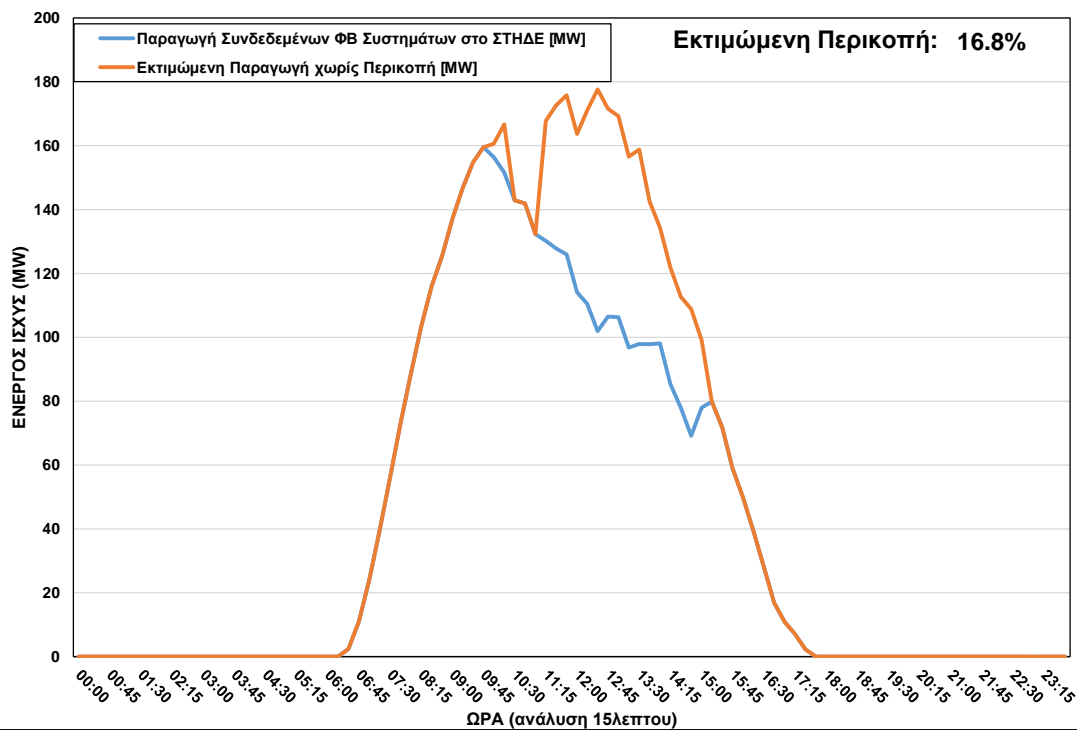


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	998.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	64.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/03/2023 ώρα 08:45 – 13:00**

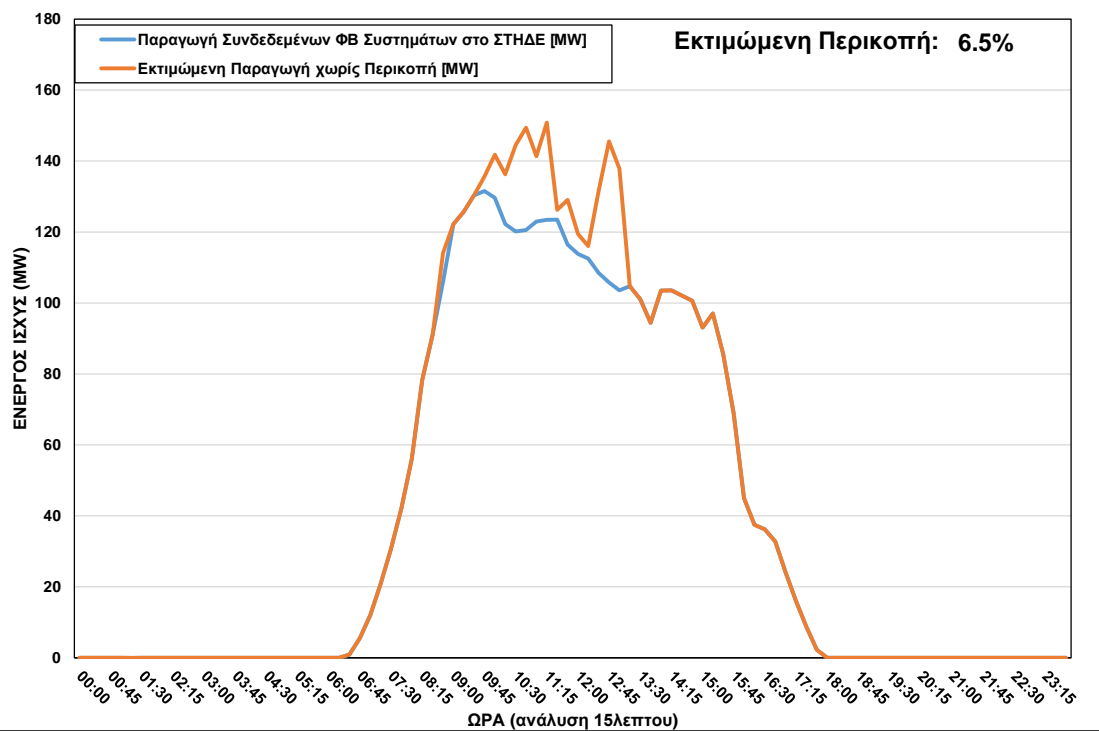


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1303.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	312.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/03/2023 ώρα 10:00 – 16:00**

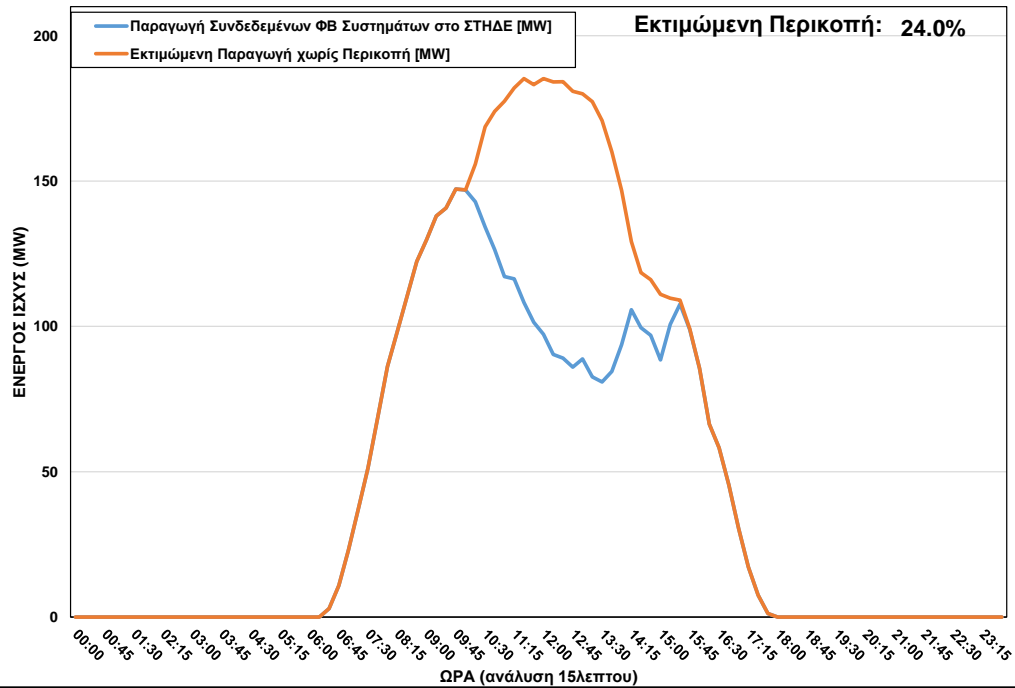


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	10/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1349 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10/03/2023 ώρα 09:30 – 16:30**

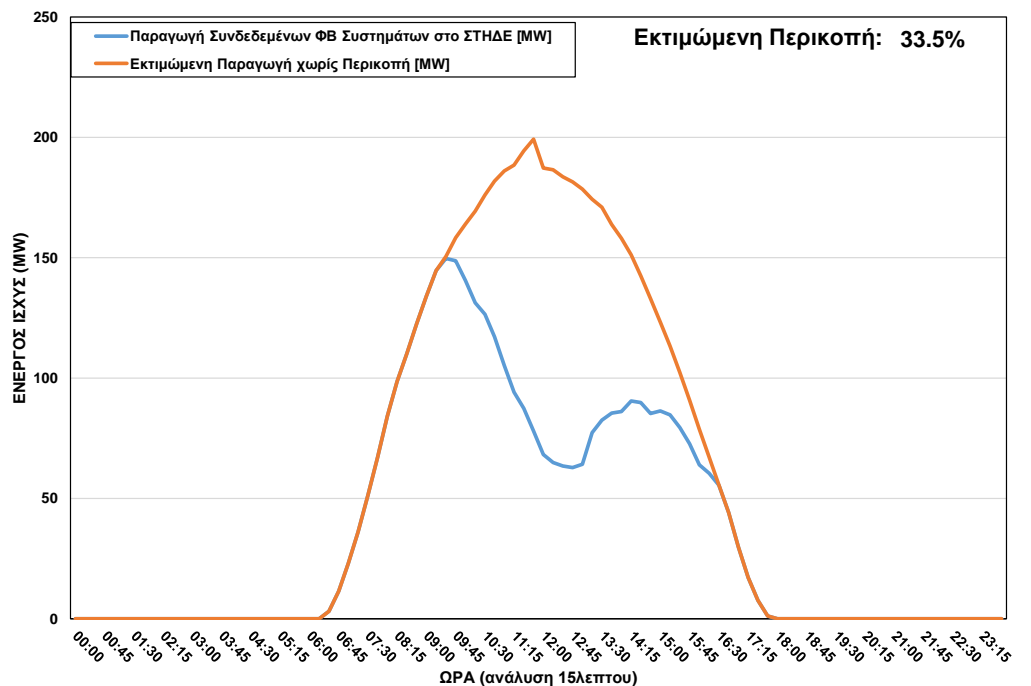


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1337.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	717.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11/03/2023 ώρα 08:30 – 15:15**

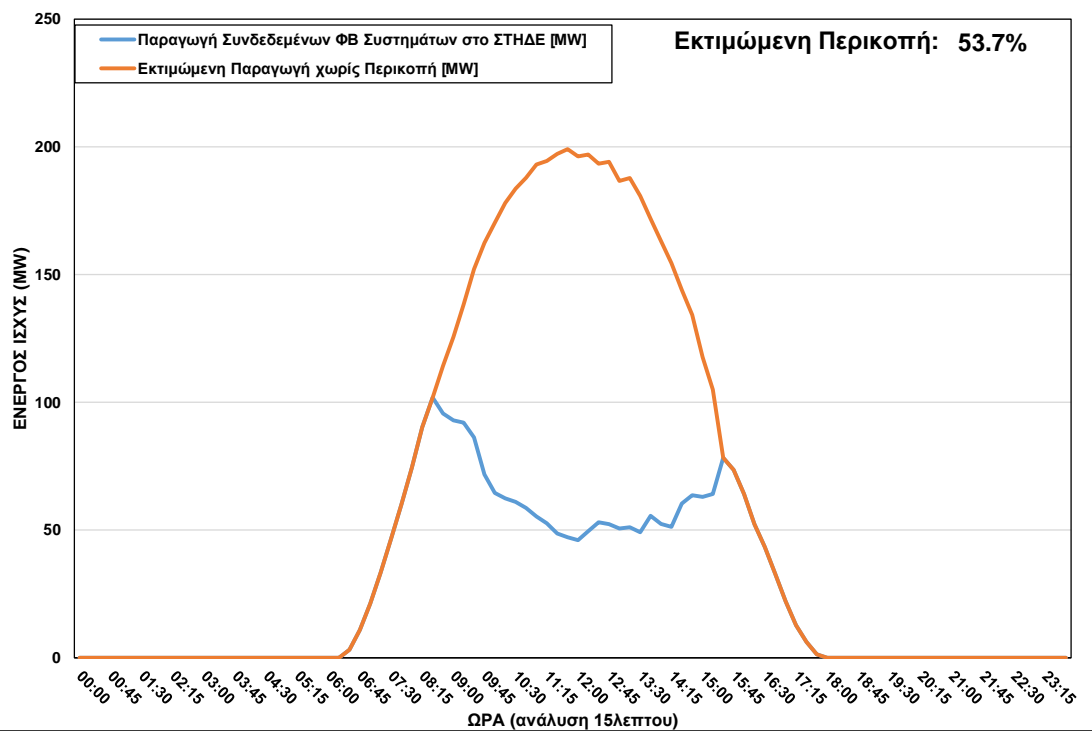


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	931.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	299.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/03/2023 ώρα 09:00 – 14:00**

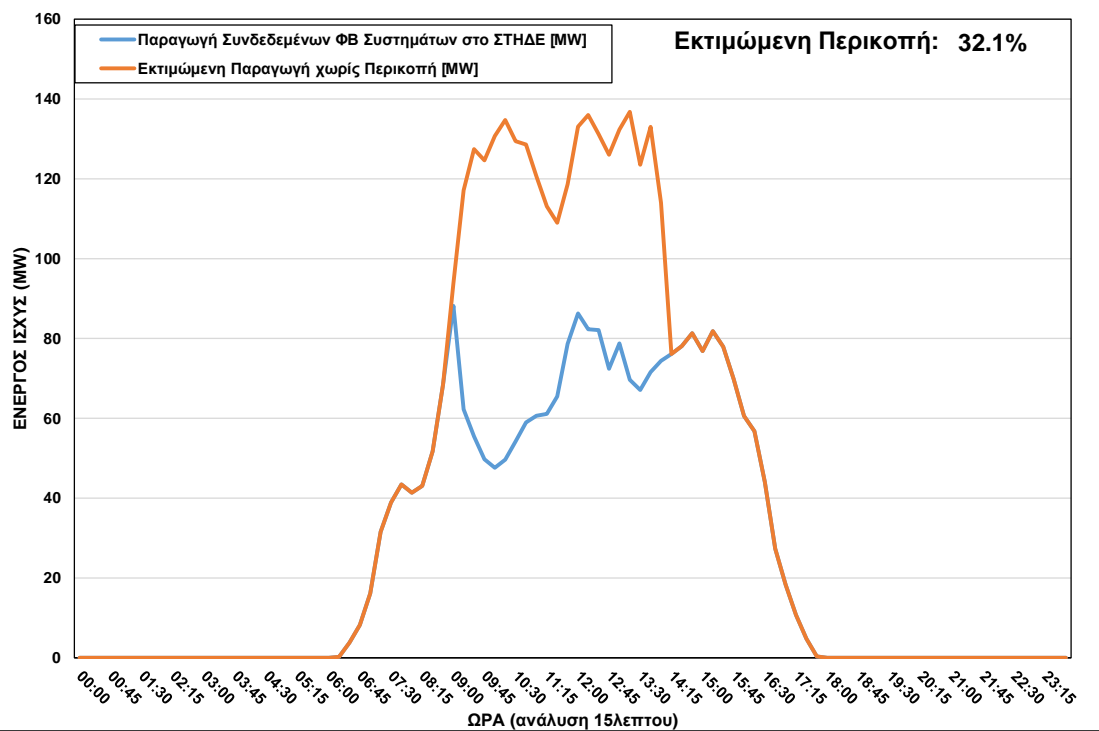


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	535 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	222.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/03/2023 ώρα 13:15 – 16:15**

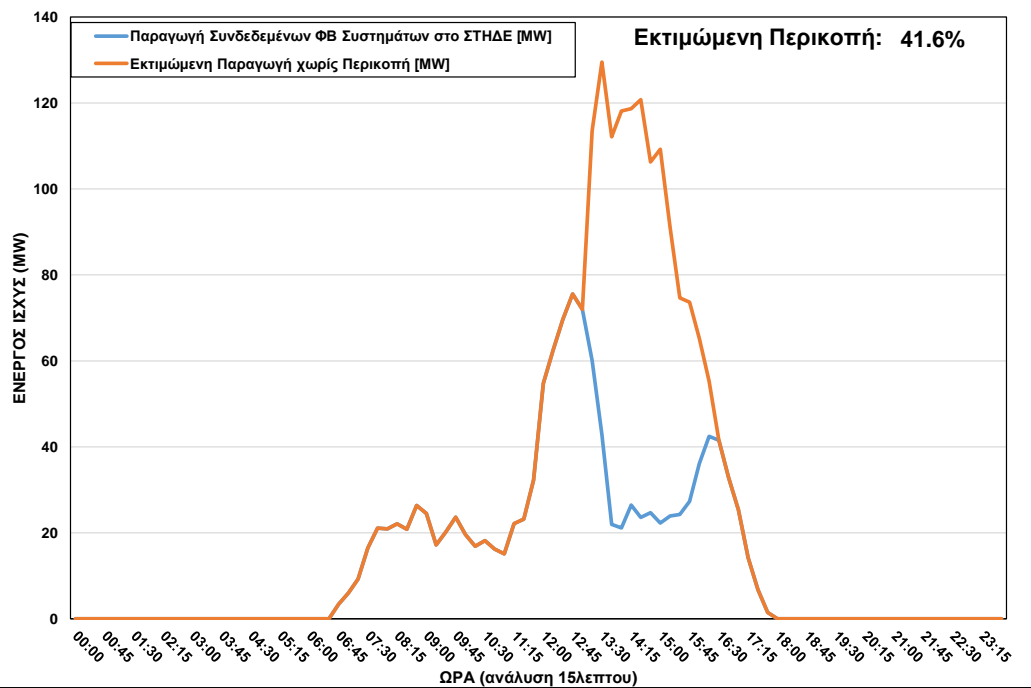


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	14-03-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	775.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	25.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14-03-23 ώρα 13:00 – 13:30**

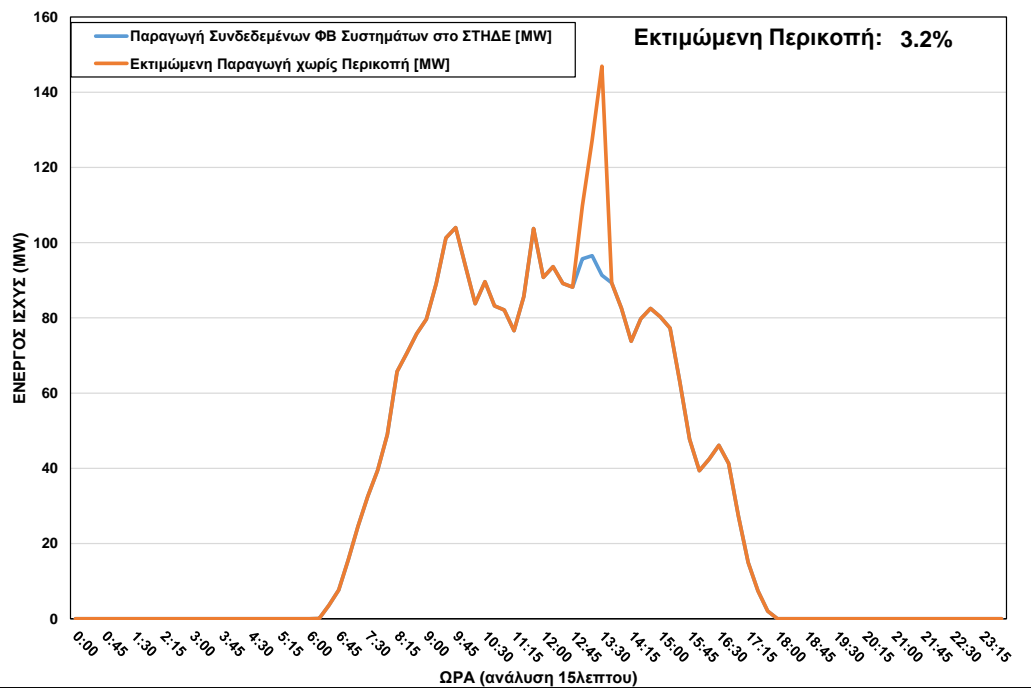




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1052.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	178.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/03/2023 ώρα 09:15 – 14:45

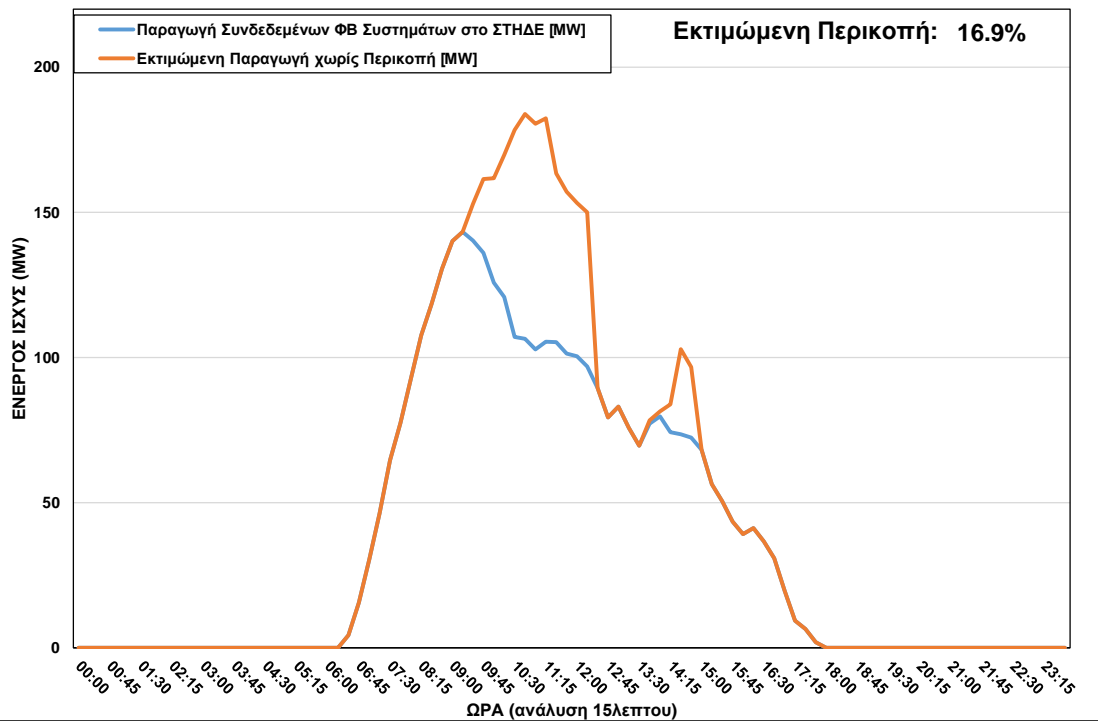


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1179.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	309.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/03/2023 ώρα 09:00 – 13:00

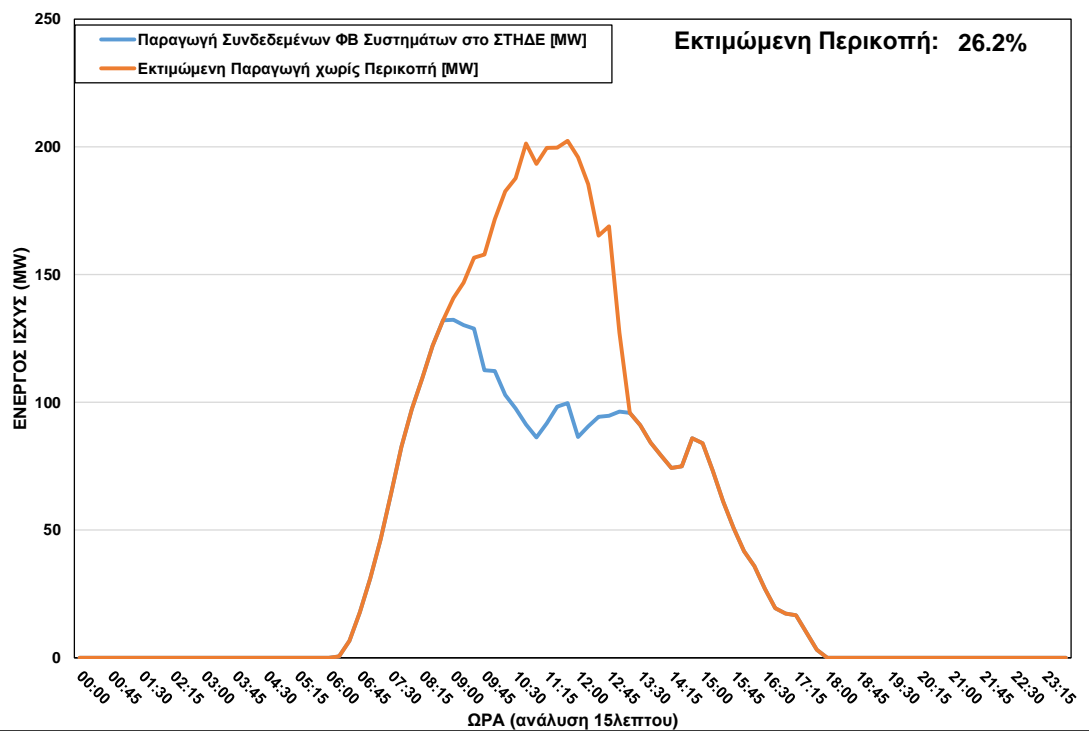


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19-03-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	811.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	226 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19-03-23 ώρα 7:45 - 15:00**

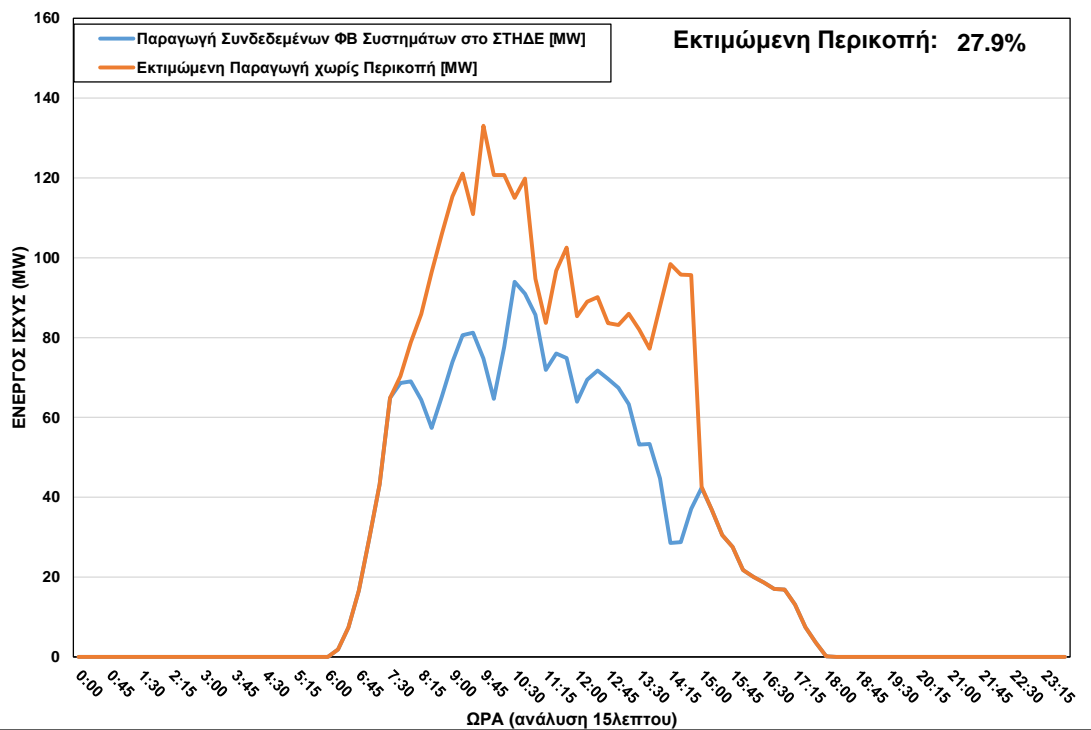


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος / Προγραμματισμένη εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1119.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	189 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/03/2023 ώρα 09:00 – 15:30**

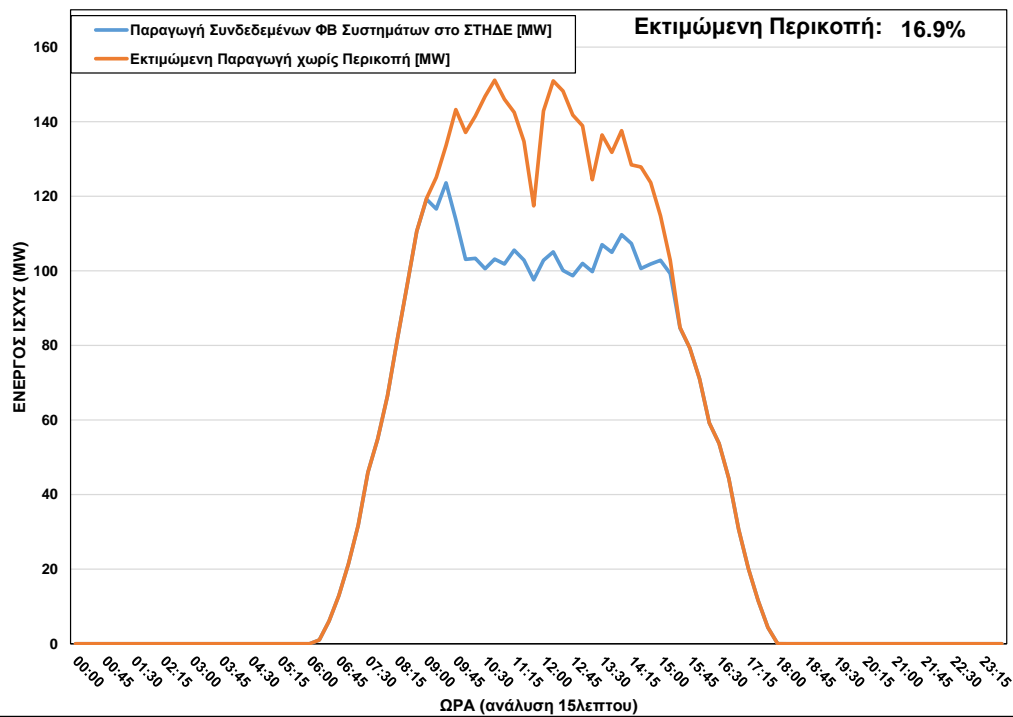


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1263.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	465.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/03/2023 ώρα 09:00 - 15:15

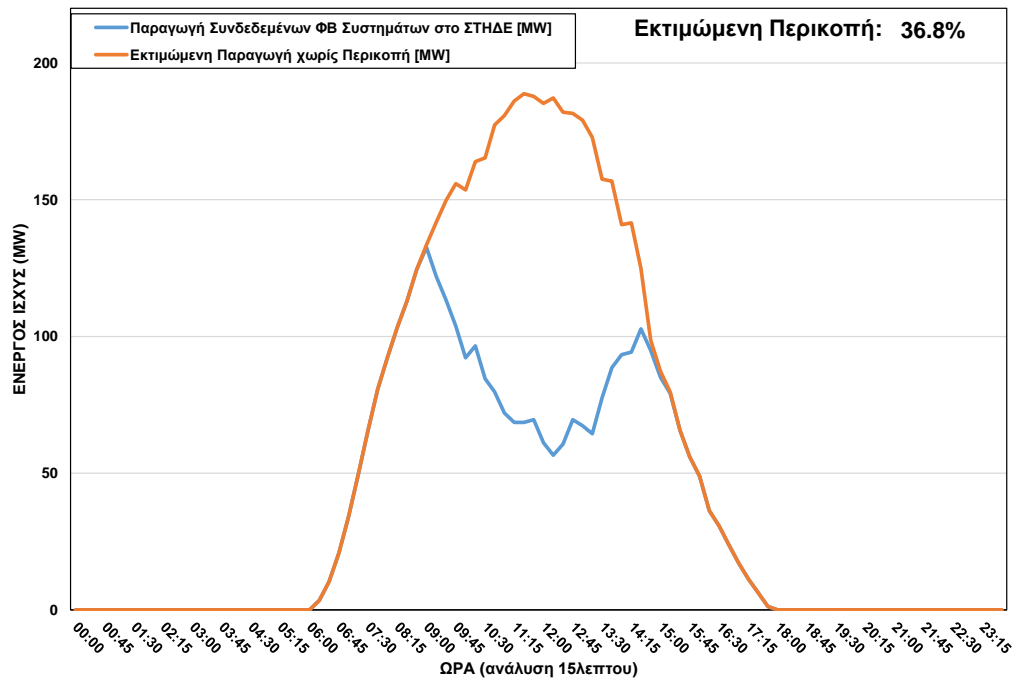


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	725.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	77.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/03/2023 ώρα 11:00 – 15:15**

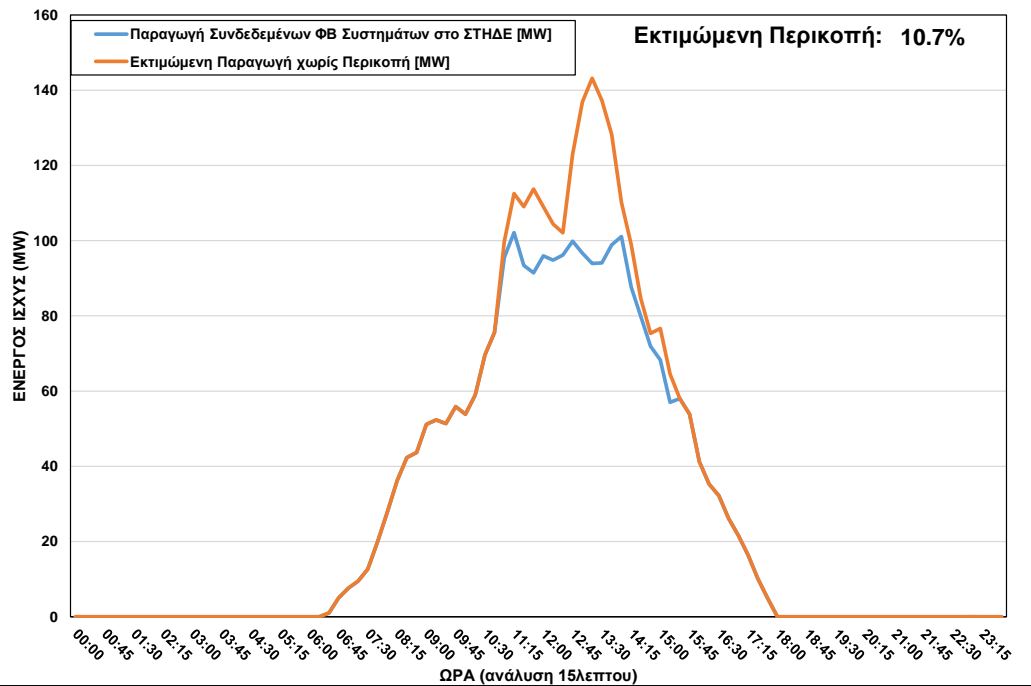


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	788.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	117.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/03/2023 ώρα 09:00 – 13:30**

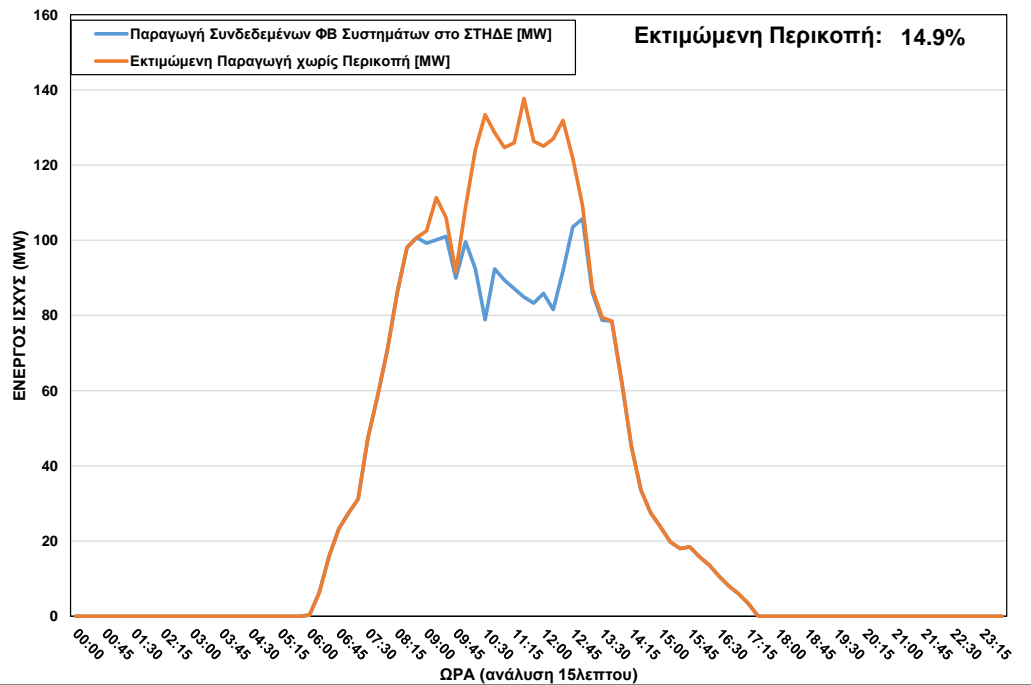


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	859.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	158.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/03/2023 ώρα 11:15 – 15:45**

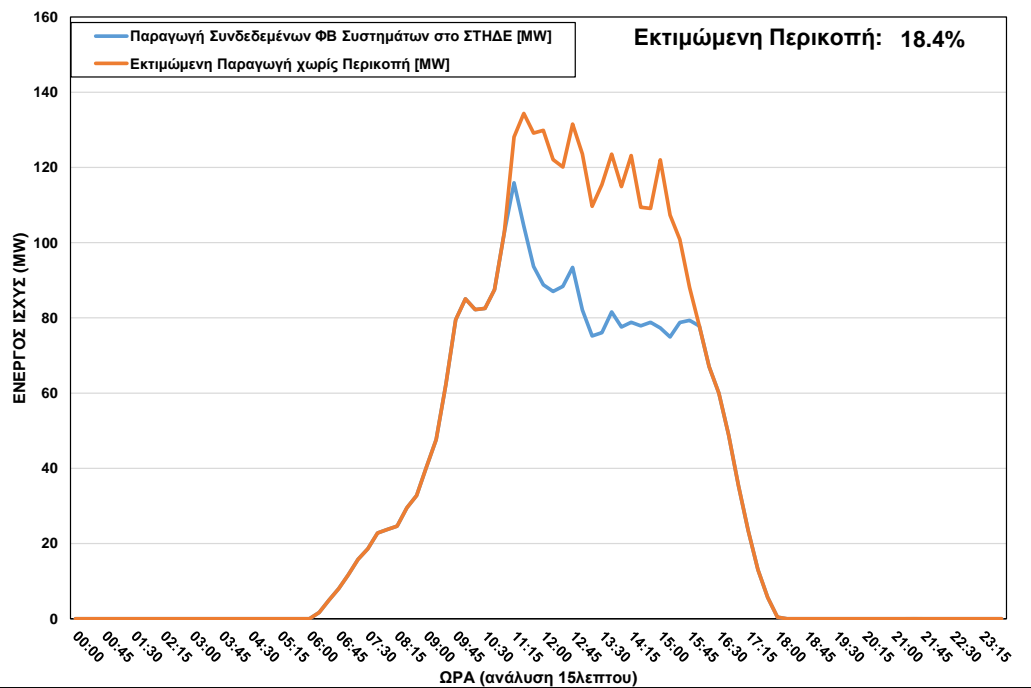




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1327.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	820.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/03/2023 ώρα 08:45 – 17:15**

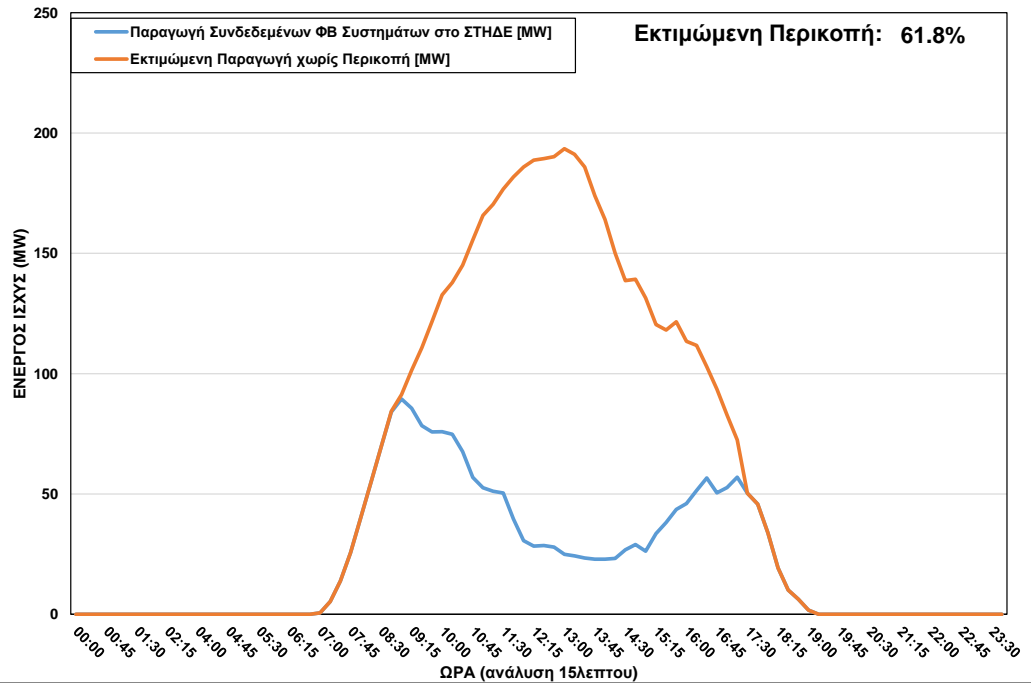


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27-03-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1194.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	212.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27-03-23 ώρα 10:15 – 13:30**

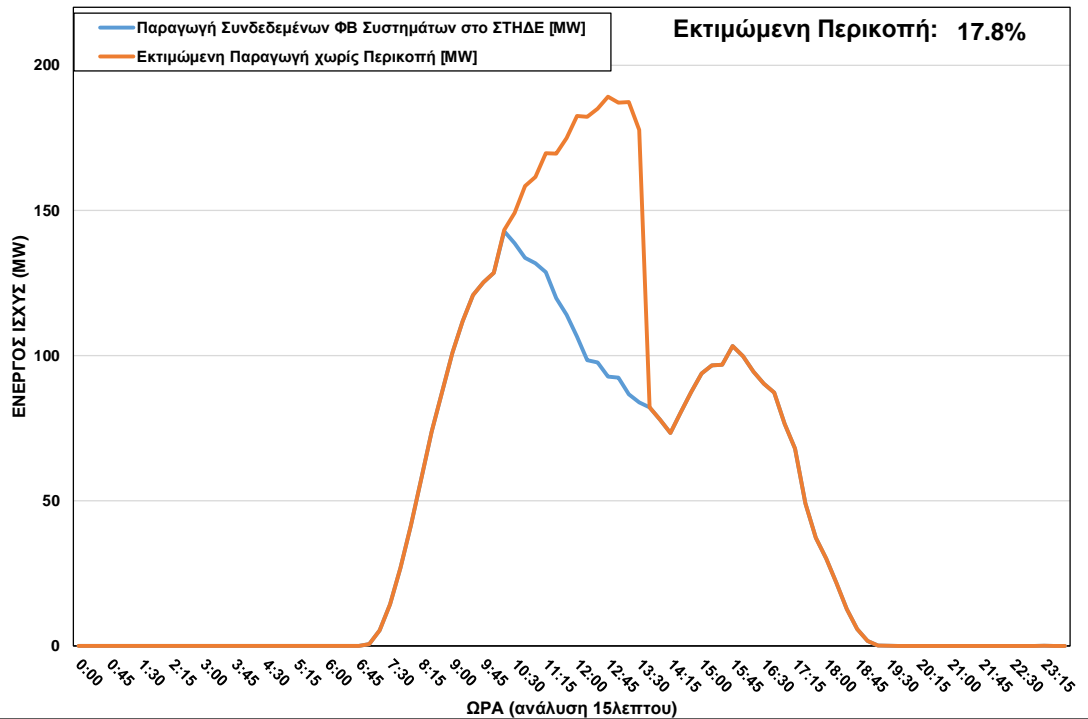


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1337.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	421.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/03/2023 ώρα 10:15 - 16:15

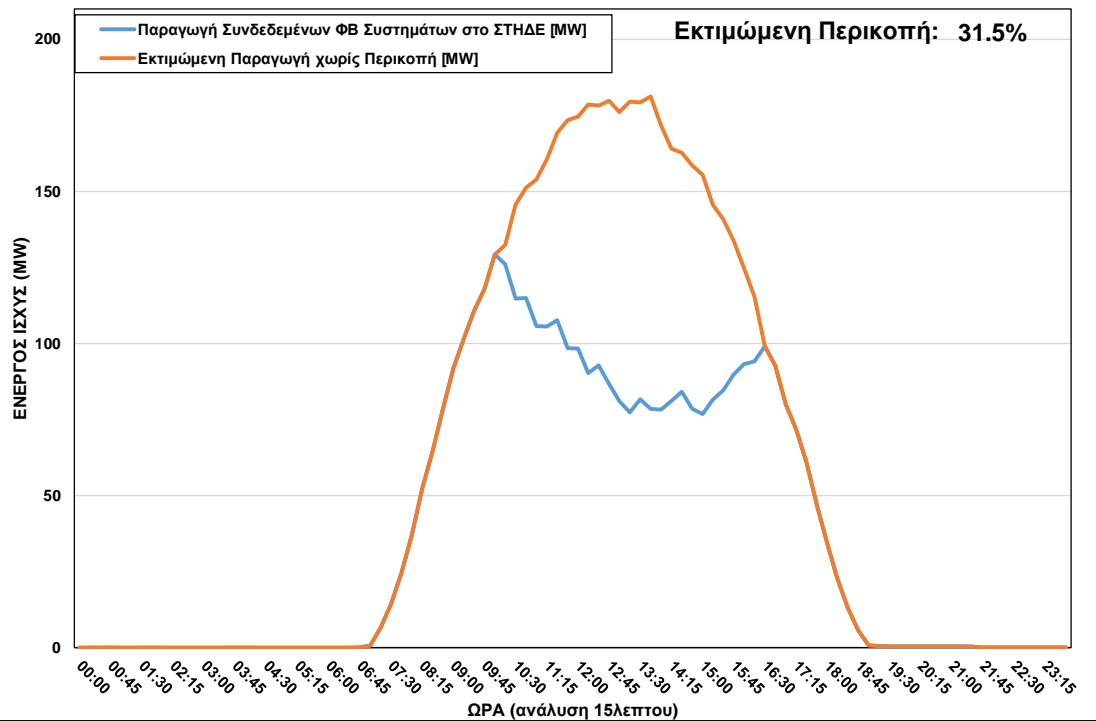


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29-03-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1071.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	193.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29-03-23 ώρα 9:30 - 17:30**

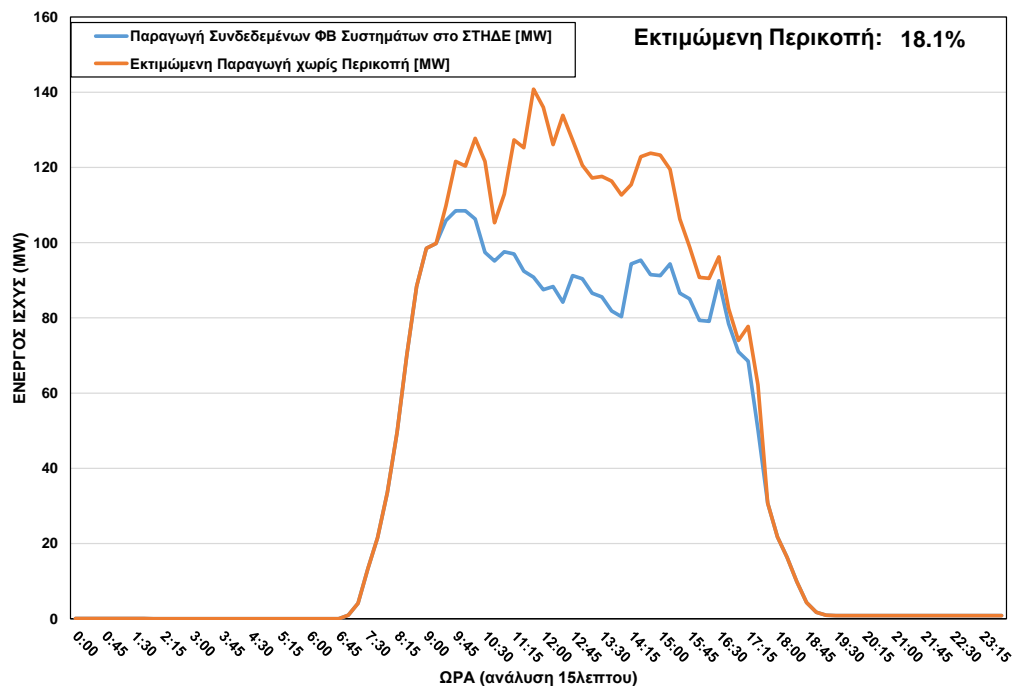


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1073.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	58.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/03/2023 ώρα 12:00 – 16:30**

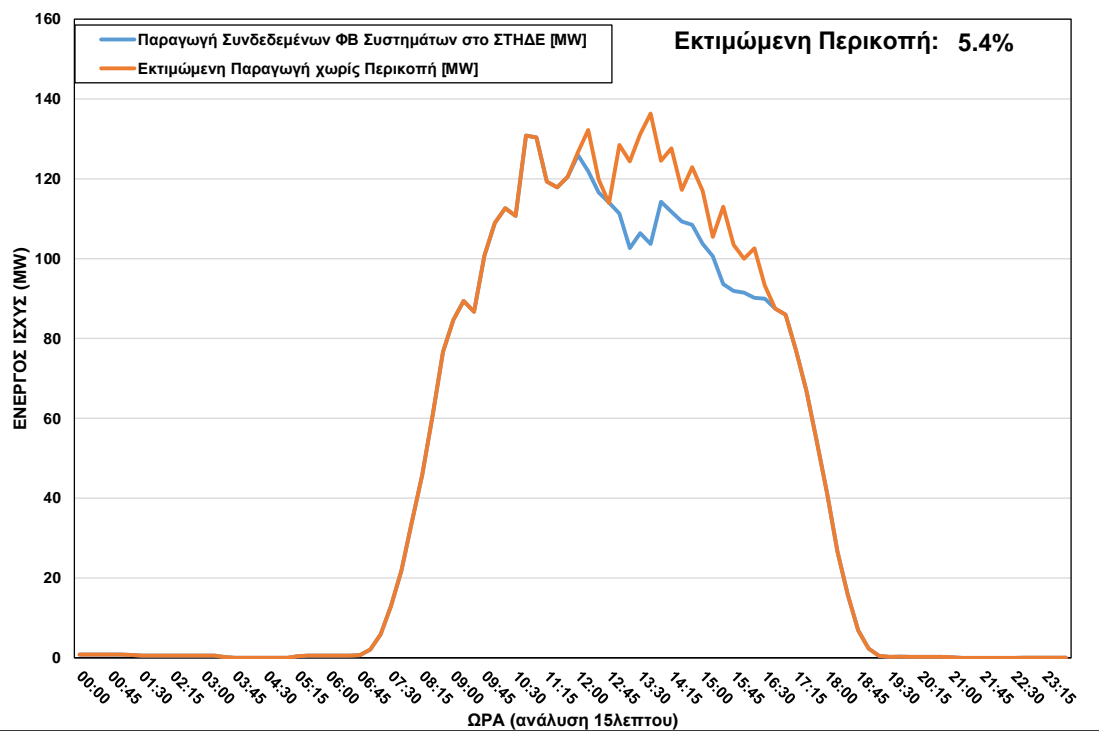


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	31/03/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1569.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	758.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 31/03/2023 ώρα 10:00 – 17:00**

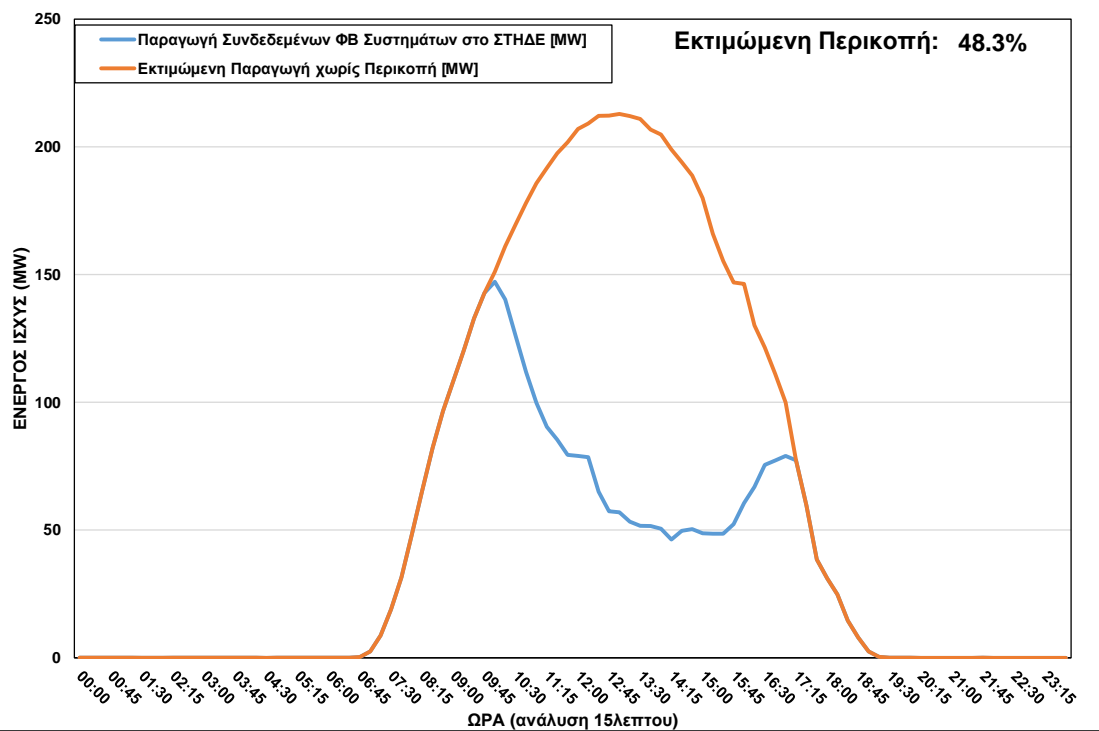


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1367.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	625.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/04/2023 ώρα 09:30 – 16:45

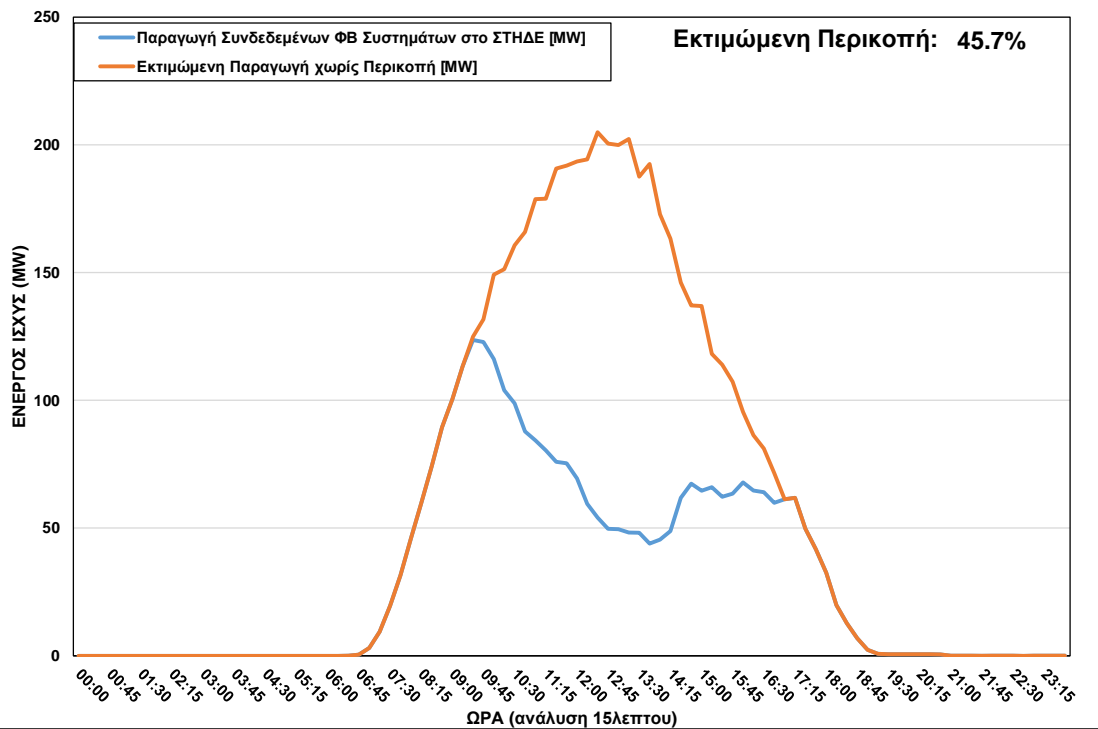


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1267.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	608.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/04/2023 ώρα 08:45 – 16:30**

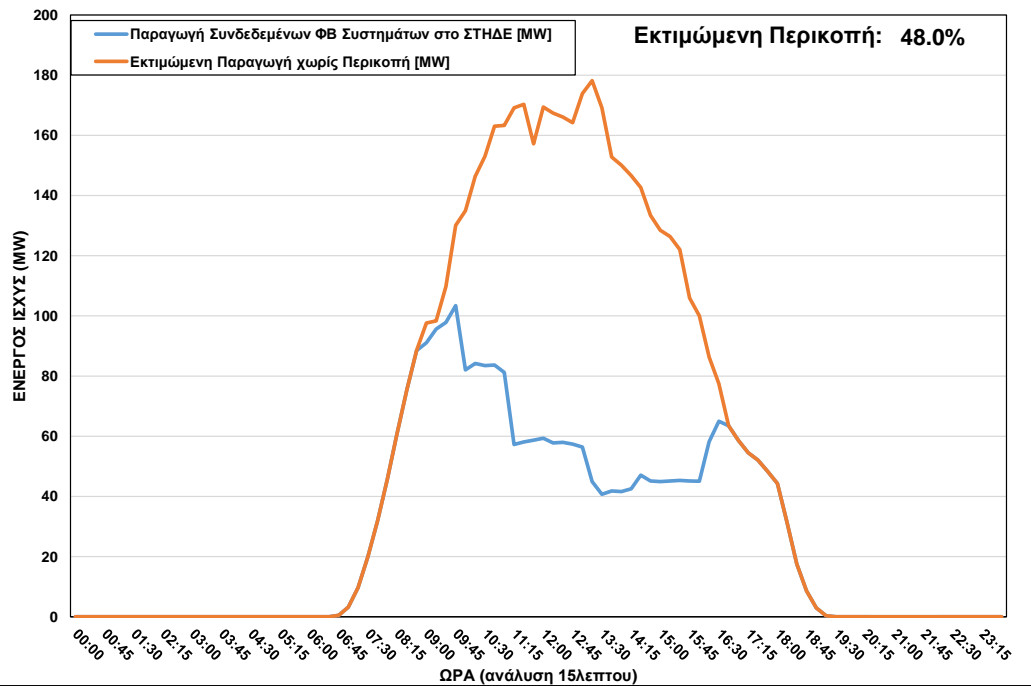




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1384.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	455.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/04/2023 ώρα 11:00 – 16:15**

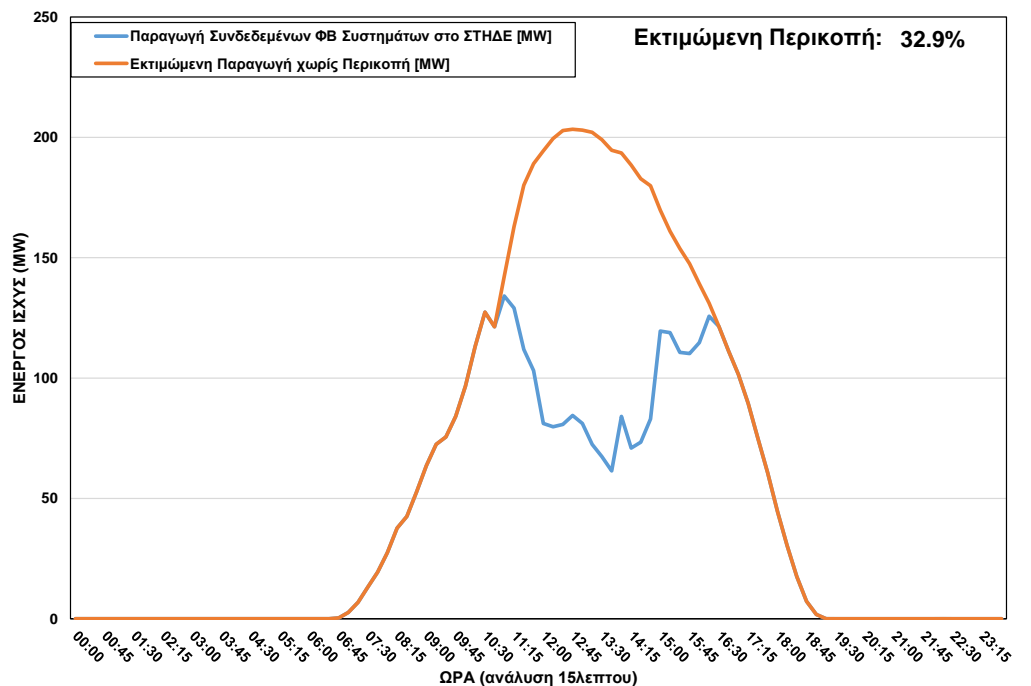


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1546 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	636.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/04/2023 ώρα 09:45 – 16:45**

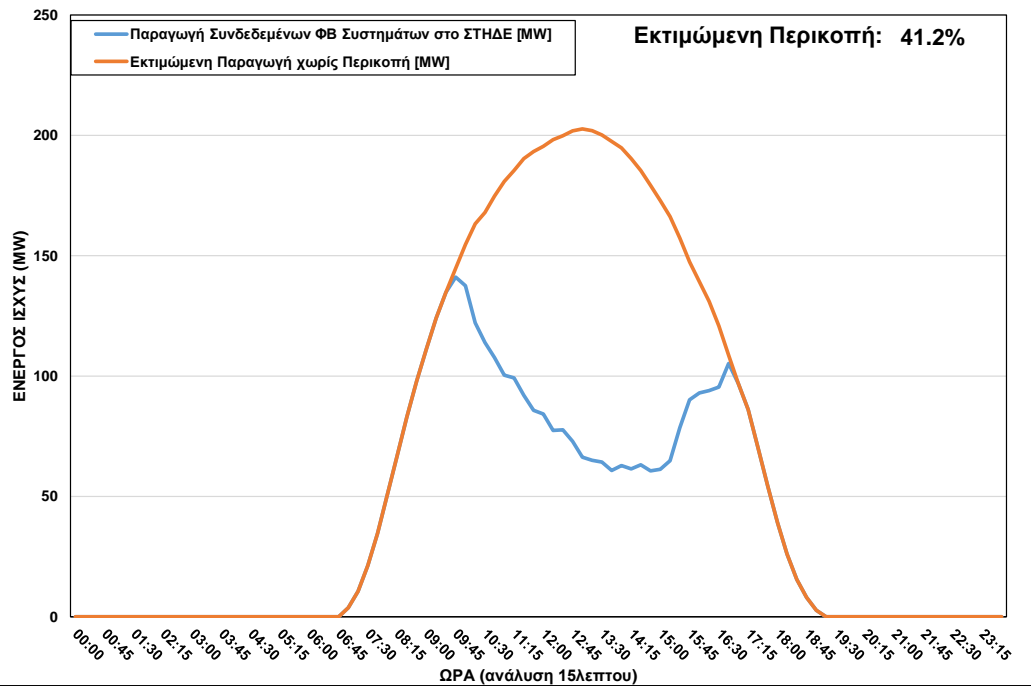


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1382 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	347.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/04/2023 ώρα 10:15 – 17:00**

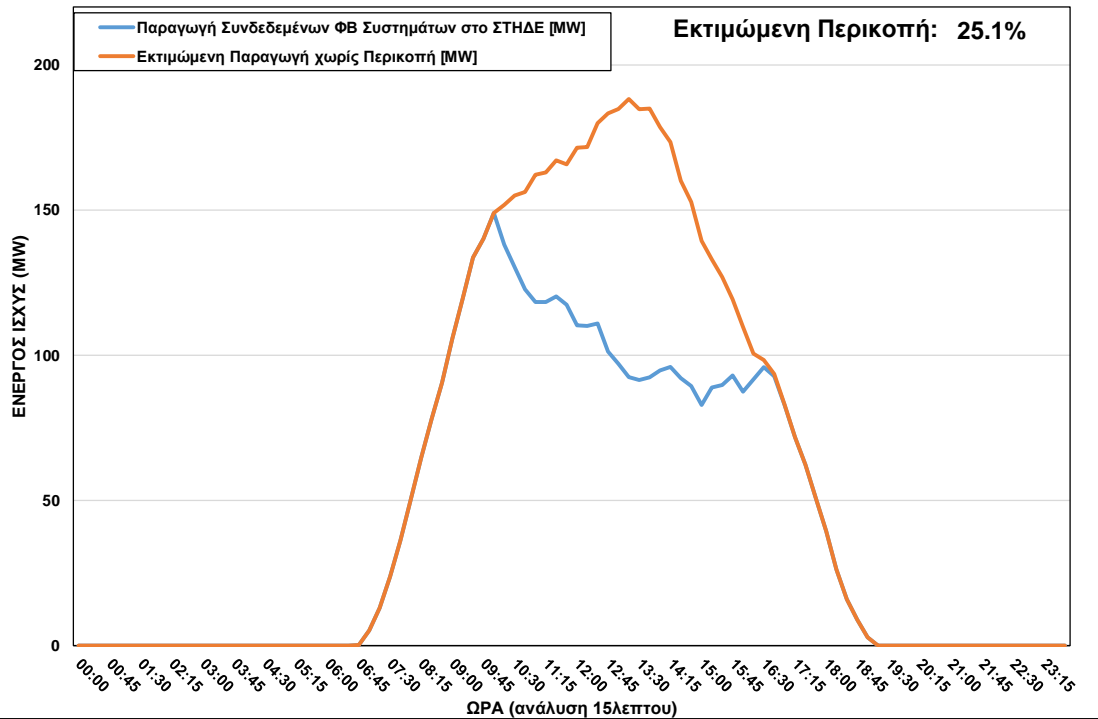


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1511 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	454.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/04/2023 ώρα 10:00 – 16:45**

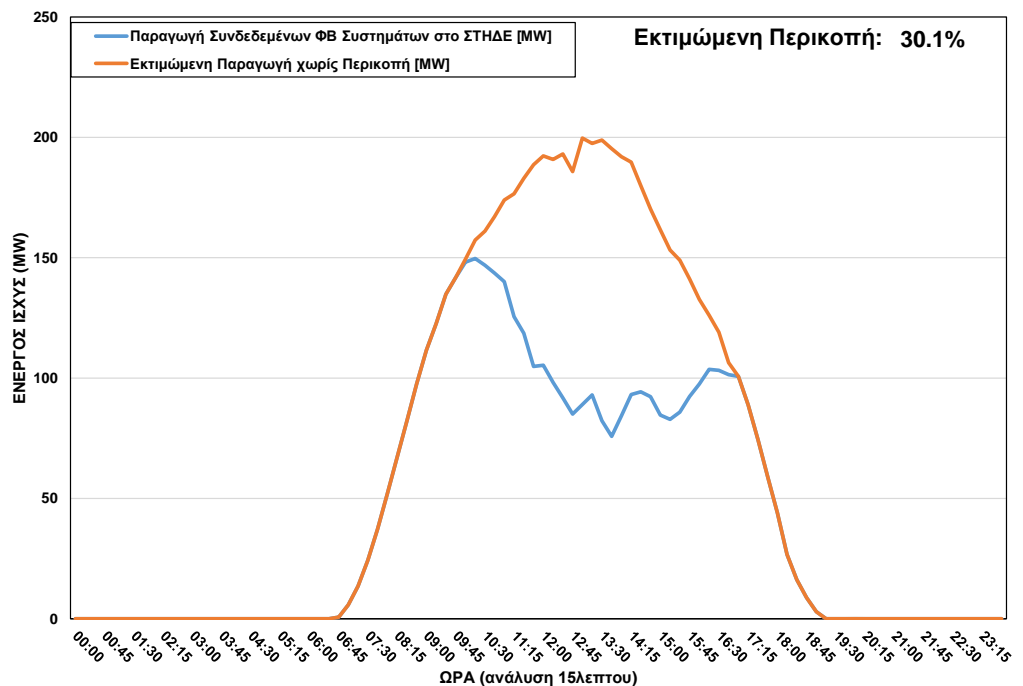


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1359.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	271.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/04/2023 ώρα 10:30 – 17:15**

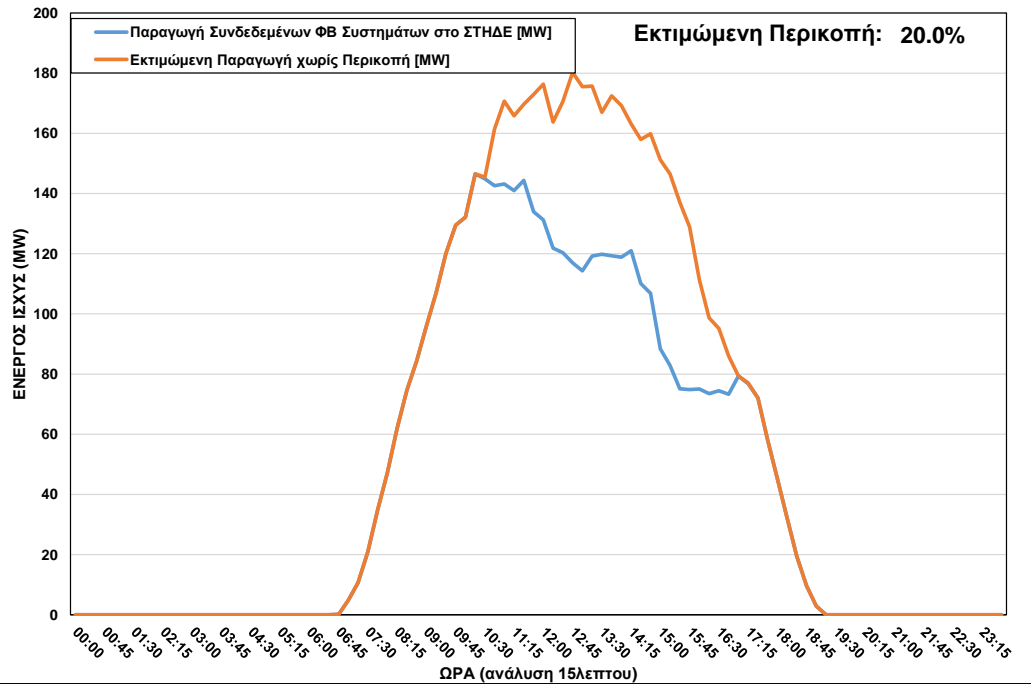


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	512.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	14.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/04/2023 ώρα 15:15 – 15:45**

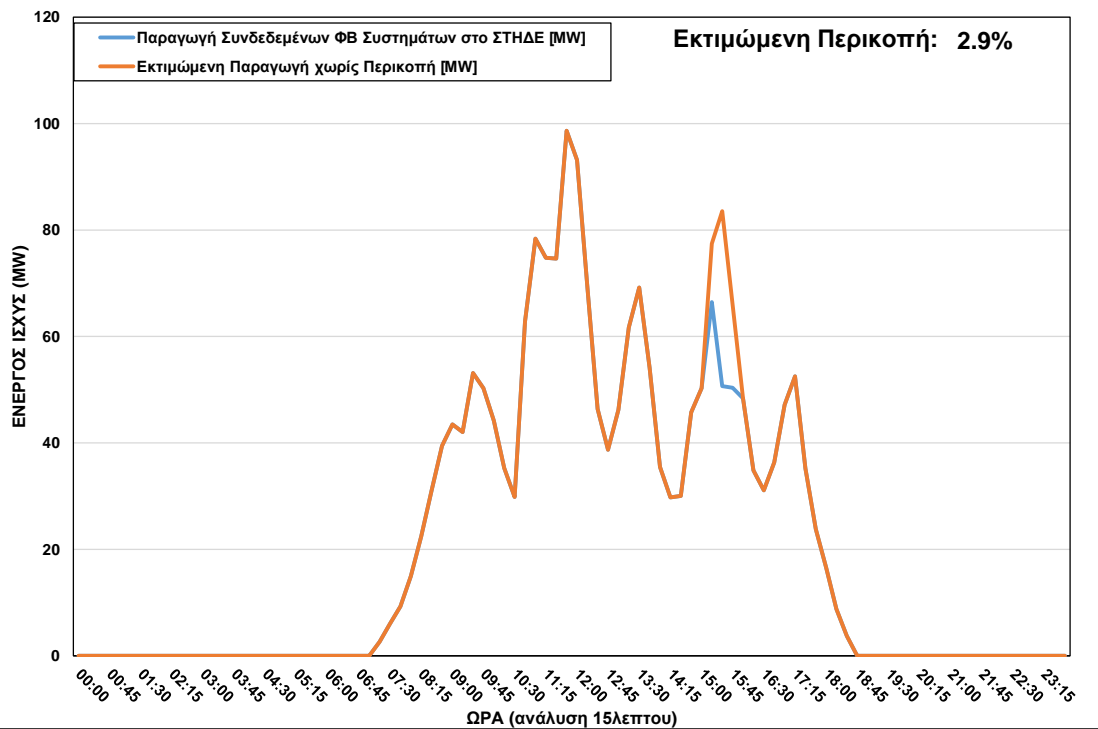


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	10-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	857.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	120.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10-04-23 ώρα 11:45 – 14:00**

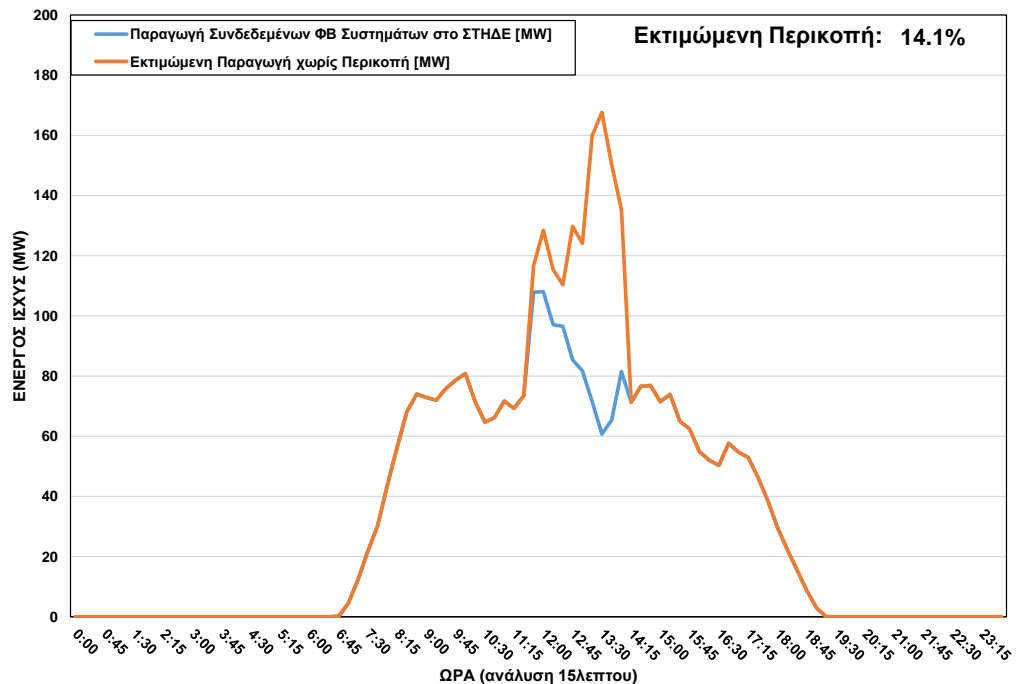


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1387 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	416.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11-04-23 ώρα 9:45 - 17:15**

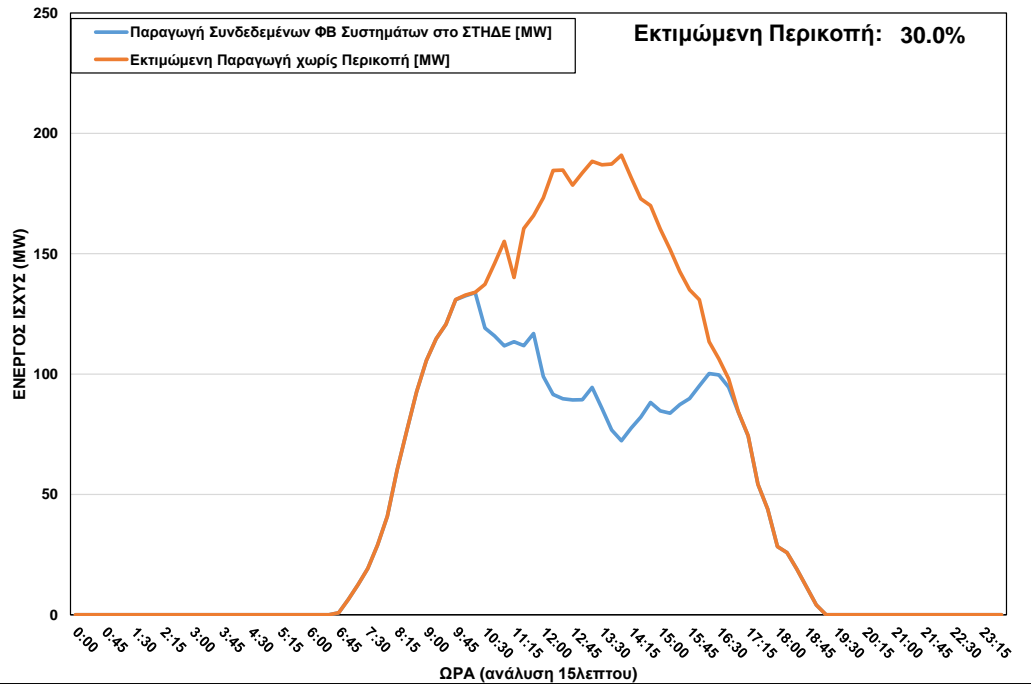




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	890 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	95 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/04/2023 ώρα 11:45 – 14:00**

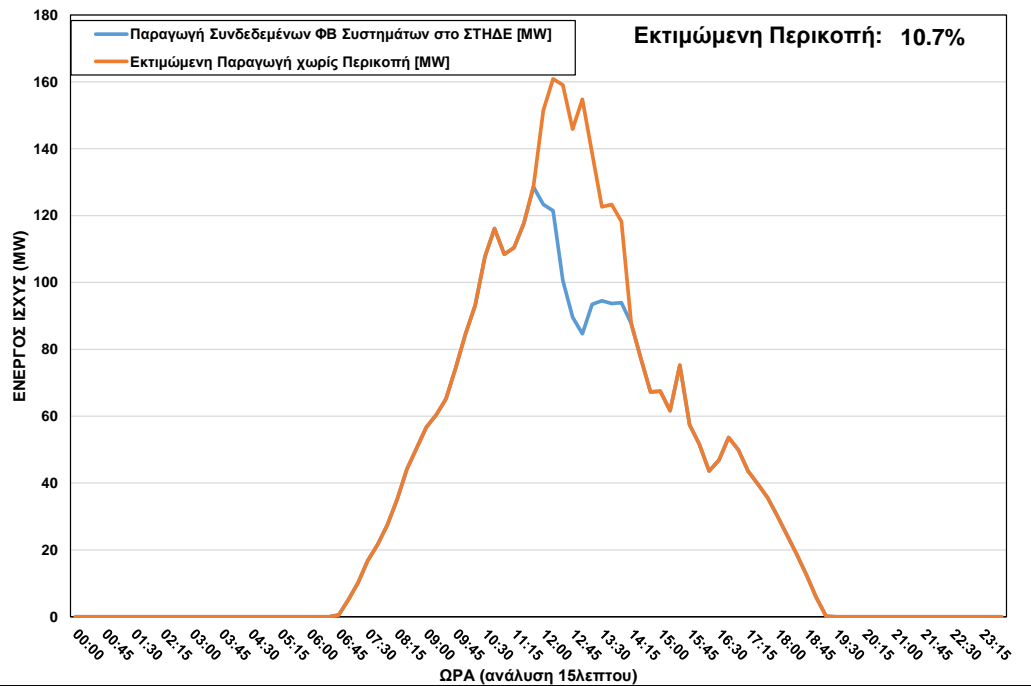


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1412.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	665.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13-04-23 ώρα 9:45 - 17:45**

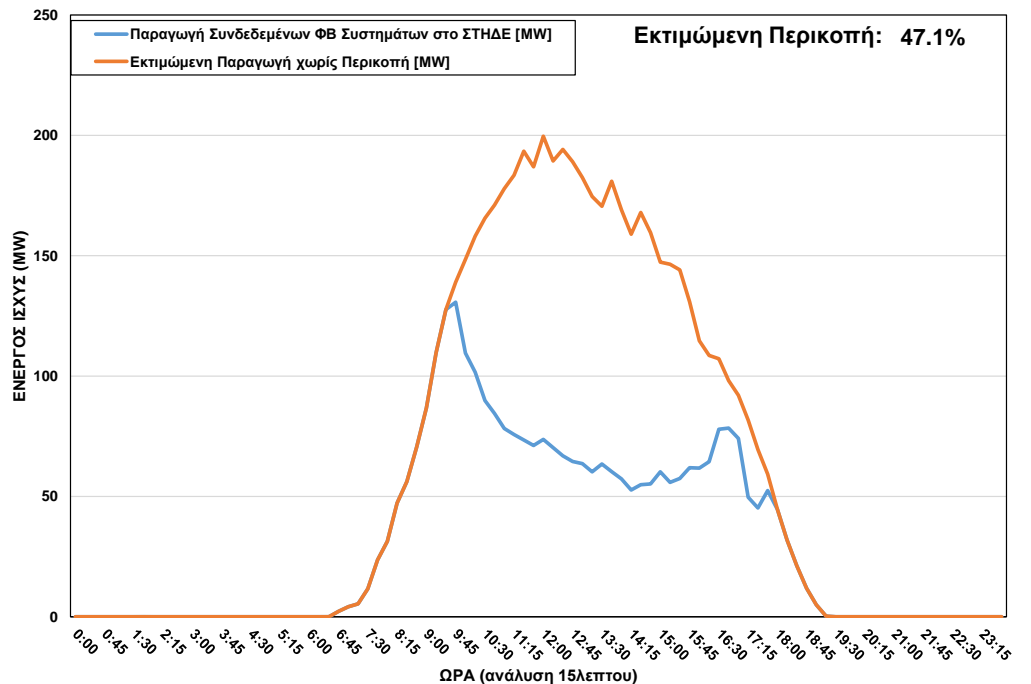


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1533 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	867 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/04/2023 ώρα 09:00 – 16:30

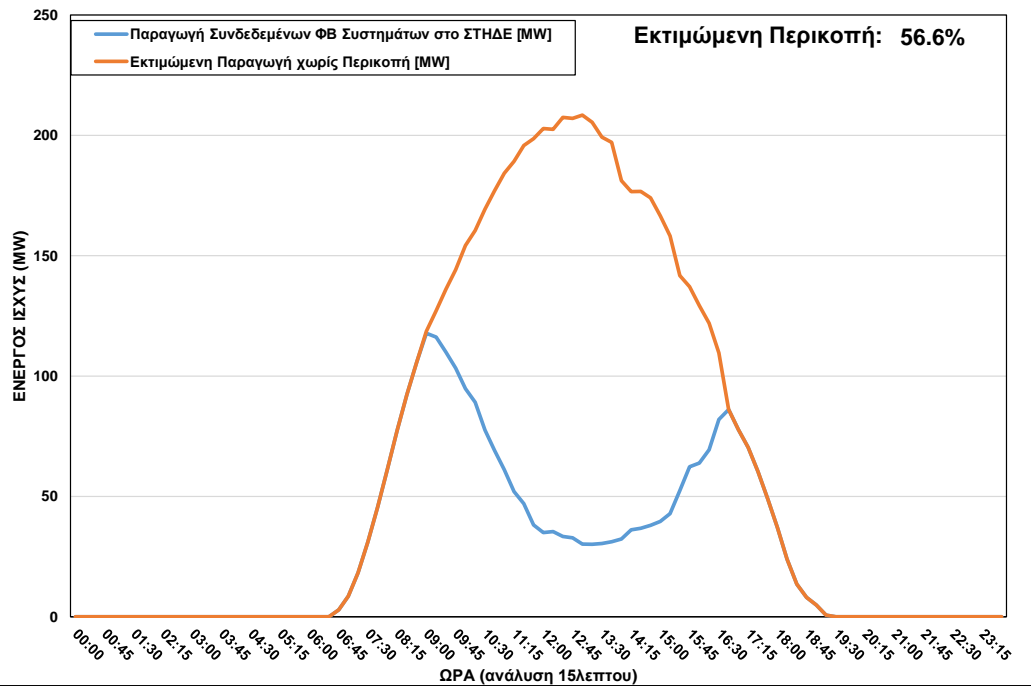


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1595.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	953.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15-04-23 ώρα 9:00 – 17:30**

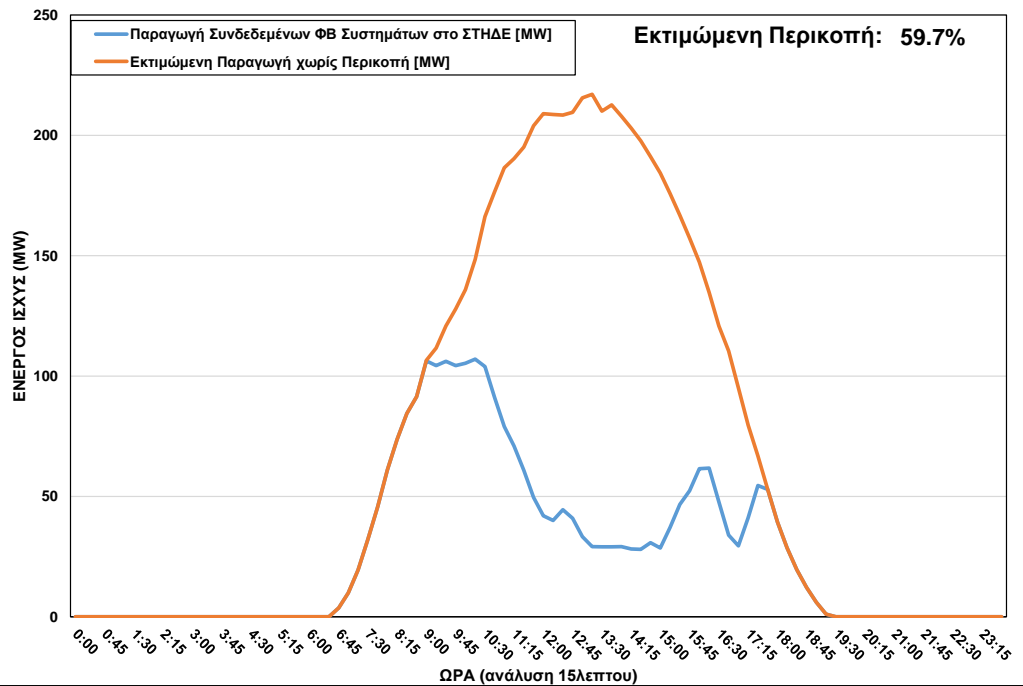


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	16/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1247.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	746.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/04/2023 ώρα 08:00 – 17:00**

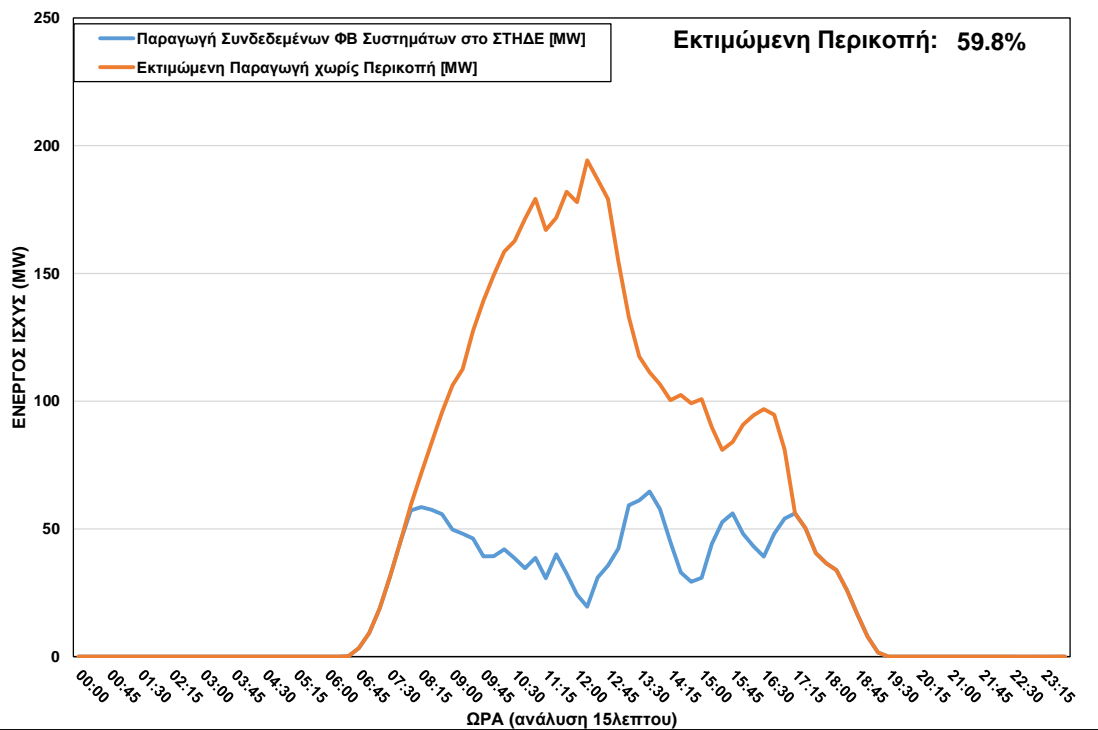


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	17-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1592.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1116.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17-04-23 ώρα 7:45 - 17:15**

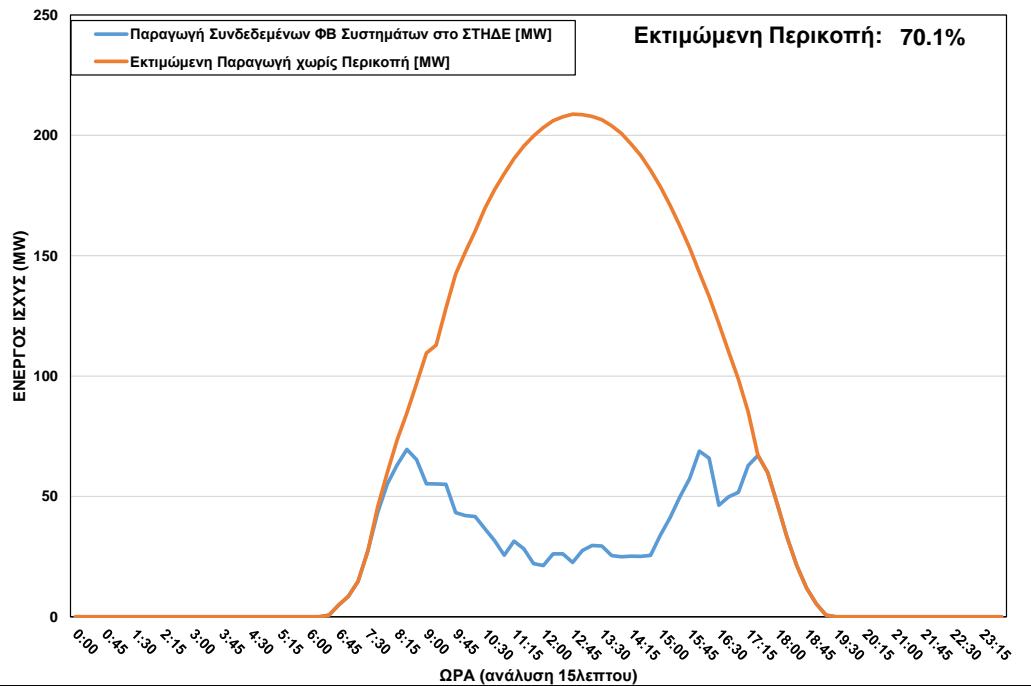


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1585.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	661.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/04/2023 ώρα 09:00 – 17:30

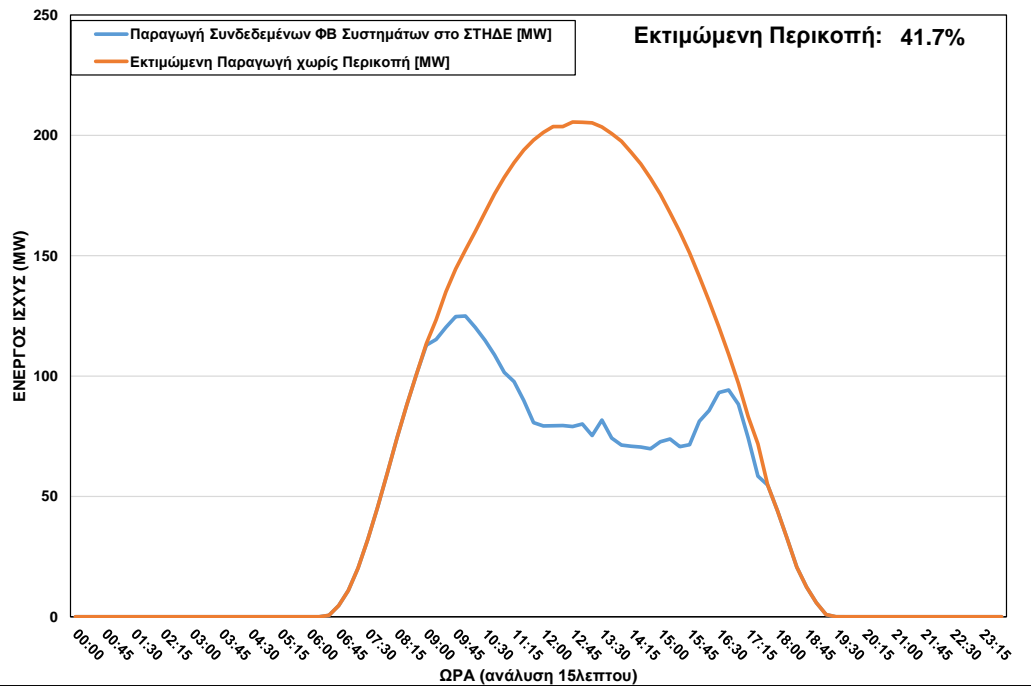


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	664.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	12.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/04/2023 ώρα 10:15 – 11:00

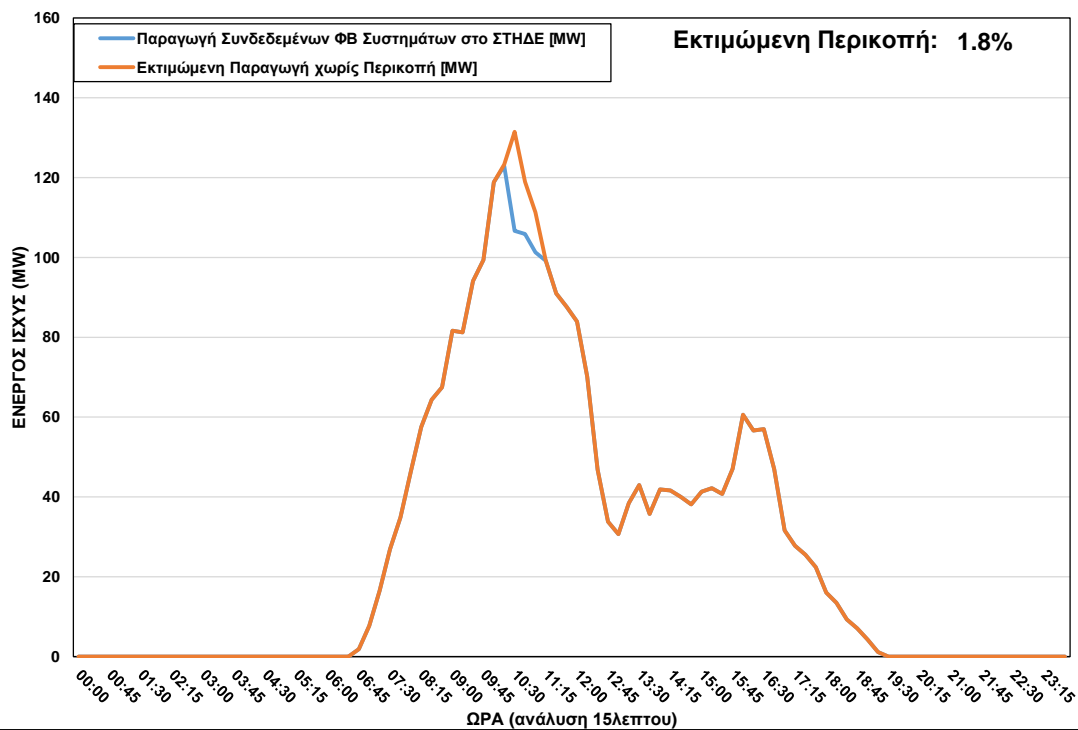




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1526.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	546.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/04/2023 ώρα 08:45 – 16:45**

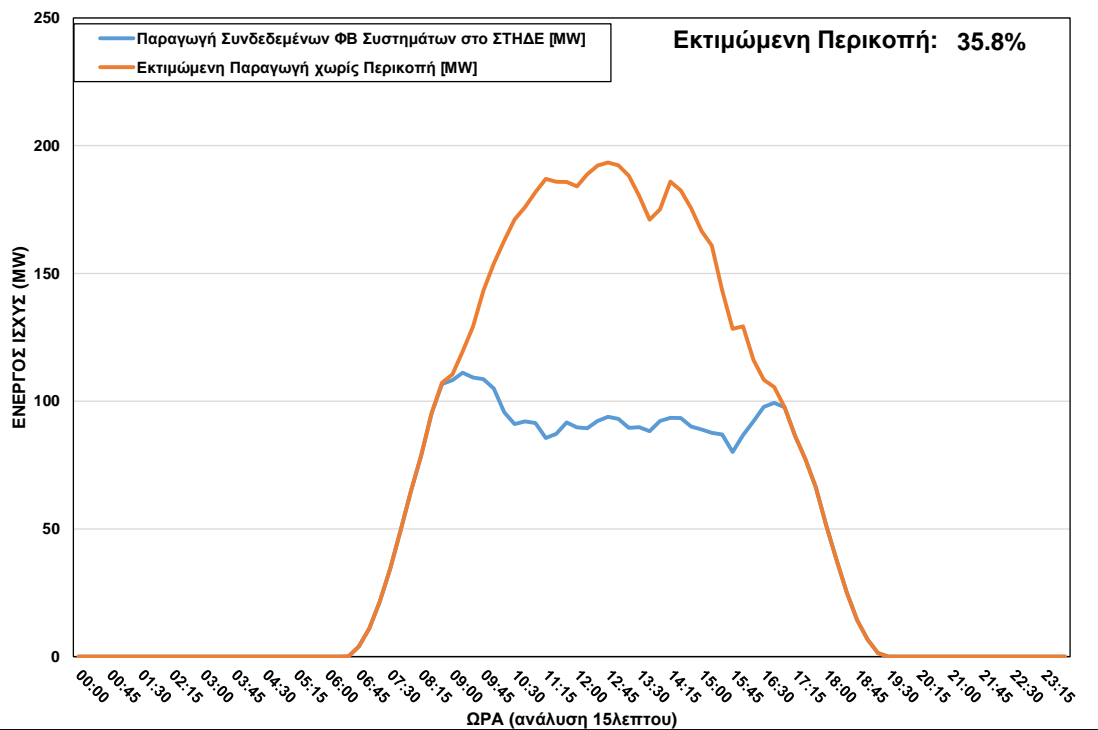


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1468.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	280.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/04/2023 ώρα 10:15 – 17:00**

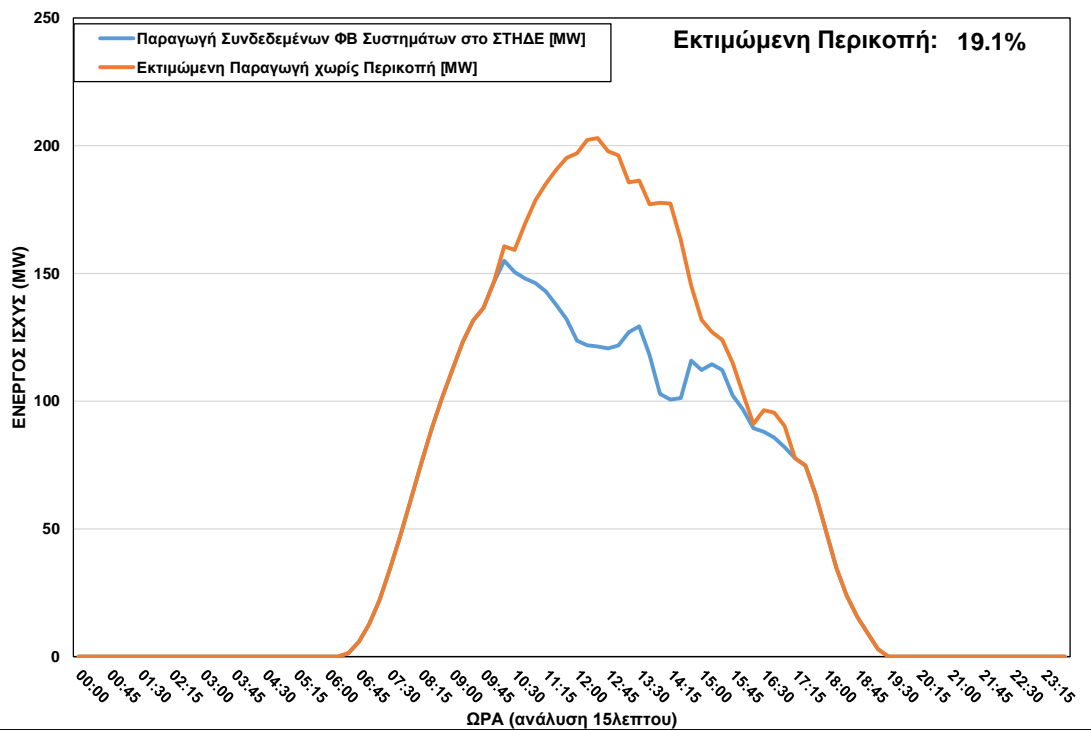


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1229.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	280.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/04/2023 ώρα 10:45 – 15:00**

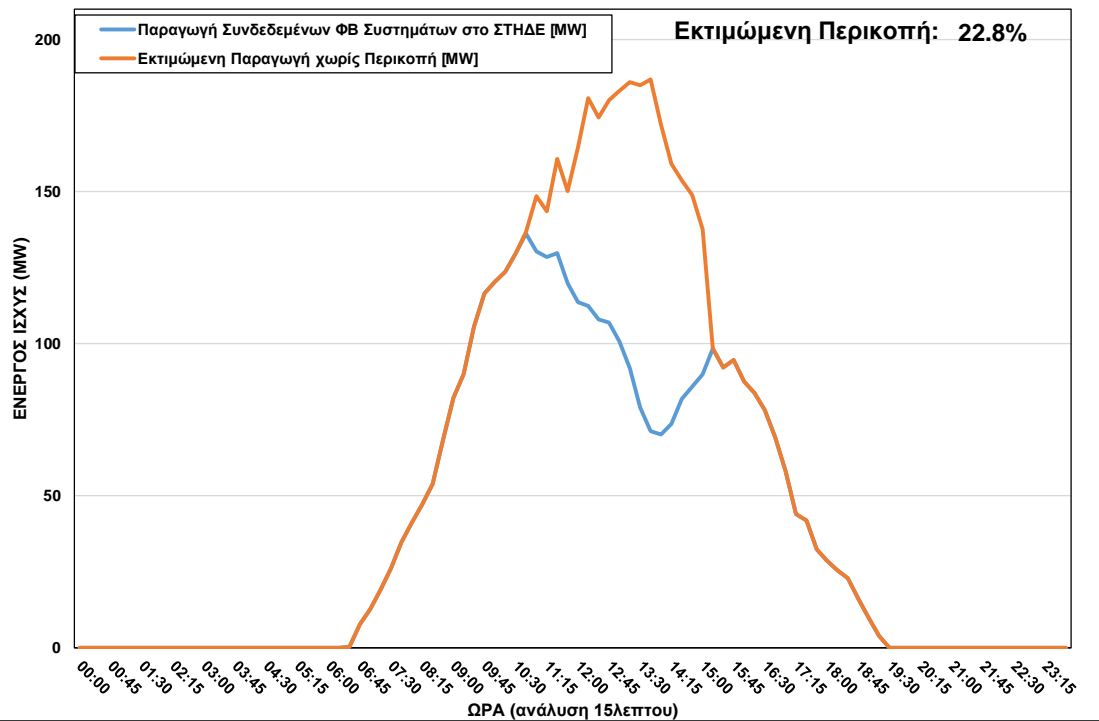


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1559.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1031.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23-04-23 ώρα 8:30 - 17:15**

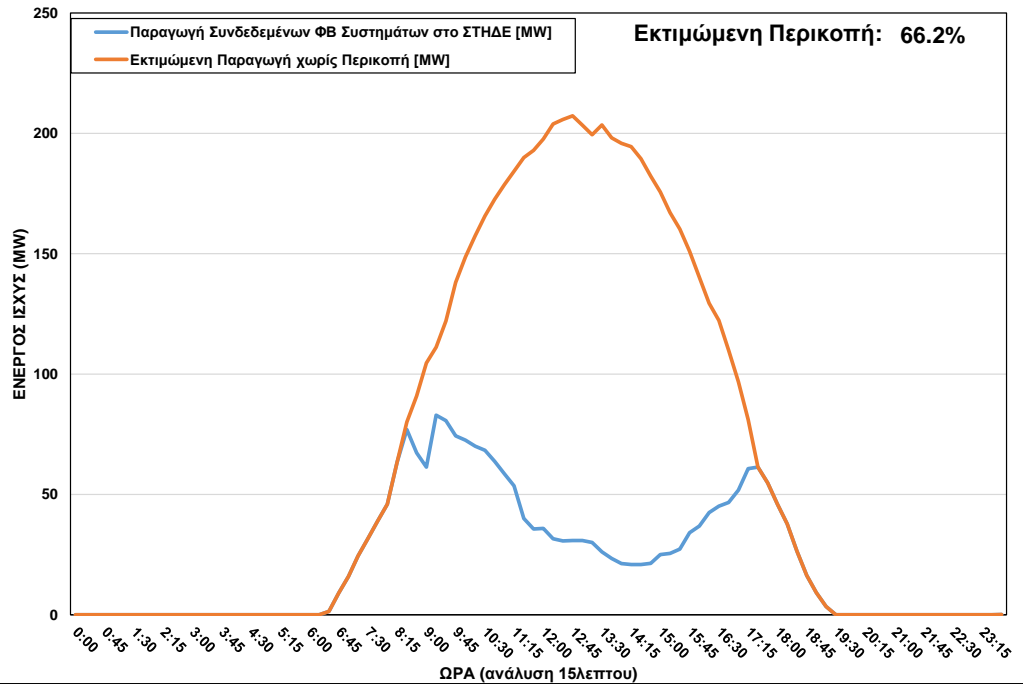


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1593.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	610.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/04/2023 ώρα 10:15 – 17:00**

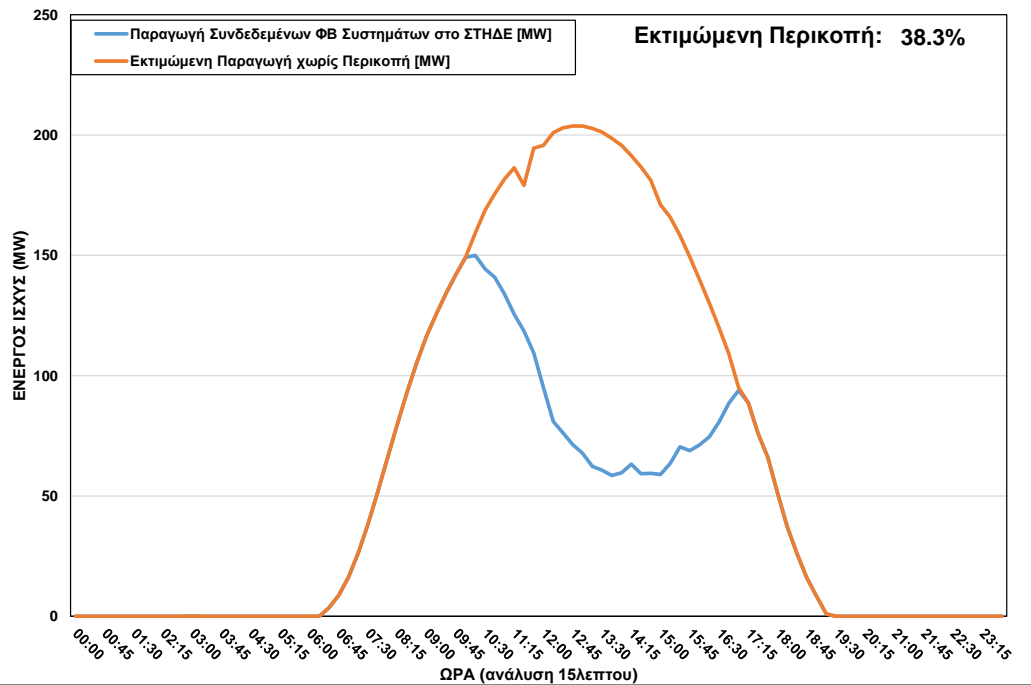


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1473.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	247.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/04/2023 ώρα 10:15 – 15:30**

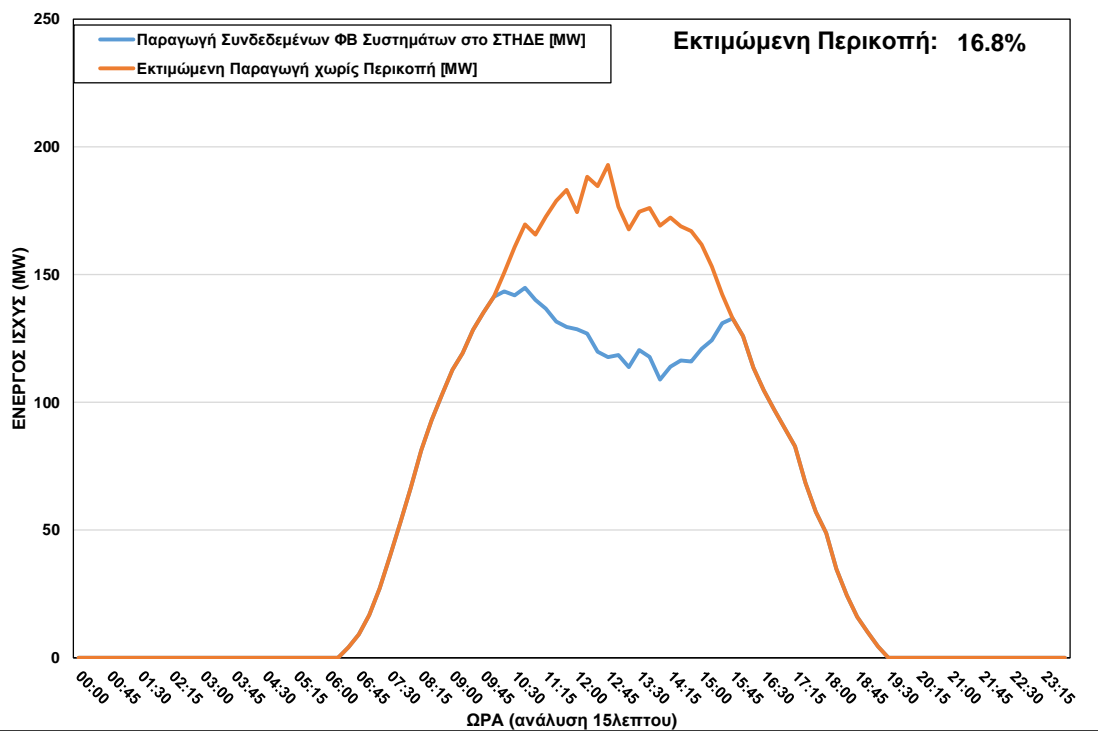


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	26-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1475.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	299.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26-04-23 ώρα 10:15 – 16:45**

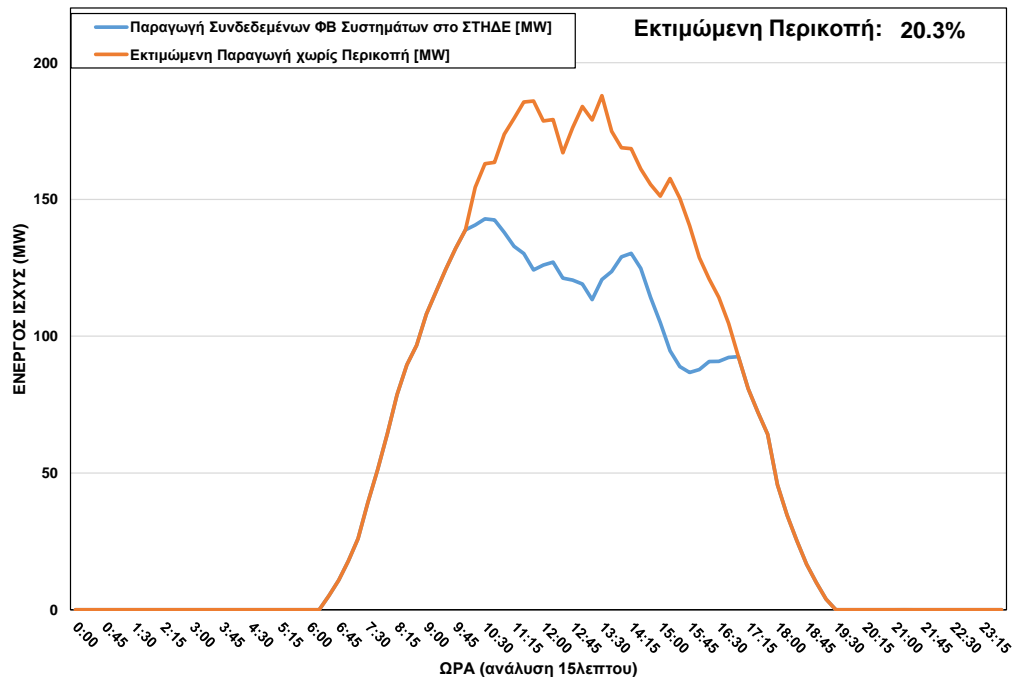


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	975.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	233.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/04/2023 ώρα 12:45 – 17:00**

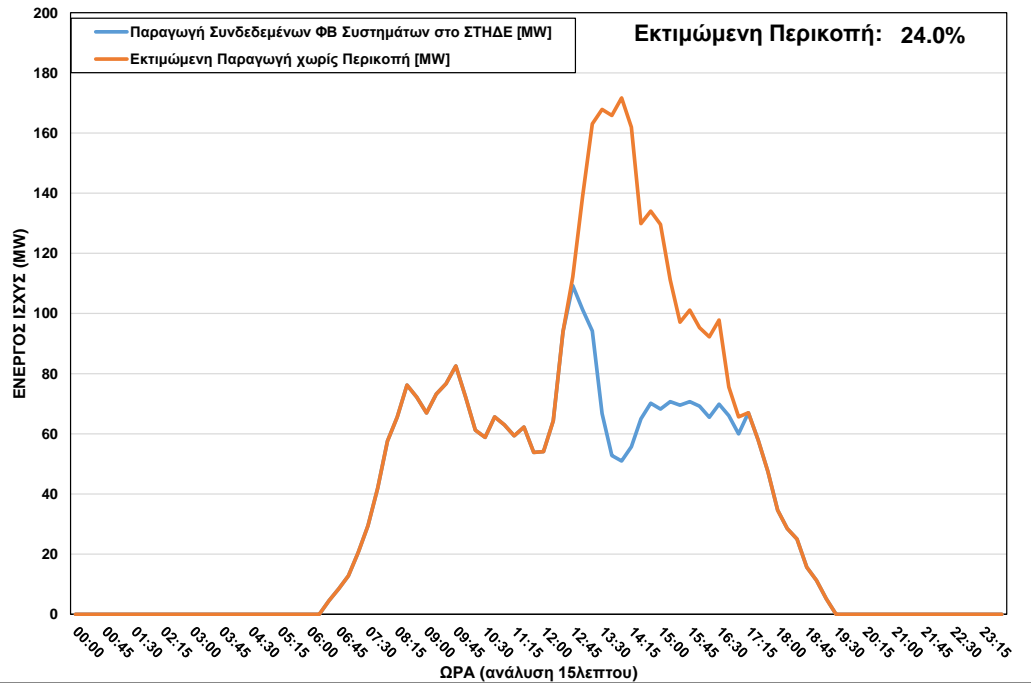




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1015.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	254.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/04/2023 ώρα 09:30 – 14:45**

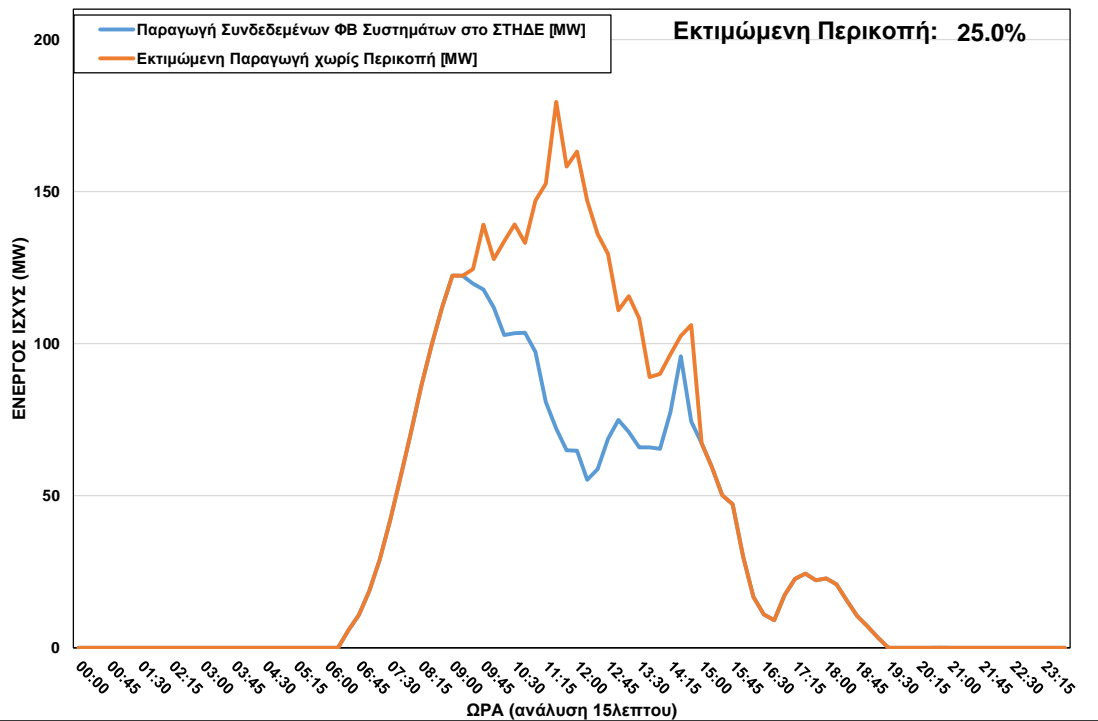


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/04/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	932.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	196.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/04/2023 ώρα 09:00 – 17:30**

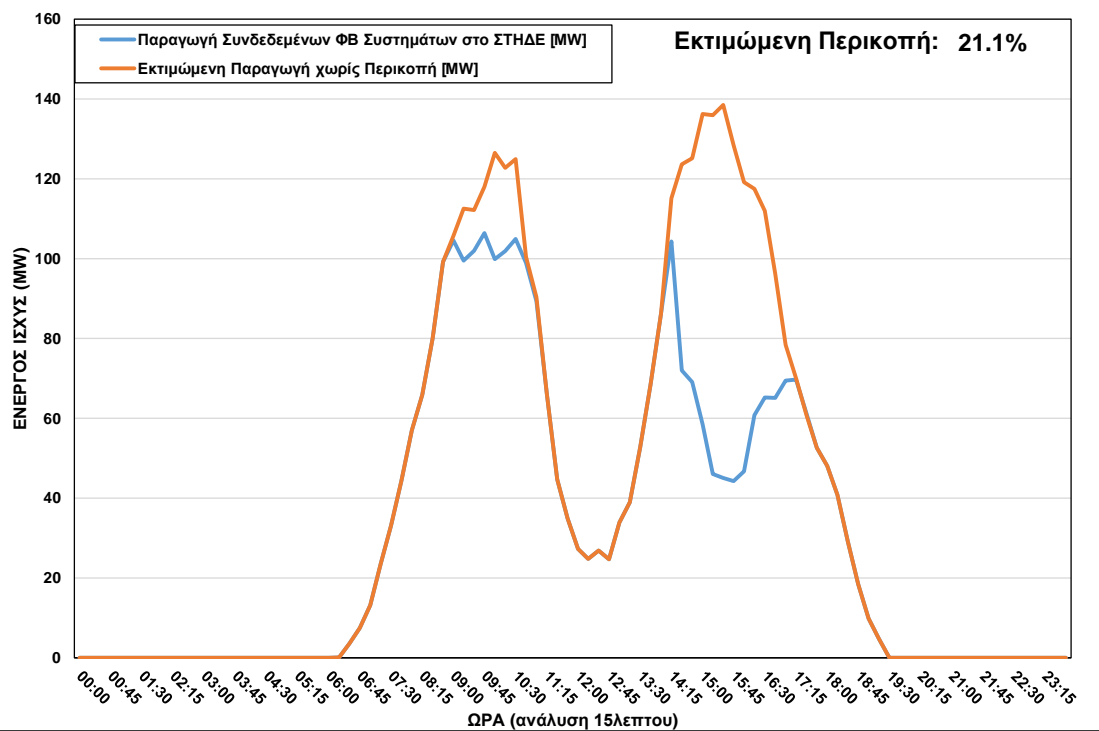


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30-04-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1312.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	525.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30-04-23 ώρα 8:30 – 15:45**

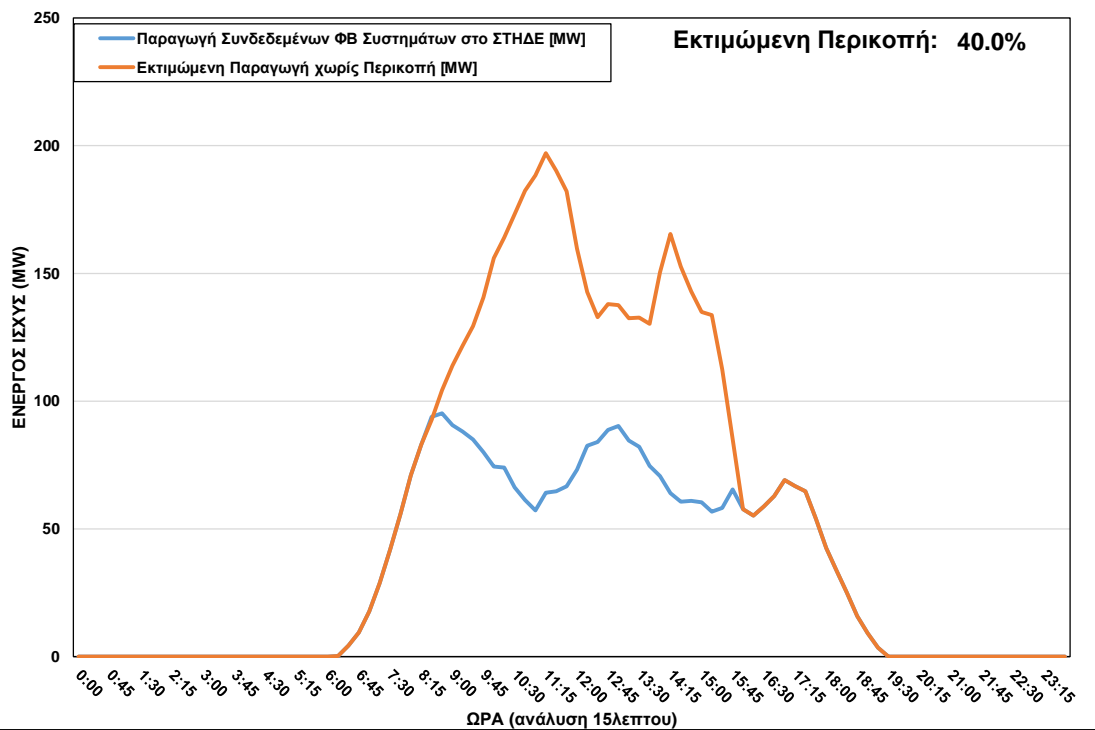


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	01/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1569.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1038.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/05/2023 ώρα 08:15 – 17:30**

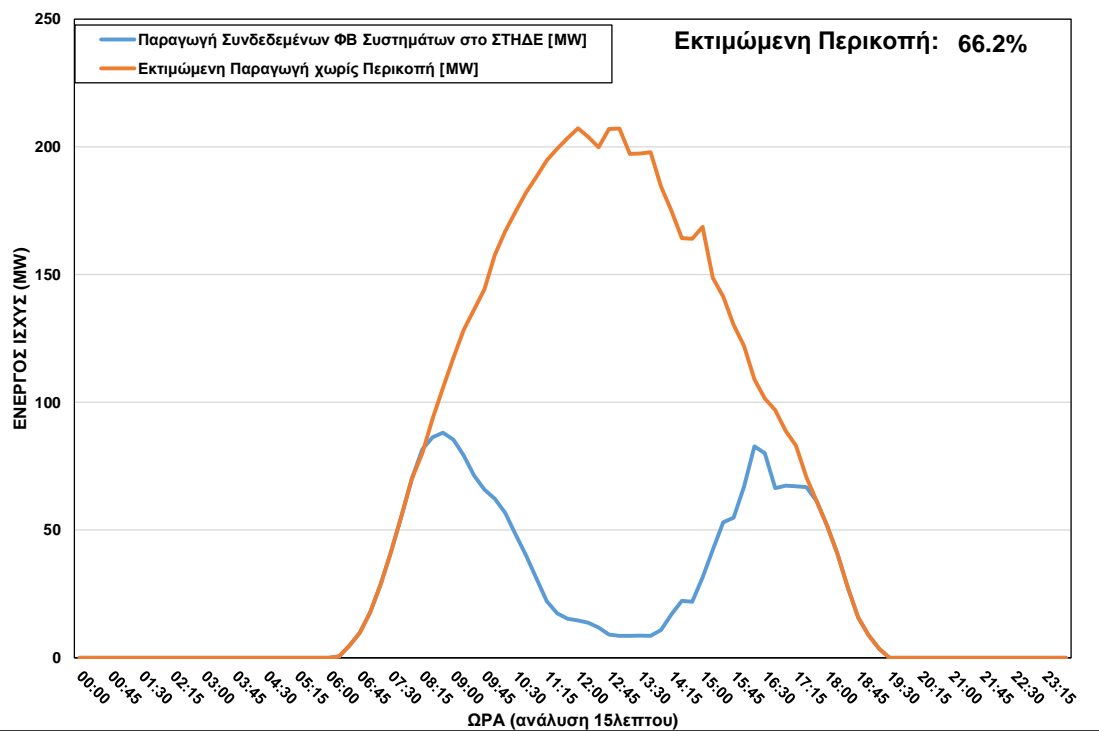


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1601.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	419.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/05/2023 ώρα 10:00 – 16:30**

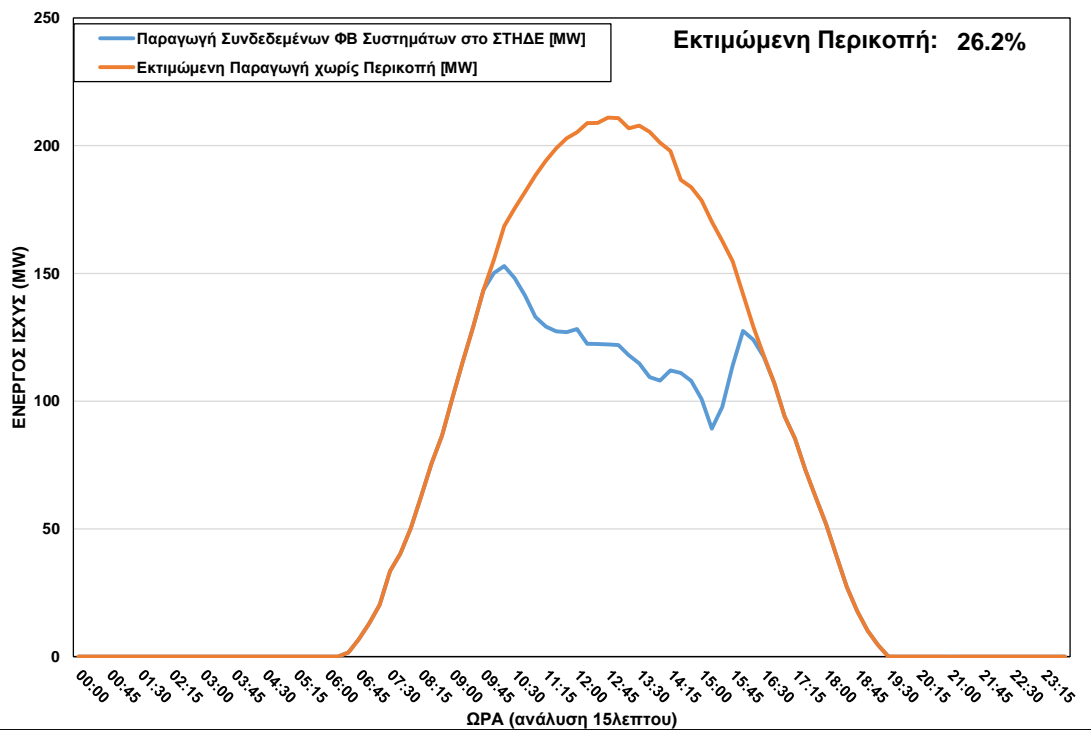


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1703.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	498 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.2%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/05/2023 ώρα 10:00 – 16:45**

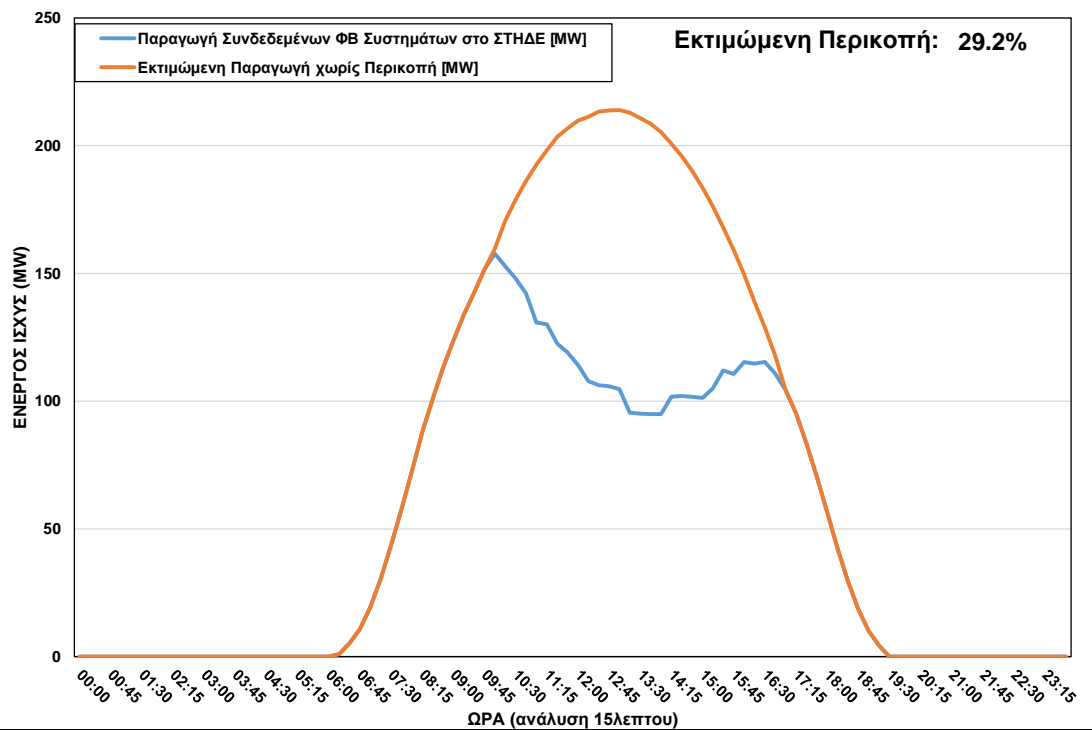


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1672.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	420.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/05/2023 ώρα 10:30 – 16:15**

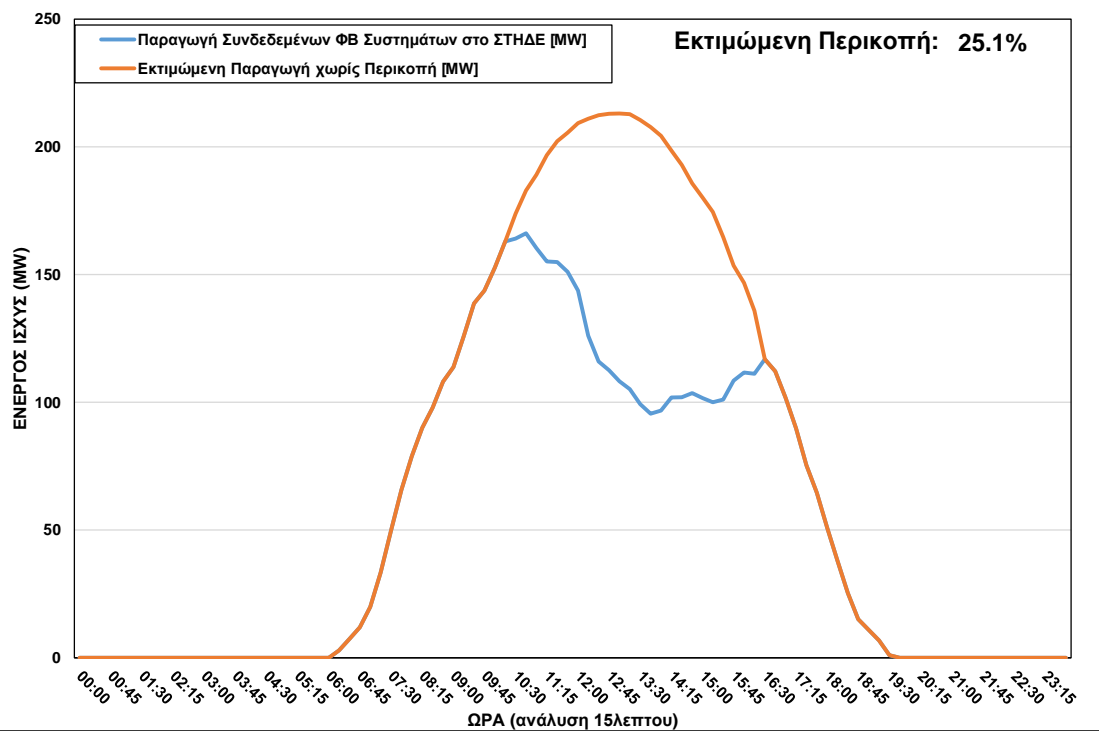


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1259.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	177.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/05/2023 ώρα 10:15 – 16:45**

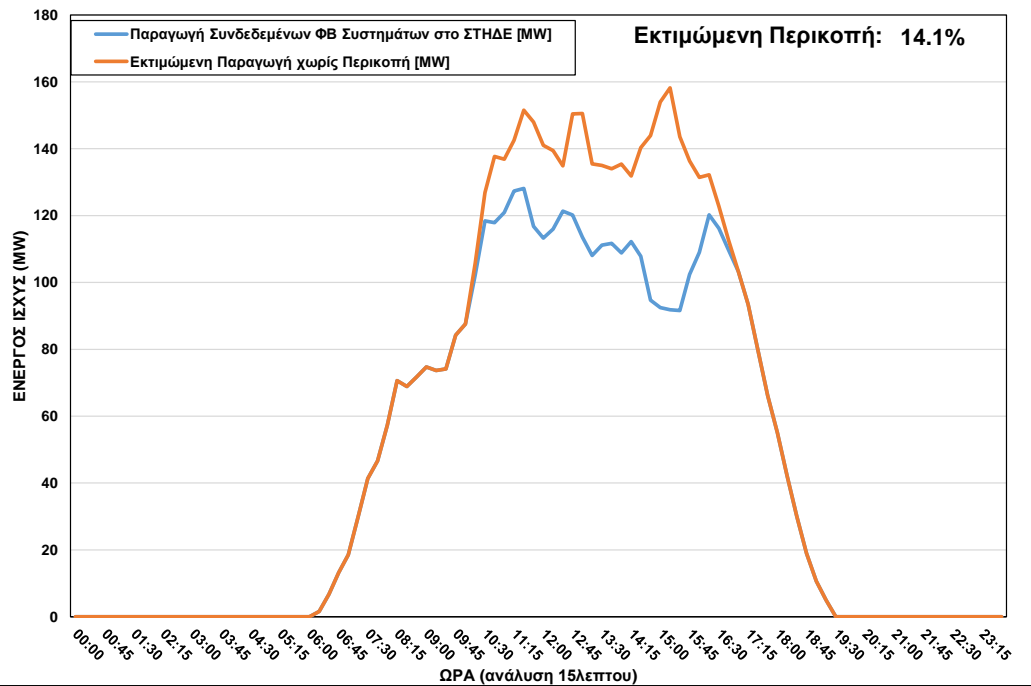




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1143.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	332.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/05/2023 ώρα 10:15 – 15:45**

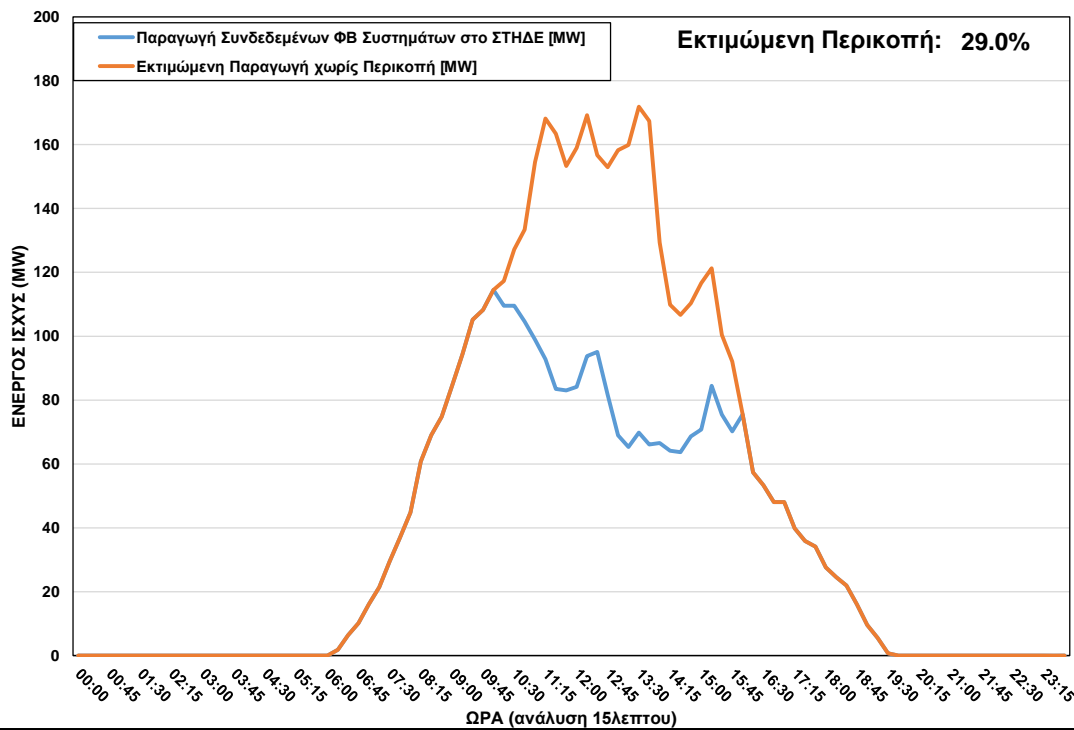


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1136.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	329.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/05/2023 ώρα 08:30 – 15:45**

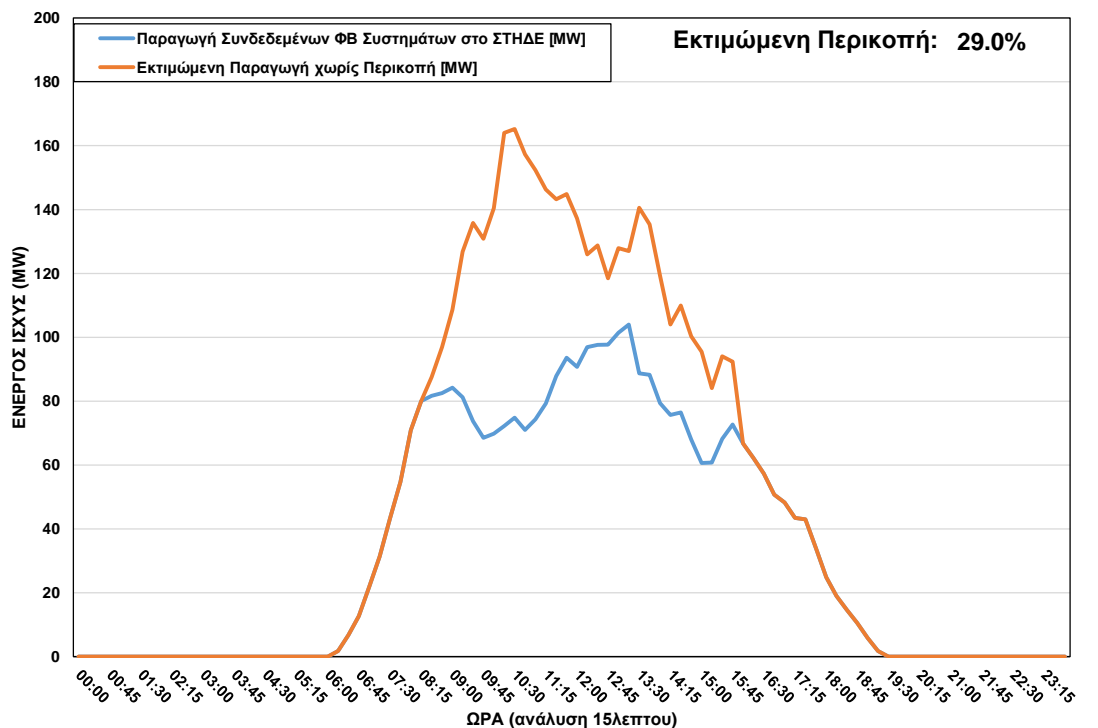


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1428.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	213.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/05/2023 ώρα 10:00 – 16:30**

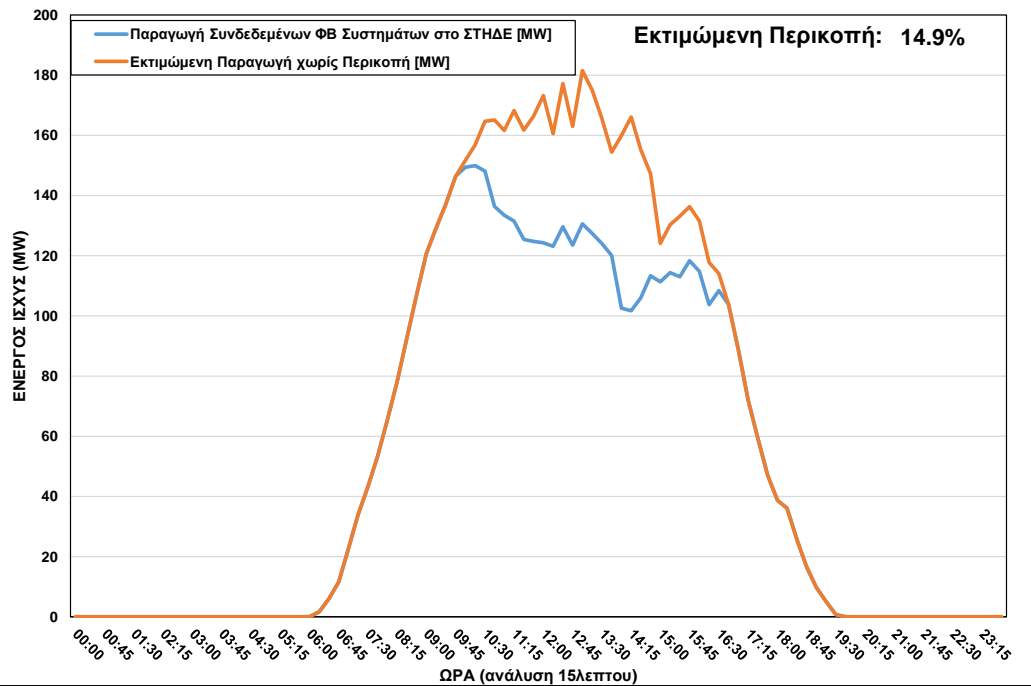


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1493.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	147.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/05/2023 ώρα 10:00 – 13:30**

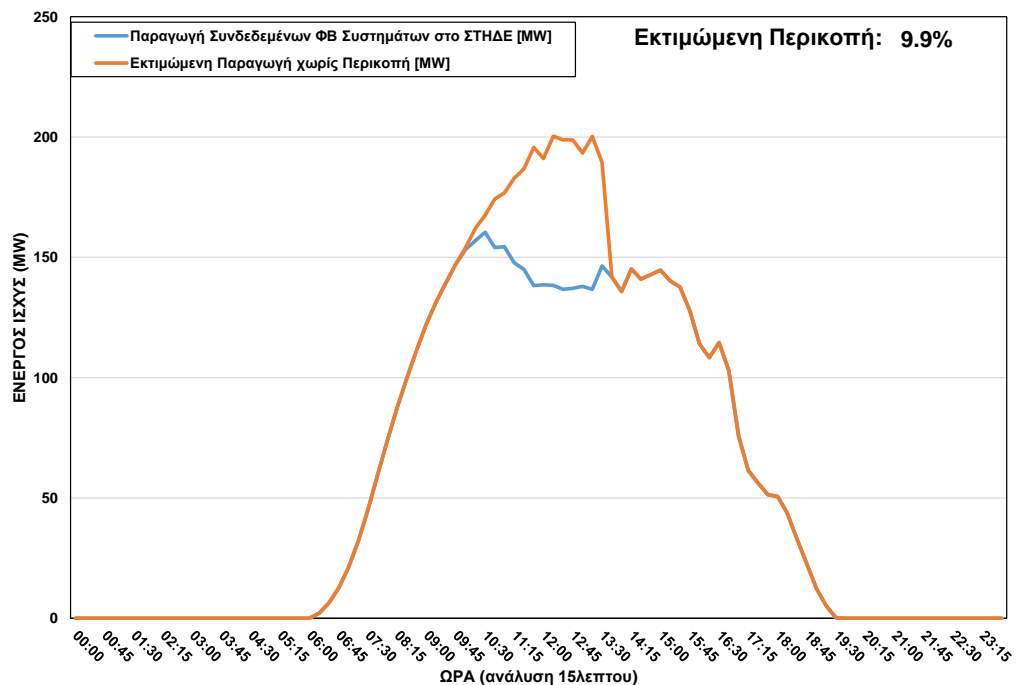


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1570.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	300.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10/05/2023 ώρα 10:15 – 16:15

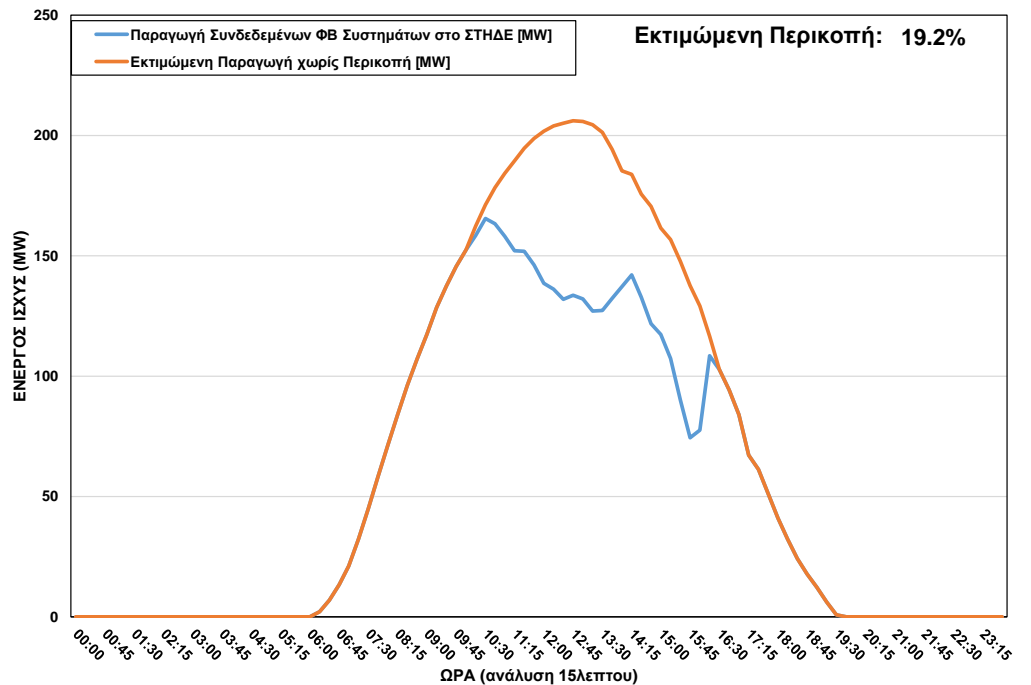


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1508.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	156.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11/05/2023 ώρα 10:30 - 14:45

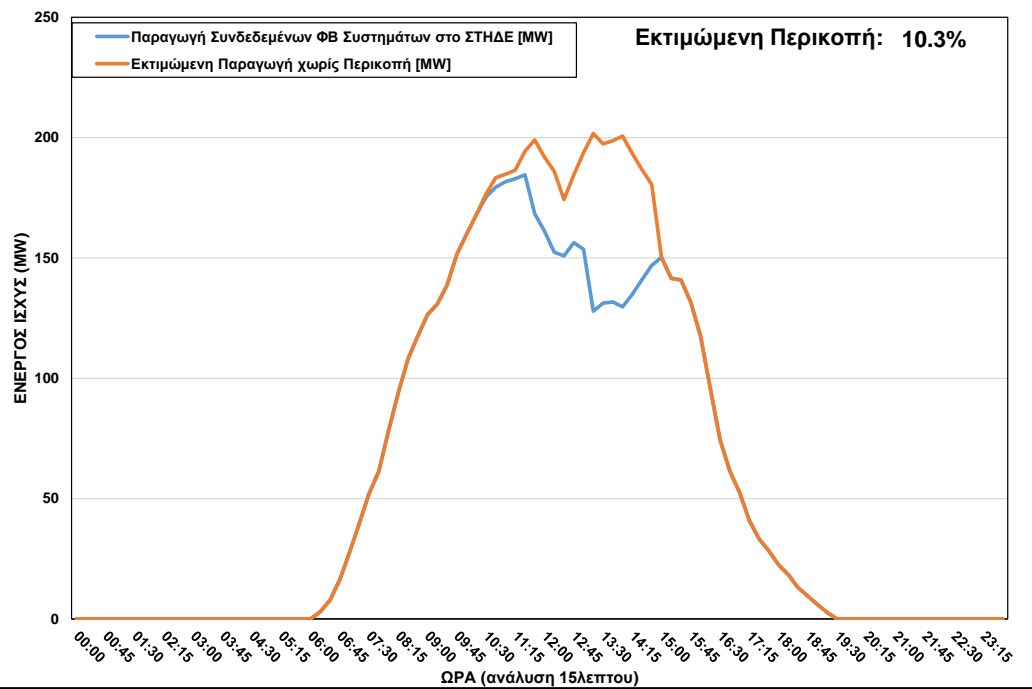


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1522 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	396.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/05/2023 ώρα 10:15 – 16:45**

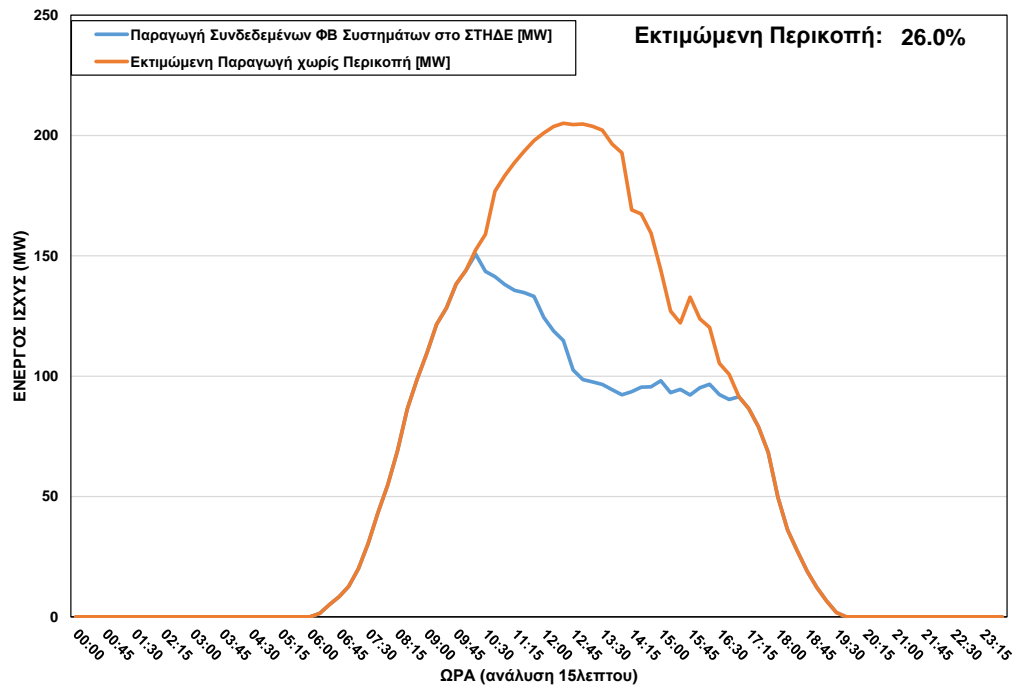


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1623.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	608.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/05/2023 ώρα 09:30 – 17:15

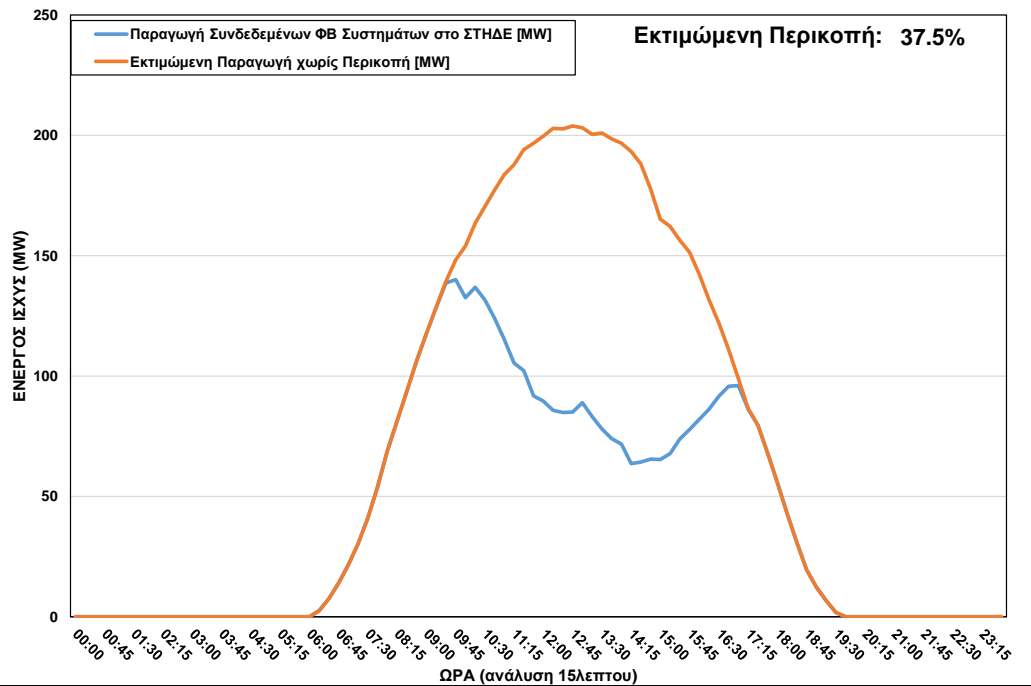




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	14/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1617 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	804.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/05/2023 ώρα 08:15 – 16:30**

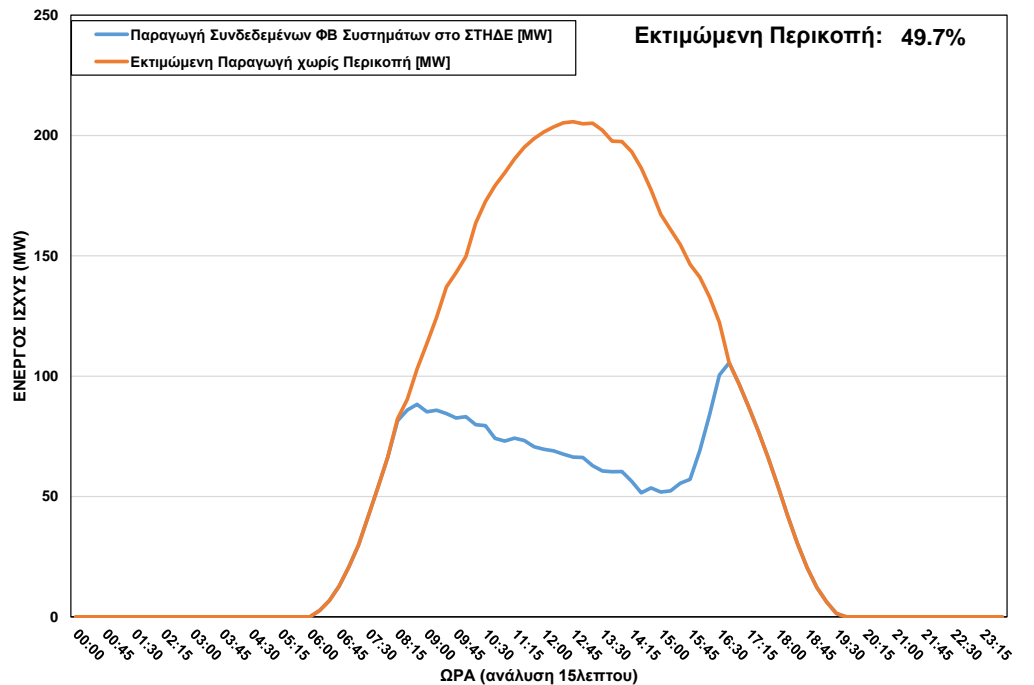


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1573.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	52.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/05/2023 ώρα 11:15 – 14:45**

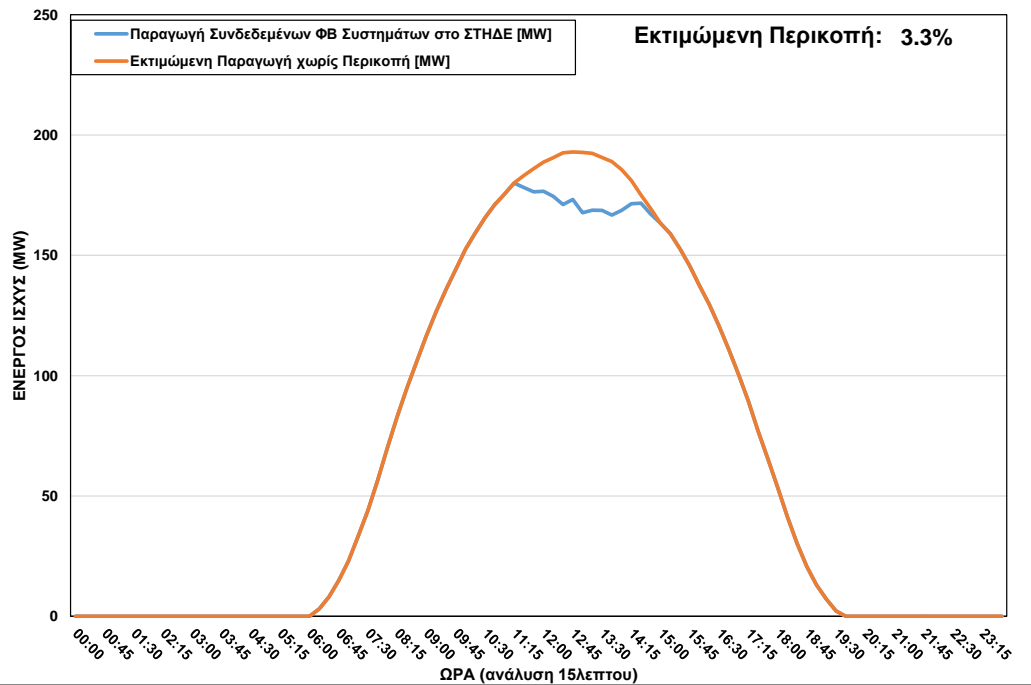


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1562.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	38.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/05/2023 ώρα 13:00 – 15:15

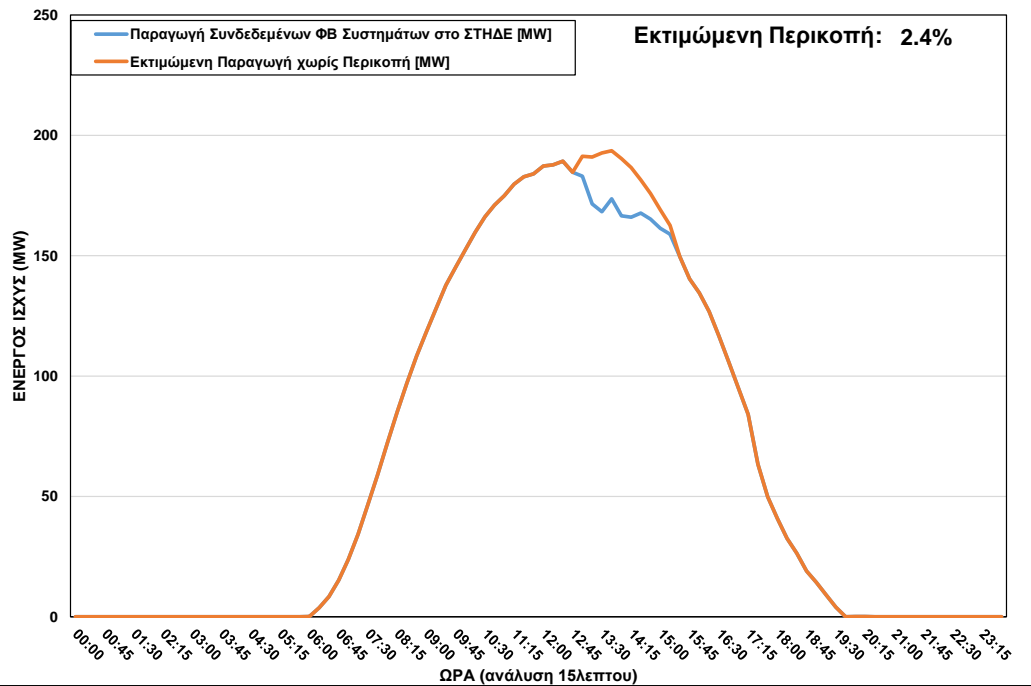


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1390.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	25.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17/05/2023 ώρα 13:15 – 16:00

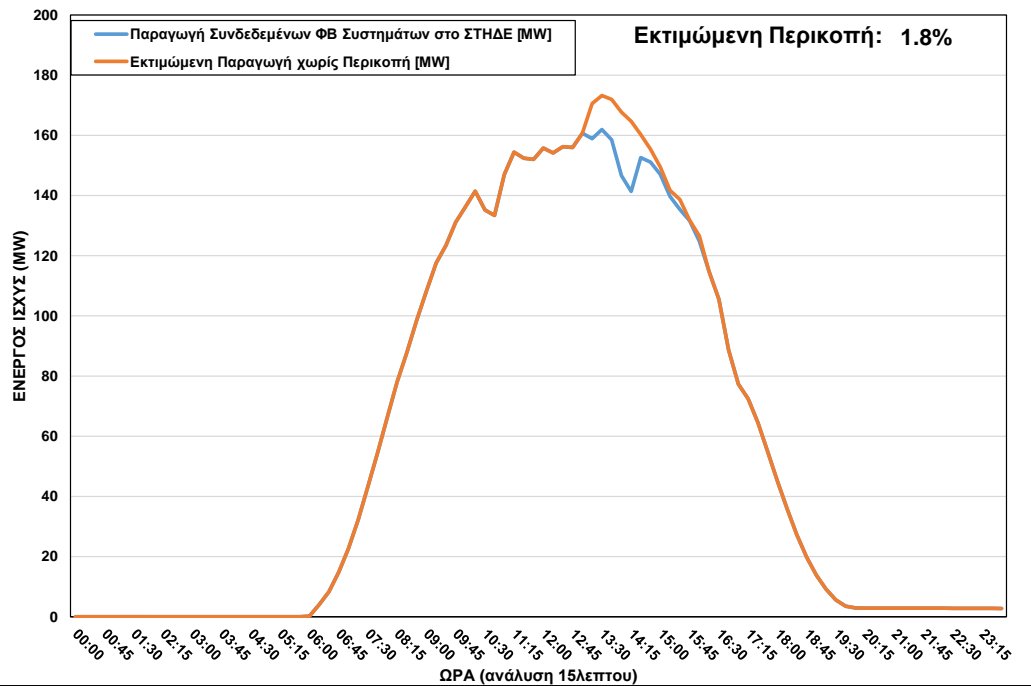


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	18/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1563 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	259.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/05/2023 ώρα 10:30 – 17:15**

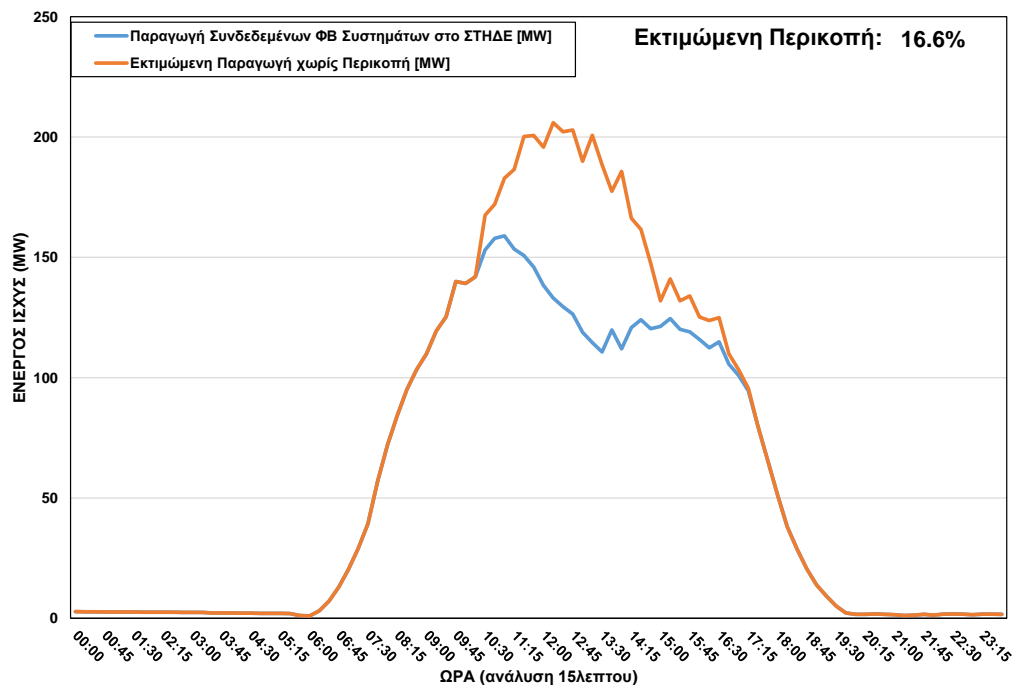


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	19/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1390.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	106.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/05/2023 ώρα 11:15 – 16:15**

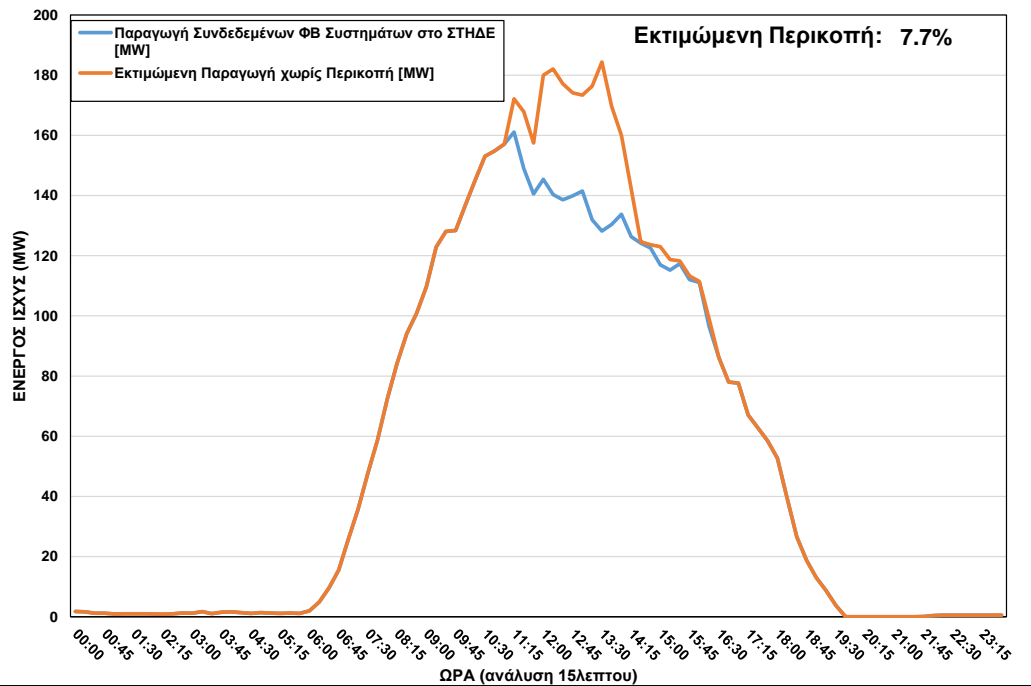


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1316 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	337.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.6%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/05/2023 ώρα 10:00 – 16:15**

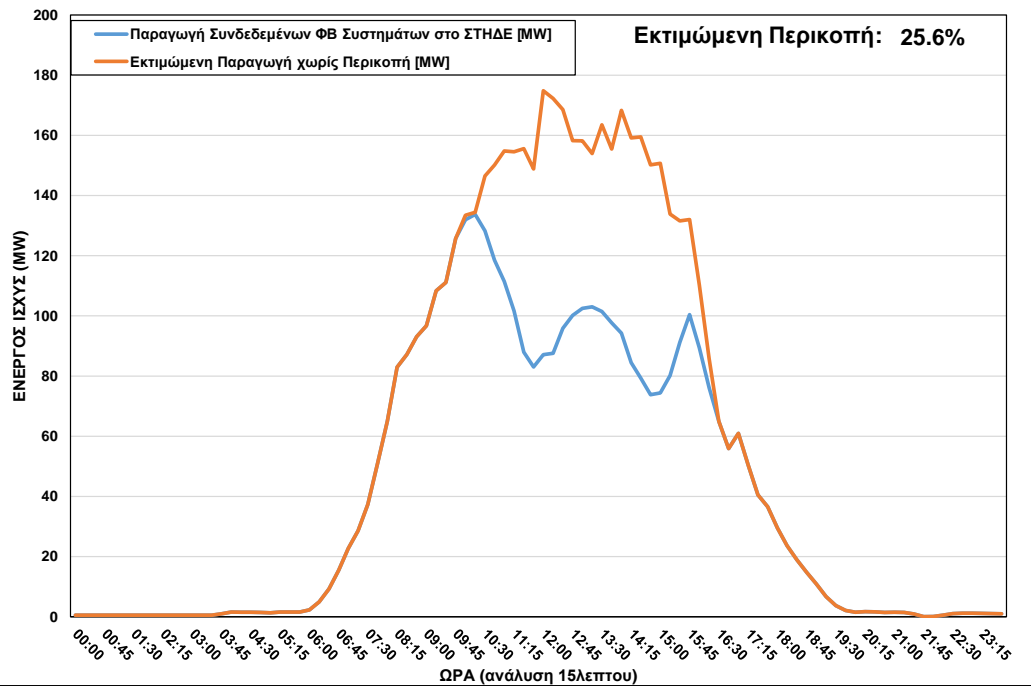


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1177.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	304 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/05/2023 ώρα 09:30 - 15:00**

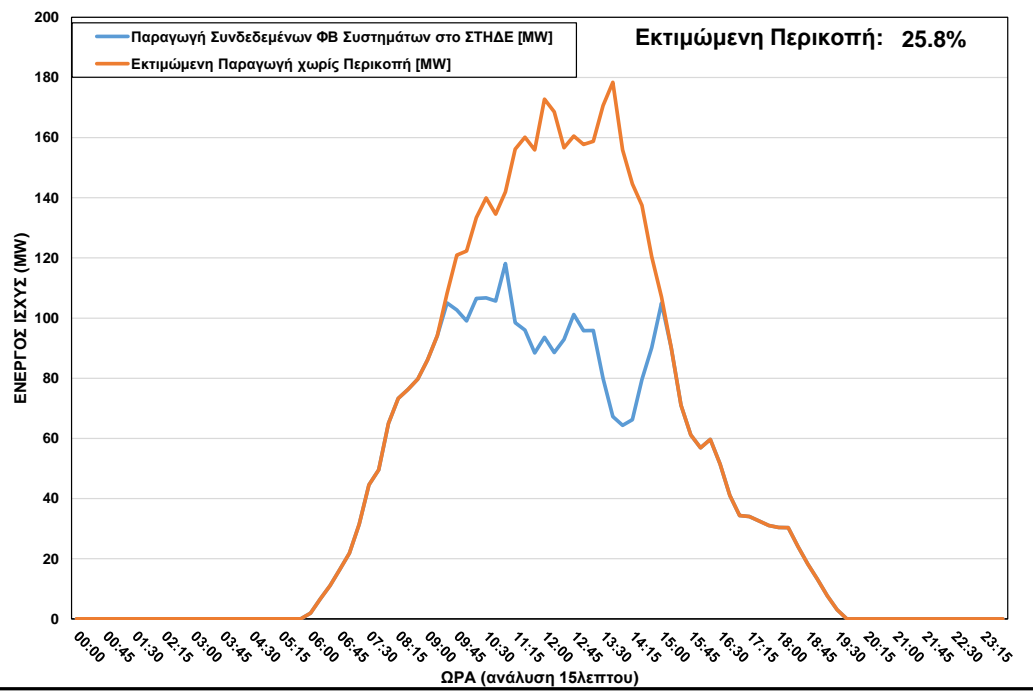




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1378.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	256.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/05/2023 ώρα 09:45 – 15:30

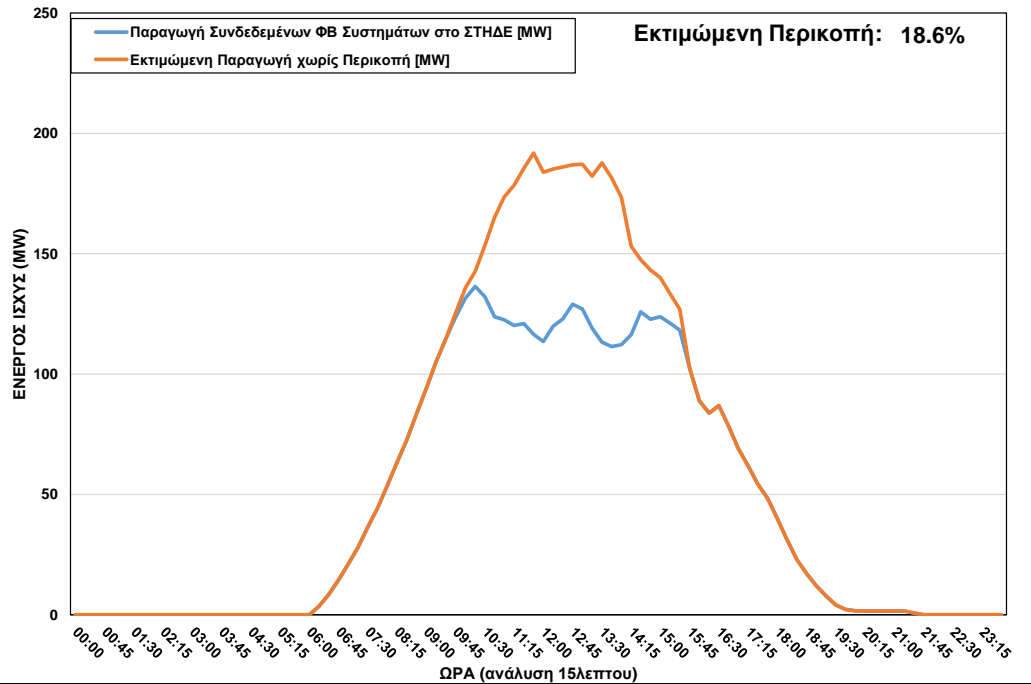


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1213.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	90.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/05/2023 ώρα 12:00 – 15:30**

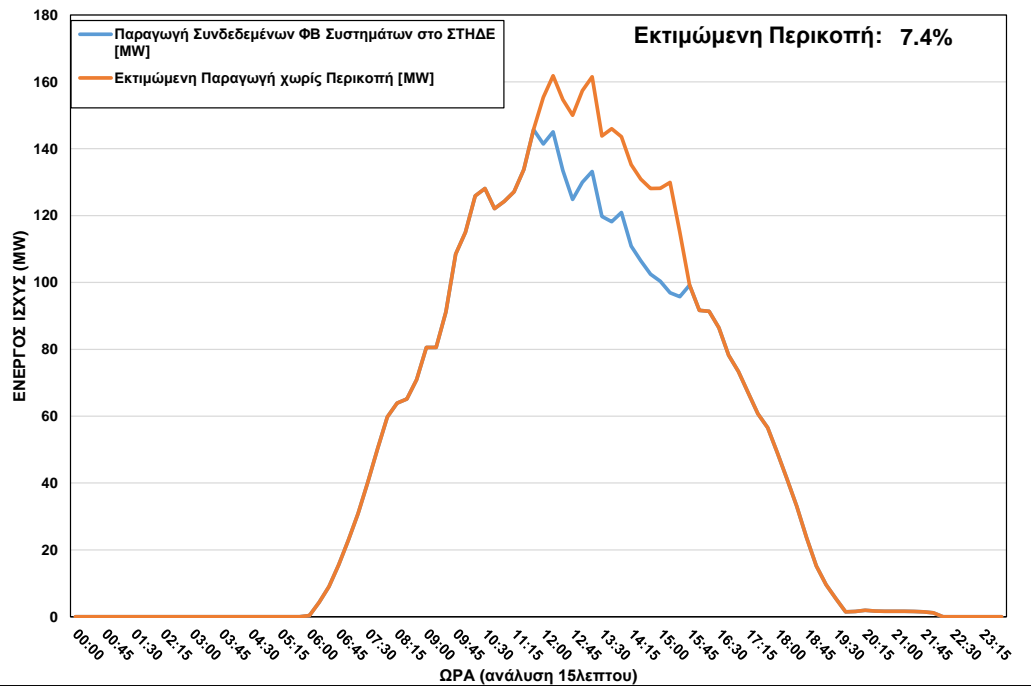


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1494 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	131.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.8%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/05/2023 ώρα 10:45 – 17:00**

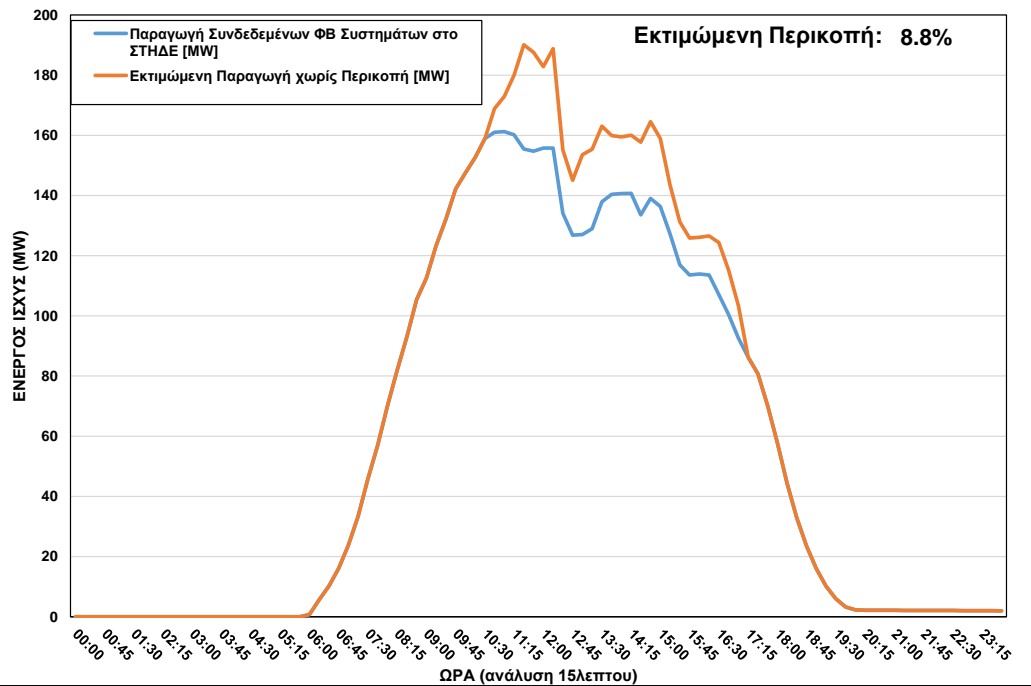


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1534.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	64.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/05/2023 ώρα 11:15 - 14:45

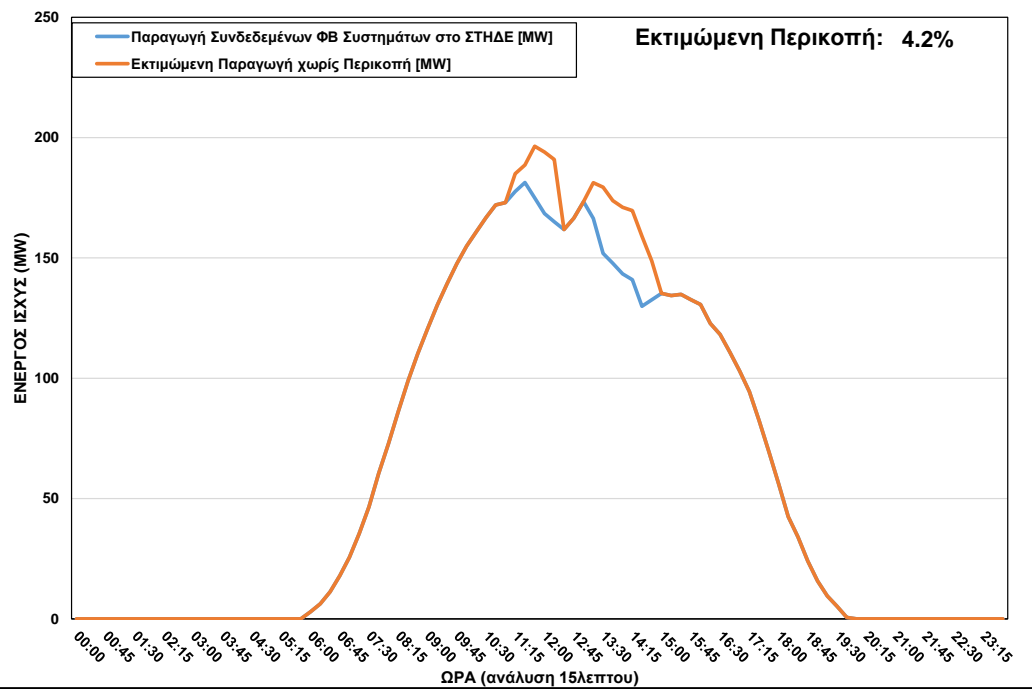


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1371.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	20 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/05/2023 ώρα 11:30 – 12:45

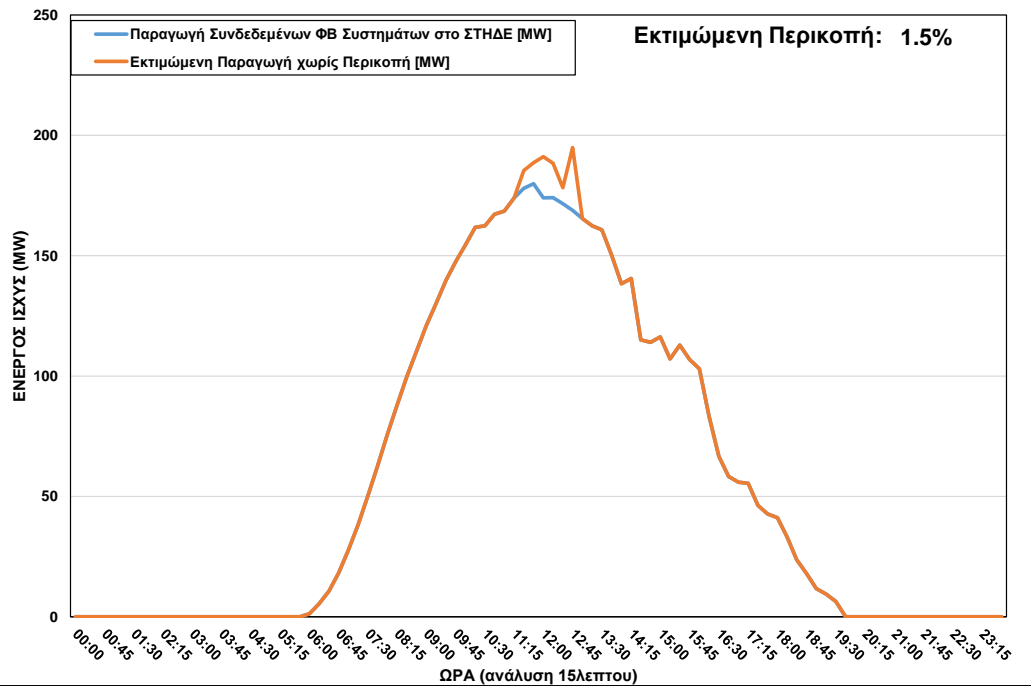


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	935.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	115 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/05/2023 ώρα 11:00 – 16:45**

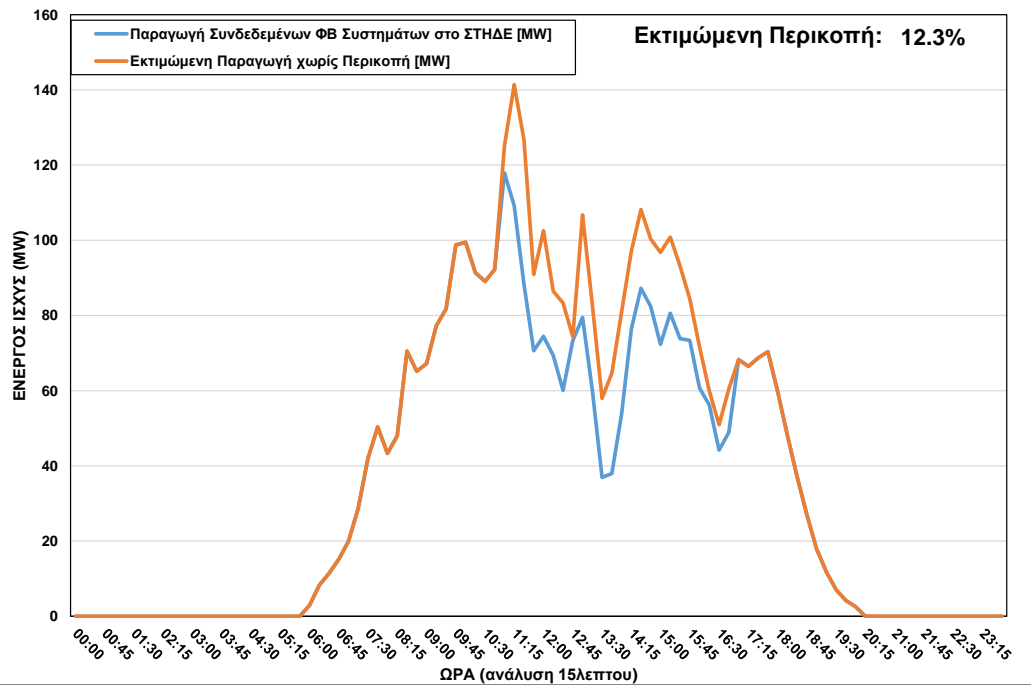


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1159.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	383.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/05/2023 ώρα 08:45 – 17:15

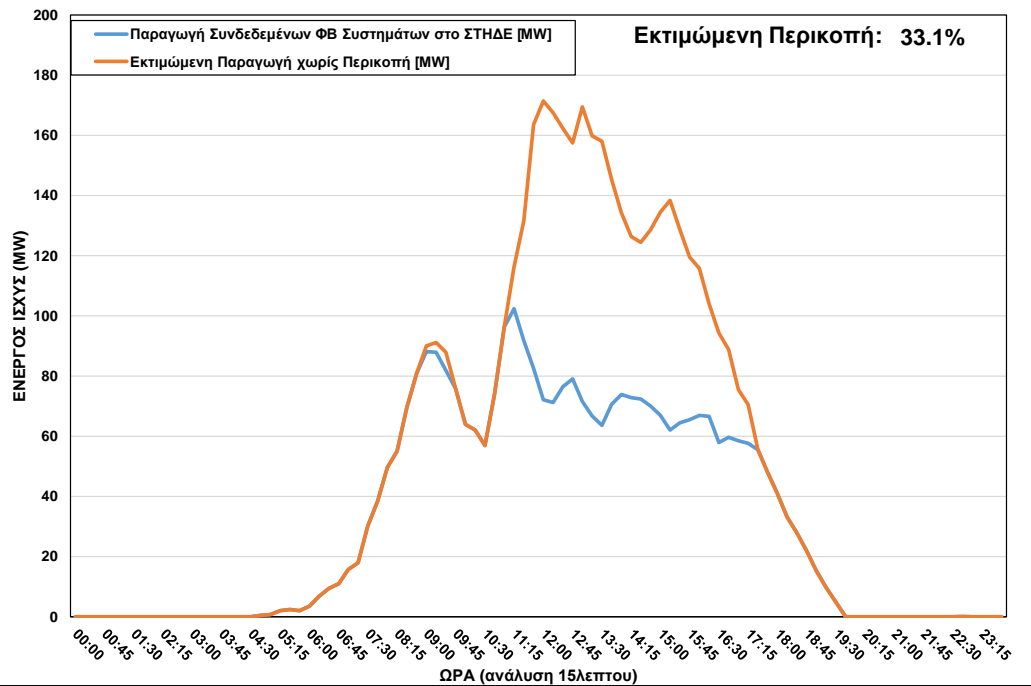


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1262.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	89.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/05/2023 ώρα 11:00 – 14:00**

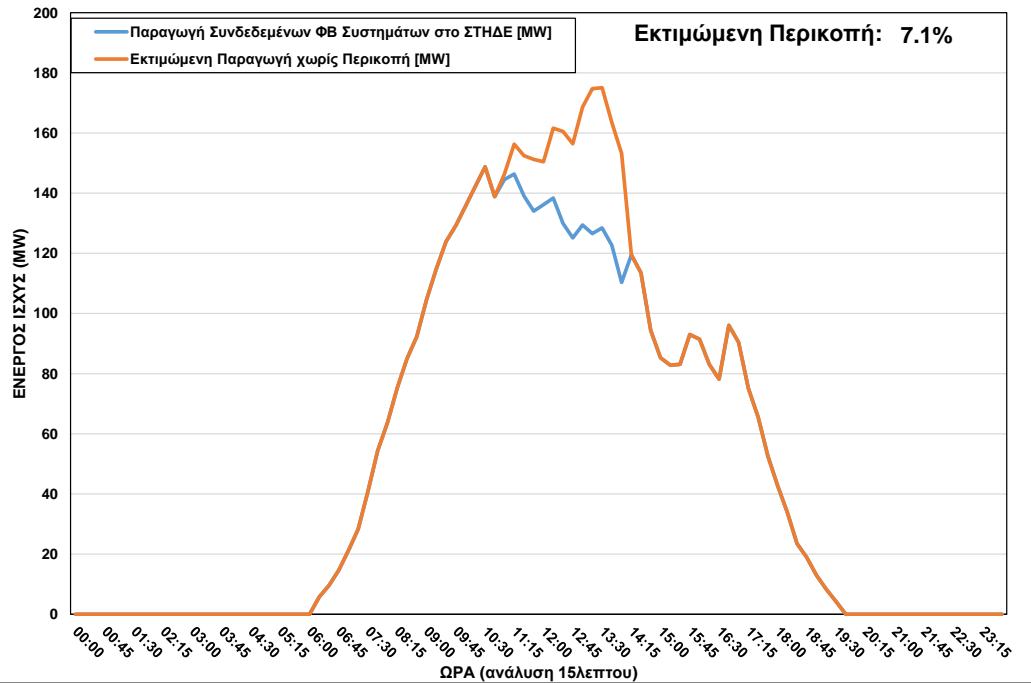




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1213.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	52.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/05/2023 ώρα 12:15 – 14:00**

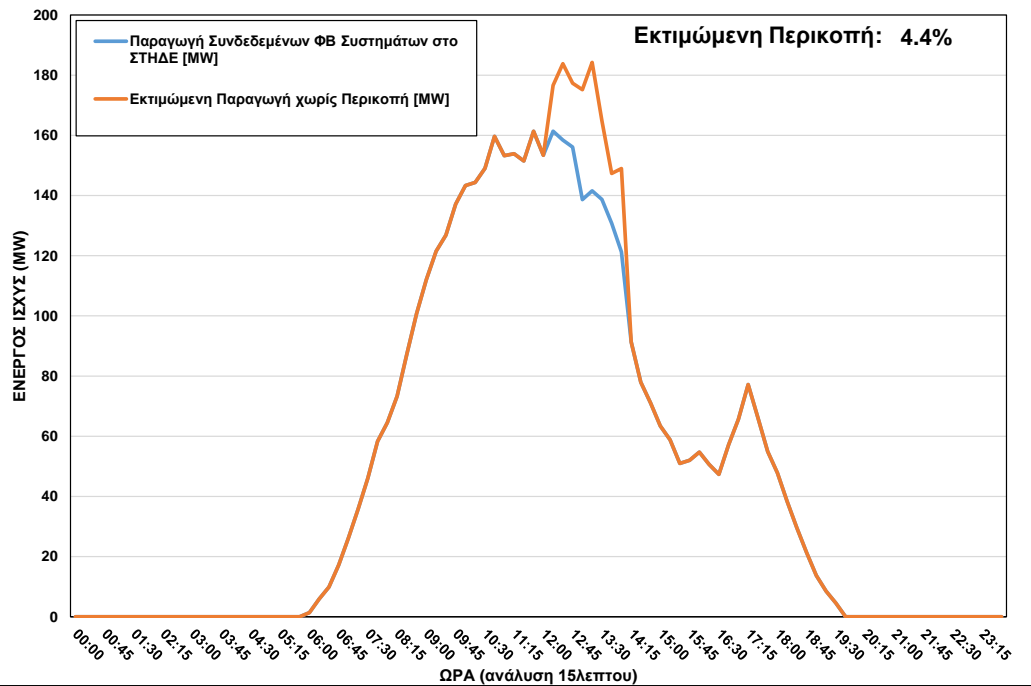


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής ΦΒ Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	31/05/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1458.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	79.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.4%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 31/05/2023 ώρα 11:30 – 17:00**

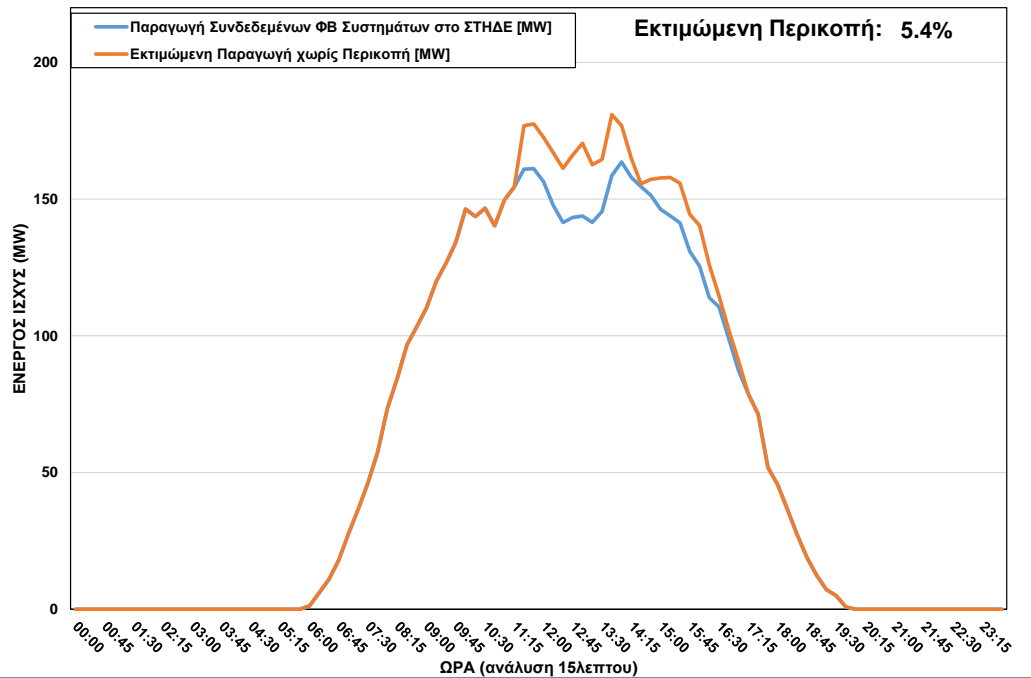


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	01/06/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1267.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	26 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.1%

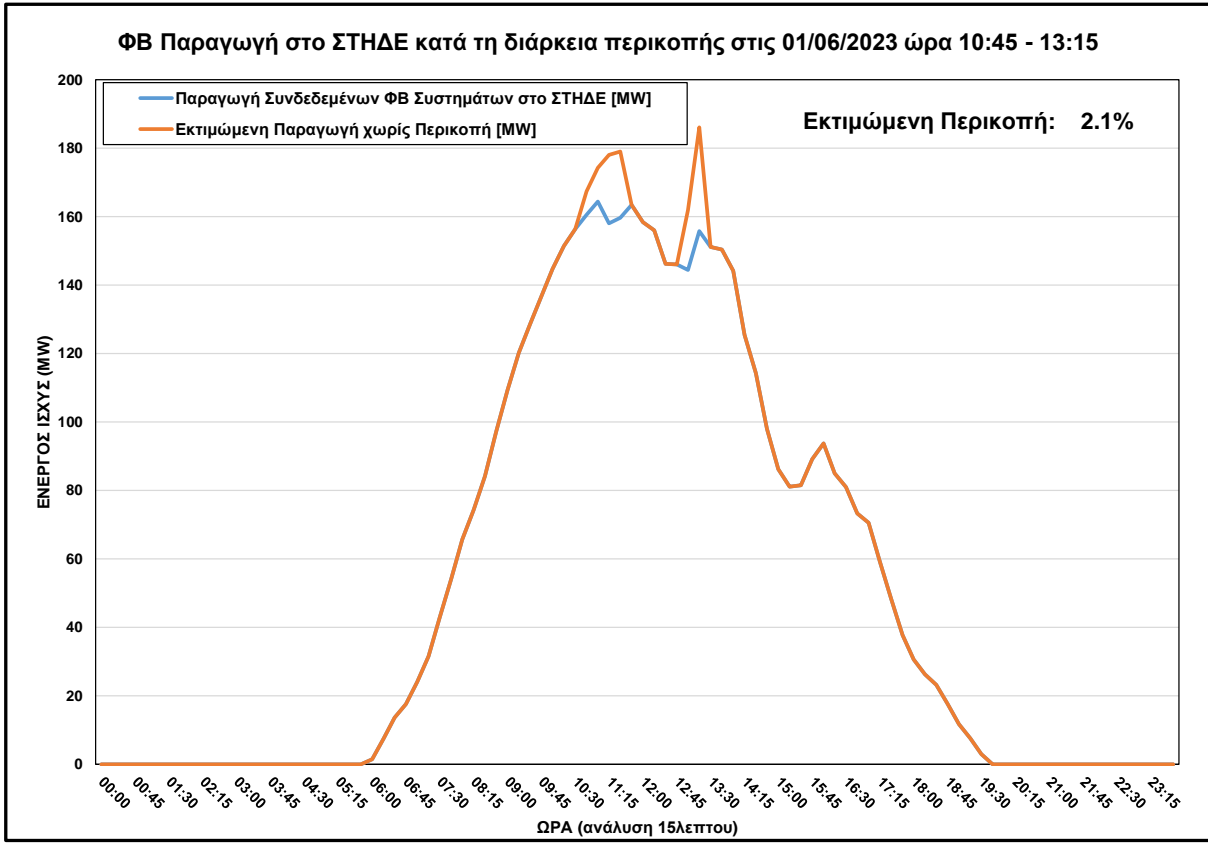


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/06/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1361.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	84.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.2%

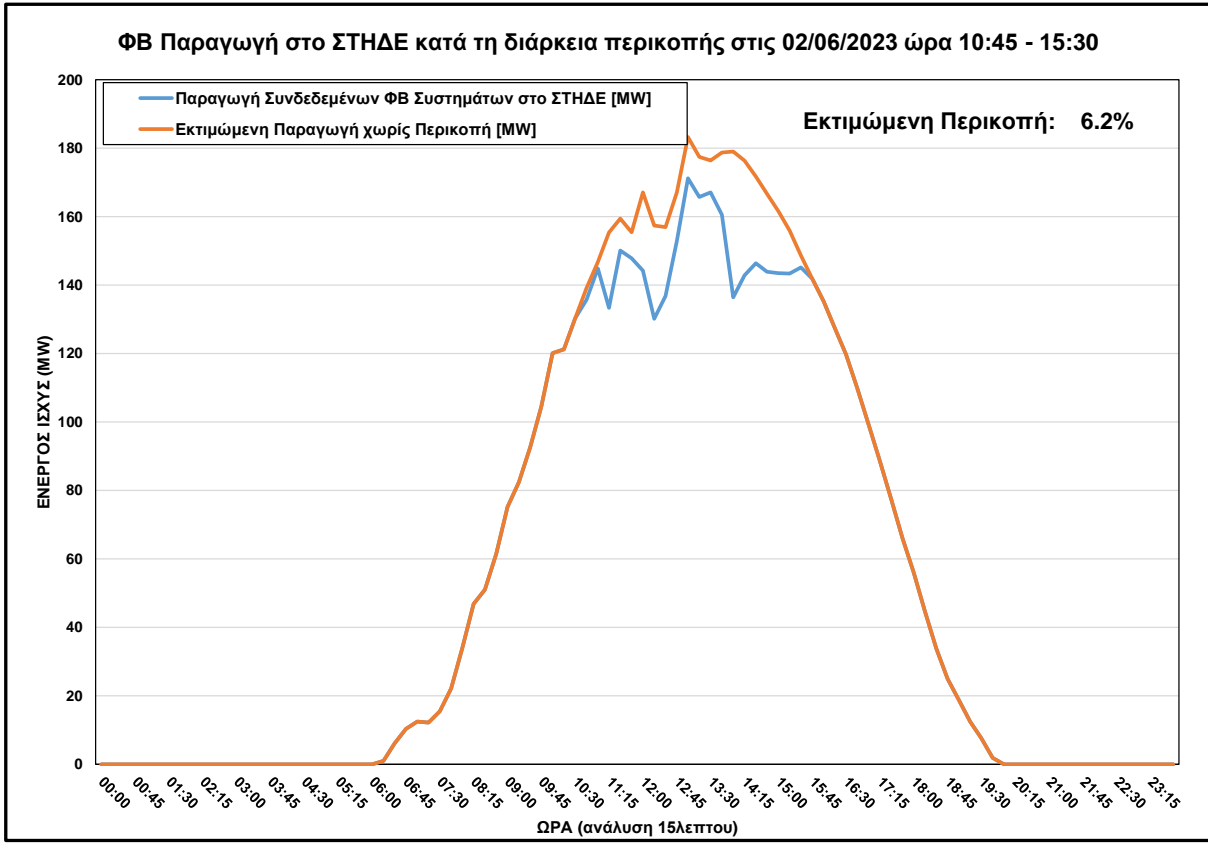


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/06/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1550.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	363 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.4%

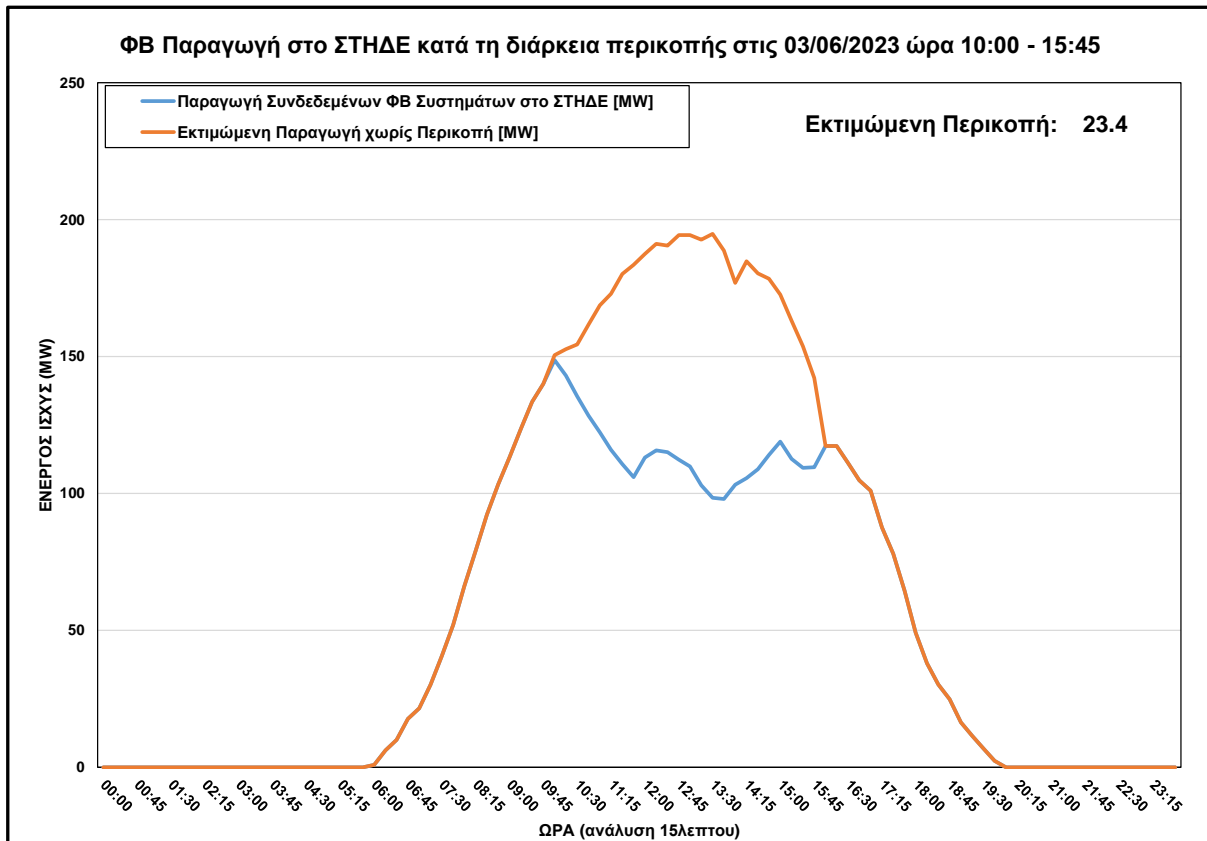

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 04/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 17:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1590.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 496.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 31.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/06/2023 ώρα 09:45 - 17:00

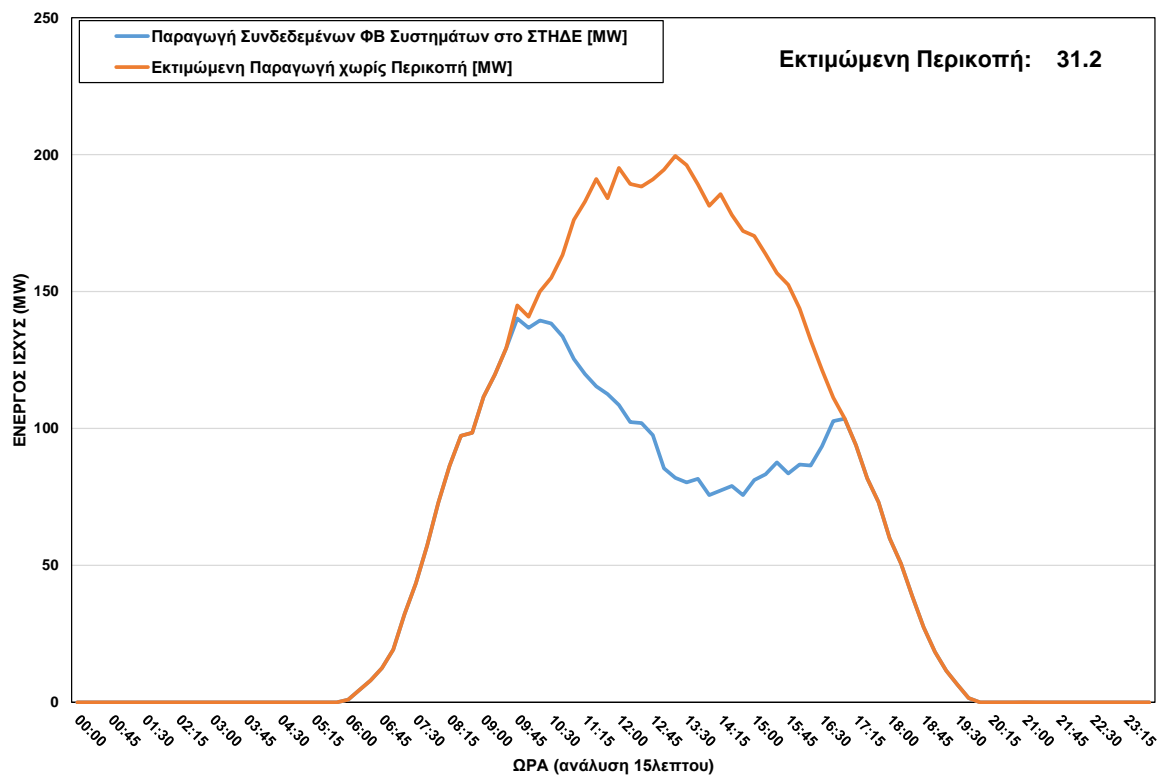

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 05/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1566.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 388.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 24.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/06/2023 ώρα 09:45 - 15:45

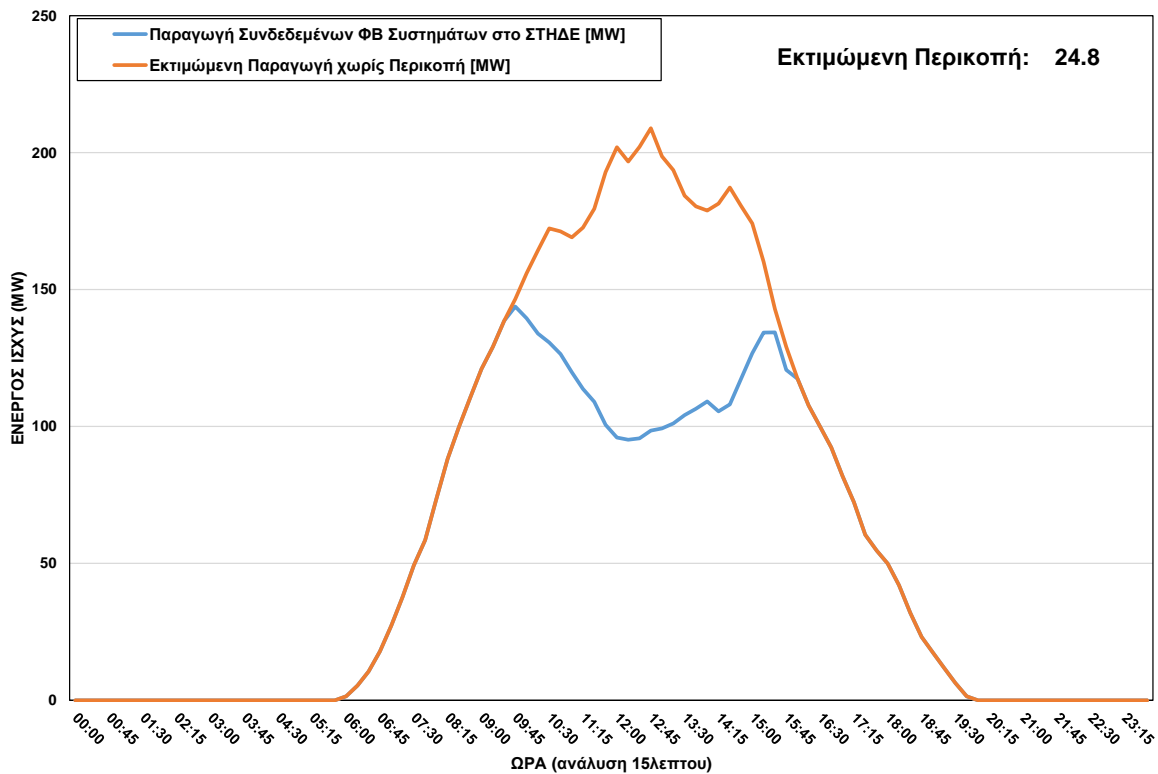

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **06/06/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **10:45**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **12:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1539.1 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **38.4 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **2.5%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/06/2023 ώρα 10:45 - 12:15**

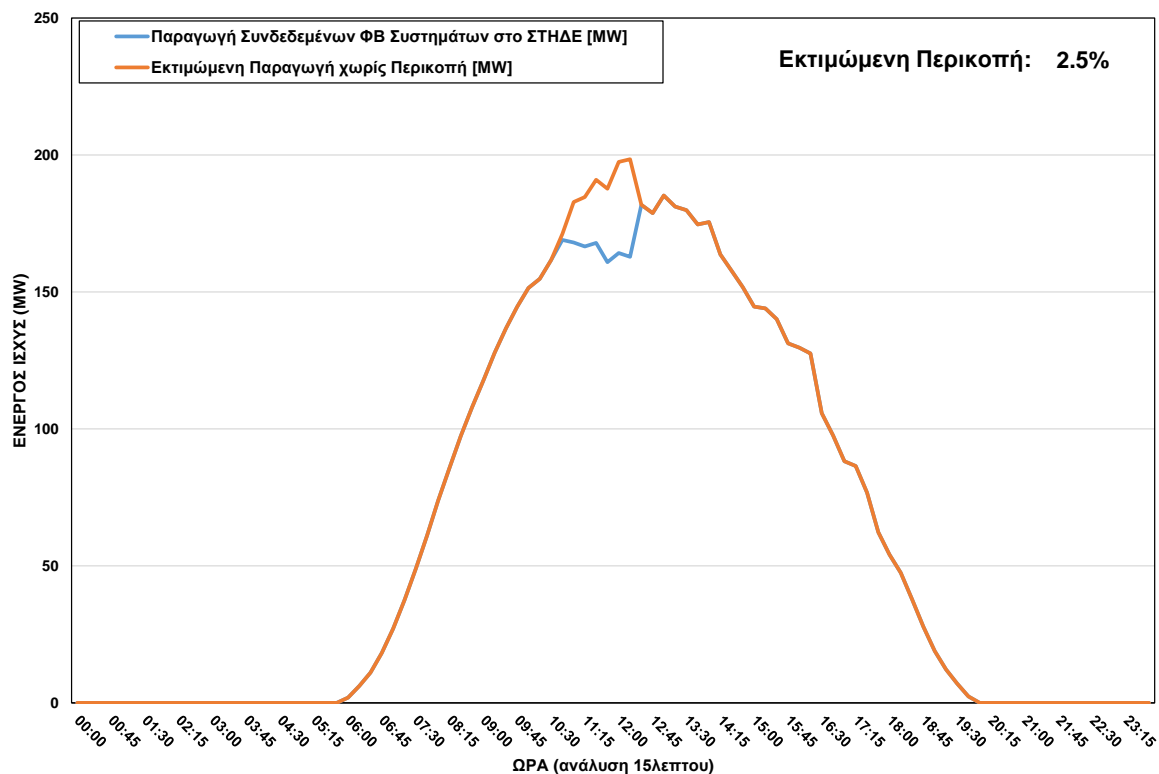



**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: 07/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: *NAI*


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1625.5 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 18 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 1.1%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/06/2023 ώρα 12:15 - 14:15**

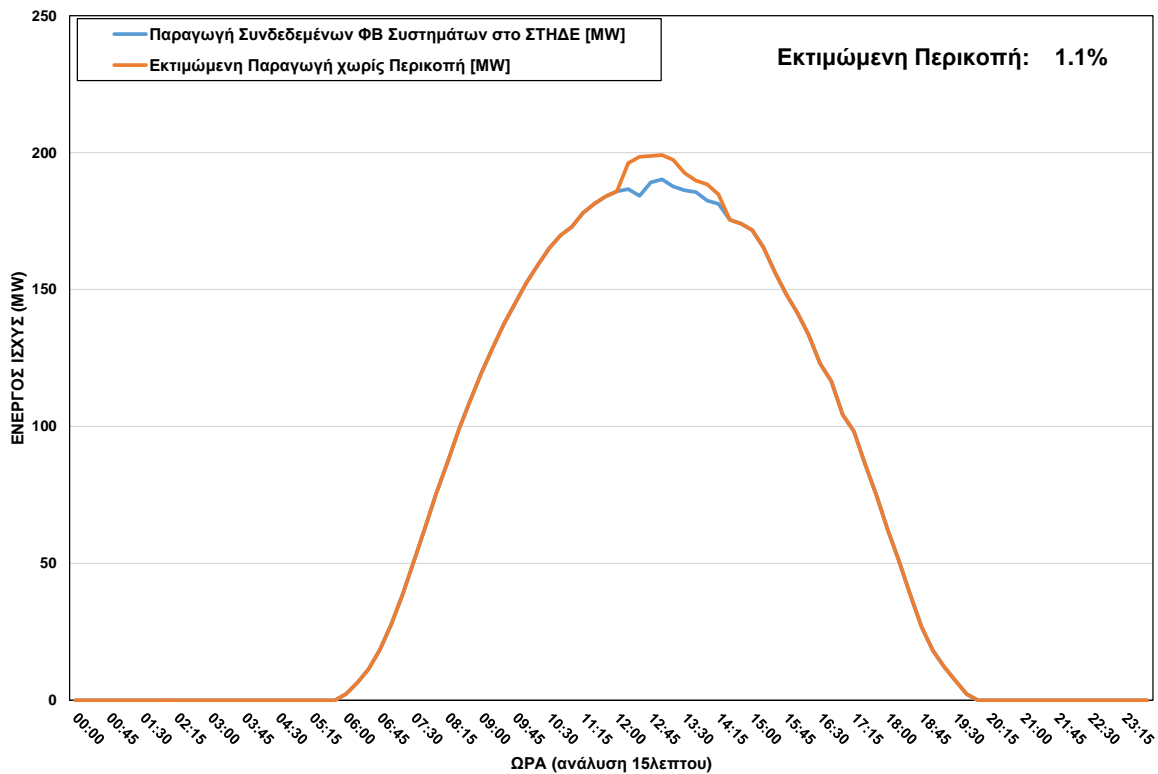

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 10/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1611.5 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 239.1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 14.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 10/06/2023 ώρα 10:45 - 16:15

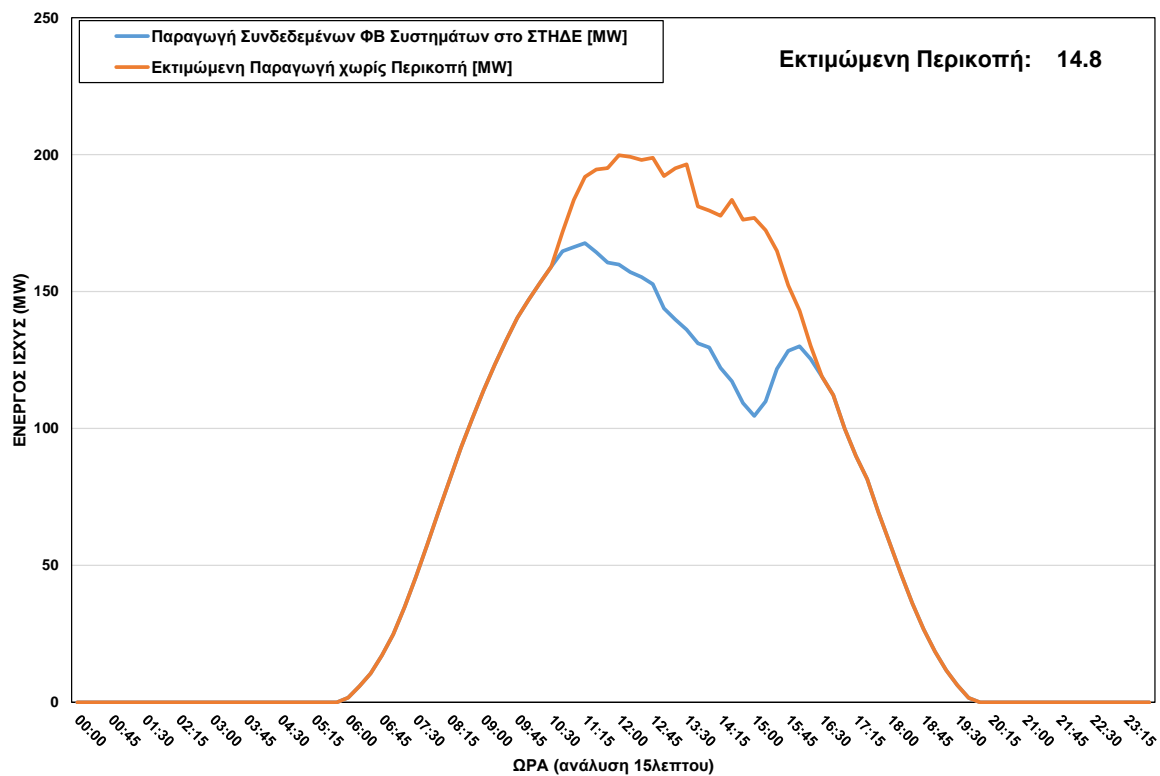


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11-06-23
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1433.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.3%

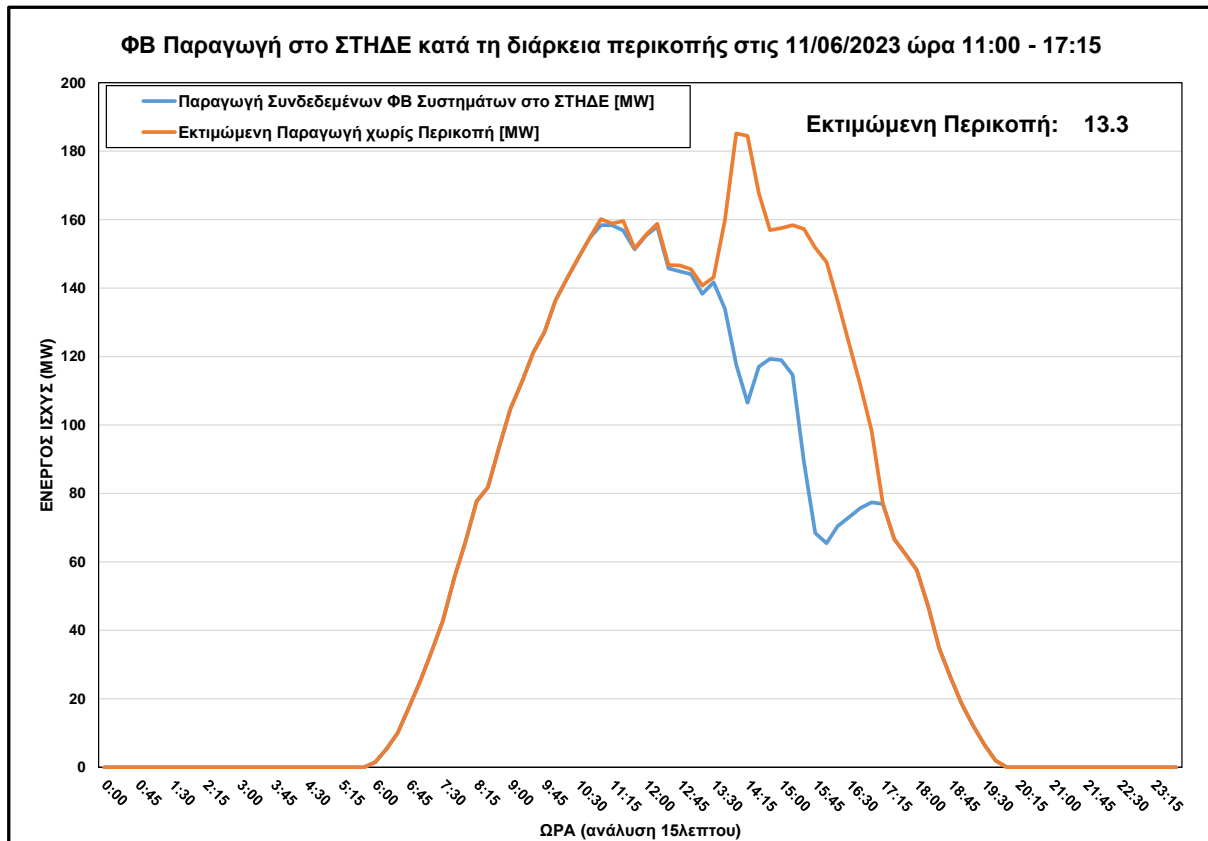


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/06/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1485.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	154.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

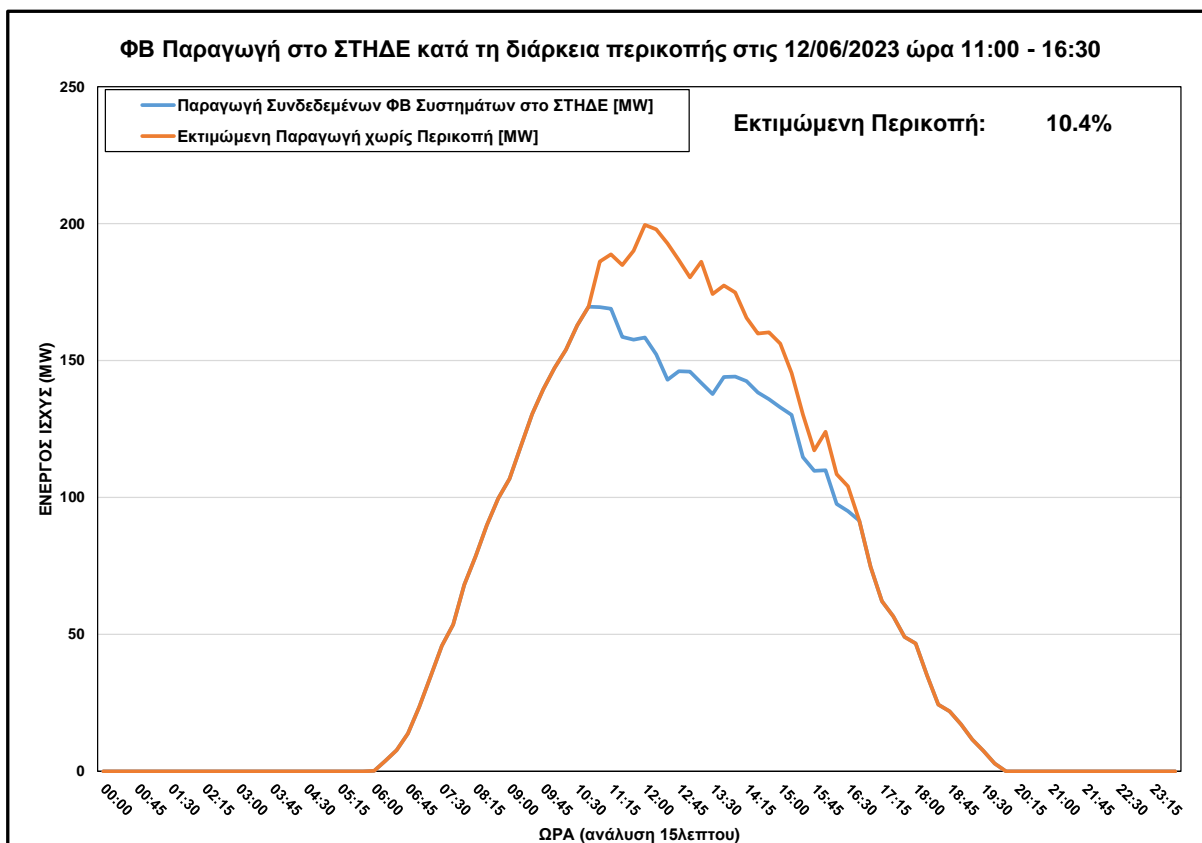


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/06/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1265.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	44.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

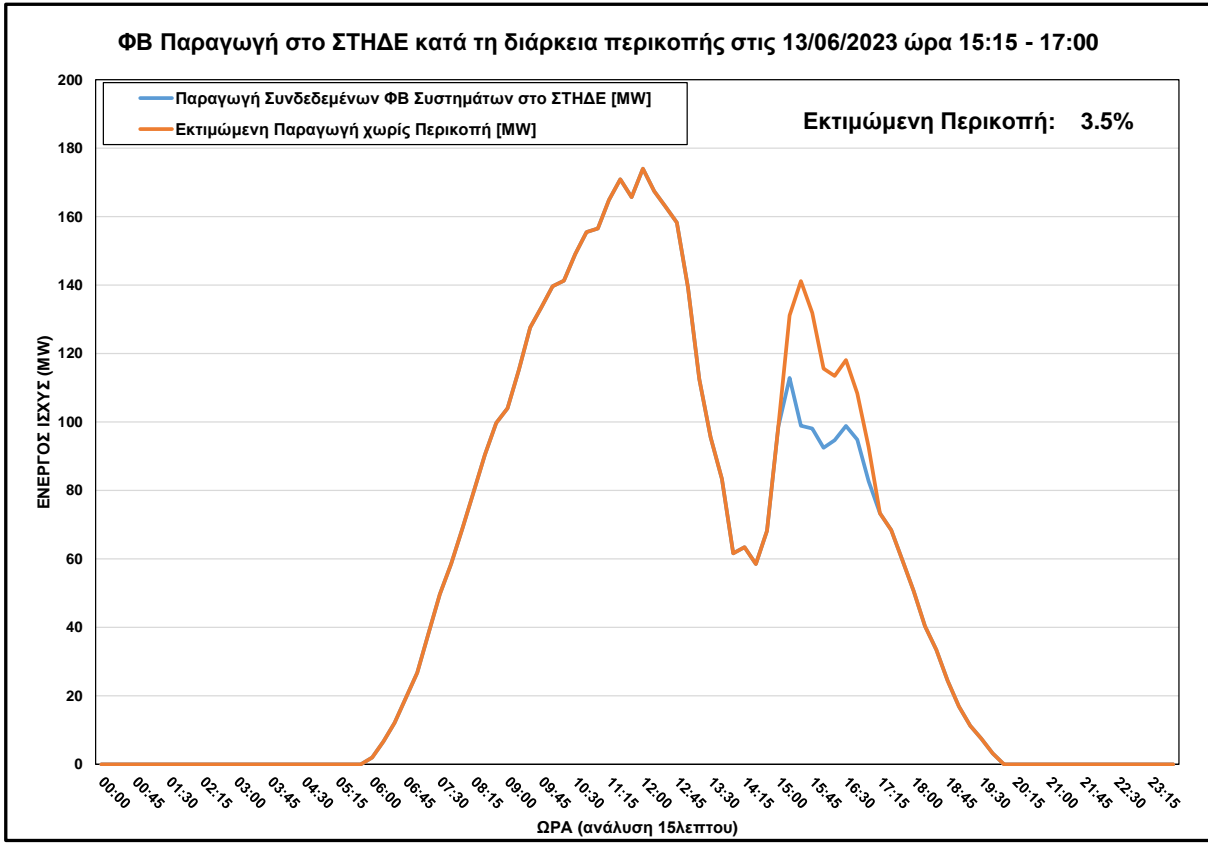

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 14/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1524.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 9.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/06/2023 ώρα 12:00 - 14:30

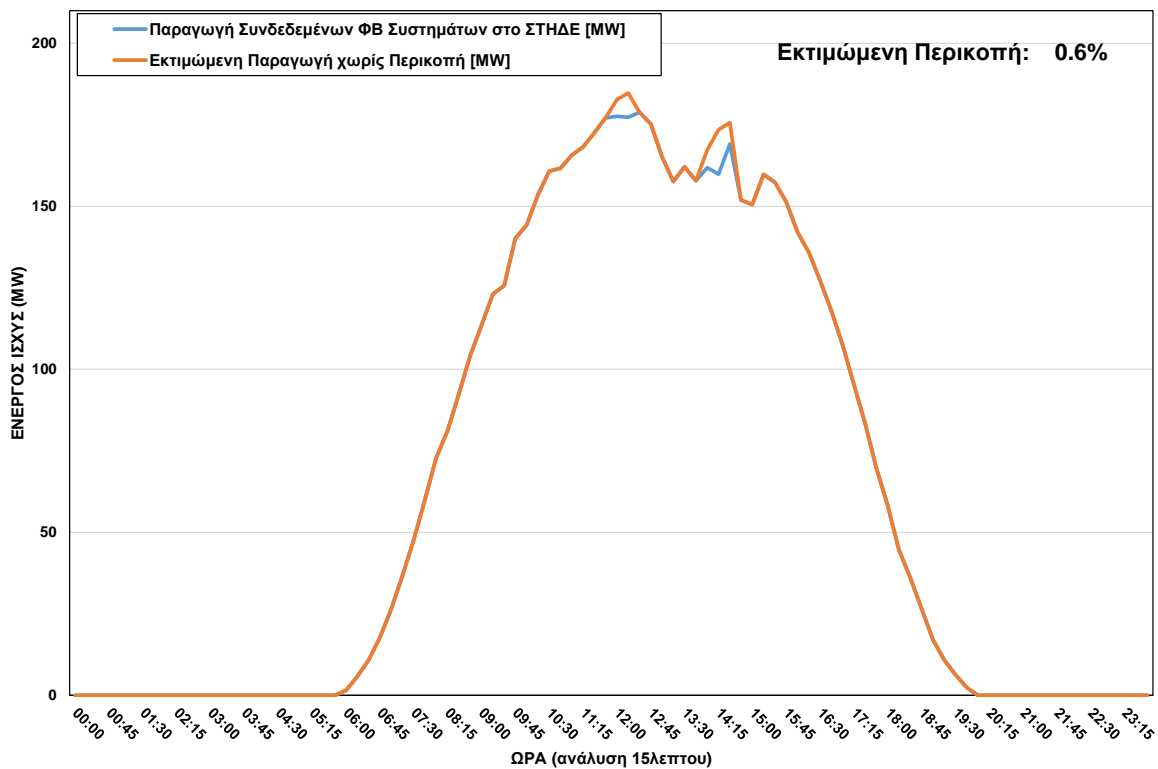

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 15/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1614.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 45.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 2.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/06/2023 ώρα 12:45 - 14:30

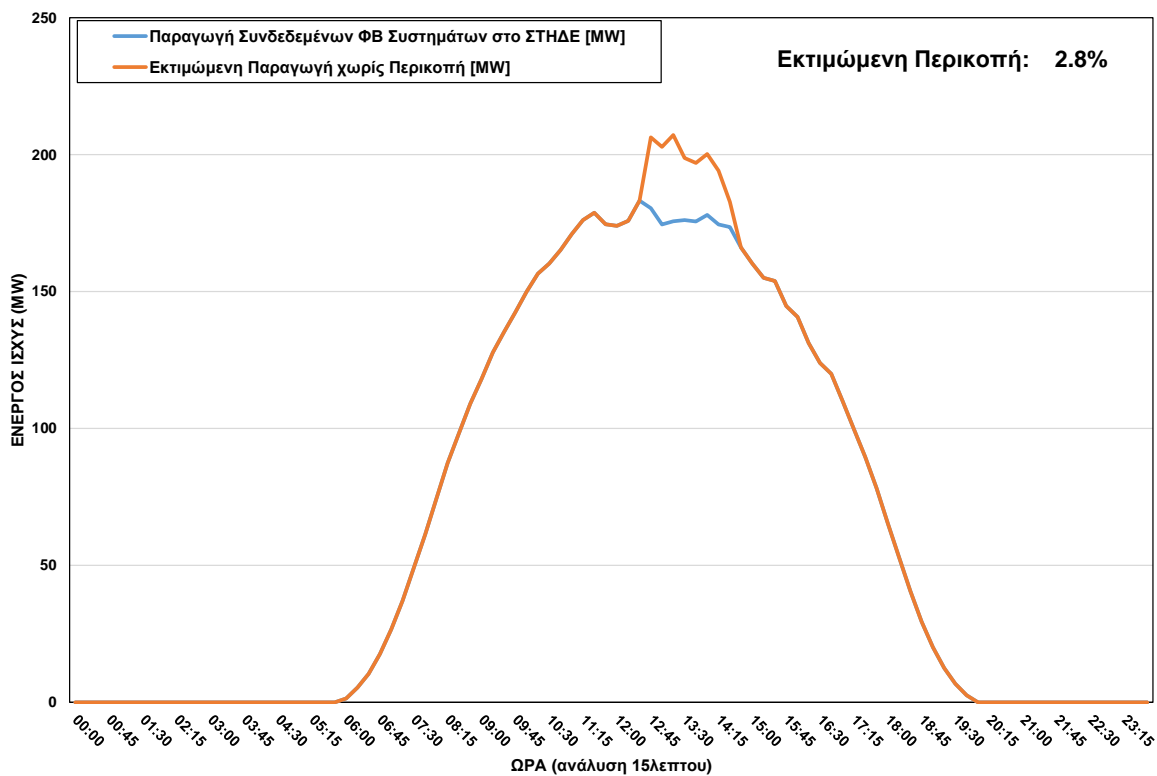


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	17/06/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1582.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	203 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.8%

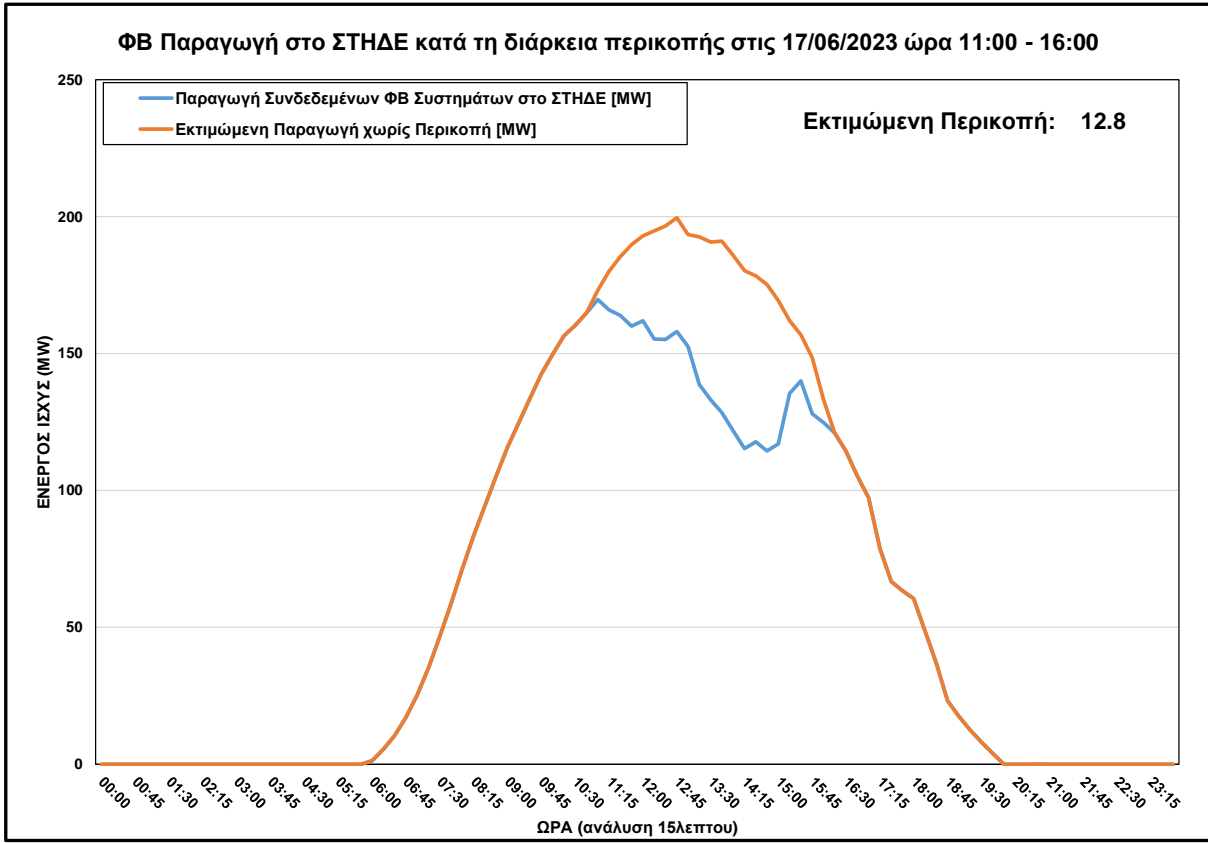



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 18/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1532.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 455.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 29.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/06/2023 ώρα 09:45 - 16:00

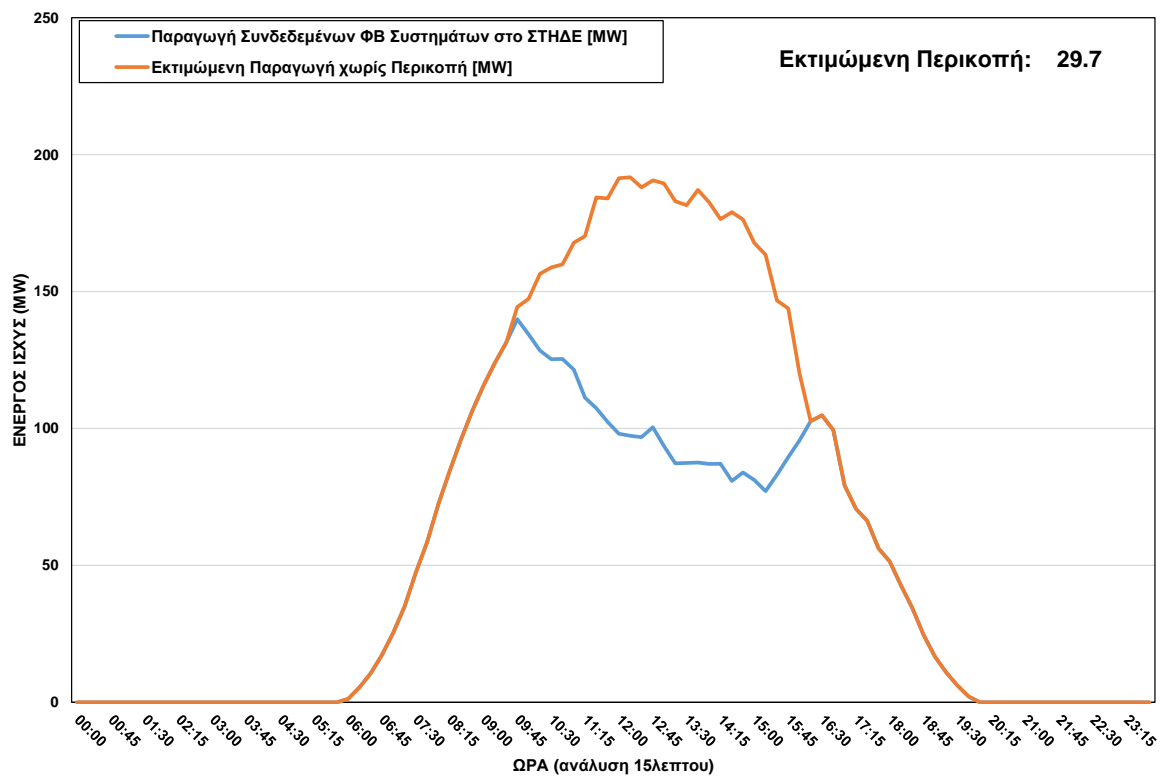

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 25/06/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1708.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 231.8 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/06/2023 ώρα 10:15 - 15:30

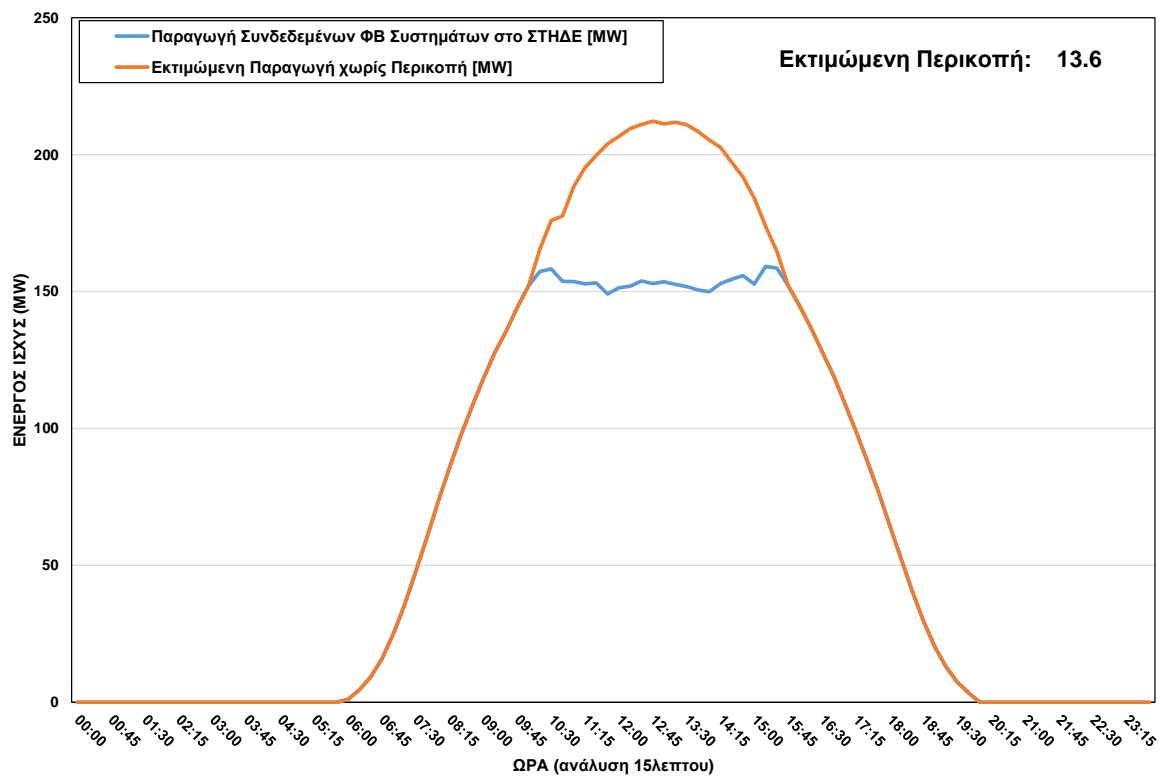

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 02/07/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1624.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 412.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 25.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 02/07/2023 ώρα 09:30 - 16:15

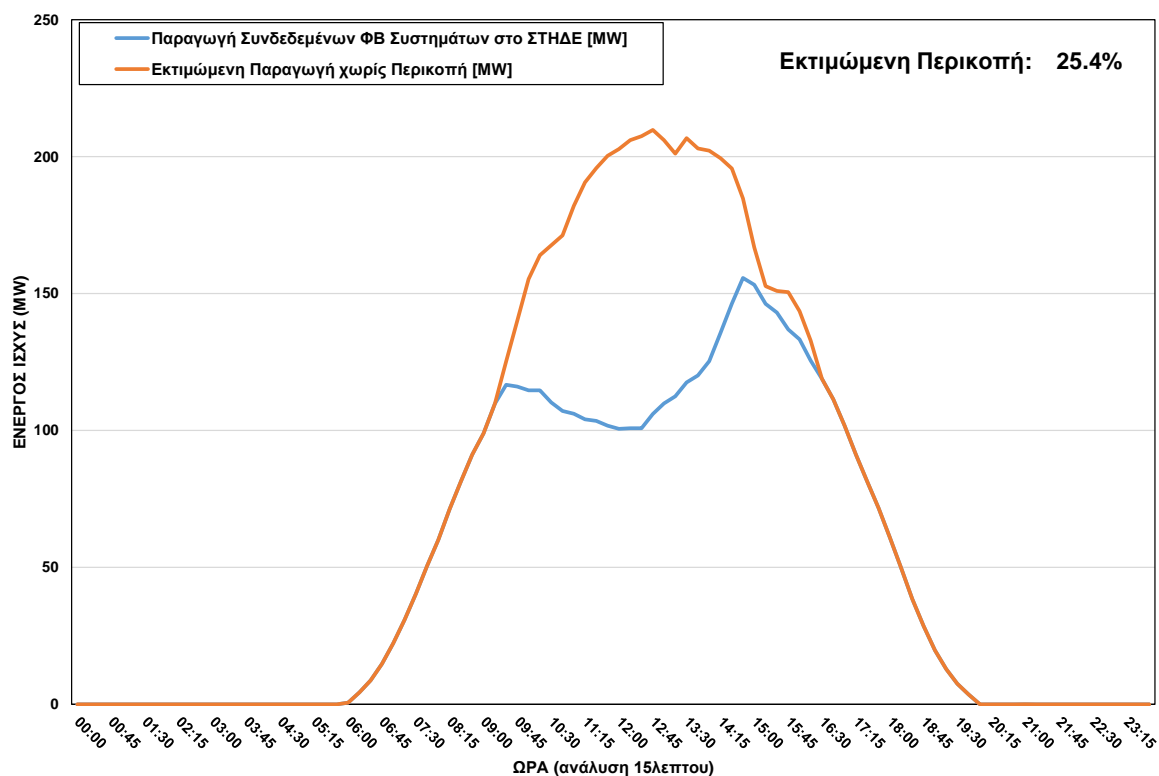


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/07/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1525.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	55 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.6%

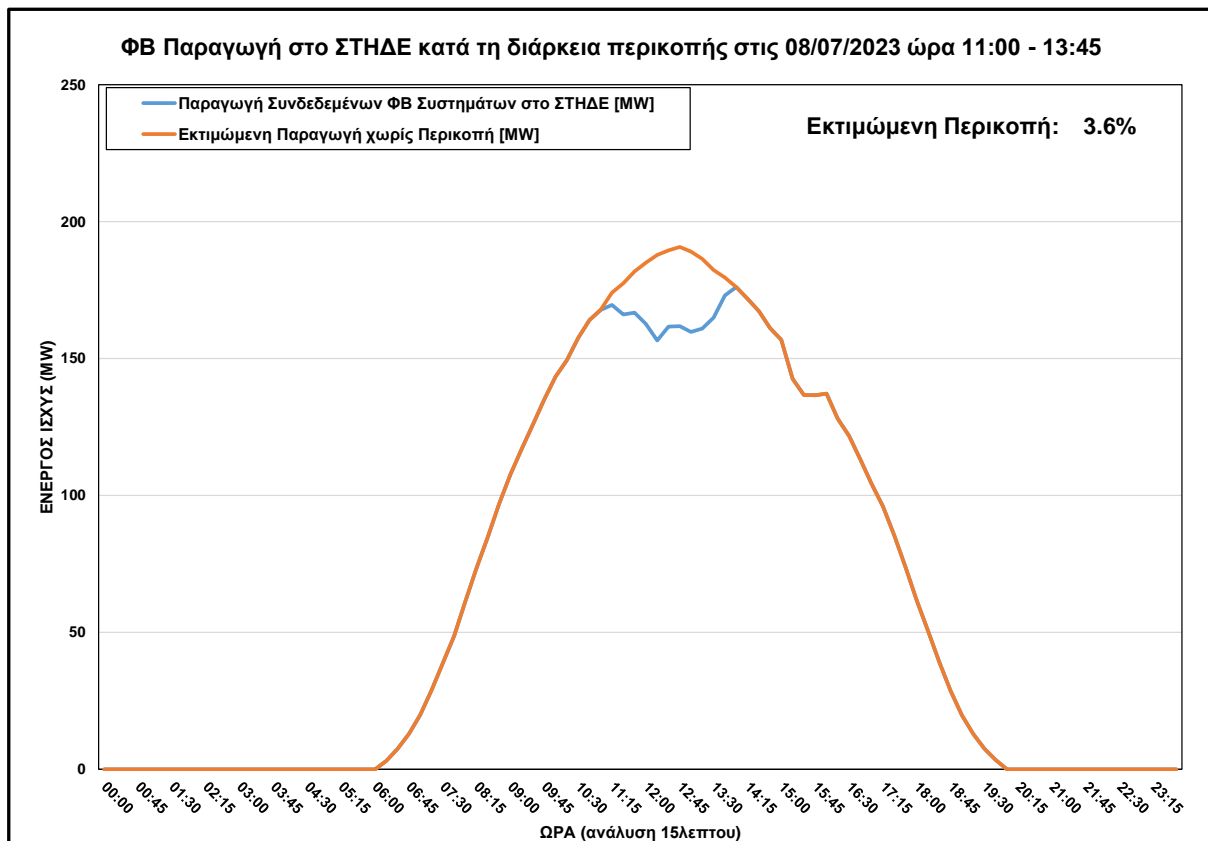

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 09/07/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 12:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1380.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/07/2023 ώρα 11:30 - 12:15

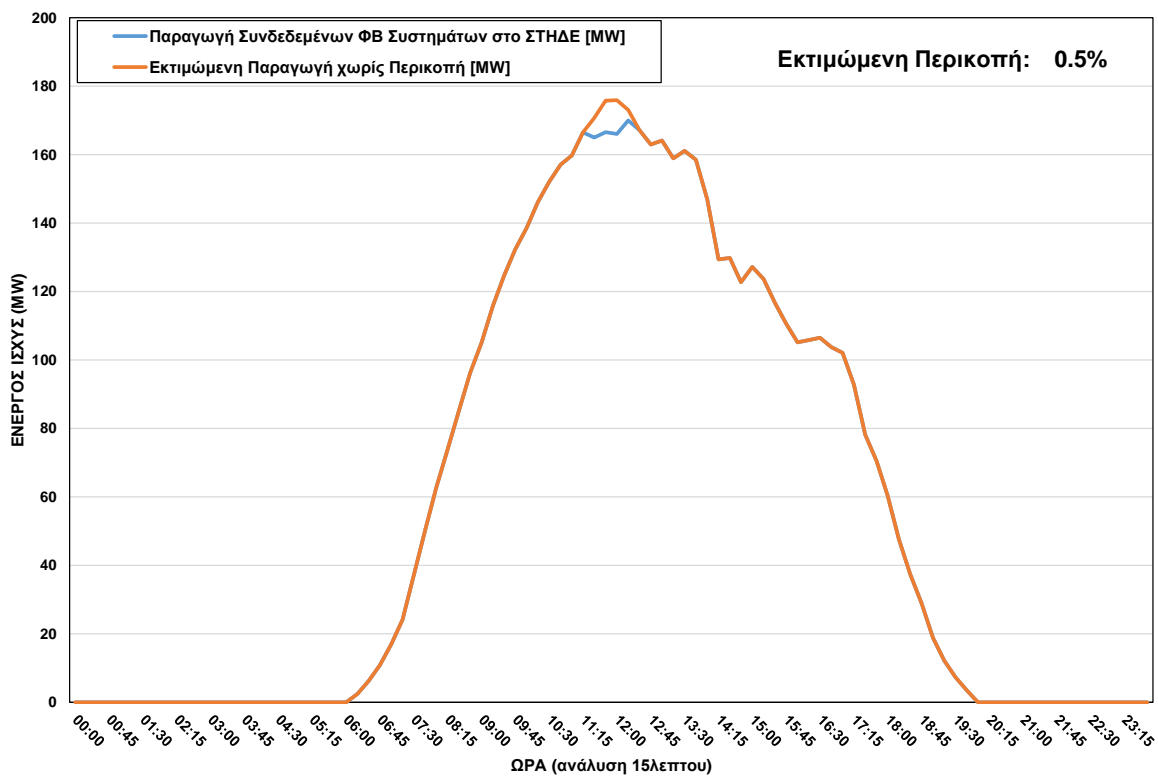

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 11/07/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 12:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1567.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 4 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11/07/2023 ώρα 12:00 - 12:30

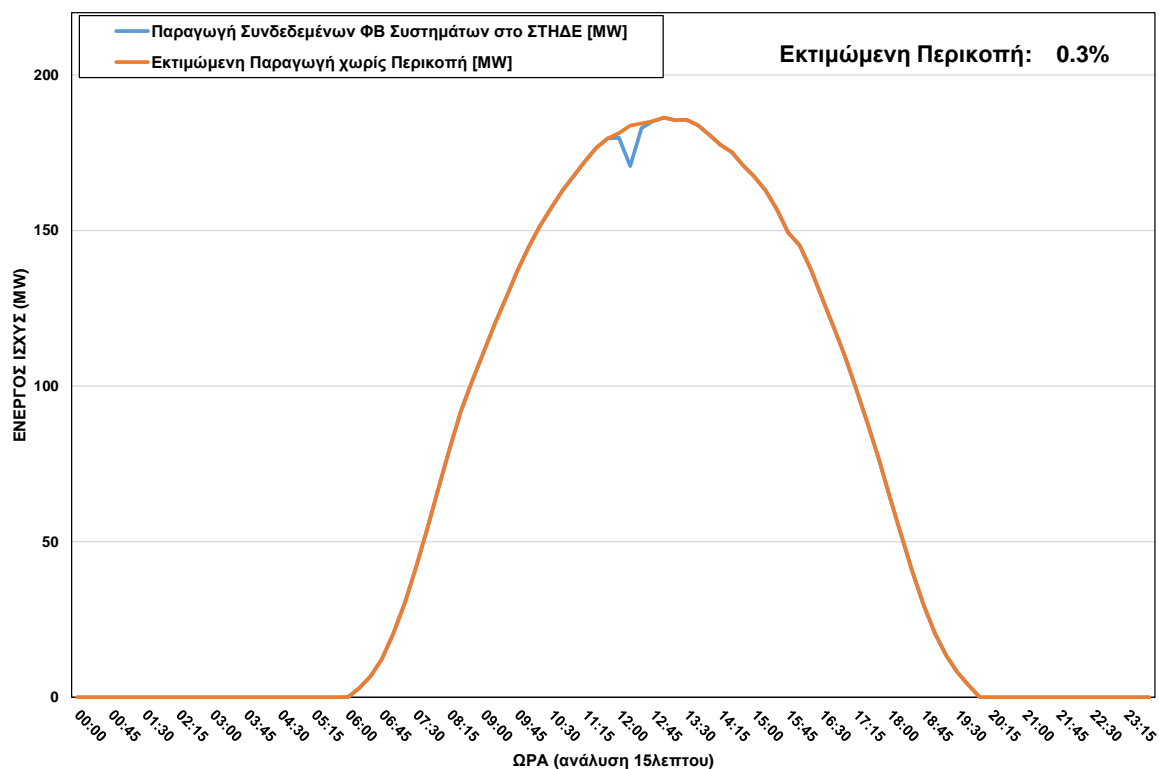


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/07/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογw υψηλής φόρτισης καλωδίου (Vas. South-East Gate Feeder) στον Υ/Σ Μεταφοράς New Mari IBT3 SWG, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στη περιοχή.
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1638.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	13.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.8%

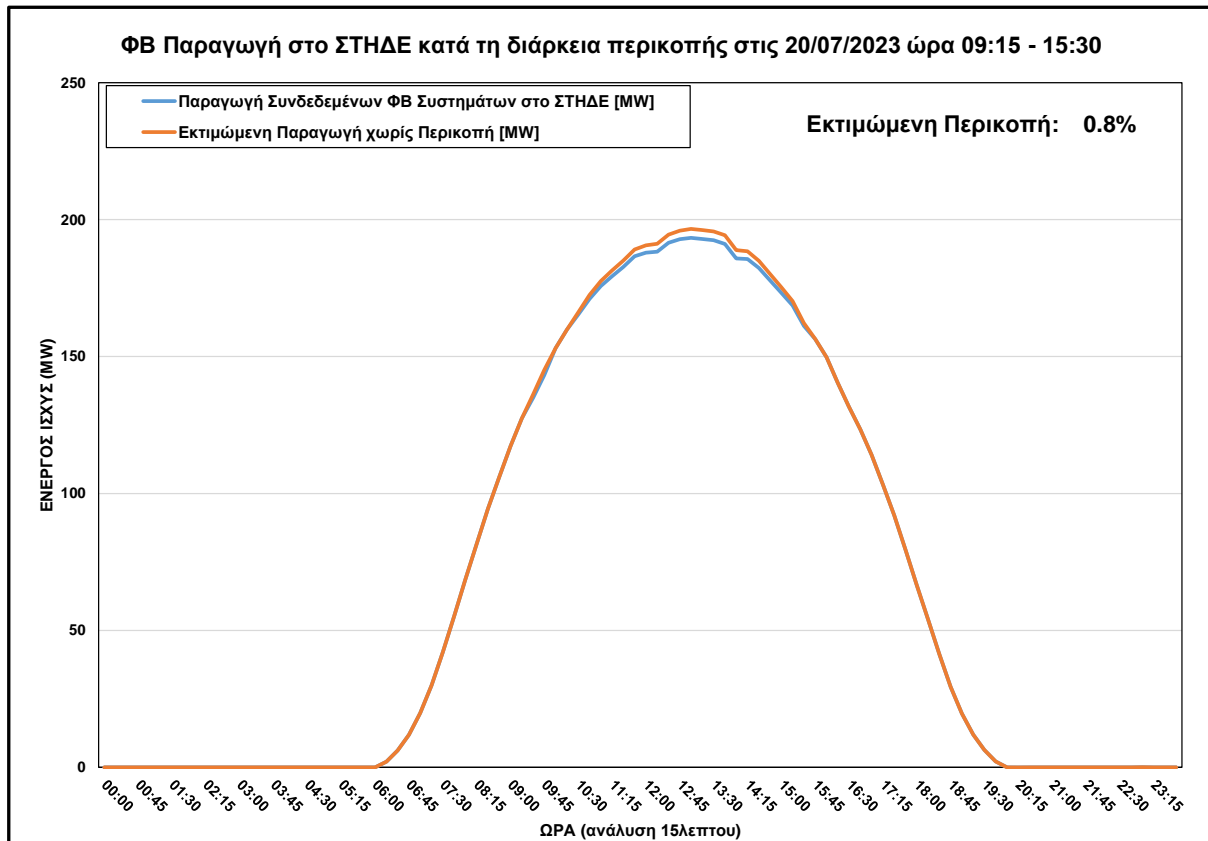


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/07/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1559 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	19.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.2%

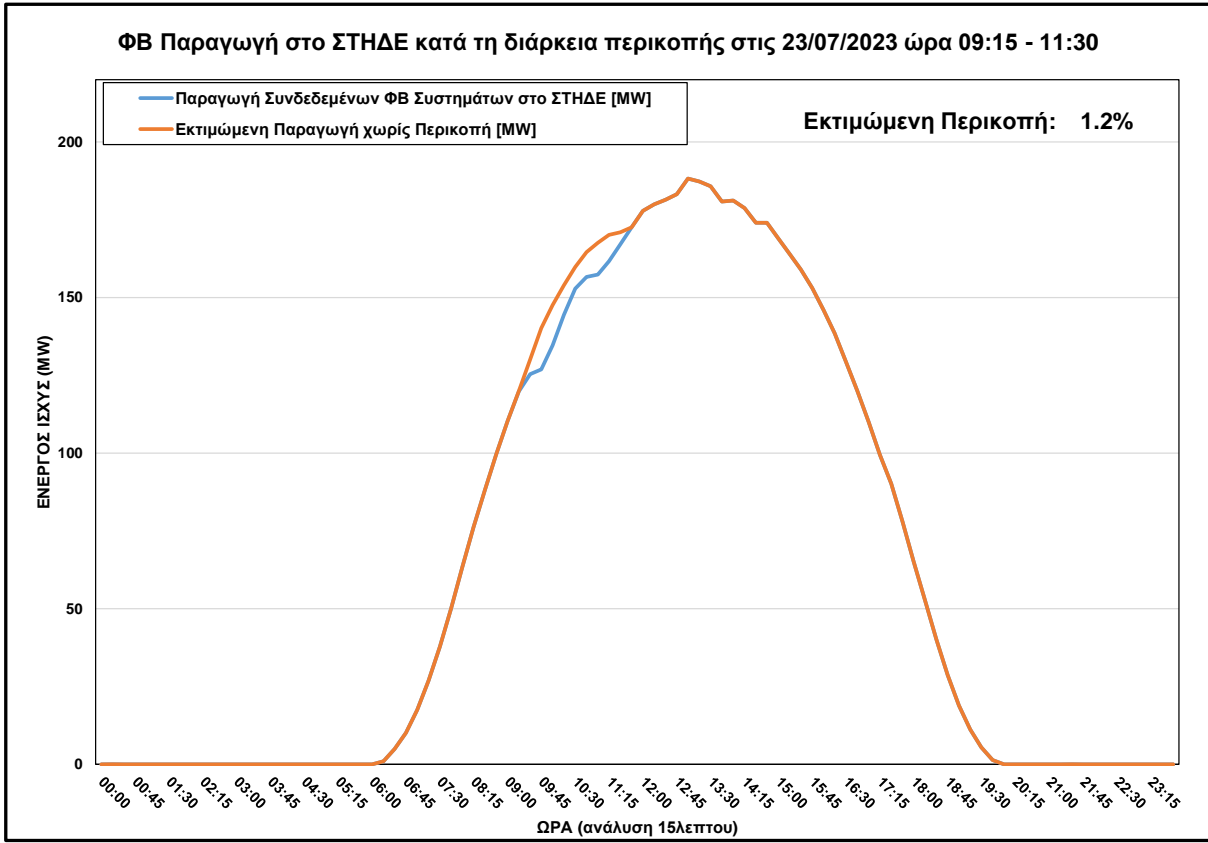



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 30/07/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 08:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1627.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 404.1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 24.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/07/2023 ώρα 08:30 - 15:15

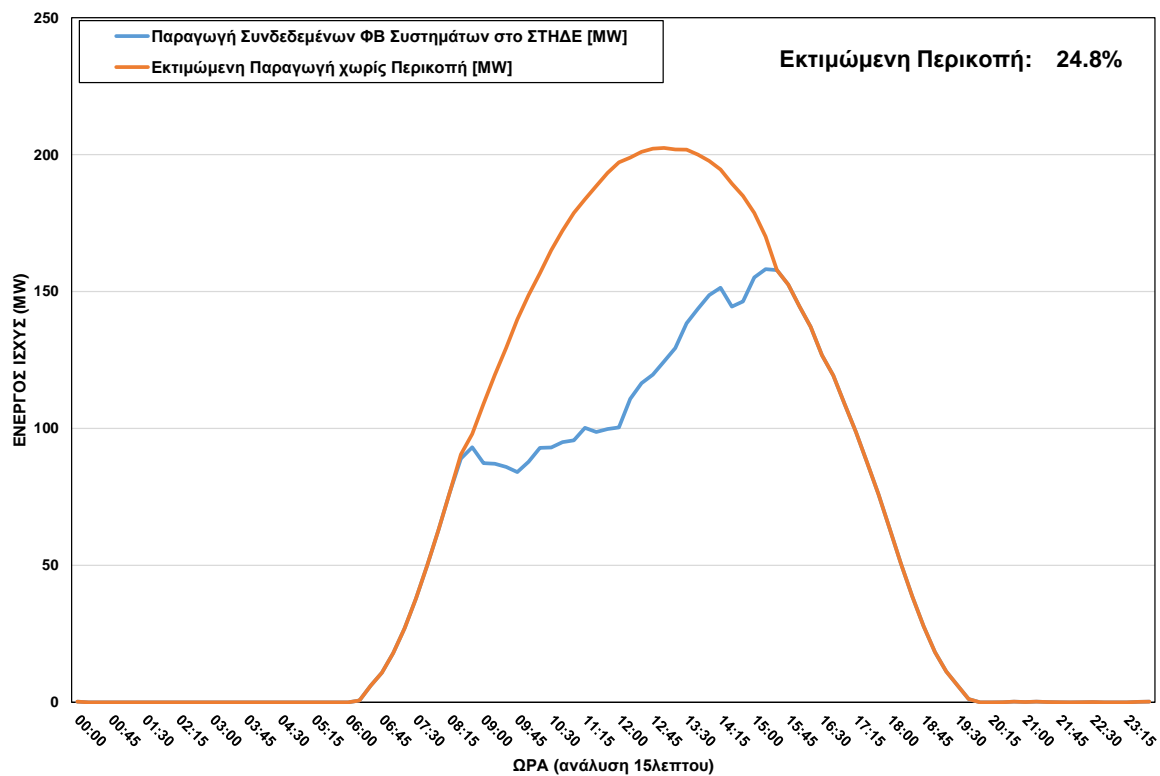


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/08/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1583.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	16.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/08/2023 ώρα 11:30 - 13:15

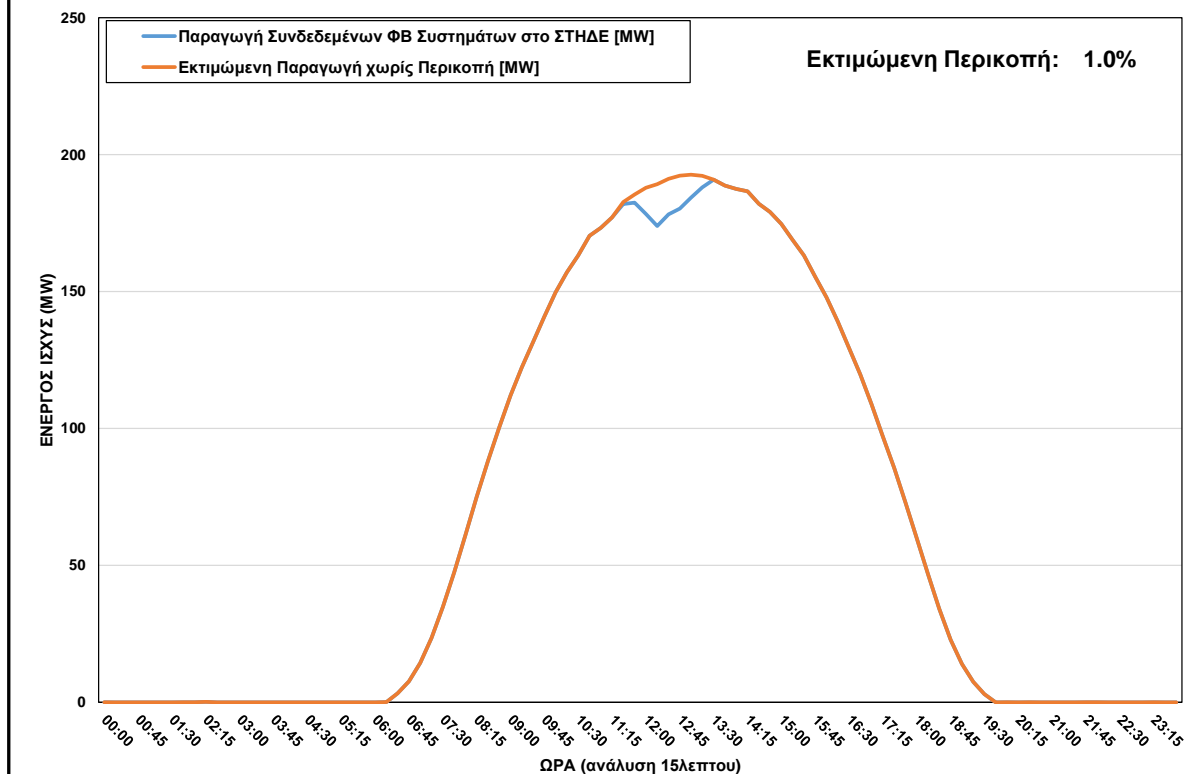

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **06/08/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:30**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **16:30**


Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**

Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1690.5 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **368.3 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **21.8%**

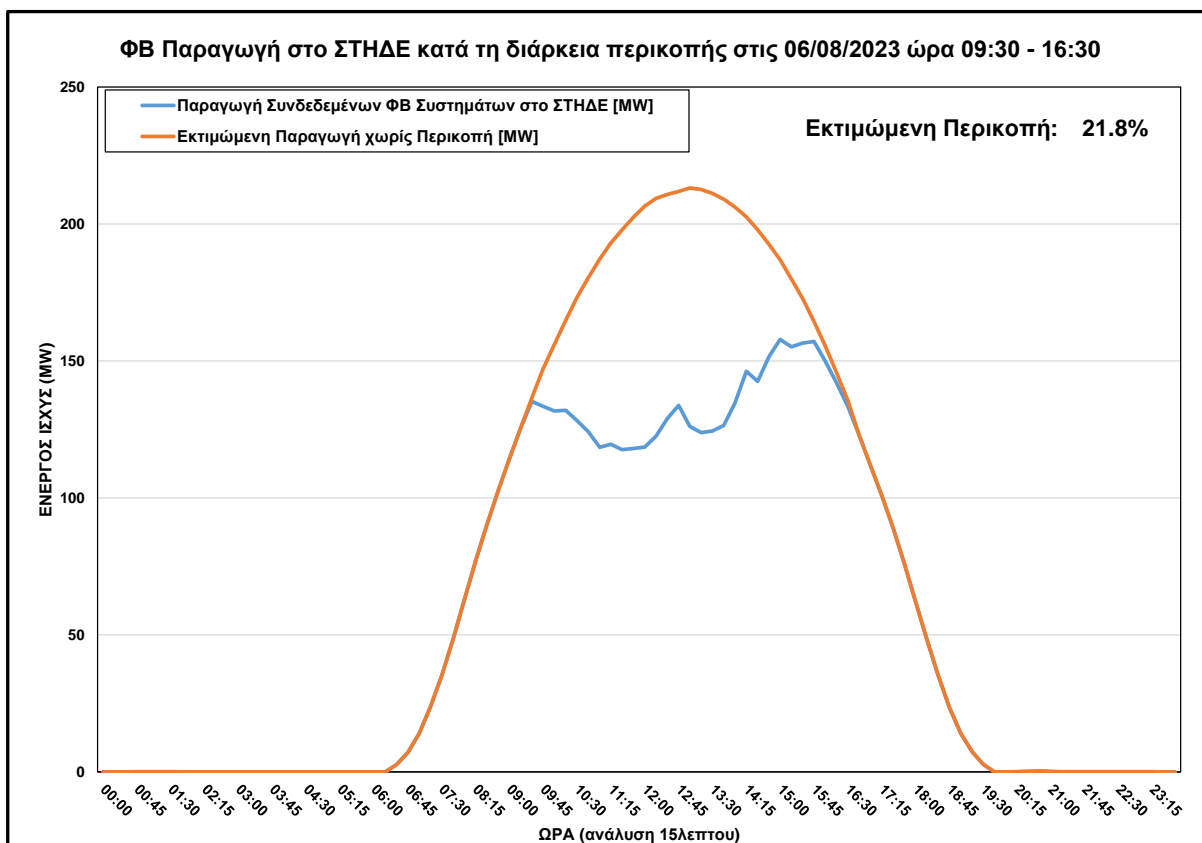

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 12/08/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 12:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1603.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 3.4 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 12/08/2023 ώρα 11:45 - 12:15

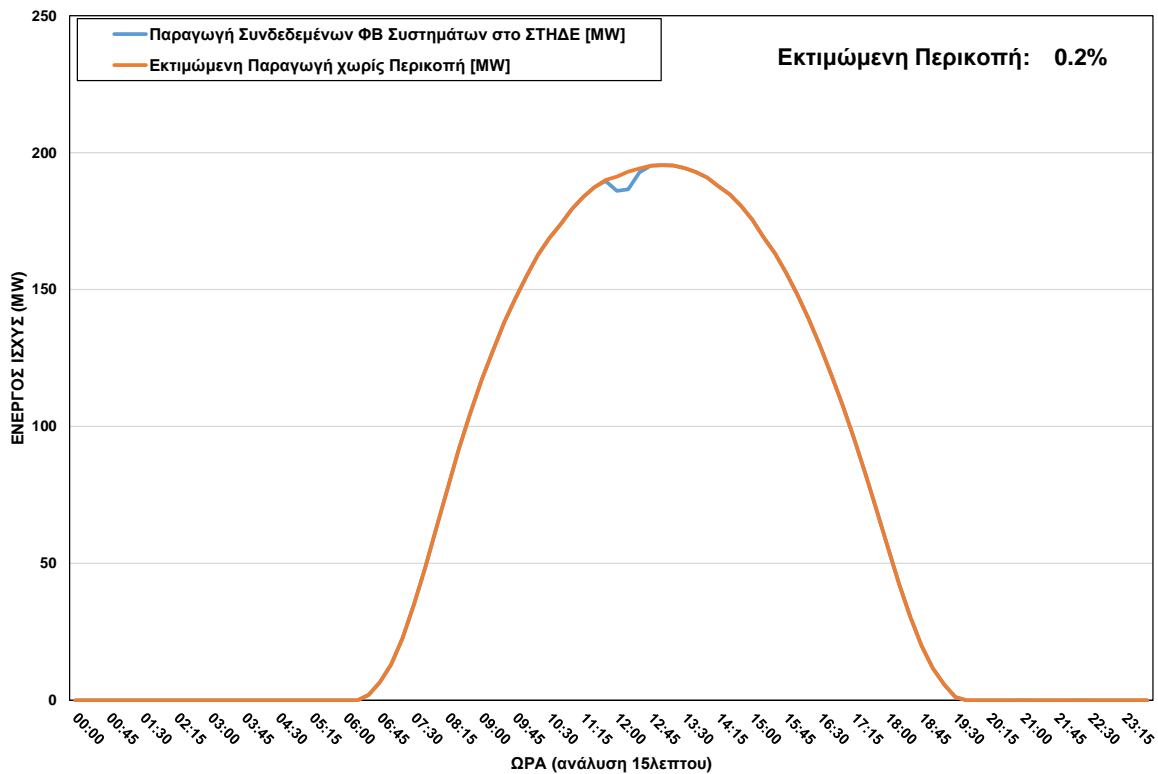

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 13/08/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 11:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1439.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/08/2023 ώρα 11:00 - 11:15

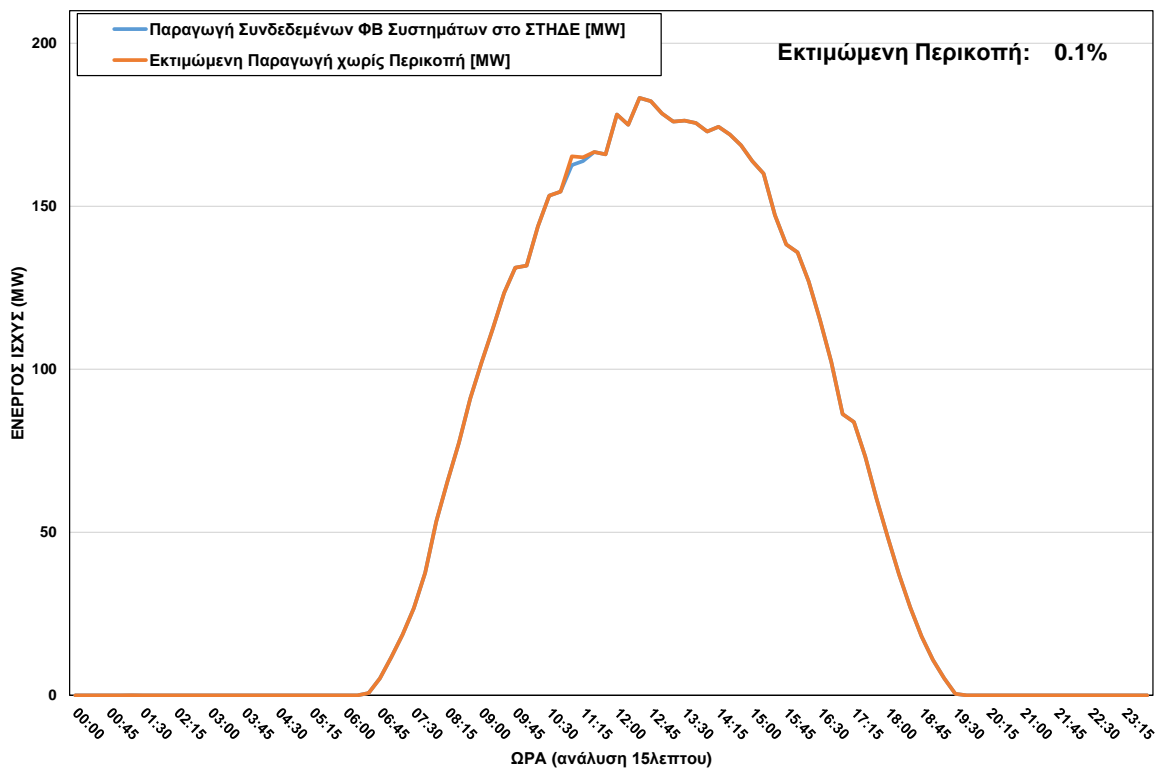

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 26/08/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1436 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 11.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/08/2023 ώρα 11:45 - 13:00

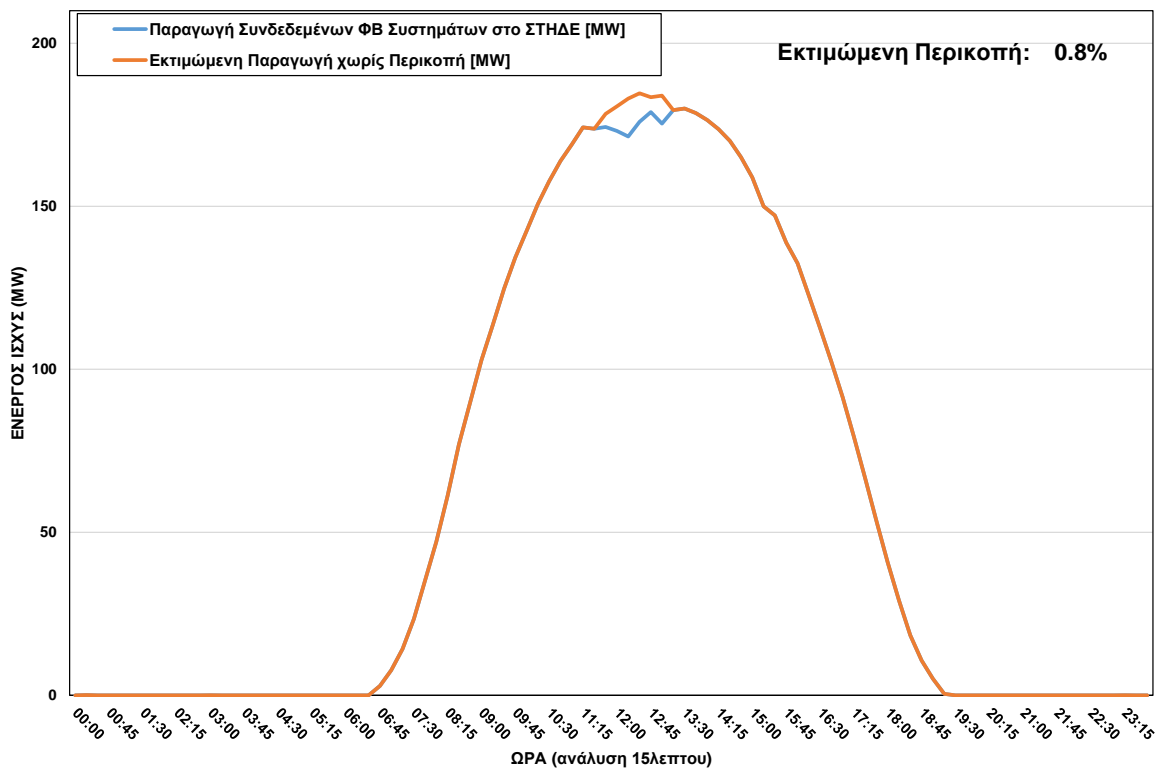


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/08/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1245 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	149.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.0%

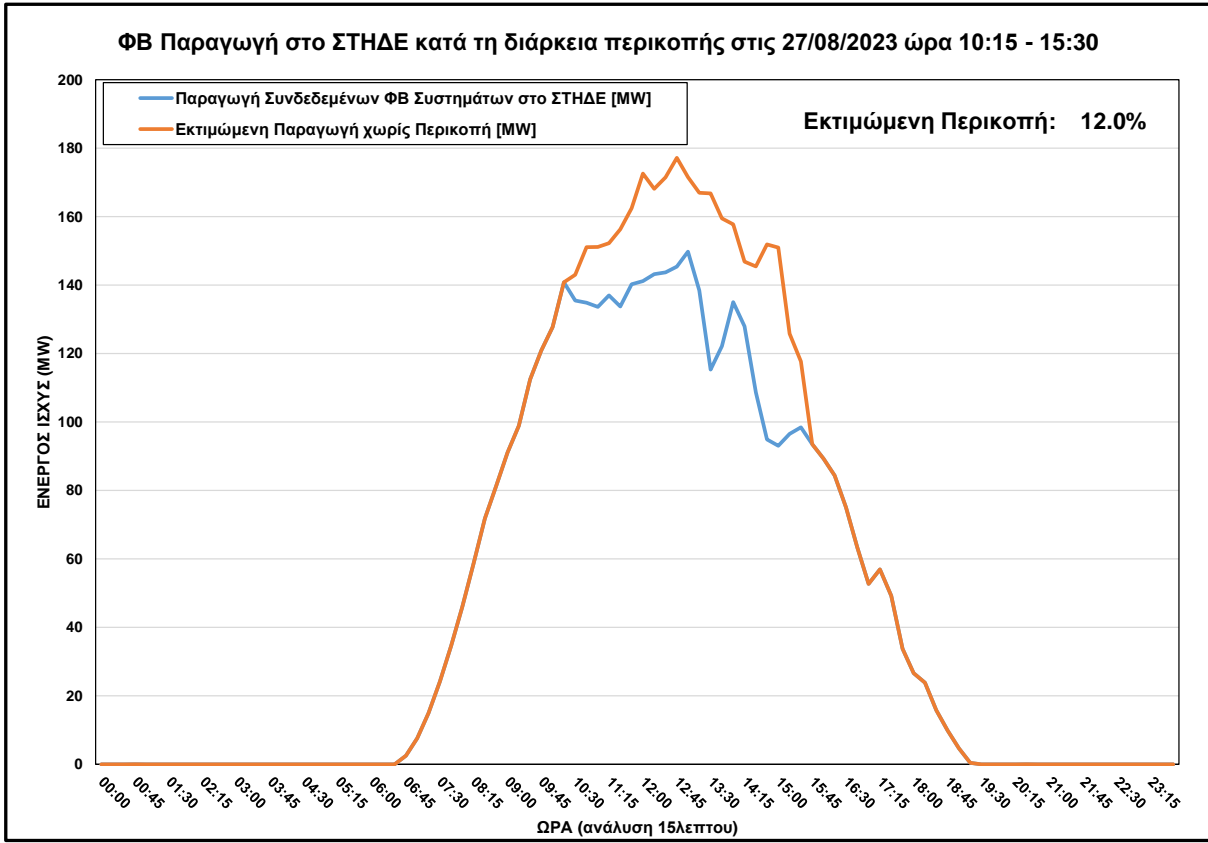


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	<b>28/08/2023</b>
Ωρα Έναρξης Περικοπής	<b>09:15</b>
Ωρα Λήξης Περικοπής	<b>12:30</b>
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	<b>Οδηγία από ΛΕΣ Περ. Γρ. Α-Κ-Μ (09:30 - 10:45) και οδηγία από ΔΣΜΚ (11:25-12:30)</b>
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω υψηλής φόρτισης καλωδίου στον Υ/Σ Μεταφοράς Εργάτες IBT1 SWG, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εξοπλισμού του IBT1 από τις 09:30 μέχρι τις 10:45 και περικοπή παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος από τις 11:25 μέχρι τις 12:30.
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	<b>1200.6 MWh</b>
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	<b>22.3 MWh</b>
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	<b>1.9%</b>

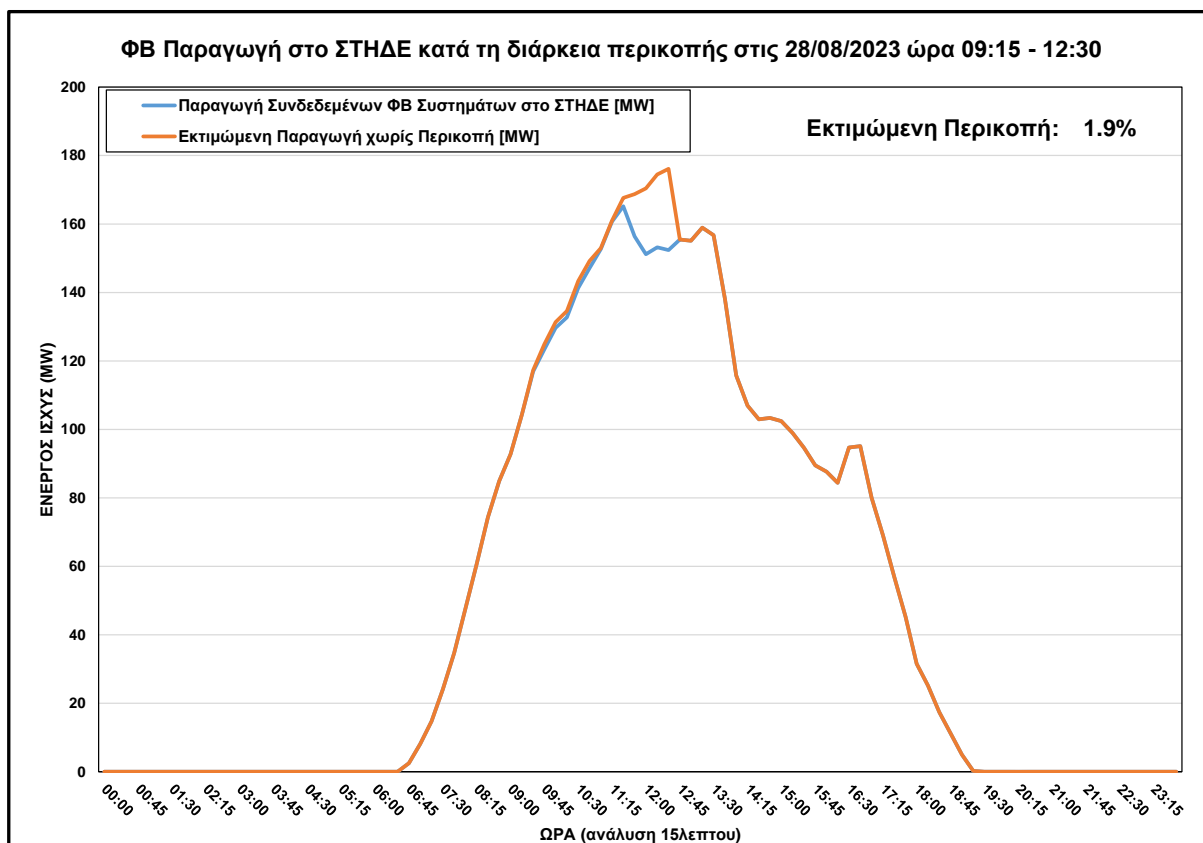




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/08/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	10:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΟΧΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω υψηλής φόρτισης καλωδίου στον Υ/Σ Μεταφοράς Εργάτες IBT2 SWG, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εξοπλισμού του IBT2.
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1430.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.1%

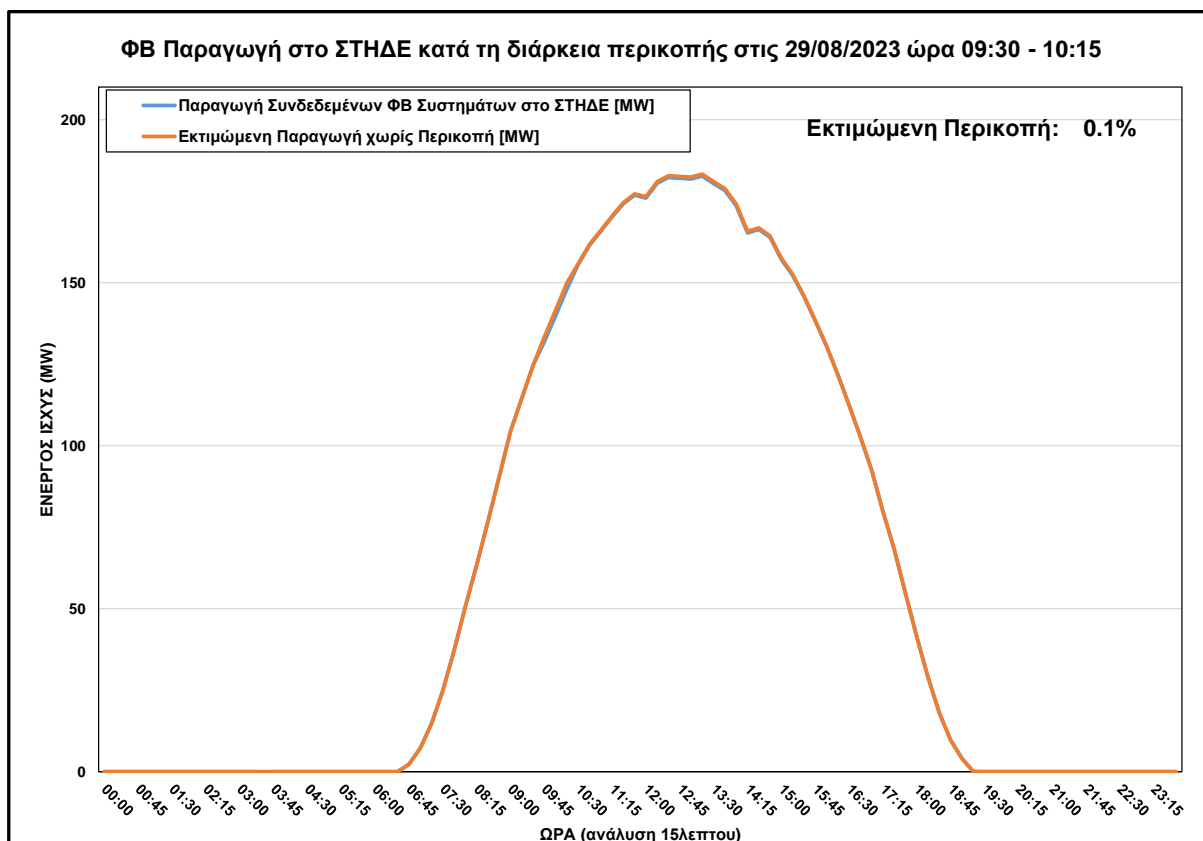

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **01/09/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **11:15**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **14:30**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1549.3 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **92 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **5.9%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/09/2023 ώρα 11:15 - 14:30**

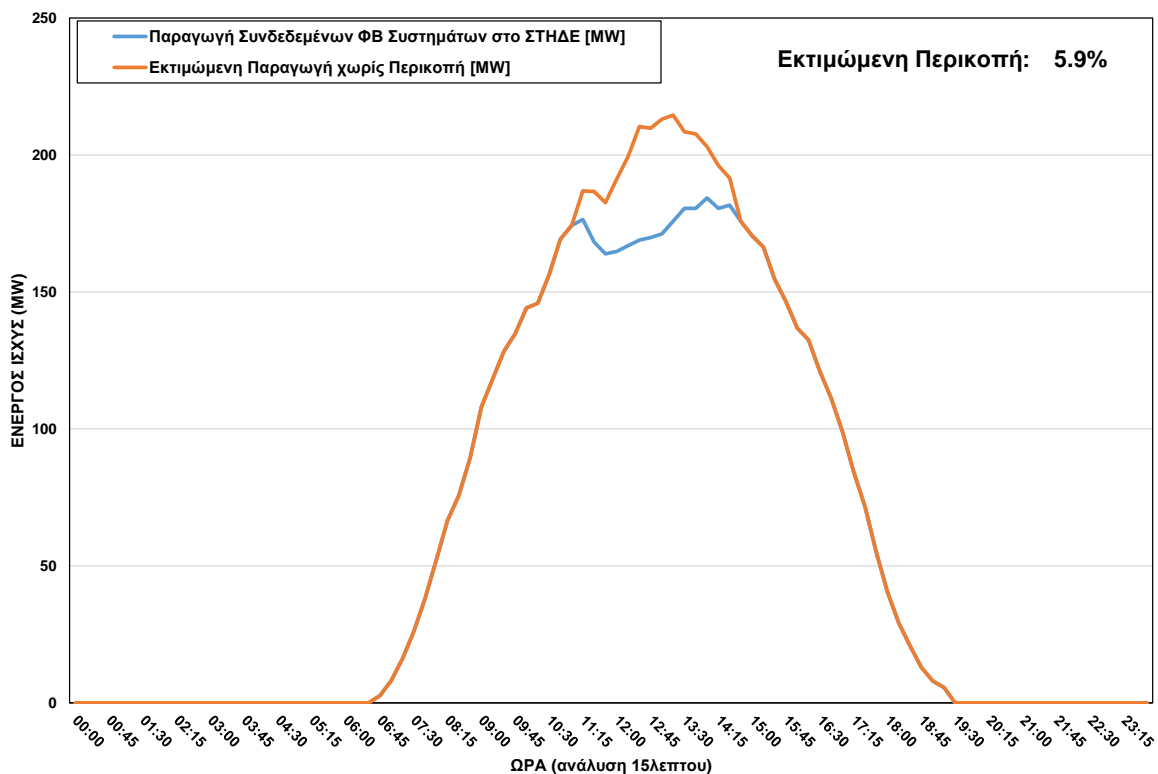


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/09/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1441.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	559.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.8%

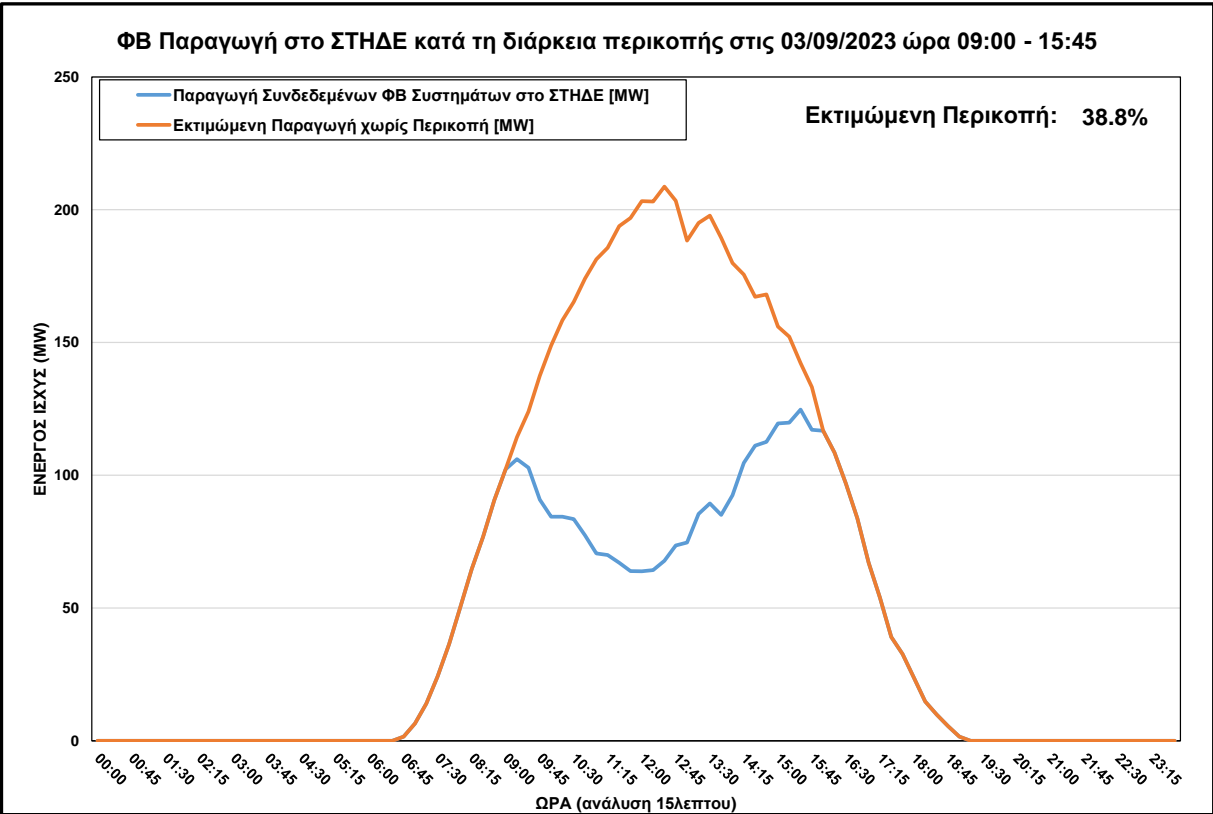


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	07/09/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1431.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	17.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.2%

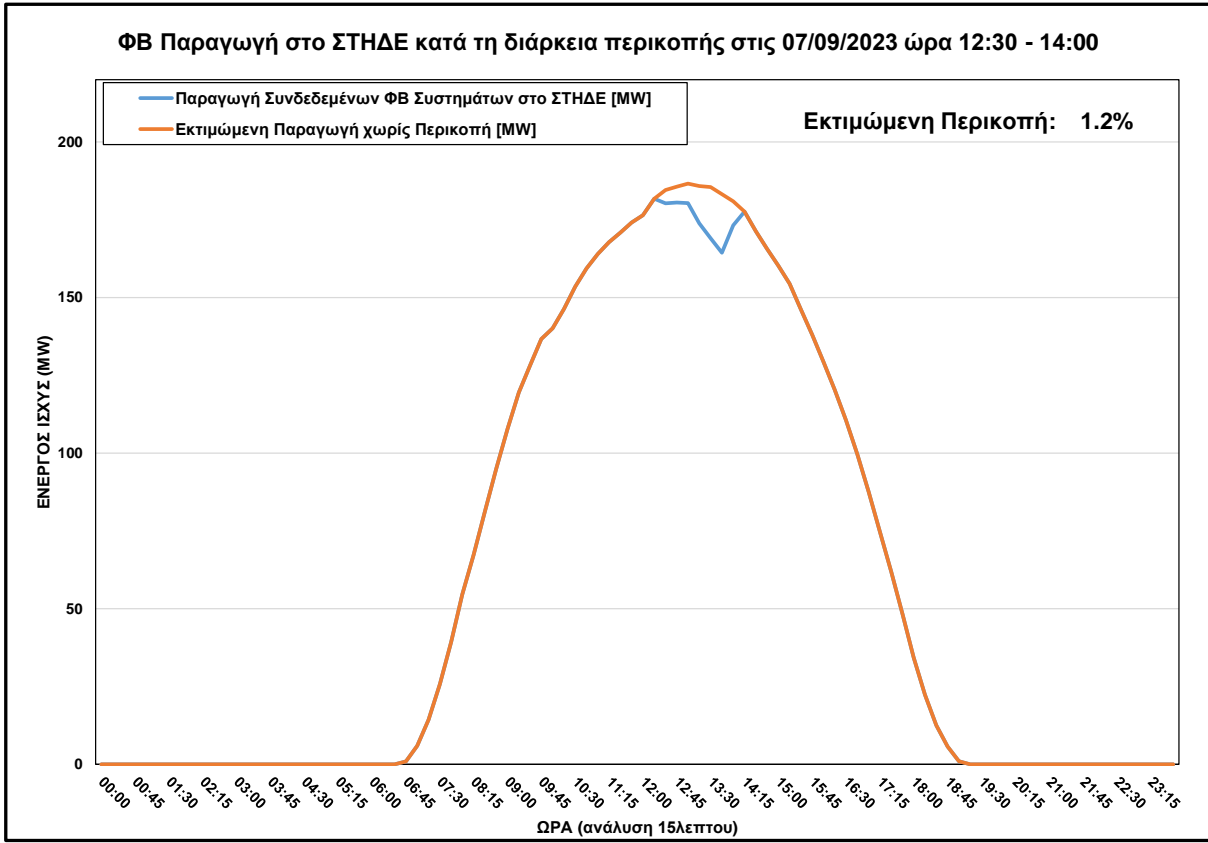


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	10/09/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1394.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	221.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.9%

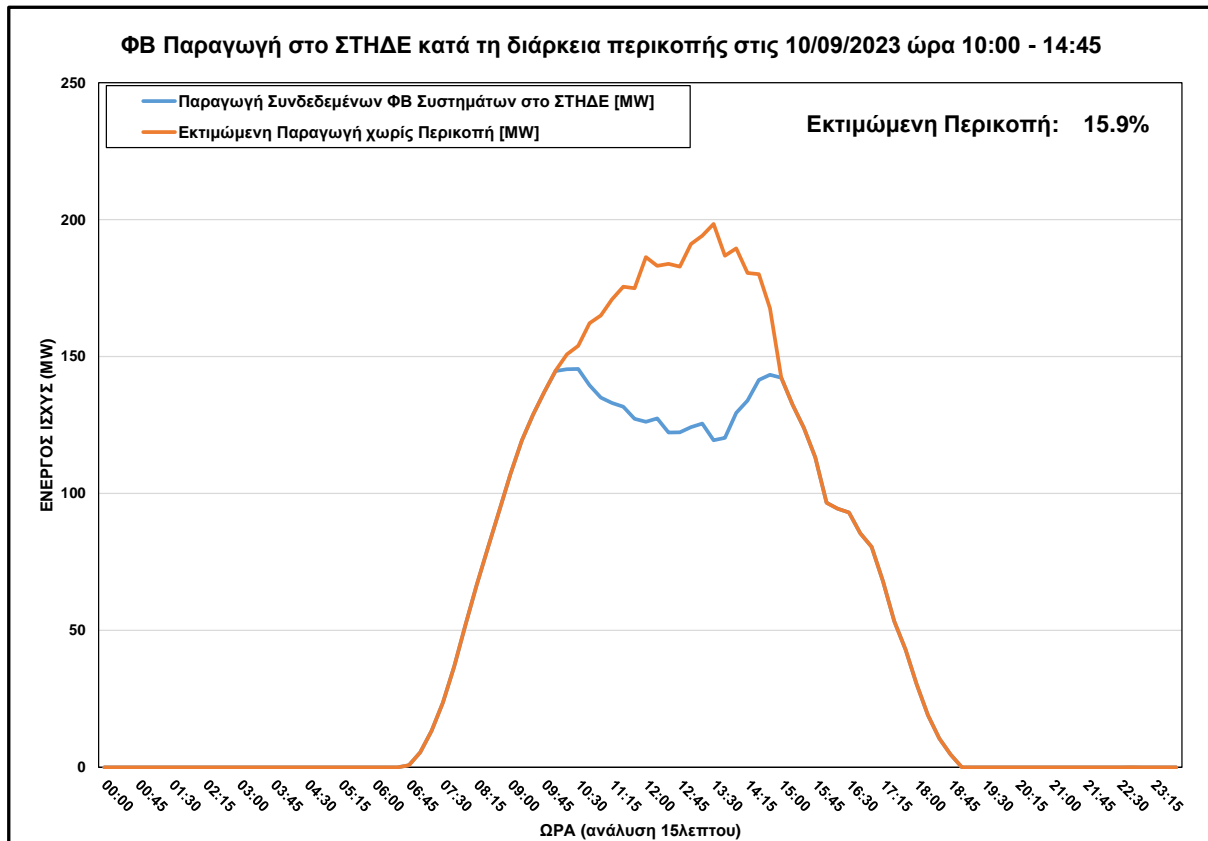

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 13/09/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1492.8 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 157 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 10.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/09/2023 ώρα 09:45 - 15:00

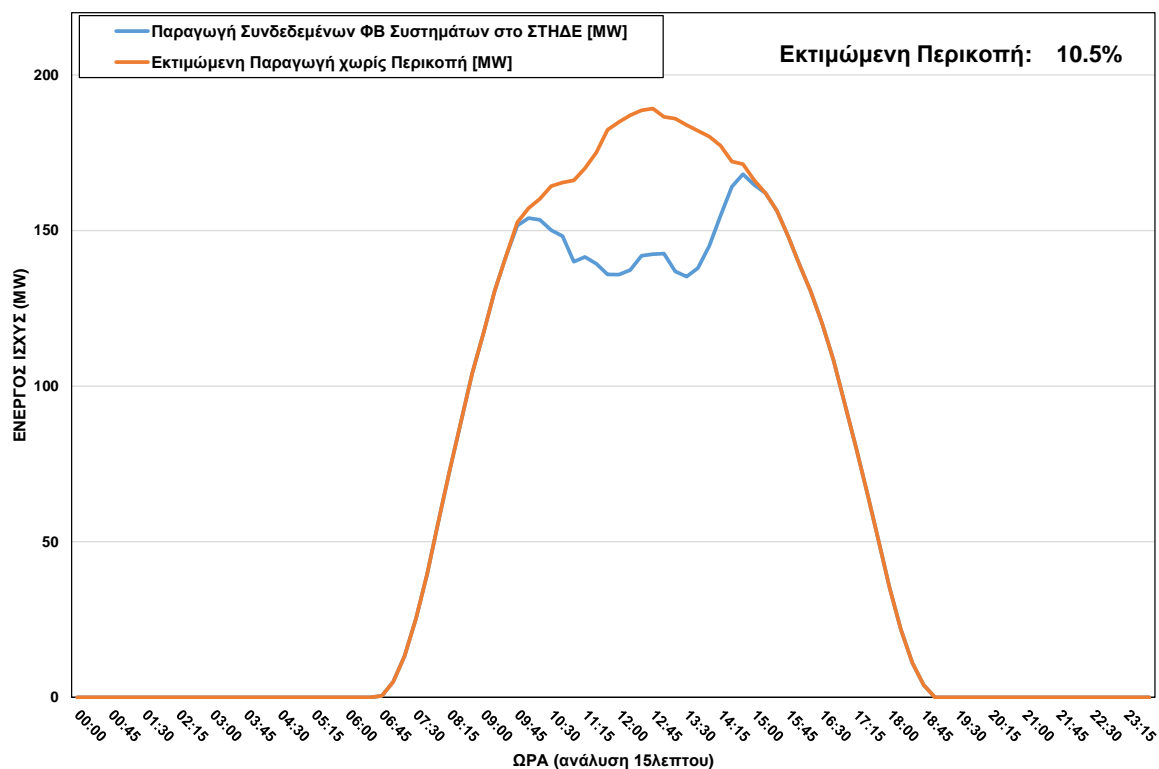

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 14/09/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1534.4 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 158 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 10.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/09/2023 ώρα 10:45 - 14:45

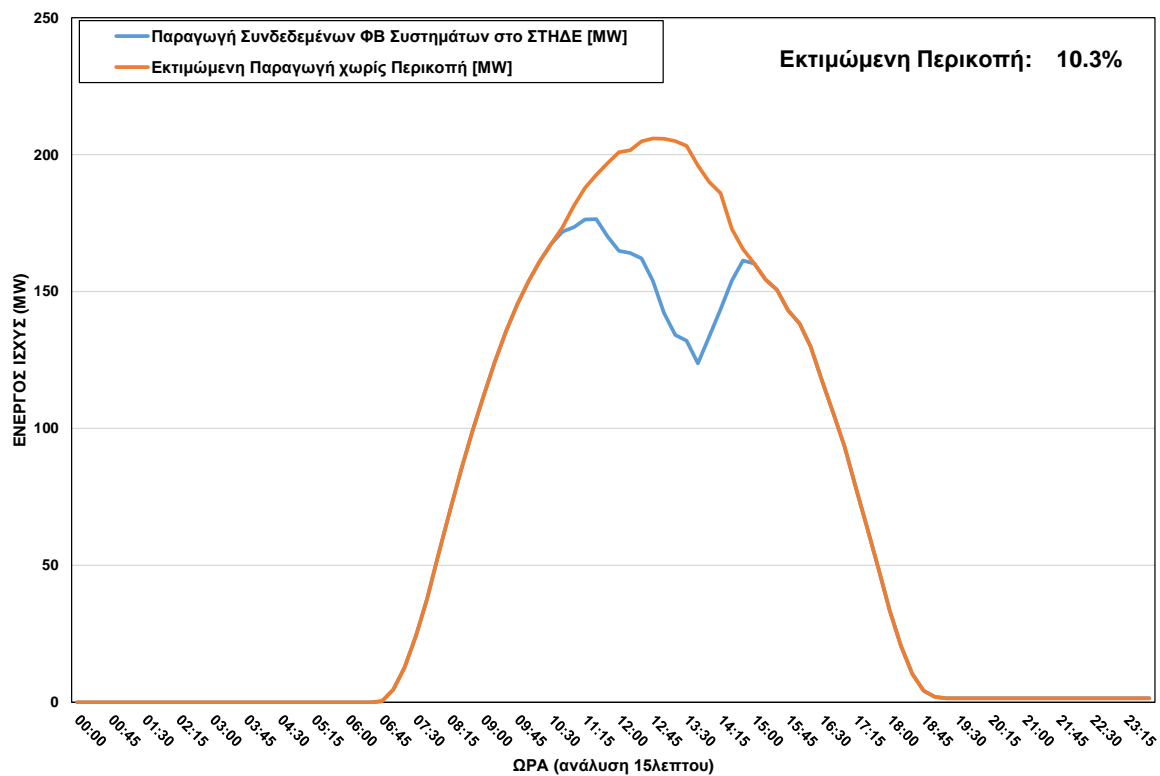

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 15/09/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1606.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 142.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 8.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/09/2023 ώρα 10:30 - 14:15

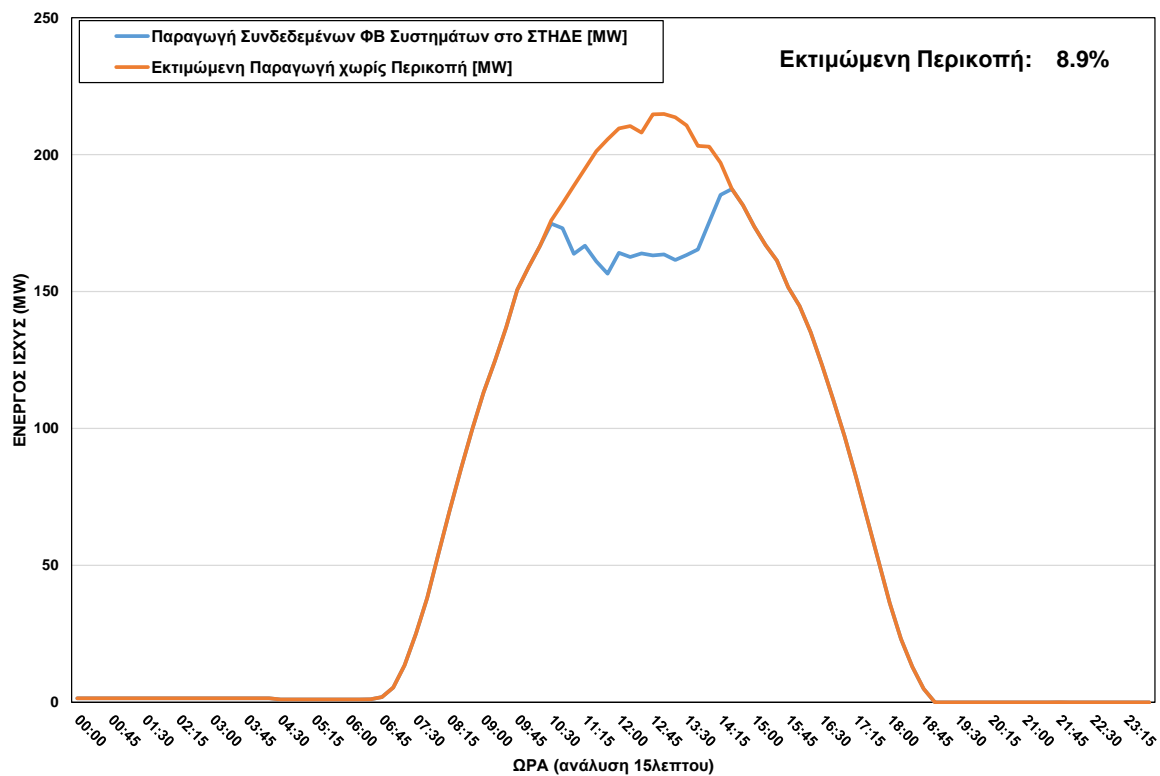




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	16/09/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1601.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.9%

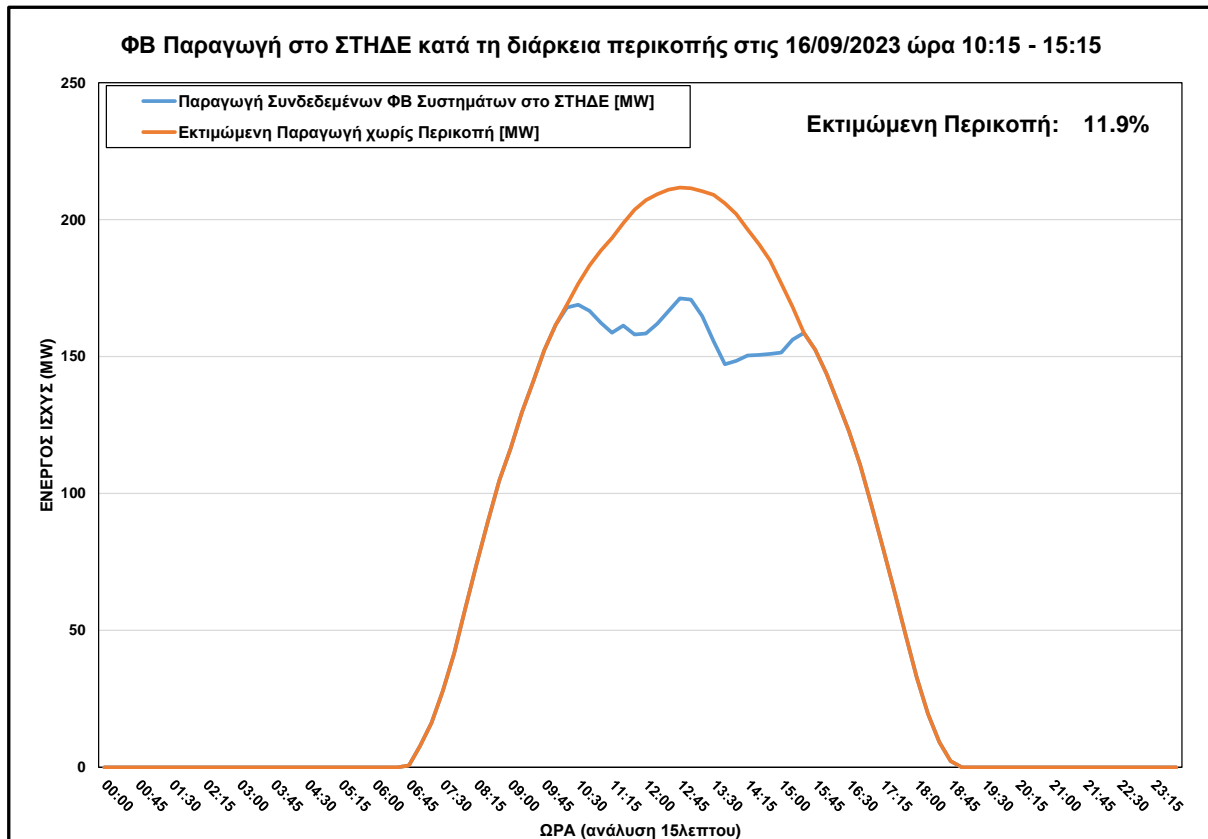

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 17/09/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1569.8 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 216.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17/09/2023 ώρα 09:45 - 15:45

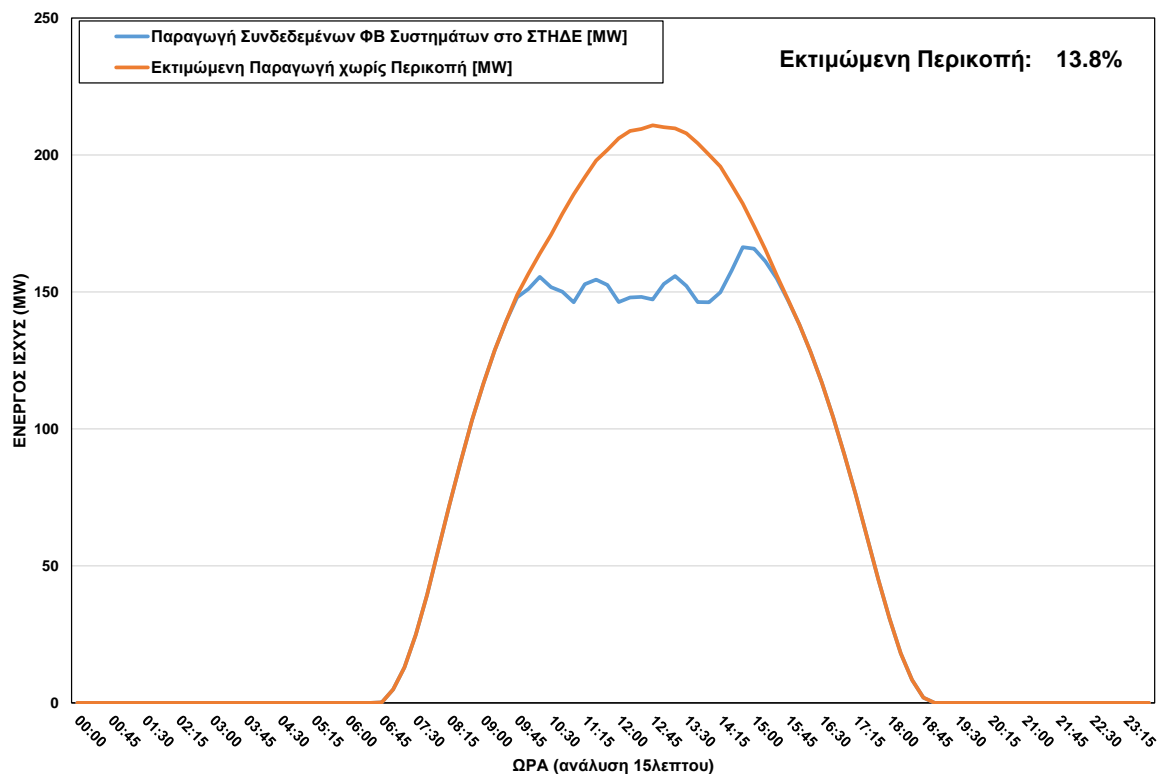


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/09/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΟΧΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός ηλεκτροπαραγωγής των Φ/Β συστημάτων στον Υ/Σ Μεταφοράς "NEW MARI" στις αναχωρήσεις "B.E.R.M.S 1", "ZYGI LINE" και "LEFKARA LINE" λόγω προγραμματισμένων εργασιών σε εξοπλισμό της ΑΗΚ.
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1340.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	22.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.7%

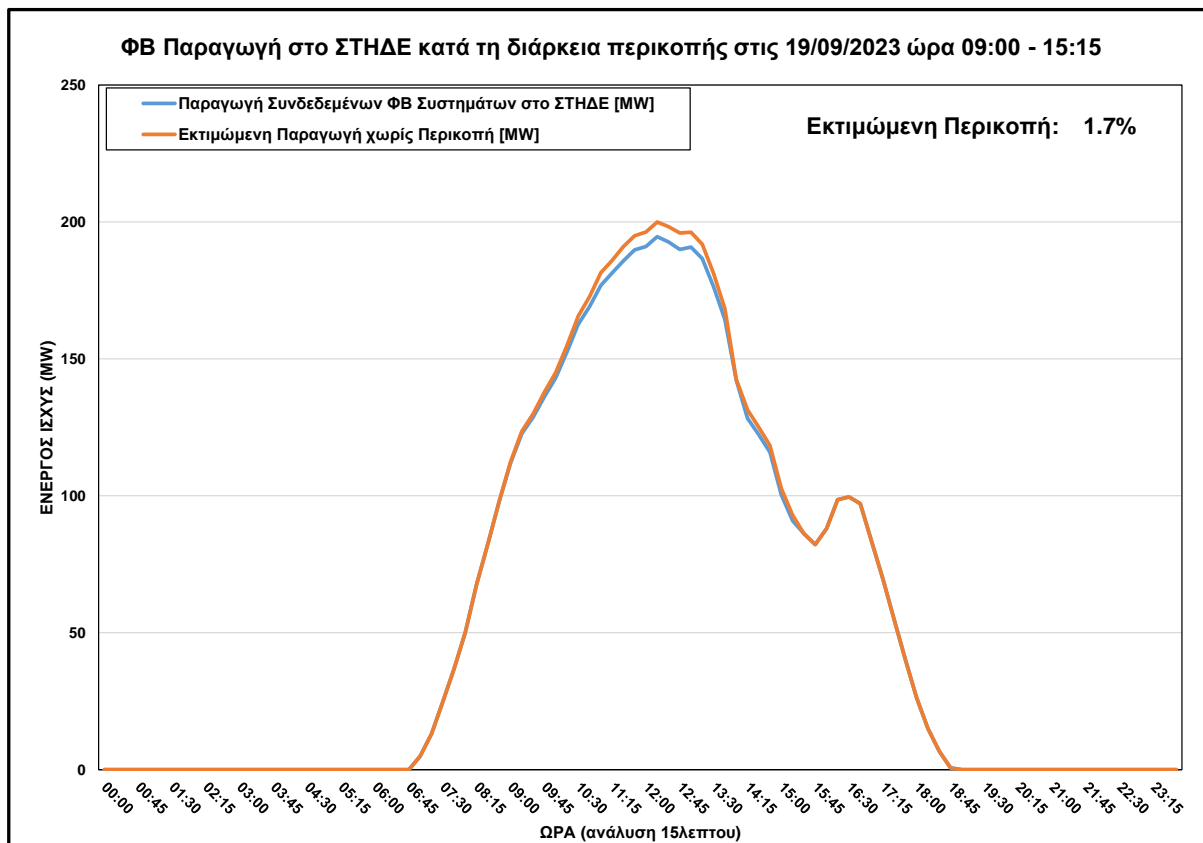

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 29/09/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1444.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 16.8 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 1.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/09/2023 ώρα 12:45 - 14:00

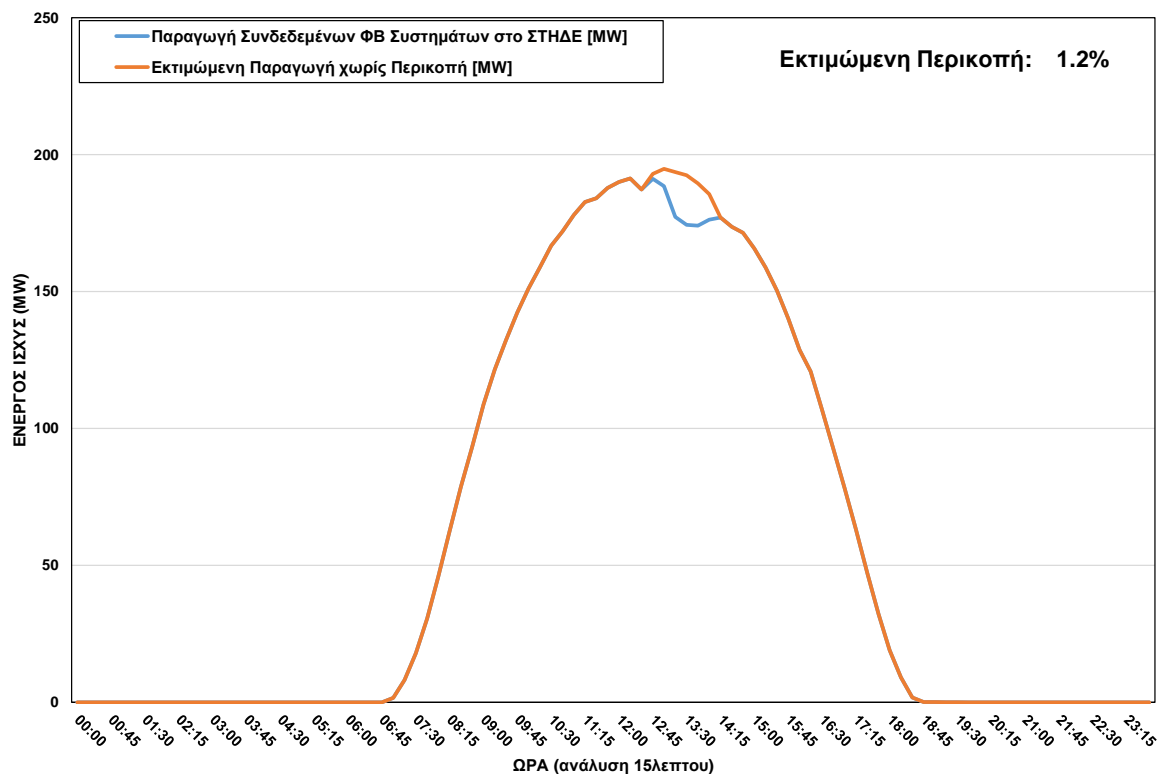


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30/09/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1229.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	137 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.1%

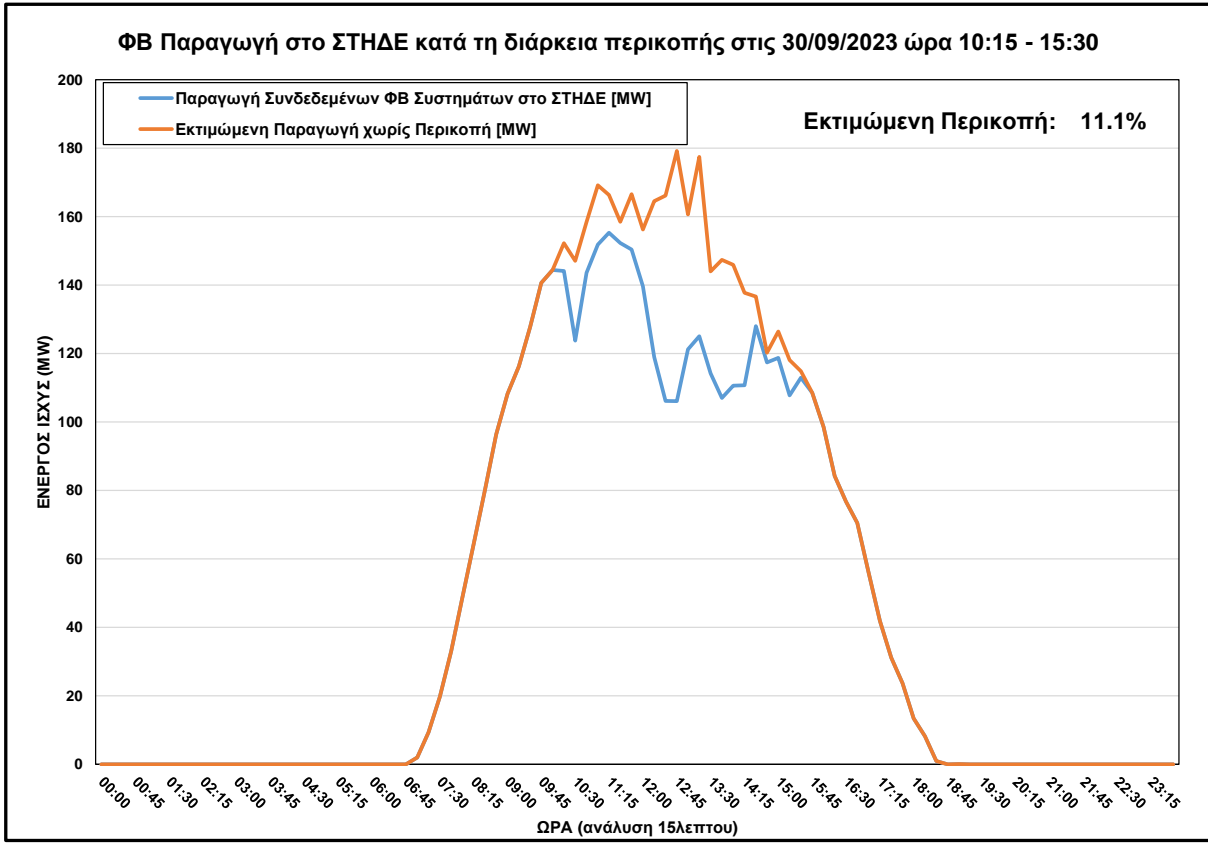


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	01/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1225.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	485.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.6%

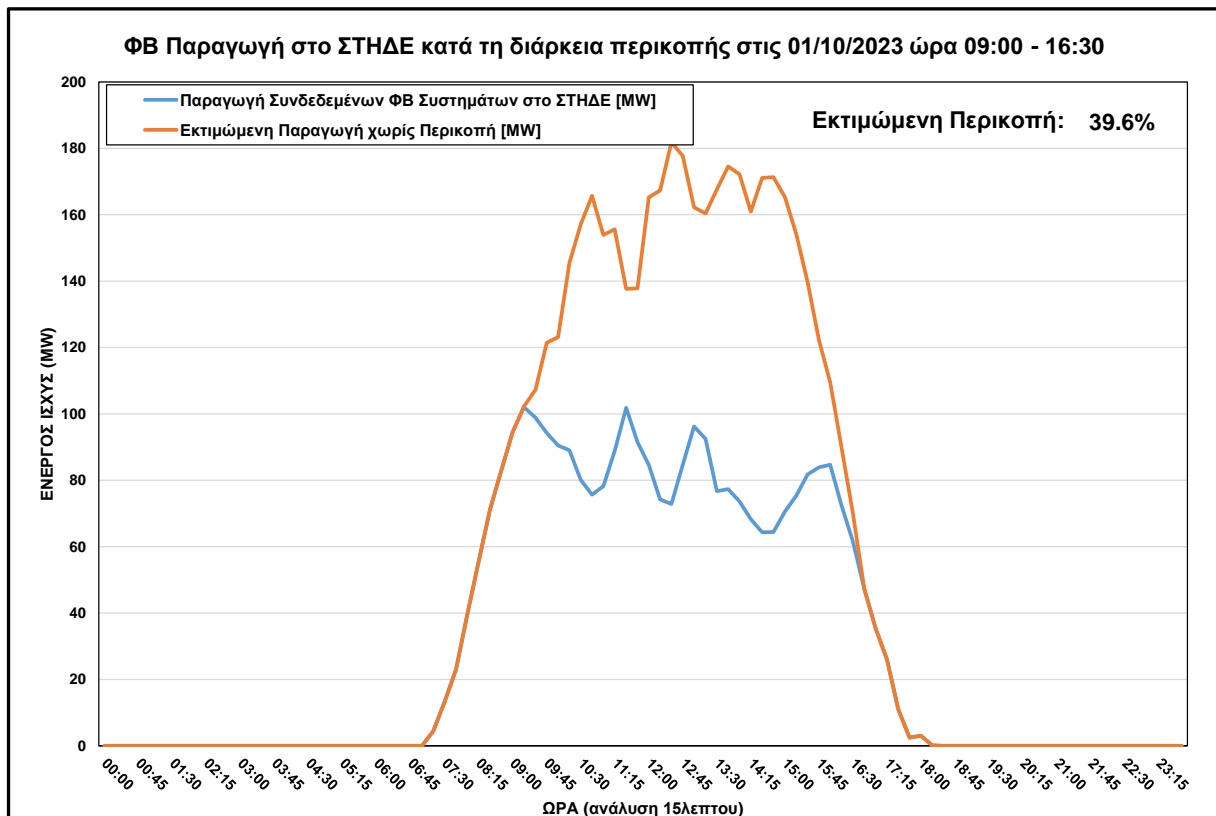


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1272.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	314.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.7%

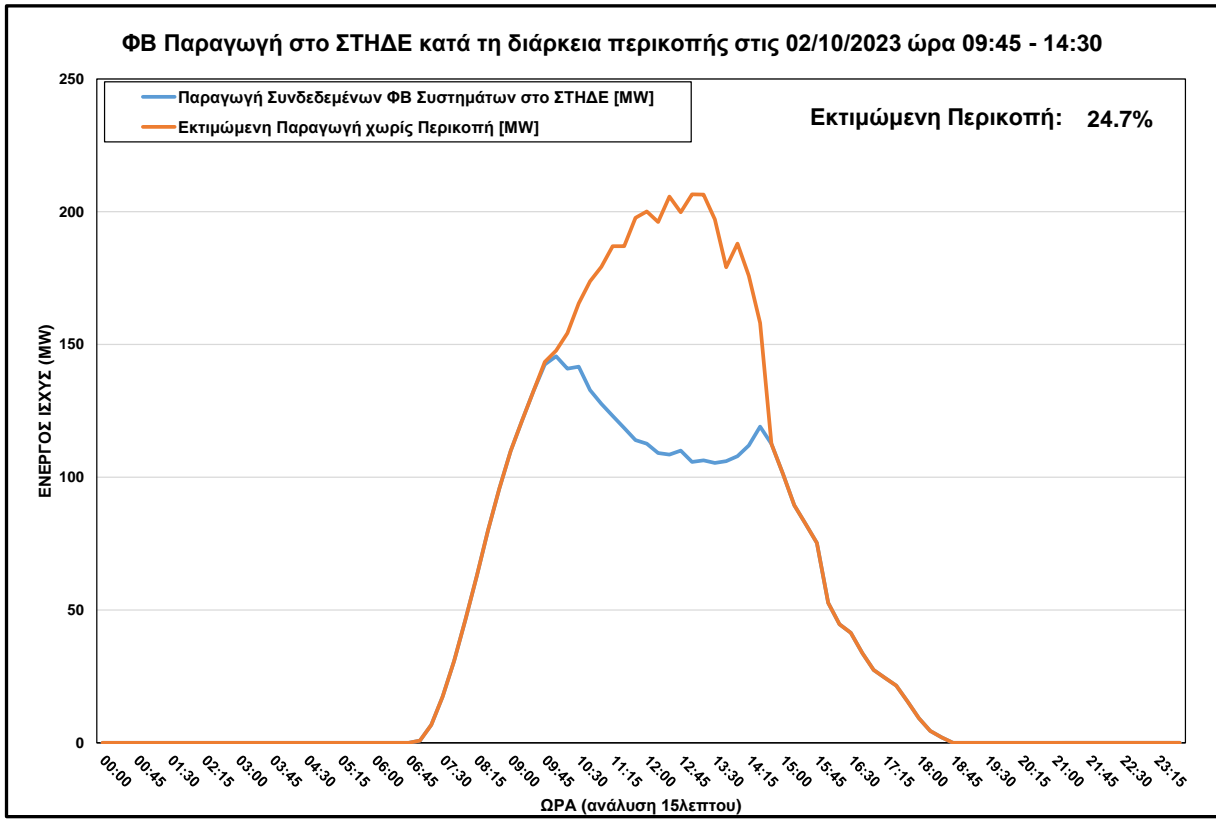


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	915.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	4.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.5%

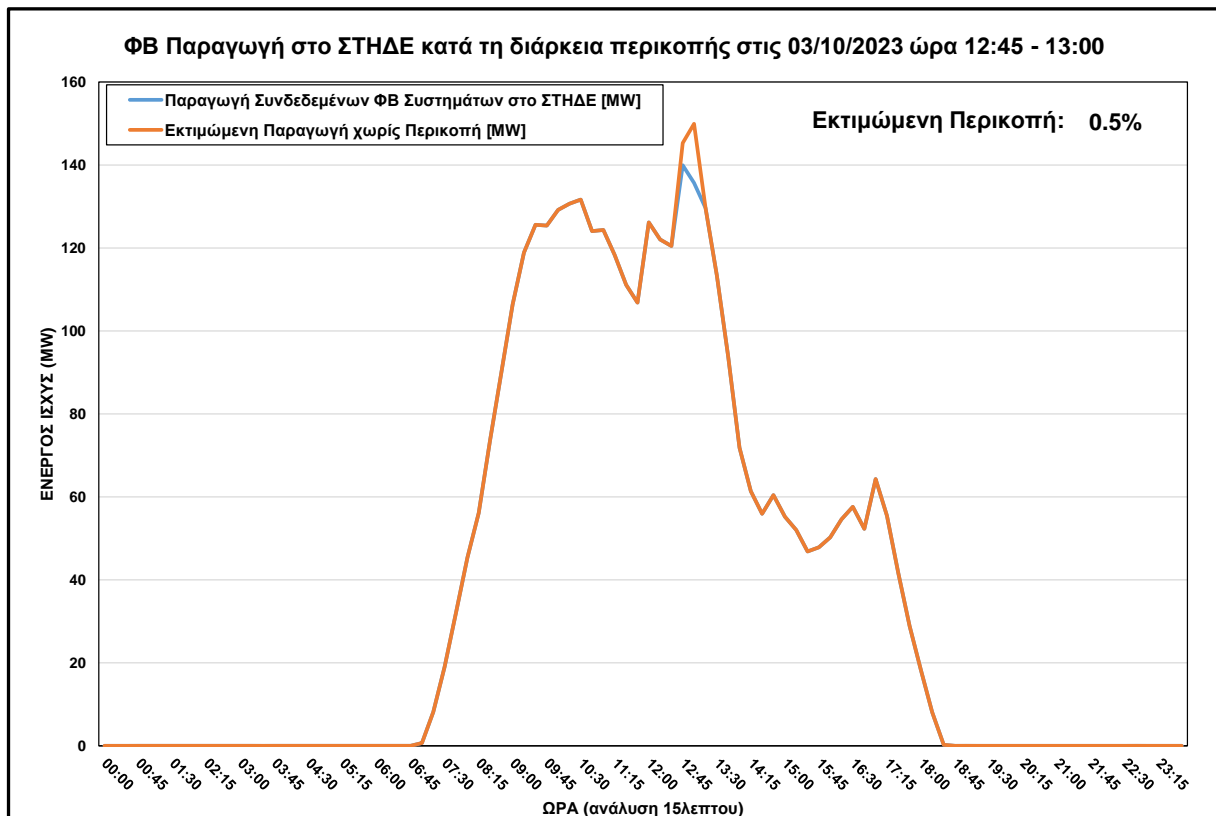




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	04/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1370.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	91.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.7%

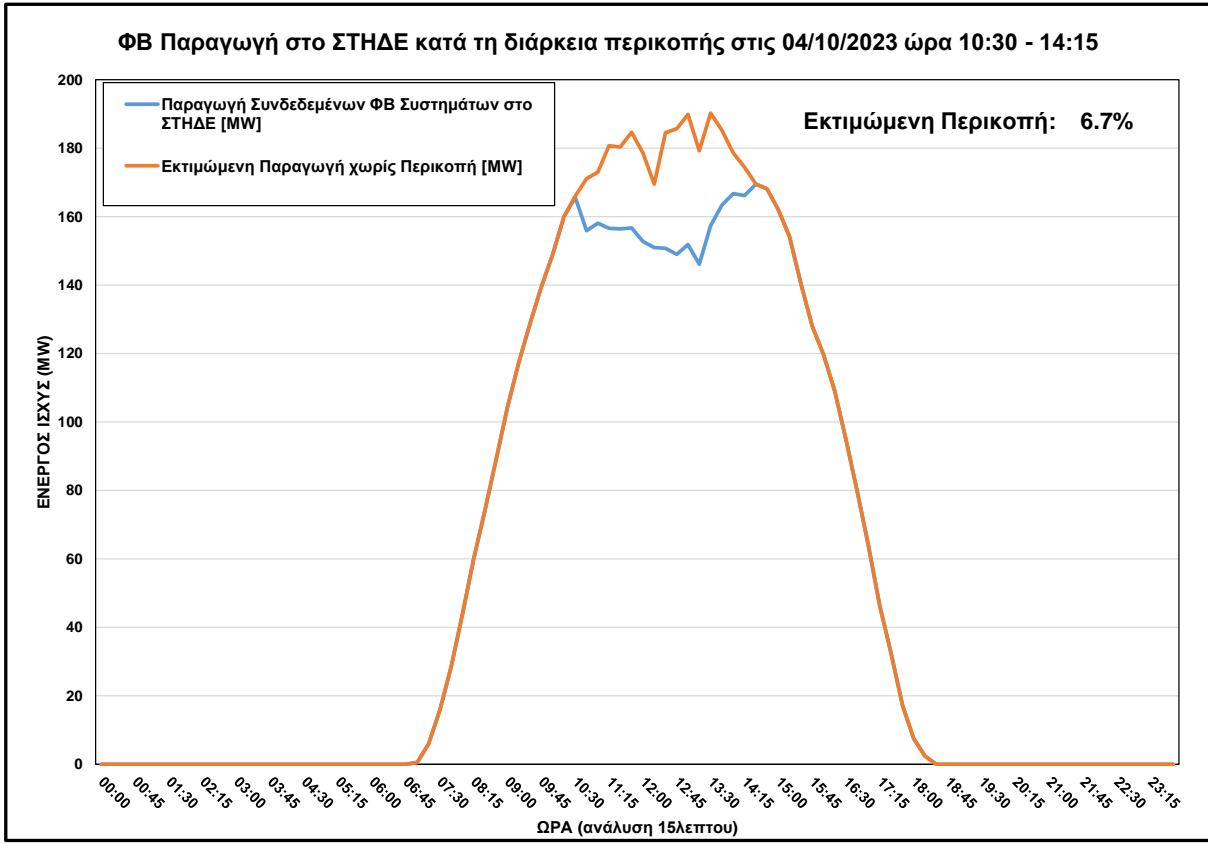

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 05/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1167.4 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 54 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 4.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/10/2023 ώρα 12:00 - 13:30

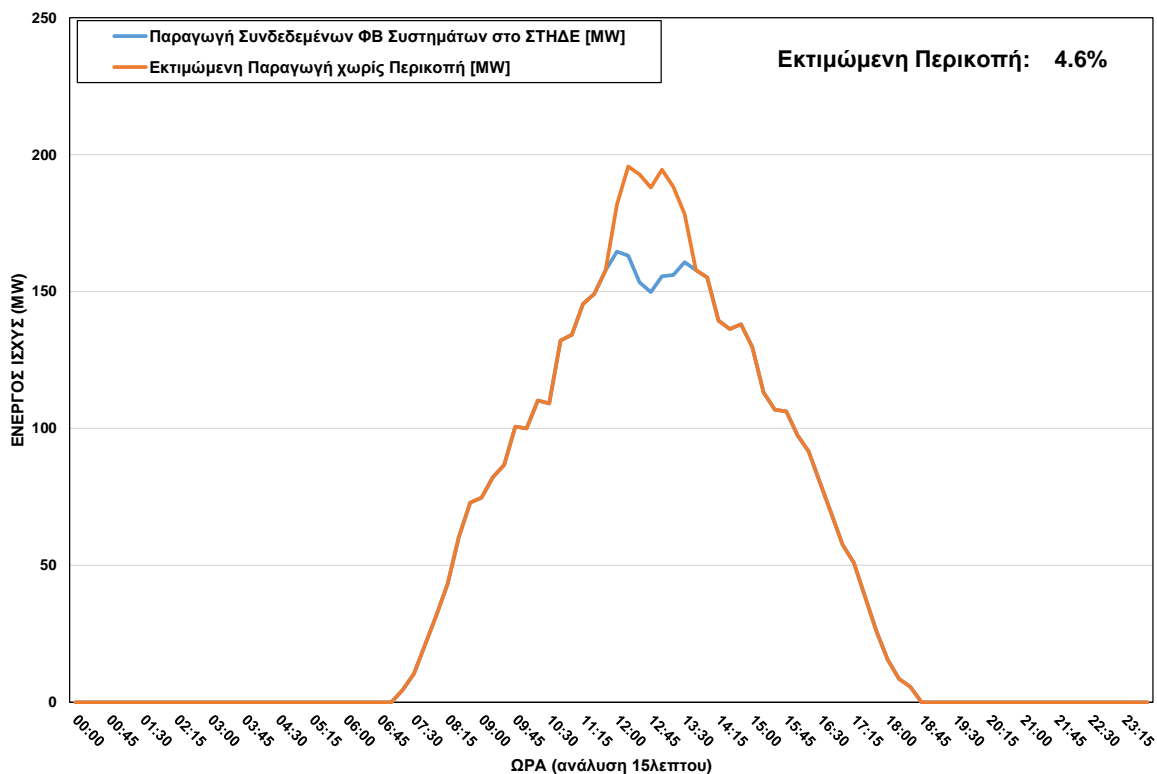


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1367.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	62 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.5%

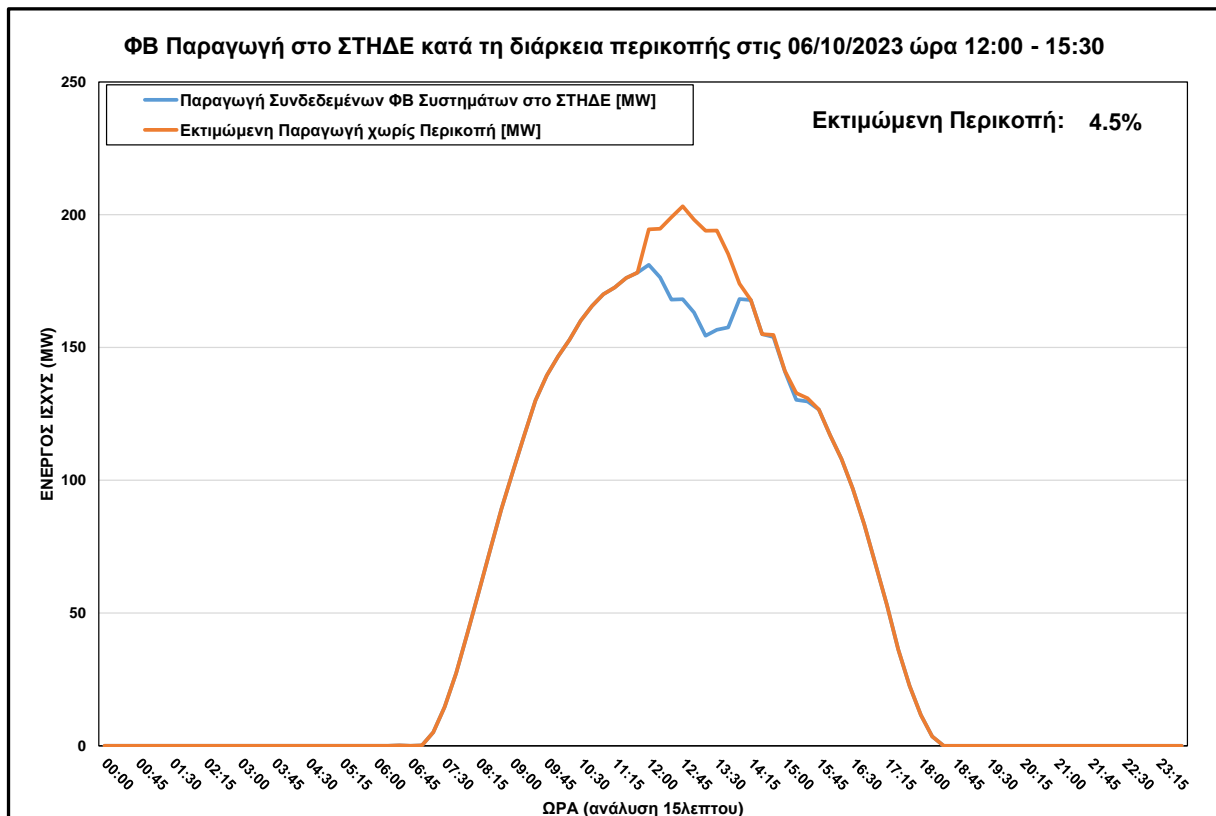

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **07/10/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **10:30**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **13:45**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1320 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **110.7 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **8.4%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/10/2023 ώρα 10:30 - 13:45**

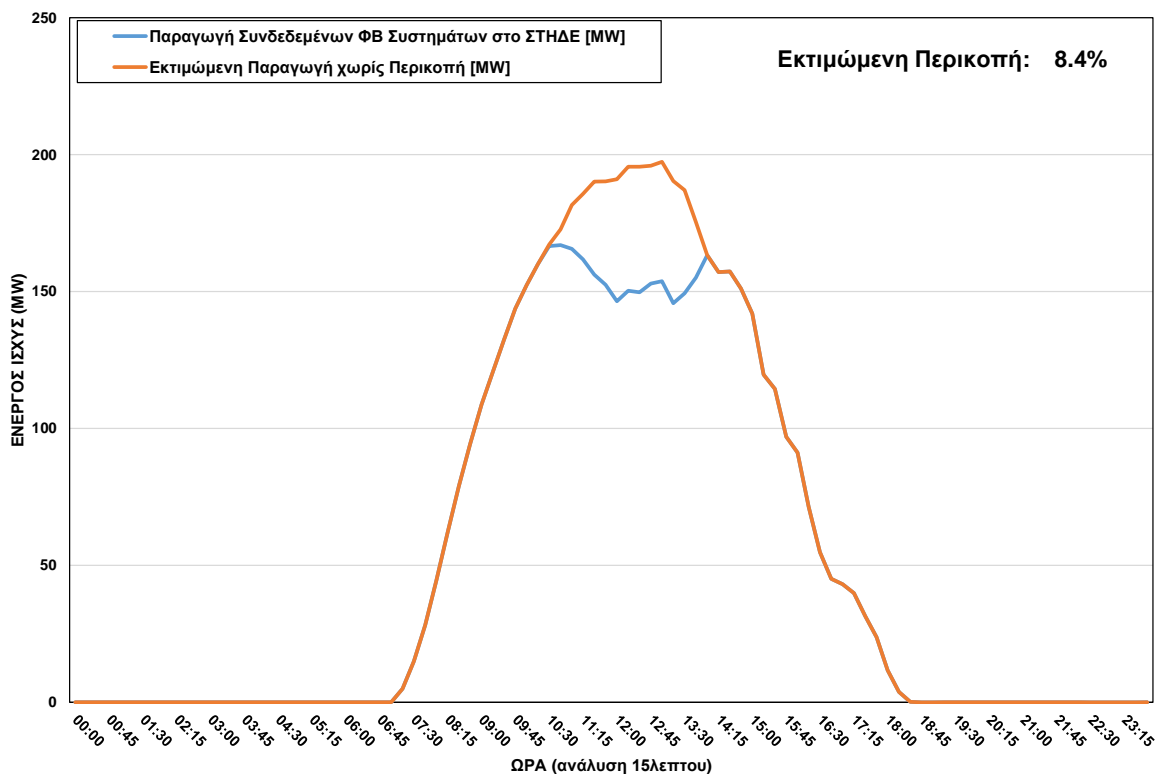


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	808.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	55 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.8%

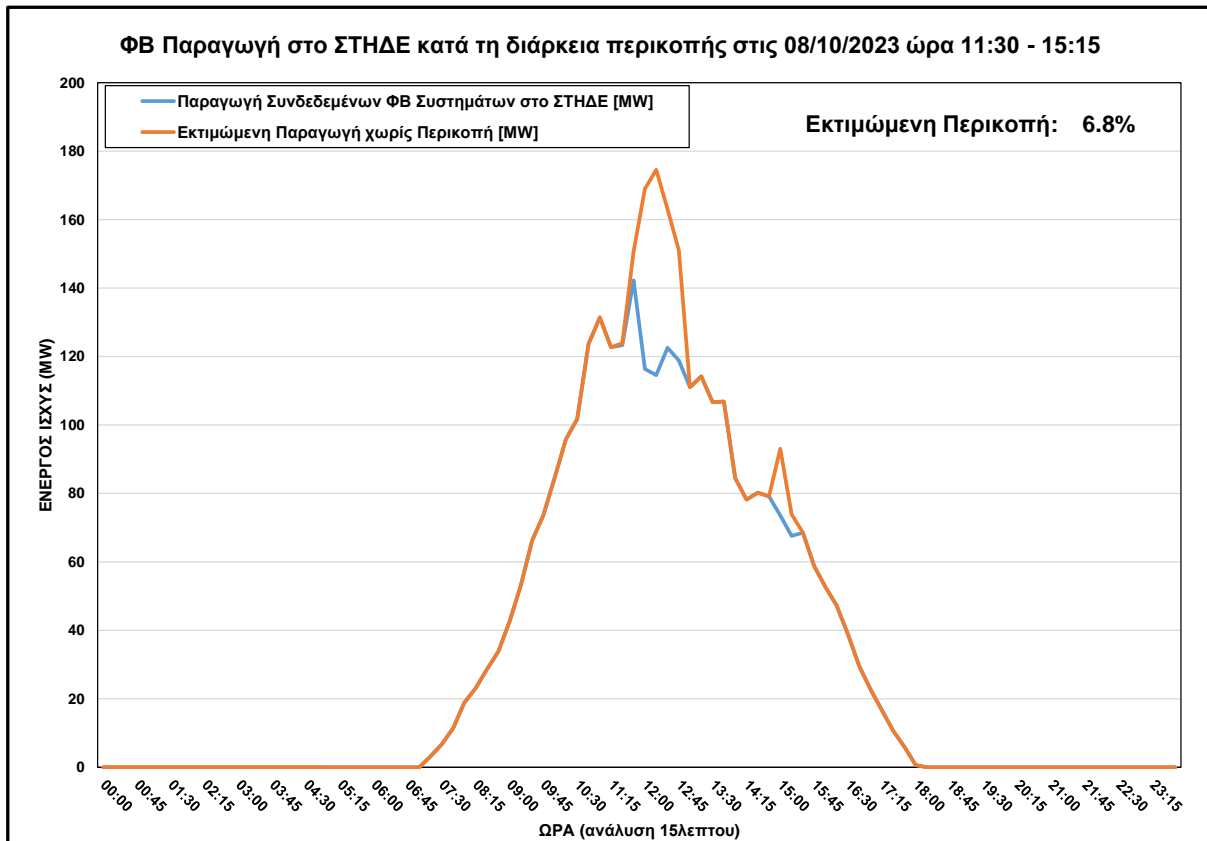


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1238 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	48.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.9%

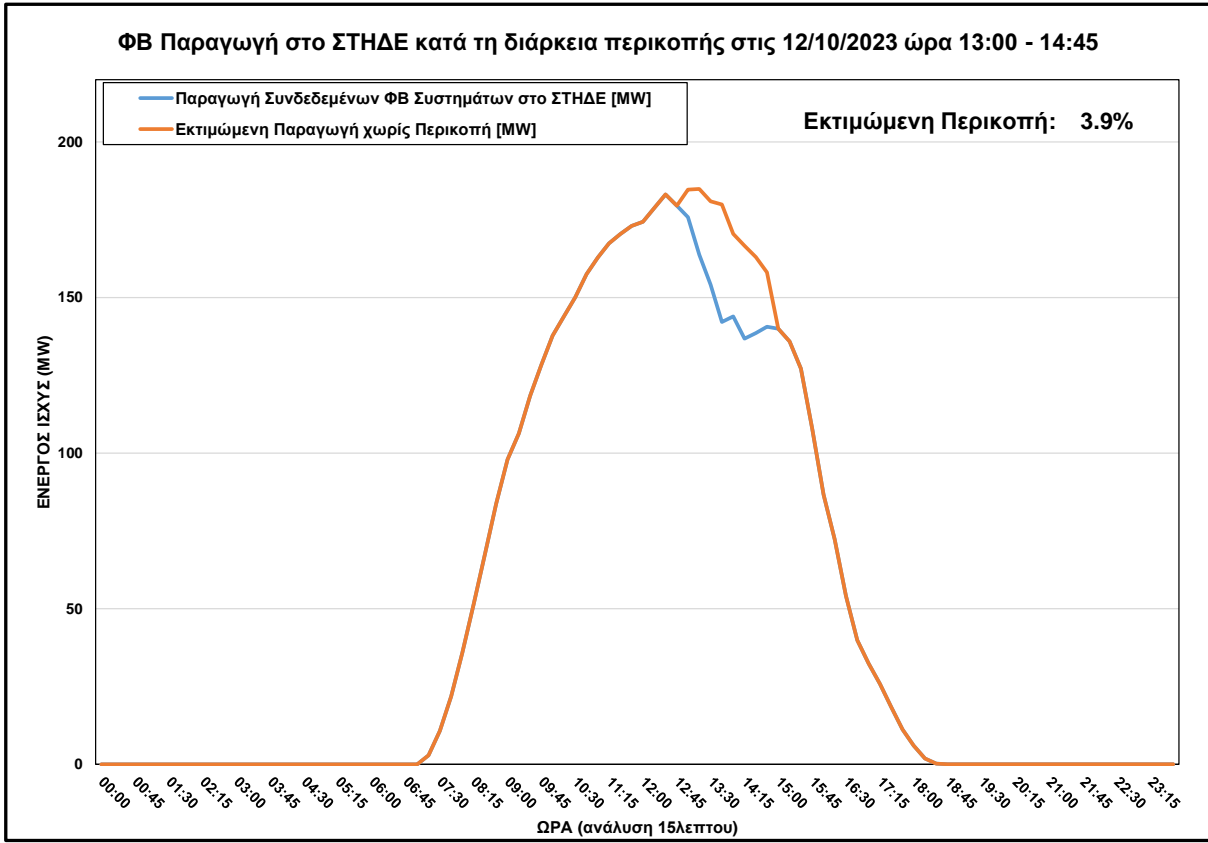

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 13/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1233 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 11.4 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 13/10/2023 ώρα 12:00 - 13:15

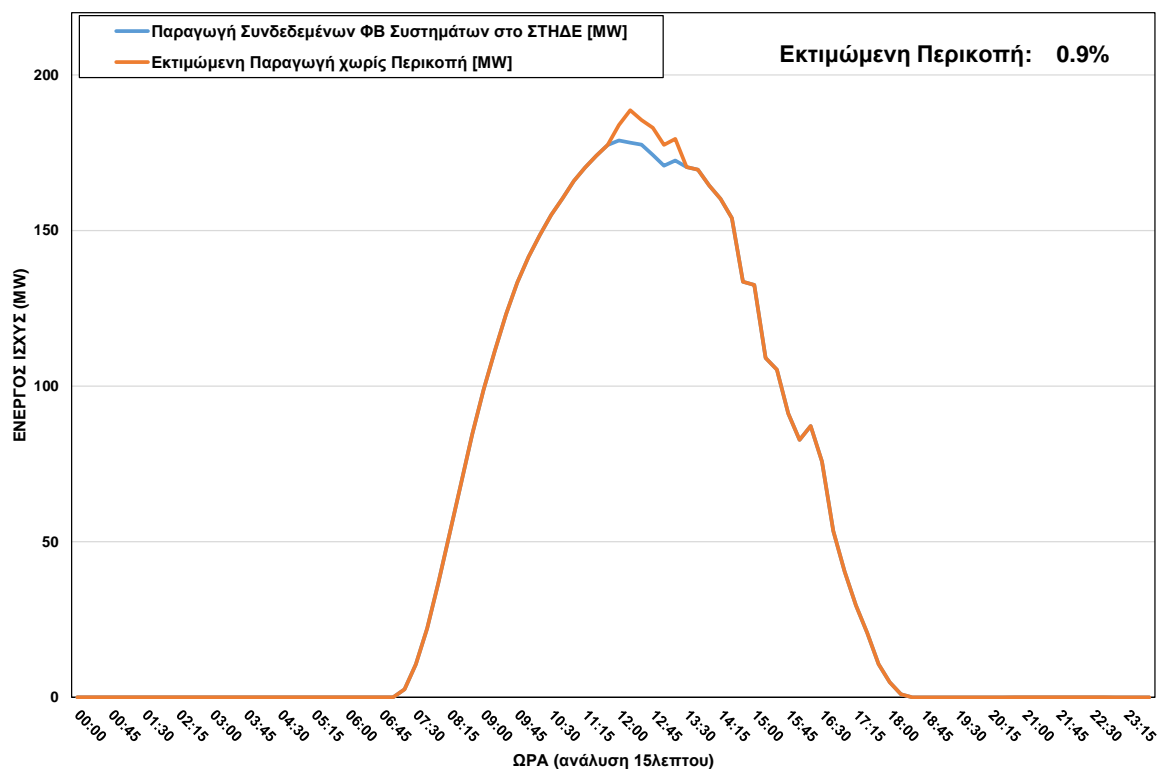


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	14/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1086.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	10.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/10/2023 ώρα 10:45 - 15:45**

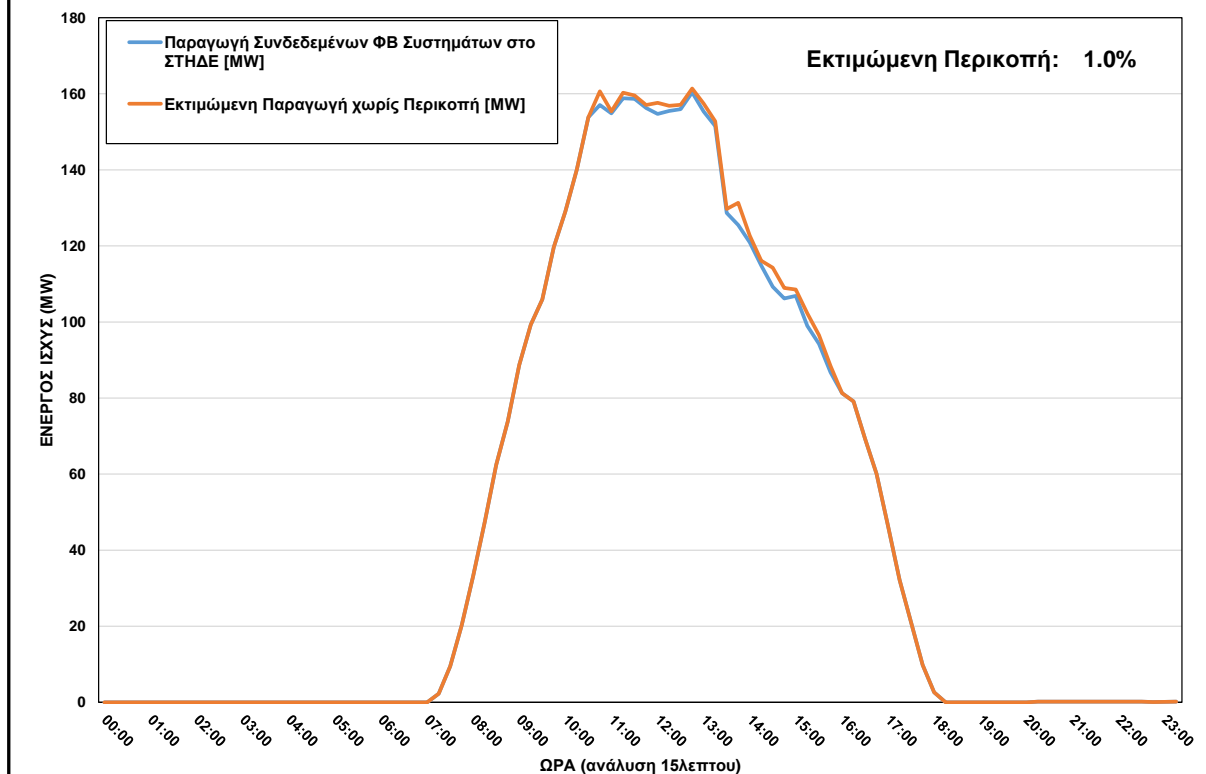




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	15/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	879.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	174.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.9%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/10/2023 ώρα 10:15 - 15:15**

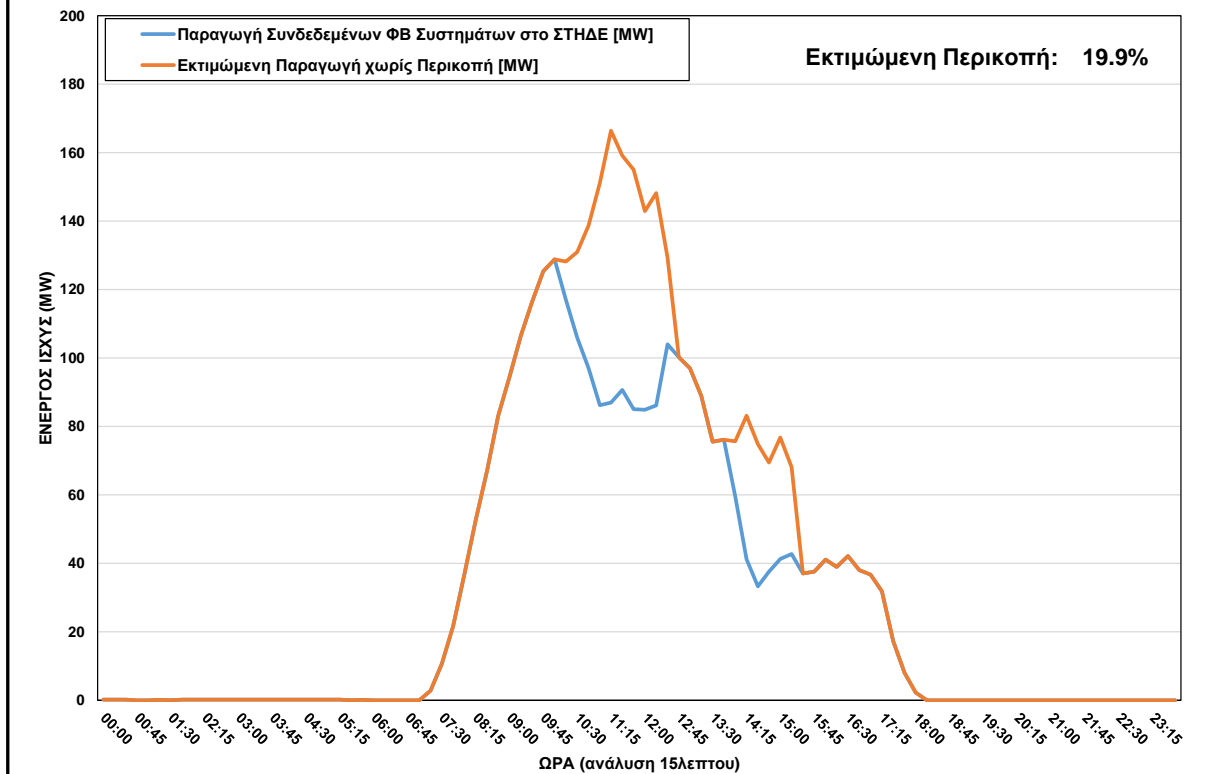

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **16/10/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **10:15**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **15:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1242.2 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **285.5 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **23.0%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/10/2023 ώρα 10:15 - 15:15**

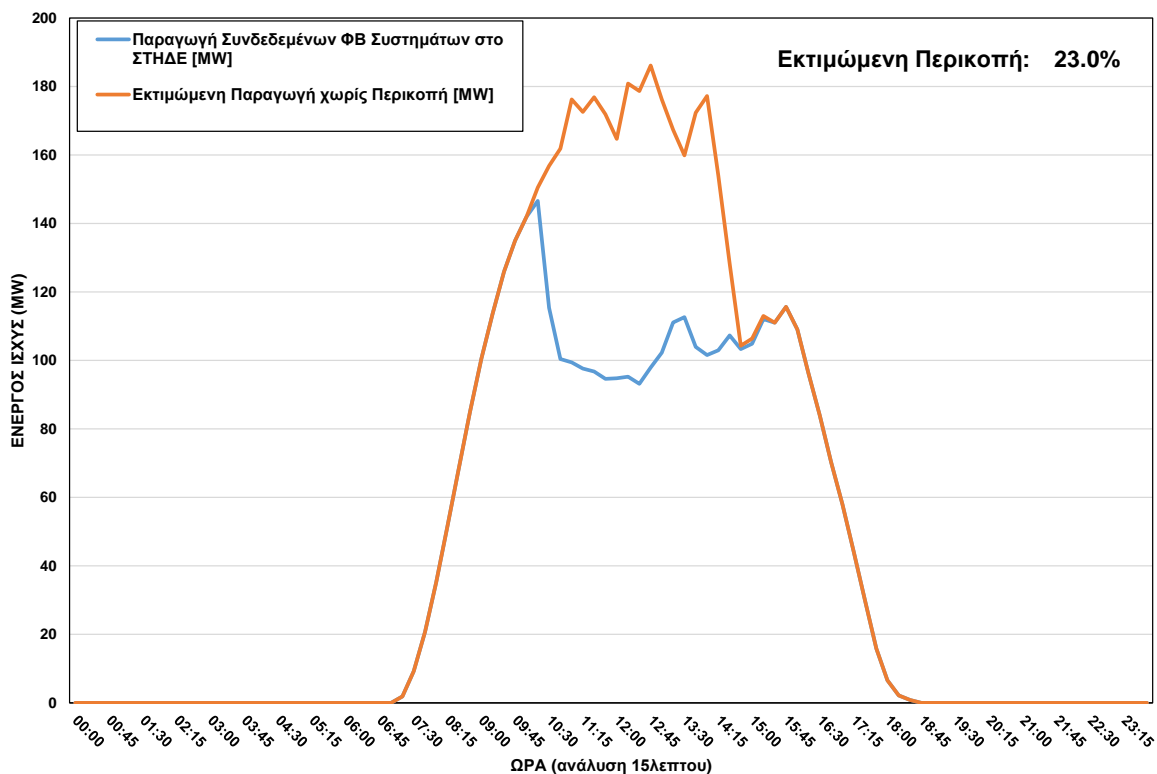

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 17/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1317.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 109 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 8.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 17/10/2023 ώρα 11:15 - 14:15

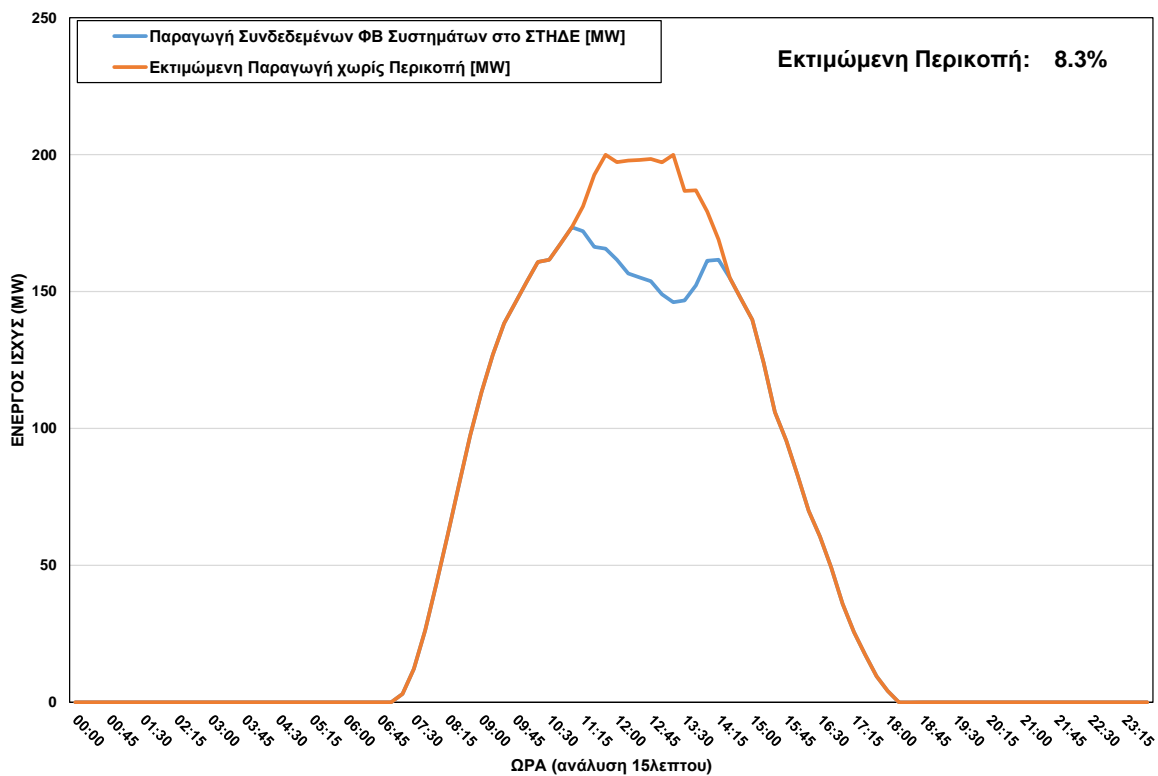

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 18/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1270.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 69.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 5.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/10/2023 ώρα 11:15 - 15:00

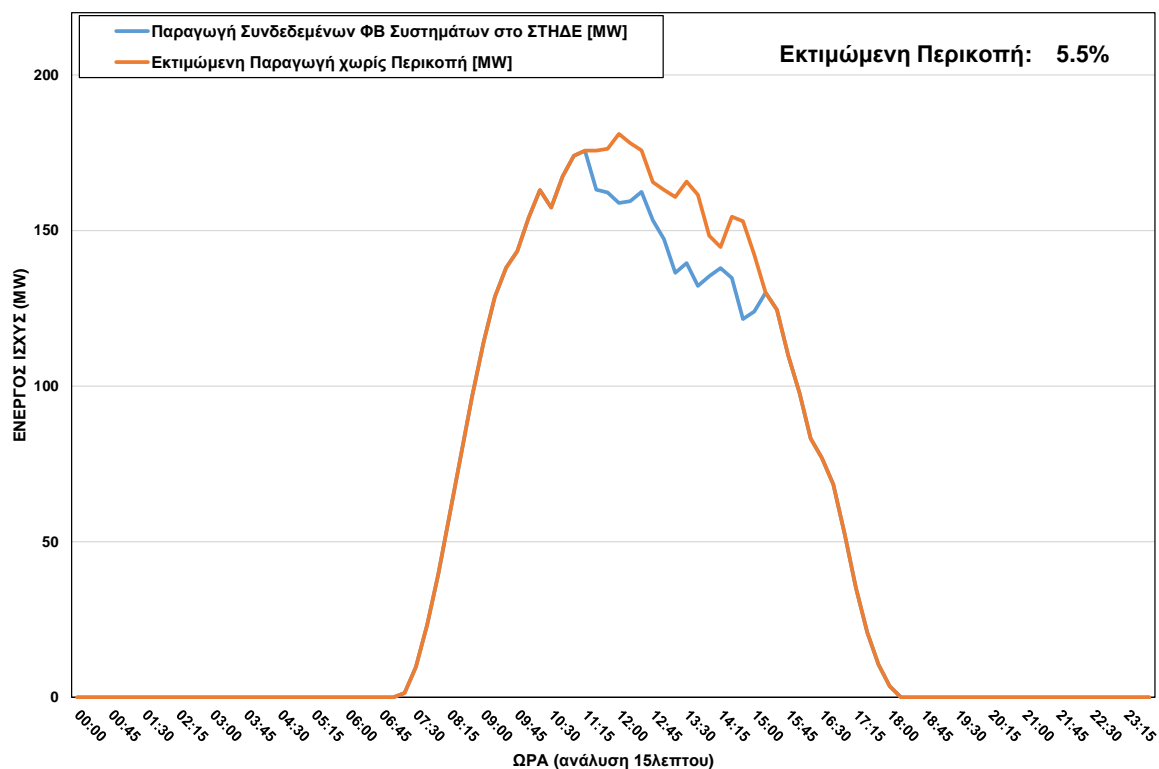


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1159.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	5.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.5%

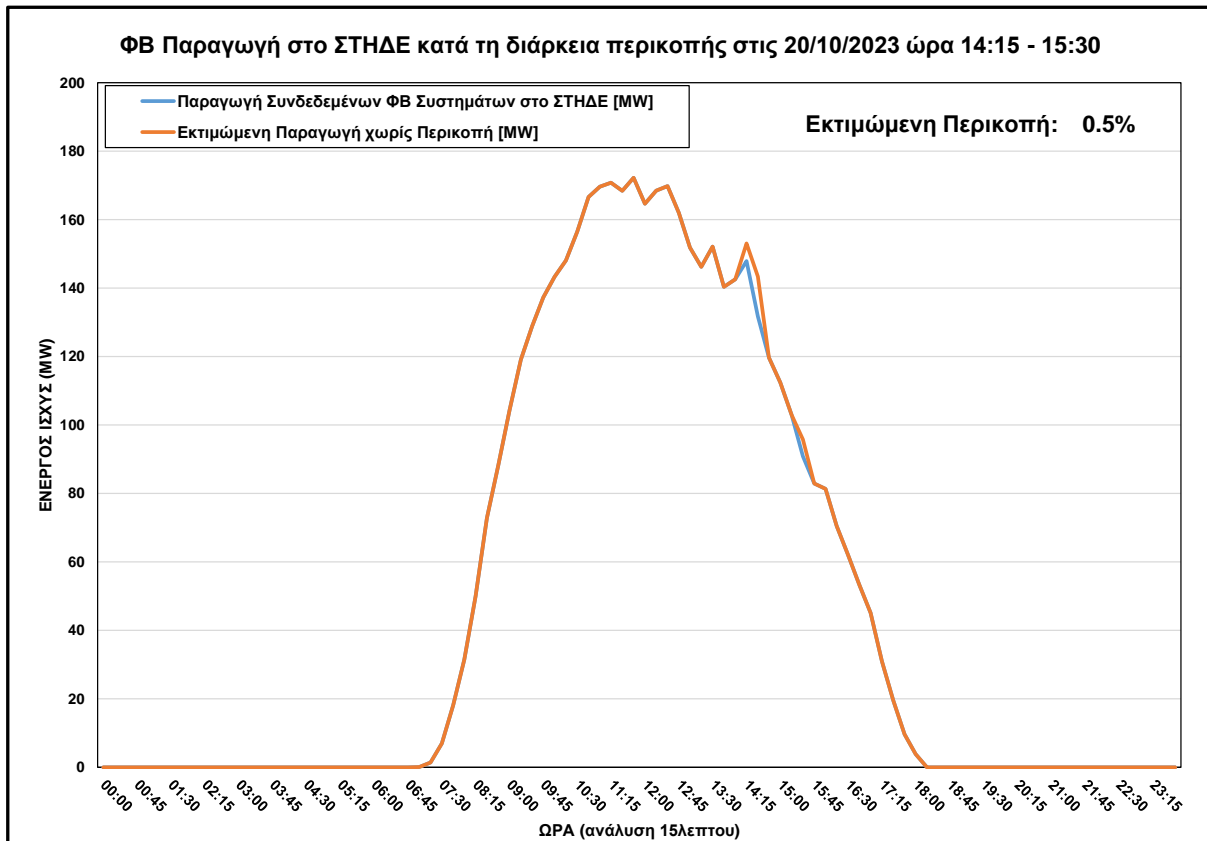


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	21/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1358.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	343.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.3%

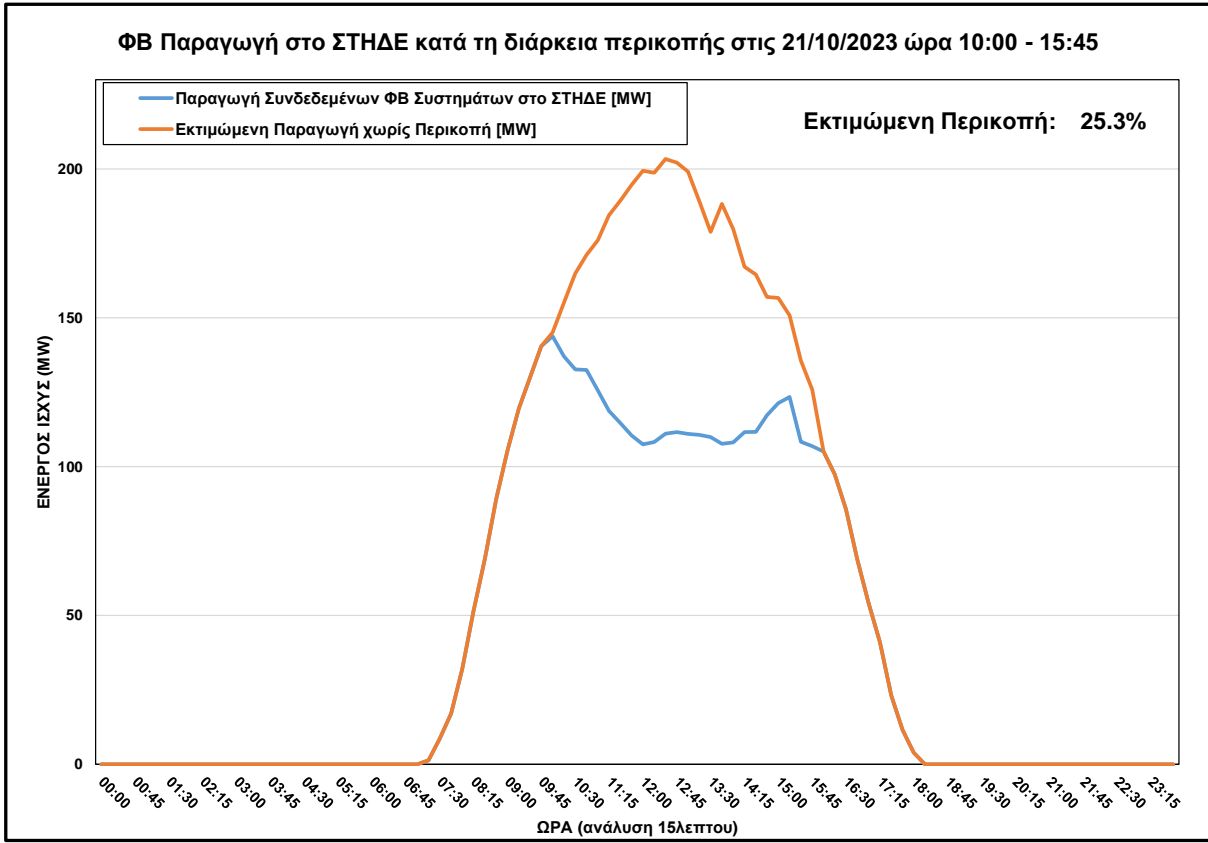


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1367.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	389.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/10/2023 ώρα 09:15 - 15:15

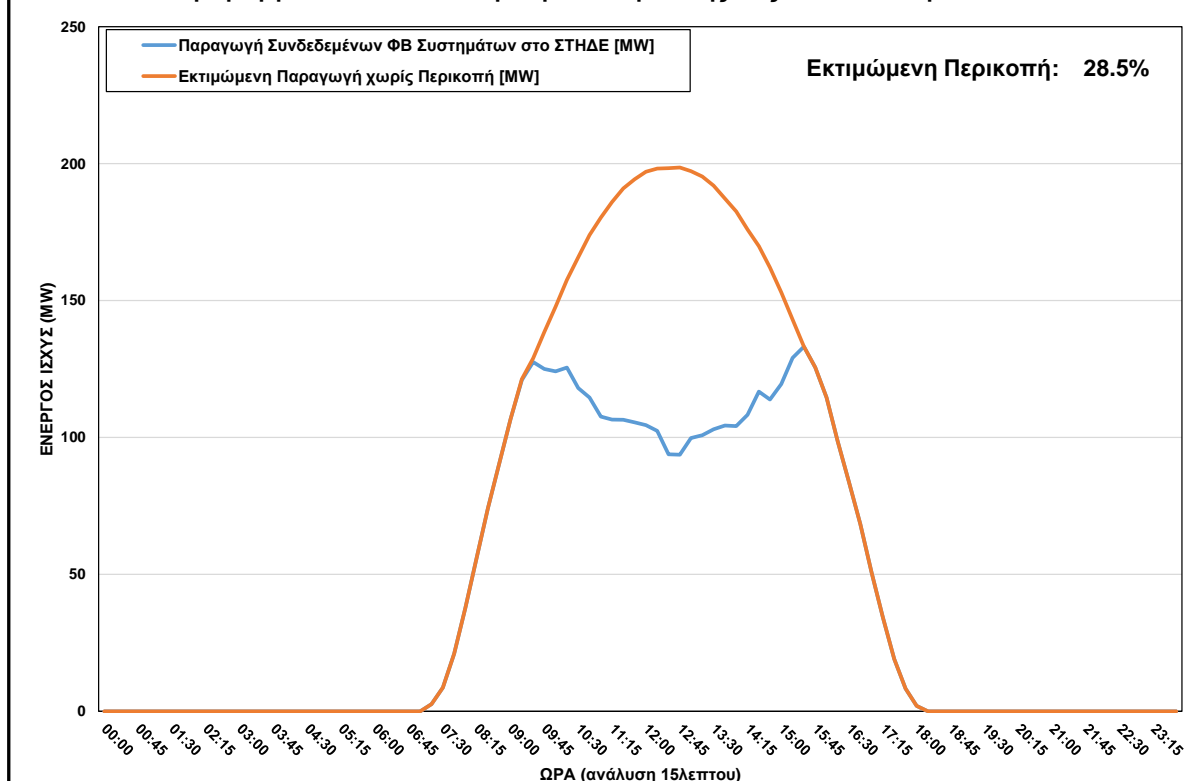

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 23/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 12:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1228.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 4.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 23/10/2023 ώρα 12:15 - 13:00

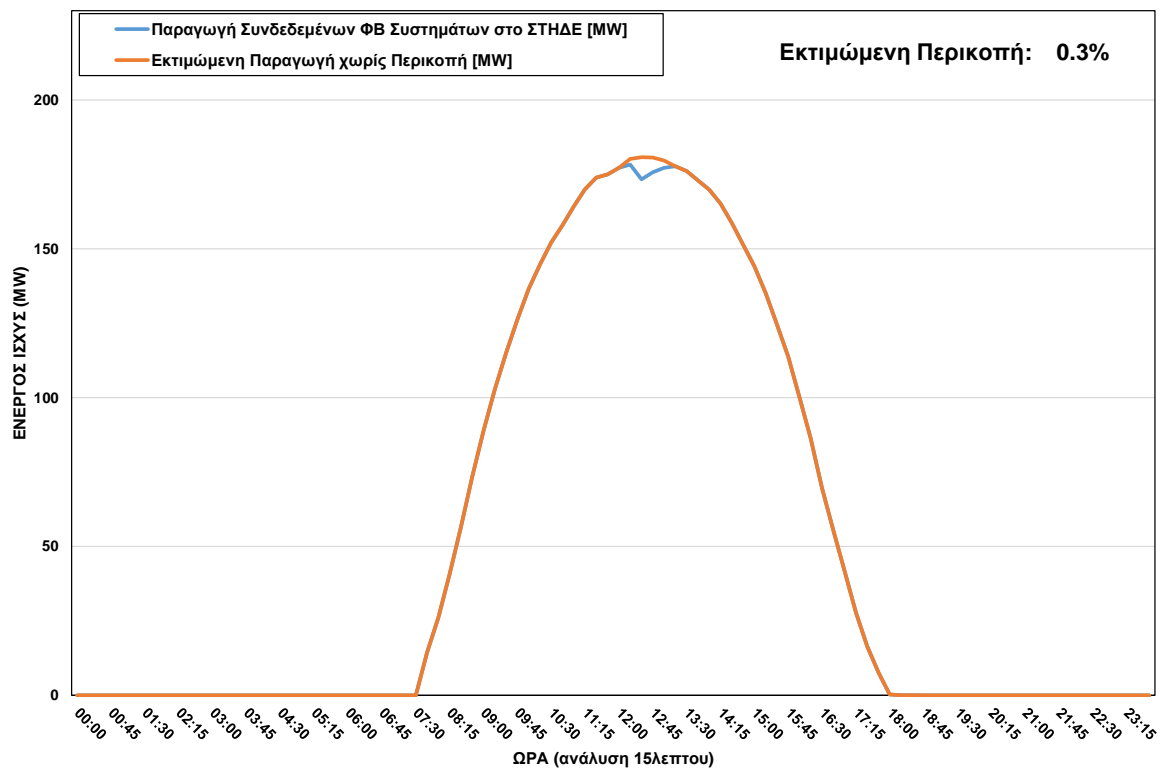



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 25/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1336.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 48.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 3.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 25/10/2023 ώρα 11:00 - 14:15

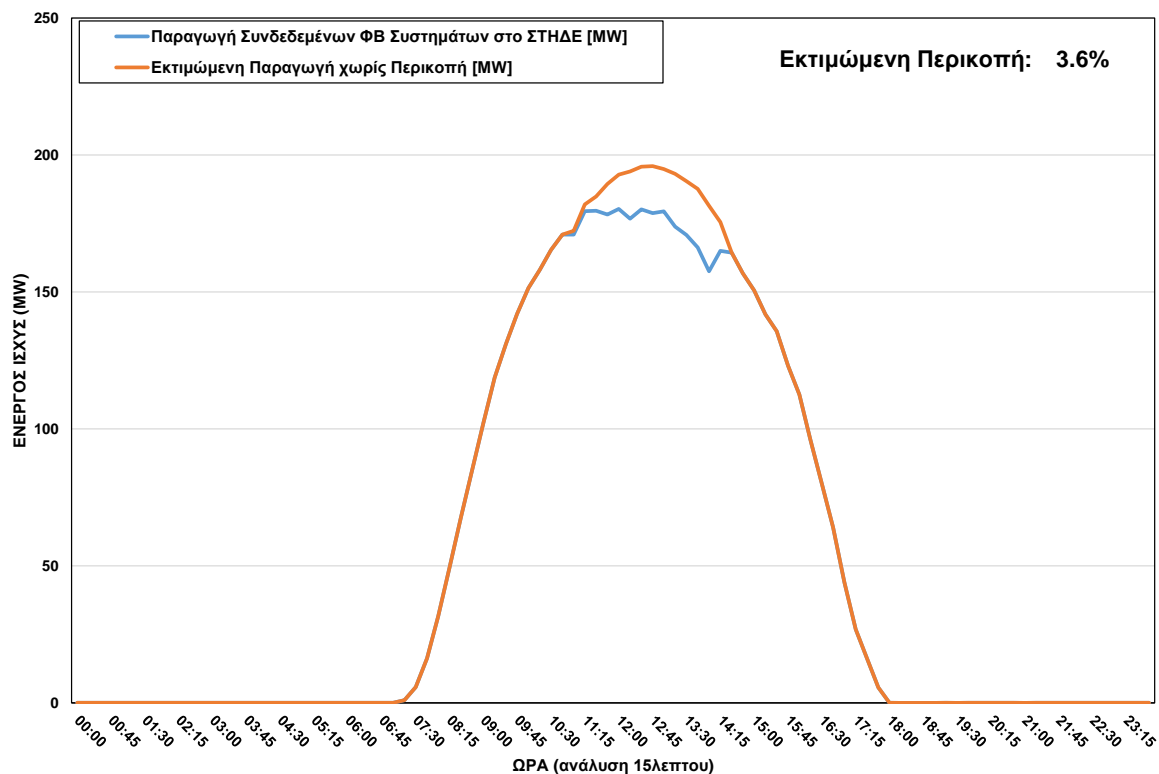

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 26/10/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 12:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1132 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 13.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 1.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/10/2023 ώρα 11:45 - 12:30

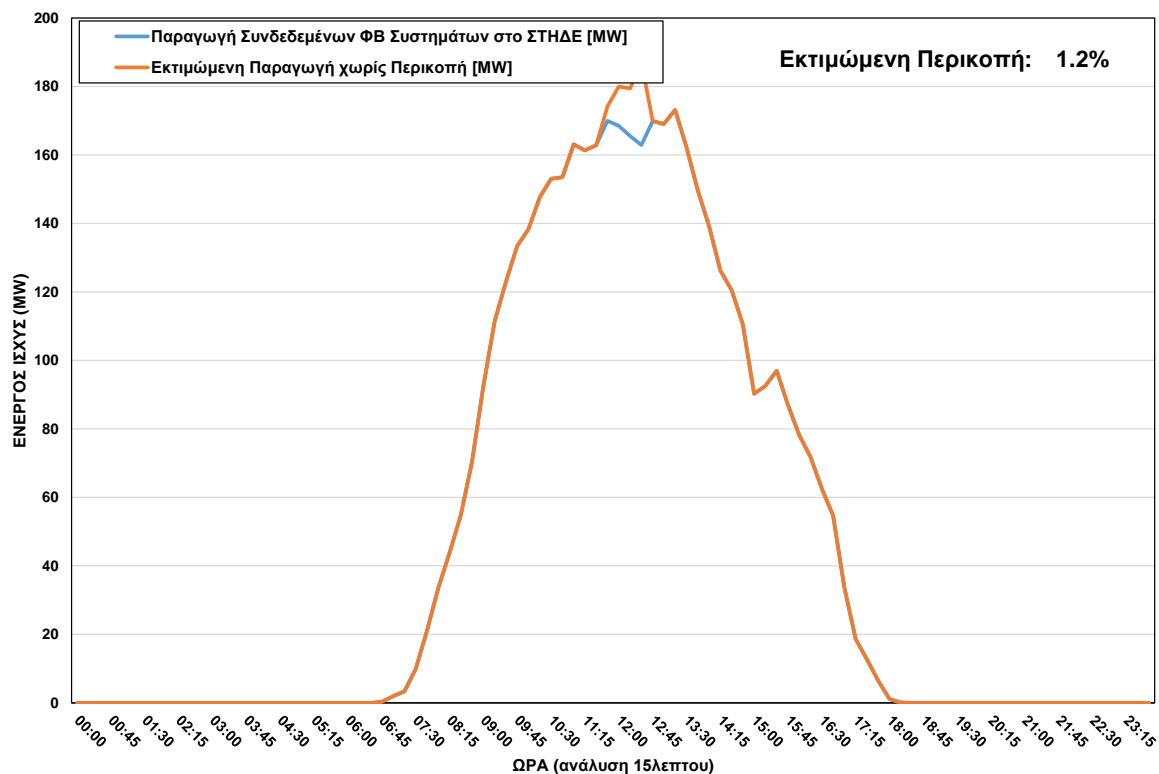


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	Οδηγία από ΛΕΣ Περ. Γρ. Α-Λ (08:20 - 15:30) και οδηγία από ΔΣΜΚ (11:10-14:30)
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω υψηλής φόρτισης καλωδίου στον Υ/Σ Μεταφοράς NEW MARI 132KV, λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον Υ/Σ "ΖΥΓΙ COMMUNITY BOARD (1322)" από τις 08:20 μέχρι τις 15:30 και περικοπή παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος από τις 11:10 μέχρι τις 14:30.
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1189 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	115.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/10/2023 ώρα 08:30 - 15:30**

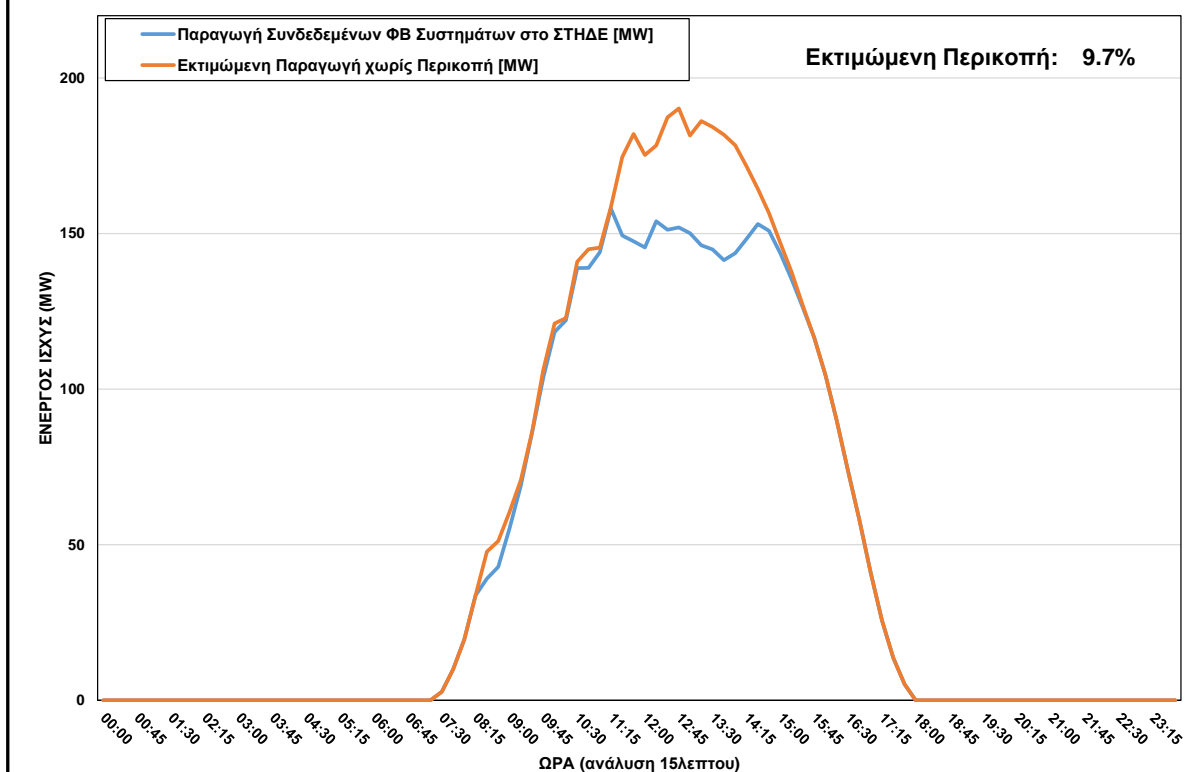

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **28/10/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **10:00**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **15:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1281.2 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **313 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **24.4%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 28/10/2023 ώρα 10:00 - 15:15**

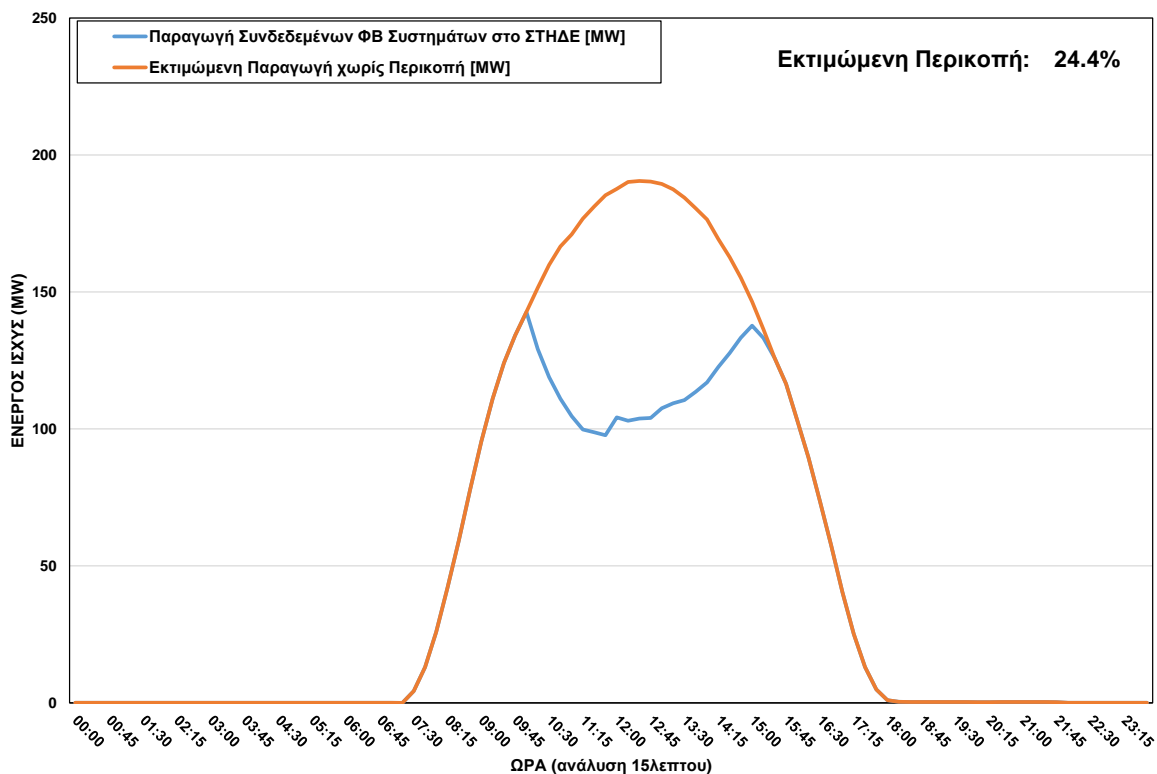


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	29/10/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1209.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	241.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.0%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/10/2023 ώρα 08:30 - 14:00**

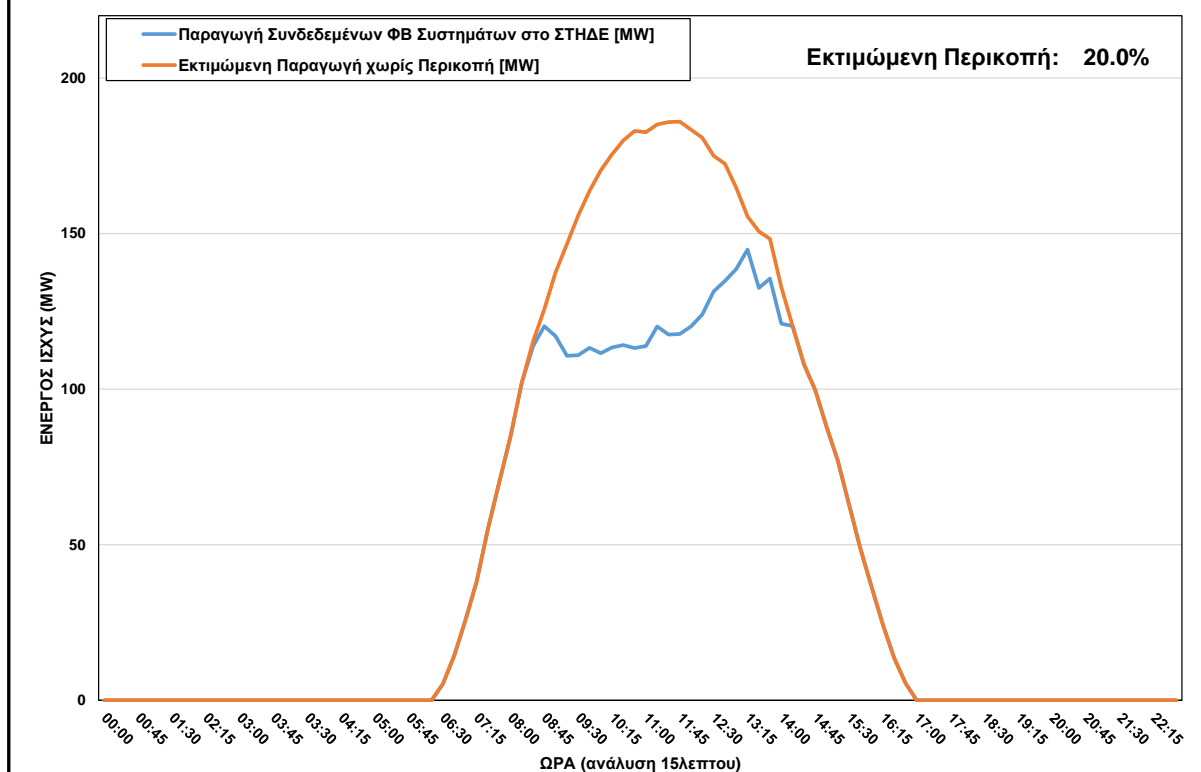


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1218.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	32.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.6%

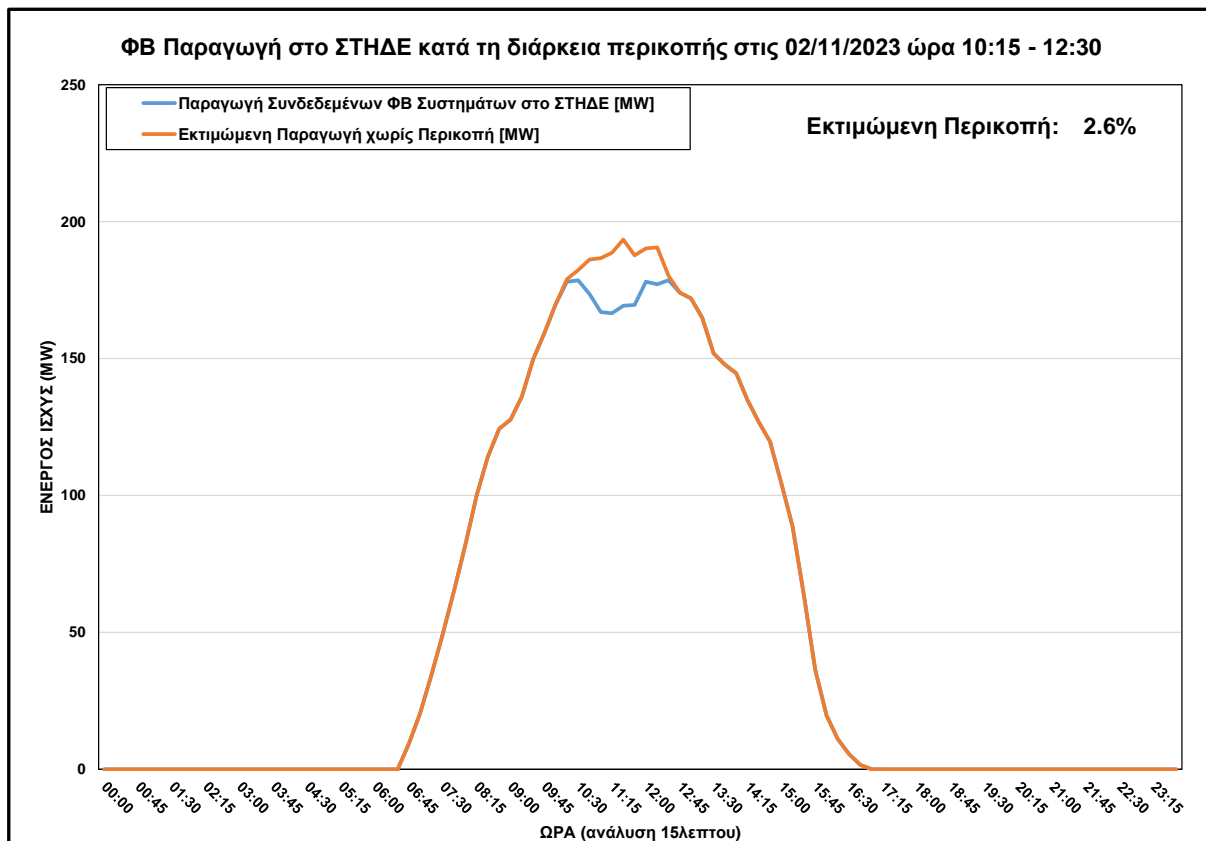

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 03/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1238.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 113.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 9.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 03/11/2023 ώρα 09:15 - 13:30

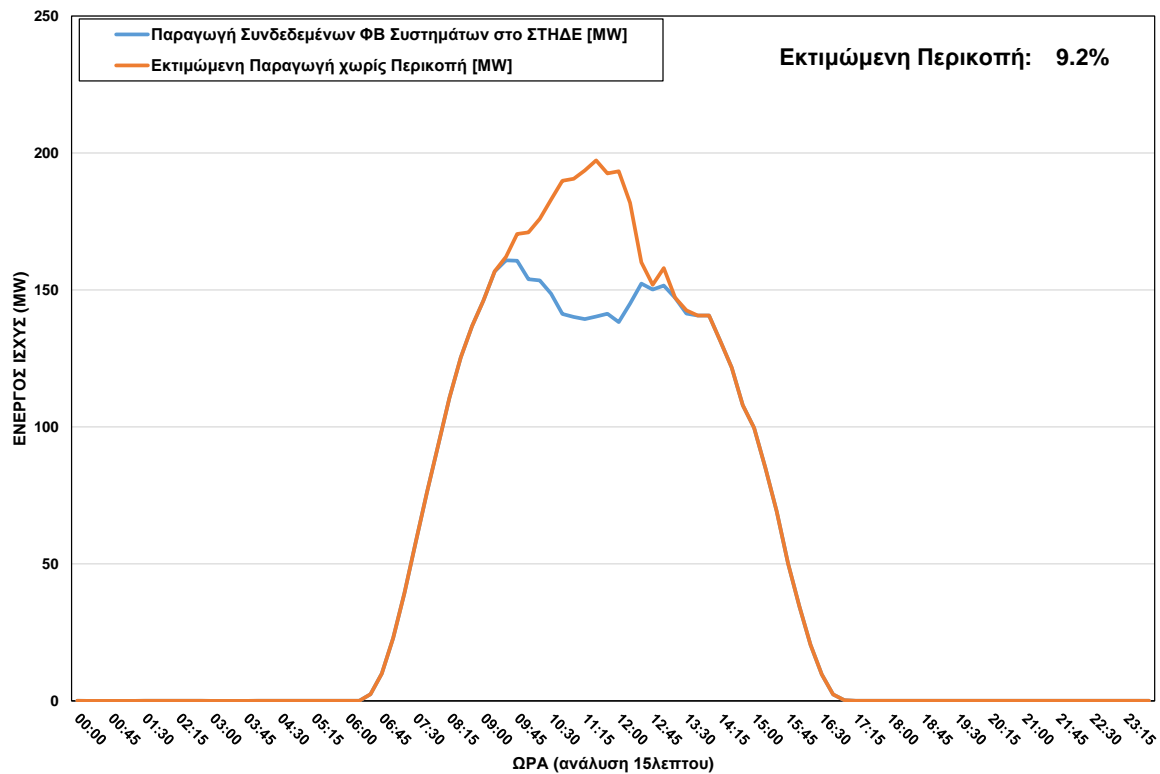

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **04/11/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:45**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **13:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1246.2 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **56.9 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **4.6%**

**Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/11/2023 ώρα 09:45 - 13:15**

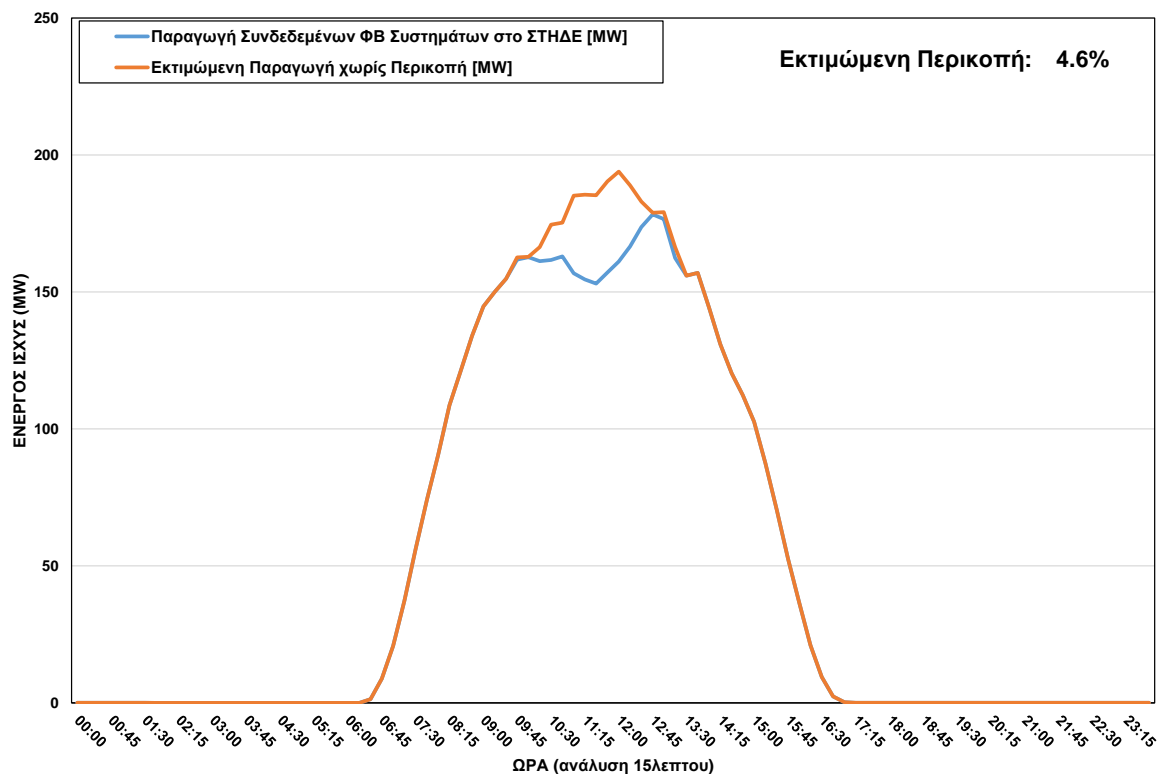



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 05/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 07:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1230 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 257.7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 21.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 05/11/2023 ώρα 07:45 - 14:45

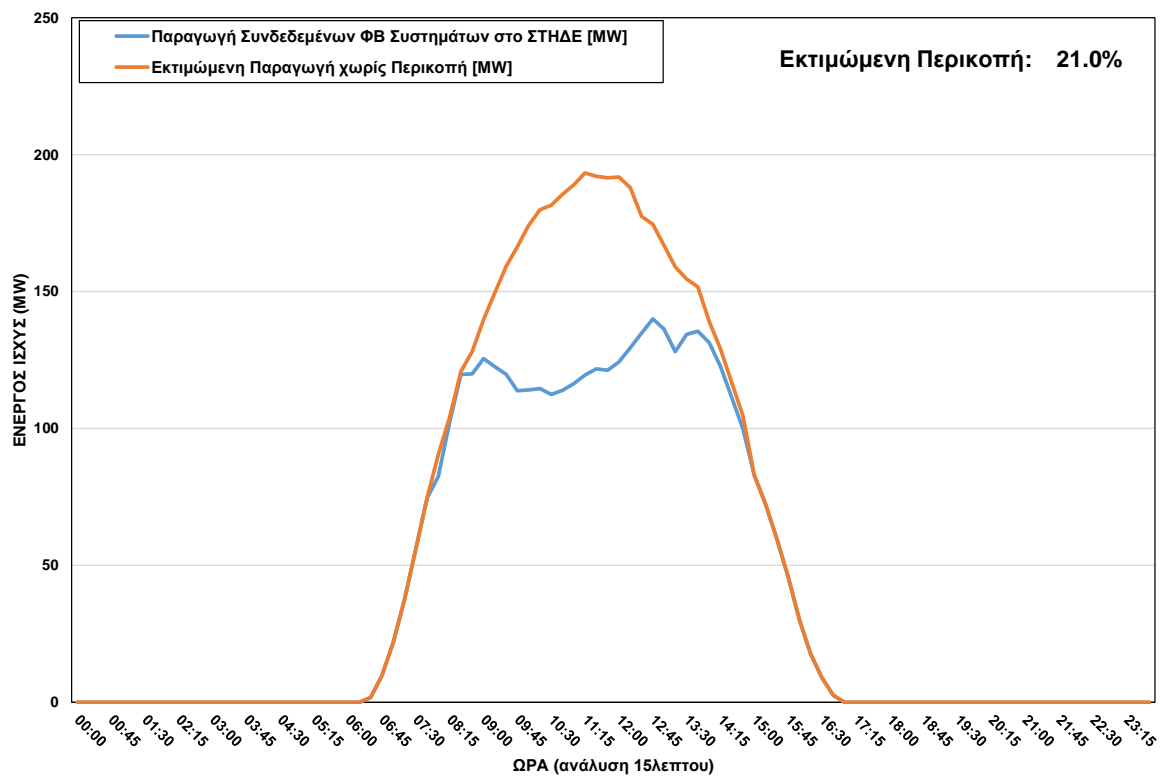

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 06/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1269.8 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 76.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 6.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 06/11/2023 ώρα 09:45 - 13:00

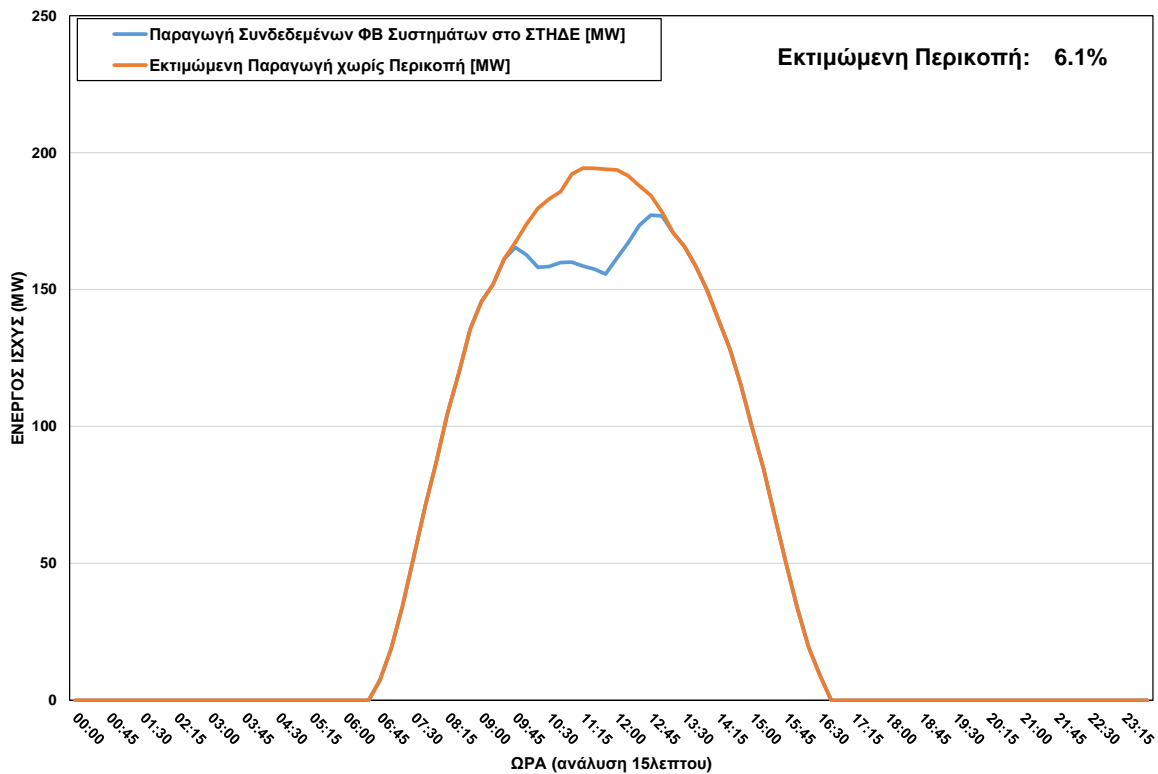

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 07/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 12:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1250.5 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 4.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 0.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 07/11/2023 ώρα 10:30 - 12:15

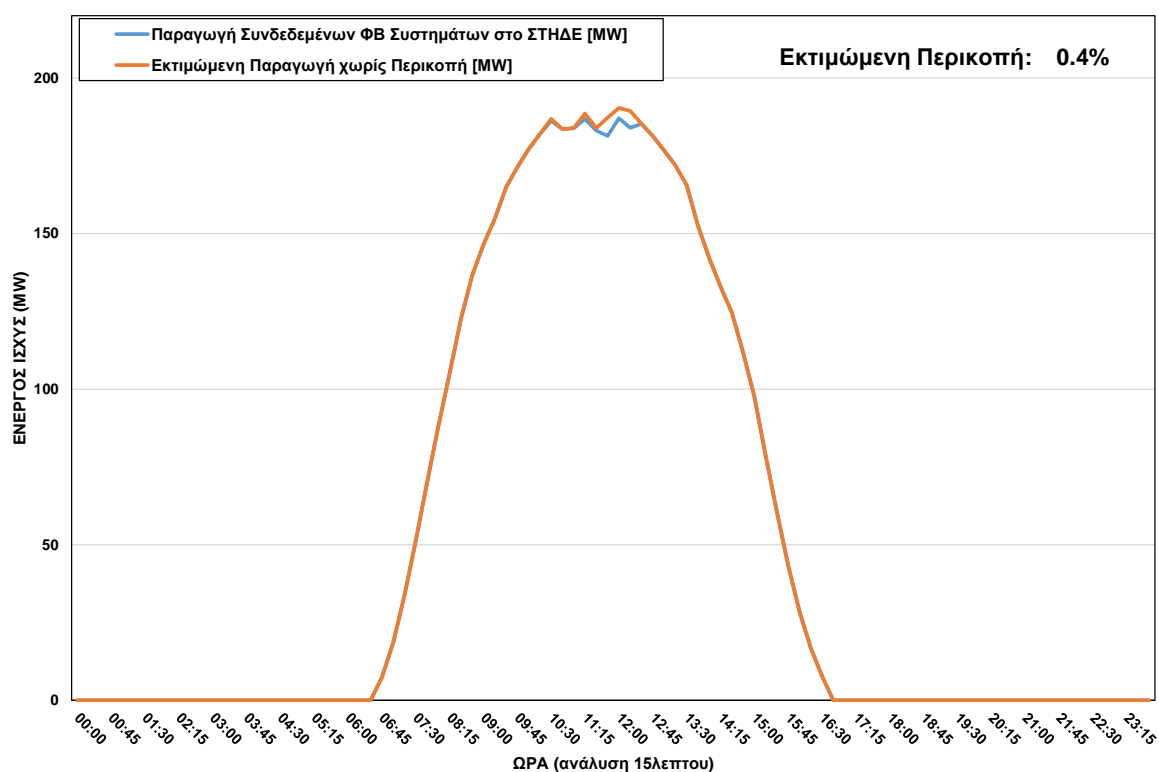


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	08/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1135.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	235.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.7%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 08/11/2023 ώρα 08:30 - 13:45**

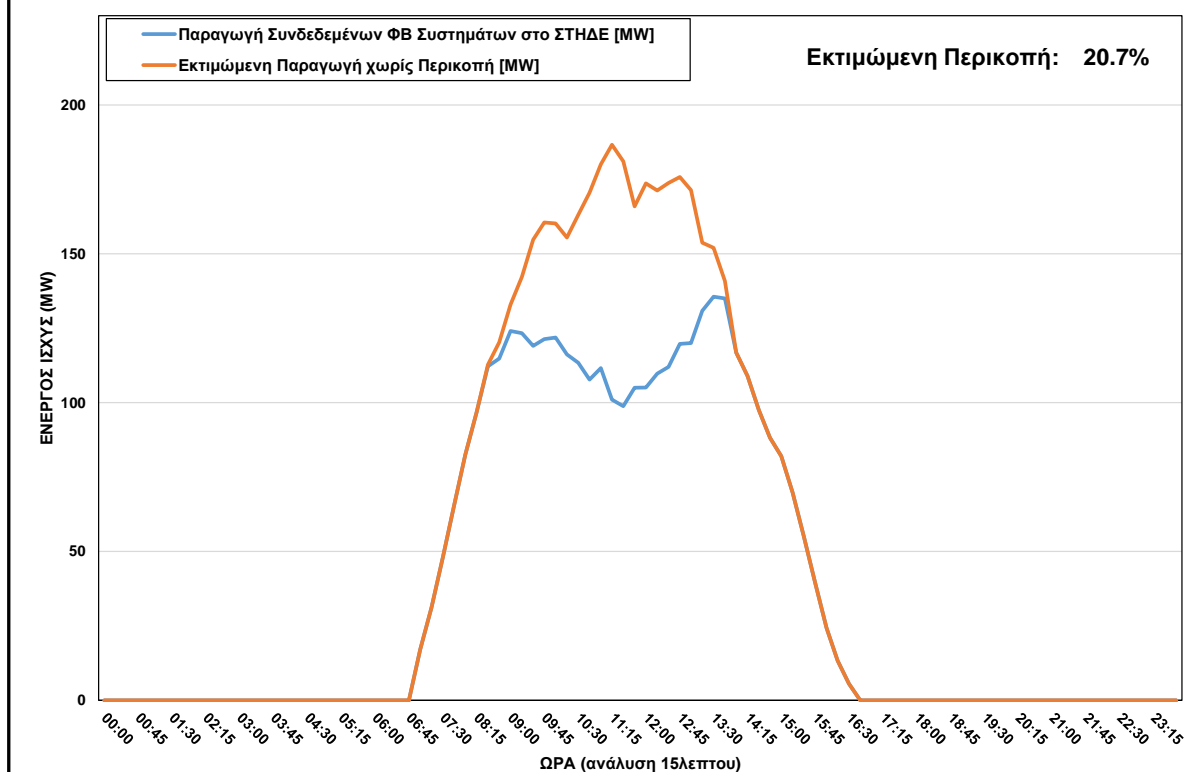


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	09/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	958.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	42.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.5%

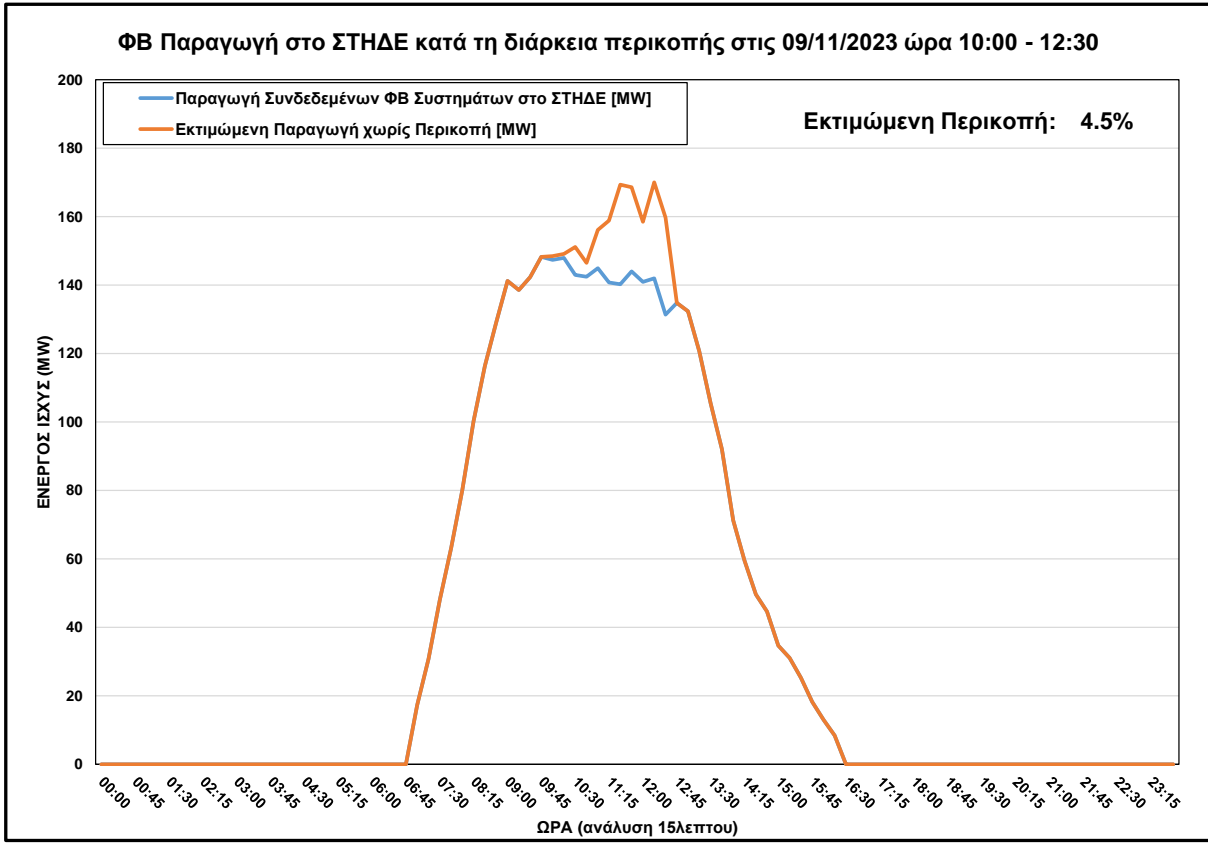


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	10/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1090.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	53.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.9%

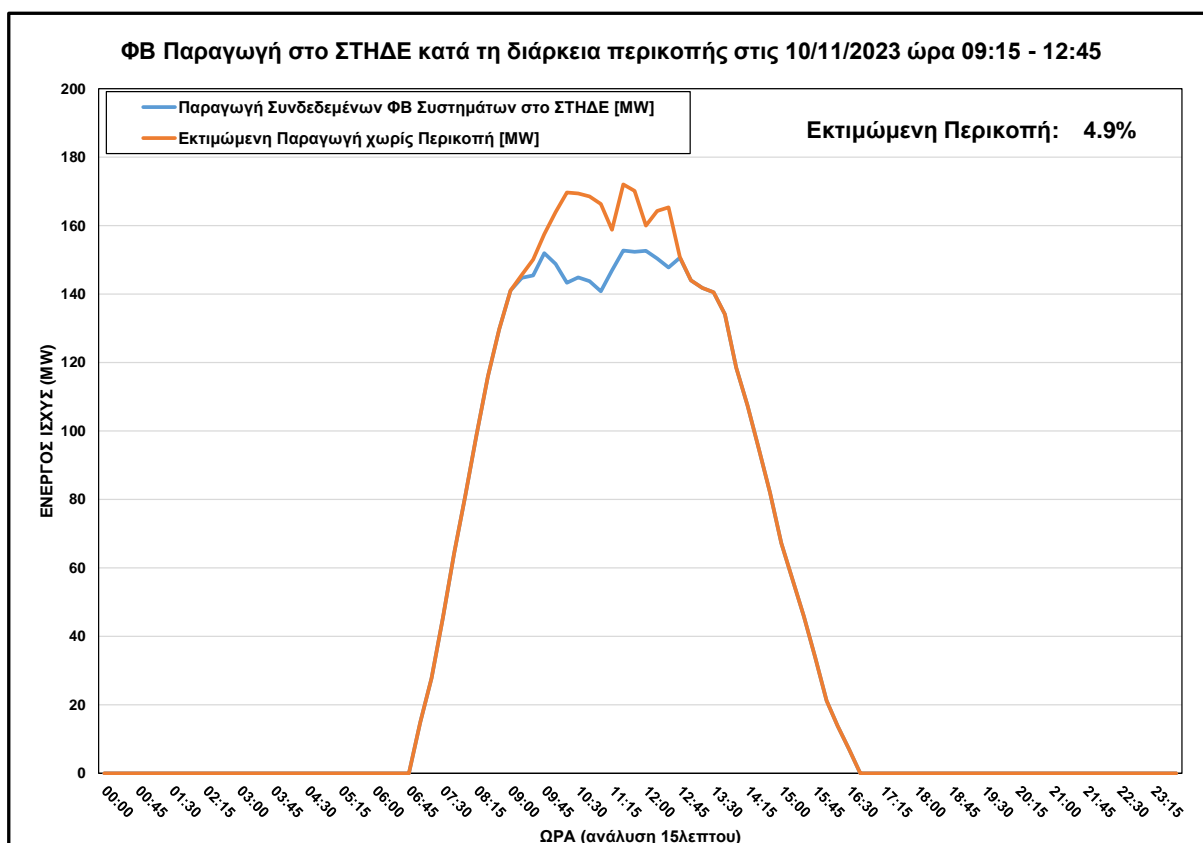


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	916.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	109.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.0%

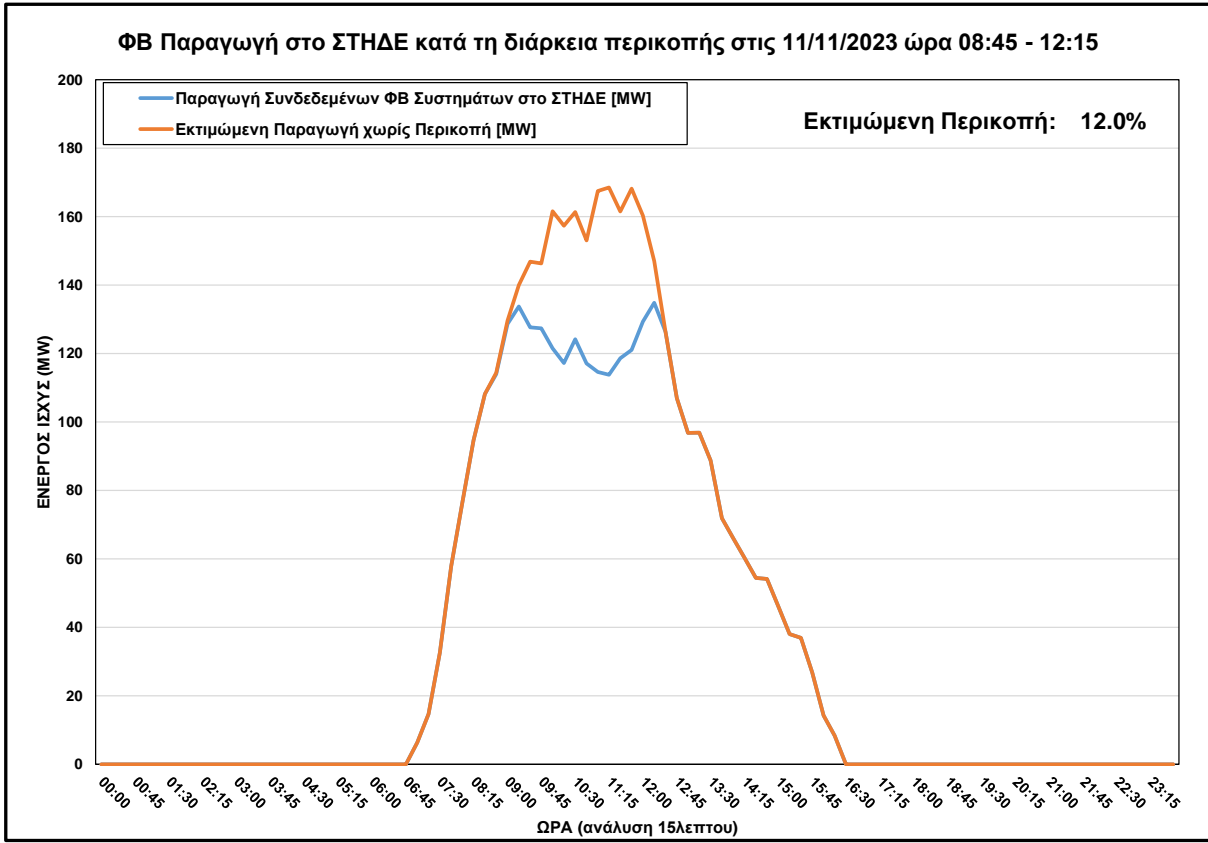


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1174.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	215.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.4%

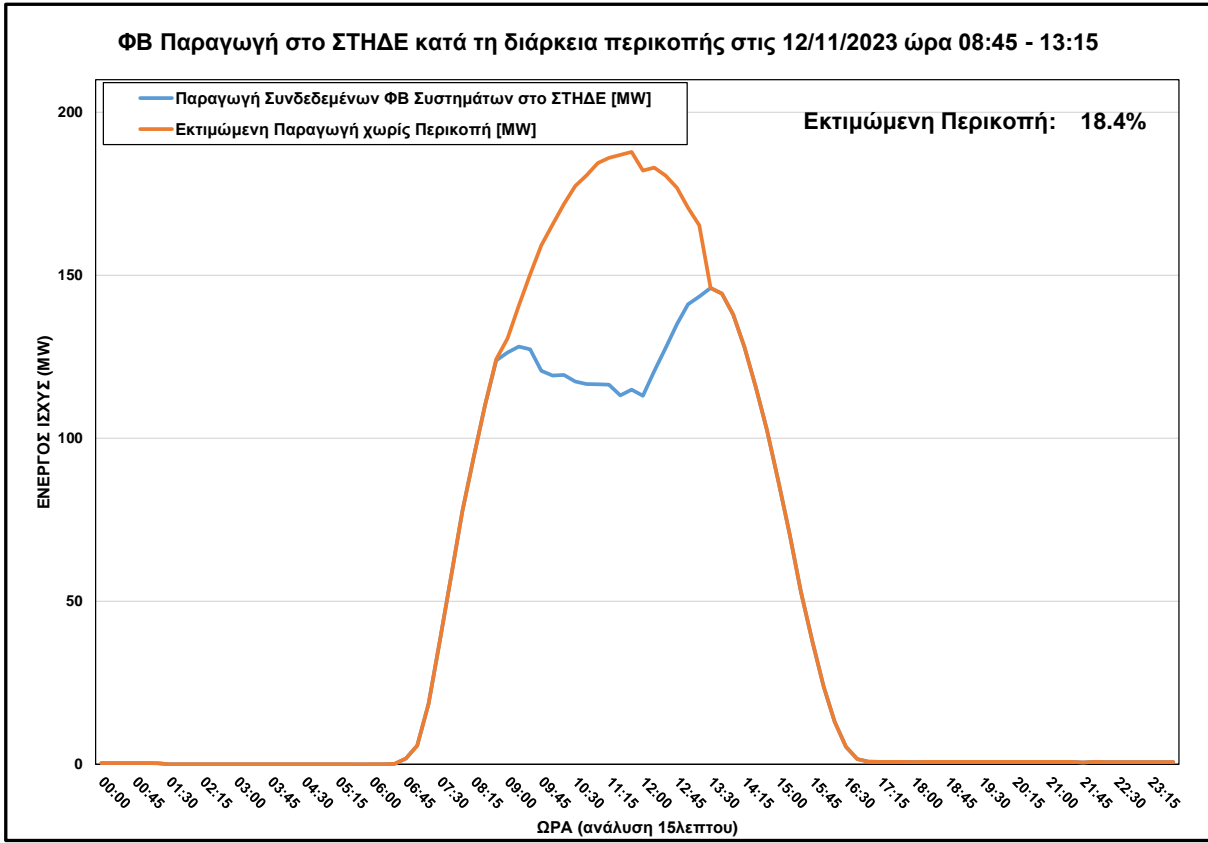




**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	16/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1244.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	128.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.3%

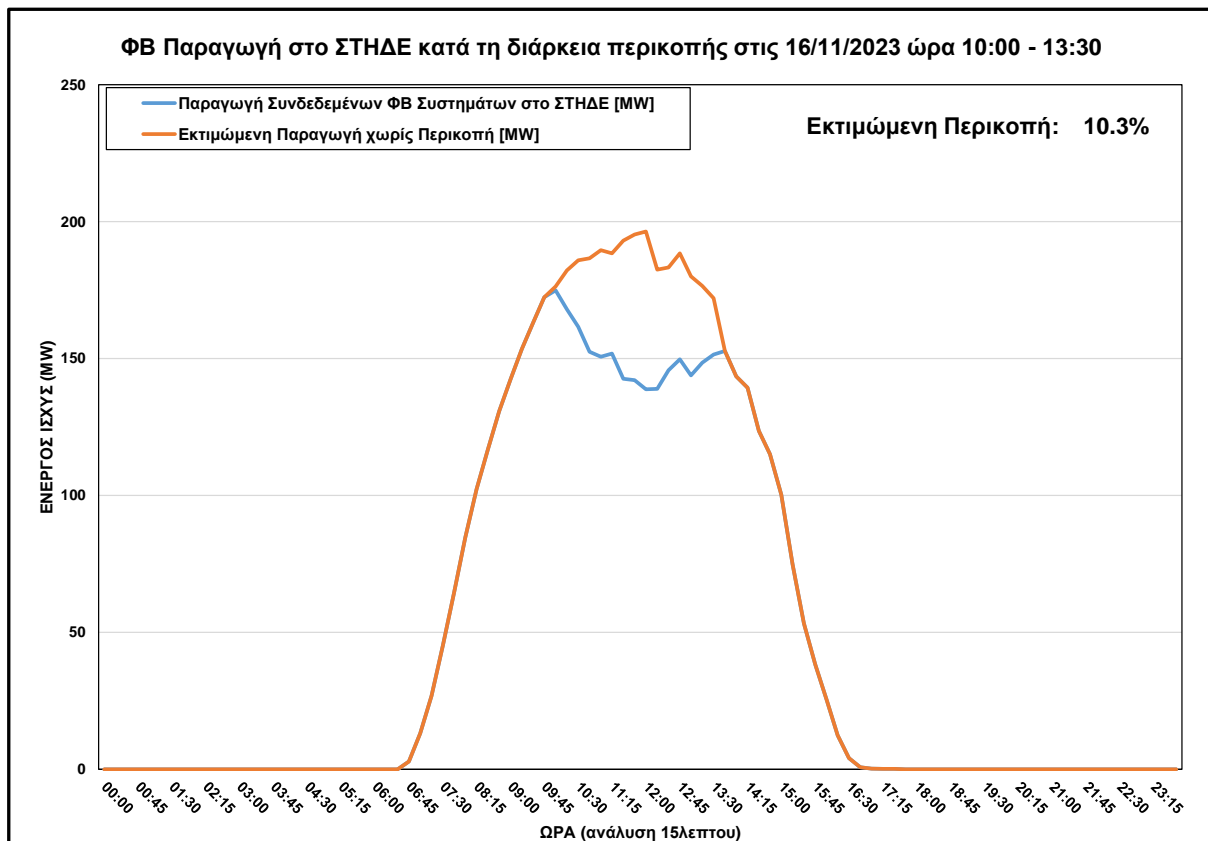


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	18/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1111.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	134.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.1%

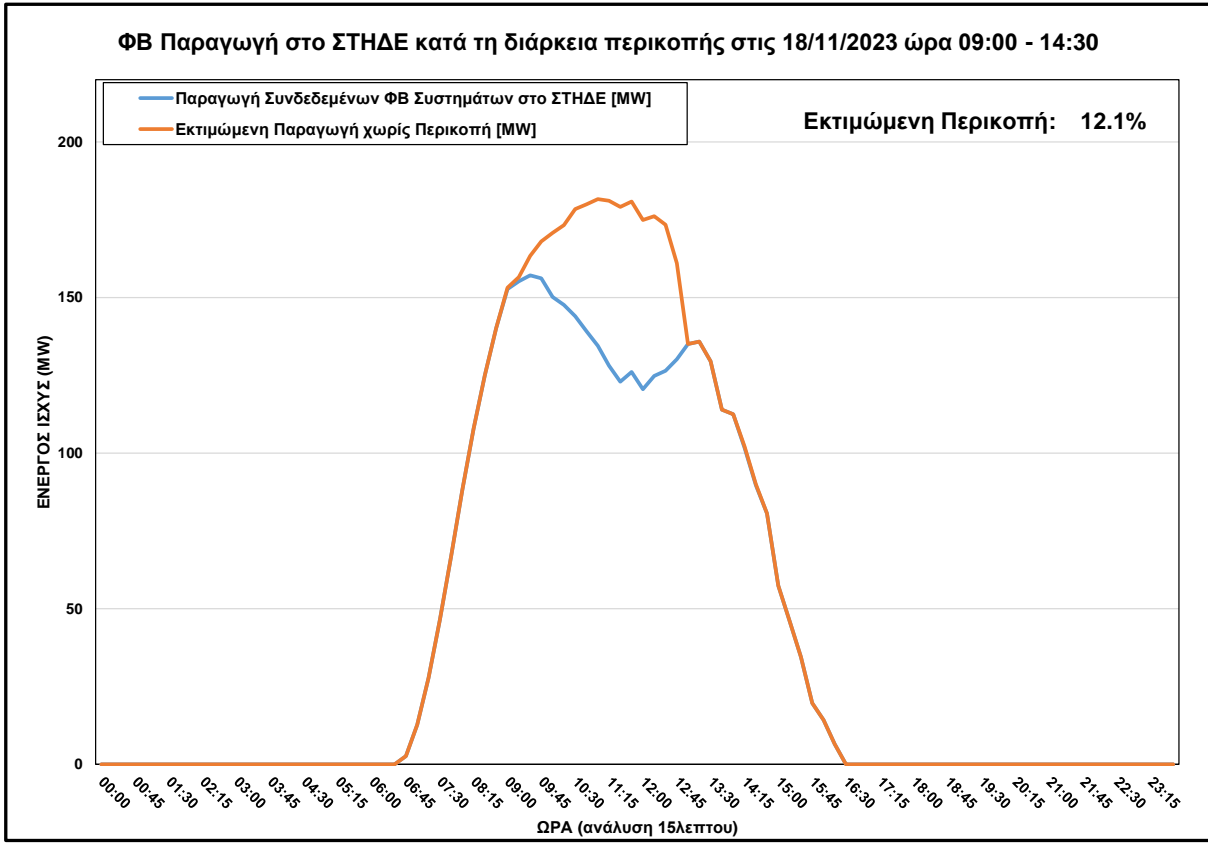

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: 19/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 08:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 12:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 645.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 47.4 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 7.3%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/11/2023 ώρα 08:15 - 12:00**

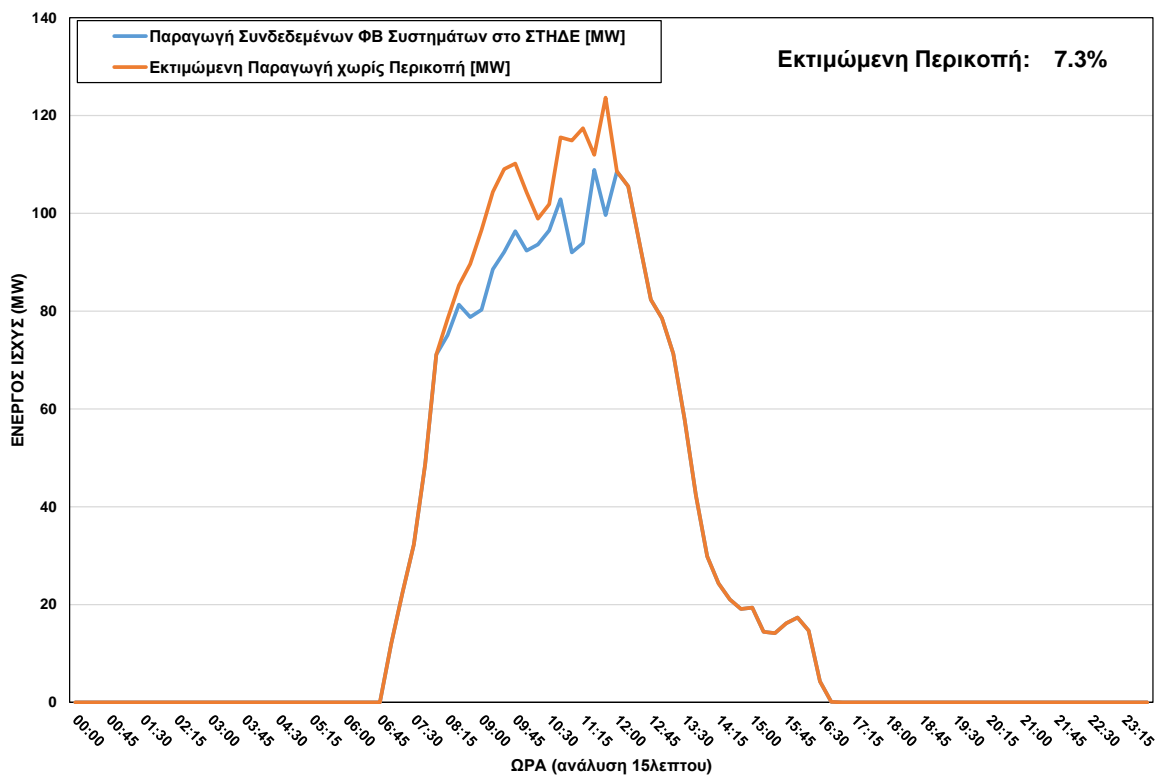


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	20/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1232.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	282.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.9%

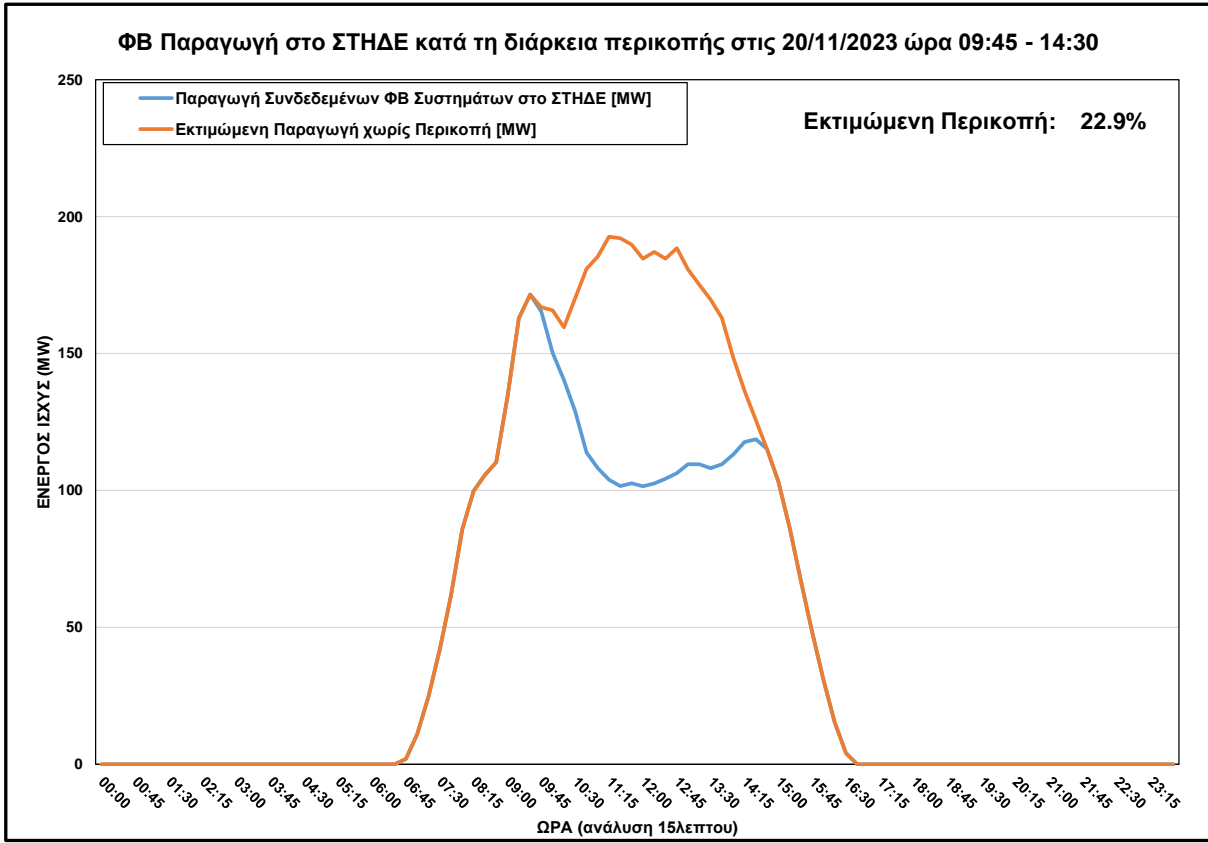

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **21/11/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:15**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **14:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1272 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **363.1 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **28.5%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 21/11/2023 ώρα 09:15 - 14:15**

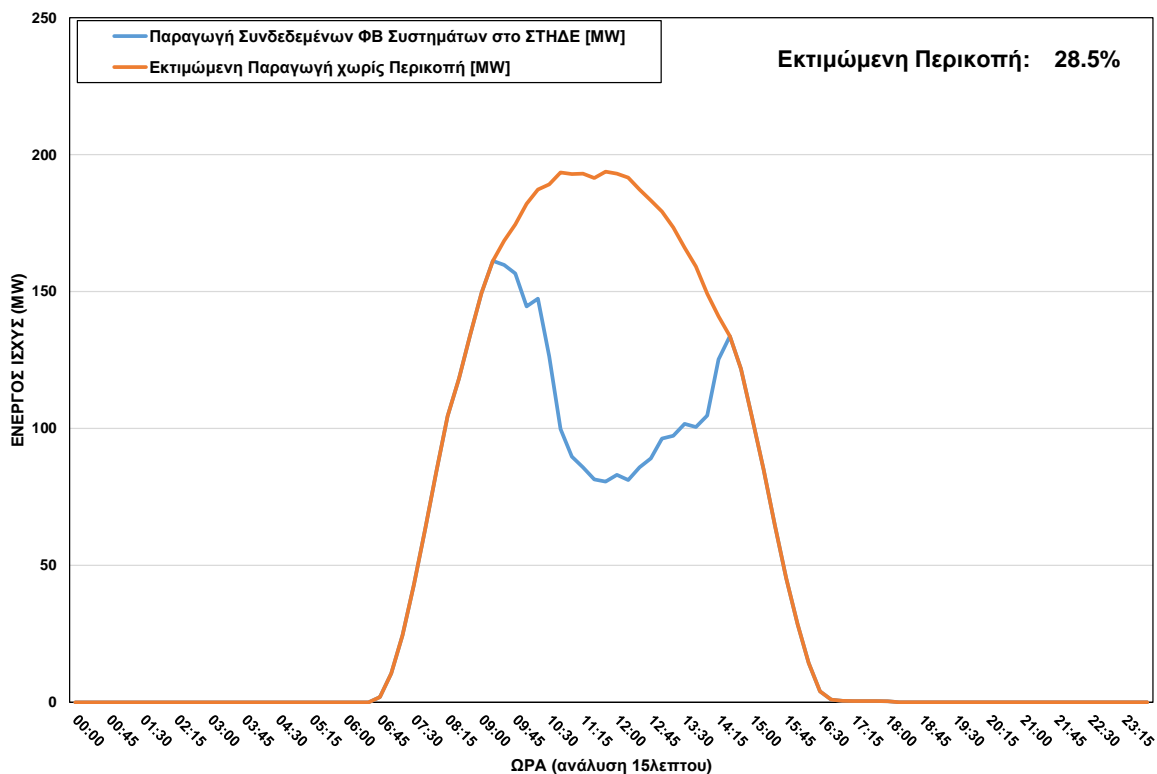


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	22/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	930.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.5%

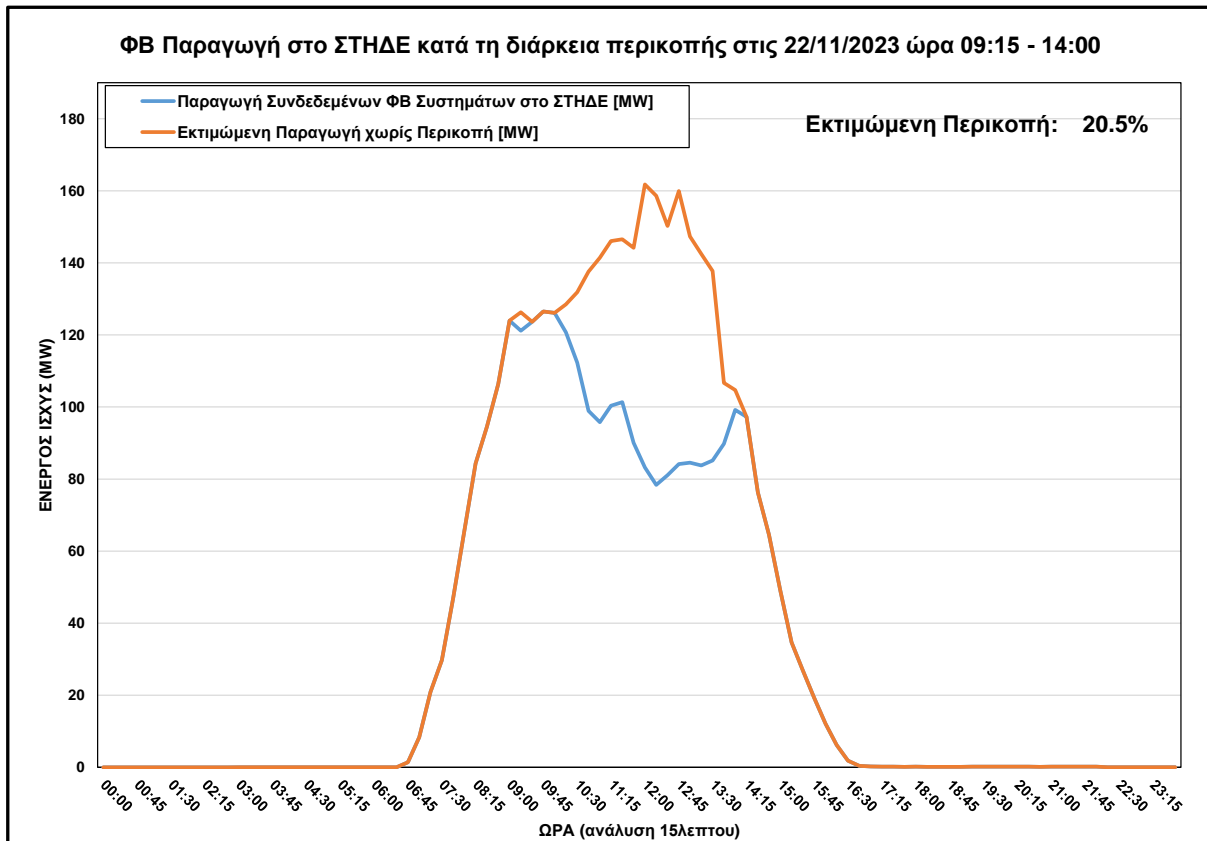


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1148.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	282.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.6%

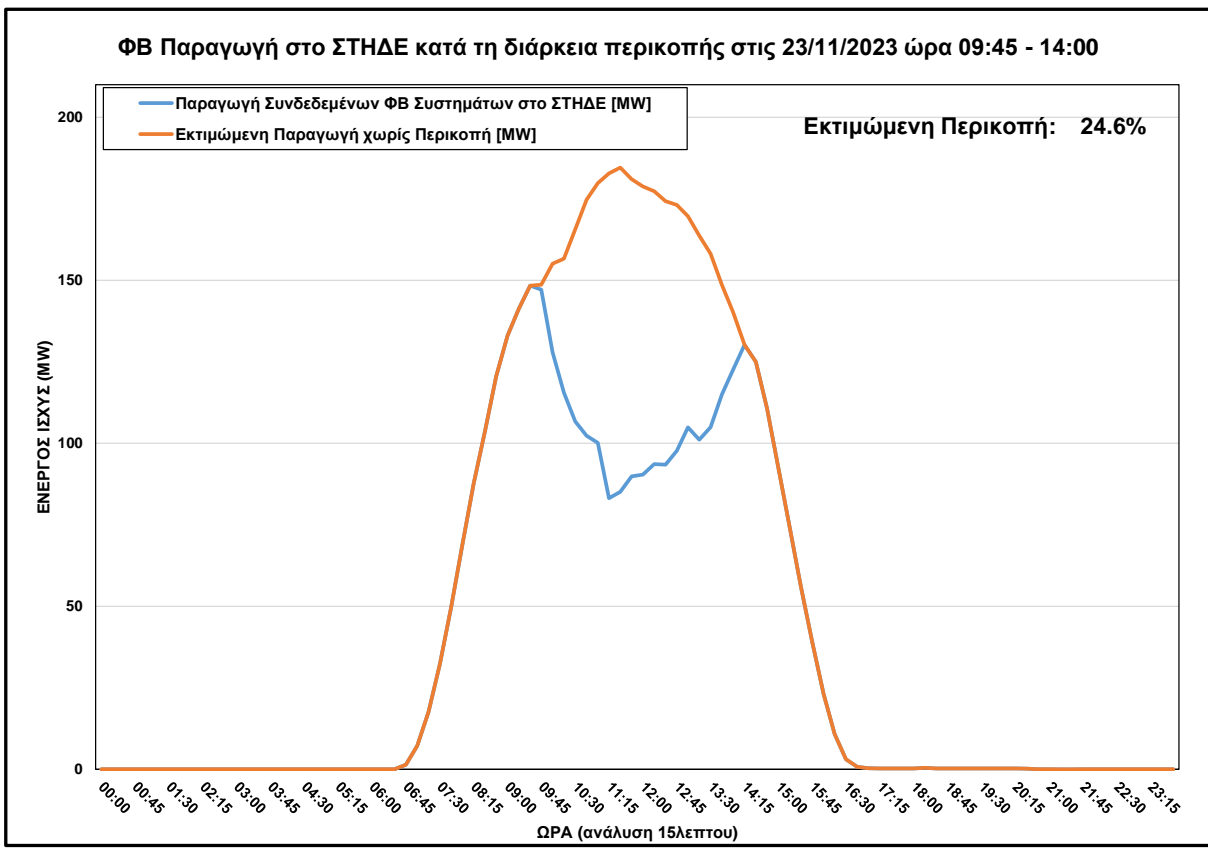


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	24/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1162.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	71.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.2%

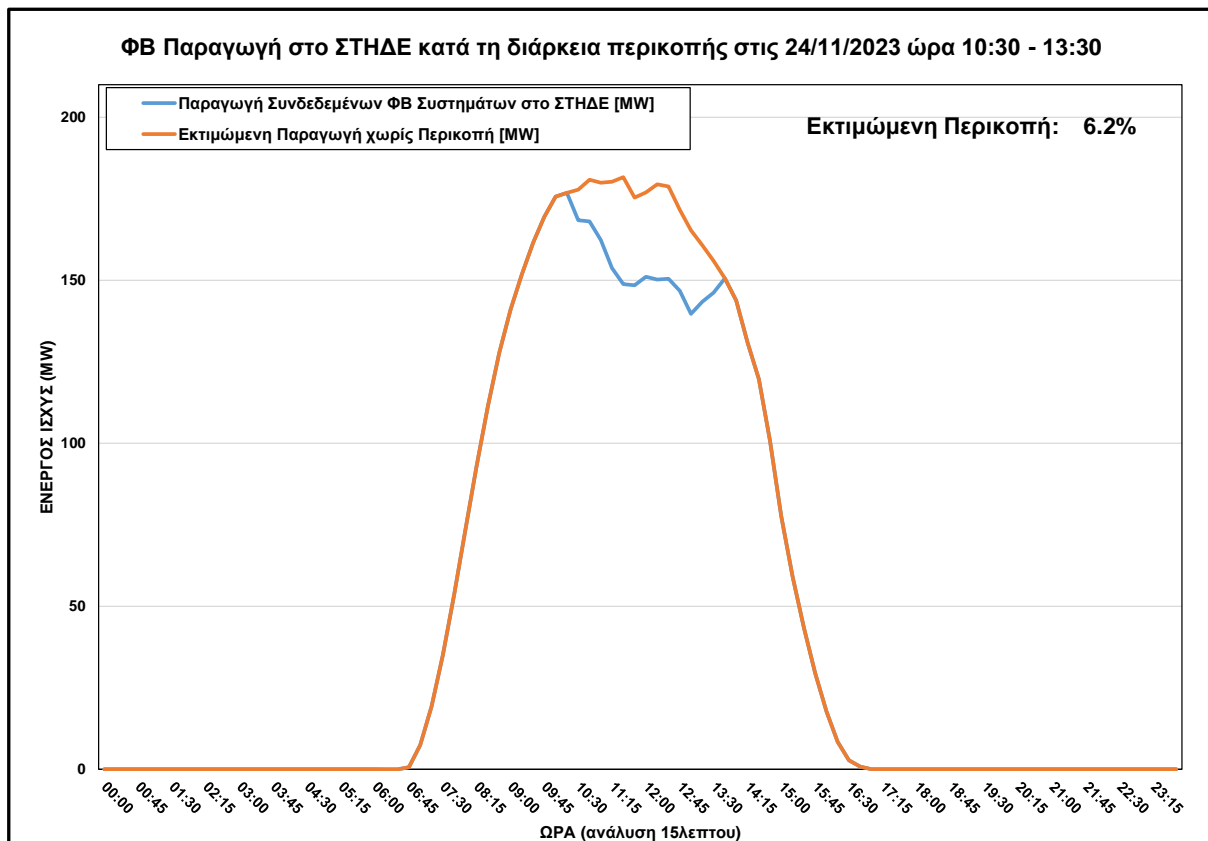



**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **26/11/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **08:45**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **12:00**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **555.3 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **131.9 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **23.8%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/11/2023 ώρα 08:45 - 12:00**

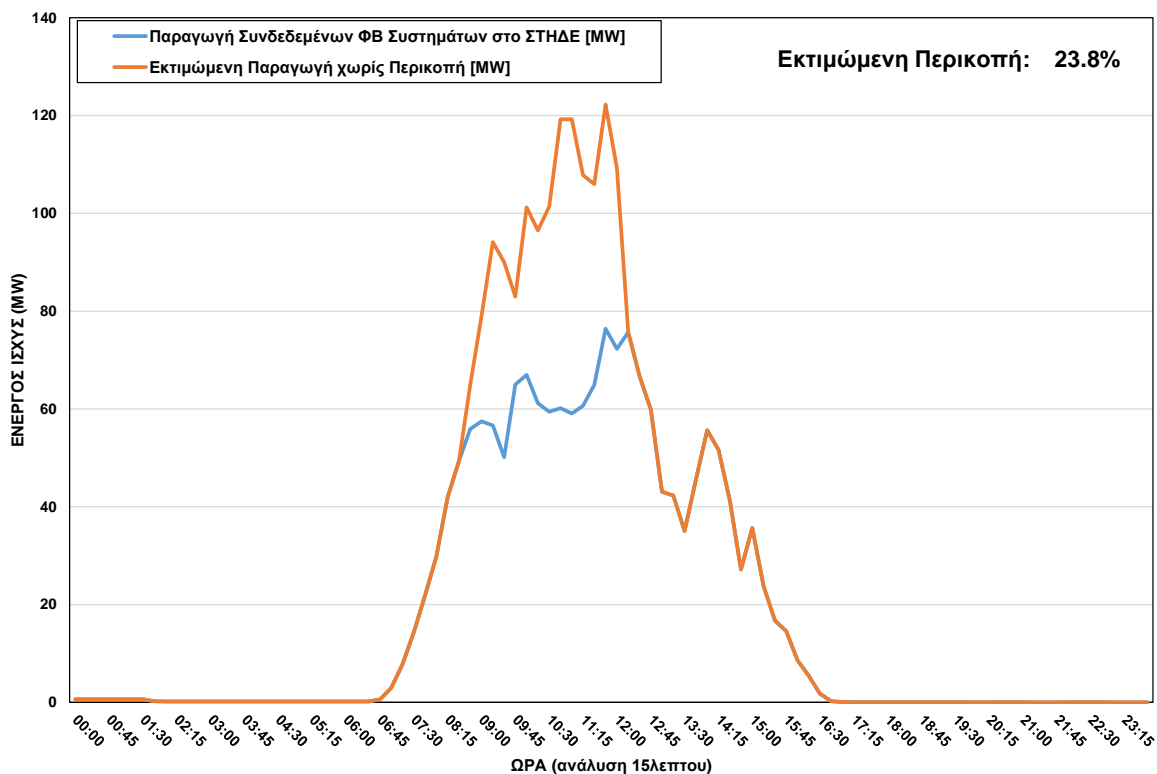

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 27/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 08:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1019.5 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 390.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 38.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 27/11/2023 ώρα 08:45 - 14:30

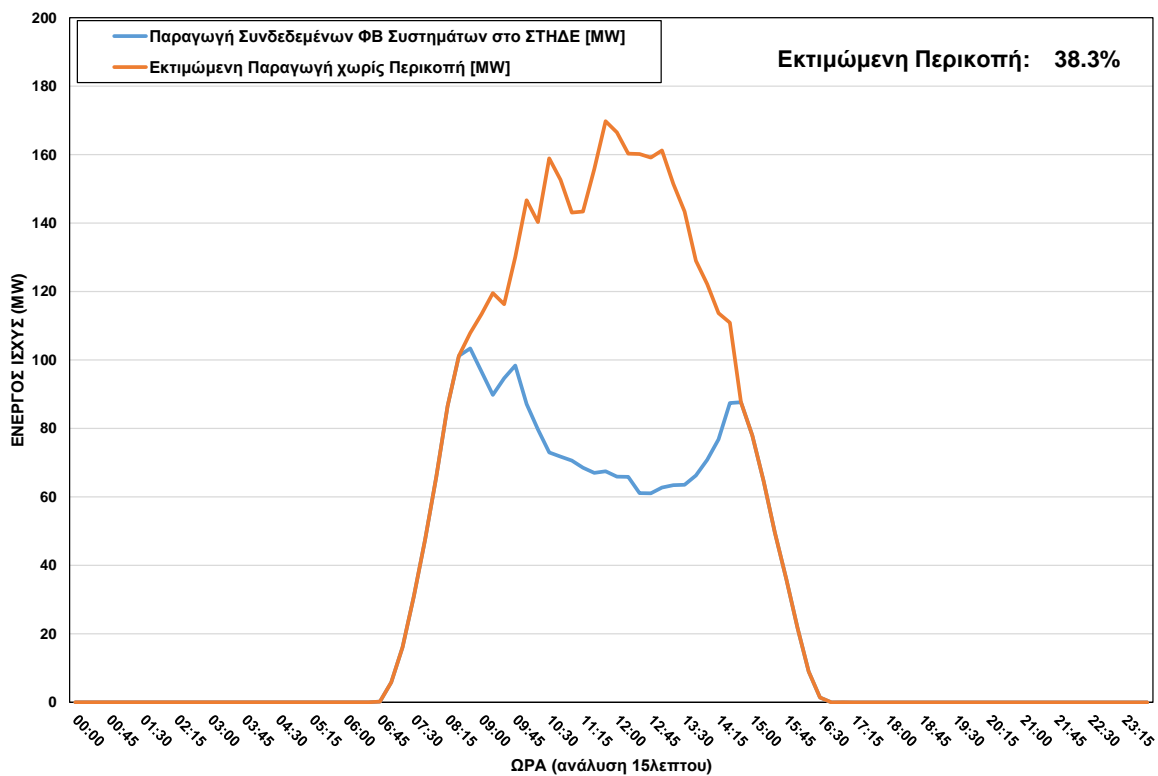


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1087.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	215 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.8%

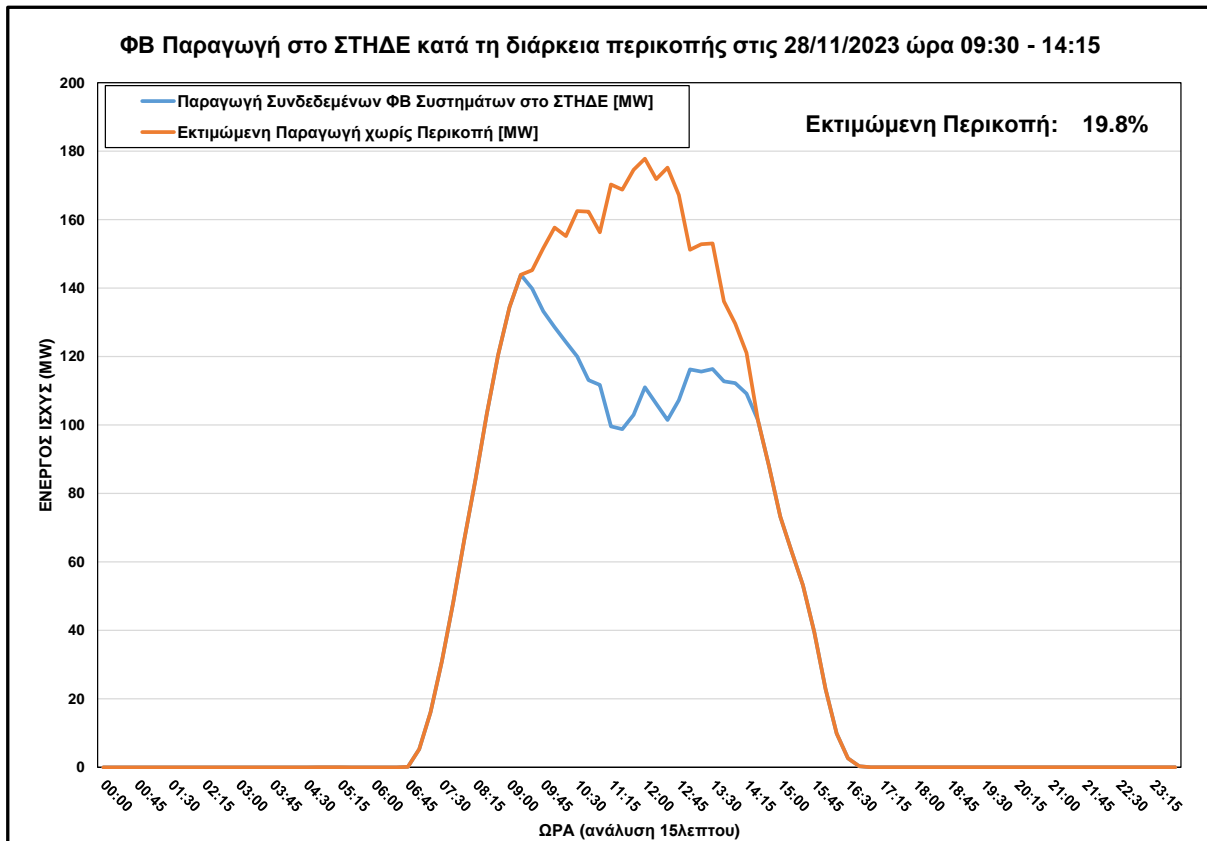

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 29/11/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:45

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1042.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 164.7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 15.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 29/11/2023 ώρα 09:45 - 13:45

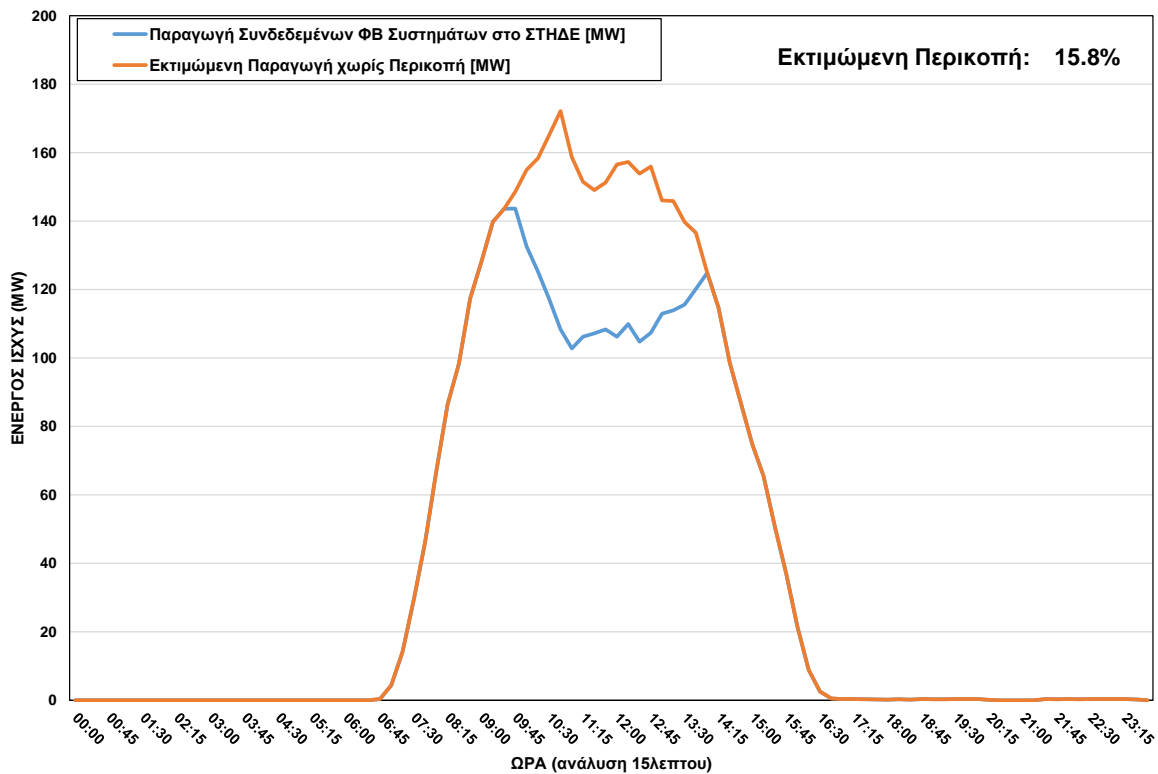


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	30/11/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	759.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	166.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.9%

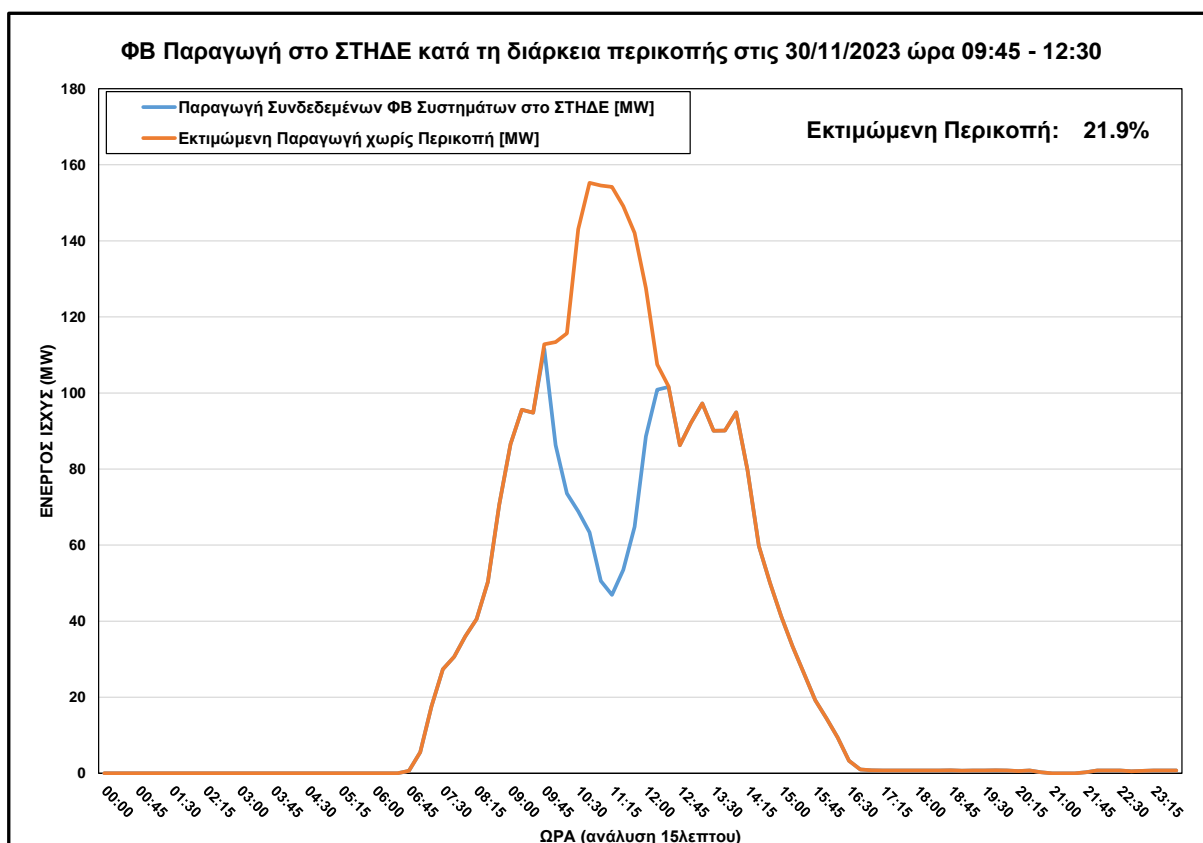

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 01/12/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 14:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1110.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 181.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 16.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 01/12/2023 ώρα 10:00 - 14:00

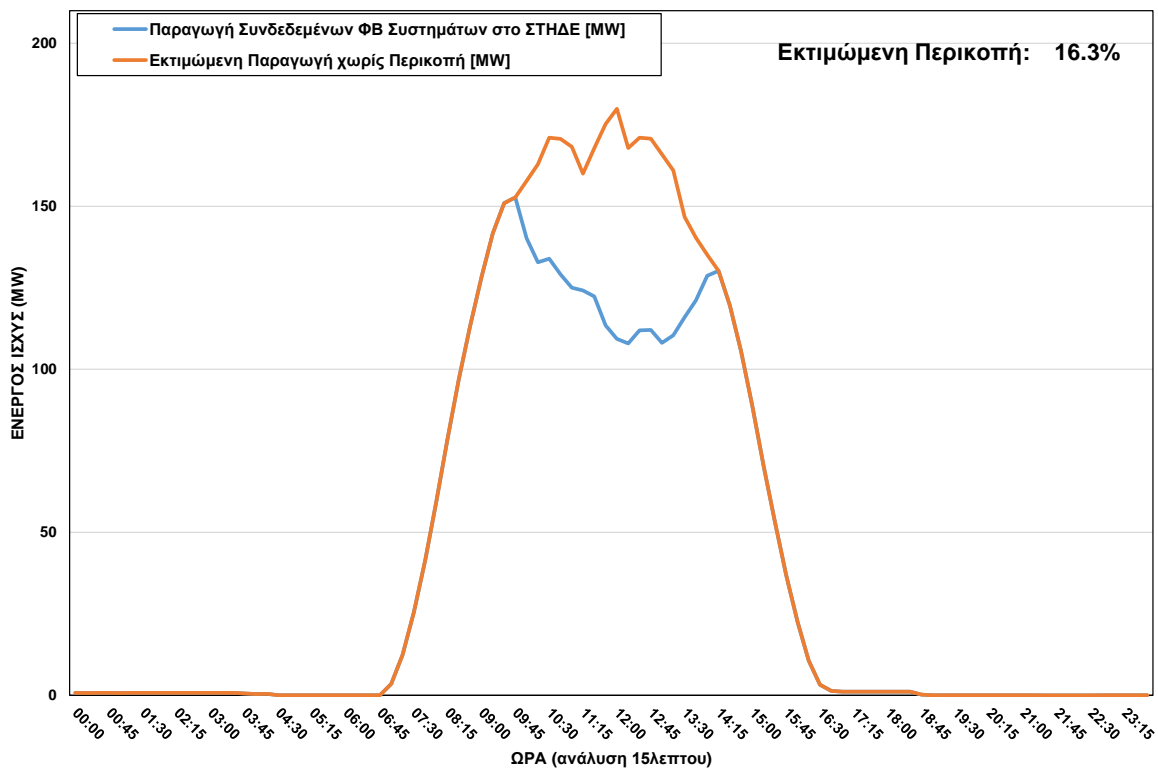


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	02/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1113.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	130.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.7%

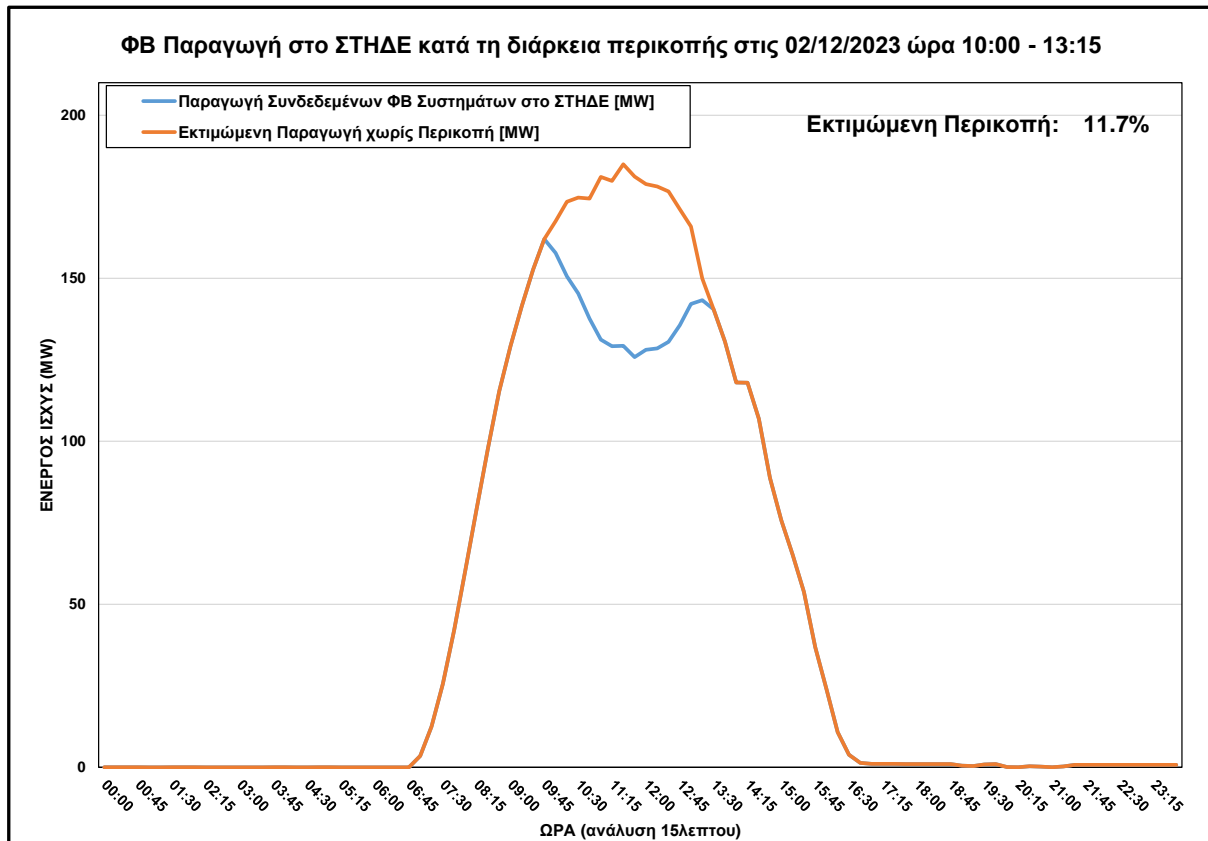


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	03/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	935.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	211.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.6%

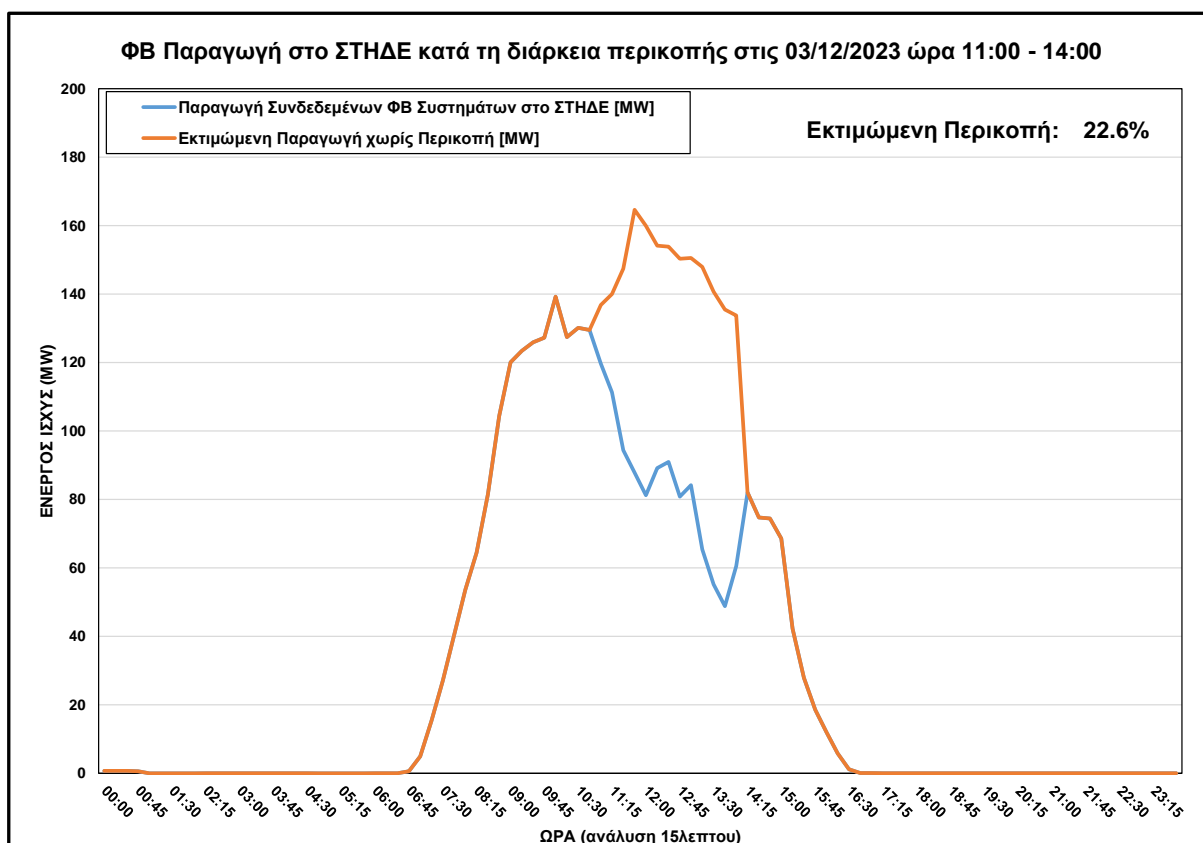



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 04/12/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1089.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 393.1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 36.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 04/12/2023 ώρα 09:30 - 14:30

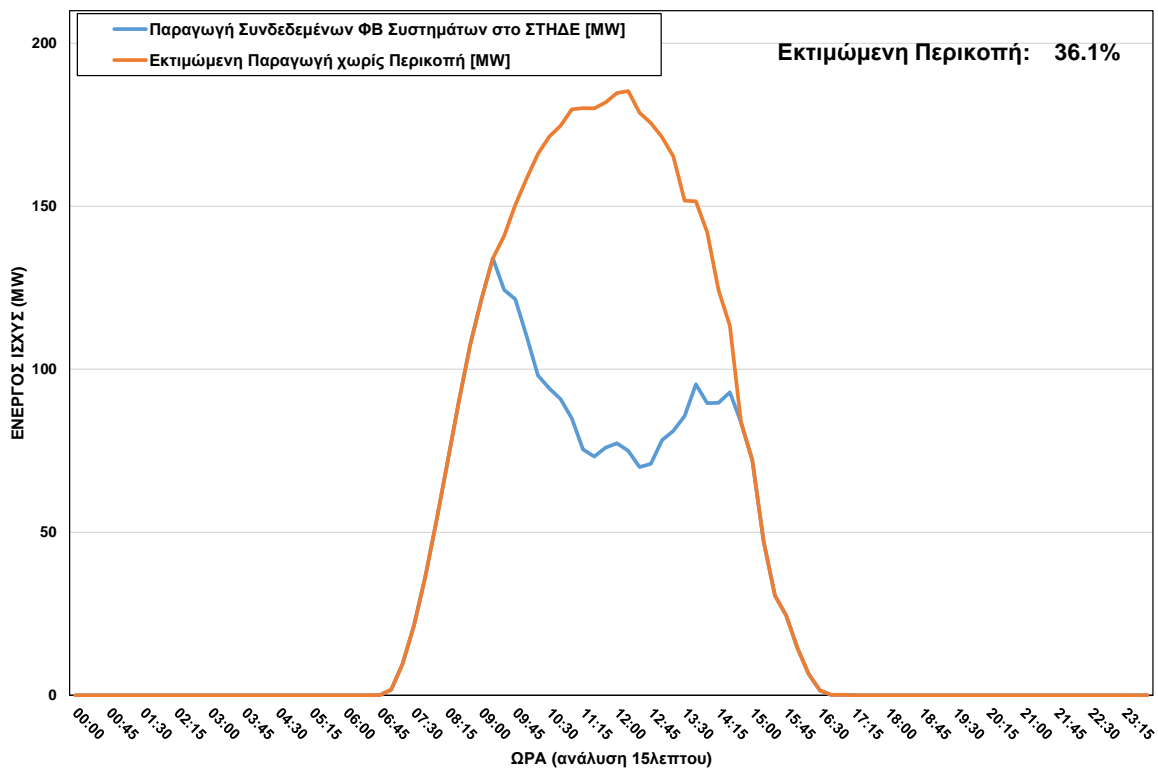


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	05/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	838.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	58.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.0%

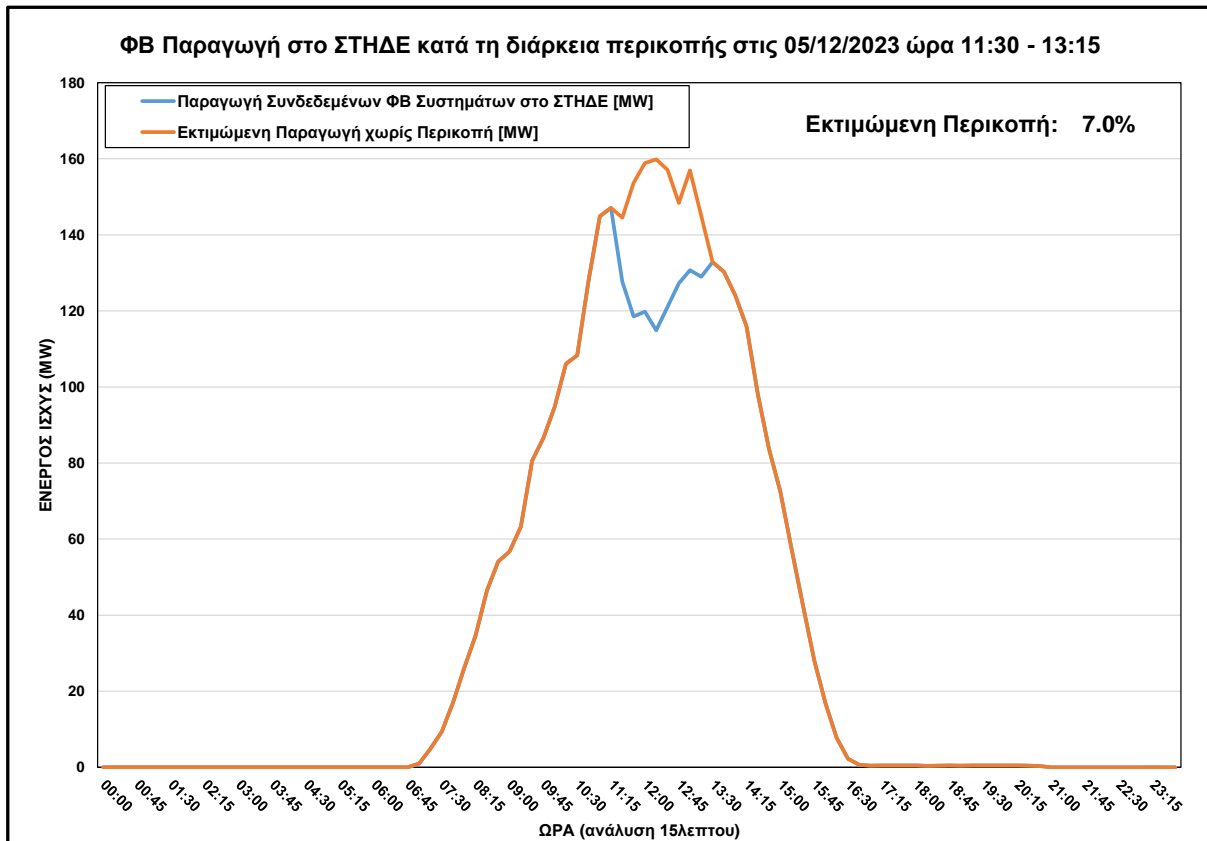


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	06/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	833.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	189.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.8%

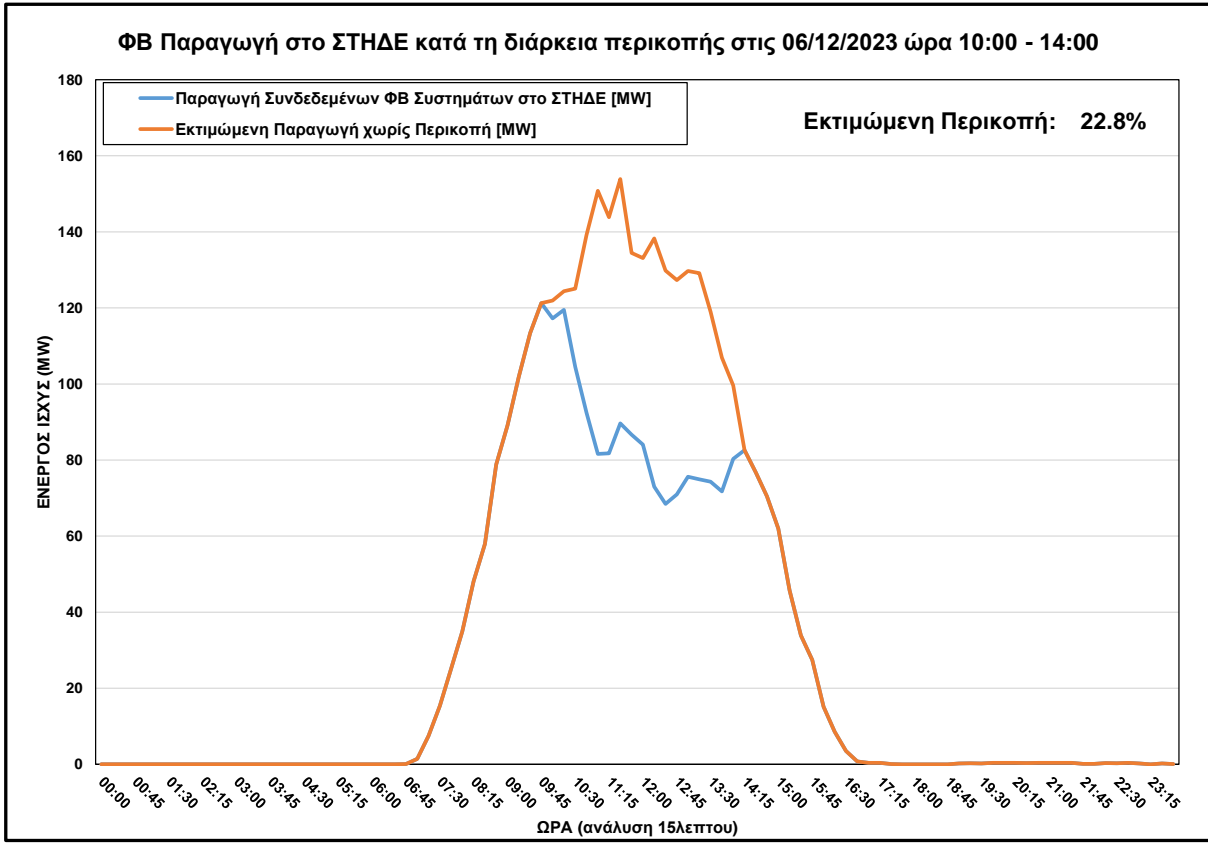

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **09/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:30**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **13:45**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **923.7 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **182.3 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **19.7%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 09/12/2023 ώρα 09:30 - 13:45**

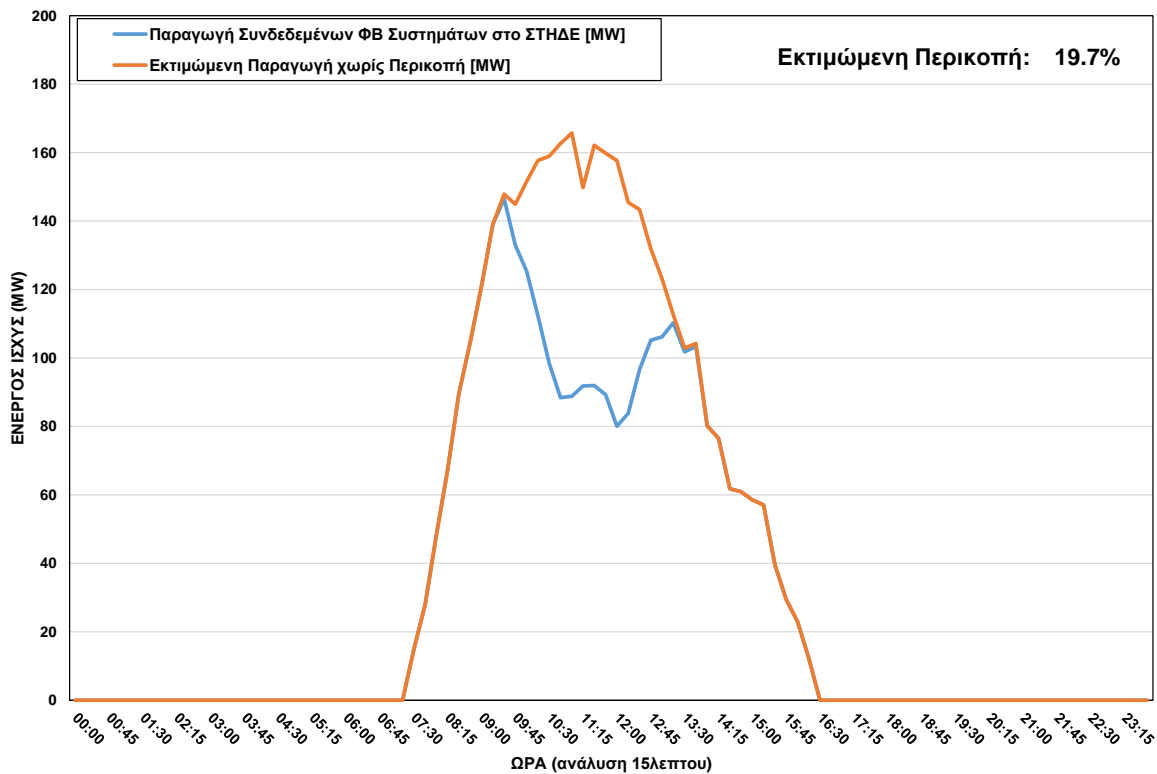


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	11/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	573.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	106.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.5%

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 11/12/2023 ώρα 13:15 - 15:15**

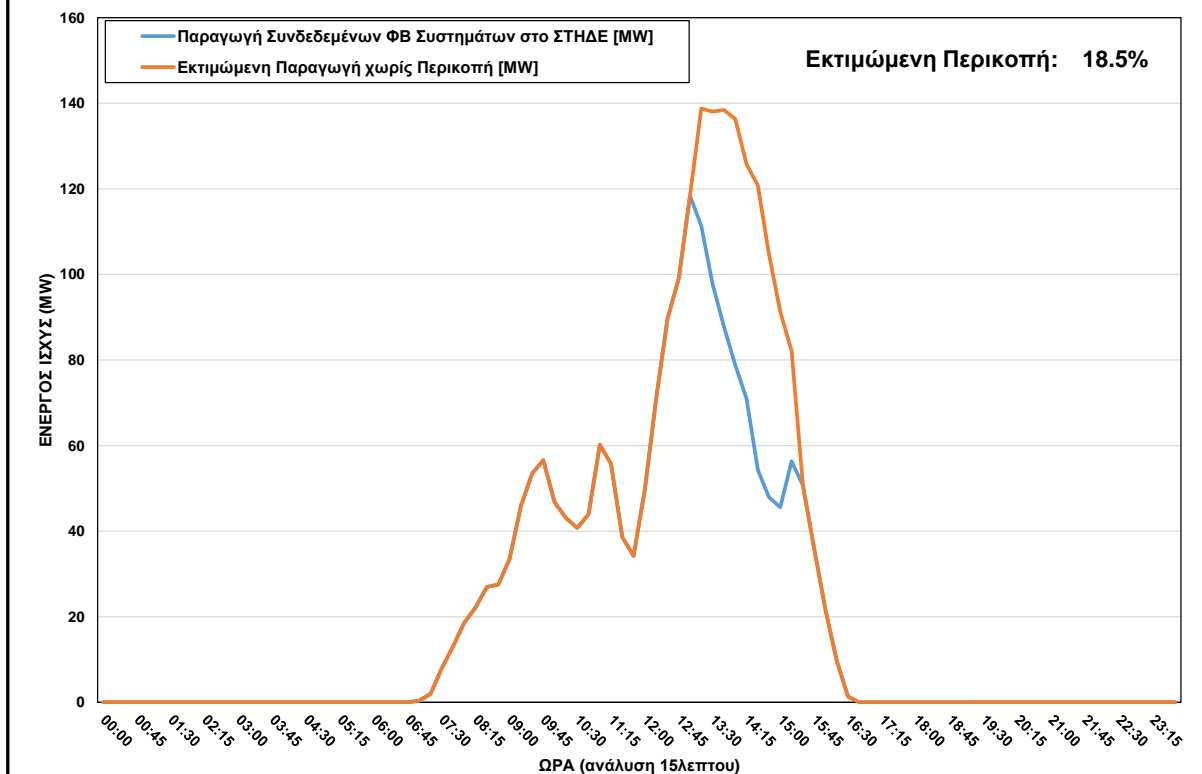


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	12/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	887 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	379.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.8%

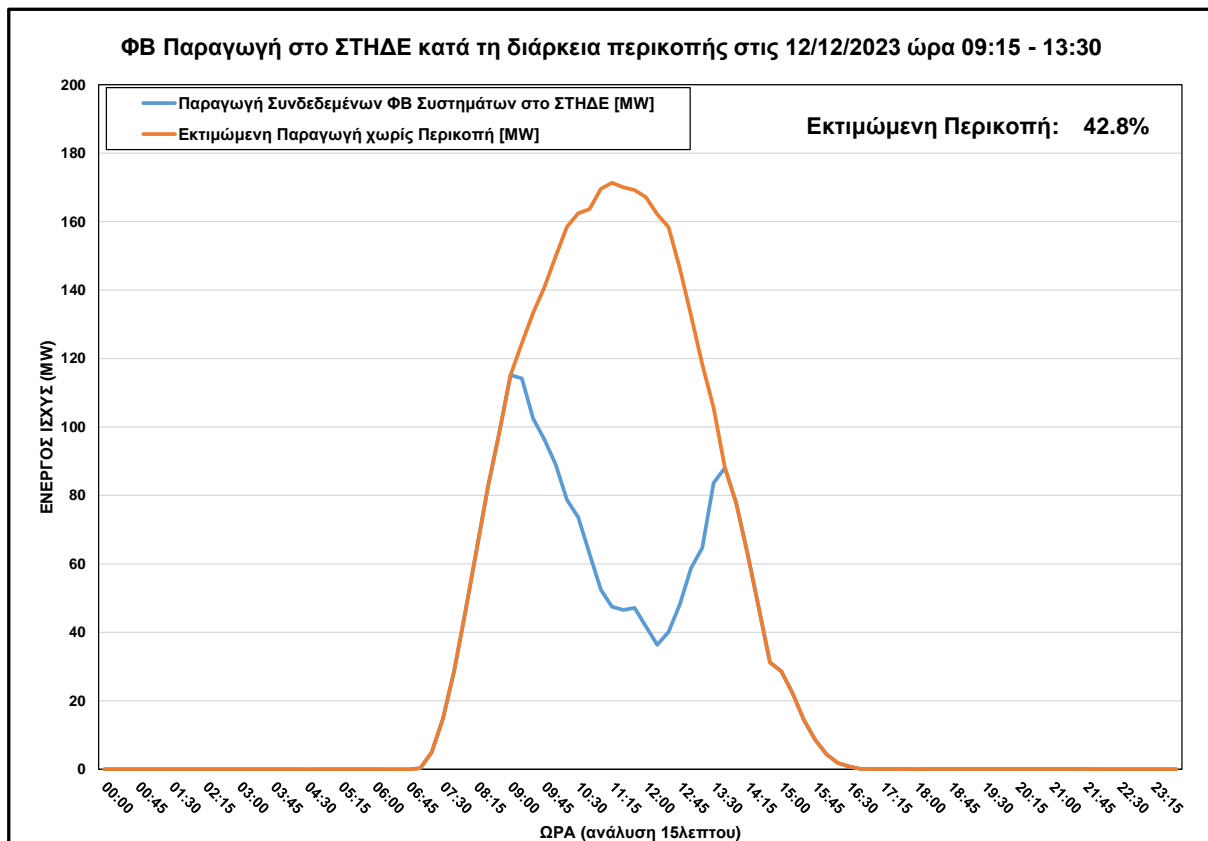


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	13/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1079.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	272.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.3%

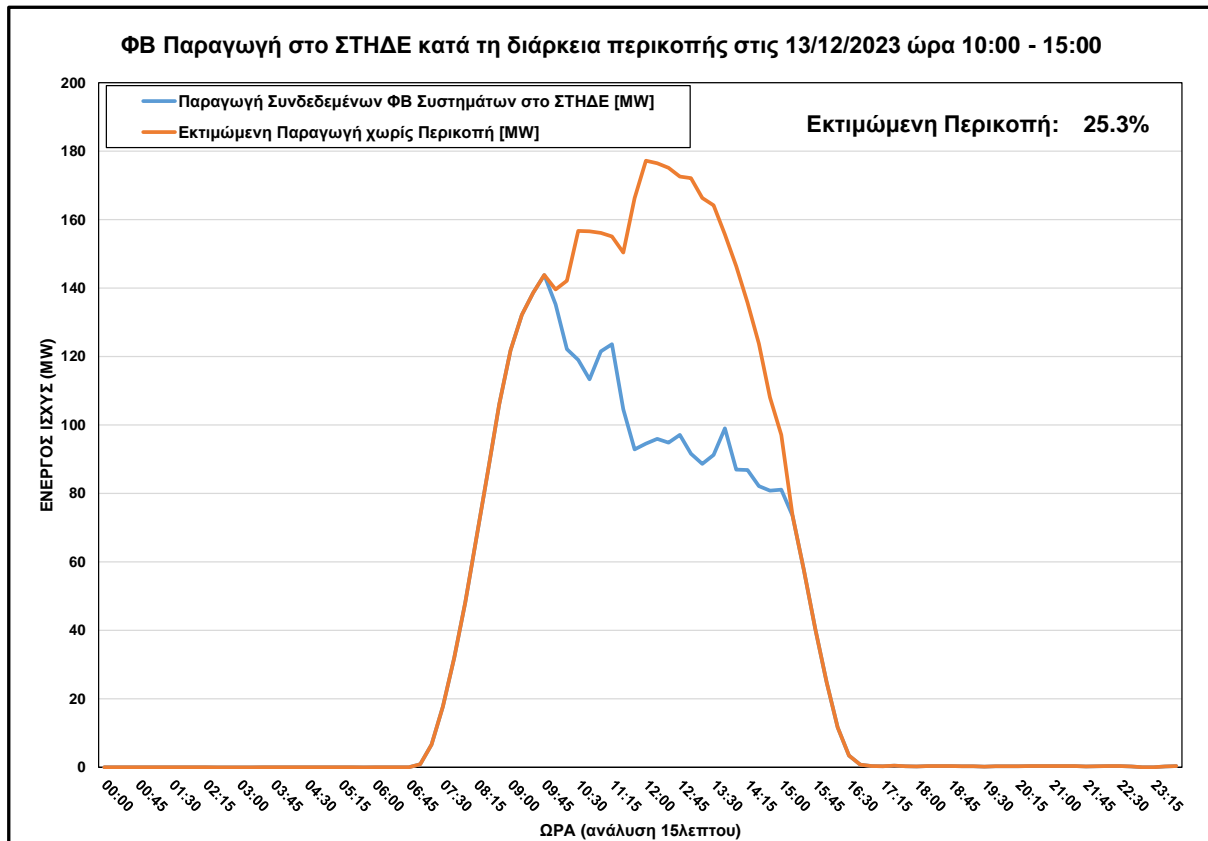

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **14/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:30**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **14:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1086.7 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **165.1 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **15.2%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 14/12/2023 ώρα 09:30 - 14:15**

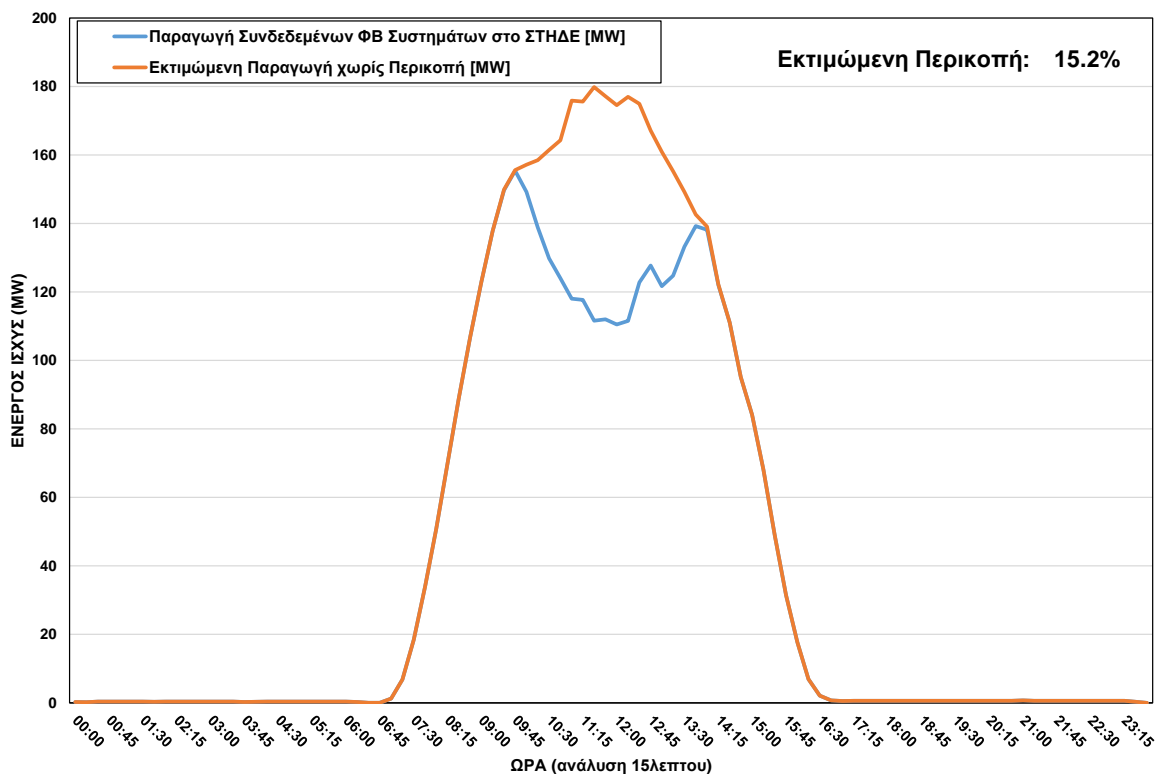



**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **15/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **10:15**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **12:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **ΝΑΙ**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **884.8 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **28.4 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **3.2%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 15/12/2023 ώρα 10:15 - 12:15**

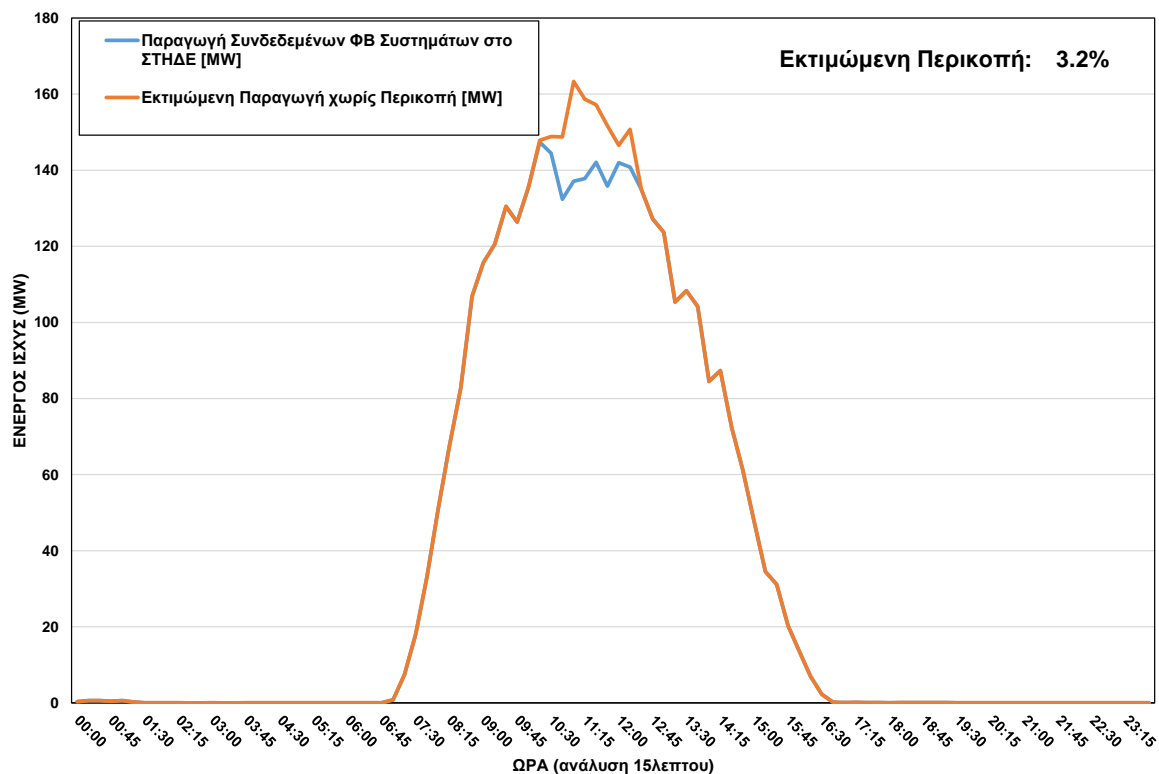

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **16/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **10:00**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **14:00**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **913.4 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **132.4 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **14.5%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 16/12/2023 ώρα 10:00 - 14:00**

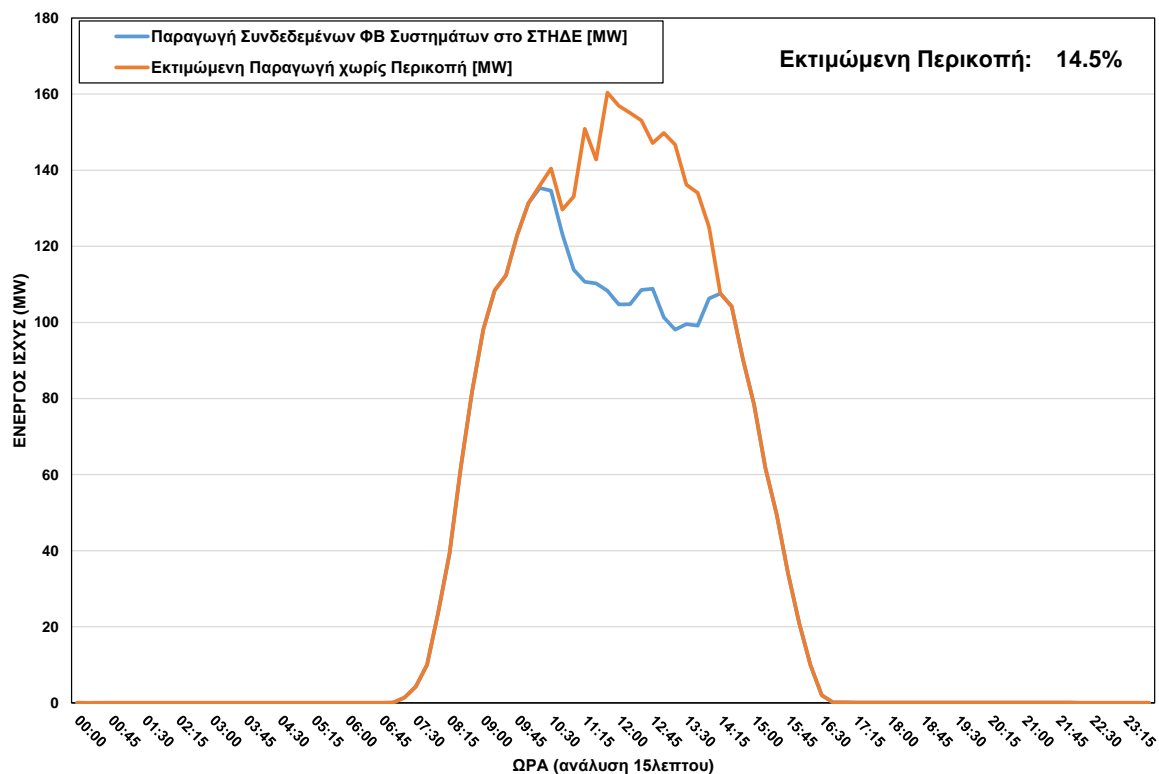


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	17/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	991.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	310.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.3%

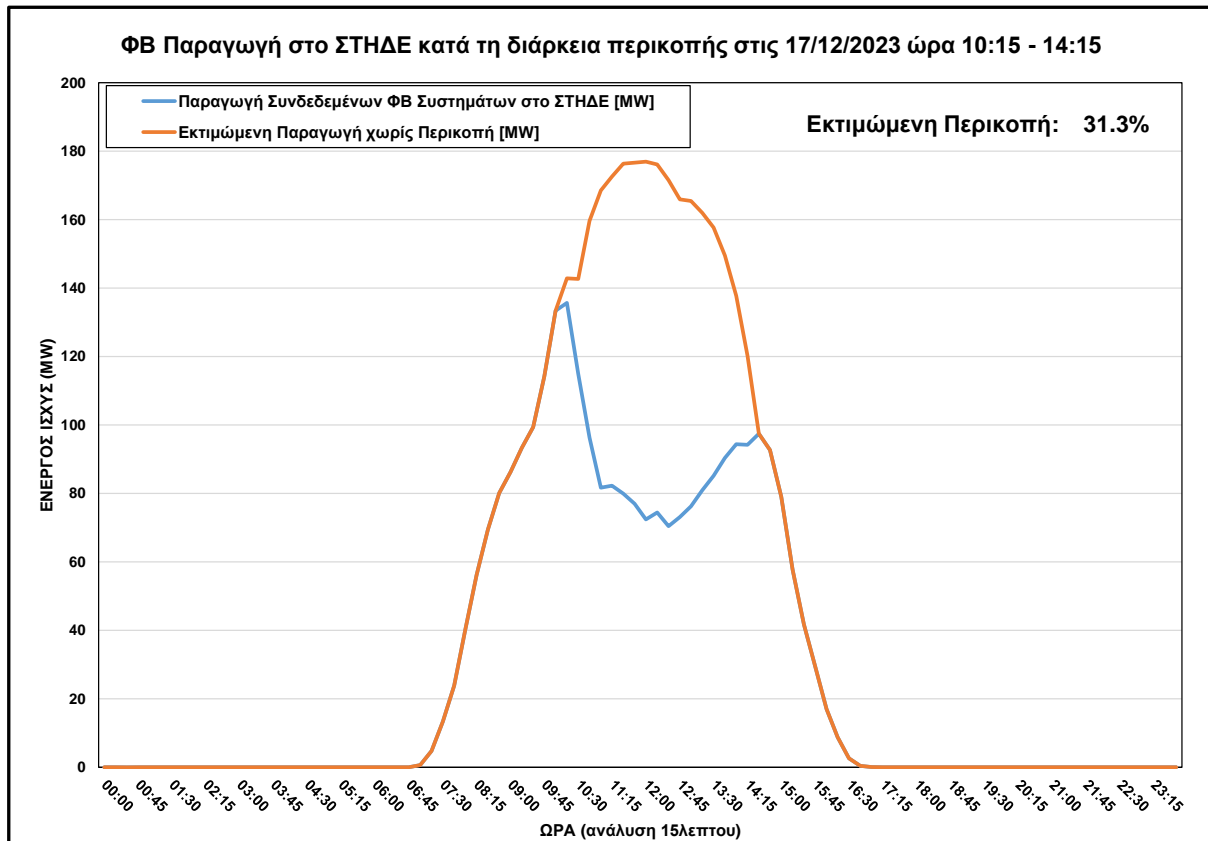

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 18/12/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1155.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 298 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 25.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 18/12/2023 ώρα 09:30 - 14:00

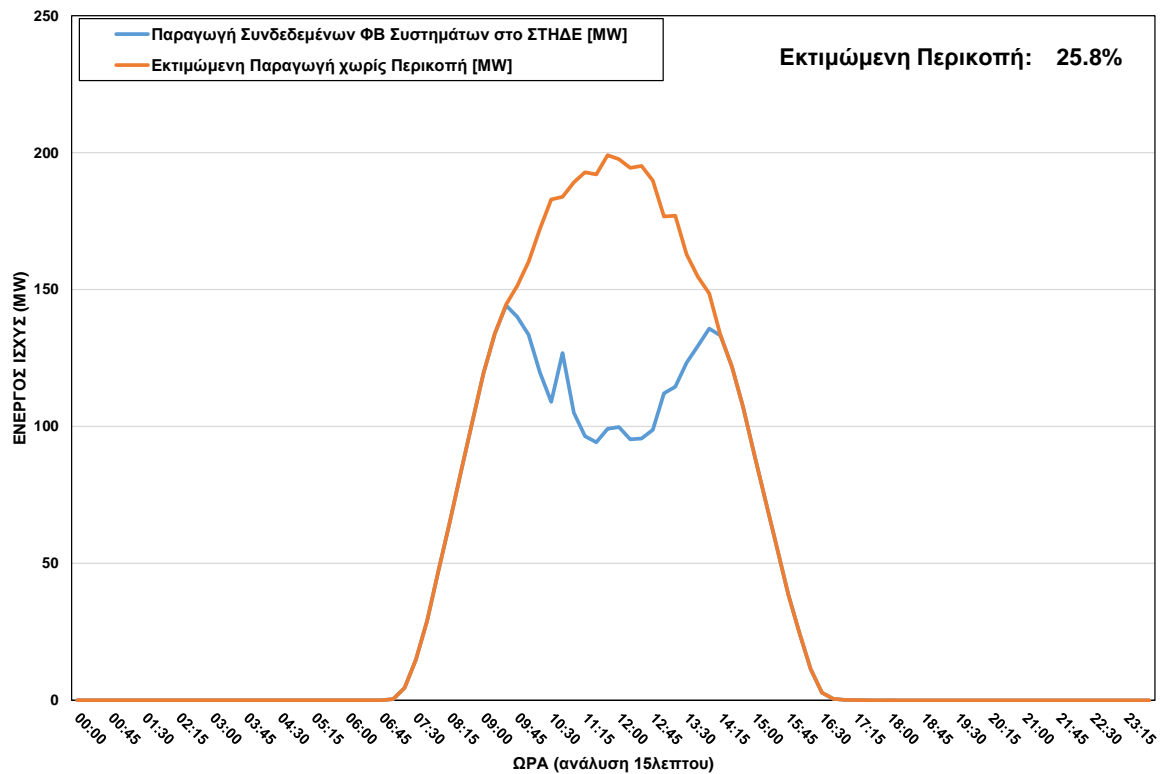

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **19/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:45**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **14:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **ΝΑΙ**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1216.4 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **317 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **26.1%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 19/12/2023 ώρα 09:45 - 14:15**

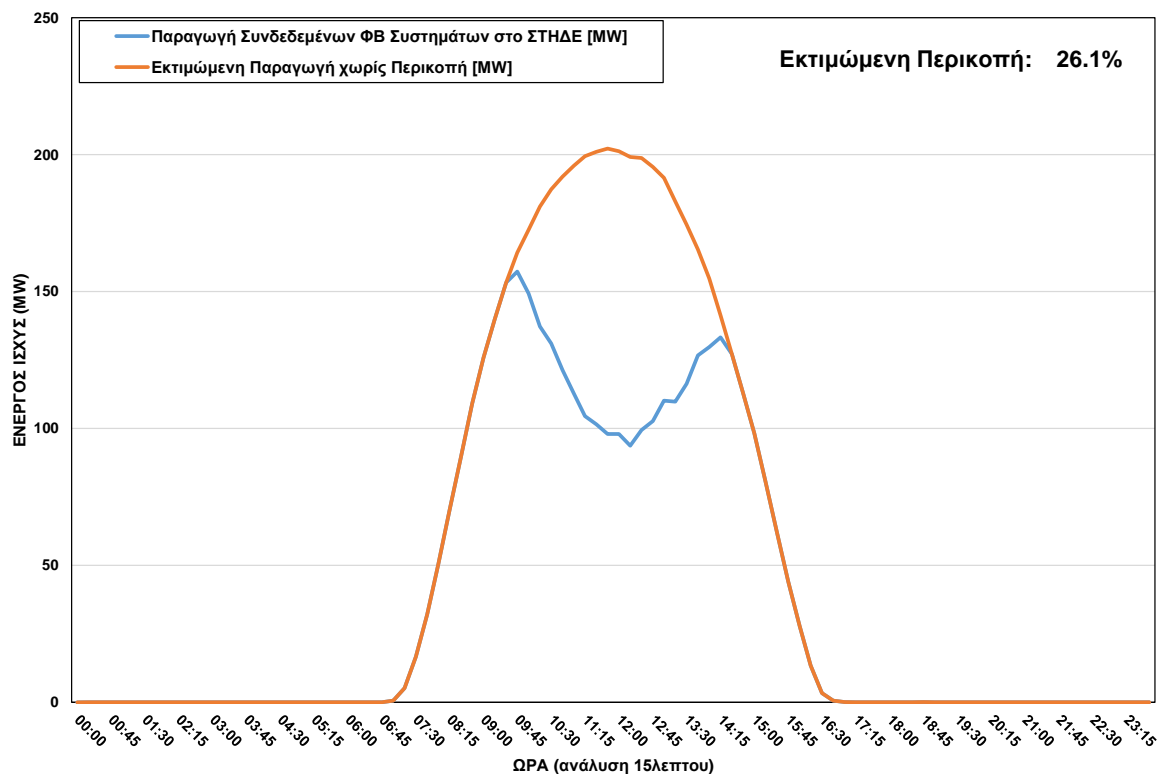

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **20/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:45**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **14:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1125.9 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **389.6 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **34.6%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 20/12/2023 ώρα 09:45 - 14:15**

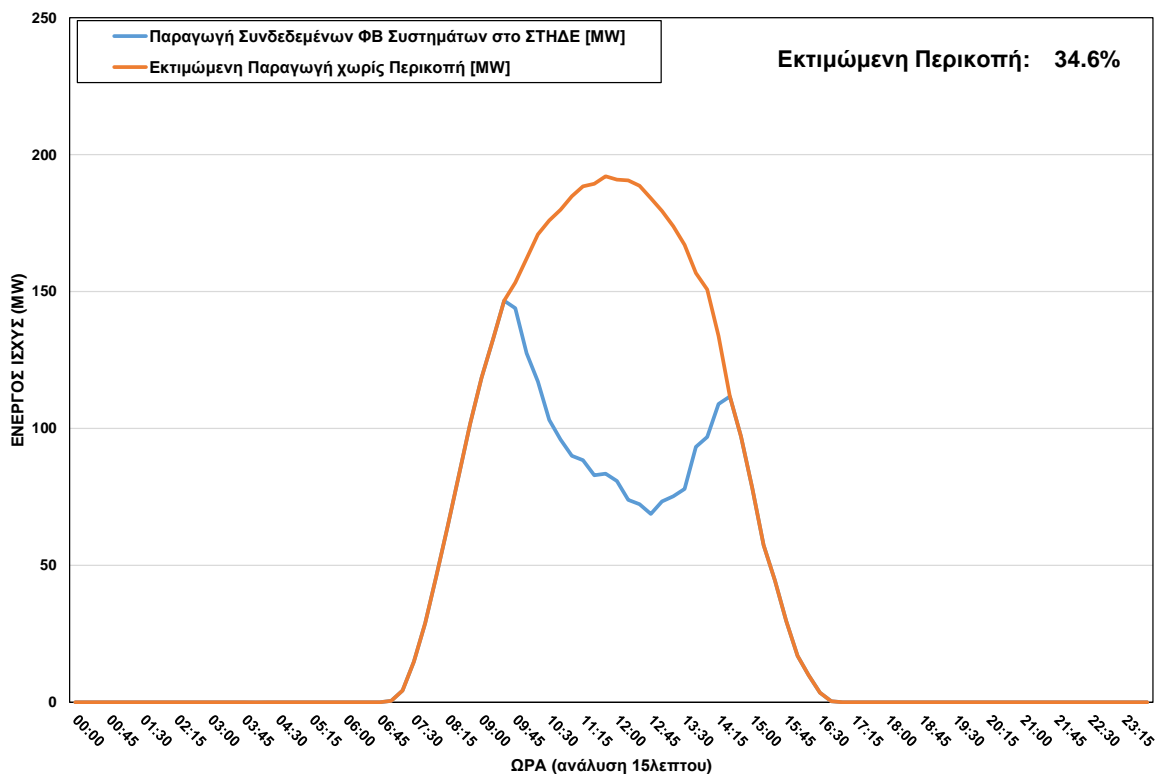

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **22/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:15**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **13:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **772.8 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **82.9 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **10.7%**

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 22/12/2023 ώρα 09:15 - 13:15**

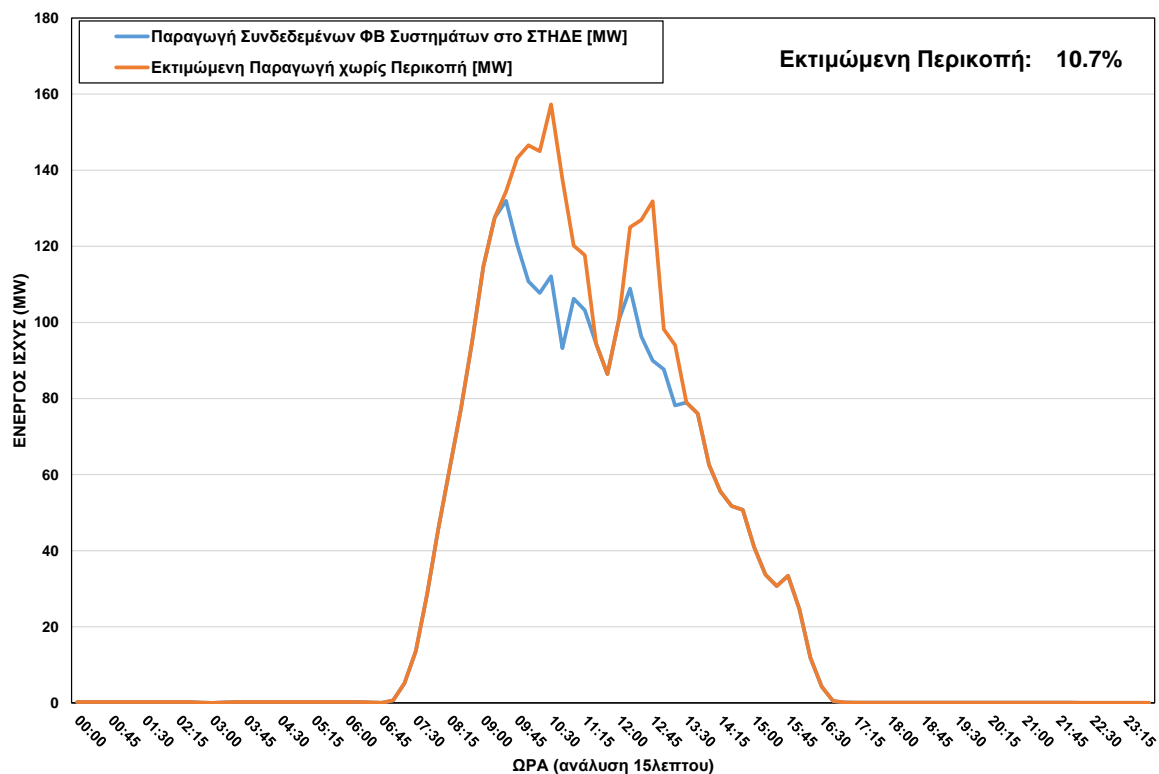


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	23/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1025.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	263.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.7%

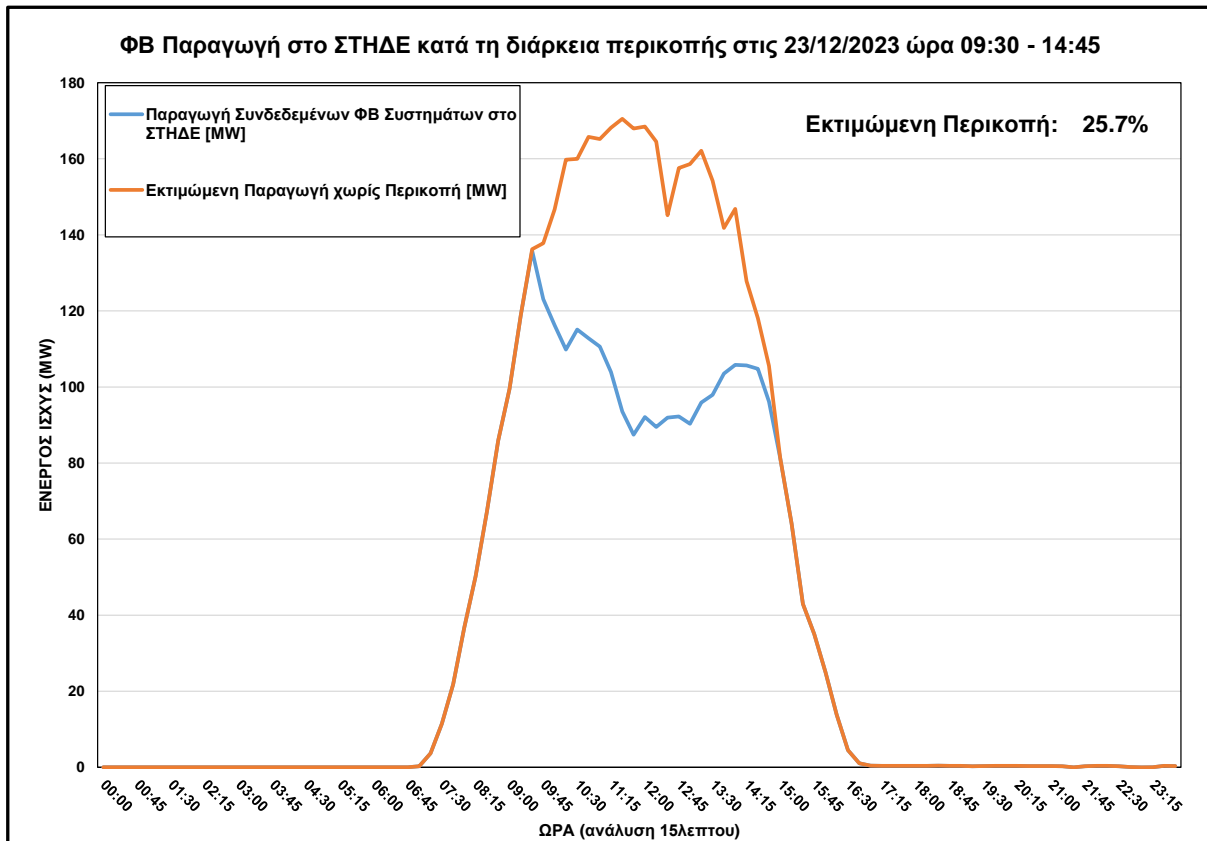



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 24/12/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1117.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 468.7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 42.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 24/12/2023 ώρα 09:00 - 15:30

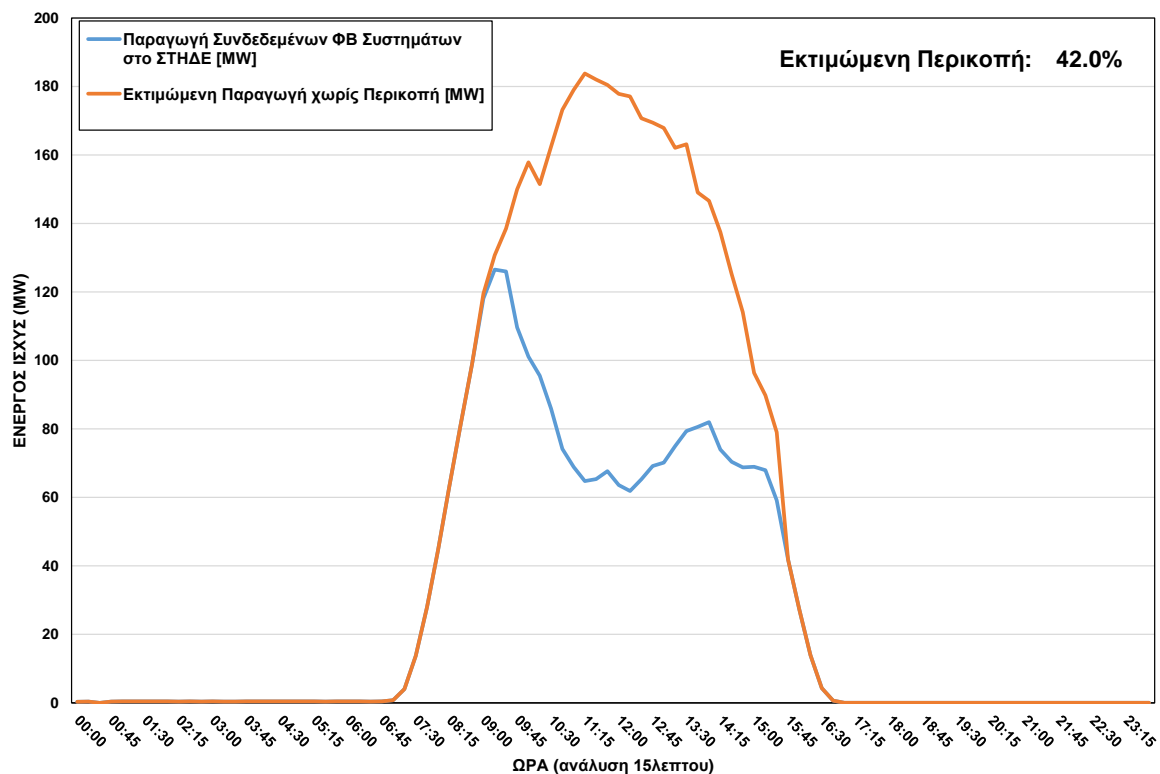


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	25/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1110.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	441 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.7%

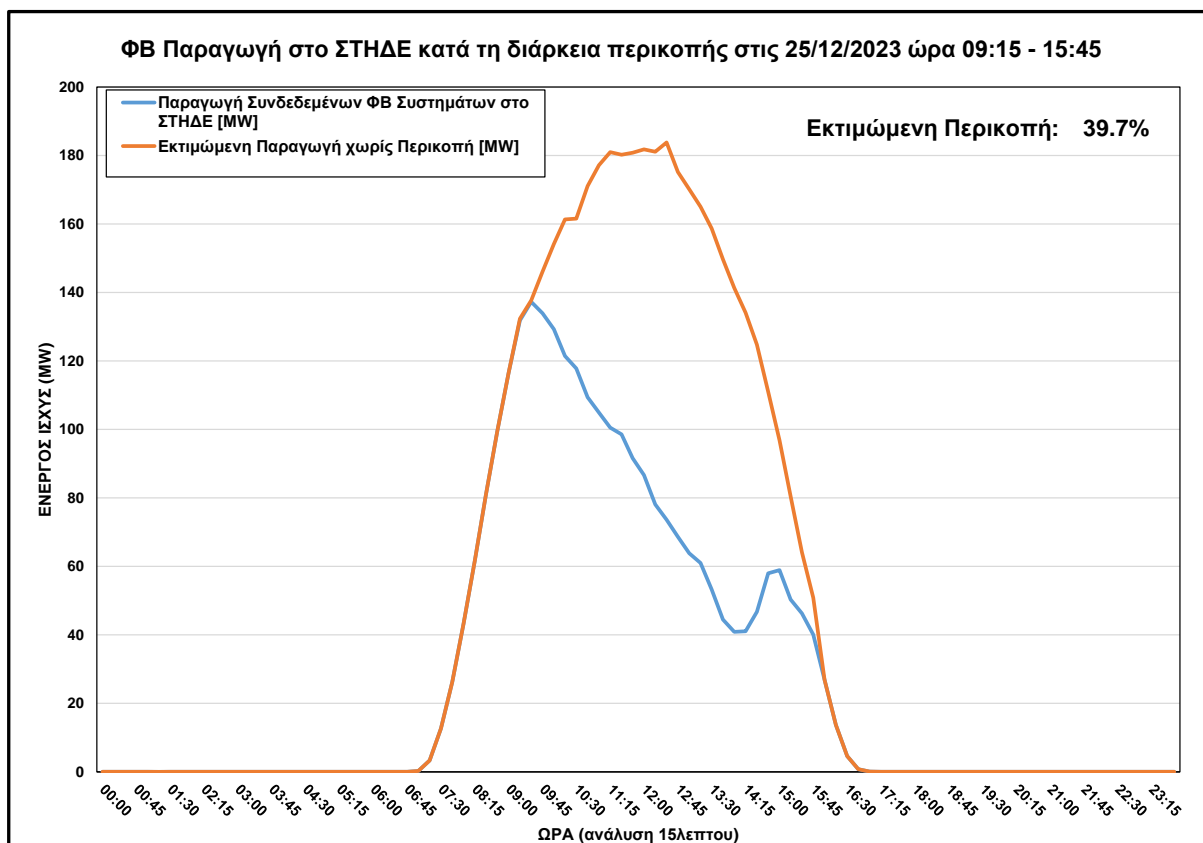

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής: **26/12/2023**

Ωρα Έναρξης Περικοπής: **09:15**

Ωρα Λήξης Περικοπής: **15:15**

Οδηγία από ΔΣΜΚ: **NAI**


Λόγος Περικοπής: *Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος*

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: **1116.3 MWh**

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: **435.5 MWh**

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: **39.0%**

**Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 26/12/2023 ώρα 09:15 - 15:15**

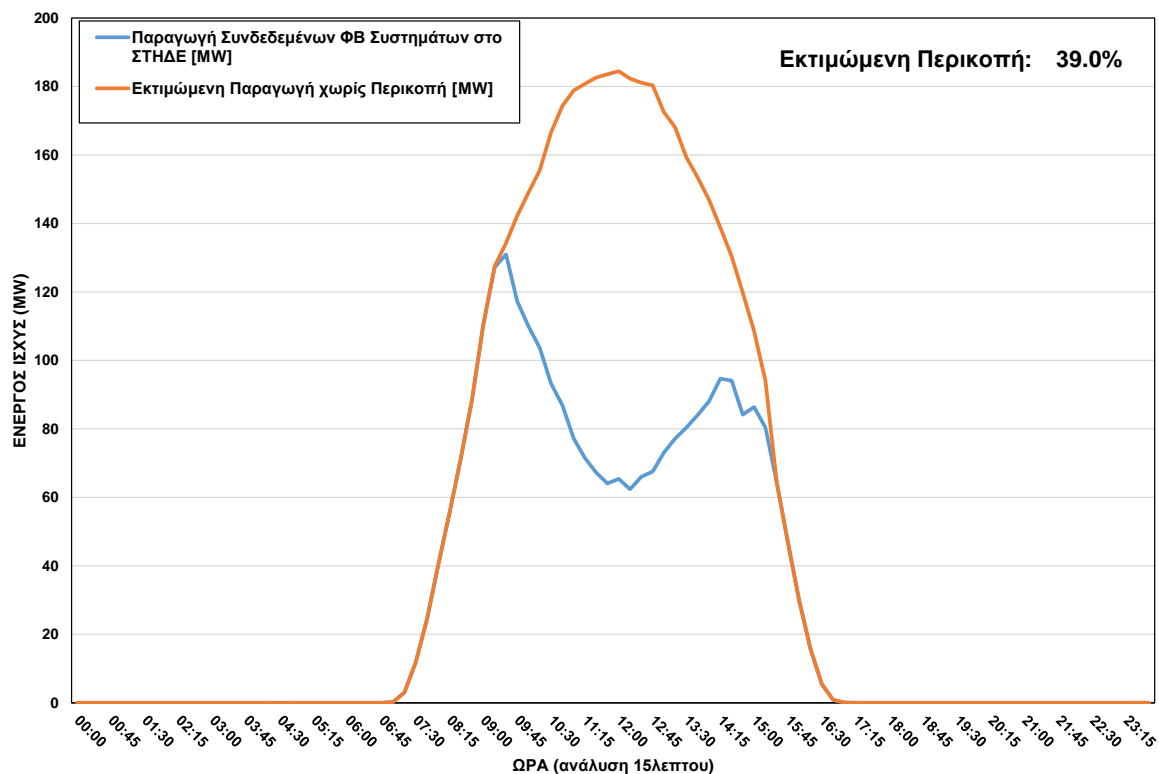


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	27/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	959.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	306.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.9%

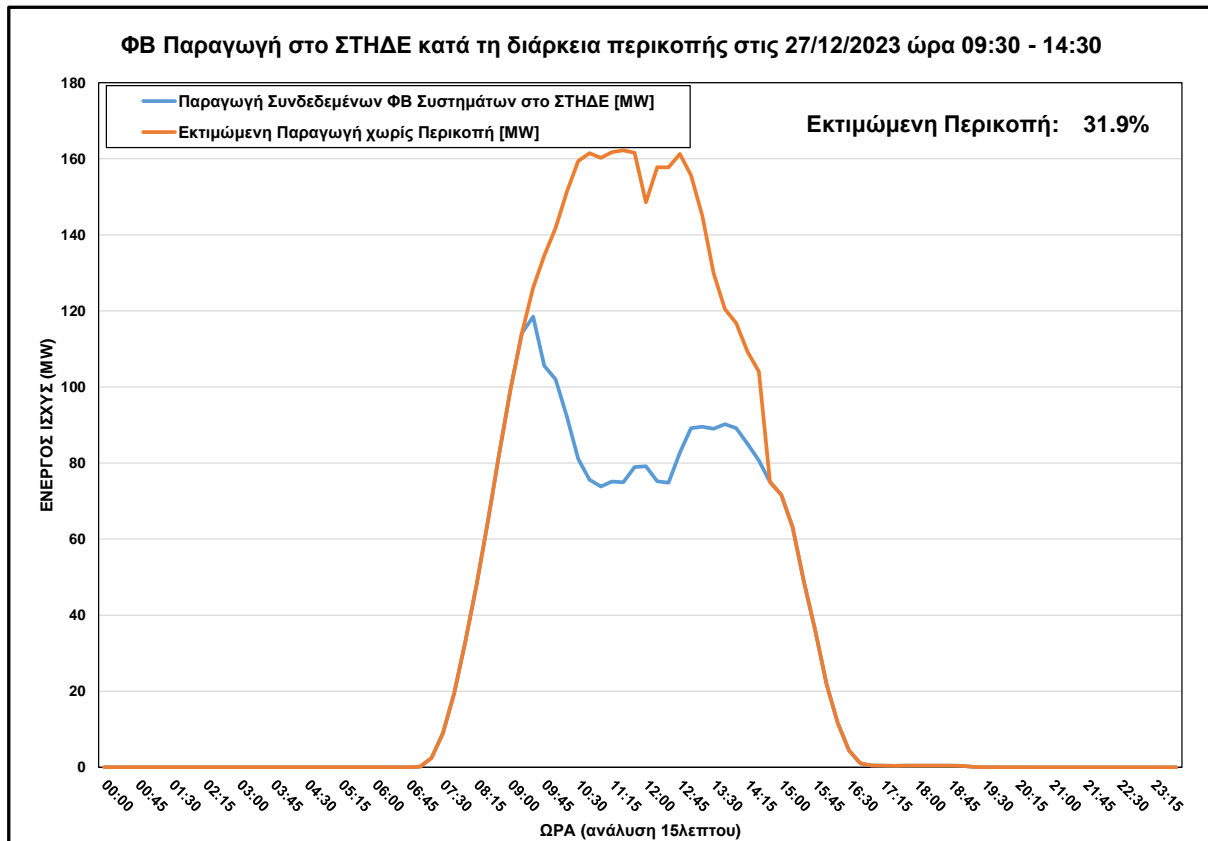


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	28/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1121.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	405.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.1%

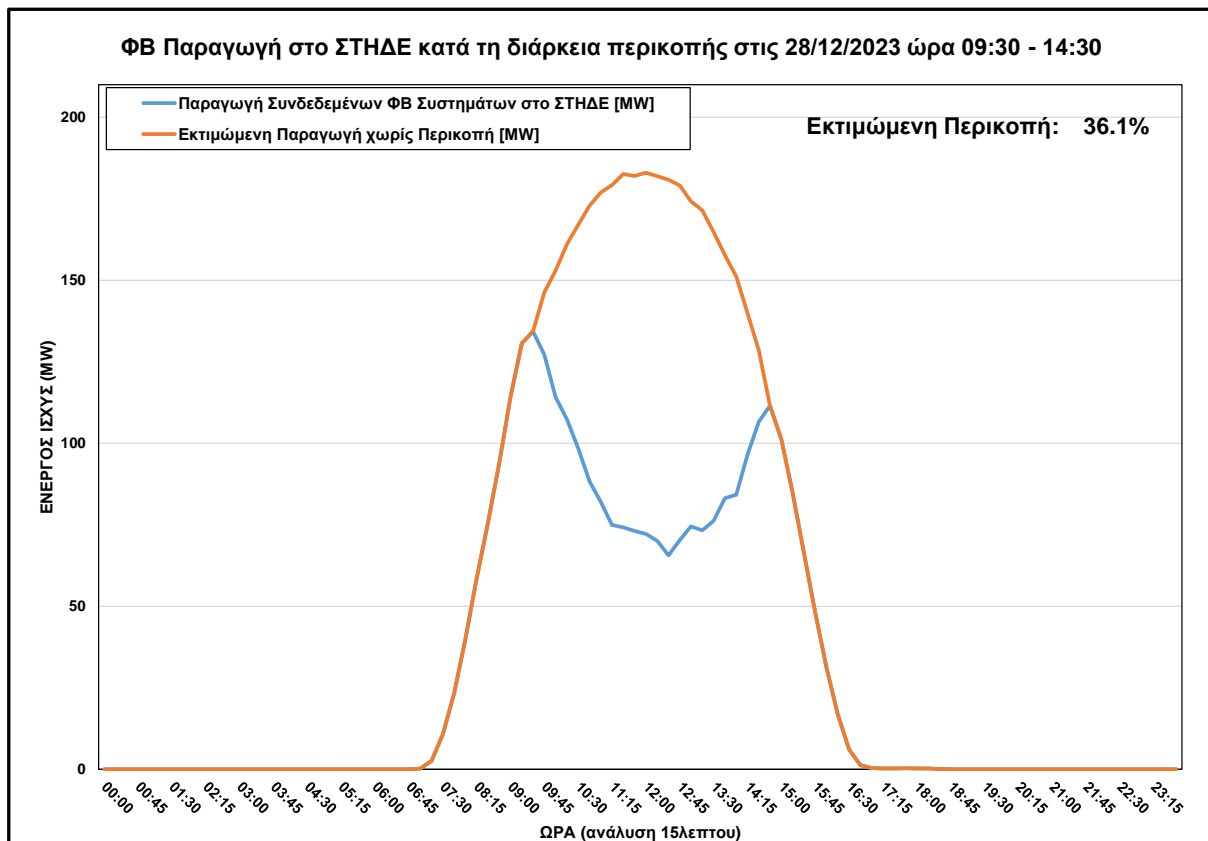


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1122.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	443 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.5%

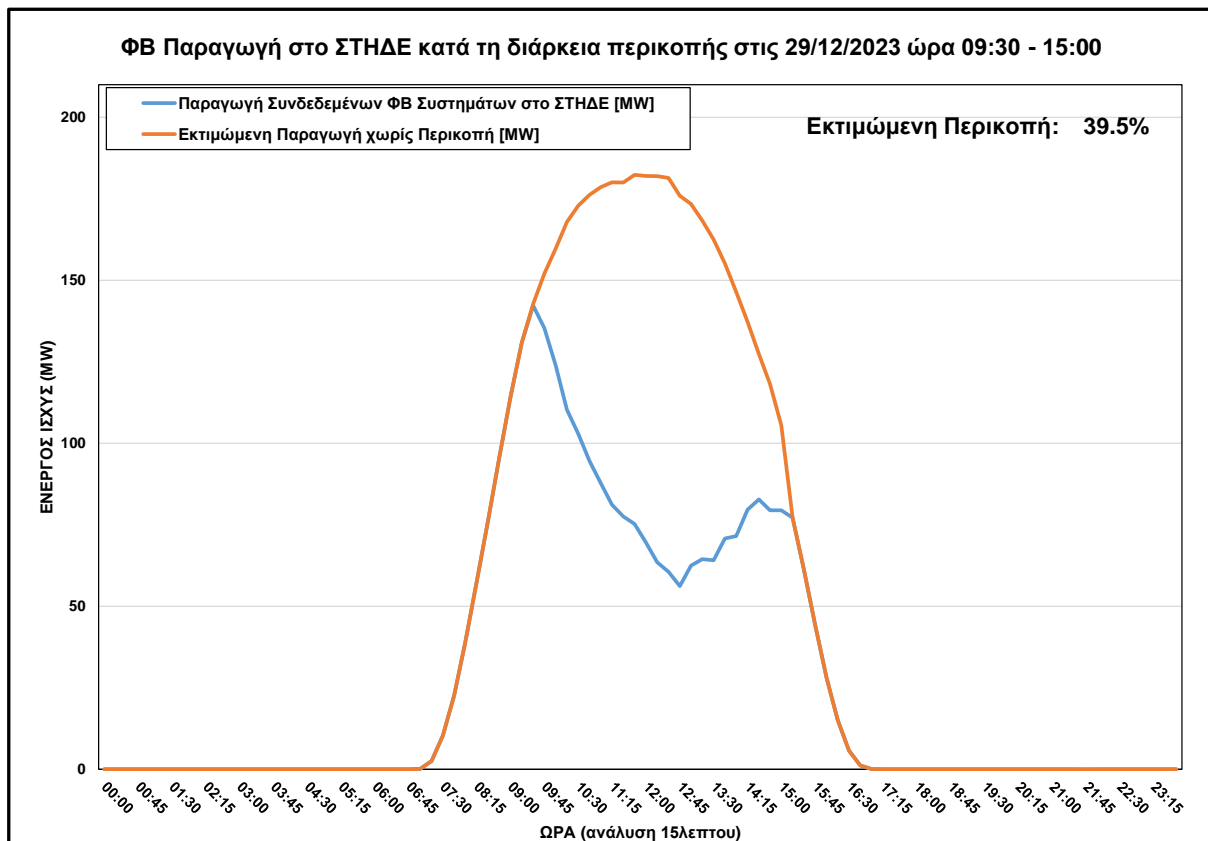

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 30/12/2023

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1108.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 209.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 18.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ κατά τη διάρκεια περικοπής στις 30/12/2023 ώρα 10:15 - 14:45

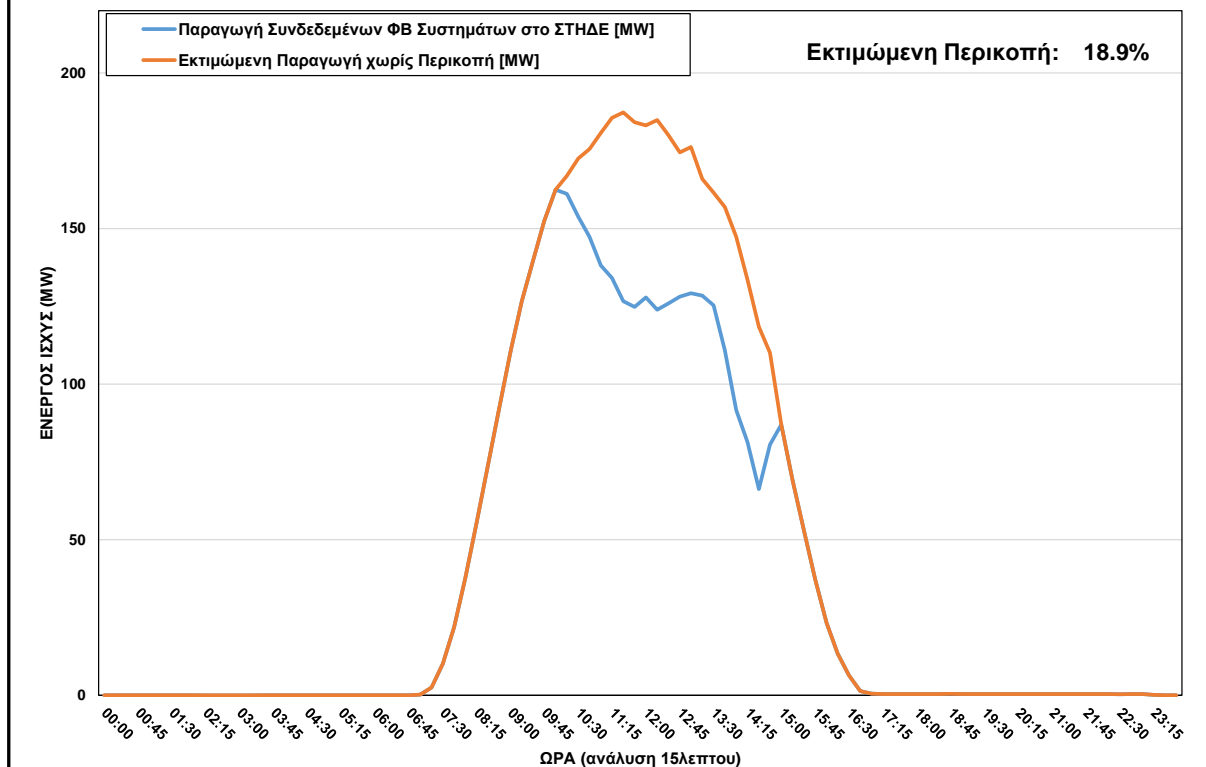

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

Ημερομηνία Περικοπής:	31/12/2023
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	695 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	84.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.1%

